

ISSN 0912-036X

放監季 1・2

22 - 2

# 環境放射線監視季報

(Quarterly Report of Ibaraki Environmental Radiation Monitoring)

第152報 (平成22年度第1四半期)

第153報 (平成22年度第2四半期)

茨城県  
東海地区 環境放射線監視委員会

# ま　え　が　き

本県の東海・大洗地区には、原子力発電所をはじめ、使用済核燃料再処理施設、核燃料加工施設、試験研究用原子炉及び核燃料使用施設など各種多様な施設が多数立地しています。

このため、県は東海・大洗地区における原子力施設周辺の環境放射線の監視を民主的に行うため、第三者監視機構として「茨城県東海地区環境放射線監視委員会」を設置し、監視計画を定めています。この計画では、監視の目的を「原子力施設周辺の環境保全を図るとともに、公衆の安全と健康を確保する」ために、

- ・周辺公衆の線量を推定評価する
- ・環境における放射性物質などの長期的変動を把握する
- ・原子力施設からの放射性物質の予期しない放出などの短期的変動を把握する

として、国、県、原子力事業所が分担して実施する監視・測定の項目・頻度や評価方法などを定めています。

関係機関は、この計画に基づき監視・測定を行い、四半期毎に監視委員会に報告を行っています。この報告について、監視委員会の下部組織である評価部会が詳細に検討を行い、その結果を踏まえ、監視委員会が評価を行い、監視季報としてとりまとめております。

季報の内容は次表のとおりです。

季　報	評　価　項　目
第1四半期	短期的変動調査結果（4～6月）
第2四半期	短期的変動調査結果（7～9月）、長期的変動調査結果（4～9月）
第3四半期	短期的変動調査結果（10～12月）
第4四半期	短期的変動調査結果（1～3月）、長期的変動調査結果（10～3月）、年間線量の推定結果（4～3月）

本監視季報は、平成22年度第1四半期及び平成22年度第2四半期における評価項目について、平成23年3月25日に本委員会を開催して評価した結果です。

茨城県東海地区環境放射線監視委員会

委員長（茨城県副知事）山 口 やちゑ



# 目 次

## 〔第152報 平成22年度第1四半期環境放射線監視結果〕

I	監視結果の評価	1
II	監視結果の概要	3
II-1	短期的変動調査結果	3
参考1	原子力機構再処理施設排水環境影響詳細調査結果	8
III	測定結果	9
III-1	短期的変動調査結果	9
1	環境における測定結果	9
1-1	空間 $\gamma$ 線量率測定結果	9
1-1-1	モニタリングステーション	9
1-1-2	モニタリングポスト	13
1-2	大気中放射能測定結果	17
1-2-1	大気塵埃中の放射性核種分析結果 ( $^{54}\text{Mn}$ 他)	17
1-2-2	降下塵中の放射性核種分析結果 ( $^{54}\text{Mn}$ 他)	19
1-3	農畜産物中の放射能測定結果	20
1-3-1	牛乳（原乳）中の放射性核種分析結果 ( $^{131}\text{I}$ )	20
1-4	海洋における放射能測定結果	20
1-4-1	海水中の放射性核種分析結果 ( $^{3}\text{H}$ )	20
2	敷地内における測定結果	22
2-1	空間 $\gamma$ 線量率測定結果	22
2-1-1	モニタリングステーション	22
2-1-2	モニタリングポスト	22
2-2	大気中放射能測定結果	23
2-2-1	大気塵埃中の放射性核種分析結果 ( $^{54}\text{Mn}$ 他)	23
3	放出源における測定結果	24
3-1	排 気	24
3-1-1	排気中の放射性核種分析結果	24
3-1-2	排気中の全 $\beta$ 放射能測定結果	36
3-1-3	排気中の全 $\alpha$ 放射能測定結果	40
3-2	排 水	41
3-2-1	排水中の放射性核種分析結果	41

3 - 2 - 2 排水中の全 $\beta$ 放射能測定結果.....	54
3 - 2 - 3 再処理施設排水中の放射性核種分析結果.....	57
3 - 2 - 4 再処理施設排水中の全 $\beta$ 放射能測定結果.....	62
3 - 2 - 5 排水中の全 $\gamma$ 放射能連続測定結果.....	63
 参考 1 原子力機構再処理施設排水環境影響詳細調査結果.....	64
参考 2 主要施設運転状況.....	67

[第153報 平成22年度第2四半期環境放射線監視結果]

I 監視結果の評価.....	69
 II 監視結果の概要.....	71
II - 1 短期的変動調査結果.....	71
II - 2 長期的変動調査結果.....	76
参考 1 原子力機構再処理施設排水環境影響詳細調査結果.....	78
 III 測定結果.....	79
III - 1 短期的変動調査結果.....	79
1 環境における測定結果.....	79
1 - 1 空間 $\gamma$ 線量率測定結果.....	79
1 - 1 - 1 モニタリングステーション.....	79
1 - 1 - 2 モニタリングポスト.....	83
1 - 2 大気中放射能測定結果.....	87
1 - 2 - 1 大気塵埃中の放射性核種分析結果 ( $^{54}\text{Mn}$ 他) .....	87
1 - 2 - 2 降下塵中の放射性核種分析結果 ( $^{54}\text{Mn}$ 他) .....	89
1 - 3 農畜産物中の放射能測定結果.....	90
1 - 3 - 1 牛乳(原乳)中の放射性核種分析結果 ( $^{131}\text{I}$ ) .....	90
1 - 4 海洋における放射能測定結果.....	90
1 - 4 - 1 海水中の放射性核種分析結果 ( $^{3}\text{H}$ ) .....	90
2 敷地内における測定結果.....	91
2 - 1 空間 $\gamma$ 線量率測定結果.....	91
2 - 1 - 1 モニタリングステーション.....	91
2 - 1 - 2 モニタリングポスト.....	91
2 - 2 大気中放射能測定結果.....	92
2 - 2 - 1 大気塵埃中の放射性核種分析結果 ( $^{54}\text{Mn}$ 他) .....	92

3 放出源における測定結果	93
3-1 排 気	93
3-1-1 排気中の放射性核種分析結果	93
3-1-2 排気中の全β放射能測定結果	105
3-1-3 排気中の全α放射能測定結果	109
3-2 排 水	110
3-2-1 排水中の放射性核種分析結果	110
3-2-2 排水中の全β放射能測定結果	123
3-2-3 再処理施設排水中の放射性核種分析結果	126
3-2-4 再処理施設排水中の全β放射能測定結果	131
3-2-5 排水中の全γ放射能連続測定結果	132
III-2 長期的変動調査結果	133
1 環境における測定結果	133
1-1 空間γ線量測定結果	133
1-1-1 サーベイ結果	133
1-1-2 積算線量測定結果	138
1-2 漁網表面吸収線量率の測定結果	147
1-3 大気中放射能測定結果	147
1-3-1 降下塵中の放射性核種分析結果 ( <sup>54</sup> Mn 他)	147
1-4 陸土中の放射能測定結果	149
1-4-1 土壤中の放射性核種分析結果 ( <sup>54</sup> Mn 他)	149
1-4-2 河底土中の放射性核種分析結果 ( <sup>54</sup> Mn 他)	149
1-4-3 海岸砂中の放射性核種分析結果 ( <sup>54</sup> Mn 他)	149
1-5 陸水中の放射能測定結果	151
1-5-1 河川水及び湖沼水中の放射性核種分析結果 ( <sup>54</sup> Mn 他)	151
1-5-2 飲料水中の放射性核種分析結果 ( <sup>54</sup> Mn 他)	151
1-6 海洋における放射能測定結果	152
1-6-1 海水中の放射性核種分析結果 ( <sup>54</sup> Mn 他)	152
1-6-2 海底土中の放射性核種分析結果 ( <sup>54</sup> Mn 他)	154
1-7 排水口近辺土砂中の放射性核種分析結果 ( <sup>54</sup> Mn 他)	158
2 敷地内における測定結果	159
2-1 空間γ線量測定結果	159
2-1-1 積算線量測定結果	159

参考 1 原子力機構再処理施設排水環境影響詳細調査結果	160
参考 2 主要施設運転状況	163
別表 1 環境試料の核種濃度検出限界	165
別表 2 排水中の全 $\beta$ ・全 $\gamma$ 検出限界	166
別表 3 排気の不検出分放出量算出方法	167
別表 4 排水の不検出分放出量算出方法	170
〈用語・記号等の解説〉	172
〈本報告書の解説〉	175

本報告書をご覧になる参考として  
172ページに、〈用語・記号等の解説〉  
175ページに、〈本報告書の解説〉  
を掲載しております。

## **第152報（平成22年度第1四半期環境放射線監視結果）**

# I 監 視 結 果 の 評 價

茨城県環境放射線監視計画に基づく監視結果は下記のとおりである。

## 記

### 1 短期的変動調査結果（平成22年4月～平成22年6月）

全般を通じて、原子力施設周辺環境の放射線及び放射能レベルは、平常の変動幅を超えるものではなく、異常は認められなかった。原子力施設からの排気、排水中の放射能濃度等は、排出基準等を全て下回っていた。



## II 監視結果の概要

### II-1 短期的変動調査結果

評価対象期間：平成22年4月から平成22年6月

短期的変動調査は、原子力施設から平常稼動時に放出される放射性物質の他に、事故等により環境へ放出される放射線・放射性物質の有無や環境への影響の有無を早期に把握するために行っている。

#### 1 環境における測定結果

##### 1-1 空間ガンマ線量率測定結果（9～16ページ）

空間ガンマ線量率の測定は、76地点のモニタリングステーション、モニタリングポストにおいて行っている。評価の対象となっている月平均値は、28nGy／時～52nGy／時の間にあり、平常の変動幅（上限値：100nGy／時）を下回っていた。

また、1時間値の最大値（原子力機構サイクル工研測定の周辺監視区域境界（MP-8）：6月）は72nGy／時であった。

一般環境（事業所周辺監視区域境界及び敷地内を除く）

（単位：nGy／時）

地 区 名	月平均値	1時間値の最大値
東 海 地 区 <21> (東海村、那珂市、常陸大宮市)	28～52	69 (亀下：4月)
日 立 地 区 <6> (日立市、常陸太田市)	38～46	65 (留：5月)
ひたちなか地区 <8> (ひたちなか市)	31～49	69 (馬渡：6月)
大 洗 地 区 <15> (大洗町、鉢田市、茨城町、水戸市 (大場、吉沢))	28～48	67 (荒地：4月)
比較対照地区 <1> (水戸市石川)	47	69 (6月)

注) 1時間値の最大値は、いずれも降雨時に観測されたものである。

<>内は地点数

事業所周辺監視区域境界

（単位：nGy／時）

地 区 名	月平均値	1時間値の最大値
東 海 地 区 <14> (原子力機構原科研、原子力機構サイクル工研、原電)	33～46	72 (サイクル工研 MP-8 : 6月)
大 洗 地 区 <11> (原子力機構大洗)	31～42	58 (P-6 : 4月)

注) 1時間値の最大値は、いずれも降雨時に観測されたものである。

<>内は地点数

## 1-2 大気中放射能測定結果

### 1-2-1 大気塵埃中の放射性核種分析結果 ( $^{54}\text{Mn}$ 他) (17~18ページ)

東海村村松など15地点（東海村6地点、ひたちなか市3地点、日立市1地点、鉾田市1地点、茨城町1地点、大洗町2地点、水戸市1地点）における測定結果は、全て不検出であった。

### 1-2-2 降水塵中の放射性核種分析結果 ( $^{54}\text{Mn}$ 他) (19ページ)

水戸市愛宕町など3地点における測定結果は、全て不検出であった。

## 1-3 農畜産物中の放射能測定結果

### 1-3-1 牛乳（原乳）中の放射性核種分析結果 ( $^{131}\text{I}$ ) (20ページ)

那珂市豊喰など5地点における測定結果は、全て不検出であった。

## 1-4 海洋における放射能測定結果

### 1-4-1 海水中の放射性核種分析結果 ( $^{3}\text{H}$ ) (20ページ)

久慈沖（A）など12海域における測定結果は、全て不検出であった。

## 2 主な原子力施設の敷地内における測定結果

### 2-1 空間ガンマ線量率測定結果 (22ページ)

原子力機構サイクル工研、原子力機構大洗の2地点とも、評価対象となっている月平均値は、31nGy／時から33nGy／時の間にあり、平常の変動幅（上限値：100nGy／時）を下回っていた。

なお、1時間値の最大値（原子力機構大洗測定のP-8：4月）は、53nGy／時であった。

(単位：nGy／時)

地 区 名	月平均値	1時間値の最大値
東 海 地 区 <1> (原子力機構サイクル工研)	31~32	46 (5月)
大 洗 地 区 <1> (原子力機構大洗)	32~33	53 (4月)

<>内は地点数

注) 1時間値の最大値は、いずれも降雨時に観測されたものである。

## 2-2 大気中放射能測定結果

### 2-2-1 大気塵埃中の放射性核種分析結果 ( $^{54}\text{Mn}$ 他) (23ページ)

原子力機構原科研、原子力機構サイクル工研及び原子力機構大洗の3地点とも不検出であった。

## 3 放出源における測定結果

### 3-1 排気中の放射能測定結果

排気中に含まれる放射性物質については、原子力事業者が放射性核種分析、全ベータ放射能測定、全アルファ放射能測定を行っている。

主要放出核種の放射性核種分析結果は、過去のレベル又はそれ以下であった。全ベータ放射能及び全アルファ放射能については不検出であった。

### 3-1-1 放射性核種分析結果（主要放出核種）（24～34ページ）

測定対象の42排気筒のうち、今期に放出のなかった2排気筒を除いた原子力機構原科研J R R - 3、原子力機構サイクル工研再処理施設の主排気筒など40排気筒において希ガス ( $^{41}\text{Ar}$ ,  $^{85}\text{Kr}$ など)、 $^{3}\text{H}$ など各施設の放出核種を測定したところ、下記の12排気筒で検出されたが、過去と同レベル又はそれ以下であった。

(検出状況)

測定者	施設名	核種名	3ヶ月平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	3ヶ月平均濃度 過去最大値 (Bq/cm <sup>3</sup> )	参考 管理の目標値 (Bq/cm <sup>3</sup> )
原子力機構 原科研	J R R - 3	希ガス	$1.4 \times 10^{-3}$	$4.1 \times 10^{-3}$	$6.0 \times 10^{-2}$
		$^{3}\text{H}$	$5.3 \times 10^{-5}$	$5.3 \times 10^{-4}$	$6.0 \times 10^{-3}$
	J R R - 4	希ガス	$1.4 \times 10^{-4}$	$2.6 \times 10^{-4}$	$1.1 \times 10^{-2}$ 以下
	N S R R	希ガス	$1.5 \times 10^{-5}$	$6.6 \times 10^{-4}$	$1.9 \times 10^{-1}$
	燃料試験施設	希ガス	$7.7 \times 10^{-3}$	$1.4 \times 10^{-2}$	$7.8 \times 10^{-2}$
	N U C E F	希ガス	$1.4 \times 10^{-3}$	$1.5 \times 10^{-3}$	$7.4 \times 10^{-2}$
原子力機構 サイクル工研	再処理施設・主排気筒	$^{85}\text{Kr}$	$2.4 \times 10^{-3}$	9.0	$4.1 \times 10$
		$^{3}\text{H}$	$1.4 \times 10^{-4}$	$2.6 \times 10^{-3}$	$2.4 \times 10^{-1}$
	C P F	希ガス	$2.7 \times 10^{-3}$	$3.5 \times 10^{-3}$	$4.8 \times 10^{-3}$
原子力機構 大洗	F M F	希ガス	$2.1 \times 10^{-4}$	$5.7 \times 10^{-3}$	$2.0 \times 10^{-2}$
積水 メディカル	第4棟排気筒	$^{3}\text{H}$ $^{14}\text{C}$	$1.9 \times 10^{-5}$ $7.7 \times 10^{-6}$	$2.2 \times 10^{-5}$ $2.3 \times 10^{-5}$	$7.4 \times 10^{-4}$ $1.6 \times 10^{-4}$
N D C	照射後試験棟(F棟) 化学分析棟(R棟)	希ガス $^{131}\text{I}$	$2.0 \times 10^{-3}$ $1.9 \times 10^{-9}$	$3.2 \times 10^{-3}$ $2.1 \times 10^{-8}$	$4.8 \times 10^{-3}$ $7.4 \times 10^{-8}$
日本核燃	照射後試験施設	希ガス	$6.4 \times 10^{-5}$	$5.0 \times 10^{-3}$	$5.2 \times 10^{-3}$

注) 検出された核種のみ記載

### 3-1-1' 放射性核種分析結果（その他検出された核種）（35ページ）

原電東海発電所など4排気筒で $^{3}\text{H}$ 及び $^{60}\text{Co}$ が検出されたが、過去と同じレベル又はそれ以下であった。

また、新たに検出された核種はなかった。

### 3-1-2, 3-1-2' 全ベータ放射能測定結果（36～39ページ）

N D C 材料試験棟及び原子力機構原科研J R R - 3など25排気筒における測定結果は、いずれも不検出であった。

### 3-1-3 全アルファ放射能測定結果（40ページ）

核管センター開発棟など4排気筒における測定結果は、いずれも不検出であった。

## 3-2 排水中の放射能測定結果

排水中に含まれる放射性物質の測定は、放射性核種分析、全ベータ放射能測定、再処理施設排水中の放射性核種分析、再処理施設排水中の全ベータ放射能測定、排水中の全ガンマ放射能測定によって行つ

ている。

測定した結果、放射性核種分析、全ベータ放射能測定及び再処理施設排水中の放射性核種分析については、全て法令値又は監視委員会が定める判断基準以下であった。再処理施設排水中の全ベータ放射能については、不検出、排水中の全ガンマ放射能については、過去と同じレベルであった。

### 3-2-1 放射性核種分析結果（主要放出核種）（41～46ページ）

原子力事業者は、今期に放出のなかった三菱原燃（排水貯槽）を除く原子力機構原科研第1排水溝、原子力機構サイクル工研第2排水溝など16排水溝において<sup>60</sup>Coなどの核種を測定している。下記の5排水溝で検出されたが、全て法令値（53ページ）以下であった。

（検出状況）

測定者	排水溝名	核種名	3ヶ月平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	法令値 (Bq/cm <sup>3</sup> )	3ヶ月平均濃度 ／法令値
原子力機構 原科研	第2排水溝	<sup>3</sup> H <sup>7</sup> Be <sup>60</sup> Co <sup>137</sup> Cs	$3.1 \times 10^{-1}$ $9.6 \times 10^{-5}$ $6.4 \times 10^{-5}$ $5.4 \times 10^{-5}$	$6 \times 10^{-1}$ $3 \times 10^{-1}$ $2 \times 10^{-1}$ $9 \times 10^{-2}$	1/190 1/310,000 1/3,100 1/1,600
原子力機構 大洗	北地区	<sup>3</sup> H	$2.4 \times 10^{-1}$	$6 \times 10^{-1}$	1/250
原電	東海第二発電所	<sup>3</sup> H	$1.0 \times 10^{-2}$	$6 \times 10^{-1}$	1/6,000
NDC	排水貯槽	<sup>137</sup> Cs	$6.2 \times 10^{-4}$	$9 \times 10^{-2}$	1/145
積水 メディカル	調整槽	<sup>3</sup> H <sup>14</sup> C	$8.0 \times 10^{-1}$ 1.2	$2 \times 10^{-1}$ 2	1/25 1/1.7

注) 検出された核種のみ記載。

\*1) 水としての法令値

\*2) 有機物（メタンを除く）としての法令値

### 3-2-1' 放射性核種分析結果（主要放出核種）（47～51ページ）

県は原子力機構原科研第1排水溝など12排水溝で測定している。9排水溝でU、<sup>3</sup>H、<sup>60</sup>Co、<sup>137</sup>Cs及び<sup>14</sup>Cの5核種が検出されたが、いずれも法令値以下であった。

また、水戸原子力事務所は原子力機構原科研第1排水溝など7排水溝で測定している。2排水溝で<sup>3</sup>H及び<sup>14</sup>Cの2核種が検出されたが、いずれも法令値以下であった。

### 3-2-1'' 放射性核種分析結果（その他検出された核種）（52ページ）

原子力事業者が測定した上記16排水溝において、主要放出核種以外の核種として原子力機構原科研第1排水溝など4排水溝で、<sup>232</sup>Th、<sup>22</sup>Na、<sup>90</sup>Sr、<sup>110m</sup>Ag、<sup>3</sup>H及び<sup>36</sup>Clの6核種が検出されたが、いずれも法令値以下であった。

また、新たに検出された核種はなかった。

### 3-2-2、3-2-2' 全ベータ放射能測定結果（54～56ページ）

原子力事業者、県などは原子力機構原科研第1排水溝及び原子力機構サイクル工研第1排水溝など13排水溝において測定している。原子力機構サイクル工研第1排水溝等の10排水溝で検出された

が、監視委員会が定めた判断基準を全て下回っていた。

### 3-2-3 再処理施設排水中の放射性核種分析結果（57～60ページ）

原子力機構サイクル工研が<sup>3</sup>Hなど14核種について分析した結果、<sup>3</sup>Hが検出されたが法令値（61ページ）以下であった。

また、県が<sup>3</sup>Hなど9核種について測定した結果、<sup>3</sup>H、<sup>137</sup>Cs及びPu（α）の3核種が検出されたが、いずれも法令値以下であった。

（検出状況）

測定者	排水溝名	核種名	3ヶ月放出量 (MBq)	法令値 (MBq)	3ヶ月放出量 ／法令値
原子力機構 サイクル工研	再処理施設	<sup>3</sup> H	$2.0 \times 10^5$	$4.7 \times 10^8$	1/2,350

備考 県の測定では、<sup>3</sup>H、<sup>137</sup>Cs及びPu（α）を検出。3ヶ月間の最大濃度はそれぞれ $1.0 \times 10^{-2}$ 、 $1.1 \times 10^{-4}$ 、 $8.6 \times 10^{-5}$  Bq/cm<sup>3</sup>であり、参考として法令（保安規定）に定める最大放出濃度（それぞれ $2.5 \times 10^4$ 、 $7.8 \times 10^{-1}$ 、 $3.0 \times 10^{-2}$  Bq/cm<sup>3</sup>）と比較すると、それぞれ1/250、1/7,000、1/340以下であった。

### 3-2-4 再処理施設排水中の全ベータ放射能測定結果（62ページ）

原子力機構サイクル工研、県測定とも、不検出であった。

### 3-2-5 排水中の全ガンマ放射能連続測定結果（63ページ）

原子力機構原科研第2排水溝などの4排水溝で測定したところ、原子力機構原科研第2排水溝で降雨時に検出されたが、過去の最高濃度を下回っていた。

（検出状況）

排水溝名	今期の月最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	過去の月最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )
原子力機構原科研第2	$1.2 \times 10^{-1}$	$2.7 \times 10^{-1}$

## 参考 1

### 原子力機構再処理施設排水環境影響詳細調査結果（64～66ページ）

本調査は、原子力機構サイクル工研が、再処理施設の低レベル放射性廃液の海洋放出に伴う同海域における放射能水準の変動を詳細に把握するために毎月実施しているものであり、放出口を中心とした30地点で海水を採取し、全地点で全ベータ放射能及び<sup>3</sup>H濃度、7地点で<sup>137</sup>Cs濃度の測定を行っている。

調査の結果、放射性物質濃度の平均値は、全ベータ放射能について0.040Bq/Lであり、<sup>3</sup>H、<sup>137</sup>Csについては検出限界値未満であった。

(測定結果)

区分	地点数	分析値
海水の全ベータ放射能	30	0.040Bq/L
海水中の <sup>3</sup> H分析	30	不検出
海水中の <sup>137</sup> Cs分析	7	不検出

### III 測 定 結 果

#### III-1 短期的変動調査結果

##### 1 環境における測定結果

###### 1-1 空間γ線量率測定結果

###### 1-1-1 モニタリングステーション

測定者	測定者	評価対象	平常の変動幅(上限)
	県施設者	月平均値	100nGy/時

測定者	測定地点	測定値 (nGy/時)			
		種別	4月	5月	6月
県	東海村石神	最大	57	59	61
		平均	45	45	45
	豊岡	最大	68	68	59
		平均	49	49	49
	舟石川	最大	60	61	63
		平均	46	46	46
	押延	最大	60	61	59
		平均	44	43	43
	村松	最大	65	67	60
		平均	50	49	49
	三菱原燃	最大	55	55	57
		平均	44	44	44
	原燃工	最大	53	53	47
		平均	37	36	36
	那珂市横堀	最大	52	50	61
		平均	40	40	44
	門部	最大	49	50	58
		平均	38	37	37
	菅谷	最大	59	56	60
		平均	45	44	44
	本米崎	最大	47	46	52
		平均	35	35	34
	額田	最大	52	52	56
		平均	43	43	43
	鴻巣	最大	45	44	50
		平均	29	28	28

測定者	測定地点	測定値 (nGy/時)				
		種別	4月	5月	6月	平均
県	那珂市後台	最大	52	46	52	
		平均	36	35	35	35
	久瓜連	最大	54	53	57	
		平均	41	41	40	41
	ひたちなか市馬渡	最大	66	63	69 <sup>(注1)</sup>	
		平均	49	48	48	48
	常陸那珂	最大	62	62	67	
		平均	43	43	42	43
	阿字ヶ浦	最大	63	60	64	
		平均	47	45	45	46
	堀口	最大	59	55	67	
		平均	39	39	38	39
県	佐和	最大	50	48	47	
		平均	35	35	34	35
	柳沢	最大	52	52	48	
		平均	39	38	38	38
	日立市久慈	最大	58	63	60	
		平均	42	42	42	42
	大沼	最大	54	57	52	
		平均	40	40	39	40
	常陸太田市磯部	最大	58	58	61	
		平均	45	45	44	45
	真弓	最大	50	50	52	
		平均	39	38	38	38
県	久米	最大	49	50	53	
		平均	39	39	40	39
	常陸大宮市根本	最大	50	48	55	
		平均	37	35	35	36
	大洗町大貫	最大	57	57	54	
		平均	39	39	38	39
	磯浜	最大	56	54	51	
		平均	43	43	41	42

測定者	測定地点	測定値 (nGy/時)				
		種別	4月	5月	6月	平均
県	鉾田市造谷	最大	62	57	55	
		平均	43	43	42	43
	久荒地	最大	67 <sup>(注2)</sup>	58	56	
		平均	46	45	45	45
	久田崎	最大	52	46	43	
		平均	36	35	34	35
	久樅山	最大	63	54	50	
		平均	41	40	39	40
	久上富田	最大	53	50	50	
		平均	39	39	38	39
	久徳宿	最大	51	46	44	
		平均	35	35	34	35
茨城県	茨城町広浦	最大	53	52	47	
		平均	40	39	39	39
	久海老沢	最大	60	59	54	
		平均	46	45	45	45
	久谷田部	最大	52	49	46	
		平均	39	39	38	39
	水戸市吉沢	最大	59	52	53	
		平均	43	42	41	42
	久大場	最大	63	62	63	
		平均	48	48	47	48
	久石川	最大	63	58	69 <sup>(注3)</sup>	
		平均	47	47	47	47
原子力機構原研	東海村須和間	最大	55	55	52	
		平均	38	38	38	38
	久龜下	最大	69 <sup>(注4)</sup>	68	62	
		平均	52	50	50	51
原子力機構サイクル工研	久舟石川	最大	48	51	51	
		平均	36	35	35	35
	ひたちなか市长砂	最大	50	53	46	
		平均	34	34	34	34
	久高野	最大	45	45	52	
		平均	32	32	31	32

測定者	測定地点	測定値 (nGy/時)				
		種別	4月	5月	6月	平均
原子力機構大洗	周辺監視区域境界 (P-2)	最大	55	49	48	
		平均	35	34	33	34
	〃 (P-6)	最大	58 <sup>(注5)</sup>	54	51	
		平均	42	41	41	41
原電	東海村船場	最大	62	63	63	
		平均	48	47	47	47
	日立市留	最大	62	65 <sup>(注6)</sup>	58	
		平均	46	45	45	45

(注1) ひたちなか地区の一般環境における1時間値の最大値 69nGy/時（県測定：ひたちなか市馬渡）が観測されたのは、6月16日20時であり、降雨の影響である。

(注2) 大洗地区の一般環境における1時間値の最大値 67nGy/時（県測定：鉢田市荒地）が観測されたのは、4月22日14時であり、降雨の影響である。

(注3) 比較対照地点における1時間値の最大値 69nGy/時（県測定：水戸市石川）が観測されたのは、6月30日7時であり、降雨の影響である。

(注4) 東海地区の一般環境における1時間値の最大値 69nGy/時（原子力機構原科研測定：東海村亀下）が観測されたのは、4月15日4時であり、降雨の影響である。

(注5) 大洗地区における事業所周辺監視区域境界における最大値 58nGy/時（原子力機構大洗測定：P-6）が観測されたのは、4月22日14時であり、降雨の影響である。


(注6) 日立地区の一般環境における1時間値の最大値 65nGy/時（原電測定：日立市留）が観測されたのは、5月24日10時であり、降雨の影響である。

測定者	測定者	評価対象	平常の変動幅（上限）
施設者	月平均値	100nGy／時	


測定者	測定地点	測定値 (nGy／時)				
		種別	4月	5月	6月	平均
原子力機構原科研	周辺監視区域境界 (MP-11)	最大	61	65	56	
		平均	45	45	44	45
	〃 (MP-16)	最大	54	56	48	
		平均	34	34	33	34
	〃 (MP-17)	最大	56	61	51	
		平均	37	37	36	37
	〃 (MP-18)	最大	55	54	47	
		平均	39	39	38	39
	〃 (MP-19)	最大	52	52	48	
		平均	39	38	38	38
原子力機構サイクル工研	周辺監視区域境界 (MP-1)	最大	62	65	63	
		平均	44	44	43	44
	〃 (MP-6)	最大	57	59	69	
		平均	41	40	40	40
	〃 (ST-5)	最大	63	65	71	
		平均	46	45	45	45
	〃 (MP-7)	最大	48	50	57	
		平均	36	36	36	36
	〃 (MP-8)	最大	58	61	72 (注)	
		平均	43	43	43	43
原子力機構大洗	周辺監視区域境界 (P-1)	最大	57	50	52	
		平均	36	35	34	35
	大洗町成田 (P-3)	最大	57	53	50	
		平均	39	39	38	39
	〃 (P-4)	最大	42	41	36	
		平均	29	29	28	29
	周辺監視区域境界 (P-5)	最大	50	47	43	
		平均	33	32	32	32
	〃 (P-7)	最大	46	42	40	
		平均	34	33	33	33

測定者	測定地点	測定値 (nGy/時)				
		種別	4月	5月	6月	平均
原子力機構大洗	周辺監視区域境界 (P-11)	最大	46	45	41	
		平均	34	34	33	34
	〃 (P-12)	最大	44	43	40	
		平均	33	33	33	33
	〃 (P-13)	最大	46	46	42	
		平均	35	35	34	35
	〃 (P-14)	最大	52	50	45	
		平均	35	35	34	35
	〃 (P-15)	最大	57	51	50	
		平均	37	36	36	36
	〃 (P-16)	最大	50	45	42	
		平均	32	32	31	32
原電	周辺監視区域境界 (A)	最大	58	58	53	
		平均	42	42	42	42
	〃 (B)	最大	56	57	49	
		平均	40	39	39	39
	〃 (C)	最大	59	58	53	
		平均	43	42	42	42
	〃 (D)	最大	56	58	51	
		平均	40	40	39	40
	東海村 豊岡	最大	60	57	52	
		平均	42	42	41	42

(注) 東海地区の事業所周辺監視区域境界における1時間値の最大値 72nGy/時 (原子力機構サイクル工研測定: MP-8) が観測されたのは、6月16日20時であり、降雨の影響である。

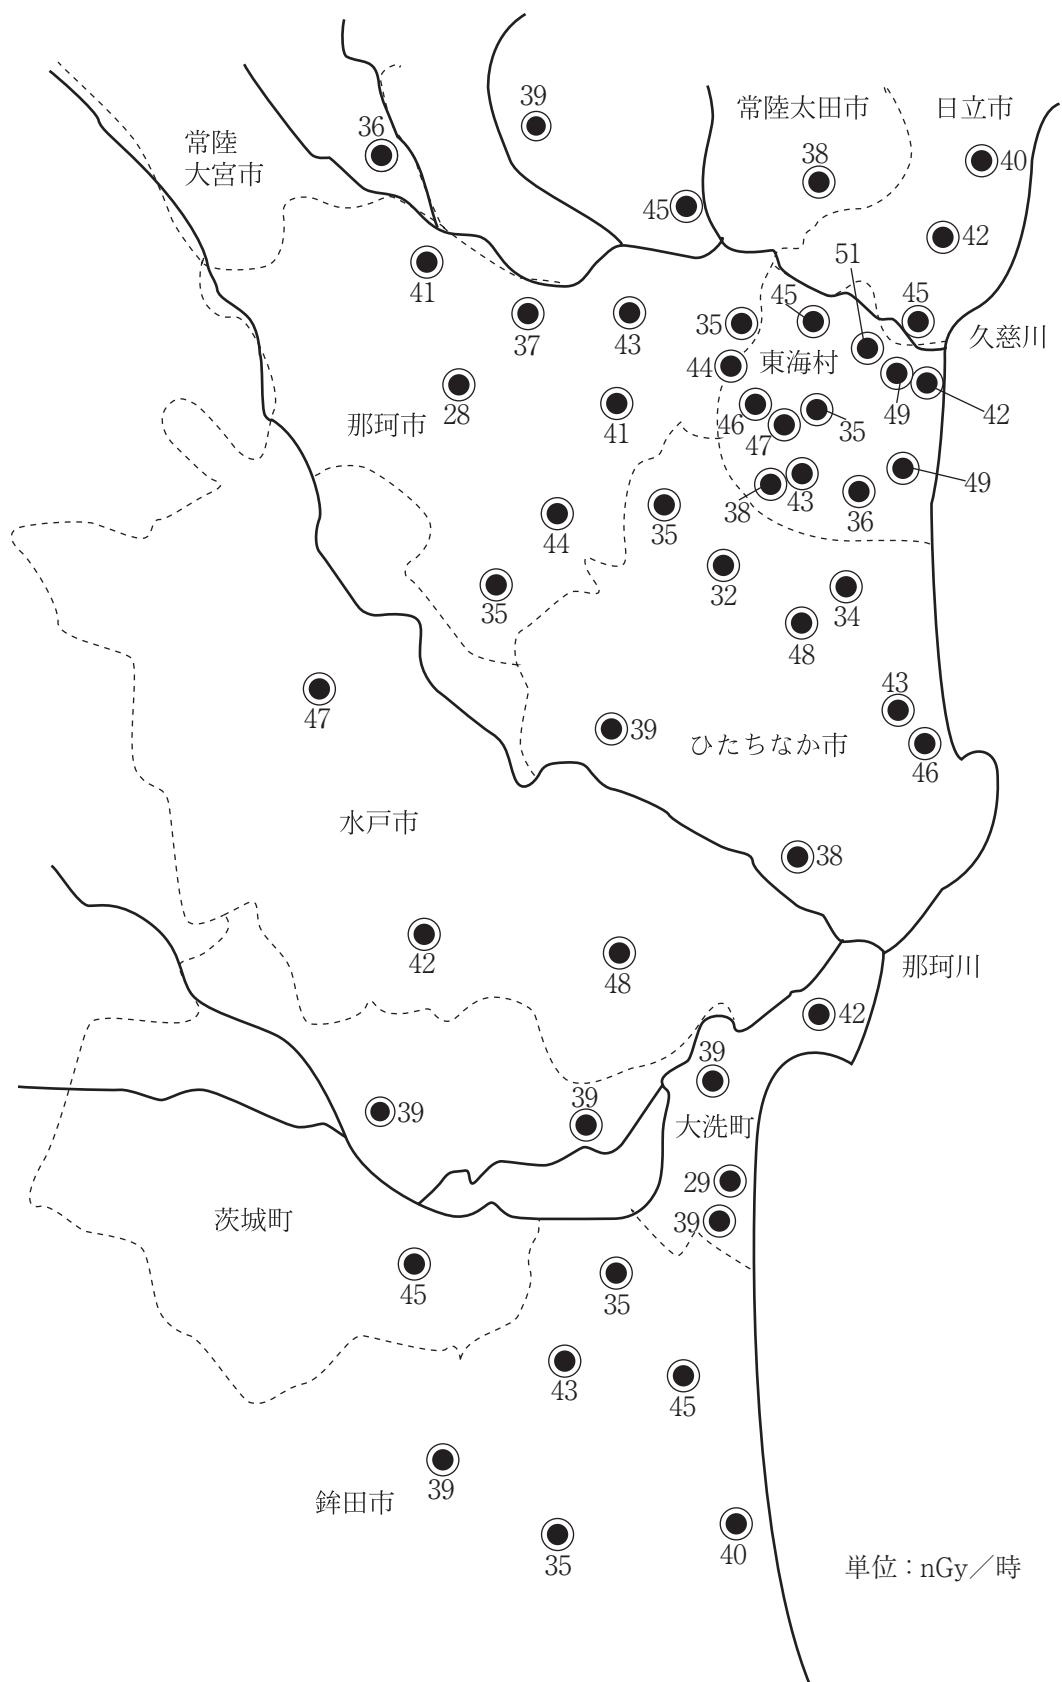

一般環境で最大値が観測された局における空間ガンマ線量率の時系列  
(東海村亀下)

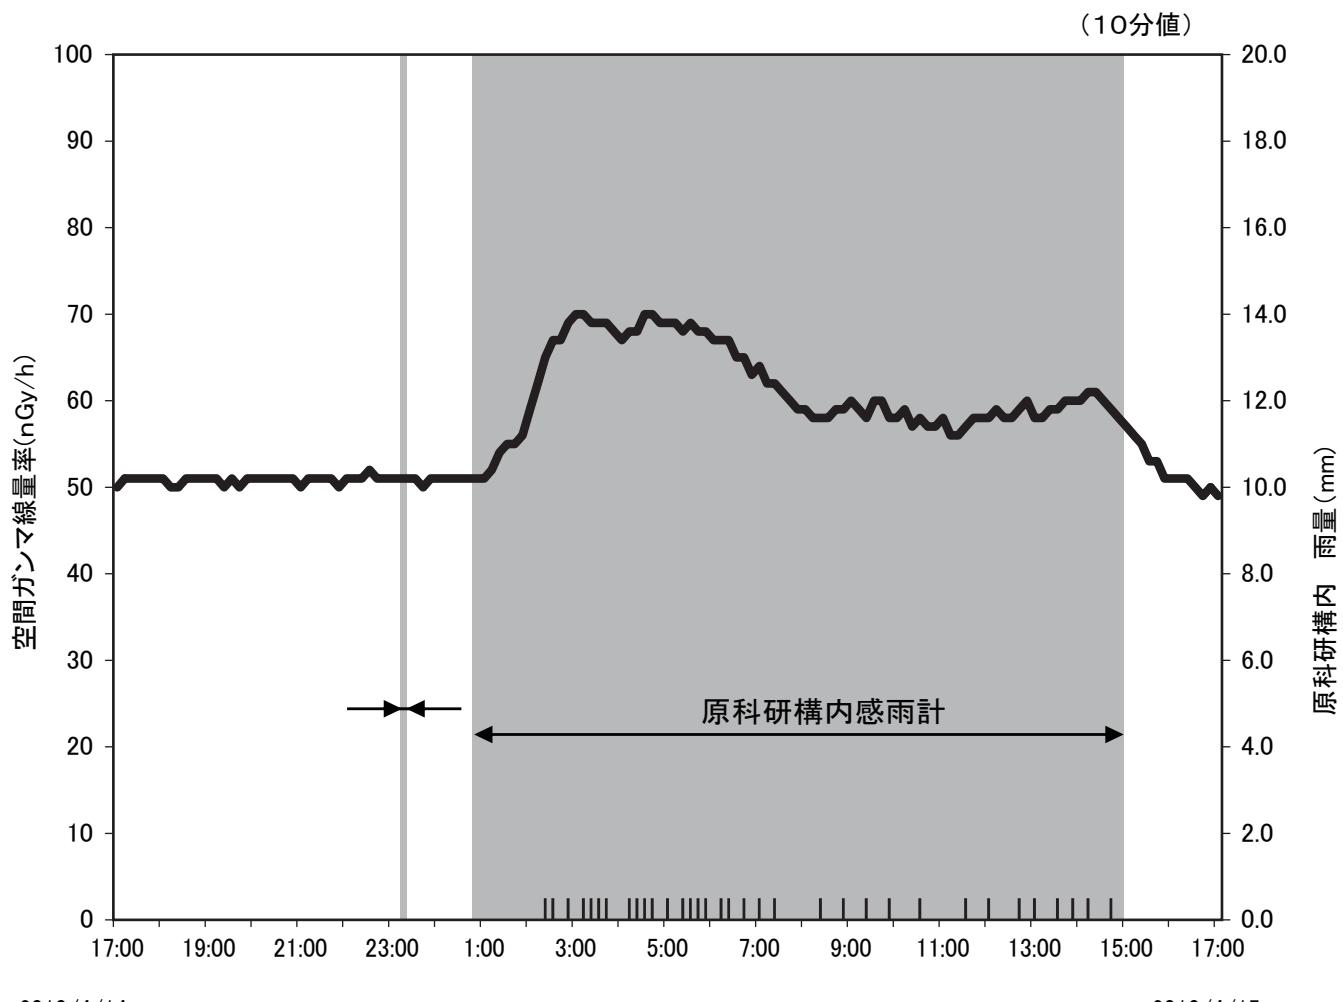

注) 最大値が観測された事例 (1時間値の最大値が測定された測定局における経時変化)

空間ガンマ線量率の上昇の原因は、降雨によるもの。

降雨により空間線量率が上昇するのは、自然の放射性核種（ラドンとラドンから生まれた核種）が雨により地表に落下するためであり、それらの核種の半減期は短いことから、雨が止んでから短時間で線量率は降雨前の水準に戻る。

1 - 2 大気中放射能測定結果

1 - 2 - 1 大気塵埃中の放射性核種分析結果 (<sup>54</sup>Mn他)

測定者	採取地点	採取月日	核種・分析値 (mBq/m <sup>3</sup> )							
			<sup>54</sup> Mn	<sup>60</sup> Co	<sup>95</sup> Zr	<sup>95</sup> Nb	<sup>106</sup> Ru	<sup>137</sup> Cs	<sup>144</sup> Ce	Pu
県	水戸市石川	4. 1~ 5. 1	*	*	*	*	*	*	*	
		5. 1~ 6. 1	*	*	*	*	*	*	*	
		6. 1~ 7. 1	*	*	*	*	*	*	*	
	東海村村松	4. 1~ 5. 1	*	*	*	*	*	*	*	
		5. 1~ 6. 1	*	*	*	*	*	*	*	
		6. 1~ 7. 1	*	*	*	*	*	*	*	
	ひたちなか市 常陸那珂	4. 1~ 5. 1	*	*	*	*	*	*	*	
		5. 1~ 6. 1	*	*	*	*	*	*	*	
		6. 1~ 7. 1	*	*	*	*	*	*	*	
原子力機構 原科研	茨城町広浦	4. 1~ 5. 1	*	*	*	*	*	*	*	
		5. 1~ 6. 1	*	*	*	*	*	*	*	
		6. 1~ 7. 1	*	*	*	*	*	*	*	
	鉾田市造谷	4. 1~ 5. 1	*	*	*	*	*	*	*	
		5. 1~ 6. 1	*	*	*	*	*	*	*	
		6. 1~ 7. 1	*	*	*	*	*	*	*	
	周辺監視区域境界 (MS-2)	3.29~ 5. 3	*	*	*	*	*	*	*	
		5. 3~ 5.31	*	*	*	*	*	*	*	
		5.31~ 6.28	*	*	*	*	*	*	*	
	東海村須和間	3.29~ 5. 3	*	*	*	*	*	*	*	
		5. 3~ 5.31	*	*	*	*	*	*	*	
		5.31~ 6.28	*	*	*	*	*	*	*	
	〃 亀下	3.29~ 5. 3	*	*	*	*	*	*	*	
		5. 3~ 5.31	*	*	*	*	*	*	*	
		5.31~ 6.28	*	*	*	*	*	*	*	

測定者	採取地点	採取月日	核種・分析値 (mBq/m <sup>3</sup> )							
			<sup>54</sup> Mn	<sup>60</sup> Co	<sup>95</sup> Zr	<sup>95</sup> Nb	<sup>106</sup> Ru	<sup>137</sup> Cs	<sup>144</sup> Ce	Pu
原子力機構サイクル工研	東海村 舟石川	4. 1～4.30	*	*	*	*	*	*	*	
		4.30～6.1	*	*	*	*	*	*	*	*
		6. 1～7. 1	*	*	*	*	*	*	*	
	ひたちなか市長砂	4. 1～4.30	*	*	*	*	*	*	*	
		4.30～6.1	*	*	*	*	*	*	*	*
		6. 1～7. 1	*	*	*	*	*	*	*	
	〃 高野	4. 1～4.30	*	*	*	*	*	*	*	
		4.30～6.1	*	*	*	*	*	*	*	*
		6. 1～7. 1	*	*	*	*	*	*	*	
原子力機構大洗	周辺監視区域境界 (P-2)	4. 1～5. 3	*	*	*	*	*	*	*	
		5. 3～6. 1	*	*	*	*	*	*	*	
		6. 1～7. 1	*	*	*	*	*	*	*	
	〃 (P-6)	4. 1～5. 3	*	*	*	*	*	*	*	
		5. 3～6. 1	*	*	*	*	*	*	*	
		6. 1～7. 1	*	*	*	*	*	*	*	
原電	東海村 船場	4. 7～5.12	*	*	*	*	*	*	*	
		5.12～6.2	*	*	*	*	*	*	*	
		6. 2～7. 7	*	*	*	*	*	*	*	
	日立市 留	4. 7～5.12	*	*	*	*	*	*	*	
		5.12～6.2	*	*	*	*	*	*	*	
		6. 2～7. 7	*	*	*	*	*	*	*	

1 - 2 - 2 降下塵中の放射性核種分析結果 (<sup>54</sup>Mn他)

測定者	採取地点	採取月日	核種・分析値 (Bq/m <sup>2</sup> )						
			<sup>54</sup> Mn	<sup>60</sup> Co	<sup>95</sup> Zr	<sup>95</sup> Nb	<sup>106</sup> Ru	<sup>137</sup> Cs	<sup>144</sup> Ce
県	水戸市 愛宕町	4. 1～5. 6	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
		5. 6～6. 1	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
		6. 1～7. 1	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
原子力機構原研	構内	4. 1～5. 6	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
		5. 6～6. 1	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
		6. 1～7. 1	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
原子力機構大洗	構内	4. 1～5. 6	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
		5. 6～6. 1	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
		6. 1～7. 1	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊

1 - 3 農畜産物中の放射能測定結果

1 - 3 - 1 牛乳(原乳)中の放射性核種分析結果 ( $^{131}\text{I}$ )

測定者	採取地點	採取月日	核種	分析値 (Bq/L)
県	那珂市 豊喰	4.13	$^{131}\text{I}$	×
	水戸市 見川	4.13	$^{131}\text{I}$	×
	大洗町 磯浜	4.13	$^{131}\text{I}$	×
原子力機構サイクル工研	ひたちなか市 部田野	4.8	$^{131}\text{I}$	×
原子力機構大洗	鉾田市 子生	4.8	$^{131}\text{I}$	×

1 - 4 海洋における放射能測定結果


1 - 4 - 1 海水中の放射性核種分析結果 ( $^3\text{H}$ )

測定者	採取地點	採取月日	水温 (°C)	塩素量 (‰)	核種	分析値 (Bq/L)
県	久慈沖 (A)	4.19	8.7	18.25	$^3\text{H}$	×
	原子力機構サイクル工研沖 (G)	4.19	8.0	18.38	$^3\text{H}$	×
	阿字ヶ浦沖 (I)	4.19	9.1	17.75	$^3\text{H}$	×
	那珂湊沖 (J)	4.19	9.0	18.06	$^3\text{H}$	×
	大貫沖 (K)	4.19	8.9	17.73	$^3\text{H}$	×
	再処理排水放出口周辺 (P)	4.20	10.4	16.65	$^3\text{H}$	×
原子力機構原科研	原子力機構原科研沖 (C)	4.8	10.1	16.97	$^3\text{H}$	×
原子力機構 サイクル工研	原子力機構サイクル工研沖 (F)	4.20	9.7	16.89	$^3\text{H}$	×
	長砂沖 (H)	4.20	10.0	16.64	$^3\text{H}$	×
	再処理排水放出口周辺 (P)	4.20	10.4	16.64	$^3\text{H}$	×
原子力機構大洗	原子力機構大洗沖 (L)	4.21	11.7	17.68	$^3\text{H}$	×
	〃 (M)	4.21	12.5	17.12	$^3\text{H}$	×
原電	原電沖 (B)	4.15	11.1	11.86	$^3\text{H}$	×


(注1) 採水海域: ( ) 内は採水海域記号。採取地点は21ページの図を参照。

(注2) 採水部位は表層

海水採取地点(大洗地区)

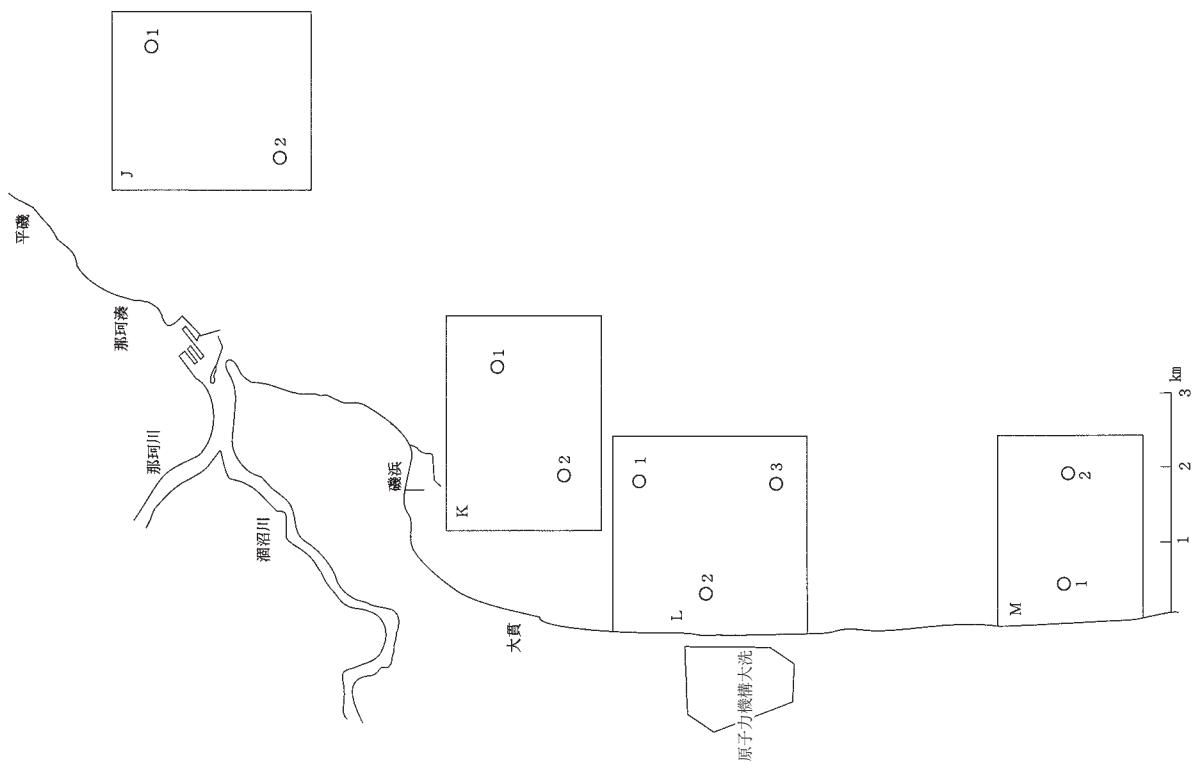

海水採取地点(東海地区)

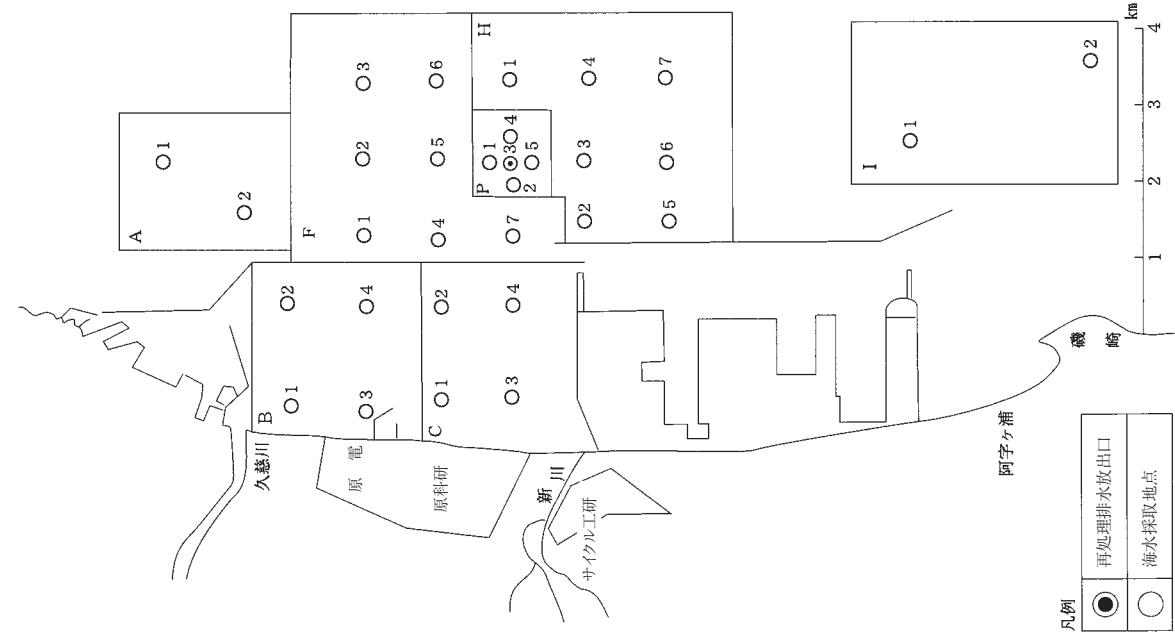

## 2 敷地内における測定結果

### 2-1 空間γ線量率測定結果

#### 2-1-1 モニタリングステーション

測定者	評価対象	平常の変動幅(上限)
施設者	月平均値	100nGy/時

測定者	測定地点	測定値(nGy/時)				
		種別	4月	5月	6月	平均
原子力機構 サイクル工研	S T - 1	最大	43	46 <sup>(注)</sup>	45	
		平均	32	32	31	32

(注) 最大値 46nGy/時は、5月24日9時に観測されたものであり、降雨の影響である。

#### 2-1-2 モニタリングポスト

測定者	評価対象	平常の変動幅(上限)
施設者	月平均値	100nGy/時

測定者	測定地点	測定値(nGy/時)				
		種別	4月	5月	6月	平均
原子力機構 大洗	構内(P-8)	最大	53 <sup>(注)</sup>	48	44	
		平均	33	33	32	33

(注) 最大値 53nGy/時は、4月22日14時に観測されたものであり、降雨の影響である。

2 - 2 大気中放射能測定結果

2 - 2 - 1 大気塵埃中の放射性核種分析結果 ( $^{54}\text{Mn}$ 他)

測 定 者	採取地点	採取月日	核 種・分 析 値 (mBq/m <sup>3</sup> )							
			$^{54}\text{Mn}$	$^{60}\text{Co}$	$^{95}\text{Zr}$	$^{95}\text{Nb}$	$^{106}\text{Ru}$	$^{137}\text{Cs}$	$^{144}\text{Ce}$	Pu
原子力機構 原科研	MS - 1	3.29～ 5. 3	×	×	×	×	×	×	×	✓
		5. 3～ 5.31	×	×	*	*	*	*	*	✓
		5.31～ 6.28	*	*	*	*	*	*	*	✓
原子力機構 サイクル工研	ST - 1	4. 1～ 4.30	*	*	*	*	*	*	*	✓
		4.30～ 6. 1	*	*	*	*	*	*	*	✓
		6. 1～ 7. 1	*	*	*	*	*	*	*	✓
原子力機構 大洗	構 内	4. 1～ 4.30	*	*	*	*	*	*	*	✓
		4.30～ 6. 1	*	*	*	*	*	*	*	✓
		6. 1～ 7. 1	*	*	*	*	*	*	*	✓

### 3 放出源における測定結果

#### 3-1 排 気

##### 3-1-1 排気中の放射性核種分析結果

(主要放出核種)

測定者	施設名	項目	放出状況				分析核種及びDL
			4月	5月	6月	平均	
(注2) 原子力機構 原科 研	J R R - 2	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		<sup>3</sup> H
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	$1.0 \times 10^{-4}$ ~ $1.3 \times 10^{-4}$
		放出実測分 (GBq)	0	0	0	計 0	Bq/cm <sup>3</sup>
		不検出分 (GBq)	$9.7 \times 10^{-1}$	1.0	$9.4 \times 10^{-1}$	計 2.9	
J R R - 3	J R R - 3	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	$1.6 \times 10^{-3}$	$1.6 \times 10^{-3}$	$1.6 \times 10^{-3}$		希ガス ( <sup>41</sup> Ar)
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	$1.3 \times 10^{-3}$	$1.4 \times 10^{-3}$	$1.4 \times 10^{-3}$	$1.4 \times 10^{-3}$	$1.6 \times 10^{-3}$
		放出実測分 (GBq)	$5.5 \times 10^{-3}$	$7.3 \times 10^{-3}$	$1.0 \times 10^{-2}$	計 $2.3 \times 10^{-2}$	Bq/cm <sup>3</sup>
		不検出分 (GBq)	$1.3 \times 10^2$	$1.4 \times 10^2$	$1.4 \times 10^2$	計 $4.1 \times 10^2$	
	J R R - 4	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	$4.6 \times 10^{-5}$	*	$7.2 \times 10^{-5}$		<sup>3</sup> H
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	$4.6 \times 10^{-5}$	*	$7.2 \times 10^{-5}$	$5.3 \times 10^{-5}$	$3.7 \times 10^{-5}$ ~ $4.1 \times 10^{-5}$
		放出実測分 (GBq)	4.6	0	7.2	計 $1.2 \times 10$	Bq/cm <sup>3</sup>
		不検出分 (GBq)	0	4.0	0	計 4.0	
N S R R	N S R R	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	$3.8 \times 10^{-4}$	$4.0 \times 10^{-4}$	$3.9 \times 10^{-4}$		希ガス ( <sup>41</sup> Ar)
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	$1.1 \times 10^{-4}$	$1.7 \times 10^{-4}$	$1.4 \times 10^{-4}$	$1.4 \times 10^{-4}$	$1.3 \times 10^{-3}$
		放出実測分 (GBq)	$4.6 \times 10^{-2}$	$7.7 \times 10^{-2}$	$9.0 \times 10^{-2}$	計 $2.1 \times 10^{-1}$	Bq/cm <sup>3</sup>
		不検出分 (GBq)	3.9	6.0	4.8	計 $1.5 \times 10$	
	131 I	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	$3.6 \times 10^{-3}$		$3.6 \times 10^{-3}$		希ガス ( <sup>41</sup> Ar)
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	$1.8 \times 10^{-5}$		$2.8 \times 10^{-5}$	$1.5 \times 10^{-5}$	$3.6 \times 10^{-3}$
		放出実測分 (GBq)	$2.6 \times 10^{-2}$	0	$2.4 \times 10^{-2}$	計 $5.0 \times 10^{-2}$	Bq/cm <sup>3</sup>
		不検出分 (GBq)	$7.0 \times 10^{-1}$	0	1.1	計 1.8	

測定者	施設名	項目	放出状況				分析核種及びDL
			4月	5月	6月	平均	
(注2) 原子力機構 原科研	燃料試験施設 燃料サイクル 安全工学 研究施設 (NUCEF)	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	※	$1.0 \times 10^{-2}$	$1.1 \times 10^{-2}$		希ガス ( <sup>85</sup> Kr) $7.3 \times 10^{-3}$ ~ $8.8 \times 10^{-3}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	※	$7.5 \times 10^{-3}$	$8.0 \times 10^{-3}$	$7.7 \times 10^{-3}$	
		放出実測分 (GBq)	0	5.7	$1.2 \times 10$	計 $1.8 \times 10$	
		不検出分 (GBq)	$3.4 \times 10^2$	$3.3 \times 10^2$	$3.4 \times 10^2$	計 $1.0 \times 10^3$	
		最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※		<sup>131</sup> I
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※	※	$1.1 \times 10^{-9}$ ~
		放出実測分 (GBq)	0	0	0	計 0	$1.9 \times 10^{-9}$
		不検出分 (GBq)	$6.0 \times 10^{-5}$	$6.7 \times 10^{-5}$	$5.2 \times 10^{-5}$	計 $1.8 \times 10^{-4}$	Bq/cm <sup>3</sup>
(注3) 原子力機構 サイクル 工研	再処理施設 主排気筒	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	$1.1 \times 10^{-2}$	※	※		希ガス ( <sup>138</sup> Xe) $1.4 \times 10^{-3}$ 1.1×10 <sup>-3</sup> Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	$2.1 \times 10^{-3}$	※	※	$1.4 \times 10^{-3}$	
		放出実測分 (GBq)	$1.9 \times 10^2$	0	0	計 $1.9 \times 10^2$	
		不検出分 (GBq)	$1.9 \times 10^2$	$2.1 \times 10^2$	$2.0 \times 10^2$	計 $6.0 \times 10^2$	
		最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	$1.9 \times 10^{-9}$	※	※		<sup>131</sup> I
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	$1.1 \times 10^{-9}$	※	※	$9.0 \times 10^{-10}$	$6.3 \times 10^{-10}$ ~
		放出実測分 (GBq)	$4.7 \times 10^{-5}$	0	0	計 $4.7 \times 10^{-5}$	$1.3 \times 10^{-9}$
		不検出分 (GBq)	$1.5 \times 10^{-4}$	$1.5 \times 10^{-4}$	$1.5 \times 10^{-4}$	計 $4.5 \times 10^{-4}$	Bq/cm <sup>3</sup>

測定者	施設名	項目	放出状況				分析核種 及びDL
			4月	5月	6月	平均	
(注3) 原子力機構サイクル工研	再処理施設	主排気筒	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	
			平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	<sup>131</sup> I
			放出量 実測分(GBq)	0	0	0	$3.7 \times 10^{-8}$ Bq/cm <sup>3</sup>
			不検出分(GBq)	$1.0 \times 10^{-2}$	$1.3 \times 10^{-2}$	$1.0 \times 10^{-2}$	計 $3.3 \times 10^{-2}$
			最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	
		第一付属排気筒	平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	<sup>129</sup> I
			放出量 実測分(GBq)	0	0	0	$3.7 \times 10^{-8}$ Bq/cm <sup>3</sup>
			不検出分(GBq)	$1.0 \times 10^{-2}$	$1.3 \times 10^{-2}$	$1.0 \times 10^{-2}$	計 $3.3 \times 10^{-2}$
			最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	
			平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	<sup>85</sup> Kr
		第二付属排気筒	放出量 実測分(GBq)	0	0	0	$2.4 \times 10^{-3}$ Bq/cm <sup>3</sup>
			不検出分(GBq)	$1.7 \times 10^2$	$1.8 \times 10^2$	$1.8 \times 10^2$	計 $5.3 \times 10^2$
			最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	
			平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	<sup>3</sup> H
			放出量 実測分(GBq)	0	0	0	$3.7 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		第三付属排気筒	不検出分(GBq)	2.5	3.1	2.5	計 8.1
			最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	
			平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	<sup>14</sup> C
			放出量 実測分(GBq)	0	0	0	$4.0 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>
			不検出分(GBq)	2.7	3.3	2.7	計 8.7
		第四付属排気筒	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	
			平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	<sup>131</sup> I
			放出量 実測分(GBq)	0	0	0	$3.7 \times 10^{-8}$ Bq/cm <sup>3</sup>
			不検出分(GBq)	$2.5 \times 10^{-3}$	$3.1 \times 10^{-3}$	$2.5 \times 10^{-3}$	計 $8.1 \times 10^{-3}$
			最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	
		第五付属排気筒	平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	<sup>129</sup> I
			放出量 実測分(GBq)	0	0	0	$3.7 \times 10^{-8}$ Bq/cm <sup>3</sup>
			不検出分(GBq)	$2.5 \times 10^{-3}$	$3.1 \times 10^{-3}$	$2.5 \times 10^{-3}$	計 $8.1 \times 10^{-3}$
			最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	
			平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	
			放出量 実測分(GBq)	0	0	0	
			不検出分(GBq)	$2.5 \times 10^{-3}$	$3.1 \times 10^{-3}$	$2.5 \times 10^{-3}$	計 $8.1 \times 10^{-3}$

測定者	施設名	項目	放出状況				分析核種及びDL
			4月	5月	6月	平均	
(注3) 原 子 力 機 構 サ イ ク ル 工 研	再処理施設	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		<sup>85</sup> Kr $2.4 \times 10^{-3}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計0	
		不検出分(GBq)	$2.2 \times 10^2$	$2.3 \times 10^2$	$2.2 \times 10^2$	計 $6.7 \times 10^2$	
		最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		<sup>3</sup> H $3.7 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計0	
		不検出分(GBq)	3.2	3.9	3.1	計 $1.0 \times 10$	
		最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		<sup>14</sup> C $4.0 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計0	
		不検出分(GBq)	3.5	4.3	3.4	計 $1.1 \times 10$	
		最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		<sup>131</sup> I $3.7 \times 10^{-8}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計0	
		不検出分(GBq)	$3.2 \times 10^{-3}$	$3.9 \times 10^{-3}$	$3.1 \times 10^{-3}$	計 $1.0 \times 10^{-2}$	
		最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		<sup>129</sup> I $3.7 \times 10^{-8}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計0	
		不検出分(GBq)	$3.2 \times 10^{-3}$	$3.9 \times 10^{-3}$	$3.1 \times 10^{-3}$	計 $1.0 \times 10^{-2}$	
	高レベル放射性物質研究施設(CPF)	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	$1.3 \times 10^{-2}$		希ガス $\left[ {}^{85}\text{Kr} \atop {}^{133}\text{Xe} \right]$
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	$3.4 \times 10^{-3}$	$2.7 \times 10^{-3}$	
		放出実測分(GBq)	0	0	$7.3 \times 10$	計 $7.3 \times 10$	$2.4 \times 10^{-3}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		不検出分(GBq)	$1.6 \times 10^2$	$1.6 \times 10^2$	$1.5 \times 10^2$	計 $4.7 \times 10^2$	
		最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		<sup>3</sup> H $3.7 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計0	$7.3$ Bq/cm <sup>3</sup>
		不検出分(GBq)	2.3	2.8	2.2	計7.3	

測定者	施設名	項目	放出状況				分析核種及びDL
			4月	5月	6月	平均	
(注3) 原子力機構サイクル工研	高レベル放射性物質研究施設(CPF)	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		<sup>131</sup> I $3.7 \times 10^{-8}$
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計0	$Bq/cm^3$
		不検出分(GBq)	$2.3 \times 10^{-3}$	$2.8 \times 10^{-3}$	$2.2 \times 10^{-3}$	計 $7.3 \times 10^{-3}$	
(注4) 原子力機構大洗	J M T R	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		希ガス [主に <sup>41</sup> Ar]
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計0	$2.3 \times 10^{-3}$ $Bq/cm^3$
		不検出分(GBq)	$1.6 \times 10^2$	$1.7 \times 10^2$	$1.1 \times 10^2$	計 $4.4 \times 10^2$	
(注4) 原子力機構大洗	H T T R	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		希ガス [主に <sup>88</sup> Kr] <sup>138</sup> Xe]
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計0	$1.7 \times 10^{-3}$ $Bq/cm^3$
		不検出分(GBq)	$1.1 \times 10^2$	$1.2 \times 10^2$	$1.1 \times 10^2$	計 $3.4 \times 10^2$	
		最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		<sup>131</sup> I $1.7 \times 10^{-9}$
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計0	$Bq/cm^3$
		不検出分(GBq)	$8.3 \times 10^{-5}$	$1.1 \times 10^{-4}$	$9.1 \times 10^{-5}$	計 $2.8 \times 10^{-4}$	
(注4) 原子力機構大洗	照射燃料集合体試験施設(FMF)	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		<sup>3</sup> H $1.9 \times 10^{-5}$
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計0	$Bq/cm^3$
		不検出分(GBq)	1.2	1.1	1.1	計3.4	
		最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	$4.1 \times 10^{-3}$	$5.0 \times 10^{-3}$	*		希ガス [主に <sup>85</sup> Kr] <sup>133</sup> Xe]
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	$1.8 \times 10^{-4}$	$3.6 \times 10^{-4}$	*	$2.1 \times 10^{-4}$	
		放出実測分(GBq)	5.9	$1.5 \times 10$	0	計 $2.1 \times 10$	$1.3 \times 10^{-3}$ $Bq/cm^3$
		不検出分(GBq)	4.8	6.2	4.9	計 $1.6 \times 10$	
(注4) 原子力機構大洗	照射燃料集合体試験施設(FMF)	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		<sup>131</sup> I $5.8 \times 10^{-10}$
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計0	$Bq/cm^3$
		不検出分(GBq)	微	微	微	計微	

測定者	施設名	項目	放出状況				分析核種及びDL
			4月	5月	6月	平均	
(注4) 原子力機構大洗	高速実験炉 「常陽」	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		希ガス 主に <sup>41</sup> Ar <sup>85</sup> Kr <sup>133</sup> Xe 1.3×10 <sup>-3</sup> Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出実測分 (GBq)	0	0	0	計0	
		不検出分 (GBq)	1.3×10 <sup>2</sup>	1.3×10 <sup>2</sup>	1.3×10 <sup>2</sup>	計3.9×10 <sup>2</sup>	
		最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		<sup>131</sup> I 2.5×10 <sup>-9</sup> Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出実測分 (GBq)	0	0	0	計0	
		不検出分 (GBq)	1.6×10 <sup>-4</sup>	1.7×10 <sup>-4</sup>	1.5×10 <sup>-4</sup>	計4.8×10 <sup>-4</sup>	
(注5) 原子力機構那珂	JT-60 〔臨界プラズマ〕 試験装置 実験棟	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )					<sup>3</sup> H 2.1×10 <sup>-5</sup> Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )					
		放出実測分 (GBq)	0	0	0	計0	
		不検出分 (GBq)	0	0	0	計0	
(注6) 原子電	東海発電所 排気筒	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		<sup>60</sup> Co 1.4×10 <sup>-9</sup> Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出実測分 (GBq)	0	0	0	計0	
		不検出分 (GBq)	1.7×10 <sup>-4</sup>	1.8×10 <sup>-4</sup>	1.7×10 <sup>-4</sup>	計5.2×10 <sup>-4</sup>	
	東海発電所 その他排気口	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		<sup>137</sup> Cs 1.1×10 <sup>-9</sup> Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出実測分 (GBq)	0	0	0	計0	
		不検出分 (GBq)	1.4×10 <sup>-4</sup>	1.4×10 <sup>-4</sup>	1.4×10 <sup>-4</sup>	計4.2×10 <sup>-4</sup>	

測定者	施設名	項目	放出状況				分析核種及びDL
			4月	5月	6月	平均	
(注6) 原電	東海第二発電所	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		希ガス [主に <sup>85</sup> Kr <sup>133</sup> Xe]
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計0	1.1×10 <sup>-3</sup>
		不検出分(GBq)	7.3×10 <sup>2</sup>	7.5×10 <sup>2</sup>	7.2×10 <sup>2</sup>	計2.2×10 <sup>3</sup>	Bq/cm <sup>3</sup>
	技術センター排気筒	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		<sup>131</sup> I 2.9×10 <sup>-9</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計0	Bq/cm <sup>3</sup>
		不検出分(GBq)	1.9×10 <sup>-3</sup>	2.0×10 <sup>-3</sup>	1.9×10 <sup>-3</sup>	計5.8×10 <sup>-3</sup>	
住友鉱山	第1管理棟	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		U 1.1×10 <sup>-10</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計0	Bq/cm <sup>3</sup>
		不検出分(GBq)	微	微	微	計微	
	第2管理棟	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		U 3.7×10 <sup>-10</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計0	Bq/cm <sup>3</sup>
		不検出分(GBq)	微	微	微	計微	
(注7) JCO	第3管理棟	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		U 3.7×10 <sup>-10</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計0	Bq/cm <sup>3</sup>
		不検出分(GBq)	微	微	微	計微	
	固体廃棄物処理棟	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )					U 3.7×10 <sup>-10</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )					
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計0	Bq/cm <sup>3</sup>
		不検出分(GBq)	0	0	0	計0	

測定者	施設名	項目	放出状況				分析核種及びDL
			4月	5月	6月	平均	
三 菱 原 燃 積 水 メ デ イ カ ル	転換工場	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※		U $1.0 \times 10^{-10}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※	※	
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計0	$1.0 \times 10^{-10}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		不検出分(GBq)	微	微	微	計微	
	成形工場	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※		U $1.0 \times 10^{-10}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※	※	
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計0	$1.0 \times 10^{-10}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		不検出分(GBq)	微	微	微	計微	
	第1廃棄物処理所	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※		U $1.0 \times 10^{-10}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※	※	
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計0	$1.0 \times 10^{-10}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		不検出分(GBq)	微	微	微	計微	
	第2廃棄物処理所	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※		U $1.0 \times 10^{-10}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※	※	
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計0	$1.0 \times 10^{-10}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		不検出分(GBq)	微	微	微	計微	
	燃料加工試験棟	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※		U $1.0 \times 10^{-10}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※	※	
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計0	$1.0 \times 10^{-10}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		不検出分(GBq)	微	微	微	計微	
	集合排気筒	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※		<sup>3</sup> H $1.9 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※	※	
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計0	$1.9 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		不検出分(GBq)	微	微	微	計微	
		最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※		<sup>14</sup> C $3.7 \times 10^{-6}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※	※	
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計0	$3.7 \times 10^{-6}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		不検出分(GBq)	微	微	微	計微	

測定者	施設名	項目	放出状況				分析核種及びDL
			4月	5月	6月	平均	
積水メデイカル	第4棟 排気筒	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	$2.3 \times 10^{-5}$		<sup>3</sup> H $1.9 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	$1.9 \times 10^{-5}$	$1.9 \times 10^{-5}$	
		放出実測分(GBq)	0	0	$5.7 \times 10^{-3}$	計 $5.7 \times 10^{-3}$	
		不検出分(GBq)	微	微	微	計 微	
		最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	$2.7 \times 10^{-5}$	$4.1 \times 10^{-5}$	$1.3 \times 10^{-4}$		<sup>14</sup> C $3.7 \times 10^{-6}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	$6.5 \times 10^{-6}$	$6.6 \times 10^{-6}$	$1.0 \times 10^{-5}$	$7.7 \times 10^{-6}$	
		放出実測分(GBq)	$1.2 \times 10^{-1}$	$1.2 \times 10^{-1}$	$2.6 \times 10^{-1}$	計 $5.0 \times 10^{-1}$	
		不検出分(GBq)	微	微	微	計 微	
N	照射後試験棟 (F棟)	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	$2.0 \times 10^{-3}$	※	$2.0 \times 10^{-3}$		希ガス
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	$2.0 \times 10^{-3}$	※	$2.0 \times 10^{-3}$	$2.0 \times 10^{-3}$	[主に <sup>85</sup> Kr]
		放出実測分(GBq)	$1.2 \times 10^{-1}$	0	$2.4 \times 10^{-1}$	計 $3.6 \times 10^{-1}$	$2.0 \times 10^{-3}$
		不検出分(GBq)	$1.0 \times 10^2$	$1.1 \times 10^2$	$1.0 \times 10^2$	計 $3.1 \times 10^2$	Bq/cm <sup>3</sup>
		最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※		<sup>131</sup> I
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※	※	$2.7 \times 10^{-10}$
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計 0	$3.5 \times 10^{-10}$
		不検出分(GBq)	微	微	微	計 微	Bq/cm <sup>3</sup>
D	化学分析棟 (R棟)	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	$9.0 \times 10^{-10}$	$4.7 \times 10^{-9}$	$8.0 \times 10^{-9}$		<sup>131</sup> I
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	$1.0 \times 10^{-9}$	$1.9 \times 10^{-9}$	$3.0 \times 10^{-9}$	$1.9 \times 10^{-9}$	$9.4 \times 10^{-10}$
		放出実測分(GBq)	$5.7 \times 10^{-6}$	$3.2 \times 10^{-5}$	$4.2 \times 10^{-5}$	計 $7.9 \times 10^{-5}$	~ $1.1 \times 10^{-9}$
		不検出分(GBq)	微	微	微	計 微	Bq/cm <sup>3</sup>
C	ウラン実験棟 (U棟)	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※		U
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※	※	$7.7 \times 10^{-11}$
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計 0	~ $2.1 \times 10^{-10}$
		不検出分(GBq)	微	微	微	計 微	Bq/cm <sup>3</sup>
	燃料試験棟 (A棟)	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※		U
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※	※	$3.2 \times 10^{-11}$
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計 0	~ $5.1 \times 10^{-11}$
		不検出分(GBq)	微	微	微	計 微	Bq/cm <sup>3</sup>

測定者	施設名	項目	放出状況				分析核種及びDL
			4月	5月	6月	平均	
東	原子炉棟	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		<sup>41</sup> Ar 4.0 × 10 <sup>-3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計0	Bq/cm <sup>3</sup>
		不検出分(GBq)	2.7 × 10 <sup>-1</sup>	2.4 × 10 <sup>-1</sup>	9.7 × 10 <sup>-2</sup>	計6.1 × 10 <sup>-1</sup>	
大	ライナック棟	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		<sup>13</sup> N + <sup>15</sup> O 2.0 × 10 <sup>-3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計0	Bq/cm <sup>3</sup>
		不検出分(GBq)	2.4 × 10 <sup>-3</sup>	2.9 × 10 <sup>-2</sup>	7.4 × 10 <sup>-2</sup>	計1.1 × 10 <sup>-1</sup>	
原	加工工場	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		U 1.3 × 10 <sup>-10</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計0	Bq/cm <sup>3</sup>
		不検出分(GBq)	微	微	微	計微	
燃	廃棄物処理棟	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		U 1.3 × 10 <sup>-10</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計0	Bq/cm <sup>3</sup>
		不検出分(GBq)	微	微	微	計微	
工	HTR燃料製造施設	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		U 1.3 × 10 <sup>-10</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計0	Bq/cm <sup>3</sup>
		不検出分(GBq)	微	微	微	計微	
三菱マテリアル	開発試験第I棟	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		U 4.0 × 10 <sup>-10</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計0	Bq/cm <sup>3</sup>
		不検出分(GBq)	微	微	微	計微	
三菱マテリアル	開発試験第II棟	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		U 4.0 × 10 <sup>-10</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計0	Bq/cm <sup>3</sup>
		不検出分(GBq)	微	微	微	計微	

測定者	施設名	項目	放出状況				分析核種及びDL
			4月	5月	6月	平均	
(注8) 日本核燃	照射後試験施設	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	$5.1 \times 10^{-4}$	$1.5 \times 10^{-3}$	$1.8 \times 10^{-3}$		希ガス $[^{85}\text{Kr}]$
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	$2.7 \times 10^{-5}$	$5.5 \times 10^{-5}$	$1.1 \times 10^{-4}$	$6.4 \times 10^{-5}$	
		放出実測分 (GBq)	$7.3 \times 10^{-1}$	1.5	3.0	計 5.2	$1.0 \times 10^{-4}$
		不検出分 (GBq)	2.7	2.7	2.7	計 8.1	Bq/cm <sup>3</sup>

(注1) 平均濃度は、検出された放出量を月間排気量で除した値

(注2) 原子力機構原研

NSRR：5月は原子炉運転なし、希ガスの放出なし。

(注3) 原子力機構サイクル工研

高レベル放射性物質研究施設(CPF)：6月に先進再処理試験(ホット試験)を実施。

(注4) 原子力機構大洗

JMTR、高速実験炉「常陽」：4月～6月は施設定期検査。

HTTR：4月～6月は原子炉停止。

照射燃料集合体試験施設(FMF)：4月～6月はピンパンクチャ試験実施。

(注5) 原子力機構那珂

JT-60実験棟：JT-60SAに向けた改造工事の準備のためJT-60の運転なし。

(注6) 原電

東海発電所その他排気口：使用済燃料冷却池建屋、サービス建屋等からの排気。

(注7) JCO

固体廃棄物処理棟：今期は核燃料物質等の処理がなく運転しなかったため、放出なし。

(注8) 日本核燃

照射後試験施設：4月～6月は燃料ペレット処理試験を実施。

3 - 1 - 1' 排気中の放射性核種分析結果（その他検出された核種）

測定者	施設名	項目	放出状況				分析核種及びDL
			4月	5月	6月	平均	
(注1) 原子力機構原科研	燃料試験施設	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )		1.5 × 10 <sup>-9</sup>			<sup>60</sup> Co 6.3 × 10 <sup>-10</sup> Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )		4.7 × 10 <sup>-10</sup>			
		放出量(実測分) (GBq)		2.1 × 10 <sup>-5</sup>		計 2.1 × 10 <sup>-5</sup>	
(注2) 原電	東海発電所	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	7.5 × 10 <sup>-6</sup>	4.8 × 10 <sup>-5</sup>	3.0 × 10 <sup>-5</sup>		<sup>3</sup> H 4.5 × 10 <sup>-7</sup> Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	6.4 × 10 <sup>-6</sup>	2.5 × 10 <sup>-5</sup>	2.6 × 10 <sup>-5</sup>		
		放出量(実測分) (GBq)	7.8 × 10 <sup>-1</sup>	3.1	3.2	計 7.1	
	東海第二発電所	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	1.7 × 10 <sup>-5</sup>	2.1 × 10 <sup>-5</sup>	2.3 × 10 <sup>-5</sup>		<sup>3</sup> H 5.1 × 10 <sup>-7</sup> Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	1.3 × 10 <sup>-5</sup>	1.9 × 10 <sup>-5</sup>	2.0 × 10 <sup>-5</sup>		
		放出量(実測分) (GBq)	8.5	1.3 × 10	1.3 × 10	計 3.5 × 10	
	廃棄物処理建屋	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	2.1 × 10 <sup>-6</sup>	6.7 × 10 <sup>-7</sup>			<sup>3</sup> H 6.4 × 10 <sup>-7</sup> Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	6.2 × 10 <sup>-7</sup>	1.3 × 10 <sup>-7</sup>			
		放出量(実測分) (GBq)	1.1 × 10 <sup>-1</sup>	2.2 × 10 <sup>-2</sup>		計 1.3 × 10 <sup>-1</sup>	

(注1) 原子力機構原科研

燃料試験施設：<sup>60</sup>Co 高燃焼度の照射後燃料試験体の取扱による放出。

(注2) 原電

東海発電所：<sup>3</sup>H 炉内グラファイトの不純物(<sup>6</sup>Li)の放射化による。

東海第二発電所：<sup>3</sup>H 冷却材中の重水素の放射化による。

廃棄物処理建屋：<sup>3</sup>H 可燃性廃棄物の焼却処理等による。

## 3-1-2 排気中の全β放射能測定結果

測定者	施設名	項目	放出状況				主な放出核種及びDL
			4月	5月	6月	平均	
N	材料試験棟 (R棟)	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	＊	＊	＊		<sup>60</sup> Co
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	＊	＊	＊	＊	$1.3 \times 10^{-10}$
		放出量 実測分 (GBq)	0	0	0	計0	$\sim 3.2 \times 10^{-10}$
		不検出分 (GBq)	微	微	微	計微	Bq/cm <sup>3</sup>
D	化学分析棟 (R棟)	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	＊	＊	＊		<sup>60</sup> Co
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	＊	＊	＊	＊	$2.3 \times 10^{-11}$
		放出量 実測分 (GBq)	0	0	0	計0	$\sim 3.5 \times 10^{-11}$
		不検出分 (GBq)	微	微	微	計微	Bq/cm <sup>3</sup>
C	燃料試験棟 (A棟)	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	＊	＊	＊		<sup>60</sup> Co
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	＊	＊	＊	＊	$2.8 \times 10^{-11}$
		放出量 実測分 (GBq)	0	0	0	計0	$\sim 4.4 \times 10^{-11}$
		不検出分 (GBq)	微	微	微	計微	Bq/cm <sup>3</sup>
放医研	那珂湊支所 第1研究棟	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	＊	＊	＊		<sup>137</sup> Cs
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	＊	＊	＊	＊	$9.0 \times 10^{-9}$
		放出量 実測分 (GBq)	0	0	0	計0	Bq/cm <sup>3</sup>
		不検出分 (GBq)	微	微	微	計微	
研	那珂湊支所 第2研究棟	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	＊	＊	＊		<sup>137</sup> Cs
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	＊	＊	＊	＊	$9.0 \times 10^{-9}$
		放出量 実測分 (GBq)	0	0	0	計0	Bq/cm <sup>3</sup>
		不検出分 (GBq)	微	微	微	計微	
東北大	ホットラボ棟	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	＊	＊	＊		<sup>60</sup> Co
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	＊	＊	＊	＊	<sup>59</sup> Fe
		放出量 実測分 (GBq)	0	0	0	計0	$2.5 \times 10^{-9}$
		不検出分 (GBq)	$6.9 \times 10^{-5}$	$7.1 \times 10^{-5}$	$6.9 \times 10^{-5}$	計 $2.1 \times 10^{-4}$	Bq/cm <sup>3</sup>

測定者	施設名	項目	放出状況				主な放出核種及びDL
			4月	5月	6月	平均	
日揮	第2研究棟	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		<sup>60</sup> Co等 $1.7 \times 10^{-9}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出量 実測分 (GBq)	0	0	0	計 0	$3.0 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		不検出分 (GBq)	$1.1 \times 10^{-5}$	$9.3 \times 10^{-6}$	$1.1 \times 10^{-5}$	計	
三菱マテリアル	開発試験 第IV棟	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		<sup>60</sup> Co等 $1.5 \times 10^{-9}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出量 実測分 (GBq)	0	0	0	計 0	微
		不検出分 (GBq)	微	微	微	計	

## 3 - 1 - 2' 排気中の全β放射能測定結果

測定者	施設名	項目	放出状況				D L	
			4月	5月	6月	平均		
	J R R - 2	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		$3.0 \times 10^{-10}$ ~ $7.9 \times 10^{-10}$ Bq/cm <sup>3</sup>	
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*		
	J R R - 3	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		$7.2 \times 10^{-11}$ ~ $9.0 \times 10^{-11}$ Bq/cm <sup>3</sup>	
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*		
	J R R - 4	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		$5.7 \times 10^{-11}$ ~ $2.0 \times 10^{-10}$ Bq/cm <sup>3</sup>	
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*		
	N S R R	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		$1.5 \times 10^{-10}$ ~ $4.0 \times 10^{-10}$ Bq/cm <sup>3</sup>	
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*		
	燃料試験施設	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		$2.7 \times 10^{-11}$ ~ $6.4 \times 10^{-11}$ Bq/cm <sup>3</sup>	
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*		
	燃料サイクル 安全工学 研究施設 (NUCEF)	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		$1.8 \times 10^{-11}$ ~ $4.5 \times 10^{-11}$ Bq/cm <sup>3</sup>	
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*		
	原子力機構 サイクル工研	再処理施設 主排気筒	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		$1.5 \times 10^{-9}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*		
	再処理施設 第一付属 排気筒	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		$1.5 \times 10^{-9}$ Bq/cm <sup>3</sup>	
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*		
	再処理施設 第二付属 排気筒	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		$1.5 \times 10^{-9}$ Bq/cm <sup>3</sup>	
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*		
	J M T R	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		$1.1 \times 10^{-10}$ Bq/cm <sup>3</sup>	
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*		
	H T T R	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		$1.1 \times 10^{-10}$ Bq/cm <sup>3</sup>	
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*		

測定者	施設名	項目	放出状況				D L
			4月	5月	6月	平均	
原子力機構大洗	照射燃料集合体試験施設(FMF)	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		$7.1 \times 10^{-11}$
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	Bq/cm <sup>3</sup>
	高速実験炉「常陽」	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		$1.8 \times 10^{-10}$
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	Bq/cm <sup>3</sup>
原電	東海第二発電所	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		$7.3 \times 10^{-10}$
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	Bq/cm <sup>3</sup>
	廃棄物処理建屋	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		$5.8 \times 10^{-10}$
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	Bq/cm <sup>3</sup>
東大	原子炉棟	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		$7.0 \times 10^{-7}$
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	Bq/cm <sup>3</sup>
NDC	照射後試験棟(F棟)	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		$3.7 \times 10^{-11}$
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	$5.9 \times 10^{-11}$

3 - 1 - 3 排気中の全 $\alpha$ 放射能測定結果

測定者	施設名	項目	放出状況				主な放出核種及びDL
			4月	5月	6月	平均	
核管セ	開発棟	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		Pu, U $1.2 \times 10^{-11}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出量 実測分(GBq)	0	0	0	計 0	
		不検出分(GBq)	微	微	微	計 微	
ンタ!	新分析棟	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		Pu, U $1.5 \times 10^{-11}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出量 実測分(GBq)	0	0	0	計 0	
		不検出分(GBq)	微	微	微	計 微	
原子力機構原研	燃料サイクル安全工学研究施設(NUCEF)	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		Pu $9.7 \times 10^{-12}$ ~ $2.4 \times 10^{-11}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出量 実測分(GBq)	0	0	0	計 0	
		不検出分(GBq)	微	微	微	計 微	
原子力機構サイクル工研	プルトニウム燃料第一開発室、 プルトニウム燃料第二開発室、 プルトニウム燃料第三開発室、 プルトニウム廃棄物処理開発施設	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		Pu $1.5 \times 10^{-10}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出量 実測分(GBq)	0	0	0	計 0	
		不検出分(GBq)	$5.3 \times 10^{-5}$	$6.6 \times 10^{-5}$	$5.3 \times 10^{-5}$	計 $1.7 \times 10^{-4}$	

### 3 - 2 排 水

#### 3 - 2 - 1 排水中の放射性核種分析結果

測定者	評価対象	排出基準
施設者	月平均濃度	法令値

(主要放出核種)

測定者	排水溝	項目	放出状況				分析核種及びDL
			4月	5月	6月	平均	
(注1) 原 子 力 機 構 原 科 研	第 1	平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	<sup>60</sup> Co $2.2 \times 10^{-3}$ ～ $3.2 \times 10^{-3}$
		実測分 (MBq)	0	0	0	計 0	Bq/cm <sup>3</sup>
		不検出分 (MBq)	微	微	$4.8 \times 10^{-2}$	計 $4.8 \times 10^{-2}$	
	第 2	平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	$3.2 \times 10^{-1}$	$2.8 \times 10^{-1}$	$2.8 \times 10^{-1}$	$3.1 \times 10^{-1}$	<sup>3</sup> H $4.2 \times 10^{-2}$ ～ $5.4 \times 10^{-1}$
		実測分 (MBq)	$4.1 \times 10^4$	$3.7 \times 10^4$	$3.7 \times 10^4$	計 $1.2 \times 10^5$	Bq/cm <sup>3</sup>
		不検出分 (MBq)	$1.0 \times 10$	$4.5 \times 10$	$1.8 \times 10$	計 $7.3 \times 10$	
	第 3	平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	$6.5 \times 10^{-5}$	$2.2 \times 10^{-4}$	$9.6 \times 10^{-5}$	<sup>7</sup> Be $1.1 \times 10^{-2}$ ～ $2.8 \times 10^{-2}$
		実測分 (MBq)	0	7.1	$2.8 \times 10$	計 $3.5 \times 10$	Bq/cm <sup>3</sup>
		不検出分 (MBq)	$6.6 \times 10^{-1}$	1.3	$4.5 \times 10^{-1}$	計 2.4	
	第 4	平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	<sup>14</sup> C $1.0 \times 10^{-1}$ ～ $1.6 \times 10^{-1}$
		実測分 (MBq)	0	0	0	計 0	Bq/cm <sup>3</sup>
		不検出分 (MBq)	$3.1 \times 10^2$	$4.0 \times 10^2$	$3.9 \times 10^2$	計 $1.1 \times 10^3$	
	第 5	平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	$5.1 \times 10^{-5}$	$6.8 \times 10^{-5}$	$6.9 \times 10^{-5}$	$6.4 \times 10^{-5}$	<sup>60</sup> Co $1.9 \times 10^{-3}$ ～ $3.2 \times 10^{-3}$
		実測分 (MBq)	$3.8 \times 10^{-1}$	$3.7 \times 10^{-1}$	$2.7 \times 10^{-1}$	計 1.0	Bq/cm <sup>3</sup>
		不検出分 (MBq)	6.3	8.5	8.7	計 $2.4 \times 10$	
	第 6	平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	$4.6 \times 10^{-5}$	*	*	$5.4 \times 10^{-5}$	<sup>137</sup> Cs $1.6 \times 10^{-3}$ ～ $4.0 \times 10^{-3}$
		実測分 (MBq)	$3.4 \times 10^{-2}$	0	0	計 $3.4 \times 10^{-2}$	Bq/cm <sup>3</sup>
		不検出分 (MBq)	6.0	8.0	7.4	計 $2.1 \times 10$	

測定者	排水溝	項目	放出状況				分析核種及びDL
			4月	5月	6月	平均	
原子力機構原研	第3	平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )		*	*	*	
		放出量 実測分 (MBq)	0	0	0	計0	<sup>60</sup> Co $2.2 \times 10^{-3}$ ~ $2.6 \times 10^{-3}$
		不検出分 (MBq)	0	微	微	計微	Bq/cm <sup>3</sup>
(注2) 原子力機構サイクル工研	第2	平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	Pu ( $\alpha$ )
		放出量 実測分 (MBq)	0	0	0	計0	$3.7 \times 10^{-5}$
		不検出分 (MBq)	微	微	微	計微	Bq/cm <sup>3</sup>
	第2	平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	U
		放出量 実測分 (MBq)	0	0	0	計0	$1.0 \times 10^{-4}$
		不検出分 (MBq)	微	微	微	計微	Bq/cm <sup>3</sup>
(注3) 原子力機構大洗	北地区	平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	$1.6 \times 10^{-2}$	$4.6 \times 10^{-1}$	$5.4 \times 10^{-1}$	$2.4 \times 10^{-1}$	<sup>3</sup> H
		放出量 実測分 (MBq)	$1.4 \times 10^3$	$1.6 \times 10^4$	$2.1 \times 10^4$	計 $3.8 \times 10^4$	$7.1 \times 10^{-2}$
		不検出分 (MBq)	0	0	0	計0	Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	<sup>60</sup> Co
		放出量 実測分 (MBq)	0	0	0	計0	$2.6 \times 10^{-3}$
		不検出分 (MBq)	1.6	5.3	4.5	計 $1.1 \times 10$	Bq/cm <sup>3</sup>
	南地区	平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	<sup>137</sup> Cs
		放出量 実測分 (MBq)	0	0	0	計0	$2.3 \times 10^{-3}$
		不検出分 (MBq)	1.7	4.2	3.5	計9.4	Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	<sup>60</sup> Co
		放出量 実測分 (MBq)	0	0	0	計0	$1.8 \times 10^{-3}$
		不検出分 (MBq)	微	微	$6.4 \times 10^{-2}$	計 $6.4 \times 10^{-2}$	Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	<sup>137</sup> Cs
		放出量 実測分 (MBq)	0	0	0	計0	$1.8 \times 10^{-3}$
		不検出分 (MBq)	微	微	$6.4 \times 10^{-2}$	計 $6.4 \times 10^{-2}$	Bq/cm <sup>3</sup>

測定者	排水溝	項目	放出状況				分析核種及びDL
			4月	5月	6月	平均	
(注4) 原子力機構珂	貯水槽	平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )			*	*	<sup>3</sup> H
		放出量 実測分 (MBq)	0	0	0	計0	$4.2 \times 10^{-2}$
		不検出分 (MBq)	0	0	$3.6 \times 10^{-1}$	計 $3.6 \times 10^{-1}$	Bq/cm <sup>3</sup>
(注5) 原電	東海発電所	平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	<sup>60</sup> Co
		放出量 実測分 (MBq)	0	0	0	計0	$7.2 \times 10^{-3}$
		不検出分 (MBq)	1.2	$7.5 \times 10^{-1}$	$7.4 \times 10^{-1}$	計2.7	Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	<sup>137</sup> Cs
		放出量 実測分 (MBq)	0	0	0	計0	$6.8 \times 10^{-3}$
		不検出分 (MBq)	1.1	$6.6 \times 10^{-1}$	$7.6 \times 10^{-1}$	計2.5	Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	<sup>152</sup> Eu
		放出量 実測分 (MBq)	0	0	0	計0	$3.5 \times 10^{-2}$
		不検出分 (MBq)	6.1	3.7	3.4	計 $1.3 \times 10$	Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	<sup>154</sup> Eu
		放出量 実測分 (MBq)	0	0	0	計0	$2.1 \times 10^{-2}$
		不検出分 (MBq)	3.6	2.2	2.2	計8.0	Bq/cm <sup>3</sup>
電	東海第二発電所	平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	$8.4 \times 10^{-3}$	$4.4 \times 10^{-3}$	$1.5 \times 10^{-2}$	$1.0 \times 10^{-2}$	<sup>3</sup> H
		放出量 実測分 (MBq)	$3.5 \times 10^4$	$1.4 \times 10^4$	$7.5 \times 10^4$	計 $1.2 \times 10^5$	$5.7 \times 10^{-2}$
		不検出分 (MBq)	$1.9 \times 10$	$1.7 \times 10$	$5.8 \times 10^{-1}$	計 $3.7 \times 10$	Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	<sup>54</sup> Mn
		放出量 実測分 (MBq)	0	0	0	計0	$7.0 \times 10^{-3}$
		不検出分 (MBq)	4.7	3.0	5.6	計 $1.3 \times 10$	Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	<sup>58</sup> Co
		放出量 実測分 (MBq)	0	0	0	計0	$7.1 \times 10^{-3}$
		不検出分 (MBq)	5.1	2.9	5.5	計 $1.4 \times 10$	Bq/cm <sup>3</sup>

測定者	排水溝	項目	放出状況				分析核種及びDL
			4月	5月	6月	平均	
原電	東海第二発電所	平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	<sup>60</sup> Co
		放出量 実測分(MBq)	0	0	0	計0	$8.0 \times 10^{-3}$
		不検出分(MBq)	5.3	3.4	6.5	計 $1.5 \times 10$	Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )				*	<sup>89</sup> Sr
		放出量 実測分(MBq)		(3ヶ月合成試料)		計0	$4.8 \times 10^{-4}$
		不検出分(MBq)				計 $8.3 \times 10^{-1}$	Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )				*	<sup>90</sup> Sr
		放出量 実測分(MBq)		(3ヶ月合成試料)		計0	$6.3 \times 10^{-5}$
		不検出分(MBq)				計 $1.1 \times 10^{-1}$	Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	U
JCO	廃水ポンンド	放出量 実測分(MBq)	0	0	0	計0	$7.4 \times 10^{-4}$
		不検出分(MBq)	$1.1 \times 10^{-1}$	$1.1 \times 10^{-1}$	$2.1 \times 10^{-1}$	計 $4.3 \times 10^{-1}$	Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	Th, Pa
		放出量 実測分(MBq)	0	0	0	計0	$1.1 \times 10^{-3}$
		不検出分(MBq)	$1.6 \times 10^{-1}$	$1.6 \times 10^{-1}$	$3.1 \times 10^{-1}$	計 $6.3 \times 10^{-1}$	Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	U
(注6)三菱原燃	排水ポンンド	放出量 実測分(MBq)	0	0	0	計0	$4.0 \times 10^{-4}$
		不検出分(MBq)	1.8	1.3	1.6	計4.7	Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	Th, Pa
		放出量 実測分(MBq)	0	0	0	計0	$1.0 \times 10^{-3}$
		不検出分(MBq)	4.5	3.3	4.1	計 $1.2 \times 10$	Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )					U
燃	排水貯槽	放出量 実測分(MBq)	0	0	0	計0	$4.0 \times 10^{-4}$
		不検出分(MBq)	0	0	0	計0	Bq/cm <sup>3</sup>

測定者	排水溝	項目	放出状況				分析核種及びDL
			4月	5月	6月	平均	
(注6) 三菱原燃	排水貯槽	平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )					Th, Pa $1.0 \times 10^{-3}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		放出量 実測分 (MBq)	0	0	0	計0	
		不検出分 (MBq)	0	0	0	計0	
(注7) ND D C	排水貯槽	平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	$6.8 \times 10^{-4}$		$5.5 \times 10^{-4}$	$6.2 \times 10^{-4}$	<sup>137</sup> Cs
		放出量 実測分 (MBq)	$2.7 \times 10^{-2}$	0	$2.2 \times 10^{-2}$	計 $4.9 \times 10^{-2}$	$1.3 \times 10^{-4}$
		不検出分 (MBq)	0	0	0	計0	Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*		*	*	<sup>60</sup> Co
		放出量 実測分 (MBq)	0	0	0	計0	$1.2 \times 10^{-4}$
		不検出分 (MBq)	微	0	微	計微	Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*		*	*	<sup>58</sup> Co
		放出量 実測分 (MBq)	0	0	0	計0	$1.2 \times 10^{-4}$
		不検出分 (MBq)	微	0	微	計微	Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*		*	*	U
原燃工	排水ポンンド	放出量 実測分 (MBq)	0	0	0	計0	$1.2 \times 10^{-3}$
		不検出分 (MBq)	$4.8 \times 10^{-2}$	0	$4.8 \times 10^{-2}$	計 $9.6 \times 10^{-2}$	Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*		*	*	U
		放出量 実測分 (MBq)	0	0	0	計0	$3.4 \times 10^{-4}$
		不検出分 (MBq)	$2.6 \times 10^{-1}$	$2.7 \times 10^{-1}$	$3.5 \times 10^{-1}$	計0.9	Bq/cm <sup>3</sup>
(注8) 三菱マテリアル	排水貯槽	平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	Th, Pa
		放出量 実測分 (MBq)	0	0	0	計0	$8.4 \times 10^{-4}$
		不検出分 (MBq)	$6.5 \times 10^{-1}$	$6.6 \times 10^{-1}$	$8.5 \times 10^{-1}$	計2.2	Bq/cm <sup>3</sup>
							U
		放出量 実測分 (MBq)	0	0	0	計0	$1.2 \times 10^{-3}$
		不検出分 (MBq)	0	$6.0 \times 10^{-2}$	0	計 $6.0 \times 10^{-2}$	Bq/cm <sup>3</sup>

測定者	排水溝	項目	放出状況				分析核種及びDL
			4月	5月	6月	平均	
(注8) 三菱マテリアル	排水貯槽	平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )		*		*	Th, Pa
		放出量 実測分 (MBq)	0	0	0	計0	$4.4 \times 10^{-3}$
		不検出分 (MBq)	0	$2.2 \times 10^{-1}$	0	計 $2.2 \times 10^{-1}$	Bq/cm <sup>3</sup>
積水メデイカル	調整槽	平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	$7.7 \times 10^{-1}$	$9.1 \times 10^{-1}$	$6.6 \times 10^{-1}$	$8.0 \times 10^{-1}$	<sup>3</sup> H
		放出量 実測分 (MBq)	$1.8 \times 10^3$	$9.5 \times 10^2$	$1.3 \times 10^3$	計 $4.0 \times 10^3$	$2.0 \times 10^{-2}$
		不検出分 (MBq)	0	0	0	計0	Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	1.1	1.3	1.4	1.2	<sup>14</sup> C
		放出量 実測分 (MBq)	$2.5 \times 10^3$	$1.3 \times 10^3$	$2.7 \times 10^3$	計 $6.6 \times 10^3$	$2.0 \times 10^{-2}$
		不検出分 (MBq)	0	0	0	計0	Bq/cm <sup>3</sup>
(注9) 住友鉱山	屋外排水槽	平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*			*	U
		放出量 実測分 (MBq)	0	0	0	計0	$7.4 \times 10^{-4}$
		不検出分 (MBq)	微	0	0	計微	Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*			*	Th, Pa
		放出量 実測分 (MBq)	0	0	0	計0	$1.1 \times 10^{-3}$
		不検出分 (MBq)	$3.2 \times 10^{-2}$	0	0	計 $3.2 \times 10^{-2}$	Bq/cm <sup>3</sup>

(注1) 原子力機構原研

第1：希釈倍率  $3.6 \times 10^3$ 倍。

第2：希釈倍率  $3.9 \times 10$ 倍。

第3：希釈倍率  $1.1 \times 10$ 倍， 4月は排水の放出なし。

(注2) 原子力機構サイクル工研

第2： $Pu(\alpha)$ , Uは月合成試料。

(注3) 原子力機構大洗

北地区：希釈倍率  $2.5 \times 10^2$ 倍。

(注4) 原子力機構那珂

貯水槽：希釈倍率  $1.3 \times 10^3$ 倍。4月， 5月は排水の放出なし。

(注5) 原電

東海発電所：希釈倍率  $2.8 \times 10$ 倍。

東海第二発電所：希釈倍率  $6.4 \times 10^3$ 倍。

<sup>3</sup>Hは月合成試料。<sup>89</sup>Sr, <sup>90</sup>Srは3ヶ月合成試料。

(注6) 三菱原燃

排水貯槽：今期は排水の放出なし。

(注7) NDC

排水貯槽：5月は排水の放出なし。

(注8) 三菱マテリアル

排水貯槽：4月， 6月は排水の放出なし。

(注9) 住友鉱山

屋外排水槽：5月， 6月は排水の放出なし。

## 3-2-1' 排水中の放射性核種分析結果

測定者	排水溝	項目	放出状況				分析核種及びDL
			4月	5月	6月	平均	
原子力機構 原科研 (第 1)	濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	度	*	*	*	*	<sup>60</sup> Co $2.2 \times 10^{-5}$ ~ $2.8 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	4.2	5.6	6.2		
	濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	度	$7.1 \times 10^{-4}$	$4.1 \times 10^{-4}$	$1.7 \times 10^{-3}$	$2.9 \times 10^{-3}$	<sup>3</sup> H $3.0 \times 10^{-4}$ ~ $6.0 \times 10^{-4}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	4.2	5.6	6.2		
	濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	度	$2.0 \times 10^{-3}$	$9.7 \times 10^{-3}$	$2.7 \times 10^{-3}$		<sup>7</sup> Be $1.9 \times 10^{-4}$ ~ $2.8 \times 10^{-4}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	4.15	5.18	6.16		
	濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	度	*	*	*	*	<sup>60</sup> Co $2.2 \times 10^{-5}$ ~ $2.7 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	4.2	5.6	6.2		
	濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	度	*	*	*		<sup>137</sup> Cs $1.7 \times 10^{-5}$ ~ $2.0 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	4.15	5.18	6.16		
県 (第 2)	濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	度	*	*	*	*	<sup>60</sup> Co $2.2 \times 10^{-5}$ ~ $2.7 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	4.2	5.6	6.2		
	濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	度	*	*	*	*	<sup>60</sup> Co $2.5 \times 10^{-5}$ ~ $2.6 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	4.15	5.18	6.16		
	濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	度	*	*	*	*	<sup>137</sup> Cs $5.1 \times 10^{-6}$ ~ $6.9 \times 10^{-6}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	4.2	5.6	6.2		
	濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	度	*	*	*	6.1 × 10 <sup>-6</sup>	<sup>U</sup> $5.1 \times 10^{-6}$ ~ $6.9 \times 10^{-6}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	4.15	5.18	6.16		
(注1) (第 3)	濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	度		*	*	*	<sup>60</sup> Co $2.5 \times 10^{-5}$ ~ $2.6 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日		5.6	6.2		
原子力機構 サイクル工研 (第 2)	濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	度	*	*	$5.7 \times 10^{-6}$		
	採水月日		4.2	5.6	6.2		

測定者	排水溝	項目	放出状況				分析核種及びDL
			4月	5月	6月	平均	
	原子力機構 サイクル工研 (第2)	濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	Pu ( $\alpha$ ) $6.3 \times 10^{-6}$ ~ $1.9 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	4.2	5.6	6.2		
	原子力機構 大洗 (北地区)	濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	$7.7 \times 10^{-4}$	$4.4 \times 10^{-4}$	$5.4 \times 10^{-3}$	$2.2 \times 10^{-3}$	<sup>3</sup> H $3.0 \times 10^{-4}$
		採水月日	4.2	5.6	6.2		Bq/cm <sup>3</sup>
	原子力機構 大洗 (北地区)	濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	<sup>60</sup> Co $2.6 \times 10^{-5}$ ~ $2.8 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	4.2	5.6	6.2		
	原電 (東海)	濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	<sup>137</sup> Cs $1.7 \times 10^{-5}$ ~ $1.8 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	4.2	5.6	6.2		
	原電 (東海)	濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	<sup>60</sup> Co $4.6 \times 10^{-5}$ ~ $5.4 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	4.8	5.6	6.2		
		濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		採水月日	4.15	5.18	6.16		
		濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	<sup>137</sup> Cs $3.9 \times 10^{-5}$ ~ $5.3 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	4.8	5.6	6.2		
	〃 (東海第二)	濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		採水月日	4.8	5.6	6.2		<sup>3</sup> H $3.0 \times 10^{-4}$
		濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	$3.5 \times 10^{-4}$	$3.0 \times 10^{-4}$	*		
		採水月日	4.15	5.18	6.16		Bq/cm <sup>3</sup>
	〃 (東海第二)	濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	<sup>54</sup> Mn $4.3 \times 10^{-5}$ ~ $6.1 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	4.8	5.6	6.2		
	〃 (東海第二)	濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		採水月日	4.15	5.18	6.16		

測定者	排水溝	項目	放出状況				分析核種及びDL
			4月	5月	6月	平均	
原電 (東海第二)	濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	度	*	*	*	*	<sup>60</sup> Co $4.2 \times 10^{-5}$ ~ $6.0 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	4.8	5.6	6.2		
		濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		
		採水月日	4.15	5.18	6.16		
	濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	度	*	*	*	*	<sup>137</sup> Cs $3.5 \times 10^{-5}$ ~ $5.4 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	4.8	5.6	6.2		
		濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		
		採水月日	4.15	5.18	6.16		
J C O	濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	度	$8.6 \times 10^{-5}$	$3.6 \times 10^{-5}$	$5.3 \times 10^{-5}$	$5.8 \times 10^{-5}$	<sup>U</sup> $1.8 \times 10^{-5}$ ~ $3.9 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	4.8	5.14	6.10		
		濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )					
		採水月日					
	濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	度	$7.9 \times 10^{-5}$	$3.8 \times 10^{-3}$	$1.5 \times 10^{-4}$	$1.3 \times 10^{-3}$	<sup>U</sup> $4.2 \times 10^{-5}$ ~ $6.8 \times 10^{-4}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	4.26	5.25	6.2		
		濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )					
		採水月日					
三菱原燃	(注2) 原燃工	濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*		$4.3 \times 10^{-5}$	$2.0 \times 10^{-5}$	<sup>U</sup> $1.8 \times 10^{-5}$ ~ $2.4 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	4.21		6.29		
		濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )					
		採水月日					
	(注3) ND C	濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	$1.0 \times 10^{-4}$		$4.0 \times 10^{-5}$	$4.7 \times 10^{-5}$	<sup>60</sup> Co $2.9 \times 10^{-5}$ ~ $3.3 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	4.21		6.23		
		濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*		*		
		採水月日	4.21		6.23		
積水 メディカル	濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	度	$1.3 \times 10^{-3}$		$4.8 \times 10^{-4}$	$5.9 \times 10^{-4}$	<sup>137</sup> Cs $4.5 \times 10^{-5}$ ~ $6.3 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	4.21		6.23		
		濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )					
		採水月日					
	濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	度	1.0	1.1	$9.8 \times 10^{-1}$	1.0	<sup>3</sup> H $1.2 \times 10^{-4}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	4.2	5.27	6.2		
		濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )					
		採水月日					

測定者	排水溝	項目	放出状況				分析核種 及びDL
			4月	5月	6月	平均	
水戸原子力事務所	原子力機構原科研(第1)	濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	<sup>60</sup> Co $6.9 \times 10^{-5}$ ~ $7.4 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	4.9	5.13	6.3		
	(第2)	濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	$8.5 \times 10^{-3}$	*	$6.2 \times 10^{-3}$	<sup>3</sup> H $4.9 \times 10^{-3}$ ~ $5.1 \times 10^{-3}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	4.9	5.13	6.3		
	(注1)	濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	<sup>7</sup> Be $6.8 \times 10^{-4}$ ~ $9.2 \times 10^{-4}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	4.9	5.13	6.3		
		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	<sup>14</sup> C $2.5 \times 10^{-3}$ ~ $2.6 \times 10^{-3}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	4.9	5.13	6.3		
		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	<sup>60</sup> Co $7.0 \times 10^{-5}$ ~ $7.2 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>
	(第3)	採水月日	4.9	5.13	6.3		
		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	<sup>137</sup> Cs $7.2 \times 10^{-5}$ ~ $7.4 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	4.9	5.13	6.3		
		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )		*	*	*	<sup>60</sup> Co $6.9 \times 10^{-5}$ ~ $7.6 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日		5.6	6.2		
積水メディカル	原子力機構大洗(北地区)	濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	<sup>3</sup> H $5.0 \times 10^{-3}$ ~ $5.1 \times 10^{-3}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	4.14	5.17	6.7		
		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	<sup>60</sup> Co $6.5 \times 10^{-5}$ ~ $7.1 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	4.14	5.17	6.7		
	(注1)	濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	<sup>137</sup> Cs $7.2 \times 10^{-5}$ ~ $7.5 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	4.14	5.17	6.7		
	濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	1.1	1.3	1.0	1.1	<sup>3</sup> H $5.0 \times 10^{-3}$ ~ $5.1 \times 10^{-3}$ Bq/cm <sup>3</sup>	
		採水月日	4.6	5.17	6.8		

測定者	排水溝	項目	放出状況				分析核種及びDL
			4月	5月	6月	平均	
水戸原原子力事務所	積水メデイカル	濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	1.1	1.1	1.3	1.2	<sup>14</sup> C 2.5×10 <sup>-3</sup> ~ 2.6×10 <sup>-3</sup> Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	4.6	5.17	6.8		
	原電(東海)	濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	<sup>3</sup> H 5.0×10 <sup>-3</sup> ~ 5.1×10 <sup>-3</sup> Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	4.8	5.14	6.2		
		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	<sup>60</sup> Co 7.7×10 <sup>-5</sup> ~ 8.2×10 <sup>-5</sup> Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	4.8	5.14	6.2		
	(東海第二)	濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	<sup>137</sup> Cs 7.2×10 <sup>-5</sup> ~ 7.4×10 <sup>-5</sup> Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	4.8	5.14	6.2		
		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	<sup>3</sup> H 5.0×10 <sup>-3</sup> ~ 5.1×10 <sup>-3</sup> Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	4.8	5.14	6.2		
		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	<sup>54</sup> Mn 7.3×10 <sup>-5</sup> ~ 8.1×10 <sup>-5</sup> Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	4.8	5.14	6.2		
		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	<sup>60</sup> Co 7.7×10 <sup>-5</sup> ~ 8.8×10 <sup>-5</sup> Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	4.8	5.14	6.2		
		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	<sup>137</sup> Cs 7.4×10 <sup>-5</sup> ~ 7.7×10 <sup>-5</sup> Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	4.8	5.14	6.2		

(注1) 原子力機構原科研(第3)：4月は排水の放出なし。

(注2) 原燃工：5月の後半に排水採取を予定していたが、事業者からの排水の放出がなくなったため採取ができず欠測。

(注3) N D C : 5月は排水の放出なし。

## 3-2-1" 排水中の放射性核種分析結果

(その他検出された核種)

測定者	排水溝	項目	放出状況				分析核種及びDL
			4月	5月	6月	平均	
(注1) 原子力機構原科 研	第1	平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	1.2×10 <sup>-7</sup>				<sup>232</sup> Th 3.1×10 <sup>-4</sup> Bq/cm <sup>3</sup>
		放出量(実測分)(MBq)	8.7×10 <sup>-3</sup>			計 8.7×10 <sup>-3</sup>	
	第2	平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )			1.7×10 <sup>-5</sup>		<sup>22</sup> Na 2.4×10 <sup>-3</sup> Bq/cm <sup>3</sup>
		放出量(実測分)(MBq)			2.2	計 2.2	
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )				2.4×10 <sup>-8</sup>	<sup>90</sup> Sr 6.0×10 <sup>-5</sup> Bq/cm <sup>3</sup>
		放出量(実測分)(MBq)				計 9.2×10 <sup>-3</sup>	
	第3	平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )		2.5×10 <sup>-7</sup>			<sup>110m</sup> Ag 2.6×10 <sup>-3</sup> Bq/cm <sup>3</sup>
		放出量(実測分)(MBq)		3.2×10 <sup>-2</sup>		計 3.2×10 <sup>-2</sup>	
(注2) 原電	東海第二発電所	平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )			2.3×10 <sup>-1</sup>		<sup>3</sup> H 9.2×10 <sup>-2</sup> Bq/cm <sup>3</sup>
		放出量(実測分)(MBq)			1.9×10	計 1.9×10	
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )			1.6×10 <sup>-7</sup>		<sup>36</sup> Cl 1.4×10 <sup>-2</sup> Bq/cm <sup>3</sup>
		放出量(実測分)(MBq)			7.8×10 <sup>-1</sup>	計 7.8×10 <sup>-1</sup>	

(注1) 原子力機構原科研

第1 : 希釈倍率3.6×10<sup>3</sup>倍<sup>232</sup>Th : 第4研究棟からの廃液

第2 : 希釈倍率3.9×10倍

<sup>22</sup>Na, <sup>90</sup>Sr : 放射性廃棄物処理施設からの廃液<sup>110m</sup>Ag : JRR-3からの廃液

第3 : 希釈倍率1.1×10倍

<sup>3</sup>H : 核融合炉物理中性子源施設からの廃液

(注2) 原電

東海第二発電所 : 希釈倍率6.0×10<sup>3</sup>倍<sup>36</sup>Clは月合成試料。雑固体減容処理設備の排ガス洗浄廃液より検出（東海発電所の燃料被覆材及び減速材（黒鉛）中の不純物（<sup>35</sup>Cl）の放射化）。

参考) 排液中又は排水中の濃度限度

試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則等の規定に基づき、線量限度等を定める告示

(昭和63年7月26日科学技術庁告示第20号、平成17年11月30日文部科学省告示第163号により一部改正)

核種	濃度限度 (注1) (Bq/cm <sup>3</sup> )	核種	濃度限度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	核種	濃度限度 (Bq/cm <sup>3</sup> )
<sup>3</sup> H	6×10 (注2)	<sup>87</sup> Y	2	<sup>144</sup> Ce	2×10 <sup>-1</sup>
<sup>7</sup> Be	3×10	<sup>89</sup> Sr	3×10 <sup>-1</sup>	<sup>152</sup> Eu	6×10 <sup>-1</sup>
<sup>14</sup> C	2	<sup>90</sup> Sr	3×10 <sup>-2</sup>	<sup>154</sup> Eu	4×10 <sup>-1</sup>
<sup>22</sup> Na	3×10 <sup>-1</sup>	<sup>95</sup> Zr	9×10 <sup>-1</sup>	<sup>192</sup> Ir	6×10 <sup>-1</sup>
<sup>35</sup> S	1	<sup>95</sup> Nb	1	<sup>232</sup> Th	4×10 <sup>-3</sup>
<sup>36</sup> Cl	9×10 <sup>-1</sup>	<sup>99m</sup> Tc	4×10	<sup>234</sup> Th	2×10 <sup>-1</sup>
<sup>51</sup> Cr	2×10	<sup>106</sup> Ru	1×10 <sup>-1</sup>	<sup>237</sup> Np	9×10 <sup>-3</sup>
<sup>54</sup> Mn	1	<sup>110m</sup> Ag	3×10 <sup>-1</sup>	<sup>239</sup> Pu	4×10 <sup>-3</sup>
<sup>57</sup> Co	4×10	<sup>129</sup> I	9×10 <sup>-3</sup>	U	2×10 <sup>-2</sup>
<sup>58</sup> Co	1	<sup>131</sup> I	4×10 <sup>-2</sup>	<sup>241</sup> Am	5×10 <sup>-3</sup>
<sup>59</sup> Fe	4×10 <sup>-1</sup>	<sup>134</sup> Cs	6×10 <sup>-2</sup>		
<sup>60</sup> Co	2×10 <sup>-1</sup>	<sup>137</sup> Cs	9×10 <sup>-2</sup>		

(注1) 濃度限度は3ヶ月平均濃度であり、<sup>3</sup>H以外の核種はその核種において最も低い値である。

(注2) 水としての濃度限度。有機物(メタンを除く)としての濃度限度は2×10Bq/cm<sup>3</sup>。

3 - 2 - 2 排水中の全 $\beta$ 放射能測定結果

測定者	評価対象	判断基準
施設者	月最高濃度 月平均濃度	$2 \times 10^{-2}$ Bq/cm <sup>3</sup> $4 \times 10^{-3}$ Bq/cm <sup>3</sup>
県 水戸原子力事務所	測定毎濃度	$2 \times 10^{-2}$ Bq/cm <sup>3</sup>

測定者	排水溝	項目	放出状況				主な放出核種及びDL
			4月	5月	6月	平均	
(注1) 原子力機構原科研	第1	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		<sup>60</sup> Co $2.2 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
	第2	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		<sup>60</sup> Co, <sup>137</sup> Cs $2.2 \times 10^{-5}$ ~ $2.3 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
	第3	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )		*	*		<sup>60</sup> Co $2.2 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )		*	*	*	
(注2) 原子力機工構研	第1	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		U
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	$1.8 \times 10^{-4}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		放出実測分(MBq)	0	0	0	計0	
		不検出分(MBq)	$2.9 \times 10^{-2}$	$1.5 \times 10^{-2}$	$3.9 \times 10^{-2}$	計 $8.3 \times 10^{-2}$	
		最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		<sup>60</sup> Co, <sup>137</sup> Cs $2.0 \times 10^{-4}$ Bq/cm <sup>3</sup>
原子力機構洗	北地区	平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
(注3) 原子力機構那珂	貯水槽	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )			*		全 $\beta$
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )			*	*	$5.1 \times 10^{-3}$ Bq/cm <sup>3</sup>
積メデイカル	調整槽	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		全 $\beta$
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	$2.0 \times 10^{-4}$ Bq/cm <sup>3</sup>

(注1) 原子力機構原科研

第3：4月は排水の放出なし。

(注2) 原子力機構サイクル工研

第1：希釈倍率  $9.0 \times 10^3$ 倍

連続採取による合成試料

(注3) 原子力機構那珂

貯水槽：希釈倍率  $1.3 \times 10^3$ 倍

4月、5月は排水の放出なし。

## 3-2-2' 排水中の全β放射能測定結果

測定者	排水溝	項目	放出状況			
			4月	5月	6月	平均
原子力機構原研 (第 1)		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*
		採水月日	4.2	5.6	6.2	
〃 (第 2)		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	$2.2 \times 10^{-4}$	$2.3 \times 10^{-4}$	*	$2.1 \times 10^{-4}$
		採水月日	4.2	5.6	6.2	
〃(注1) (第 3)		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )		*	*	*
		採水月日		5.6	6.2	
原子力機構サイクル工研 (第 1)		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	$5.0 \times 10^{-4}$	$2.3 \times 10^{-4}$	$3.6 \times 10^{-4}$	$3.6 \times 10^{-4}$
		採水月日	4.2	5.6	6.2	
〃 (第 2)		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	$4.4 \times 10^{-4}$	*	$4.0 \times 10^{-4}$	$3.5 \times 10^{-4}$
		採水月日	4.2	5.6	6.2	
原子力機構大洗 (北地区)		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*
		採水月日	4.2	5.6	6.2	
三菱原燃		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	$2.4 \times 10^{-4}$	$5.7 \times 10^{-4}$	$3.0 \times 10^{-4}$	$3.7 \times 10^{-4}$
		採水月日	4.26	5.25	6.2	
原燃工 (注2)		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	$3.4 \times 10^{-4}$		$4.3 \times 10^{-4}$	$2.6 \times 10^{-4}$
		採水月日	4.21		6.29	
J C O		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	$4.0 \times 10^{-4}$	$2.9 \times 10^{-4}$	$6.0 \times 10^{-4}$	$4.3 \times 10^{-4}$
		採水月日	4.8	5.14	6.10	
N D C (注3)		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	$2.3 \times 10^{-3}$		$1.3 \times 10^{-3}$	$1.2 \times 10^{-3}$
		採水月日	4.21		6.23	
積水メディカル		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	$3.2 \times 10^{-4}$	$4.2 \times 10^{-4}$	$3.1 \times 10^{-4}$
		採水月日	4.2	5.27	6.2	
住友鉱山 (注4)		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	$9.9 \times 10^{-4}$			$3.3 \times 10^{-4}$
		採水月日	4.23			

測定者	排水溝	項目	放出状況			
			4月	5月	6月	平均
水戸原子力事務所	原子力機構原研 (第 1)	濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※	※
		採水月日	4.9	5.13	6.3	
	〃 (第 2)	濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※	※
		採水月日	4.9	5.13	6.3	
	〃 (注 1) (第 3)	濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )		※	※	※
		採水月日		5.6	6.2	
原子力事務所	原子力機構サイクル工研 (第 1)	濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	$6.8 \times 10^{-4}$	$3.6 \times 10^{-4}$	$5.3 \times 10^{-4}$	$5.2 \times 10^{-4}$
		採水月日	4.9	5.13	6.3	
	原子力機構大洗 (北地区)	濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	※	$2.7 \times 10^{-4}$	※	$2.2 \times 10^{-4}$
		採水月日	4.14	5.17	6.7	
三菱原燃	積水メデイカル	濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	$3.1 \times 10^{-4}$	※	$2.3 \times 10^{-4}$	$2.5 \times 10^{-4}$
		採水月日	4.6	5.17	6.8	
	J C O	濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	$4.8 \times 10^{-4}$	$3.4 \times 10^{-4}$	$2.6 \times 10^{-4}$	$3.6 \times 10^{-4}$
		採水月日	4.8	5.14	6.7	
原燃工	(注 2)	濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	$3.7 \times 10^{-4}$	$2.6 \times 10^{-4}$	$3.8 \times 10^{-4}$	$3.4 \times 10^{-4}$
		採水月日	4.8	5.13	6.10	
	(注 2)	濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	$4.8 \times 10^{-4}$		$4.3 \times 10^{-4}$	$4.6 \times 10^{-4}$
		採水月日	4.13		6.22	

(注 1) 原子力機構原研(第 3)：4月は排水の放出なし。

(注 2) 原燃工：5月の後半に排水採取を予定していたが、事業者からの排水の放出がなくなったため採取ができず欠測。

(注 3) NDC：5月は排水の放出なし。

(注 4) 住友鉱山：5月、6月は排水の放出なし。

## 3-2-3 再処理施設排水中の放射性核種分析結果

測定者	評価対象	判断基準
施設者	3ヶ月放出量	保安規定に定める3ヶ月当たりの最大放出量
県	測定毎濃度	保安規定に定める最大放出濃度

測定者	排水溝	項目	放出状況				分析核種及びDL
			4月	5月	6月	平均	
(注)原子力機構サイクル工研	再処理施設	平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )				$1.1 \times 10^2$	$^{3}\text{H}$
		放出量	実測分(MBq)	0	$2.0 \times 10^5$	0	計 $2.0 \times 10^5$
		不検出分(MBq)	0	$1.3 \times 10^2$	0	計 $1.3 \times 10^2$	Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )		*		*	$^{89}\text{Sr}$
		放出量	実測分(MBq)	0	0	0	計 0
		不検出分(MBq)	0	4.1	0	計 4.1	Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )		*		*	$^{90}\text{Sr}$
		放出量	実測分(MBq)	0	0	0	計 0
		不検出分(MBq)	0	2.1	0	計 2.1	Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )		*		*	$^{95}\text{Zr}$
		放出量	実測分(MBq)	0	0	0	計 0
		不検出分(MBq)	0	4.7	0	計 4.7	Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )		*		*	$^{95}\text{Nb}$
		放出量	実測分(MBq)	0	0	0	計 0
		不検出分(MBq)	0	3.4	0	計 3.4	Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )		*		*	$^{103}\text{Ru}$
		放出量	実測分(MBq)	0	0	0	計 0
		不検出分(MBq)	0	2.1	0	計 2.1	Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )		*		*	$^{106}\text{Ru}-^{106}\text{Rh}$
		放出量	実測分(MBq)	0	0	0	計 0
		不検出分(MBq)	0	$6.0 \times 10$	0	計 $6.0 \times 10$	Bq/cm <sup>3</sup>

測定者	排水溝	項目	放出状況				分析核種 及びDL
			4月	5月	6月	平均	
(注) 原子力機構サイクル工研	再処理施設	平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )		*		*	<sup>129</sup> I
		放出量	実測分(MBq)	0	0	0	計0
		不検出分(MBq)	0	2.6	0	計2.6	Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )		*		*	<sup>131</sup> I
		放出量	実測分(MBq)	0	0	0	計0
		不検出分(MBq)	0	3.4	0	計3.4	Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )		*		*	<sup>134</sup> Cs
		放出量	実測分(MBq)	0	0	0	計0
		不検出分(MBq)	0	2.1	0	計2.1	Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )		*		*	<sup>137</sup> Cs
		放出量	実測分(MBq)	0	0	0	計0
		不検出分(MBq)	0	3.4	0	計3.4	Bq/cm <sup>3</sup>
	設	平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )		*		*	<sup>141</sup> Ce
		放出量	実測分(MBq)	0	0	0	計0
		不検出分(MBq)	0	4.1	0	計4.1	Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )		*		*	<sup>144</sup> Ce - <sup>144</sup> Pr
		放出量	実測分(MBq)	0	0	0	計0
		不検出分(MBq)	0	4.1 × 10	0	計4.1 × 10	Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )		*		*	Pu(α)
		放出量	実測分(MBq)	0	0	0	計0
		不検出分(MBq)	0	6.9 × 10 <sup>-2</sup>	0	計6.9 × 10 <sup>-2</sup>	Bq/cm <sup>3</sup>

(注1) <sup>89</sup>Sr, <sup>90</sup>Sr, <sup>129</sup>I 及びPu(α)は月合成試料。

(注2) 4月, 6月は排水の放出なし。

測定者	排水溝	項目	放出状況				分析核種及びDL
			4月	5月	6月	平均	
(注) 県 原子力機構 サイクル工研 (再処理施設)		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )		1.0×10 <sup>2</sup>			3.1×10 ~ 1.8 Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日		5.12			
		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )		8.4×10			
		採水月日		5.18			
		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )		*			
		採水月日		5.12			
		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )		*			
		採水月日		5.18			
		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )		*			
		採水月日		5.12			
		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )		*			
		採水月日		5.18			
		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )		*			95Zr 1.8×10 <sup>-4</sup> ~ 2.1×10 <sup>-4</sup> Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日		5.12			
		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )		*			
		採水月日		5.18			
		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )		*			
		採水月日		5.12			
		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )		*			
		採水月日		5.18			
		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )		*			
		採水月日		5.12			
		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )		*			
		採水月日		5.18			
		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )		*			95Nb 2.2×10 <sup>-4</sup> ~ 2.7×10 <sup>-4</sup> Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日		5.12			
		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )		*			
		採水月日		5.18			
		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )		*			
		採水月日		5.12			
		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )		*			
		採水月日		5.18			
		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )		*			
		採水月日		5.12			
		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )		*			
		採水月日		5.18			
		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )		*			106Ru 5.8×10 <sup>-4</sup> ~ 6.6×10 <sup>-4</sup> Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日		5.12			
		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )		*			
		採水月日		5.18			
		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )		*			
		採水月日		5.12			
		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )		*			
		採水月日		5.18			
		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )		*			
		採水月日		5.12			
		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )		*			
		採水月日		5.18			
		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )		*			131I 5.7×10 <sup>-4</sup> ~ 9.3×10 <sup>-4</sup> Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日		5.12			
		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )		*			
		採水月日		5.18			
		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )		*			
		採水月日		5.12			
		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )		*			
		採水月日		5.18			
		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )		*			
		採水月日		5.12			
		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )		*			
		採水月日		5.18			
		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )		*			134Cs 7.9×10 <sup>-5</sup> ~ 8.6×10 <sup>-5</sup> Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日		5.12			
		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )		*			
		採水月日		5.18			
		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )		*			
		採水月日		5.12			
		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )		*			
		採水月日		5.18			
		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )		*			
		採水月日		5.12			
		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )		*			
		採水月日		5.18			

測定者	排水溝	項目	放出状況				分析核種及びDL
			4月	5月	6月	平均	
県  (注) 原子力機構 サイクル工研 (再処理施設)	(注) 原子力機構 サイクル工研 (再処理施設)	濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )		1.1 × 10 <sup>-4</sup>			$^{137}\text{Cs}$ $4.2 \times 10^{-5}$ ～ $5.1 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日		5.12			
		濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )		$8.8 \times 10^{-5}$			
		採水月日		5.18			
		濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )		*			$^{144}\text{Ce}$ $3.0 \times 10^{-4}$ ～ $4.1 \times 10^{-4}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日		5.12			
		濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )		*			
		採水月日		5.18			
		濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )		$8.6 \times 10^{-5}$			$\text{Pu}(\alpha)$ $2.7 \times 10^{-5}$ ～ $3.6 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日		5.12			

(注) 4月、6月は排水の放出なし。

## 参考 法令値

核燃料物質の加工の事業に関する規則等の規定に基づき、線量限度等を定める告示（平成12年12月26日科学技術庁告示第13号、平成17年11月22日経済産業省告示第293号により一部改正）第9条第2～4項（再処理施設に適用）

海洋放出に起因する線量限度は3ヶ月につき250マイクロシーベルトとするに基づき、原子力機構サイクル工研再処理施設保安規定では、次表のとおり放出の基準を定めている。

なお、本基準の「1年間の最大放出量」で放射性液体廃棄物を海洋へ放出した場合の実効線量は、年間約5.4マイクロシーベルトに相当する。また、「3ヶ月当たりの最大放出量」は、「1年間の最大放出量」の4分の1に当たる。「最大放出濃度」及び「1日当たりの最大放出量」は、これらを守るための日常の運転管理に係る基準である。

区分	最大放出濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	1日当たりの 最大放出量 (GBq)	3ヶ月当たりの 最大放出量 (GBq)	1年間の 最大放出量 (GBq)
全α放射能	$3.0 \times 10^{-2}$	$1.1 \times 10^{-2}$	1.0	$4.1$
全β放射能 ( <sup>3</sup> Hを除く)	$1.2 \times 10$	3.7	$2.4 \times 10^2$	$9.6 \times 10^2$
<sup>89</sup> Sr	(注1) $2.3 \times 10^{-1}$	(注2) $7.0 \times 10^{-2}$	4.1	$1.6 \times 10$
<sup>90</sup> Sr	(注1) $4.8 \times 10^{-1}$	(注2) $1.4 \times 10^{-1}$	8.1	$3.2 \times 10$
<sup>95</sup> Zr - <sup>95</sup> Nb	$5.9 \times 10^{-1}$	$1.7 \times 10^{-1}$	$1.0 \times 10$	$4.1 \times 10$
<sup>103</sup> Ru	$9.3 \times 10^{-1}$	$2.7 \times 10^{-1}$	$1.6 \times 10$	$6.4 \times 10$
<sup>106</sup> Ru - <sup>106</sup> Rh	7.4	2.1	$1.3 \times 10^2$	$5.1 \times 10^2$
<sup>134</sup> Cs	$8.5 \times 10^{-1}$	$2.5 \times 10^{-1}$	$1.5 \times 10$	$6.0 \times 10$
<sup>137</sup> Cs	$7.8 \times 10^{-1}$	$2.3 \times 10^{-1}$	$1.4 \times 10$	$5.5 \times 10$
<sup>141</sup> Ce	$8.1 \times 10^{-2}$	$2.4 \times 10^{-2}$	1.5	5.9
<sup>144</sup> Ce - <sup>144</sup> Pr	1.7	$5.2 \times 10^{-1}$	$3.0 \times 10$	$1.2 \times 10^2$
<sup>3</sup> H	$2.5 \times 10^4$	$7.4 \times 10^3$	$4.7 \times 10^5$	$1.9 \times 10^6$
<sup>129</sup> I	(注1) $3.7 \times 10^{-1}$	(注2) $1.1 \times 10^{-1}$	6.7	$2.7 \times 10$
<sup>131</sup> I	1.6	$5.2 \times 10^{-1}$	$3.0 \times 10$	$1.2 \times 10^2$
Pu ( $\alpha$ )	(注1) $3.0 \times 10^{-2}$	(注2) $1.1 \times 10^{-2}$	$5.9 \times 10^{-1}$	2.3

(注1) 1ヶ月平均1日最大放出濃度

(注2) 1ヶ月平均1日最大放出量

3 - 2 - 4 再処理施設排水中の全 $\beta$ 放射能測定結果

測定者	評価対象	再処理排水に係わる低減化目標値
施設者	月最高濃度	10 Bq/cm <sup>3</sup>
	月平均濃度	4 Bq/cm <sup>3</sup>
県	測定毎濃度	10 Bq/cm <sup>3</sup>

測定者	排水溝	項目	放出状況				主な放出核種及びDL
			4月	5月	6月	平均	
原子力機構サイクル工研	再処理施設	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )		*			
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )		*		*	2.2 × 10 <sup>-2</sup>
		放出量 実測分(MBq)	0	0	0	計 0	Bq/cm <sup>3</sup>
		不検出分(MBq)	0	4.1 × 10	0	計 4.1 × 10	

(注) 4月, 6月は排水の放出なし。

3 - 2 - 4' 再処理施設排水中の全 $\beta$ 放射能測定結果

測定者	排水溝	項目	放出状況				※
			4月	5月	6月	平均	
県	原子力機構 サイクル工研 (再処理施設)	濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )		*			
		採水月日		5.12			
		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )		*			
		採水月日		5.18			

(注) 4月, 6月は排水の放出なし。

3-2-5 排水中の全 $\gamma$ 放射能連続測定結果

測定者	排水溝	項目	放出状況				
			4月	5月	6月	平均	
県	原子力機構 原科研 (第2)	降雨時	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	$8.1 \times 10^{-2}$	$1.2 \times 10^{-1}$	$9.8 \times 10^{-2}$	
			平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*
		降雨時以外	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	
			平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*
	原子力機構 サイクル工研 (再処理施設)	排水時間 全期間	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )		*		
			平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )		*		*
	原子力機構 大洗 (北地区)	降雨時	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	
			平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*
		降雨時以外	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	
			平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*
原電 (東海第二)	降雨時	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
	降雨時以外	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	

(注) 原子力機構サイクル工研(再処理施設)：4月、6月は排水の放出なし。

# 参考1 原子力機構再処理施設排水環境影響詳細調査結果

## 1. 調査目的

再処理施設低レベル廃液の海洋放出に伴う放出口周辺海域における放射能水準の変動を詳細に把握するため、放出口を中心とした一定海域について海水の放射性物質濃度の調査を行う。

## 2. 調査方法

放出口周辺、東西3km、南北10kmの海域において表層30地点で採水し、全 $\beta$ 放射能（30地点）、トリチウム（30地点）、 $^{137}\text{Cs}$ （7地点）について分析する。

本調査は、原則として毎月上旬に定期的に実施する他、排水中の全 $\beta$ 放射能濃度が、 $6.11\text{Bq}/\text{cm}^3$ を超えた場合に実施する。

## 3. 調査結果

当期の調査は、4月6日、5月17日及び6月3日に実施した。

その結果、上記海域の海水中放射性物質濃度の平均値は、全 $\beta$ 放射能について $0.040\text{Bq}/\text{L}$ 、トリチウムについて検出限界値（ $40\text{Bq}/\text{L}$ ）未満、 $^{137}\text{Cs}$ について検出限界値（ $0.004\text{Bq}/\text{L}$ ）未満であった。

なお、放出排水の全 $\beta$ 放射能濃度が、 $6.11\text{Bq}/\text{cm}^3$ を超えることはなかった。

採水地点別濃度 (3ヶ月平均値)

採水地点	全 $\beta$ 放射能	トリチウム	$^{137}\text{Cs}$
	(Bq/L)	(Bq/L)	(Bq/L)
1	*	*	*
2	*	*	
3	*	*	
4	*	*	
5	*	*	
6	*	*	
7	*	*	
8	*	*	
9	*	*	*
10	*	*	
11	*	*	
12	*	*	
13	*	*	*
19	*	*	*
20	*	*	
21	*	*	*
22	*	*	
23	*	*	
24	*	*	
25	*	*	
26	*	*	
27	0.040	*	
28	*	*	
29	*	*	
30	*	*	*
放出点	*	*	*


注1. 検出限界値：全 $\beta$ 放射能 0.04 Bq/L

トリチウム 40 Bq/L

$^{137}\text{Cs}$  0.004 Bq/L

2. 放出点：放出口周辺5地点(14～18)の平均値

## 環境影響詳細調査計画図

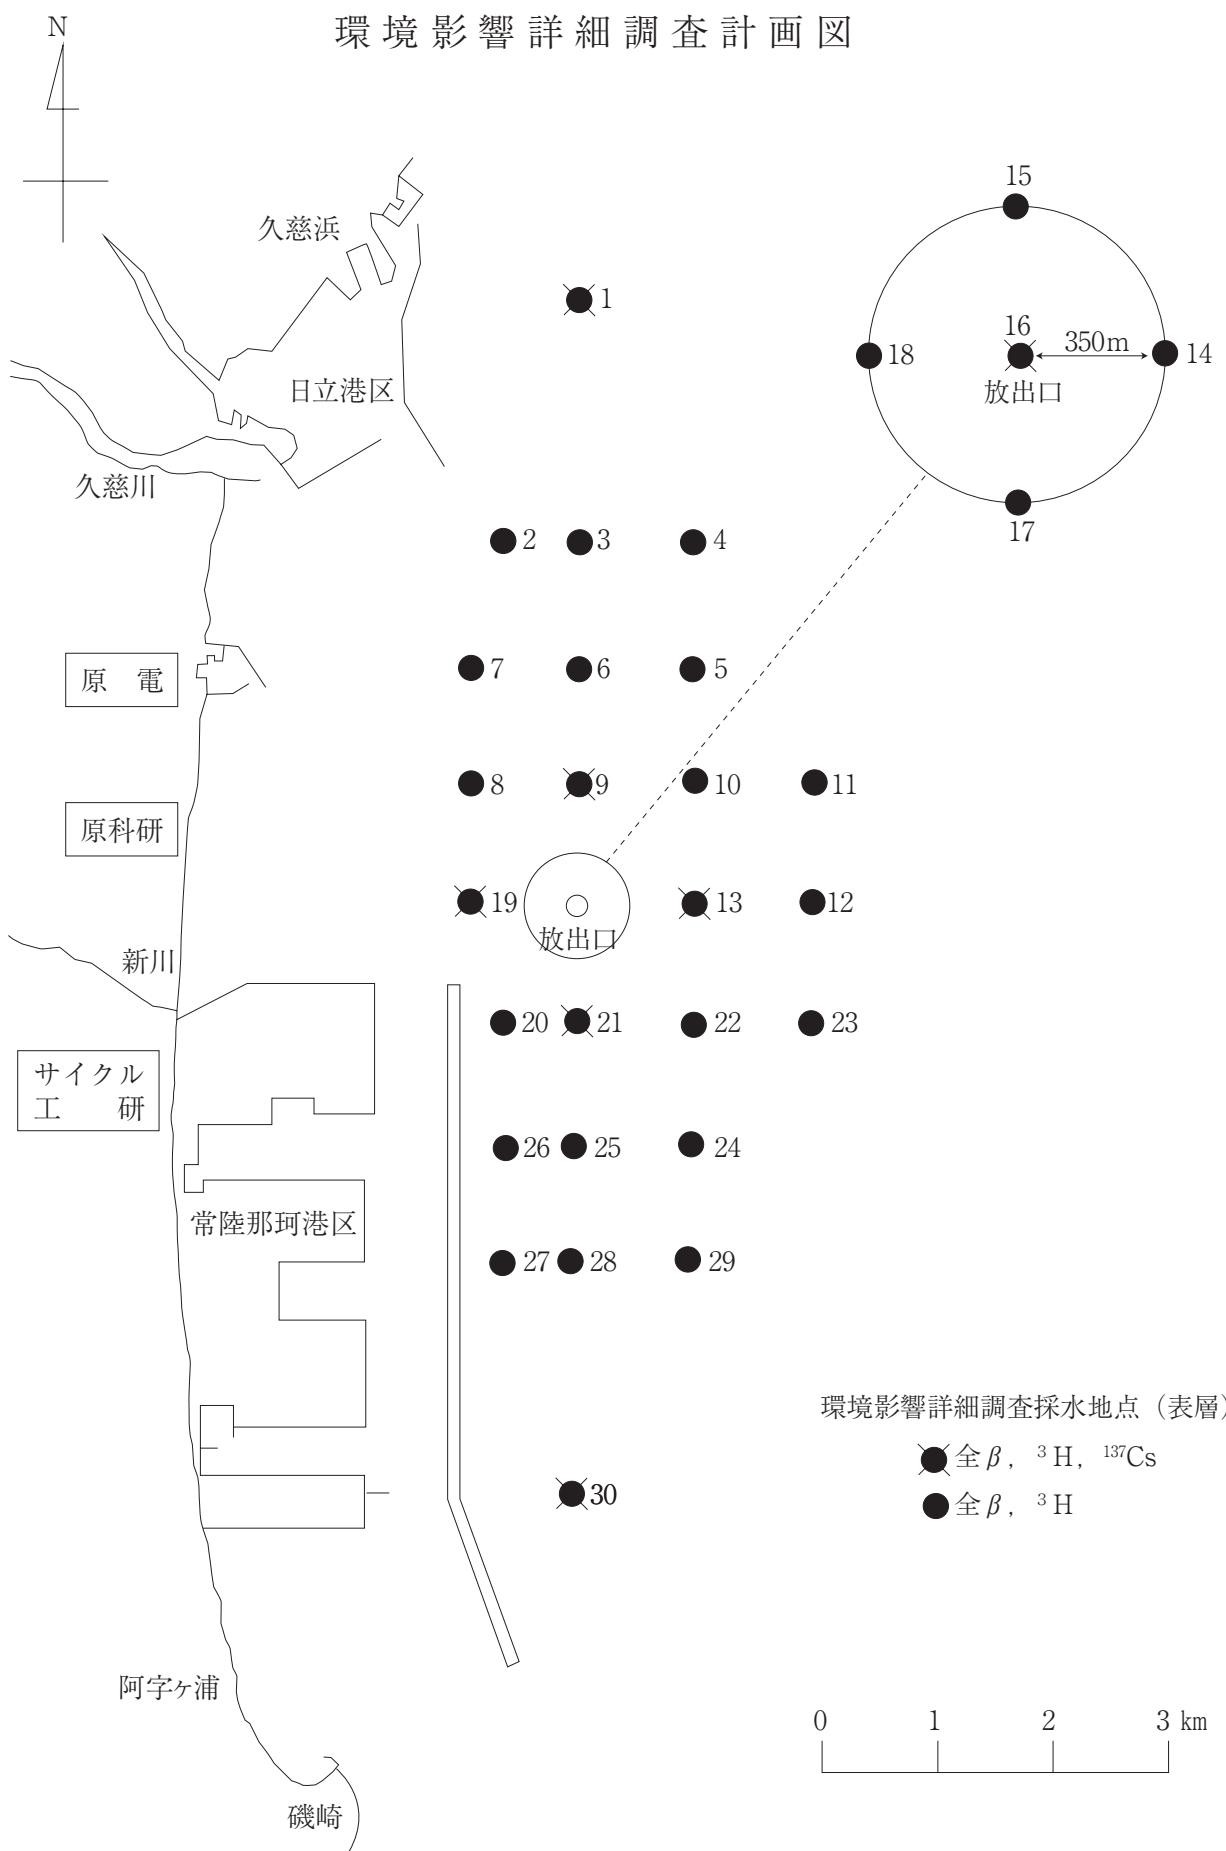

環境影響詳細調査採水地点（表層）

○ 全 $\beta$ ,  ${}^3\text{H}$ ,  ${}^{137}\text{Cs}$

● 全 $\beta$ ,  ${}^3\text{H}$

0 1 2 3 km

参考2 主要施設運転状況

事業所名	施設名	4月	5月	6月
(注1) 原子力機構 原科 研	J R R - 2	残存施設の維持管理		
	J R R - 3	4/23 運 転	5/3 運 転	5/28 6/7 運 転
(注2) 原子力機構 サイクル 工 研	再処理施設	施設定期検査		
	J M T R	施設定期検査		
(注3) 原子力機構 大 洗	H T T R	原子炉停止中		
	高速実験炉 「常陽」	施設定期検査		
(注4) 原 電	東海発電所	廃止措置		
	東海第二発電所	第24回定期検査 4/28 →	6/26 運 転	

(注1) 原子力機構原科研

J R R - 2 : 平成8年12月19日に共同利用運転を終了し解体工事に着手。原子炉本体を密封するとともに周辺機器の撤去を終了し、平成16年4月より残存施設の維持管理中。

(注2) 原子力機構サイクル工研

再処理施設：施設定期検査（平成19年7月30日から受検）

(注3) 原子力機構大洗

J M T R : 施設定期検査（平成18年9月1日から受検）

H T T R : 原子炉停止中（広領域中性子検出器の動作不能事象に係る原因調査・対策のため）

高速実験炉「常陽」：施設定期検査（平成19年5月15日から受検）

(注4) 原 電

東海発電所：平成10年3月31日 発電（運転）停止

平成13年12月4日 廃止措置着手

東海第二発電所：平成22年6月26日 残留熱除去系海水系（B系）の点検に伴う原子炉停止

再処理施設処理状況（せん断処理について記載）

処理期間	対象発電所名	炉型式 (PWR, BWR又はATR)	処理量 (T)	平均燃焼度 (MWD/T)	冷却日数 (年)
計					

## **第153報（平成22年度第2四半期環境放射線監視結果）**

# I 監 視 結 果 の 評 價

茨城県環境放射線監視計画に基づく監視結果は下記のとおりである。

## 記

### 1 短期的変動調査結果（平成22年7月～平成22年9月）

全般を通じて、原子力施設周辺環境の放射線及び放射能レベルは、平常の変動幅を超えるものではなく、異常は認められなかった。原子力施設からの排気、排水中の放射能濃度等は、排出基準等を全て下回っていた。

### 2 長期的変動調査結果（平成22年4月～平成22年9月）

放射能の分布については、従来と特に変わった傾向は認められなかった。

放射能の蓄積の傾向は、認められなかった。



## II 監視結果の概要

### II-1 短期的変動調査結果

評価対象期間：平成22年7月から平成22年9月

短期的変動調査は、原子力施設から平常稼動時に放出される放射性物質の他に、事故等により環境へ放出される放射線・放射性物質の有無や環境への影響の有無を早期に把握するために行っている。

#### 1 環境における測定結果

##### 1-1 空間ガンマ線量率測定結果（79～86ページ）

空間ガンマ線量率の測定は、76地点のモニタリングステーション、モニタリングポストにおいて行っている。評価の対象となっている月平均値は、28nGy／時～53nGy／時の間にあり、平常の変動幅（上限値：100nGy／時）を下回っていた。

また、1時間値の最大値（県測定のひたちなか市馬渡：7月）は78nGy／時であった。

一般環境（事業所周辺監視区域境界及び敷地内を除く）

（単位：nGy／時）

地 区 名	月平均値	1時間値の最大値
東 海 地 区 <21>（東海村、那珂市、常陸大宮市）	28～53	76（亀下：7月）
日 立 地 区 <6>（日立市、常陸太田市）	38～48	71（留：7月）
ひたちなか地区 <8>（ひたちなか市）	32～49	78（馬渡：7月）
大 洗 地 区 <15>（大洗町、鉢田市、茨城町、水戸市（大場、吉沢））	28～49	69（荒地：9月）
比較対照地区 <1>（水戸市石川）	47～48	72（7月）

注）1時間値の最大値は、いずれも降雨時に観測されたものである。

<>内は地点数

事業所周辺監視区域境界

（単位：nGy／時）

地 区 名	月平均値	1時間値の最大値
東 海 地 区 <14>（原子力機構原研、原子力機構サイクル工研、原電）	33～47	77（サイクル工研MP-8:7月）
大 洗 地 区 <11>（原子力機構大洗）	31～42	69（P-6:7月）

注）1時間値の最大値は、いずれも降雨時に観測されたものである。

<>内は地点数

## 1-2 大気中放射能測定結果

### 1-2-1 大気塵埃中の放射性核種分析結果 ( $^{54}\text{Mn}$ 他) (87~88ページ)

東海村村松など15地点（東海村6地点、ひたちなか市3地点、日立市1地点、鉾田市1地点、茨城町1地点、大洗町2地点、水戸市1地点）における測定結果は、全て不検出であった。

### 1-2-2 降水塵中の放射性核種分析結果 ( $^{54}\text{Mn}$ 他) (89ページ)

水戸市愛宕町など3地点における測定結果は、全て不検出であった。

## 1-3 農畜産物中の放射能測定結果

### 1-3-1 牛乳（原乳）中の放射性核種分析結果 ( $^{131}\text{I}$ ) (90ページ)

那珂市豊喰など5地点における測定結果は、全て不検出であった。

## 1-4 海洋における放射能測定結果

### 1-4-1 海水中の放射性核種分析結果 ( $^{3}\text{H}$ ) (90ページ)

久慈沖（A）など12海域における測定結果は、全て不検出であった。

## 2 主な原子力施設の敷地内における測定結果

### 2-1 空間ガンマ線量率測定結果 (91ページ)

原子力機構サイクル工研、原子力機構大洗の2地点とも、評価の対象となっている月平均値は、  
32nGy／時から35nGy／時の間にあり、平常の変動幅（上限値：100nGy／時）を下回っていた。

なお、1時間値の最大値（原子力機構大洗測定のP-8：7月）は、62nGy／時であった。

(単位：nGy／時)

地 区 名	月平均値	1時間値の最大値
東 海 地 区 <1> (原子力機構サイクル工研)	32~33	52 (7月)
大 洗 地 区 <1> (原子力機構大洗)	32~35	62 (7月)

<>内は地点数

注) 1時間値の最大値は、いずれも降雨時に観測されたものである。

## 2-2 大気中放射能測定結果

### 2-2-1 大気塵埃中の放射性核種分析結果 ( $^{54}\text{Mn}$ 他) (92ページ)

原子力機構原科研、原子力機構サイクル工研及び原子力機構大洗の3地点とも不検出であった。

## 3 放出源における測定結果

### 3-1 排気中の放射能測定結果

排気中に含まれる放射性物質については、原子力事業者が放射性核種分析、全ベータ放射能測定、全アルファ放射能測定を行っている。

主要放出核種の放射性核種分析結果は、過去のレベル又はそれ以下であった。全ベータ放射能及び全アルファ放射能については不検出であった。

### 3-1-1 放射性核種分析結果（主要放出核種）(93~103ページ)

測定対象の42排気筒のうち、今期に放出のなかった2排気筒を除いた原子力機構原科研JRR-3、原子力機構サイクル工研再処理施設の主排気筒など40排気筒において希ガス(<sup>41</sup>Ar, <sup>85</sup>Krなど)、<sup>3</sup>Hなど各施設の放出核種を測定したところ、下記の9排気筒で検出されたが、過去と同レベル又はそれ以下であった。

(検出状況)

測定者	施設名	核種名	3ヶ月平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	3ヶ月平均濃度過去最大値(Bq/cm <sup>3</sup> )	参考管理の目標値(Bq/cm <sup>3</sup> )
原子力機構 原科研	JRR-3	希ガス	$1.3 \times 10^{-3}$	$4.1 \times 10^{-3}$	$6.0 \times 10^{-2}$
		<sup>3</sup> H	$6.9 \times 10^{-5}$	$5.3 \times 10^{-4}$	$6.0 \times 10^{-3}$
	JRR-4	希ガス	$1.3 \times 10^{-4}$	$2.6 \times 10^{-4}$	$1.1 \times 10^{-2}$ 以下
	NSRR	希ガス	$3.4 \times 10^{-6}$	$6.6 \times 10^{-4}$	$1.9 \times 10^{-1}$
原子力機構 サイクル工研	再処理施設・主排気筒	<sup>3</sup> H <sup>129</sup> I	$1.5 \times 10^{-4}$ $3.8 \times 10^{-8}$	$2.6 \times 10^{-3}$ $6.7 \times 10^{-7}$	$2.4 \times 10^{-1}$ $7.8 \times 10^{-7}$
原子力機構 大洗	FMF	希ガス	$2.1 \times 10^{-4}$	$5.7 \times 10^{-3}$	$2.0 \times 10^{-2}$
積水 メディカル	第4棟排気筒	<sup>3</sup> H <sup>14</sup> C	$1.9 \times 10^{-5}$ $4.0 \times 10^{-6}$	$2.2 \times 10^{-5}$ $2.3 \times 10^{-5}$	$7.4 \times 10^{-4}$ $1.6 \times 10^{-4}$
NDC	照射後試験棟(F棟) 化学分析棟(R棟)	希ガス <sup>131</sup> I	$2.0 \times 10^{-3}$ $2.8 \times 10^{-9}$	$3.2 \times 10^{-3}$ $2.1 \times 10^{-8}$	$4.8 \times 10^{-3}$ $7.4 \times 10^{-8}$
日本核燃	照射後試験施設	希ガス	$1.1 \times 10^{-4}$	$5.0 \times 10^{-3}$	$5.2 \times 10^{-3}$

注) 検出された核種のみ記載

### 3-1-1' 放射性核種分析結果（その他検出された核種）(104ページ)

原電東海発電所など3排気筒で<sup>3</sup>Hが検出されたが、過去と同じレベル又はそれ以下であった。

また、新たに検出された核種はなかった。

### 3-1-2, 3-1-2' 全ベータ放射能測定結果(105~108ページ)

NDC材料試験棟及び原子力機構原科研JRR-3など25排気筒における測定結果は、いずれも不検出であった。

### 3-1-3 全アルファ放射能測定結果(109ページ)

核管センター開発棟など4排気筒における測定結果は、いずれも不検出であった。

## 3-2 排水中の放射能測定結果

排水中に含まれる放射性物質の測定は、放射性核種分析、全ベータ放射能測定、再処理施設排水中の放射性核種分析、再処理施設排水中の全ベータ放射能測定、排水中の全ガンマ放射能測定によって行っている。

測定した結果、放射性核種分析及び全ベータ放射能測定については、全て法令値又は監視委員会が定める判断基準以下であった。排水中の全ガンマ放射能については、過去と同じレベルであった。

なお、再処理施設については、今期は排水の放出はなかった。

### 3-2-1 放射性核種分析結果（主要放出核種）（110～115ページ）

原子力事業者は、今期に放出のなかった住友鉱山を除く原子力機構原科研第1排水溝、原子力機構サイクル工研第2排水溝など16排水溝において<sup>60</sup>Coなどの核種を測定している。下記の7排水溝で検出されたが、全て法令値（122ページ）以下であった。

（検出状況）

測定者	排水溝名	核種名	3ヶ月平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	法令値 (Bq/cm <sup>3</sup> )	3ヶ月平均濃度 ／法令値
原子力機構 原科研	第1排水溝 第2排水溝	<sup>60</sup> Co	$6.2 \times 10^{-7}$	$2 \times 10^{-1}$	1/320,000
		<sup>3</sup> H	$8.5 \times 10^{-2}$	$6 \times 10^{-1}$ <sup>*1)</sup>	1/710
		<sup>7</sup> Be	$9.9 \times 10^{-4}$	$3 \times 10^{-1}$	1/30,000
		<sup>60</sup> Co	$2.0 \times 10^{-5}$	$2 \times 10^{-1}$	1/10,000
		<sup>137</sup> Cs	$1.8 \times 10^{-5}$	$9 \times 10^{-2}$	1/5,000
原子力機構 サイクル工研	第2排水溝	Pu(α)	$4.3 \times 10^{-5}$	$4 \times 10^{-3}$	1/93
原子力機構 大洗	北地区	<sup>3</sup> H	$1.1 \times 10^{-1}$	$6 \times 10^{-1}$ <sup>*1)</sup>	1/550
原電	東海第二発電所	<sup>3</sup> H	$1.1 \times 10^{-2}$	$6 \times 10^{-1}$ <sup>*1)</sup>	1/5,500
NDC	排水貯槽	<sup>137</sup> Cs <sup>60</sup> Co	$4.4 \times 10^{-4}$ $1.4 \times 10^{-4}$	$9 \times 10^{-2}$ $2 \times 10^{-1}$	1/200 1/1,400
積水 メディカル	調整槽	<sup>3</sup> H <sup>14</sup> C	$6.3 \times 10^{-1}$ 1.4	$2 \times 10^{-1}$ <sup>*2)</sup> 2	1/32 1/1.4

注) 検出された核種のみ記載。

\*1) 水としての法令値

\*2) 有機物（メタンを除く）としての法令値

### 3-2-1' 放射性核種分析結果（主要放出核種）（116～120ページ）

県は原子力機構原科研第1排水溝など12排水溝で測定している。9排水溝で<sup>3</sup>H、<sup>7</sup>Be、U、<sup>60</sup>Co、<sup>137</sup>Cs及び<sup>14</sup>Cの6核種が検出されたが、いずれも法令値以下であった。

また、水戸原子力事務所は原子力機構原科研第1排水溝など7排水溝で測定している。1排水溝で<sup>3</sup>H及び<sup>14</sup>Cの2核種が検出されたが、いずれも法令値以下であった。

### 3-2-1'' 放射性核種分析結果（その他検出された核種）（121ページ）

原子力事業者が測定した上記16排水溝において、主要放出核種以外の核種として原子力機構原科研第1排水溝など5排水溝で、<sup>90</sup>Sr、<sup>137</sup>Cs、<sup>232</sup>Th、<sup>22</sup>Na、<sup>110m</sup>Ag、<sup>3</sup>H及び<sup>36</sup>Clの7核種が検出されたが、いずれも法令値以下であった。

また、新たに検出された核種はなかった。

### 3-2-2, 3-2-2' 全ベータ放射能測定結果（123～125ページ）

原子力事業者、県などは今期に放出のなかった住友鉱山を除く原子力機構原科研第1排水溝及び原子力機構サイクル工研第1排水溝など12排水溝において測定している。原子力機構サイクル工研第1排水溝等の9排水溝で検出されたが、監視委員会が定めた判断基準を全て下回っていた。

### 3-2-3 再処理施設排水中の放射性核種分析結果（126～129ページ）

今期は排水の放出はなかった。

### 3-2-4 再処理施設排水中の全ベータ放射能測定結果 (131ページ)

今期は排水の放出はなかった。

### 3-2-5 排水中の全ガンマ放射能連続測定結果 (132ページ)

今期に放出のなかった原子力機構サイクル工研（再処理施設）を除く原子力機構原科研第2排水溝などの3排水溝で測定したところ、原子力機構原科研第2排水溝及び原子力機構大洗（北地区）で検出されたが、過去の最高濃度を下回っていた。

(検出状況)

排水溝名	今期の月最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	過去の月最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )
原子力機構原科研第2	$1.4 \times 10^{-1}$	$2.7 \times 10^{-1}$
原子力機構大洗（北地区）	$6.7 \times 10^{-2}$	$2.5 \times 10^{-1}$

## II-2 長期的変動調査結果

評価対象期間：平成22年4月から平成22年9月

長期的変動調査は、原子力施設からの放射性物質の影響による周辺の環境における放射線と放射性物質のレベル、蓄積傾向及び地域分布の状況などの長期的変動の有無を把握するために行っている。

### 1 環境における測定結果

#### 1-1 空間ガンマ線量率測定結果

##### 1-1-1 サーベイ結果（133～137ページ）

サーベイによる空間ガンマ線量率の測定結果は、地域分布は従来と同じ傾向であり、経年変化も従来と同じ水準で推移している。

測定地點	地點数	測定値 (nGy／時)
東海地区	36	20～45
大洗地区	18	26～64
比較対照地区	2	34～40

##### 1-1-2 積算線量測定結果（138～146ページ）

積算線量の測定結果は、いずれも平常の変動幅の上限値以下であった。また、地域分布は従来と同じ傾向で、経年変化も従来と同じ水準で推移している。

測定地點	地點数	測定値 (mGy／6ヶ月)
東海地区	67	0.11～0.22
大洗地区	23	0.11～0.18
比較対照地区	3	0.14～0.17

#### 1-2 漁網表面吸収線量率の測定結果（147ページ）

東海沖において26時間曳航し、測定した結果は、不検出であった。

#### 1-3 大気中の放射能測定結果

##### 1-3-1 降下塵中の放射性核種分析結果（<sup>54</sup>Mn他）（147～148ページ）

水戸市愛宕町など3地点で採取、分析した結果、全て不検出であった。

#### 1-4 陸土中の放射能測定結果

##### 1-4-1 土壤中の放射性核種分析結果（<sup>54</sup>Mn他）（149～150ページ）

水戸市見川など8地点で採取、分析した結果、全地点で<sup>137</sup>Csを検出したが、いずれも過去のレベルと同程度で、東海地区、大洗地区いずれも蓄積の傾向は、認められなかった。

(検出状況)

検出核種	分析値 (Bq/kg・乾)	過去の最高値 (Bq/kg・乾)
$^{137}\text{Cs}$	1.7 ~ 25	85 (東海村須和間；平成5年)

#### 1-4-2 河底土中の放射性核種分析結果 ( $^{54}\text{Mn}$ 他) (149ページ)

東海村新川河口で採取、分析した結果、不検出であった。

#### 1-4-3 海岸砂中の放射性核種分析結果 ( $^{54}\text{Mn}$ 他) (149ページ)

大洗町大貫など3地点で採取、分析した結果、全て不検出であった。

### 1-5 陸水中の放射能測定結果

#### 1-5-1 河川水及び湖沼水中の放射性核種分析結果 ( $^{54}\text{Mn}$ 他) (151ページ)

那珂川下流など7地点で採取、分析した結果、全て不検出であった。

#### 1-5-2 飲料水中の放射性核種分析結果 ( $^{54}\text{Mn}$ 他) (151ページ)

水戸市愛宕町など10地点で採取、測定した結果、全て不検出であった。

### 1-6 海洋における放射能測定結果

#### 1-6-1 海水中の放射性核種分析結果 ( $^{54}\text{Mn}$ 他) (152~153ページ)

久慈沖(A)など12海域で採取、分析した結果、全て不検出であった。

#### 1-6-2 海底土中の放射性核種分析結果 ( $^{54}\text{Mn}$ 他) (154~156ページ)

久慈沖(A)など12海域で採取、分析した(ただしPu分析は9海域)結果、 $^{137}\text{Cs}$ が5海域で、Puが9海域でそれぞれ検出されたが、いずれも過去のレベルと同程度で、蓄積の傾向は、認められなかった。

(検出状況)

検出核種	分析値 (Bq/kg・乾)	過去の最高値 (Bq/kg・乾)
$^{137}\text{Cs}$	不検出 ~ 0.51	4.7 (阿字ヶ浦沖；平成3年)
Pu	0.20 ~ 0.87	1.8 (阿字ヶ浦沖；平成3年)

#### 1-7 排水口近辺土砂中の放射性核種分析結果 ( $^{54}\text{Mn}$ 他) (158ページ)

原子力機構原科研第1排水口付近など7地点において採取、分析した結果、全て不検出であった。

## 2 敷地内における測定結果

### 2-1 空間ガンマ線量測定結果

敷地内における積算線量の測定結果は、平常の変動幅の上限値以下であった。

#### 2-1-1 積算線量の測定結果 (159ページ)

測定地點	測定値 (mGy/6ヶ月)	平常の変動幅(上限) (mGy/6ヶ月)
原子力機構原科研 MS-1	0.17	0.19

## 参考 1

### 原子力機構再処理施設排水環境影響詳細調査結果（160～162ページ）

本調査は、原子力機構サイクル工研が、再処理施設の低レベル放射性廃液の海洋放出に伴う同海域における放射能水準の変動を詳細に把握するために毎月実施しているものであり、放出口を中心とした30地点で海水を採取し、全地点で全ベータ放射能及び<sup>3</sup>H濃度、7地点で<sup>137</sup>Cs濃度の測定を行っている。

調査の結果、放射性物質濃度の平均値は、全ベータ放射能について0.040Bq/Lであり、<sup>3</sup>H、<sup>137</sup>Csについては検出限界値未満であった。

#### (測定結果)

区分	地点数	分析値
海水の全ベータ放射能	30	0.040Bq/L
海水中の <sup>3</sup> H分析	30	不検出
海水中の <sup>137</sup> Cs分析	7	不検出

### III 測 定 結 果

#### III-1 短期的変動調査結果

##### 1 環境における測定結果

###### 1-1 空間γ線量率測定結果

###### 1-1-1 モニタリングステーション

測定者	測定者	評価対象	平常の変動幅(上限)
	県施設者	月平均値	100nGy/時

測定者	測定地点	測定値 (nGy/時)				
		種別	7月	8月	9月	平均
県	東海村石神	最大	67	52	61	
		平均	45	45	46	45
	豊岡	最大	73	58	66	
		平均	49	49	50	49
	舟石川	最大	73	55	64	
		平均	46	46	47	46
	押延	最大	67	55	62	
		平均	43	43	45	44
	村松	最大	73	58	67	
		平均	49	49	50	49
	三菱原燃	最大	67	52	58	
		平均	44	44	45	44
	原燃工	最大	58	45	51	
		平均	36	36	37	36
	那珂市横堀	最大	69	56	62	
		平均	44	44	45	44
	門部	最大	64	54	55	
		平均	37	37	39	38
	菅谷	最大	68	56	61	
		平均	44	44	45	44
	本米崎	最大	58	42	49	
		平均	34	35	36	35
	額田	最大	60	52	56	
		平均	42	43	44	43
	鴻巣	最大	52	45	48	
		平均	28	28	29	28

測定者	測定地点	測定値 (nGy/時)				
		種別	7月	8月	9月	平均
県	那珂市後台	最大	61	48	53	
		平均	35	35	37	36
	久瓜連	最大	62	49	59	
		平均	40	40	41	40
	ひたちなか市馬渡	最大	78 <sup>(注1)</sup>	54	64	
		平均	48	48	49	48
	常陸那珂	最大	77	48	64	
		平均	42	43	44	43
	阿字ヶ浦	最大	74	50	66	
		平均	45	46	47	46
	堀口	最大	73	49	60	
		平均	38	39	41	39
	佐和	最大	61	45	52	
		平均	34	34	36	35
	柳沢	最大	54	41	55	
		平均	38	38	39	38
	日立市久慈	最大	66	47	58	
		平均	41	41	42	41
	大沼	最大	59	44	55	
		平均	39	39	40	39
	常陸太田市磯部	最大	70	56	64	
		平均	44	45	46	45
	真弓	最大	59	45	53	
		平均	38	38	39	38
	久米	最大	61	48	58	
		平均	40	40	40	40
	常陸大宮市根本	最大	73	49	58	
		平均	35	35	37	36
	大洗町大貫	最大	61	44	60	
		平均	38	39	40	39
	磯浜	最大	56	45	56	
		平均	41	41	42	41

測定者	測定地点	測定値 (nGy/時)				
		種別	7月	8月	9月	平均
県	鉾田市造谷	最大	64	50	63	
		平均	42	42	44	43
	久荒地	最大	61	53	69 <sup>(注2)</sup>	
		平均	44	44	46	45
	久田崎	最大	59	40	52	
		平均	34	34	36	35
	久樅山	最大	58	47	64	
		平均	39	39	41	40
	久上富田	最大	57	46	57	
		平均	38	39	40	39
	久徳宿	最大	47	40	54	
		平均	34	34	36	35
茨城県	茨城町広浦	最大	61	46	60	
		平均	39	39	41	40
	久海老沢	最大	68	50	63	
		平均	45	45	46	45
	久谷田部	最大	52	42	54	
		平均	38	38	39	38
	水戸市吉沢	最大	59	46	57	
		平均	41	41	42	41
	久大場	最大	64	52	66	
		平均	47	47	49	48
	久石川	最大	72 <sup>(注3)</sup>	56	62	
		平均	47	47	48	47
原子力機構原研	東海村須和間	最大	62	50	57	
		平均	38	38	39	38
	久龜下	最大	76 <sup>(注4)</sup>	60	70	
		平均	50	51	53	51
原子力機構サイクル工研	久舟石川	最大	59	43	50	
		平均	35	35	36	35
	ひたちなか市长砂	最大	62	41	53	
		平均	34	34	35	34
	久高野	最大	64	42	50	
		平均	32	32	34	33

測定者	測定地点	測定値 (nGy/時)				
		種別	7月	8月	9月	平均
原子力機構大洗	周辺監視区域境界 (P-2)	最大	65	42	59	
		平均	33	34	36	34
	〃 (P-6)	最大	69 <sup>(注5)</sup>	47	61	
		平均	40	40	42	41
原電	東海村船場	最大	74	56	63	
		平均	47	46	47	47
	日立市留	最大	71 <sup>(注6)</sup>	55	63	
		平均	45	46	48	46

- (注1) ひたちなか地区の一般環境における1時間値の最大値78nGy/時（県測定：ひたちなか市馬渡）が観測されたのは、7月7日5時であり、降雨の影響である。
- (注2) 大洗地区の一般環境における1時間値の最大値69nGy/時（県測定：鉢田市荒地）が観測されたのは、9月30日10時であり、降雨の影響である。
- (注3) 比較対照地点における1時間値の最大値72nGy/時（県測定：水戸市石川）が観測されたのは、7月7日5時であり、降雨の影響である。
- (注4) 東海地区の一般環境における1時間値の最大値76nGy/時（原子力機構原科研測定：東海村亀下）が観測されたのは、7月7日5時であり、降雨の影響である。
- (注5) 大洗地区における事業所周辺監視区域境界における最大値69nGy/時（原子力機構大洗測定：P-6）が観測されたのは、7月7日5時であり、降雨の影響である。
- (注6) 日立地区の一般環境における1時間値の最大値71nGy/時（原電測定：日立市留）が観測されたのは、7月7日5時であり、降雨の影響である。

測定者	評価対象	平常の変動幅（上限）
施設者	月平均値	100nGy／時

測定者	測定地点	測定値 (nGy／時)				
		種別	7月	8月	9月	平均
原子力機構原科研	周辺監視区域境界 (MP-11)	最大	69	55	64	
		平均	44	44	46	45
	〃 (MP-16)	最大	64	45	57	
		平均	33	33	35	34
	〃 (MP-17)	最大	67	50	61	
		平均	36	36	38	37
	〃 (MP-18)	最大	57	48	52	
		平均	38	39	40	39
	〃 (MP-19)	最大	54	42	51	
		平均	38	38	39	38
原子力機構サイクル工研	周辺監視区域境界 (MP-1)	最大	75	53	66	
		平均	43	43	45	44
	〃 (MP-6)	最大	69	46	62	
		平均	40	40	42	41
	〃 (ST-5)	最大	75	54	68	
		平均	45	46	47	46
	〃 (MP-7)	最大	61	42	51	
		平均	36	37	37	37
	〃 (MP-8)	最大	77 <sup>(注)</sup>	50	65	
		平均	43	43	44	43
原子力機構大洗	周辺監視区域境界 (P-1)	最大	67	42	60	
		平均	34	35	37	35
	大洗町成田 (P-3)	最大	64	45	59	
		平均	38	39	40	39
	〃 (P-4)	最大	51	33	48	
		平均	28	28	30	29
	周辺監視区域境界 (P-5)	最大	62	39	54	
		平均	32	32	34	33
	〃 (P-7)	最大	54	38	48	
		平均	33	33	34	33

測定者	測定地点	測定値 (nGy/時)				
		種別	7月	8月	9月	平均
原子力機構大洗	周辺監視区域境界 (P-11)	最大	54	39	50	
		平均	33	34	34	34
	〃 (P-12)	最大	52	37	46	
		平均	33	33	34	33
	〃 (P-13)	最大	53	40	50	
		平均	34	35	35	35
	〃 (P-14)	最大	57	41	56	
		平均	34	34	36	35
	〃 (P-15)	最大	62	43	58	
		平均	36	36	37	36
	〃 (P-16)	最大	57	37	53	
		平均	31	32	33	32
原電	周辺監視区域境界 (A)	最大	62	51	56	
		平均	42	42	43	42
	〃 (B)	最大	61	49	56	
		平均	39	39	41	40
	〃 (C)	最大	64	52	58	
		平均	42	42	44	43
	〃 (D)	最大	64	52	59	
		平均	39	40	41	40
	東海村 豊岡	最大	63	49	57	
		平均	41	42	43	42

(注) 東海地区の事業所周辺監視区域境界における1時間値の最大値 77nGy/時 (原子力機構サイクル工研測定: MP-8) が観測されたのは、7月7日5時であり、降雨の影響である。


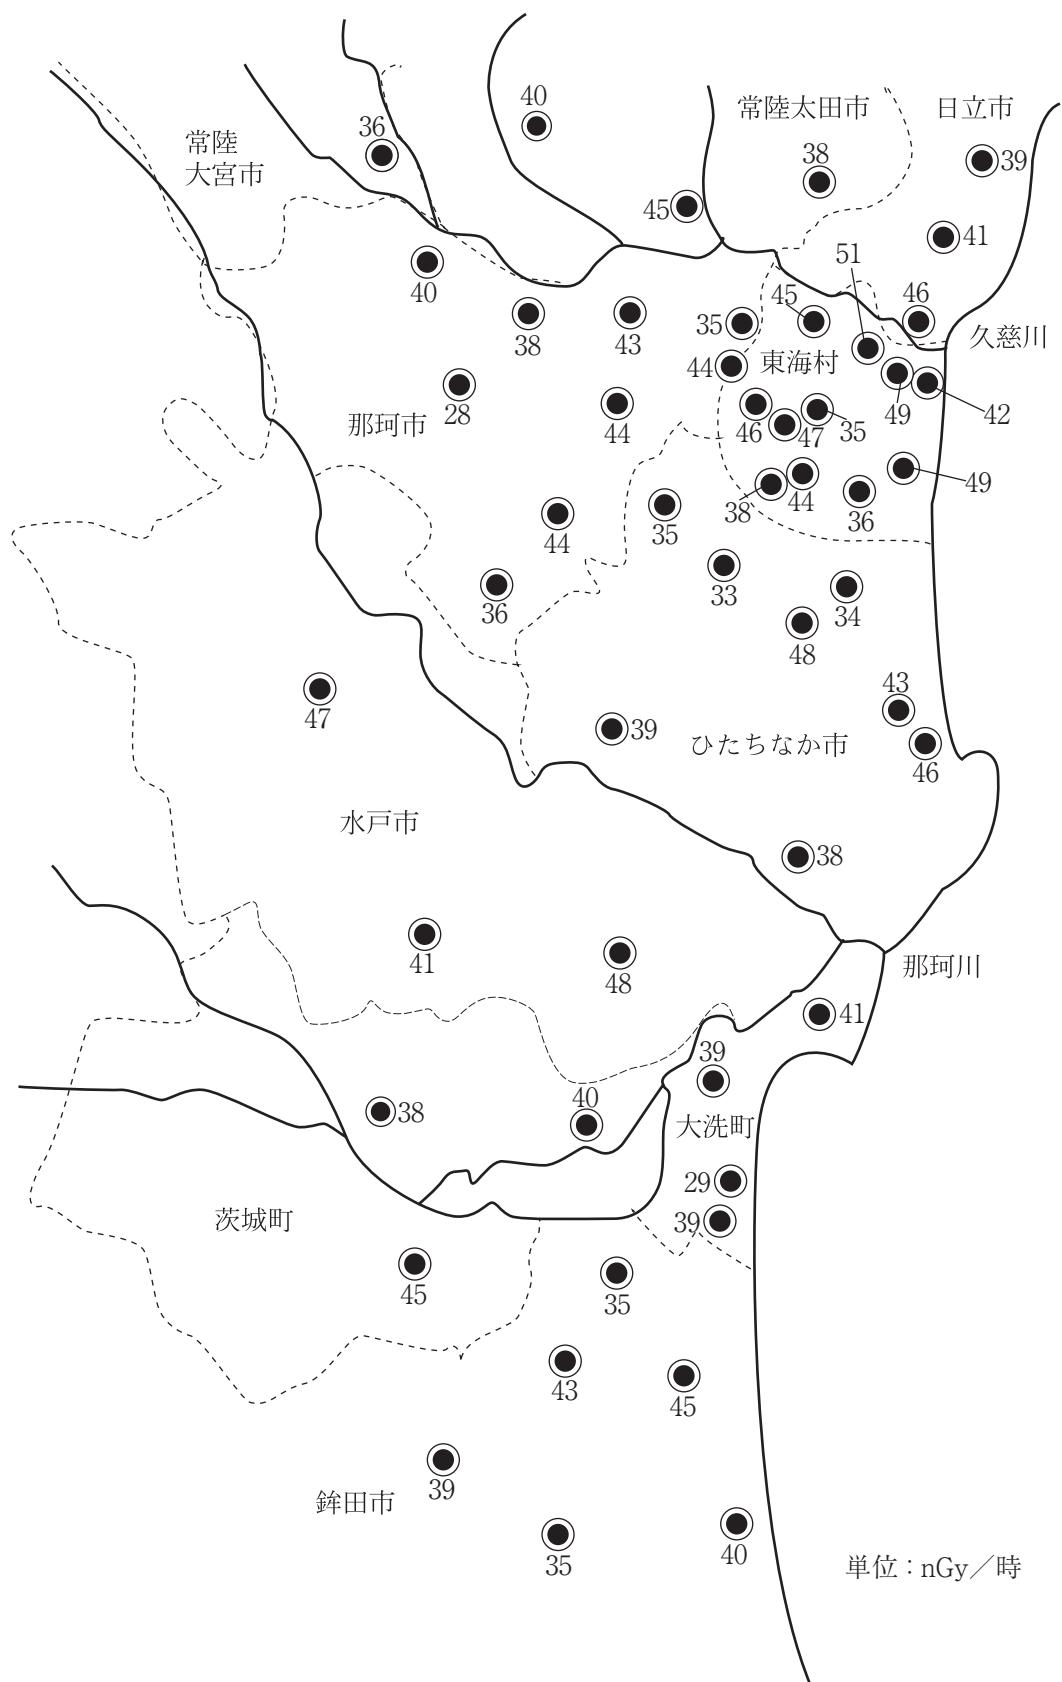


図 環境における空間  $\gamma$  線量率測定結果（3ヶ月平均値）  
(周辺監視区域境界を除く)

今期の測定の中で降雨によって最大値が観測された局における空間ガンマ線量率の時系列  
 (ひたちなか市馬渡)

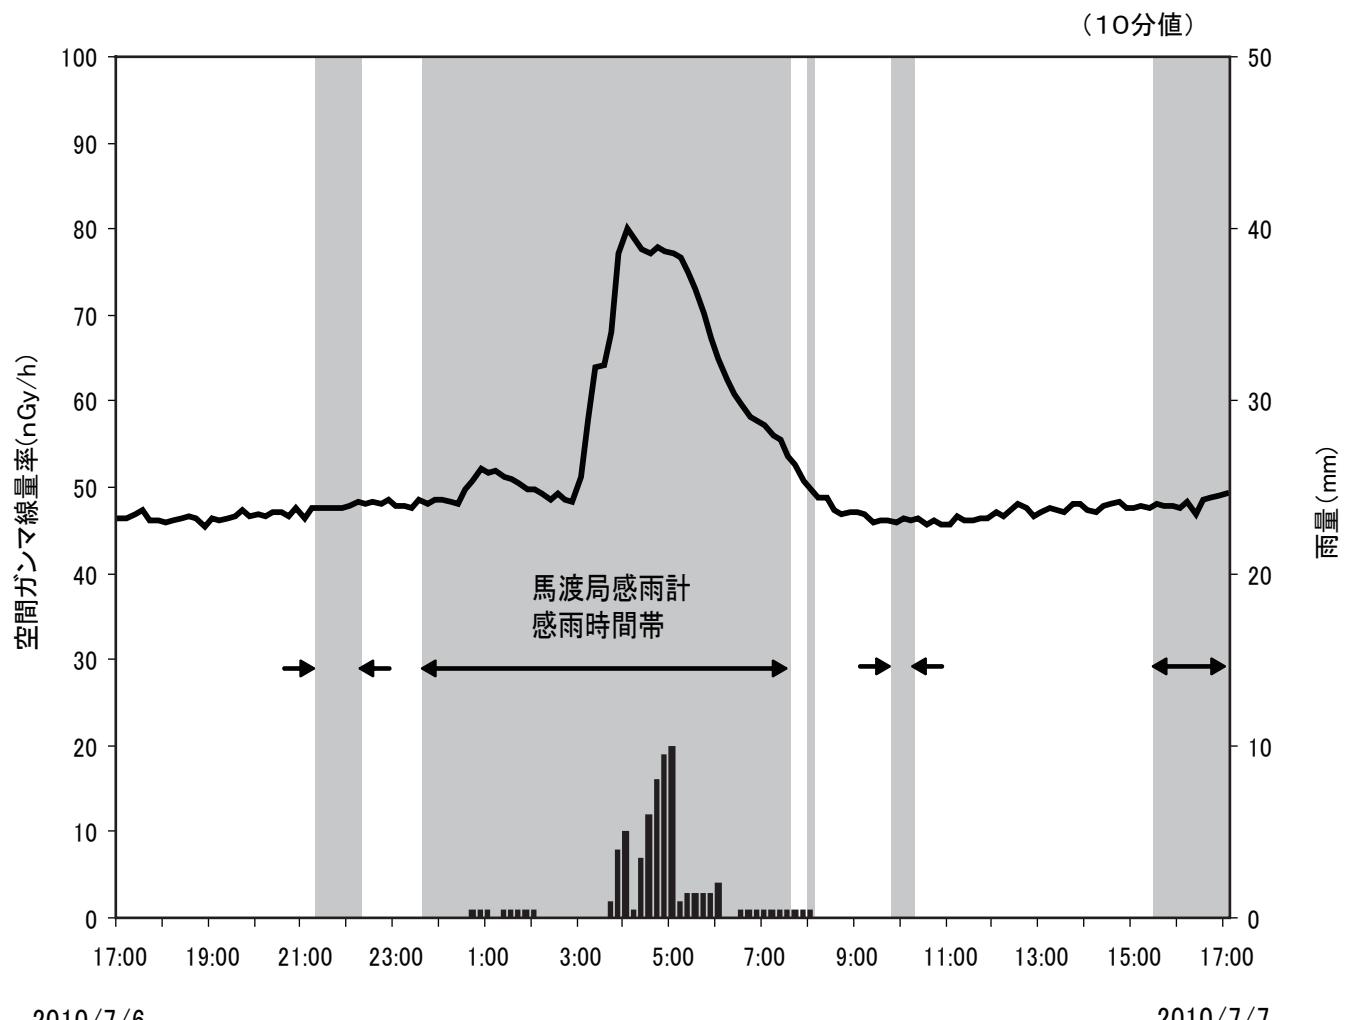

注) 最大値が観測された事例 (1時間値の最大値が測定された測定局における経時変化)

空間ガンマ線量率の上昇の原因は、降雨によるもの。

降雨により空間線量率が上昇するのは、自然の放射性核種（ラドンとラドンから生まれた核種）が雨により地表に落下するためであり、それらの核種の半減期は短いことから、雨が止んでから短時間で線量率は降雨前の水準に戻る。

1 - 2 大気中放射能測定結果

1 - 2 - 1 大気塵埃中の放射性核種分析結果 (<sup>54</sup>Mn他)

測定者	採取地点	採取月日	核種・分析値 (mBq/m <sup>3</sup> )							
			<sup>54</sup> Mn	<sup>60</sup> Co	<sup>95</sup> Zr	<sup>95</sup> Nb	<sup>106</sup> Ru	<sup>137</sup> Cs	<sup>144</sup> Ce	Pu
県	水戸市石川	7. 1~8. 1	*	*	*	*	*	*	*	
		8. 1~9. 1	*	*	*	*	*	*	*	
		9. 1~10. 1	*	*	*	*	*	*	*	
	東海村村松	7. 1~8. 1	*	*	*	*	*	*	*	
		8. 1~9. 1	*	*	*	*	*	*	*	
		9. 1~10. 1	*	*	*	*	*	*	*	
	ひたちなか市 常陸那珂	7. 1~8. 1	*	*	*	*	*	*	*	
		8. 1~9. 1	*	*	*	*	*	*	*	
		9. 1~10. 1	*	*	*	*	*	*	*	
原子力機構 原科研	茨城町広浦	7. 1~8. 1	*	*	*	*	*	*	*	
		8. 1~9. 1	*	*	*	*	*	*	*	
		9. 1~10. 1	*	*	*	*	*	*	*	
	鉾田市造谷	7. 1~8. 1	*	*	*	*	*	*	*	
		8. 1~9. 1	*	*	*	*	*	*	*	
		9. 1~10. 1	*	*	*	*	*	*	*	
	周辺監視区域境界 (MS-2)	6.28~8. 2	*	*	*	*	*	*	*	
		8. 2~8.30	*	*	*	*	*	*	*	
		8.30~10. 4	*	*	*	*	*	*	*	
	東海村須和間	6.28~8. 2	*	*	*	*	*	*	*	
		8. 2~8.30	*	*	*	*	*	*	*	
		8.30~10. 4	*	*	*	*	*	*	*	
	〃 亀下	6.28~8. 2	*	*	*	*	*	*	*	
		8. 2~8.30	*	*	*	*	*	*	*	
		8.30~10. 4	*	*	*	*	*	*	*	

測定者	採取地点	採取月日	核種・分析値 (mBq/m <sup>3</sup> )							
			<sup>54</sup> Mn	<sup>60</sup> Co	<sup>95</sup> Zr	<sup>95</sup> Nb	<sup>106</sup> Ru	<sup>137</sup> Cs	<sup>144</sup> Ce	Pu
原子力機構サイクル工研	東海村 舟石川	7. 1~8. 2	*	*	*	*	*	*	*	
		8. 2~9. 1	*	*	*	*	*	*	*	*
		9. 1~10. 1	*	*	*	*	*	*	*	
	ひたちなか市長砂	7. 1~8. 2	*	*	*	*	*	*	*	
		8. 2~9. 1	*	*	*	*	*	*	*	*
		9. 1~10. 1	*	*	*	*	*	*	*	
	〃 高野	7. 1~8. 2	*	*	*	*	*	*	*	
		8. 2~9. 1	*	*	*	*	*	*	*	*
		9. 1~10. 1	*	*	*	*	*	*	*	
原子力機構大洗	周辺監視区域境界 (P-2)	7. 1~8. 2	*	*	*	*	*	*	*	
		8. 2~9. 1	*	*	*	*	*	*	*	
		9. 1~10. 1	*	*	*	*	*	*	*	
	〃 (P-6)	7. 1~8. 2	*	*	*	*	*	*	*	
		8. 2~9. 1	*	*	*	*	*	*	*	
		9. 1~10. 1	*	*	*	*	*	*	*	
原電	東海村 船場	7. 7~8. 4	*	*	*	*	*	*	*	
		8. 4~9. 1	*	*	*	*	*	*	*	
		9. 1~10. 6	*	*	*	*	*	*	*	
	日立市 留	7. 7~8. 4	*	*	*	*	*	*	*	
		8. 4~9. 8	*	*	*	*	*	*	*	
		9. 8~10. 6	*	*	*	*	*	*	*	

1 - 2 - 2 降下塵中の放射性核種分析結果 (<sup>54</sup>Mn他)

測定者	採取地点	採取月日	核種・分析値 (Bq/m <sup>2</sup> )						
			<sup>54</sup> Mn	<sup>60</sup> Co	<sup>95</sup> Zr	<sup>95</sup> Nb	<sup>106</sup> Ru	<sup>137</sup> Cs	<sup>144</sup> Ce
県	水戸市 愛宕町	7. 1～8. 2	*	*	*	*	*	*	*
		8. 2～9. 1	*	*	*	*	*	*	*
		9. 1～10. 1	*	*	*	*	*	*	*
原子力機構原研	構内	7. 1～8. 2	*	*	*	*	*	*	*
		8. 2～9. 1	*	*	*	*	*	*	*
		9. 1～10. 1	*	*	*	*	*	*	*
原子力機構大洗	構内	7. 1～8. 2	*	*	*	*	*	*	*
		8. 2～9. 1	*	*	*	*	*	*	*
		9. 1～10. 1	*	*	*	*	*	*	*

1-3 農畜産物中の放射能測定結果

1-3-1 牛乳(原乳)中の放射性核種分析結果 ( $^{131}\text{I}$ )

測定者	採取地點	採取月日	核種	分析値 (Bq/L)
県	那珂市 豊喰	7.13	$^{131}\text{I}$	×
	水戸市 見川	7.13	$^{131}\text{I}$	×
	大洗町 磯浜	7.13	$^{131}\text{I}$	×
原子力機構サイクル工研	ひたちなか市 部田野	7.8	$^{131}\text{I}$	×
原子力機構大洗	鉾田市 子生	7.6	$^{131}\text{I}$	×

1-4 海洋における放射能測定結果

1-4-1 海水中の放射性核種分析結果 ( $^3\text{H}$ )

測定者	採取地點	採取月日	水温 (°C)	塩素量 (‰)	核種	分析値 (Bq/L)
県	久慈沖 (A)	7.13	15.6	18.28	$^3\text{H}$	×
	原子力機構サイクル工研沖 (G)	7.13	16.8	18.02	$^3\text{H}$	×
	阿字ヶ浦沖 (I)	7.13	15.9	18.19	$^3\text{H}$	×
	那珂湊沖 (J)	7.13	17.0	14.81	$^3\text{H}$	×
	大貫沖 (K)	7.13	15.6	15.96	$^3\text{H}$	×
	再処理排水放出口周辺 (P)	7.8	23.3	13.94	$^3\text{H}$	×
原子力機構原科研	原子力機構原科研沖 (C)	7.6	21.6	13.34	$^3\text{H}$	×
原子力機構 サイクル工研	原子力機構サイクル工研沖 (F)	7.8	21.9	15.34	$^3\text{H}$	×
	長砂沖 (H)	7.8	23.0	15.08	$^3\text{H}$	×
	再処理排水放出口周辺 (P)	7.8	23.3	13.95	$^3\text{H}$	×
原子力機構大洗	原子力機構大洗沖 (L)	7.15	17.5	17.39	$^3\text{H}$	×
	〃 (M)	7.15	16.3	18.12	$^3\text{H}$	×
原電	原電沖 (B)	7.16	18.2	11.46	$^3\text{H}$	×

(注1) 採水海域: ( ) 内は採水海域記号。採取地点は156ページの図を参照。

(注2) 採水部位は表層

## 2 敷地内における測定結果

### 2-1 空間γ線量率測定結果

#### 2-1-1 モニタリングステーション

測定者	評価対象	平常の変動幅(上限)
施設者	月平均値	100nGy/時

測定者	測定地点	測定値(nGy/時)				
		種別	7月	8月	9月	平均
原子力機構 サイクル工研	S T - 1	最大	52 <sup>(注)</sup>	38	47	
		平均	32	32	33	32

(注) 最大値 52nGy/時は、7月7日5時に観測されたものであり、降雨の影響である。

#### 2-1-2 モニタリングポスト

測定者	評価対象	平常の変動幅(上限)
施設者	月平均値	100nGy/時

測定者	測定地点	測定値(nGy/時)				
		種別	7月	8月	9月	平均
原子力機構 大洗	構内 (P-8)	最大	62 <sup>(注)</sup>	39	57	
		平均	32	33	35	33

(注) 最大値 62nGy/時は、7月7日5時に観測されたものであり、降雨の影響である。

2-2 大気中放射能測定結果

2-2-1 大気塵埃中の放射性核種分析結果 ( $^{54}\text{Mn}$ 他)

測 定 者	採取地点	採取月日	核 種・分 析 値 (mBq/m <sup>3</sup> )							
			$^{54}\text{Mn}$	$^{60}\text{Co}$	$^{95}\text{Zr}$	$^{95}\text{Nb}$	$^{106}\text{Ru}$	$^{137}\text{Cs}$	$^{144}\text{Ce}$	Pu
原子力機構 原科研	MS-1	6.28~8.2	×	×	×	×	×	×	×	✓
		8.2~8.30	×	×	*	*	×	*	*	✓
		8.30~10.4	*	*	*	*	*	*	*	✓
原子力機構 サイクル工研	ST-1	7.1~8.2	*	*	*	*	*	*	*	✓
		8.2~9.1	*	*	*	*	*	*	*	✓
		9.1~10.1	*	*	*	*	*	*	*	✓
原子力機構 大洗	構 内	7.1~8.2	*	*	*	*	*	*	*	✓
		8.2~9.1	*	*	*	*	*	*	*	✓
		9.1~10.1	*	*	*	*	*	*	*	✓

### 3 放出源における測定結果

#### 3-1 排 気

##### 3-1-1 排気中の放射性核種分析結果

(主要放出核種)

測定者	施設名	項目	放出状況				分析核種及びDL
			7月	8月	9月	平均	
(注2) 原 子 力 機 構 原 科 研	J R R - 2	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		<sup>3</sup> H
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	$1.1 \times 10^{-4}$ ~ $1.2 \times 10^{-4}$
		放出実測分 (GBq)	0	0	0	計 0	Bq/cm <sup>3</sup>
		不検出分 (GBq)	1.0	$9.2 \times 10^{-1}$	1.0	計 2.9	
原 子 力 機 構 原 科 研	J R R - 3	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	$1.6 \times 10^{-3}$	$1.6 \times 10^{-3}$	$1.6 \times 10^{-3}$		希ガス ( <sup>41</sup> Ar)
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	$1.3 \times 10^{-3}$	$1.3 \times 10^{-3}$	$1.2 \times 10^{-3}$	$1.3 \times 10^{-3}$	$1.6 \times 10^{-3}$
		放出実測分 (GBq)	$7.3 \times 10^{-3}$	$2.3 \times 10^{-3}$	$7.4 \times 10^{-3}$	計 $1.7 \times 10^{-2}$	Bq/cm <sup>3</sup>
		不検出分 (GBq)	$1.3 \times 10^2$	$1.3 \times 10^2$	$1.2 \times 10^2$	計 $3.8 \times 10^2$	
	J R R - 4	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	$7.8 \times 10^{-5}$	$7.9 \times 10^{-5}$	$5.1 \times 10^{-5}$		<sup>3</sup> H
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	$7.8 \times 10^{-5}$	$7.9 \times 10^{-5}$	$5.1 \times 10^{-5}$	$6.9 \times 10^{-5}$	$3.9 \times 10^{-5}$ ~ $4.3 \times 10^{-5}$
		放出実測分 (GBq)	7.8	7.9	5.1	計 $2.1 \times 10$	Bq/cm <sup>3</sup>
		不検出分 (GBq)	0	0	0	計 0	
N S R R	N S R R	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	$3.9 \times 10^{-4}$	$3.9 \times 10^{-4}$	$3.8 \times 10^{-4}$		希ガス ( <sup>41</sup> Ar)
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	$1.8 \times 10^{-4}$	$1.3 \times 10^{-4}$	$8.5 \times 10^{-5}$	$1.3 \times 10^{-4}$	$1.3 \times 10^{-3}$
		放出実測分 (GBq)	$7.3 \times 10^{-2}$	$1.4 \times 10^{-1}$	$7.8 \times 10^{-2}$	計 $2.9 \times 10^{-1}$	Bq/cm <sup>3</sup>
		不検出分 (GBq)	6.4	4.6	2.9	計 $1.4 \times 10$	

測定者	施設名	項目	放出状況				分析核種及びDL
			7月	8月	9月	平均	
(注2) 原子力機構原科研 燃料試験施設	N S R R	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※		<sup>131</sup> I
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※	※	$4.5 \times 10^{-9}$ ~ $5.6 \times 10^{-8}$
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計0	$Bq/cm^3$
		不検出分(GBq)	$5.2 \times 10^{-5}$	$5.0 \times 10^{-5}$	$6.0 \times 10^{-5}$	計 $1.6 \times 10^{-4}$	
原子力機構原科研 燃料サイクル安全工学研究施設(NUCEF)	燃料サイクル安全工学研究施設(NUCEF)	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※		希ガス( <sup>85</sup> Kr)
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※	※	$7.3 \times 10^{-3}$ ~ $8.8 \times 10^{-3}$
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計0	$Bq/cm^3$
		不検出分(GBq)	$3.4 \times 10^2$	$3.3 \times 10^2$	$3.3 \times 10^2$	計 $1.0 \times 10^3$	
原子力機構サイクル工研	再処理施設	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※		<sup>131</sup> I
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※	※	$1.1 \times 10^{-9}$ ~ $1.6 \times 10^{-9}$
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計0	$Bq/cm^3$
		不検出分(GBq)	$6.4 \times 10^{-5}$	$5.0 \times 10^{-5}$	$6.8 \times 10^{-5}$	計 $1.8 \times 10^{-4}$	
原子力機構サイクル工研	主排気筒	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※		希ガス( <sup>138</sup> Xe)
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※	※	$1.1 \times 10^{-3}$
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計0	$Bq/cm^3$
		不検出分(GBq)	$2.0 \times 10^2$	$2.1 \times 10^2$	$2.0 \times 10^2$	計 $6.1 \times 10^2$	
原子力機構サイクル工研	再処理施設	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※		<sup>131</sup> I
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※	※	$6.8 \times 10^{-10}$ ~ $9.9 \times 10^{-10}$
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計0	$Bq/cm^3$
		不検出分(GBq)	$1.8 \times 10^{-4}$	$1.4 \times 10^{-4}$	$2.0 \times 10^{-4}$	計 $5.2 \times 10^{-4}$	

測定者	施設名	項目	放出状況				分析核種 及びDL
			7月	8月	9月	平均	
原子力機構サイクル工研	再処理施設	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		<sup>14</sup> C $4.0 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計0	
		不検出分(GBq)	$1.4 \times 10$	$1.1 \times 10$	$1.1 \times 10$	計 $3.6 \times 10$	
		最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		<sup>131</sup> I $3.7 \times 10^{-8}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計0	
		不検出分(GBq)	$1.3 \times 10^{-2}$	$1.0 \times 10^{-2}$	$1.0 \times 10^{-2}$	計 $3.3 \times 10^{-2}$	
	第一付属排気筒	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	$4.6 \times 10^{-8}$		<sup>129</sup> I $3.7 \times 10^{-8}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	$3.9 \times 10^{-8}$	$3.8 \times 10^{-8}$	
		放出実測分(GBq)	0	0	$3.2 \times 10^{-3}$	計 $3.2 \times 10^{-3}$	
		不検出分(GBq)	$1.3 \times 10^{-2}$	$1.0 \times 10^{-2}$	$7.7 \times 10^{-3}$	計 $3.1 \times 10^{-2}$	
		最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		<sup>85</sup> Kr $2.4 \times 10^{-3}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計0	
		不検出分(GBq)	$1.8 \times 10^2$	$1.7 \times 10^2$	$1.7 \times 10^2$	計 $5.2 \times 10^2$	
	第二付属排気筒	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		<sup>3</sup> H $3.7 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計0	
		不検出分(GBq)	3.1	2.4	2.5	計8.0	
		最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		<sup>14</sup> C $4.0 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計0	
		不検出分(GBq)	3.4	2.6	2.7	計8.7	
	第三付属排気筒	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		<sup>131</sup> I $3.7 \times 10^{-8}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計0	
		不検出分(GBq)	$3.1 \times 10^{-3}$	$2.4 \times 10^{-3}$	$2.5 \times 10^{-3}$	計 $8.0 \times 10^{-3}$	

測定者	施設名	項目	放出状況				分析核種及びDL
			7月	8月	9月	平均	
原子力機構サイクル工研	再処理施設	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		<sup>129</sup> I
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	$3.7 \times 10^{-8}$
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計0	Bq/cm <sup>3</sup>
		不検出分(GBq)	$3.1 \times 10^{-3}$	$2.4 \times 10^{-3}$	$2.5 \times 10^{-3}$	計 $8.0 \times 10^{-3}$	
		最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		<sup>85</sup> Kr
	第二付属排気筒	平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	$2.4 \times 10^{-3}$
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計0	Bq/cm <sup>3</sup>
		不検出分(GBq)	$2.2 \times 10^2$	$2.2 \times 10^2$	$2.2 \times 10^2$	計 $6.6 \times 10^2$	
		最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		<sup>3</sup> H
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	$3.7 \times 10^{-5}$
	設	放出実測分(GBq)	0	0	0	計0	Bq/cm <sup>3</sup>
		不検出分(GBq)	3.9	3.1	3.1	計 $1.0 \times 10$	
		最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		<sup>14</sup> C
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	$4.0 \times 10^{-5}$
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計0	Bq/cm <sup>3</sup>
	高レベル放射性物質研究施設(CPF)	不検出分(GBq)	4.2	3.3	3.4	計 $1.1 \times 10$	
		最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		<sup>131</sup> I
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	$3.7 \times 10^{-8}$
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計0	Bq/cm <sup>3</sup>
		不検出分(GBq)	$3.9 \times 10^{-3}$	$3.1 \times 10^{-3}$	$3.1 \times 10^{-3}$	計 $1.0 \times 10^{-2}$	
		最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		<sup>129</sup> I
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	$3.7 \times 10^{-8}$
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計0	Bq/cm <sup>3</sup>
		不検出分(GBq)	$3.9 \times 10^{-3}$	$3.1 \times 10^{-3}$	$3.1 \times 10^{-3}$	計 $1.0 \times 10^{-2}$	
		最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		希ガス
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	$[^{85}\text{Kr}]$
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計0	$2.4 \times 10^{-3}$
		不検出分(GBq)	$1.6 \times 10^2$	$1.6 \times 10^2$	$1.6 \times 10^2$	計 $4.8 \times 10^2$	Bq/cm <sup>3</sup>

測定者	施設名	項目	放出状況				分析核種及びDL
			7月	8月	9月	平均	
原子力機構サイクル工研	高レベル放射性物質研究施設(CPF)	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		<sup>3</sup> H 3.7×10 <sup>-5</sup> Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出実測分量(GBq)	0	0	0	計0	
		不検出分量(GBq)	2.3	2.8	2.3	計7.4	
		最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		<sup>131</sup> I 3.7×10 <sup>-8</sup> Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出実測分量(GBq)	0	0	0	計0	
		不検出分量(GBq)	2.3×10 <sup>-3</sup>	2.8×10 <sup>-3</sup>	2.3×10 <sup>-3</sup>	計7.4×10 <sup>-3</sup>	
(注3)原子力機構大洗	J M T R	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		希ガス [主に <sup>41</sup> Ar] 2.3×10 <sup>-3</sup> Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出実測分量(GBq)	0	0	0	計0	
		不検出分量(GBq)	1.7×10 <sup>2</sup>	1.2×10 <sup>2</sup>	1.6×10 <sup>2</sup>	計4.5×10 <sup>2</sup>	
	H T T R	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		希ガス [主に <sup>88</sup> Kr] <sup>138</sup> Xe 1.7×10 <sup>-3</sup> Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出実測分量(GBq)	0	0	0	計0	
		不検出分量(GBq)	1.2×10 <sup>2</sup>	1.0×10 <sup>2</sup>	1.1×10 <sup>2</sup>	計3.3×10 <sup>2</sup>	
	照射燃料集合体試験施設(FMF)	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		<sup>131</sup> I 1.5×10 <sup>-9</sup> Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出実測分量(GBq)	0	0	0	計0	
		不検出分量(GBq)	1.2×10 <sup>-4</sup>	9.2×10 <sup>-5</sup>	9.9×10 <sup>-5</sup>	計3.1×10 <sup>-4</sup>	
		最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		<sup>3</sup> H 2.0×10 <sup>-5</sup> Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出実測分量(GBq)	0	0	0	計0	
		不検出分量(GBq)	1.1	1.1	1.2	計3.4	
		最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	2.7×10 <sup>-3</sup>	2.8×10 <sup>-3</sup>	*		希ガス [主に <sup>85</sup> Kr] <sup>133</sup> Xe 1.3×10 <sup>-3</sup> Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	3.4×10 <sup>-4</sup>	2.6×10 <sup>-4</sup>	*	2.1×10 <sup>-4</sup>	
		放出実測分量(GBq)	8.9	8.5	0	計1.7×10	
		不検出分量(GBq)	1.1×10	7.1	1.6	計2.0×10	

測定者	施設名	項目	放出状況				分析核種及びDL
			7月	8月	9月	平均	
(注3) 原子力機構大洗	照射燃料集合体試験施設(FMF)	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		<sup>131</sup> I $4.8 \times 10^{-10}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出量(GBq)	0	0	0	計0	
	高速実験炉「常陽」	不検出分(GBq)	微	微	微	計微	希ガス 主に <sup>41</sup> Ar <sup>85</sup> Kr <sup>133</sup> Xe $1.3 \times 10^{-3}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
	JT-60 [臨界プラズマ] 試験装置 実験棟	放出量(GBq)	0	0	0	計0	<sup>131</sup> I $1.9 \times 10^{-9}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
	不検出分(GBq)	放出量(GBq)	0	0	0	計0	<sup>3</sup> H $2.0 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		不検出分(GBq)	$1.6 \times 10^{-4}$	$1.6 \times 10^{-4}$	$1.6 \times 10^{-4}$	計 $4.8 \times 10^{-4}$	
		不検出分(GBq)	0	0	0	計0	
(注4) 原子力機構那珂	東海発電所 排気筒	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )					<sup>60</sup> Co $1.4 \times 10^{-9}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )					
		放出量(GBq)	0	0	0	計0	
		不検出分(GBq)	0	0	0	計0	
	東海発電所 その他排気口	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		<sup>137</sup> Cs $1.1 \times 10^{-9}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出量(GBq)	0	0	0	計0	
		不検出分(GBq)	$1.5 \times 10^{-4}$	$1.4 \times 10^{-4}$	$1.3 \times 10^{-4}$	計 $4.2 \times 10^{-4}$	
(注5) 原子力 電	東海発電所 その他排気口	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		<sup>60</sup> Co $1.7 \times 10^{-9}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出量(GBq)	0	0	0	計0	
		不検出分(GBq)	$2.2 \times 10^{-4}$	$2.2 \times 10^{-4}$	$1.7 \times 10^{-4}$	計 $6.1 \times 10^{-4}$	
		不検出分(GBq)	0	0	0	計0	

測定者	施設名	項目	放出状況				分析核種及びDL
			7月	8月	9月	平均	
(注5)原	東海発電所 その他排気口	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		<sup>137</sup> Cs $1.4 \times 10^{-9}$
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出実測分 (GBq)	0	0	0	計0	$Bq/cm^3$
		不検出分 (GBq)	$1.9 \times 10^{-4}$	$1.8 \times 10^{-4}$	$1.4 \times 10^{-4}$	計 $5.1 \times 10^{-4}$	
電	東海第二発電所	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		希ガス [主に <sup>85</sup> Kr <sup>133</sup> Xe]
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出実測分 (GBq)	0	0	0	計0	$1.1 \times 10^{-3}$ $Bq/cm^3$
		不検出分 (GBq)	$8.3 \times 10^2$	$8.4 \times 10^2$	$8.0 \times 10^2$	計 $2.5 \times 10^3$	
	技術センター 排気筒	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		<sup>131</sup> I $2.9 \times 10^{-9}$
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出実測分 (GBq)	0	0	0	計0	$Bq/cm^3$
		不検出分 (GBq)	$2.2 \times 10^{-3}$	$2.2 \times 10^{-3}$	$2.2 \times 10^{-3}$	計 $6.6 \times 10^{-3}$	
住友鉱山		最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		U $1.4 \times 10^{-10}$ $Bq/cm^3$
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出実測分 (GBq)	0	0	0	計0	
		不検出分 (GBq)	微	微	微	計微	
(注6)J	第1管理棟	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		U $3.7 \times 10^{-10}$
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出実測分 (GBq)	0	0	0	計0	$Bq/cm^3$
		不検出分 (GBq)	微	微	微	計微	
C	第2管理棟	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		U $3.7 \times 10^{-10}$
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出実測分 (GBq)	0	0	0	計0	$Bq/cm^3$
		不検出分 (GBq)	微	微	微	計微	
O	第3管理棟	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		U $3.7 \times 10^{-10}$
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出実測分 (GBq)	0	0	0	計0	$Bq/cm^3$
		不検出分 (GBq)	微	微	微	計微	

測定者	施設名	項目	放出状況				分析核種 及びDL
			7月	8月	9月	平均	
(注6) J C O	固体廃棄物 処理棟	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )					U $3.7 \times 10^{-10}$
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )					
		放出量 実測分 (GBq)	0	0	0	計 0	$Bq/cm^3$
		不検出分 (GBq)	0	0	0	計 0	
三	転換工場	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		U $1.0 \times 10^{-10}$
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出量 実測分 (GBq)	0	0	0	計 0	$Bq/cm^3$
		不検出分 (GBq)	微	微	微	計 微	
菱	成形工場	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		U $1.0 \times 10^{-10}$
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出量 実測分 (GBq)	0	0	0	計 0	$Bq/cm^3$
		不検出分 (GBq)	微	微	微	計 微	
原	第1廃棄物 処理所	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		U $1.0 \times 10^{-10}$
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出量 実測分 (GBq)	0	0	0	計 0	$Bq/cm^3$
		不検出分 (GBq)	微	微	微	計 微	
燃	第2廃棄物 処理所	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		U $1.0 \times 10^{-10}$
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出量 実測分 (GBq)	0	0	0	計 0	$Bq/cm^3$
		不検出分 (GBq)	微	微	微	計 微	
燃	燃料加工 試験棟	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		U $1.0 \times 10^{-10}$
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出量 実測分 (GBq)	0	0	0	計 0	$Bq/cm^3$
		不検出分 (GBq)	微	微	微	計 微	

測定者	施設名	項目	放出状況				分析核種及びDL
			7月	8月	9月	平均	
積水メデイカル	集合排気筒	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※		<sup>3</sup> H $1.9 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※	※	
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計0	
		不検出分(GBq)	微	微	微	計微	
		最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※		<sup>14</sup> C $3.7 \times 10^{-6}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※	※	
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計0	
		不検出分(GBq)	微	微	微	計微	
N D C	第4棟 排気筒	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	$2.4 \times 10^{-5}$		<sup>3</sup> H $1.9 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	$1.9 \times 10^{-5}$	$1.9 \times 10^{-5}$	
		放出実測分(GBq)	0	0	$5.7 \times 10^{-3}$	計 $5.7 \times 10^{-3}$	
		不検出分(GBq)	微	微	微	計微	
		最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	$2.0 \times 10^{-5}$		<sup>14</sup> C $3.7 \times 10^{-6}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	$4.6 \times 10^{-6}$	$4.0 \times 10^{-6}$	
		放出実測分(GBq)	0	0	$3.0 \times 10^{-2}$	計 $3.0 \times 10^{-2}$	
		不検出分(GBq)	微	微	微	計微	
C	照射後試験棟(F棟)	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	$2.0 \times 10^{-3}$		希ガス 〔主に <sup>85</sup> Kr〕
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	$2.0 \times 10^{-3}$	$2.0 \times 10^{-3}$	
		放出実測分(GBq)	0	0	$4.7 \times 10^{-1}$	計 $4.7 \times 10^{-1}$	
		不検出分(GBq)	$1.1 \times 10^2$	$1.1 \times 10^2$	$1.0 \times 10^2$	計 $3.2 \times 10^2$	
		最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※		<sup>131</sup> I $2.8 \times 10^{-10}$ ~ $4.2 \times 10^{-10}$
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※	※	
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計0	
		不検出分(GBq)	微	微	微	計微	
	化学分析棟(R棟)	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	$7.9 \times 10^{-9}$	$5.3 \times 10^{-9}$	$3.4 \times 10^{-9}$		<sup>131</sup> I $1.3 \times 10^{-9}$ ~
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	$3.3 \times 10^{-9}$	$3.7 \times 10^{-9}$	$2.0 \times 10^{-9}$	$2.8 \times 10^{-9}$	
		放出実測分(GBq)	$4.3 \times 10^{-5}$	$5.0 \times 10^{-5}$	$4.7 \times 10^{-5}$	計 $1.4 \times 10^{-4}$	$4.1 \times 10^{-9}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		不検出分(GBq)	微	微	微	計微	

測定者	施設名	項目	放出状況				分析核種及びDL
			7月	8月	9月	平均	
(注7) N D	ウラン実験棟 (U棟)	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		U
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	$6.7 \times 10^{-11}$ ~ $1.4 \times 10^{-10}$
		放出実測分 (GBq)	0	0	0	計0	Bq/cm <sup>3</sup>
		不検出分 (GBq)	微	微	微	計微	
C	燃料試験棟 (A棟)	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		U
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	$4.4 \times 10^{-11}$ ~ $6.1 \times 10^{-11}$
		放出実測分 (GBq)	0	0	0	計0	Bq/cm <sup>3</sup>
		不検出分 (GBq)	微	微	微	計微	
東	原子炉棟	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		<sup>41</sup> Ar
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	$4.0 \times 10^{-3}$
		放出実測分 (GBq)	0	0	0	計0	Bq/cm <sup>3</sup>
		不検出分 (GBq)	$9.4 \times 10^{-2}$	$1.4 \times 10^{-2}$	$5.9 \times 10^{-2}$	計 $1.7 \times 10^{-1}$	
大	ライナック棟	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		<sup>13</sup> N + <sup>15</sup> O
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	$2.0 \times 10^{-3}$
		放出実測分 (GBq)	0	0	0	計0	Bq/cm <sup>3</sup>
		不検出分 (GBq)	$1.1 \times 10^{-1}$	$2.9 \times 10^{-2}$	$1.4 \times 10^{-2}$	計 $1.5 \times 10^{-1}$	
原	加工工場	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		U
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	$1.3 \times 10^{-10}$
		放出実測分 (GBq)	0	0	0	計0	Bq/cm <sup>3</sup>
		不検出分 (GBq)	微	微	微	計微	
燃	廃棄物処理棟	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		U
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	$1.3 \times 10^{-10}$
		放出実測分 (GBq)	0	0	0	計0	Bq/cm <sup>3</sup>
		不検出分 (GBq)	微	微	微	計微	
工	HTR燃料製造施設	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		U
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	$1.3 \times 10^{-10}$
		放出実測分 (GBq)	0	0	0	計0	Bq/cm <sup>3</sup>
		不検出分 (GBq)	微	微	微	計微	

測定者	施設名	項目	放出状況				分析核種及びDL
			7月	8月	9月	平均	
三 菱 マ テ リ ア ル	開発試験 第I棟	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※		U $4.0 \times 10^{-10}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※	※	
		放出実測分 (GBq)	0	0	0	計 0	$4.0 \times 10^{-10}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		不検出分 (GBq)	微	微	微	計 微	
(注8) 日本核燃	開発試験 第II棟	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※		U $4.0 \times 10^{-10}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※	※	
		放出実測分 (GBq)	0	0	0	計 0	$4.0 \times 10^{-10}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		不検出分 (GBq)	微	微	微	計 微	
(注8) 日本核燃	照射後 試験施設	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	$2.4 \times 10^{-3}$	$9.3 \times 10^{-4}$	$2.7 \times 10^{-4}$		希ガス
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	$1.9 \times 10^{-4}$	$1.0 \times 10^{-4}$	$2.7 \times 10^{-5}$	$1.1 \times 10^{-4}$	$\left[ {}^{85}\text{Kr} \atop {}^{133}\text{Xe} \right]$
		放出実測分 (GBq)	5.1	2.8	$7.3 \times 10^{-1}$	計 8.6	$1.0 \times 10^{-4}$
		不検出分 (GBq)	2.7	2.7	2.7	計 8.1	Bq/cm <sup>3</sup>

(注1) 平均濃度は、検出された放出量を月間排気量で除した値

(注2) 原子力機構原科研

NSRR：8月、9月は定期検査、原子炉運転停止、希ガスの放出なし。

(注3) 原子力機構大洗

JMTR、高速実験炉「常陽」：7月～9月は施設定期検査。

HTTR：7月～9月は原子炉停止。

照射燃料集合体試験施設（FMF）：7月～9月はピンパンクチャ試験実施。

(注4) 原子力機構那珂

JT-60実験棟：JT-60SAに向けた改造工事の準備のためJT-60の運転なし。

(注5) 原電

東海発電所その他排気口：使用済燃料冷却池建屋、サービス建屋等からの排気。

(注6) JCO

固体廃棄物処理棟：今期は核燃料物質等の処理がなく運転しなかったため、放出なし。

(注7) NDC

照射後試験棟（F棟）：希ガスは燃料溶解試験により発生。

(注8) 日本核燃

照射後試験施設：7月～9月は、燃料ペレット処理試験を実施。

3 - 1 - 1' 排気中の放射性核種分析結果（その他検出された核種）

測定者	施設名	項目	放出状況				分析核種及びDL
			7月	8月	9月	平均	
(注1) 原子力機構大洗	JMTR	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )			$4.6 \times 10^{-5}$		<sup>3</sup> H
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )			$4.6 \times 10^{-5}$		$1.8 \times 10^{-5}$
		放出量(実測分) (GBq)			3.3	計 3.3	Bq/cm <sup>3</sup>
(注2) 原電	東海発電所	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	$1.6 \times 10^{-5}$	$1.6 \times 10^{-5}$	$1.5 \times 10^{-5}$		<sup>3</sup> H
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	$1.5 \times 10^{-5}$	$1.5 \times 10^{-5}$	$1.4 \times 10^{-5}$		$8.1 \times 10^{-7}$
		放出量(実測分) (GBq)	1.9	1.9	1.7	計 5.5	Bq/cm <sup>3</sup>
	東海第二発電所	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	$1.2 \times 10^{-5}$	$8.8 \times 10^{-6}$	$1.8 \times 10^{-5}$		<sup>3</sup> H
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	$7.7 \times 10^{-6}$	$7.1 \times 10^{-6}$	$1.4 \times 10^{-5}$		$9.0 \times 10^{-7}$
		放出量(実測分) (GBq)	5.9	5.5	$1.0 \times 10$	計 $2.1 \times 10$	Bq/cm <sup>3</sup>

(注1) 原子力機構大洗

JMTR : <sup>3</sup>H 炉プール、カナル水の蒸発による放出。

(注2) 原電

東海発電所 : <sup>3</sup>H 炉内グラファイトの不純物 (<sup>6</sup>Li) の放射化による。

東海第二発電所 : <sup>3</sup>H 冷却材中の重水素の放射化による。

## 3-1-2 排気中の全β放射能測定結果

測定者	施設名	項目	放出状況				主な放出核種及びDL
			7月	8月	9月	平均	
N	材料試験棟 (R棟)	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	＊	＊	＊		<sup>60</sup> Co
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	＊	＊	＊	＊	$1.6 \times 10^{-10}$
		放出量 実測分 (GBq)	0	0	0	計0	$4.9 \times 10^{-10}$
		不検出分 (GBq)	微	微	微	計微	Bq/cm <sup>3</sup>
D	化学分析棟 (R棟)	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	＊	＊	＊		<sup>60</sup> Co
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	＊	＊	＊	＊	$2.9 \times 10^{-11}$
		放出量 実測分 (GBq)	0	0	0	計0	$1.0 \times 10^{-10}$
		不検出分 (GBq)	微	微	微	計微	Bq/cm <sup>3</sup>
C	燃料試験棟 (A棟)	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	＊	＊	＊		<sup>60</sup> Co
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	＊	＊	＊	＊	$3.8 \times 10^{-11}$
		放出量 実測分 (GBq)	0	0	0	計0	$5.3 \times 10^{-11}$
		不検出分 (GBq)	微	微	微	計微	Bq/cm <sup>3</sup>
放医研	那珂湊支所 第1研究棟	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	＊	＊	＊		<sup>137</sup> Cs
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	＊	＊	＊	＊	$9.0 \times 10^{-9}$
		放出量 実測分 (GBq)	0	0	0	計0	Bq/cm <sup>3</sup>
		不検出分 (GBq)	微	微	微	計微	
研	那珂湊支所 第2研究棟	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	＊	＊	＊		<sup>137</sup> Cs
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	＊	＊	＊	＊	$9.0 \times 10^{-9}$
		放出量 実測分 (GBq)	0	0	0	計0	Bq/cm <sup>3</sup>
		不検出分 (GBq)	微	微	微	計微	
東北大	ホットラボ棟	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	＊	＊	＊		<sup>60</sup> Co
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	＊	＊	＊	＊	<sup>59</sup> Fe
		放出量 実測分 (GBq)	0	0	0	計0	$2.45 \times 10^{-9}$
		不検出分 (GBq)	$7.1 \times 10^{-5}$	$7.1 \times 10^{-5}$	$6.9 \times 10^{-5}$	計 $2.1 \times 10^{-4}$	Bq/cm <sup>3</sup>

測定者	施設名	項目	放出状況				主な放出核種及びDL
			7月	8月	9月	平均	
日揮	第2研究棟	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		<sup>60</sup> Co等 $1.8 \times 10^{-9}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出量 実測分 (GBq)	0	0	0	計 0	$3.2 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		不検出分 (GBq)	$1.1 \times 10^{-5}$	$1.2 \times 10^{-5}$	$1.1 \times 10^{-5}$	計	
三菱マテリアル	開発試験 第IV棟	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		<sup>60</sup> Co等 $1.5 \times 10^{-9}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出量 実測分 (GBq)	0	0	0	計 0	微
		不検出分 (GBq)	微	微	微	計	

## 3 - 1 - 2' 排気中の全β放射能測定結果

測定者	施設名	項目	放出状況				D L
			7月	8月	9月	平均	
	J R R - 2	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		$3.3 \times 10^{-10}$ ~ $8.5 \times 10^{-10}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
	J R R - 3	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		$7.3 \times 10^{-11}$ ~ $9.2 \times 10^{-11}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
	J R R - 4	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		$7.9 \times 10^{-11}$ ~ $1.4 \times 10^{-10}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
	N S R R	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		$1.7 \times 10^{-10}$ ~ $1.8 \times 10^{-9}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
	燃料試験施設	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		$3.5 \times 10^{-11}$ ~ $5.0 \times 10^{-11}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
	燃料サイクル安全工学 研究施設 (NUCEF)	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		$2.2 \times 10^{-11}$ ~ $3.1 \times 10^{-11}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
	原子力機構サイクル工研	再処理施設 主排気筒	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	$1.5 \times 10^{-9}$
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	Bq/cm <sup>3</sup>
	再処理施設 第一付属 排気筒	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		$1.5 \times 10^{-9}$
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	Bq/cm <sup>3</sup>
	再処理施設 第二付属 排気筒	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		$1.5 \times 10^{-9}$
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	Bq/cm <sup>3</sup>
	J M T R	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		$1.1 \times 10^{-10}$
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	Bq/cm <sup>3</sup>
	H T T R	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		$1.1 \times 10^{-10}$
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	Bq/cm <sup>3</sup>

測定者	施設名	項目	放出状況				D L
			7月	8月	9月	平均	
原子力機構大洗	照射燃料集合体試験施設(FMF)	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		$4.9 \times 10^{-11}$
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	Bq/cm <sup>3</sup>
	高速実験炉「常陽」	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		$2.4 \times 10^{-10}$
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	Bq/cm <sup>3</sup>
原電	東海第二発電所	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		$7.5 \times 10^{-10}$
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	Bq/cm <sup>3</sup>
	廃棄物処理建屋	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		$6.0 \times 10^{-10}$
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	Bq/cm <sup>3</sup>
東大	原子炉棟	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		$7.0 \times 10^{-7}$
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	Bq/cm <sup>3</sup>
NDC	照射後試験棟(F棟)	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		$5.1 \times 10^{-11}$
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	$6.8 \times 10^{-11}$

3 - 1 - 3 排気中の全 $\alpha$ 放射能測定結果

測定者	施設名	項目	放出状況				主な放出核種及びDL
			7月	8月	9月	平均	
核管セ	開発棟	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		Pu, U $1.2 \times 10^{-11}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出量 実測分(GBq)	0	0	0	計 0	
		不検出分(GBq)	微	微	微	計 微	
ンタ!	新分析棟	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		Pu, U $1.3 \times 10^{-11}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出量 実測分(GBq)	0	0	0	計 0	
		不検出分(GBq)	微	微	微	計 微	
原子力機構原研	燃料サイクル安全工学研究施設(NUCEF)	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		Pu $1.2 \times 10^{-11}$ ~ $1.7 \times 10^{-11}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出量 実測分(GBq)	0	0	0	計 0	
		不検出分(GBq)	微	微	微	計 微	
原子力機構サイクル工研	プルトニウム燃料第一開発室、プルトニウム燃料第二開発室、プルトニウム燃料第三開発室、プルトニウム廃棄物処理開発施設	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		Pu $1.5 \times 10^{-10}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		放出量 実測分(GBq)	0	0	0	計 0	
		不検出分(GBq)	$5.3 \times 10^{-5}$	$6.6 \times 10^{-5}$	$5.3 \times 10^{-5}$	計 $1.7 \times 10^{-4}$	

### 3 - 2 排 水

#### 3 - 2 - 1 排水中の放射性核種分析結果

測定者	評価対象	排出基準
施設者	月平均濃度	法令値

(主要放出核種)

測定者	排水溝	項目	放出状況				分析核種及びDL
			7月	8月	9月	平均	
(注1) 原 子 力 機 構 原 科 研	第 1	平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	$2.6 \times 10^{-7}$	*	*	$6.2 \times 10^{-7}$	<sup>60</sup> Co $1.9 \times 10^{-3}$ ~ $3.4 \times 10^{-3}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		実測分 (MBq)	$2.2 \times 10^{-2}$	0	0	計 $2.2 \times 10^{-2}$	
		不検出分 (MBq)	微	$4.9 \times 10^{-2}$	$9.1 \times 10^{-2}$	計 $1.4 \times 10^{-1}$	
	原 子 力 機 構 原 科 研	平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	$2.4 \times 10^{-1}$	$2.2 \times 10^{-2}$	$1.7 \times 10^{-2}$	$8.5 \times 10^{-2}$	<sup>3</sup> H $4.0 \times 10^{-2}$ ~ $2.4 \times 10^{-1}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		実測分 (MBq)	$2.9 \times 10^4$	$3.0 \times 10^3$	$2.3 \times 10^3$	計 $3.4 \times 10^4$	
		不検出分 (MBq)	$3.0 \times 10$	$5.9 \times 10$	$3.3 \times 10$	計 $1.2 \times 10^2$	
	原 子 力 機 構 原 科 研	平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	$2.2 \times 10^{-3}$	$8.2 \times 10^{-4}$	$1.2 \times 10^{-4}$	$9.9 \times 10^{-4}$	<sup>7</sup> Be $1.3 \times 10^{-2}$ ~ $3.2 \times 10^{-2}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		実測分 (MBq)	$2.6 \times 10^2$	$1.1 \times 10^2$	$1.2 \times 10$	計 $3.8 \times 10^2$	
		不検出分 (MBq)	5.0	5.2	4.9	計 $1.5 \times 10$	
	第 2	平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	<sup>14</sup> C $1.1 \times 10^{-1}$ ~ $1.5 \times 10^{-1}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		実測分 (MBq)	0	0	0	計 0	
		不検出分 (MBq)	$2.4 \times 10^2$	$3.6 \times 10$	$1.9 \times 10$	計 $3.0 \times 10^2$	
	原 子 力 機 構 原 科 研	平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	$4.8 \times 10^{-5}$	$8.3 \times 10^{-6}$	$5.9 \times 10^{-6}$	$2.0 \times 10^{-5}$	<sup>60</sup> Co $1.9 \times 10^{-3}$ ~ $3.4 \times 10^{-3}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		実測分 (MBq)	$3.8 \times 10^{-1}$	$3.8 \times 10^{-1}$	$3.4 \times 10^{-1}$	計 1.1	
		不検出分 (MBq)	5.4	$7.8 \times 10^{-1}$	$4.9 \times 10^{-1}$	計 6.7	
	原 子 力 機 構 原 科 研	平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	$5.2 \times 10^{-6}$	*	$1.8 \times 10^{-5}$	<sup>137</sup> Cs $1.4 \times 10^{-3}$ ~ $3.5 \times 10^{-3}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		実測分 (MBq)	0	$2.1 \times 10^{-1}$	0	計 $2.1 \times 10^{-1}$	
		不検出分 (MBq)	5.7	$5.2 \times 10^{-1}$	$5.3 \times 10^{-1}$	計 6.8	

測定者	排水溝	項目	放出状況				分析核種及びDL
			7月	8月	9月	平均	
(注1) 原子 子 力 科 機 構 研	第 3	平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※	※	<sup>60</sup> Co $1.9 \times 10^{-3}$ ～ $2.6 \times 10^{-3}$
		放出量 実測分 (MBq)	0	0	0	計 0	Bq/cm <sup>3</sup>
		不検出分 (MBq)	微	微	微	計 微	
(注2) 原子 子 力 機 構 サ イ ク ル 工 研	第 2	平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	※	$5.5 \times 10^{-5}$	※	$4.3 \times 10^{-5}$	Pu ( $\alpha$ )
		放出量 実測分 (MBq)	0	$3.7 \times 10^{-3}$	0	計 $3.7 \times 10^{-3}$	$3.7 \times 10^{-5}$
		不検出分 (MBq)	微	0	微	計 微	Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※	※	U
		放出量 実測分 (MBq)	0	0	0	計 0	$1.0 \times 10^{-4}$
		不検出分 (MBq)	微	微	微	計 微	Bq/cm <sup>3</sup>
(注3) 原 子 力 機 構 大 洗	北地区	平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	$3.9 \times 10^{-1}$		$1.0 \times 10^{-5}$	$1.1 \times 10^{-1}$	<sup>3</sup> H
		放出量 実測分 (MBq)	$1.2 \times 10^4$	0	$5.2 \times 10^{-1}$	計 $1.2 \times 10^4$	$6.9 \times 10^{-2}$
		不検出分 (MBq)	0	0	0	計 0	Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	※		※	※	<sup>60</sup> Co
		放出量 実測分 (MBq)	0	0	0	計 0	$2.4 \times 10^{-3}$
		不検出分 (MBq)	3.2	0	微	計 3.2	Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	※		※	※	<sup>137</sup> Cs
		放出量 実測分 (MBq)	0	0	0	計 0	$2.0 \times 10^{-3}$
		不検出分 (MBq)	2.6	0	微	計 2.6	Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※	※	<sup>60</sup> Co
	南地区	放出量 実測分 (MBq)	0	0	0	計 0	$1.8 \times 10^{-3}$
		不検出分 (MBq)	$8.0 \times 10^{-2}$	$7.9 \times 10^{-2}$	$5.0 \times 10^{-2}$	計 $2.1 \times 10^{-1}$	Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※	※	<sup>137</sup> Cs
		放出量 実測分 (MBq)	0	0	0	計 0	$1.8 \times 10^{-3}$
		不検出分 (MBq)	$8.0 \times 10^{-2}$	$7.9 \times 10^{-2}$	$5.0 \times 10^{-2}$	計 $2.1 \times 10^{-1}$	Bq/cm <sup>3</sup>

測定者	排水溝	項目	放出状況				分析核種及びDL
			7月	8月	9月	平均	
(注4) 原那 子力 機構珂	貯水槽	平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*		*	<sup>3</sup> H
		放出量 実測分 (MBq)	0	0	0	計0	$4.3 \times 10^{-2}$
		不検出分 (MBq)	$3.6 \times 10^{-1}$	$3.5 \times 10^{-1}$	0	計 $7.1 \times 10^{-1}$	Bq/cm <sup>3</sup>
(注5) 原	東海発電所	平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	<sup>60</sup> Co
		放出量 実測分 (MBq)	0	0	0	計0	$7.6 \times 10^{-3}$
		不検出分 (MBq)	1.1	$8.1 \times 10^{-1}$	$6.3 \times 10^{-1}$	計2.5	Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	<sup>137</sup> Cs
		放出量 実測分 (MBq)	0	0	0	計0	$7.0 \times 10^{-3}$
		不検出分 (MBq)	1.0	$7.6 \times 10^{-1}$	$5.5 \times 10^{-1}$	計2.3	Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	<sup>152</sup> Eu
		放出量 実測分 (MBq)	0	0	0	計0	$3.7 \times 10^{-2}$
		不検出分 (MBq)	5.5	4.0	3.0	計 $1.3 \times 10$	Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	<sup>154</sup> Eu
		放出量 実測分 (MBq)	0	0	0	計0	$2.0 \times 10^{-2}$
		不検出分 (MBq)	3.0	2.3	1.5	計6.8	Bq/cm <sup>3</sup>
電	東海第二発電所	平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	$7.8 \times 10^{-3}$	$1.2 \times 10^{-2}$	$1.3 \times 10^{-2}$	$1.1 \times 10^{-2}$	<sup>3</sup> H
		放出量 実測分 (MBq)	$3.5 \times 10^4$	$6.3 \times 10^4$	$7.6 \times 10^4$	計 $1.7 \times 10^5$	$6.0 \times 10^{-2}$
		不検出分 (MBq)	0	$2.5 \times 10$	$1.9 \times 10$	計 $4.4 \times 10$	Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	<sup>54</sup> Mn
		放出量 実測分 (MBq)	0	0	0	計0	$7.0 \times 10^{-3}$
		不検出分 (MBq)	4.9	6.0	7.2	計 $1.8 \times 10$	Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	<sup>58</sup> Co
		放出量 実測分 (MBq)	0	0	0	計0	$7.1 \times 10^{-3}$
		不検出分 (MBq)	5.1	5.8	7.3	計 $1.8 \times 10$	Bq/cm <sup>3</sup>

測定者	排水溝	項目	放出状況				分析核種及びDL
			7月	8月	9月	平均	
(注5)原電	東海第二発電所	平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	<sup>60</sup> Co
		放出量 実測分(MBq)	0	0	0	計0	$8.0 \times 10^{-3}$
		不検出分(MBq)	5.6	6.9	8.2	計 $2.1 \times 10$	Bq/cm <sup>3</sup>
	廃水ポンンド	平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )				*	<sup>89</sup> Sr
		放出量 実測分(MBq)		(3ヶ月合成試料)		計0	$5.1 \times 10^{-4}$
		不検出分(MBq)				計1.3	Bq/cm <sup>3</sup>
	排水ポンンド	平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )				*	<sup>90</sup> Sr
		放出量 実測分(MBq)		(3ヶ月合成試料)		計0	$6.7 \times 10^{-5}$
		不検出分(MBq)				計 $1.7 \times 10^{-1}$	Bq/cm <sup>3</sup>
JCOC	廃水ポンンド	平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	U
		放出量 実測分(MBq)	0	0	0	計0	$7.4 \times 10^{-4}$
		不検出分(MBq)	$1.0 \times 10^{-1}$	$1.0 \times 10^{-1}$	$2.1 \times 10^{-1}$	計 $4.1 \times 10^{-1}$	Bq/cm <sup>3</sup>
	排水ポンンド	平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	Th, Pa
		放出量 実測分(MBq)	0	0	0	計0	$1.1 \times 10^{-3}$
		不検出分(MBq)	$1.5 \times 10^{-1}$	$1.5 \times 10^{-1}$	$3.1 \times 10^{-1}$	計 $6.1 \times 10^{-1}$	Bq/cm <sup>3</sup>
三菱原燃	排水ポンンド	平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	U
		放出量 実測分(MBq)	0	0	0	計0	$4.0 \times 10^{-4}$
		不検出分(MBq)	1.4	1.9	1.9	計5.2	Bq/cm <sup>3</sup>
	排水貯槽	平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	Th, Pa
		放出量 実測分(MBq)	0	0	0	計0	$1.0 \times 10^{-3}$
		不検出分(MBq)	3.6	4.7	4.8	計 $1.3 \times 10$	Bq/cm <sup>3</sup>
	排水貯槽	平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	U
		放出量 実測分(MBq)	0	0	0	計0	$4.0 \times 10^{-4}$
		不検出分(MBq)	微	微	微	計微	Bq/cm <sup>3</sup>

測定者	排水溝	項目	放出状況				分析核種及びDL
			7月	8月	9月	平均	
三菱原燃	排水貯槽	平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	Th, Pa
		放出量 実測分 (MBq)	0	0	0	計0	$1.0 \times 10^{-3}$
		不検出分 (MBq)	$9.0 \times 10^{-2}$	$6.0 \times 10^{-2}$	微	計 $1.5 \times 10^{-1}$	Bq/cm <sup>3</sup>
ND C	排水貯槽	平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	$8.3 \times 10^{-4}$	$3.3 \times 10^{-4}$	$3.5 \times 10^{-4}$	$4.4 \times 10^{-4}$	<sup>137</sup> Cs
		放出量 実測分 (MBq)	$3.3 \times 10^{-2}$	$2.7 \times 10^{-2}$	$2.8 \times 10^{-2}$	計 $8.7 \times 10^{-2}$	$1.4 \times 10^{-4}$
		不検出分 (MBq)	0	0	0	計0	Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	$1.5 \times 10^{-4}$	*	*	$1.4 \times 10^{-4}$	<sup>60</sup> Co
		放出量 実測分 (MBq)	$6.1 \times 10^{-3}$	0	0	計 $6.1 \times 10^{-3}$	$1.4 \times 10^{-4}$
		不検出分 (MBq)	0	微	微	計微	Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	<sup>58</sup> Co
		放出量 実測分 (MBq)	0	0	0	計0	$1.2 \times 10^{-4}$
		不検出分 (MBq)	微	微	微	計微	Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	U
原燃工	排水ポンンド	放出量 実測分 (MBq)	0	0	0	計0	$1.2 \times 10^{-3}$
		不検出分 (MBq)	$4.8 \times 10^{-2}$	$9.6 \times 10^{-2}$	$9.6 \times 10^{-2}$	計 $2.4 \times 10^{-1}$	Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	U
		放出量 実測分 (MBq)	0	0	0	計0	$3.4 \times 10^{-4}$
		不検出分 (MBq)	$5.7 \times 10^{-1}$	$3.4 \times 10^{-1}$	$3.0 \times 10^{-1}$	計1.2	Bq/cm <sup>3</sup>
(注6) 三菱マテリアル	排水貯槽	平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	Th, Pa
		放出量 実測分 (MBq)	0	0	0	計0	$8.4 \times 10^{-4}$
		不検出分 (MBq)	$1.4 \times 10^{-1}$	$8.4 \times 10^{-1}$	$7.5 \times 10^{-1}$	計1.7	Bq/cm <sup>3</sup>
		*	*	*	*	*	U
		放出量 実測分 (MBq)	0	0	0	計0	$1.2 \times 10^{-3}$
		不検出分 (MBq)	0	0	$6.0 \times 10^{-2}$	計 $6.0 \times 10^{-2}$	Bq/cm <sup>3</sup>

測定者	排水溝	項目	放出状況				分析核種及びDL
			7月	8月	9月	平均	
(注6) 三菱マテリアル	排水貯槽	平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )			*	*	Th, Pa
		放出量 実測分 (MBq)	0	0	0	計0	$4.4 \times 10^{-3}$
		不検出分 (MBq)	0	0	$2.2 \times 10^{-1}$	計 $2.2 \times 10^{-1}$	Bq/cm <sup>3</sup>
積水メデイカル	調整槽	平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	$6.7 \times 10^{-1}$	$6.3 \times 10^{-1}$	$6.0 \times 10^{-1}$	$6.3 \times 10^{-1}$	<sup>3</sup> H
		放出量 実測分 (MBq)	$1.5 \times 10^3$	$1.2 \times 10^3$	$9.3 \times 10^2$	計 $3.6 \times 10^3$	$2.0 \times 10^{-2}$
		不検出分 (MBq)	0	0	0	計0	Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	1.5	1.4	1.3	1.4	<sup>14</sup> C
		放出量 実測分 (MBq)	$3.2 \times 10^3$	$2.6 \times 10^3$	$2.0 \times 10^3$	計 $7.9 \times 10^3$	$2.0 \times 10^{-2}$
		不検出分 (MBq)	0	0	0	計0	Bq/cm <sup>3</sup>
(注7) 住友鉱山	屋外排水槽	平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )					U
		放出量 実測分 (MBq)	0	0	0	計0	$7.4 \times 10^{-4}$
		不検出分 (MBq)	0	0	0	計0	Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )					Th, Pa
		放出量 実測分 (MBq)	0	0	0	計0	$1.1 \times 10^{-3}$
		不検出分 (MBq)	0	0	0	計0	Bq/cm <sup>3</sup>

(注1) 原子力機構原科研

第1：希釈倍率  $9.0 \times 10^2$ 倍。

第2：希釈倍率  $1.0 \times 10^2$ 倍。

第3：希釈倍率  $1.1 \times 10$ 倍。

(注2) 原子力機構サイクル工研

第2：Pu ( $\alpha$ )， Uは月合成試料。

(注3) 原子力機構大洗

北地区：希釈倍率  $5.8 \times 10^2$ 倍。8月は排水の放出なし。

(注4) 原子力機構那珂

貯水槽：希釈倍率  $7.2 \times 10^2$ 倍。9月は排水の放出なし。

(注5) 原電

東海発電所：希釈倍率  $2.8 \times 10$ 倍。

東海第二発電所：希釈倍率  $5.9 \times 10^3$ 倍。

<sup>3</sup>Hは月合成試料。<sup>89</sup>Sr, <sup>90</sup>Srは3ヶ月合成試料。

(注6) 三菱マテリアル

排水貯槽：7月, 8月は排水の放出なし。

(注7) 住友鉱山

屋外排水槽：今期は排水の放出なし。

## 3-2-1' 排水中の放射性核種分析結果

測定者	排水溝	項目	放出状況				分析核種及びDL
			7月	8月	9月	平均	
県 (第 1)	原子力機構 原科研 (第 1)	濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	<sup>60</sup> Co $2.2 \times 10^{-5}$ ~ $3.0 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	7.1	8.3	9.2	*	
	〃 (第 2)	濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	$1.8 \times 10^{-3}$	$1.2 \times 10^{-3}$	$6.4 \times 10^{-3}$	$3.0 \times 10^{-3}$ $3.0 \times 10^{-4}$ Bq/cm <sup>3</sup>	<sup>3</sup> H
		採水月日	7.1	8.3	9.2		<sup>3</sup> H
		濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	$8.0 \times 10^{-4}$	$3.8 \times 10^{-3}$	$3.8 \times 10^{-3}$		<sup>3</sup> H
		採水月日	7.15	8.19	9.14		<sup>3</sup> H
		濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		<sup>7</sup> Be
		採水月日	7.1	8.3	9.2	$2.2 \times 10^{-4}$ ~ $2.7 \times 10^{-4}$ Bq/cm <sup>3</sup>	<sup>7</sup> Be
		濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	$1.7 \times 10^{-4}$	*	*		<sup>7</sup> Be
		採水月日	7.15	8.19	9.14		<sup>7</sup> Be
		濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		<sup>60</sup> Co
		採水月日	7.1	8.3	9.2		<sup>60</sup> Co
〃 (第 3)	〃 (第 3)	濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	$2.1 \times 10^{-5}$ ~ $3.4 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>	<sup>60</sup> Co
		採水月日	7.1	8.3	9.2		<sup>60</sup> Co
		濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		<sup>60</sup> Co
		採水月日	7.15	8.19	9.14		<sup>60</sup> Co
		濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		<sup>137</sup> Cs
	(第 3)	採水月日	7.1	8.3	9.2	$1.6 \times 10^{-5}$ ~ $2.2 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>	<sup>137</sup> Cs
		濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		<sup>137</sup> Cs
		採水月日	7.15	8.19	9.14		<sup>137</sup> Cs
		濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		<sup>60</sup> Co
		採水月日	7.7	8.3	9.1		<sup>60</sup> Co
原子力機構 サイクル工研 (第 2)	原子力機構 サイクル工研 (第 2)	濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	$2.6 \times 10^{-5}$	$1.8 \times 10^{-5}$	$3.3 \times 10^{-5}$	$2.6 \times 10^{-5}$ $1.0 \times 10^{-6}$ ~ $2.2 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>	<sup>U</sup>
		採水月日	7.1	8.3	9.2		<sup>U</sup>

測定者	排水溝	項目	放出状況				分析核種及びDL
			7月	8月	9月	平均	
	原子力機構サイクル工研(第2)	濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	Pu ( $\alpha$ ) $8.7 \times 10^{-6}$ ~ $1.2 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	7.1	8.3	9.2		
	原子力機構大洗(北地区)	濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	$4.2 \times 10^{-4}$	$1.0 \times 10^{-3}$	$6.8 \times 10^{-4}$	$7.0 \times 10^{-4}$	<sup>3</sup> H $3.0 \times 10^{-4}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	7.1	8.3	9.2		
	原電(東海)	濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	<sup>60</sup> Co $2.2 \times 10^{-5}$ ~ $3.4 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	7.1	8.3	9.2		
	(東海第二)	濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	<sup>137</sup> Cs $1.5 \times 10^{-5}$ ~ $2.3 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	7.1	8.3	9.2		
		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	<sup>60</sup> Co $4.3 \times 10^{-5}$ ~ $6.5 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	7.15	8.19	9.14		
		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	<sup>137</sup> Cs $3.7 \times 10^{-5}$ ~ $7.1 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	7.1	8.3	9.2		
		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		採水月日	7.15	8.19	9.14		
		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	$4.4 \times 10^{-4}$		
		採水月日	7.1	8.3	9.2		
		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		
		採水月日	7.15	8.19	9.14		
		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		
		採水月日	7.1	8.3	9.2		
		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		
		採水月日	7.15	8.19	9.14		

測定者	排水溝	項目	放出状況				分析核種及びDL
			7月	8月	9月	平均	
原電 (東海第二)	濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	度	*	*	*	*	<sup>60</sup> Co $4.3 \times 10^{-5}$ ~ $8.0 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	7.1	8.3	9.2		
		濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		
		採水月日	7.15	8.19	9.14		
	濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	度	*	*	*	*	<sup>137</sup> Cs $3.7 \times 10^{-5}$ ~ $5.8 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	7.1	8.3	9.2		
		濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		
		採水月日	7.15	8.19	9.14		
J C O	濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	度	$4.9 \times 10^{-5}$	$4.7 \times 10^{-5}$	$8.8 \times 10^{-5}$	$6.1 \times 10^{-5}$	<sup>U</sup> $1.2 \times 10^{-5}$ ~ $5.1 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	7.29	8.5	9.9		
	濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	度	$3.2 \times 10^{-4}$	$1.3 \times 10^{-4}$	$3.4 \times 10^{-4}$	$2.6 \times 10^{-4}$	<sup>U</sup> $5.1 \times 10^{-5}$ ~ $1.7 \times 10^{-4}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	7.20	8.27	9.2		
	濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	度	$1.3 \times 10^{-5}$	$1.5 \times 10^{-5}$	$1.1 \times 10^{-5}$	$1.3 \times 10^{-5}$	<sup>U</sup> $9.0 \times 10^{-6}$ ~ $1.2 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	7.1	8.3	9.14		
N D C	濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	度	$5.8 \times 10^{-5}$	*	$1.4 \times 10^{-4}$	$7.7 \times 10^{-5}$	<sup>60</sup> Co $3.3 \times 10^{-5}$ ~ $3.9 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	7.21	8.9	9.3		
	濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	度	*	*	*	*	<sup>58</sup> Co $3.6 \times 10^{-5}$ ~ $4.0 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	7.21	8.9	9.3		
	濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	度	$9.4 \times 10^{-4}$	$4.1 \times 10^{-4}$	$3.8 \times 10^{-4}$	$5.8 \times 10^{-4}$	<sup>137</sup> Cs $3.9 \times 10^{-5}$ ~ $5.4 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	7.21	8.9	9.3		
積水 メディカル	濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	度	$9.2 \times 10^{-1}$	$9.8 \times 10^{-1}$	$9.8 \times 10^{-1}$	$9.6 \times 10^{-1}$	<sup>3</sup> H $1.2 \times 10^{-4}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	7.1	8.3	9.2		
	濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	度	1.3	1.3	1.3	1.3	<sup>14</sup> C $9.0 \times 10^{-4}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	7.1	8.3	9.2		

測定者	排水溝	項目	放出状況				分析核種 及びDL
			7月	8月	9月	平均	
水戸原子力事務所	原子力機構原科研(第1)	濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	<sup>60</sup> Co $6.5 \times 10^{-5}$ ～ $6.6 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	7.6	8.5	9.2		
	(第2)	濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	<sup>3</sup> H $4.7 \times 10^{-3}$ ～ $4.9 \times 10^{-3}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	7.6	8.5	9.2		
		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	<sup>7</sup> Be $6.2 \times 10^{-4}$ ～ $6.6 \times 10^{-4}$ Bq/cm <sup>3</sup>
	(第3)	採水月日	7.6	8.5	9.2		
		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	<sup>14</sup> C $2.4 \times 10^{-3}$ ～ $2.6 \times 10^{-3}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	7.6	8.5	9.2		
	原子力機構大洗(北地区)	濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	<sup>60</sup> Co $6.8 \times 10^{-5}$ ～ $7.0 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	7.6	8.5	9.2		
		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	<sup>137</sup> Cs $6.7 \times 10^{-5}$ ～ $7.3 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	7.6	8.5	9.2		
		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	<sup>60</sup> Co $6.3 \times 10^{-5}$ ～ $7.1 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>
積水メディカル	原子力機構大洗(北地区)	採水月日	7.7	8.4	9.1		
		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	<sup>3</sup> H $4.7 \times 10^{-3}$ ～ $4.9 \times 10^{-3}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	7.5	8.2	9.6		
		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	<sup>60</sup> Co $6.3 \times 10^{-5}$ ～ $7.4 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	7.5	8.2	9.6		
	<sup>137</sup> Cs $6.7 \times 10^{-5}$ ～ $7.3 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>	濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
		採水月日	7.5	8.2	9.6		
	濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	1.3	1.1	1.2	1.2		<sup>3</sup> H $4.7 \times 10^{-3}$ ～ $4.9 \times 10^{-3}$ Bq/cm <sup>3</sup>
	採水月日	7.12	8.6	9.1			
	濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	1.6	1.2	1.3	1.4		<sup>14</sup> C $2.4 \times 10^{-3}$ ～ $2.6 \times 10^{-3}$ Bq/cm <sup>3</sup>
	採水月日	7.12	8.6	9.1			

測定者	排水溝	項目	放出状況				分析核種 及びDL
			7月	8月	9月	平均	
水戸原子力事務所	原電(東海)	濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	<sup>3</sup> H $4.7 \times 10^{-3}$ ~ $4.9 \times 10^{-3}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	7.9	8.6	9.6		
		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	<sup>60</sup> Co $7.8 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	7.9	8.6	9.6		
	(東海第二)	濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	<sup>137</sup> Cs $7.4 \times 10^{-5}$ ~ $7.6 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	7.9	8.6	9.6		
		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	<sup>54</sup> Mn $7.6 \times 10^{-5}$ ~ $7.8 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	7.9	8.6	9.6		
		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	<sup>60</sup> Co $7.9 \times 10^{-5}$ ~ $8.2 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	7.9	8.6	9.6		
		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	<sup>137</sup> Cs $7.3 \times 10^{-5}$ ~ $7.6 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日	7.9	8.6	9.6		

## 3-2-1" 排水中の放射性核種分析結果

(その他検出された核種)

測定者	排水溝	項目	放出状況				分析核種及びDL
			7月	8月	9月	平均	
(注1) 原子力機構原科研	第1	平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	(3ヶ月合成試料)				$^{90}\text{Sr}$ $3.1 \times 10^{-9}$
		放出量(実測分)(MBq)					$6.4 \times 10^{-5}$ 計 $8.0 \times 10^{-4}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	$1.4 \times 10^{-6}$				$^{137}\text{Cs}$ $2.8 \times 10^{-3}$
		放出量(実測分)(MBq)	$1.2 \times 10^{-1}$				Bq/cm <sup>3</sup>
	第2	平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	$8.5 \times 10^{-8}$	$4.4 \times 10^{-8}$			$^{232}\text{Th}$ $2.9 \times 10^{-4}$
		放出量(実測分)(MBq)	$7.2 \times 10^{-3}$	$3.6 \times 10^{-3}$			Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	$1.0 \times 10^{-5}$	$1.4 \times 10^{-5}$	$1.4 \times 10^{-5}$		$^{22}\text{Na}$ $2.3 \times 10^{-3}$
		放出量(実測分)(MBq)	1.2	1.9	2.0	計 5.1	$4.6 \times 10^{-3}$ Bq/cm <sup>3</sup>
(注2) 原電	東海発電所	平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	(3ヶ月合成試料)				$^{90}\text{Sr}$ $1.3 \times 10^{-8}$
		放出量(実測分)(MBq)					計 $5.0 \times 10^{-3}$ Bq/cm <sup>3</sup>
	東海第二発電所	平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	$3.3 \times 10^{-7}$				$^{110m}\text{Ag}$ $3.0 \times 10^{-3}$
		放出量(実測分)(MBq)	$4.0 \times 10^{-2}$				Bq/cm <sup>3</sup>
(注1) 原子力機構原科研	第3	平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )					$^3\text{H}$ $1.1 \times 10^{-1}$
		放出量(実測分)(MBq)					Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	$1.5 \times 10^{-1}$				
		放出量(実測分)(MBq)	$1.9 \times 10$				
	東海発電所	平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	(3ヶ月合成試料)				$^{90}\text{Sr}$ $2.5 \times 10^{-6}$
		放出量(実測分)(MBq)					計 $2.3 \times 10^{-2}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )					$^{36}\text{Cl}$ $1.5 \times 10^{-2}$
		放出量(実測分)(MBq)					Bq/cm <sup>3</sup>

(注1) 原子力機構原科研 第1 : 希釈倍率  $9.0 \times 10^2$ 倍 $^{90}\text{Sr}$ ,  $^{137}\text{Cs}$  : 環境シミュレーション試験棟からの廃液 $^{232}\text{Th}$  : 第4研究棟からの廃液第2 : 希釈倍率  $1.0 \times 10^2$ 倍 $^{22}\text{Na}$  : J-PARC施設からの廃液 $^{90}\text{Sr}$  : 放射性廃棄物処理施設からの廃液 $^{110m}\text{Ag}$  : JRR-3からの廃液第3 : 希釈倍率  $1.1 \times 10^1$ 倍 $^3\text{H}$  : 核融合炉物理中性子源施設からの廃液東海発電所 : 希釈倍率  $2.8 \times 10^1$ 倍 $^{90}\text{Sr}$ は3ヶ月合成試料東海第二発電所 : 希釈倍率  $5.8 \times 10^3$ 倍 $^{36}\text{Cl}$ は月合成試料。雑固体減容処理設備の排ガス洗浄廃液より検出（東海発電所の燃料被覆材及び減速材（黒鉛）中の不純物 ( $^{35}\text{Cl}$ ) の放射化）。

参考) 排液中又は排水中の濃度限度

試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則等の規定に基づき、線量限度等を定める告示

(昭和63年7月26日科学技術庁告示第20号、平成17年11月30日文部科学省告示第163号により一部改正)

核種	濃度限度 (注1) (Bq/cm <sup>3</sup> )	核種	濃度限度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	核種	濃度限度 (Bq/cm <sup>3</sup> )
<sup>3</sup> H	<sup>(注2)</sup> $6 \times 10$	<sup>65</sup> Zu	$2 \times 10^{-1}$	<sup>134</sup> Cs	$6 \times 10^{-2}$
<sup>7</sup> Be	$3 \times 10$	<sup>87</sup> Y	2	<sup>137</sup> Cs	$9 \times 10^{-2}$
<sup>14</sup> C	2	<sup>89</sup> Sr	$3 \times 10^{-1}$	<sup>144</sup> Ce	$2 \times 10^{-1}$
<sup>22</sup> Na	$3 \times 10^{-1}$	<sup>90</sup> Sr	$3 \times 10^{-2}$	<sup>152</sup> Eu	$6 \times 10^{-1}$
<sup>35</sup> S	1	<sup>95</sup> Zr	$9 \times 10^{-1}$	<sup>154</sup> Eu	$4 \times 10^{-1}$
<sup>36</sup> Cl	$9 \times 10^{-1}$	<sup>95</sup> Nb	1	<sup>192</sup> Ir	$6 \times 10^{-1}$
<sup>51</sup> Cr	$2 \times 10$	<sup>99m</sup> Tc	$4 \times 10$	<sup>232</sup> Th	$4 \times 10^{-3}$
<sup>54</sup> Mn	1	<sup>103</sup> Ru	1	<sup>234</sup> Th	$2 \times 10^{-1}$
<sup>57</sup> Co	$4 \times 10$	<sup>106</sup> Ru	$1 \times 10^{-1}$	U	$2 \times 10^{-2}$
<sup>58</sup> Co	1	<sup>110m</sup> Ag	$3 \times 10^{-1}$	<sup>237</sup> Np	$9 \times 10^{-3}$
<sup>59</sup> Fe	$4 \times 10^{-1}$	<sup>129</sup> I	$9 \times 10^{-3}$	<sup>239</sup> Pu	$4 \times 10^{-3}$
<sup>60</sup> Co	$2 \times 10^{-1}$	<sup>131</sup> I	$4 \times 10^{-2}$	<sup>241</sup> Am	$5 \times 10^{-3}$

(注1) 濃度限度は3ヶ月平均濃度であり、<sup>3</sup>H以外の核種はその核種において最も低い値である。

(注2) 水としての濃度限度。有機物(メタンを除く)としての濃度限度は $2 \times 10$ Bq/cm<sup>3</sup>。

3-2-2 排水中の全 $\beta$ 放射能測定結果

測定者	評価対象	判断基準
施設者	月最高濃度	$2 \times 10^{-2}$ Bq/cm <sup>3</sup>
	月平均濃度	$4 \times 10^{-3}$ Bq/cm <sup>3</sup>
県 水戸原子力事務所	測定毎濃度	$2 \times 10^{-2}$ Bq/cm <sup>3</sup>

測定者	排水溝	項目	放出状況				主な放出核種及びDL
			7月	8月	9月	平均	
原子力機構原研	第1	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		<sup>60</sup> Co $2.2 \times 10^{-5}$ ~ $2.4 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
	第2	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		<sup>60</sup> Co, <sup>137</sup> Cs $2.3 \times 10^{-5}$ ~ $2.5 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
	第3	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		<sup>60</sup> Co $2.1 \times 10^{-5}$ ~ $2.3 \times 10^{-5}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
(注1)原子力機構サイクル工研	第1	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	U
		放出実測分(MBq)	0	0	0	計0	$1.8 \times 10^{-4}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		不検出分(MBq)	$3.7 \times 10^{-2}$	$2.4 \times 10^{-2}$	$2.7 \times 10^{-2}$	計 $8.8 \times 10^{-2}$	
	原大子力機構洗	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	$2.3 \times 10^{-4}$	$2.2 \times 10^{-4}$	*		<sup>60</sup> Co, <sup>137</sup> Cs $2.0 \times 10^{-4}$ Bq/cm <sup>3</sup>
(注2)原子力機構那珂	貯水槽	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*			全 $\beta$ $5.0 \times 10^{-3}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*		*	
	調整槽	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		全 $\beta$ $2.0 \times 10^{-4}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	

(注1) 原子力機構サイクル工研

第1 : 希釈倍率  $1.3 \times 10^2$ 倍

連続採取による合成試料

(注2) 原子力機構那珂

貯水槽 : 希釈倍率  $7.2 \times 10^2$ 倍

9月は排水の放出なし。

## 3-2-2' 排水中の全β放射能測定結果

測定者	排水溝	項目	放出状況				
			7月	8月	9月	平均	
原子力機構原科研 (第 1)	濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※	※	※	
		採水月日	7.1	8.3	9.2		
	濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※	※		
		採水月日	7.1	8.3	9.2		
原子力機構サイクル工研 (第 2)	濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※	※	※	
		採水月日	7.15	8.19	9.14		
	濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※			
		採水月日	7.7	8.4	9.1		
原子力機構大洗 (北地区)	濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	$3.3 \times 10^{-4}$	$3.6 \times 10^{-4}$	$2.7 \times 10^{-4}$	$3.2 \times 10^{-4}$	※	
		採水月日	7.1	8.3	9.2		
	濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	$2.6 \times 10^{-4}$	$3.9 \times 10^{-4}$	$2.6 \times 10^{-4}$	$3.0 \times 10^{-4}$		
		採水月日	7.1	8.3	9.2		
三菱原燃	濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	$2.0 \times 10^{-4}$	$2.1 \times 10^{-4}$	$2.4 \times 10^{-4}$	$2.2 \times 10^{-4}$	※	
		採水月日	7.1	8.3	9.2		
	濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	$8.6 \times 10^{-4}$	$8.8 \times 10^{-4}$	$1.2 \times 10^{-3}$	$9.8 \times 10^{-4}$		
		採水月日	7.20	8.27	9.2		
原燃工	濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	$2.4 \times 10^{-4}$	$3.7 \times 10^{-4}$	$2.8 \times 10^{-4}$	$3.0 \times 10^{-4}$	※	
		採水月日	7.1	8.3	9.14		
	濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	$2.9 \times 10^{-4}$	$2.8 \times 10^{-4}$	$2.8 \times 10^{-4}$	$2.8 \times 10^{-4}$		
		採水月日	7.29	8.5	9.9		
積水メディカル	濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	$1.7 \times 10^{-3}$	$7.5 \times 10^{-4}$	$7.0 \times 10^{-4}$	$1.1 \times 10^{-3}$	※	
		採水月日	7.21	8.9	9.3		
	濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	$9.1 \times 10^{-4}$	※	$3.7 \times 10^{-4}$	$4.9 \times 10^{-4}$		
		採水月日	7.1	8.3	9.2		
住友鉱山	(注)濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )						
		採水月日					

(注) 住友鉱山: 7月~9月は排水の放出なし。

測定者	排水溝	項目	放出状況			
			7月	8月	9月	平均
水戸原子力事務所	原子力機構原研 (第 1)	濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※	※
		採水月日	7.6	8.5	9.2	
	〃 (第 2)	濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	※	2.1 × 10 <sup>-4</sup>	※	2.0 × 10 <sup>-4</sup>
		採水月日	7.6	8.5	9.2	
	〃 (第 3)	濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	※	※	※	※
		採水月日	7.7	8.4	9.1	
原子力事務所	原子力機構サイクル工研 (第 1)	濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	2.9 × 10 <sup>-4</sup>	4.3 × 10 <sup>-4</sup>	3.0 × 10 <sup>-4</sup>	3.4 × 10 <sup>-4</sup>
		採水月日	7.6	8.5	9.2	
	原子力機構大洗 (北地区)	濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	2.6 × 10 <sup>-4</sup>	3.7 × 10 <sup>-4</sup>	2.7 × 10 <sup>-4</sup>	3.0 × 10 <sup>-4</sup>
		採水月日	7.5	8.2	9.6	
	積水メデイカル	濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	※	2.1 × 10 <sup>-4</sup>	2.3 × 10 <sup>-4</sup>	2.1 × 10 <sup>-4</sup>
		採水月日	7.12	8.6	9.1	
三井原燃	三井原燃	濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	6.2 × 10 <sup>-4</sup>	6.2 × 10 <sup>-4</sup>	6.6 × 10 <sup>-4</sup>	6.3 × 10 <sup>-4</sup>
		採水月日	7.7	8.4	9.8	
	JCO	濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	2.4 × 10 <sup>-4</sup>	※	2.2 × 10 <sup>-4</sup>	2.2 × 10 <sup>-4</sup>
		採水月日	7.29	8.5	9.9	
原燃工	原燃工	濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )	3.5 × 10 <sup>-4</sup>	2.5 × 10 <sup>-4</sup>	2.9 × 10 <sup>-4</sup>	3.0 × 10 <sup>-4</sup>
		採水月日	7.6	8.6	9.7	

## 3-2-3 再処理施設排水中の放射性核種分析結果

測定者	評価対象	判断基準
施設者	3ヶ月放出量	保安規定に定める3ヶ月当たりの最大放出量
県	測定毎濃度	保安規定に定める最大放出濃度

測定者	排水溝	項目	放出状況				分析核種及びDL
			7月	8月	9月	平均	
(注)原子力機構サイクル工研	再処理施設	平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )					<sup>3</sup> H
		放出量	実測分(MBq)	0	0	0	計 0
		不検出分(MBq)	0	0	0	計 0	3.7 Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )					<sup>89</sup> Sr
		放出量	実測分(MBq)	0	0	0	計 0
		不検出分(MBq)	0	0	0	計 0	2.2×10 <sup>-3</sup> Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )					<sup>90</sup> Sr
		放出量	実測分(MBq)	0	0	0	計 0
		不検出分(MBq)	0	0	0	計 0	1.1×10 <sup>-3</sup> Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )					<sup>95</sup> Zr
		放出量	実測分(MBq)	0	0	0	計 0
		不検出分(MBq)	0	0	0	計 0	2.5×10 <sup>-3</sup> Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )					<sup>95</sup> Nb
		放出量	実測分(MBq)	0	0	0	計 0
		不検出分(MBq)	0	0	0	計 0	1.8×10 <sup>-3</sup> Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )					<sup>103</sup> Ru
		放出量	実測分(MBq)	0	0	0	計 0
		不検出分(MBq)	0	0	0	計 0	1.1×10 <sup>-3</sup> Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )					<sup>106</sup> Ru- <sup>106</sup> Rh
		放出量	実測分(MBq)	0	0	0	計 0
		不検出分(MBq)	0	0	0	計 0	3.2×10 <sup>-2</sup> Bq/cm <sup>3</sup>

測定者	排水溝	項目	放出状況				分析核種 及びDL
			7月	8月	9月	平均	
(注) 原 子 力 機 構 サ イ ク ル 工 研	再 原 子 力 機 構 サ イ ク ル 工 研	平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )					<sup>129</sup> I
		放出量 実測分 (MBq)	0	0	0	計 0	$1.4 \times 10^{-3}$
		不検出分 (MBq)	0	0	0	計 0	Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )					<sup>131</sup> I
		放出量 実測分 (MBq)	0	0	0	計 0	$1.8 \times 10^{-3}$
		不検出分 (MBq)	0	0	0	計 0	Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )					<sup>134</sup> Cs
		放出量 実測分 (MBq)	0	0	0	計 0	$1.1 \times 10^{-3}$
		不検出分 (MBq)	0	0	0	計 0	Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )					<sup>137</sup> Cs
		放出量 実測分 (MBq)	0	0	0	計 0	$1.8 \times 10^{-3}$
		不検出分 (MBq)	0	0	0	計 0	Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )					<sup>141</sup> Ce
		放出量 実測分 (MBq)	0	0	0	計 0	$2.2 \times 10^{-3}$
		不検出分 (MBq)	0	0	0	計 0	Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )					<sup>144</sup> Ce - <sup>144</sup> Pr
		放出量 実測分 (MBq)	0	0	0	計 0	$2.2 \times 10^{-2}$
		不検出分 (MBq)	0	0	0	計 0	Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )					Pu ( $\alpha$ )
		放出量 実測分 (MBq)	0	0	0	計 0	$3.7 \times 10^{-5}$
		不検出分 (MBq)	0	0	0	計 0	Bq/cm <sup>3</sup>

(注) 7月～9月は排水の放出なし。

測定者	排水溝	項目	放出状況				分析核種及びDL
			7月	8月	9月	平均	
(注) 原子力機構 サイクル工研 (再処理施設)	県	濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )					<sup>3</sup> H Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日					
		濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )					
		採水月日					
		濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )					
		採水月日					
		濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )					
		採水月日					
		濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )					<sup>95</sup> Zr Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日					
		濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )					
		採水月日					
		濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )					<sup>95</sup> Nb Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日					
		濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )					
		採水月日					
		濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )					<sup>106</sup> Ru Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日					
		濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )					
		採水月日					
		濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )					<sup>131</sup> I Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日					
		濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )					
		採水月日					
		濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )					<sup>134</sup> Cs Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日					
		濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )					
		採水月日					

測定者	排水溝	項目	放出状況				分析核種及びDL
			7月	8月	9月	平均	
県  (注) 原子力機構 サイクル工研 (再処理施設)		濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )					<sup>137</sup> Cs Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日					
		濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )					
		採水月日					
		濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )					<sup>144</sup> Ce Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日					
		濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )					
		採水月日					
		濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )					Pu(α) Bq/cm <sup>3</sup>
		採水月日					

(注) 7月～9月は排水の放出なし。

## 参考 法令値

核燃料物質の加工の事業に関する規則等の規定に基づき、線量限度等を定める告示（平成12年12月26日科学技術庁告示第13号、平成17年11月22日経済産業省告示第293号により一部改正）第9条第2～4項（再処理施設に適用）

海洋放出に起因する線量限度は3ヶ月につき250マイクロシーベルトとするに基づき、原子力機構サイクル工研再処理施設保安規定では、次表のとおり放出の基準を定めている。

なお、本基準の「1年間の最大放出量」で放射性液体廃棄物を海洋へ放出した場合の実効線量は、年間約5.4マイクロシーベルトに相当する。また、「3ヶ月当たりの最大放出量」は、「1年間の最大放出量」の4分の1に当たる。「最大放出濃度」及び「1日当たりの最大放出量」は、これらを守るための日常の運転管理に係る基準である。

区分	最大放出濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	1日当たりの 最大放出量 (GBq)	3ヶ月当たりの 最大放出量 (GBq)	1年間の 最大放出量 (GBq)
全α放射能	$3.0 \times 10^{-2}$	$1.1 \times 10^{-2}$	1.0	$4.1$
全β放射能 ( <sup>3</sup> Hを除く)	$1.2 \times 10$	3.7	$2.4 \times 10^2$	$9.6 \times 10^2$
<sup>89</sup> Sr	(注1) $2.3 \times 10^{-1}$	(注2) $7.0 \times 10^{-2}$	4.1	$1.6 \times 10$
<sup>90</sup> Sr	(注1) $4.8 \times 10^{-1}$	(注2) $1.4 \times 10^{-1}$	8.1	$3.2 \times 10$
<sup>95</sup> Zr - <sup>95</sup> Nb	$5.9 \times 10^{-1}$	$1.7 \times 10^{-1}$	$1.0 \times 10$	$4.1 \times 10$
<sup>103</sup> Ru	$9.3 \times 10^{-1}$	$2.7 \times 10^{-1}$	$1.6 \times 10$	$6.4 \times 10$
<sup>106</sup> Ru - <sup>106</sup> Rh	7.4	2.1	$1.3 \times 10^2$	$5.1 \times 10^2$
<sup>134</sup> Cs	$8.5 \times 10^{-1}$	$2.5 \times 10^{-1}$	$1.5 \times 10$	$6.0 \times 10$
<sup>137</sup> Cs	$7.8 \times 10^{-1}$	$2.3 \times 10^{-1}$	$1.4 \times 10$	$5.5 \times 10$
<sup>141</sup> Ce	$8.1 \times 10^{-2}$	$2.4 \times 10^{-2}$	1.5	5.9
<sup>144</sup> Ce - <sup>144</sup> Pr	1.7	$5.2 \times 10^{-1}$	$3.0 \times 10$	$1.2 \times 10^2$
<sup>3</sup> H	$2.5 \times 10^4$	$7.4 \times 10^3$	$4.7 \times 10^5$	$1.9 \times 10^6$
<sup>129</sup> I	(注1) $3.7 \times 10^{-1}$	(注2) $1.1 \times 10^{-1}$	6.7	$2.7 \times 10$
<sup>131</sup> I	1.6	$5.2 \times 10^{-1}$	$3.0 \times 10$	$1.2 \times 10^2$
Pu ( $\alpha$ )	(注1) $3.0 \times 10^{-2}$	(注2) $1.1 \times 10^{-2}$	$5.9 \times 10^{-1}$	2.3

(注1) 1ヶ月平均1日最大放出濃度

(注2) 1ヶ月平均1日最大放出量

3 - 2 - 4 再処理施設排水中の全 $\beta$ 放射能測定結果

測定者	評価対象	再処理排水に係わる低減化目標値
施設者	月最高濃度	10 Bq/cm <sup>3</sup>
	月平均濃度	4 Bq/cm <sup>3</sup>
県	測定毎濃度	10 Bq/cm <sup>3</sup>

測定者	排水溝	項目	放出状況				主な放出核種及びDL
			7月	8月	9月	平均	
原子力機構サイクル工研	再処理施設	最高濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )					$2.2 \times 10^{-2}$ Bq/cm <sup>3</sup>
		平均濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )					
		放出量 実測分(MBq)	0	0	0	計 0	
		不検出分(MBq)	0	0	0	計 0	

(注) 7月～9月は排水の放出なし。

3 - 2 - 4' 再処理施設排水中の全 $\beta$ 放射能測定結果

測定者	排水溝	項目	放出状況				
			7月	8月	9月	平均	
県	原子力機構 サイクル工研 (再処理施設)	濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )					
		採水月日					
		濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )					
		採水月日					

(注) 7月～9月は排水の放出なし。

3-2-5 排水中の全 $\gamma$ 放射能連続測定結果

測定者	排水溝	項目	放出状況				
			7月	8月	9月	平均	
県	原子力機構 原科研 (第2)	降雨時	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	$1.4 \times 10^{-1}$	$4.9 \times 10^{-2}$	$6.7 \times 10^{-2}$	
			平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*
		降雨時以外	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	$2.2 \times 10^{-2}$	*	*	
			平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*
	(注) 原子力機構 サイクル工研 (再処理施設)	排水時間 全期間	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )				
			平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )				
	原子力機構 大洗 (北地区)	降雨時	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	$6.7 \times 10^{-2}$	*	$6.0 \times 10^{-2}$	
			平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*
		降雨時以外	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	
			平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*
原電 (東海第二)	降雨時	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	
	降雨時以外	最高濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*		
		平均濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	*	*	*	*	

(注) 原子力機構サイクル工研(再処理施設)：7月～9月は排水の放出なし。

### III-2 長期的変動調査結果

#### 1 環境における測定結果



##### 1-1 空間γ線量測定結果

###### 1-1-1 サーベイ結果

測定者	測 定 地 点	測 定 値 (nGy/時)	
		平成22年4月	平成22年7月
県	東海村舟石川	27	
	ク須和間	28	
	ク豊岡	41	
	ク外宿	31	
	常陸太田市真弓	40	
	ク佐竹	36	
	日立市河原子	32	
	那珂市額田	40	
	ク瓜連	36	
	ひたちなか市部田野	25	
	大洗町成田	27	
	ク磯浜	29	
	茨城町若宮	36	
	鉾田市大谷川	26	
	ク旭中学校	41	
	ク舟木	34	
	ク徳宿	30	
	水戸市石川	34	
原子力機構原研	東海村舟石川	23	
	ク須和間	36	
	ク照沼	34	
	ひたちなか市稲田	25	
	ク宮前	24	
原子力機構大洗	大洗町原子力機構南グランド	28	
	ク旧陣屋	34	
	鉾田市大谷川	44	
	ク旭中学校	64	

測定者	測定地点	測定値 (nGy/時)	
		平成22年4月	平成22年7月
水戸原子力事務所	東海村舟石川		20
	久須和間		23
	久豊岡		38
	久外宿		29
	久照沼		35
	常陸太田市真弓		40
	日立市河原子		35
	那珂市額田		39
	久瓜連		42
	ひたちなか市宮前		36
	久稻田		32
	久部田野		38
	大洗町旧陣屋		31
	久磯浜		39
	茨城町若宮		37
	鉾田市大谷川		41
	久旭中学校		41
	久舟木		37
	久徳宿		35
	水戸市愛宕町		40
原子力機構サイクル工研	東海村舟石川		22
	久須和間		34
	久照沼		31
	ひたちなか市稲田		24
	久宮前		23
原電	東海村舟石川		25
	久須和間		36
	久豊岡		45
	久外宿		29

空間  $\gamma$  線量率（サーベイ）分布図（平成22年4月，22年7月）  
【東海地区】

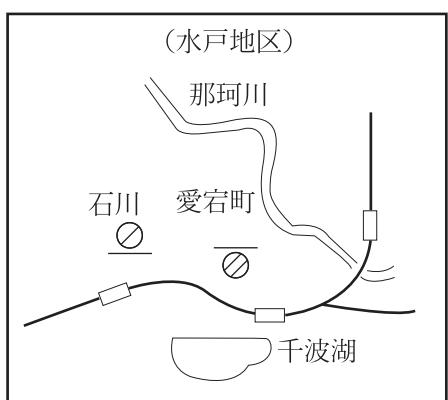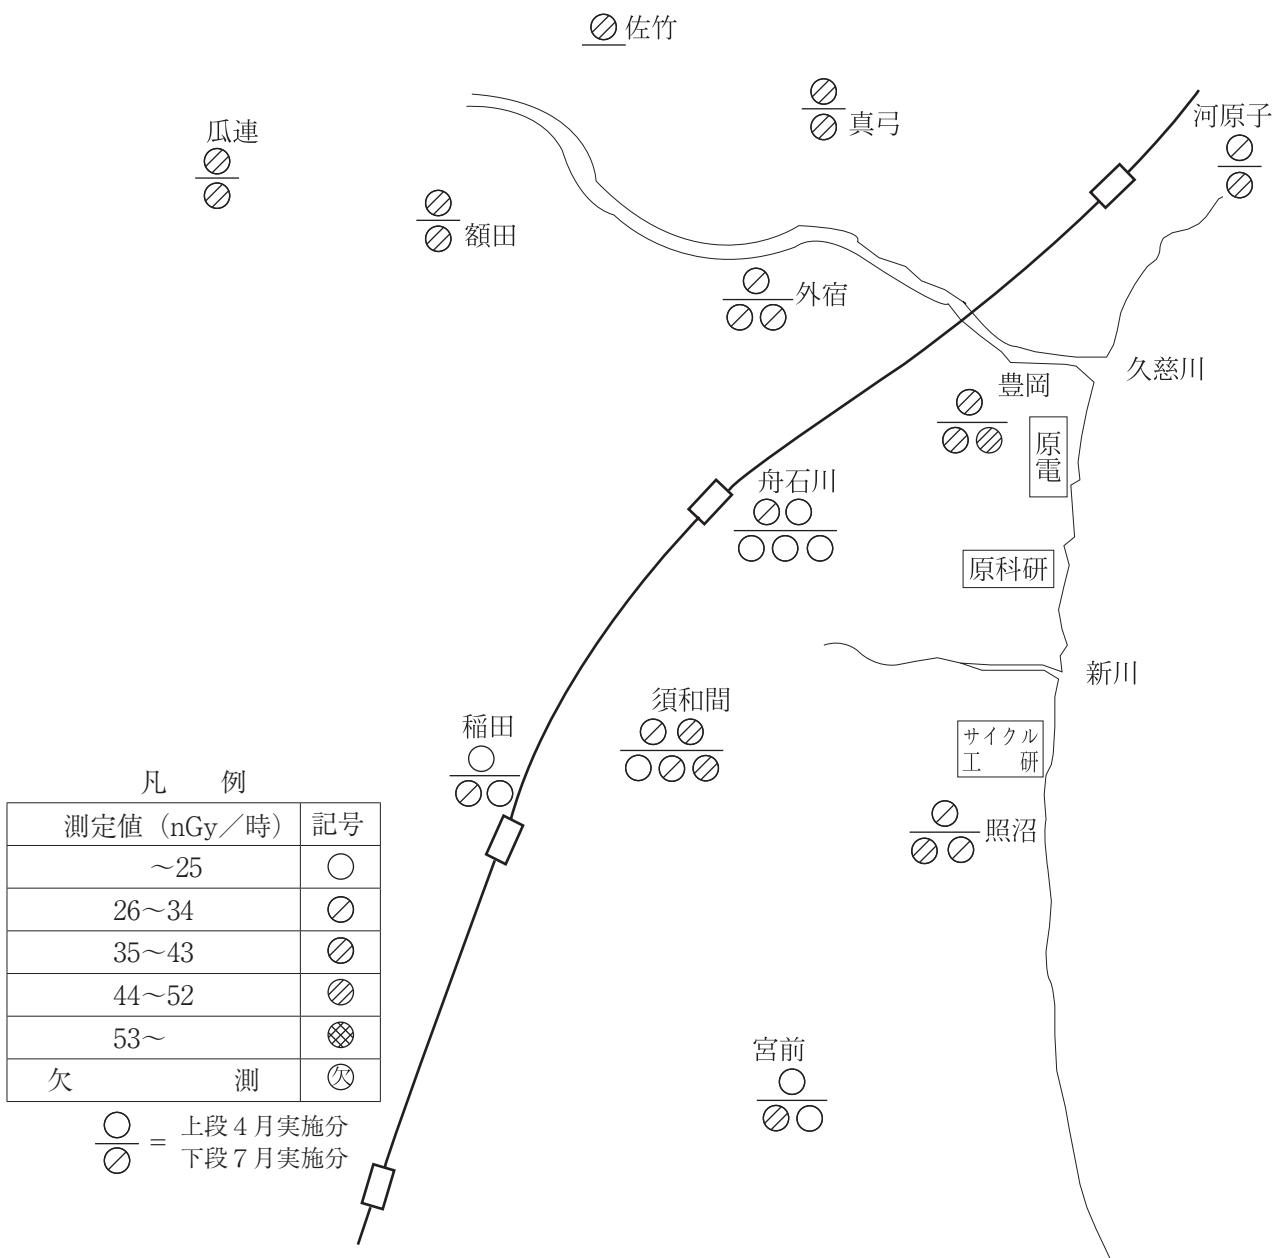


空間  $\gamma$  線量率（サーベイ）分布図（平成22年4月，22年7月）  
【大洗地区】




空間  $\gamma$  線量率（サーベイ）経年変化

【東海地区】

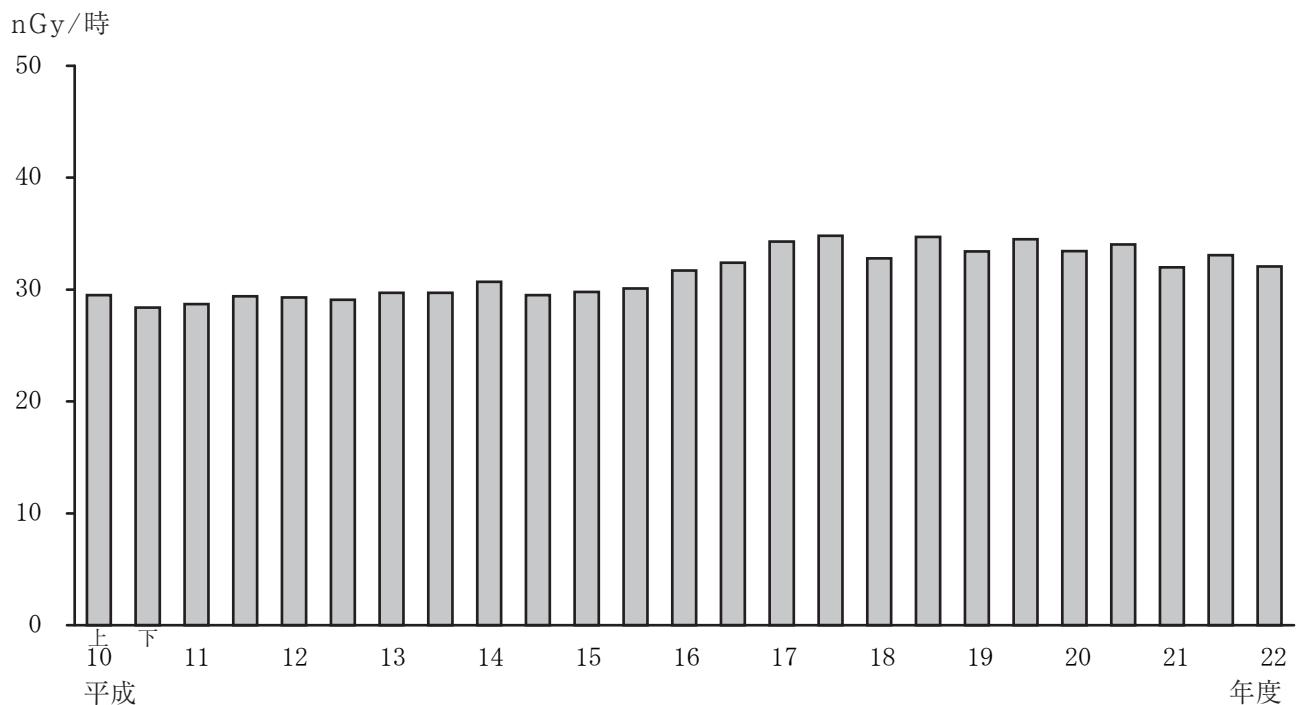

空間  $\gamma$  線量率（サーベイ）経年変化

【大洗地区】

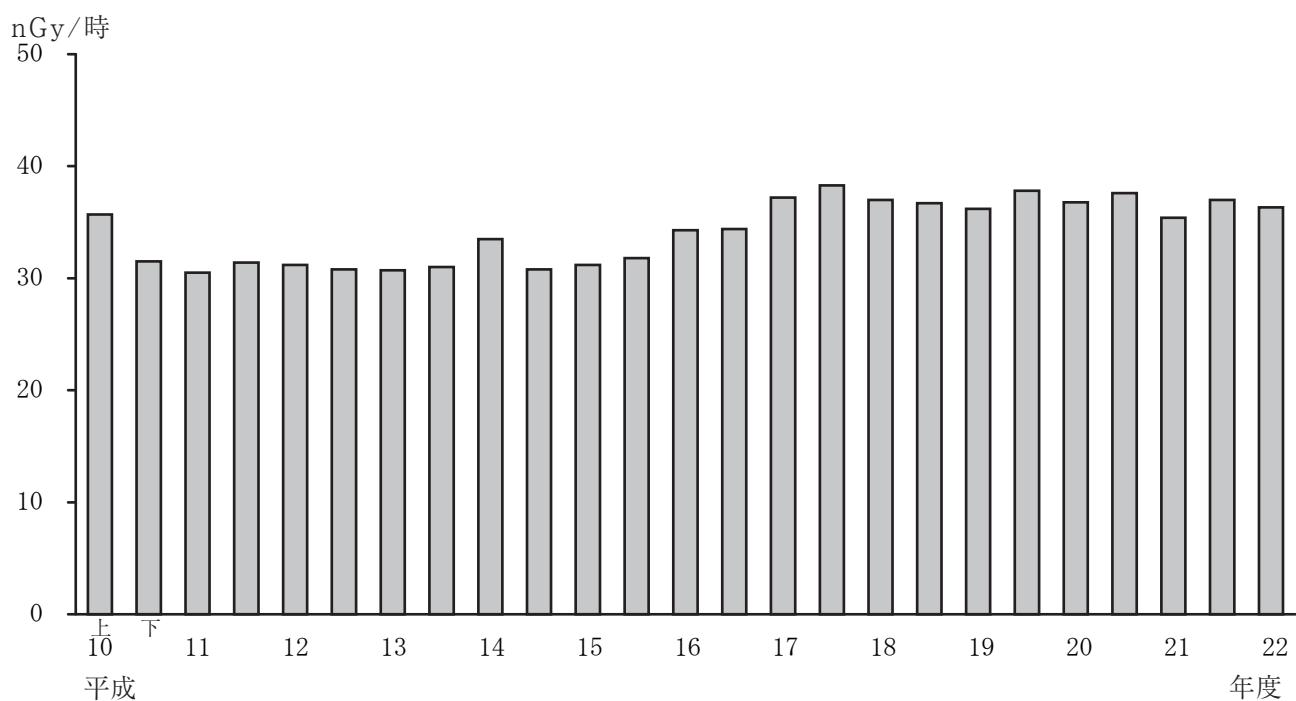

(注) 東海地区、大洗地区とともに、次の理由から平均値が僅かに上昇

- ・県の測定値が、モニタリング車の更新（H15.12）のためH16上期以降約 6 nGy/時上昇

- ・水戸原子力事務所の測定値が、測定機器の校正（H17.3）のためH17上期以降約 7 nGy/時上昇

## 1 - 1 - 2 積算線量測定結果

測定者	評価対象	平常の変動幅の上限
県・施設者	6ヶ月積算値	下表の各地点の値

測定者	測 定 地 点	測 定 期 間	測定値(mGy)		平常の変動幅(上限)(mGy / 6ヶ月)	測 定 方 法
			3ヶ月	計		
県	東 海 村 原子力科学館	3.18 ~ 6. 9 (83)	0.06 (0.07)	0.14	0.16	螢光ガラス線量計
		6. 9 ~ 9.14 (97)	0.08 (0.07)			
	〃 東 海 中 学 校	3.18 ~ 6. 9 (83)	0.06	0.13	0.15	〃
		6. 9 ~ 9.14 (97)	0.07			
	〃 舟 石 川 小 学 校	3.18 ~ 6. 9 (83)	0.07 (0.08)	0.16	0.17	〃
		6. 9 ~ 9.14 (97)	0.09 (0.08)			
	那 珂 市 第 一 中 学 校	3.18 ~ 6. 9 (83)	0.06	0.13	0.15	〃
		6. 9 ~ 9.14 (97)	0.07			
	〃 額 田 小 学 校	3.18 ~ 6. 9 (83)	0.07 (0.08)	0.16	0.18	〃
		6. 9 ~ 9.14 (97)	0.09 (0.08)			
	〃 第 二 中 学 校	3.18 ~ 6. 9 (83)	0.06	0.13 (0.12)	0.13	〃
		6. 9 ~ 9.14 (97)	0.07 (0.06)			
	〃 本 米 崎 小 学 校	3.18 ~ 6. 9 (83)	0.07 (0.08)	0.16	0.17	〃
		6. 9 ~ 9.14 (97)	0.09 (0.08)			
	〃 笠 松 運 動 公 園	3.18 ~ 6. 9 (83)	0.06 (0.07)	0.14	0.15	〃
		6. 9 ~ 9.14 (97)	0.08 (0.07)			
	〃 瓜 連 小 学 校	3.18 ~ 6. 9 (83)	0.06	0.13 (0.12)	0.13	〃
		6. 9 ~ 9.14 (97)	0.07 (0.06)			
	日 立 市 日立商業高等学校	3.18 ~ 6. 9 (83)	0.07 (0.08)	0.15 (0.16)	0.16	〃
		6. 9 ~ 9.14 (97)	0.08			
	〃 日立第二高等学校	3.18 ~ 6. 9 (83)	0.07	0.15	0.17	〃
		6. 9 ~ 9.14 (97)	0.08			
	〃 大 久 保 小 学 校	3.18 ~ 6. 9 (83)	0.06 (0.07)	0.14	0.15	〃
		6. 9 ~ 9.14 (97)	0.08 (0.07)			
	常陸太田市 峰 山 中 学 校	3.18 ~ 6. 9 (83)	0.08 (0.09)	0.18	0.19	〃
		6. 9 ~ 9.14 (97)	0.10 (0.09)			
	ひたちなか市 勝 田 中 央	3.17 ~ 6.10 (83)	0.09	0.19 (0.18)	0.20	〃
		6.10 ~ 9.15 (97)	0.10 (0.09)			
	〃 漁 業 無 線 局	3.17 ~ 6.10 (83)	0.06 (0.07)	0.14	0.14	〃
		6.10 ~ 9.15 (97)	0.08 (0.07)			

測定者	測定地點	測定期間	測定値(mGy)		平常の変動幅(上限)(mGy / 6ヶ月)	測定法
			3ヶ月	計		
県	ひたちなか市 阿字ヶ浦中学校	3.17 ~ 6.10 (83)	0.07	0.15	0.15	蛍光ガラス線量計
		6.10 ~ 9.15 (97)	0.08			
	〃 那珂湊総合支所	3.17 ~ 6.10 (83)	0.09 (0.10)	0.20	0.21	〃
		6.10 ~ 9.15 (97)	0.11 (0.10)			
	大洗町南中学校	3.17 ~ 6.10 (83)	0.08	0.17	0.19	〃
		6.10 ~ 9.15 (97)	0.09			
	〃 磯浜小学校	3.17 ~ 6.10 (83)	0.07	0.15 (0.14)	0.15	〃
		6.10 ~ 9.15 (97)	0.08 (0.07)			
	鉾田市旭北小学校	3.17 ~ 6.10 (83)	0.07	0.15	0.16	〃
		6.10 ~ 9.15 (97)	0.08			
	〃 旭南小学校	3.17 ~ 6.10 (83)	0.08 (0.09)	0.17 (0.18)	0.18	〃
		6.10 ~ 9.15 (97)	0.09			
	〃 舟木小学校	3.17 ~ 6.10 (83)	0.06	0.13	0.14	〃
		6.10 ~ 9.15 (97)	0.07			
	水戸市稲荷第一小学校	3.17 ~ 6.10 (83)	0.07 (0.08)	0.16	0.17	〃
		6.10 ~ 9.15 (97)	0.09 (0.08)			
	茨城町若宮	3.17 ~ 6.10 (83)	0.08	0.17 (0.16)	0.18	〃
		6.10 ~ 9.15 (97)	0.09 (0.08)			
	〃 沼前小学校	3.17 ~ 6.10 (83)	0.06	0.13	0.14	〃
		6.10 ~ 9.15 (97)	0.07			
	〃 明光中学校	3.17 ~ 6.10 (83)	0.07 (0.08)	0.16	0.18	〃
		6.10 ~ 9.15 (97)	0.09 (0.08)			
	水戸市第五中学校	3.17 ~ 6.10 (83)	0.06 (0.07)	0.13 (0.14)	0.14	〃
		6.10 ~ 9.15 (97)	0.07			
原子力機構原研	周辺監視区域境界 (MP-11)	3.25 ~ 6.24 (91)	0.08	0.17	0.19	〃
		6.24 ~ 9.22 (90)	0.09			
	〃 (P'u研裏)	3.25 ~ 6.24 (91)	0.07	0.14	0.15	〃
		6.24 ~ 9.22 (90)	0.07			
	〃 (MP-17)	3.25 ~ 6.24 (91)	0.07	0.14	0.16	〃
		6.24 ~ 9.22 (90)	0.07			
	〃 (MP-18)	3.25 ~ 6.24 (91)	0.07	0.15	0.18	〃
		6.24 ~ 9.22 (90)	0.08			

測定者	測定地点	測定期間	測定値(mGy)		平常の変動幅(上限)(mGy / 6ヶ月)	測定法
			3ヶ月	計		
原子力機構原研	周辺監視区域境界 (MS-2)	3.25 ~ 6.24 (91)	0.09	0.18	0.20	蛍光ガラス線量計
		6.24 ~ 9.22 (90)	0.09			
	東海村新川下流	3.25 ~ 6.24 (91)	0.08	0.17	0.19	〃
		6.24 ~ 9.22 (90)	0.09			
	〃宿	3.25 ~ 6.24 (91)	0.08	0.16	0.18	〃
		6.24 ~ 9.22 (90)	0.08			
	〃阿漕ヶ浦南西	3.25 ~ 6.24 (91)	0.06	0.12	0.12	〃
		6.24 ~ 9.22 (90)	0.06			
	〃阿漕ヶ浦西	3.25 ~ 6.24 (91)	0.08	0.16	0.17	〃
		6.24 ~ 9.22 (90)	0.08			
	〃白方	3.25 ~ 6.24 (91)	0.08	0.16	0.18	〃
		6.24 ~ 9.22 (90)	0.08			
	〃原電グランド北西	3.25 ~ 6.24 (91)	0.09	0.18	0.19	〃
		6.24 ~ 9.22 (90)	0.09			
	〃川根	3.25 ~ 6.24 (91)	0.08	0.16	0.18	〃
		6.24 ~ 9.22 (90)	0.08			
	〃須和間	3.25 ~ 6.24 (91)	0.08	0.16	0.17	〃
		6.24 ~ 9.22 (90)	0.08			
	〃亀下	3.25 ~ 6.24 (91)	0.11	0.22	0.22	〃
		6.24 ~ 9.22 (90)	0.11			
	〃東海中学校	3.25 ~ 6.24 (91)	0.06	0.12	0.14	〃
		6.24 ~ 9.22 (90)	0.06			
	水戸地方気象台	3.25 ~ 6.24 (91)	0.07	0.14	0.15	〃
		6.24 ~ 9.22 (90)	0.07			
原子力機構サイクル工研	周辺監視区域境界 (S-1)	3.26 ~ 6.25 (91)	0.08	0.16	0.20	TLD
		6.25 ~ 9.24 (91)	0.08			
	〃 (S-6)	3.26 ~ 6.25 (91)	0.06	0.14	0.17	〃
		6.25 ~ 9.24 (91)	0.08			
	〃 (S-8)	3.26 ~ 6.25 (91)	0.06	0.13	0.17	〃
		6.25 ~ 9.24 (91)	0.07			
	〃 (S-11)	3.26 ~ 6.25 (91)	0.07	0.15	0.18	〃
		6.25 ~ 9.24 (91)	0.08			

測定者	測定地點	測定期間	測定値(mGy)		平常の変動幅(上限)(mGy / 6ヶ月)	測定法
			3ヶ月	計		
原子力機構サクル工研	東海村照沼公民館	3.26 ~ 6.25 (91)	0.09	0.19	0.23	TLD
		6.25 ~ 9.24 (91)	0.10			
	川根公民館	3.26 ~ 6.25 (91)	0.08	0.17	0.21	〃
		6.25 ~ 9.24 (91)	0.09			
	須和間公民館	3.26 ~ 6.25 (91)	0.08	0.16	0.19	〃
		6.25 ~ 9.24 (91)	0.08			
	外宿公民館	3.26 ~ 6.25 (91)	0.09	0.19	0.19	〃
		6.25 ~ 9.24 (91)	0.10			
	中丸小学校	3.26 ~ 6.25 (91)	0.07	0.14	0.18	〃
		6.25 ~ 9.24 (91)	0.07			
	東海中学校	3.26 ~ 6.25 (91)	0.06	0.13	0.15	〃
		6.25 ~ 9.24 (91)	0.07			
	合同庁舎 (旧役場)	3.26 ~ 6.25 (91)	0.10	0.20	0.23	〃
		6.25 ~ 9.24 (91)	0.10			
	ひたちなか市長砂公民館	3.26 ~ 6.25 (91)	0.08	0.17	0.20	〃
		6.25 ~ 9.24 (91)	0.09			
	足崎公民館	3.26 ~ 6.25 (91)	0.08	0.17	0.21	〃
		6.25 ~ 9.24 (91)	0.09			
	前渡小学校	3.26 ~ 6.25 (91)	0.08	0.17	0.22	〃
		6.25 ~ 9.24 (91)	0.09			
	高野小学校	3.26 ~ 6.25 (91)	0.08	0.16	0.21	〃
		6.25 ~ 9.24 (91)	0.08			
	佐野小学校	3.26 ~ 6.25 (91)	0.07	0.14	0.17	〃
		6.25 ~ 9.24 (91)	0.07			
	市役所	3.26 ~ 6.25 (91)	0.08	0.17	0.20	〃
		6.25 ~ 9.24 (91)	0.09			
	水戸市石川(旧環境監視センター)	3.26 ~ 6.25 (91)	0.08	0.17	0.20	〃
		6.25 ~ 9.24 (91)	0.09			
原子力機構大洗	周辺監視区域境界 (敷地北)	3.18 ~ 6.17 (91)	0.06	0.13	0.18	〃
		6.17 ~ 9.17 (92)	0.07			
	(北門)	3.18 ~ 6.17 (91)	0.06	0.12	0.16	〃
		6.17 ~ 9.17 (92)	0.06			

測定者	測定地点	測定期間	測定値(mGy)		平常の変動幅(上限)(mGy / 6ヶ月)	測定法
			3ヶ月	計		
原子子力機構	周辺監視区域境界 (敷地東)	3.18 ~ 6.17 (91)	0.06	0.13	0.16	TLD
		6.17 ~ 9.17 (92)	0.07			
	(敷地南)	3.18 ~ 6.17 (91)	0.05	0.11	0.14	〃
		6.17 ~ 9.17 (92)	0.06			
	(敷地西)	3.18 ~ 6.17 (91)	0.06	0.13 (0.12)	0.16	〃
		6.17 ~ 9.17 (92)	0.07 (0.06)			
	(排水監視施設)	3.18 ~ 6.17 (91)	0.06	0.12	0.17	〃
		6.17 ~ 9.17 (92)	0.06			
	(No. 1)	3.18 ~ 6.17 (91)	0.05	0.12	0.17	〃
		6.17 ~ 9.17 (92)	0.07			
大洗	(No. 2)	3.18 ~ 6.17 (91)	0.06	0.13	0.16	〃
		6.17 ~ 9.17 (92)	0.07			
	大洗町南中学校	3.18 ~ 6.17 (91)	0.07	0.15	0.19	〃
		6.17 ~ 9.17 (92)	0.08			
	北松川	3.18 ~ 6.17 (91)	0.08	0.16	0.20	〃
		6.17 ~ 9.17 (92)	0.08			
	鉢田市上釜	3.18 ~ 6.17 (91)	0.06	0.12	0.15	〃
		6.17 ~ 9.17 (92)	0.06			
	大洗町成田	3.18 ~ 6.17 (91)	0.06	0.13	0.15	〃
		6.17 ~ 9.17 (92)	0.07			
原子力機構那珂	夏海	3.18 ~ 6.17 (91)	0.08	0.17	0.22	〃
		6.17 ~ 9.17 (92)	0.09			
	鉢田市下太田	3.18 ~ 6.17 (91)	0.06	0.12	0.16	〃
		6.17 ~ 9.17 (92)	0.06			
	周辺監視区域境界 (MP-1)	3.17 ~ 6.15 (90)	0.06 (0.07)	0.12 (0.13)	0.15	〃
		6.15 ~ 9.15 (92)	0.06			
	(MP-2)	3.17 ~ 6.15 (90)	0.10	0.20	0.25	〃
		6.15 ~ 9.15 (92)	0.10			
原電	周辺監視区域境界 (MP-A)	3.24 ~ 6.23 (91)	0.08	0.16	0.21	〃
		6.23 ~ 9.16 (85)	0.08			
	周辺監視区域境界 (MP-B)	3.24 ~ 6.23 (91)	0.09	0.18	0.23	〃
		6.23 ~ 9.16 (85)	0.09			

測定者	測定地点	測定期間	測定値(mGy)		平常の変動幅(上限)(mGy / 6ヶ月)	測定法
			3ヶ月	計		
原	周辺監視区域境界 (MP-C)	3.24 ~ 6.23 (91)	0.10	0.19 (0.20)	0.24	TLD
		6.23 ~ 9.16 (85)	0.09 (0.10)			
	〃 (MP-D)	3.24 ~ 6.23 (91)	0.08	0.15 (0.16)	0.20	〃
		6.23 ~ 9.16 (85)	0.07 (0.08)			
	東海村東海中学校	3.24 ~ 6.23 (91)	0.05	0.11	0.14	〃
		6.23 ~ 9.16 (85)	0.06			
	〃 原電グランド	3.24 ~ 6.23 (91)	0.08	0.16	0.21	〃
		6.23 ~ 9.16 (85)	0.08			
電	〃 豊岡	3.24 ~ 6.23 (91)	0.10	0.19 (0.20)	0.26	〃
		6.23 ~ 9.16 (85)	0.09 (0.10)			
	〃 二軒茶屋	3.24 ~ 6.23 (91)	0.08	0.15 (0.16)	0.17	〃
		6.23 ~ 9.16 (85)	0.07 (0.08)			
	日立市留	3.24 ~ 6.23 (91)	0.07	0.14	0.18	〃
		6.23 ~ 9.16 (85)	0.07			
	〃 東小沢小学校	3.24 ~ 6.23 (91)	0.06	0.13	0.19	〃
		6.23 ~ 9.16 (85)	0.07			
	〃 金沢小学校	3.24 ~ 6.23 (91)	0.06	0.11 (0.12)	0.15	〃
		6.23 ~ 9.16 (85)	0.05 (0.06)			
N	敷地境界(南側)	4.1 ~ 7.1 (91)	0.08	0.16	0.18	〃
		7.1 ~ 10.1 (92)	0.08			
	〃 (東側)	4.1 ~ 7.1 (91)	0.08	0.17	0.19	〃
		7.1 ~ 10.1 (92)	0.09			
東	周辺監視区域境界 (MB-1)	4.6 ~ 7.1 (86)	0.10 (0.11)	0.21 (0.22)	0.24	〃
		7.1 ~ 10.1 (92)	0.11			
	〃 (MB-2)	4.6 ~ 7.1 (86)	0.11	0.22	0.24	〃
		7.1 ~ 10.1 (92)	0.11			
大	〃 (MB-4)	4.6 ~ 7.1 (86)	0.10	0.20	0.22	〃
		7.1 ~ 10.1 (92)	0.10			



(注) 宇宙線成分及びTLD・蛍光ガラス線量計の自己汚染の寄与分を除く。

3ヶ月間の測定値の( )は91日当たりに換算した値で、6ヶ月間合計の測定値の( )は、91日当たりに換算した3ヶ月間の測定値を合計した場合である。なお、( )書きがないものは、91日当たりに換算しても値が変わらない場合である。


積算線量（TLD・蛍光ガラス線量計）分布図（平成22年4月～22年9月）

【東海地区】

○ 日立二高

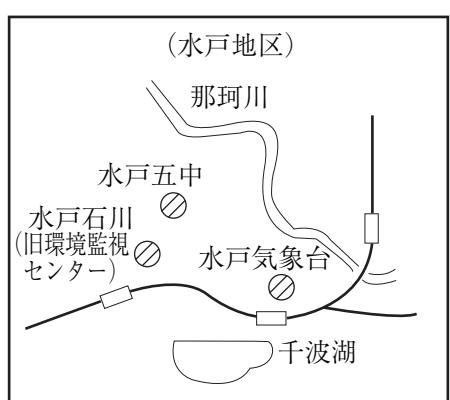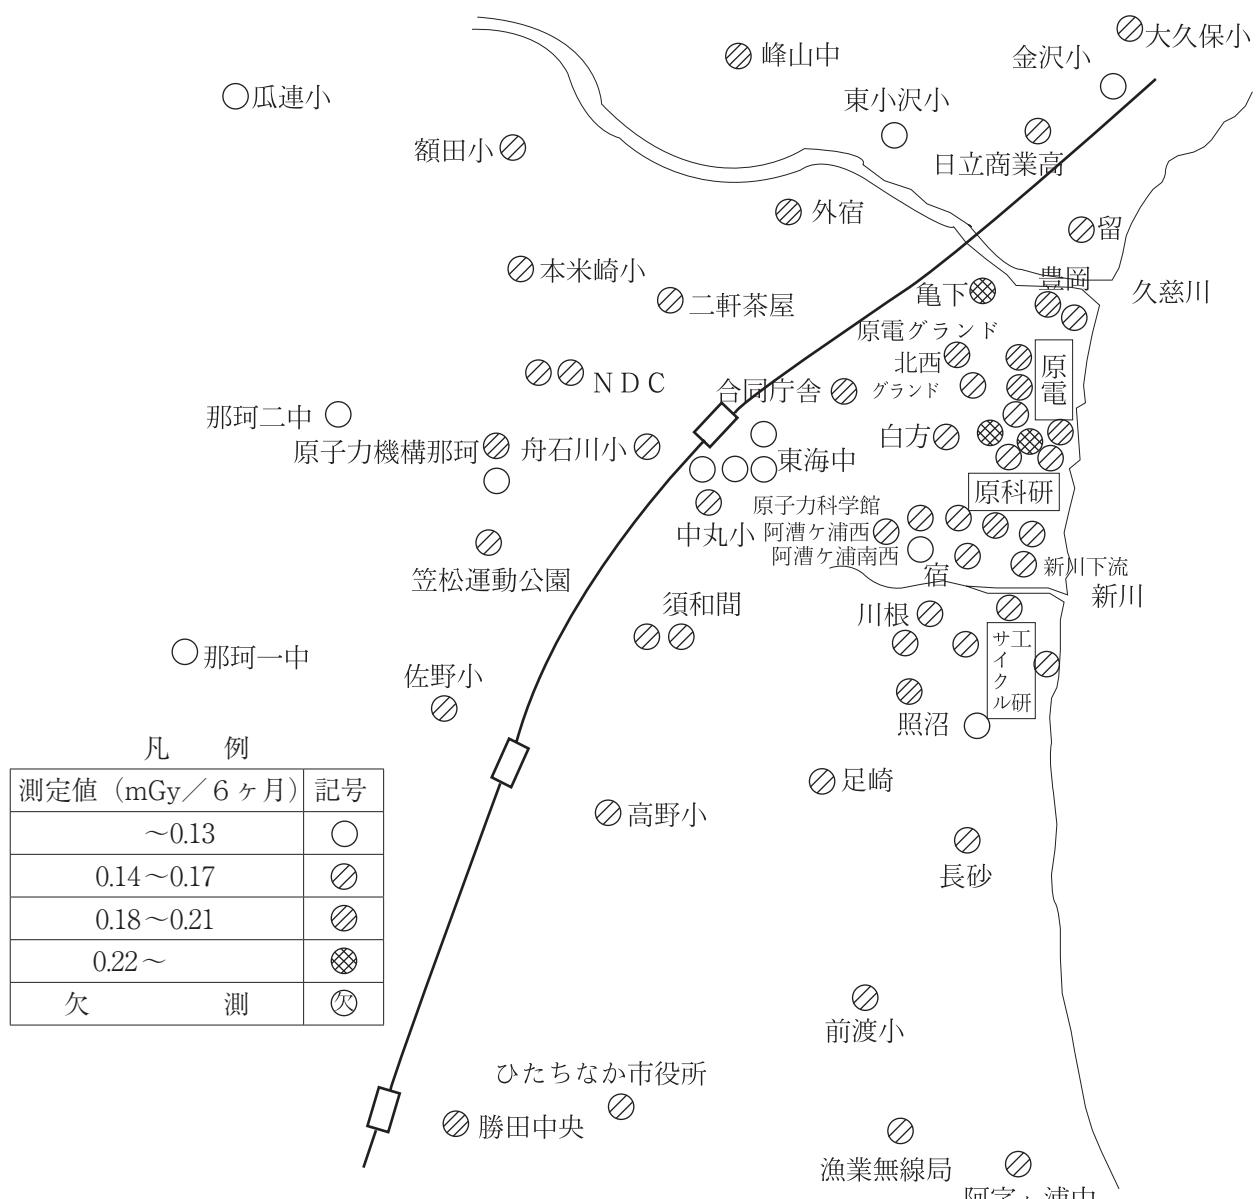


積算線量（TLD・蛍光ガラス線量計）分布図（平成22年4月～22年9月）  
【大洗地区】

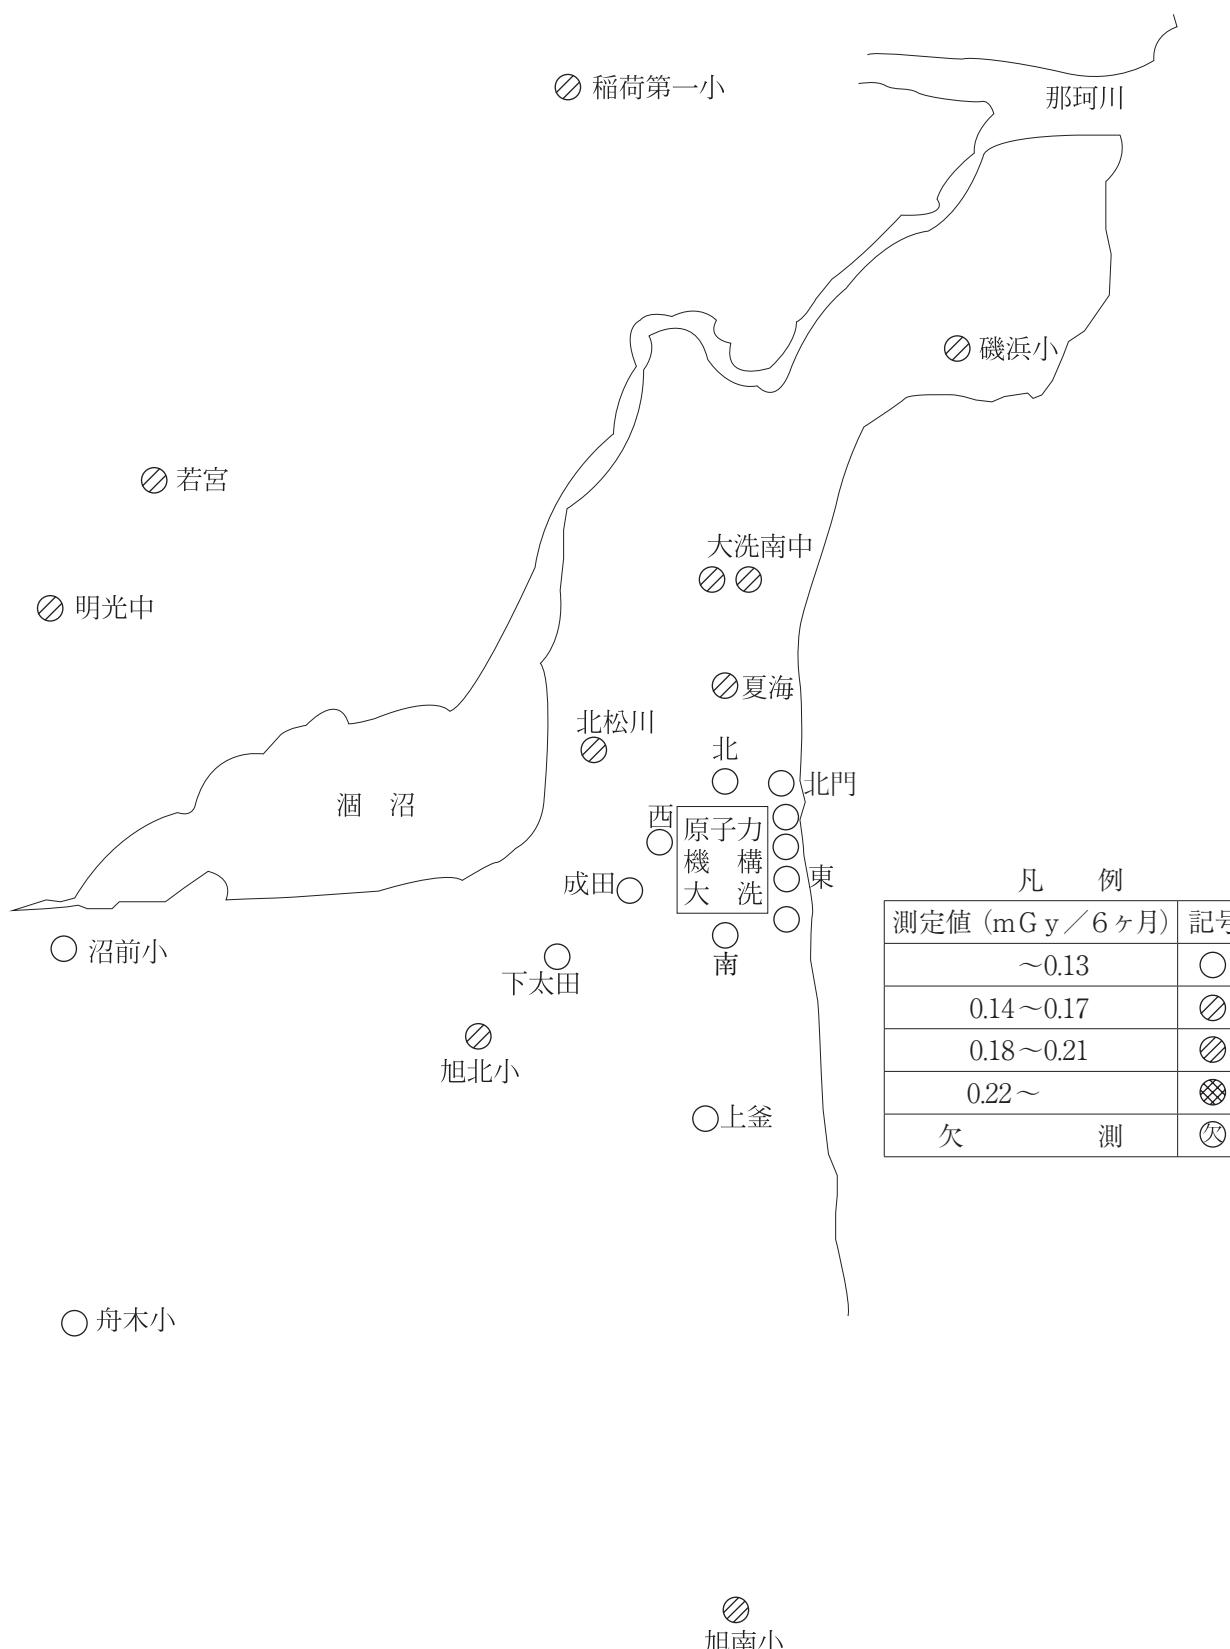


### 積算線量経年変化

【東海地区】

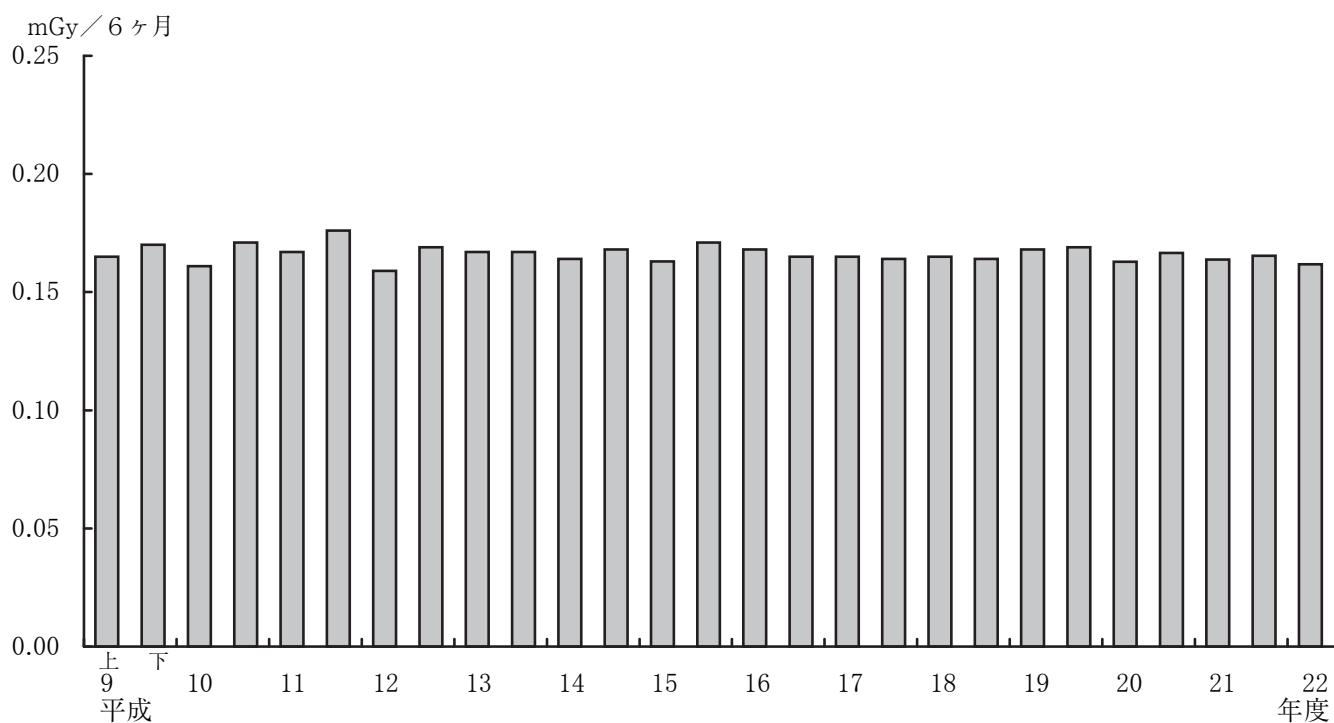

### 積算線量経年変化

【大洗地区】

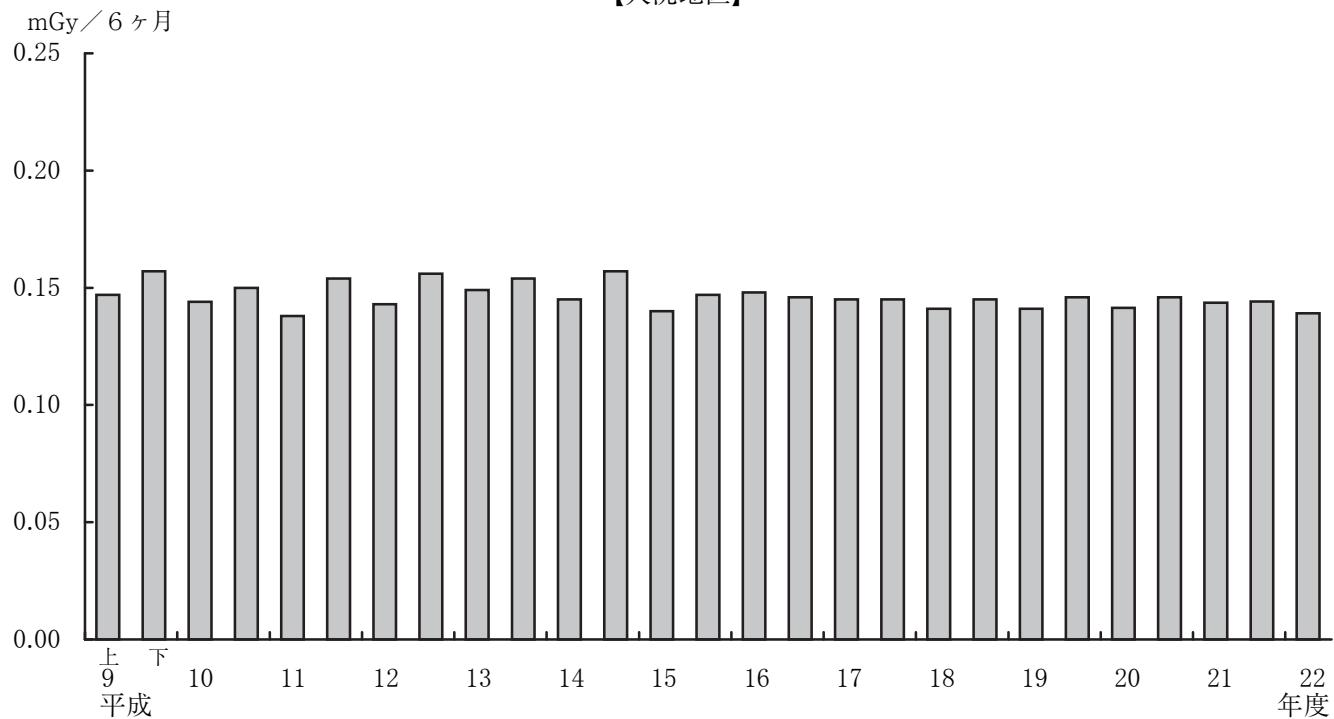

1-2 漁網表面吸収線量率の測定結果


測定者	項目	採取地点	測定期間 (曳航時間)	測定値
原子力機構研	$\gamma$ (nGy/時)	東海沖にて曳航	7.2 ~ 9.2 (26時間)	*
	$\beta$ (nGy/時)			*

1-3 大気中放射能測定結果

1-3-1 降下塵中の放射性核種分析結果 ( $^{54}\text{Mn}$ 他)

測定者	採取地點	採取月日	核種・分析値 (Bq/m <sup>2</sup> )						
			$^{54}\text{Mn}$	$^{60}\text{Co}$	$^{95}\text{Zr}$	$^{95}\text{Nb}$	$^{106}\text{Ru}$	$^{137}\text{Cs}$	$^{144}\text{Ce}$
県	水戸市愛宕町	4.1 ~ 5.6	*	*	*	*	*	*	*
		5.6 ~ 6.1	*	*	*	*	*	*	*
		6.1 ~ 7.1	*	*	*	*	*	*	*
		7.1 ~ 8.2	*	*	*	*	*	*	*
		8.2 ~ 9.1	*	*	*	*	*	*	*
		9.1 ~ 10.1	*	*	*	*	*	*	*
原子力機構原科研	原子力機構原科研構内	4.1 ~ 5.6	*	*	*	*	*	*	*
		5.6 ~ 6.1	*	*	*	*	*	*	*
		6.1 ~ 7.1	*	*	*	*	*	*	*
		7.1 ~ 8.2	*	*	*	*	*	*	*
		8.2 ~ 9.1	*	*	*	*	*	*	*
		9.1 ~ 10.1	*	*	*	*	*	*	*

測定者	採取地點	採取月日	核種・分析値 (Bq/m <sup>2</sup> )						
			<sup>54</sup> Mn	<sup>60</sup> Co	<sup>95</sup> Zr	<sup>95</sup> Nb	<sup>106</sup> Ru	<sup>137</sup> Cs	<sup>144</sup> Ce
原子力機構大洗	原子力機構大洗構内	4. 1 ~ 5. 6	*	*	*	*	*	*	*
		5. 6 ~ 6. 1	*	*	*	*	*	*	*
		6. 1 ~ 7. 1	*	*	*	*	*	*	*
		7. 1 ~ 8. 2	*	*	*	*	*	*	*
		8. 2 ~ 9. 1	*	*	*	*	*	*	*
		9. 1 ~ 10. 1	*	*	*	*	*	*	*

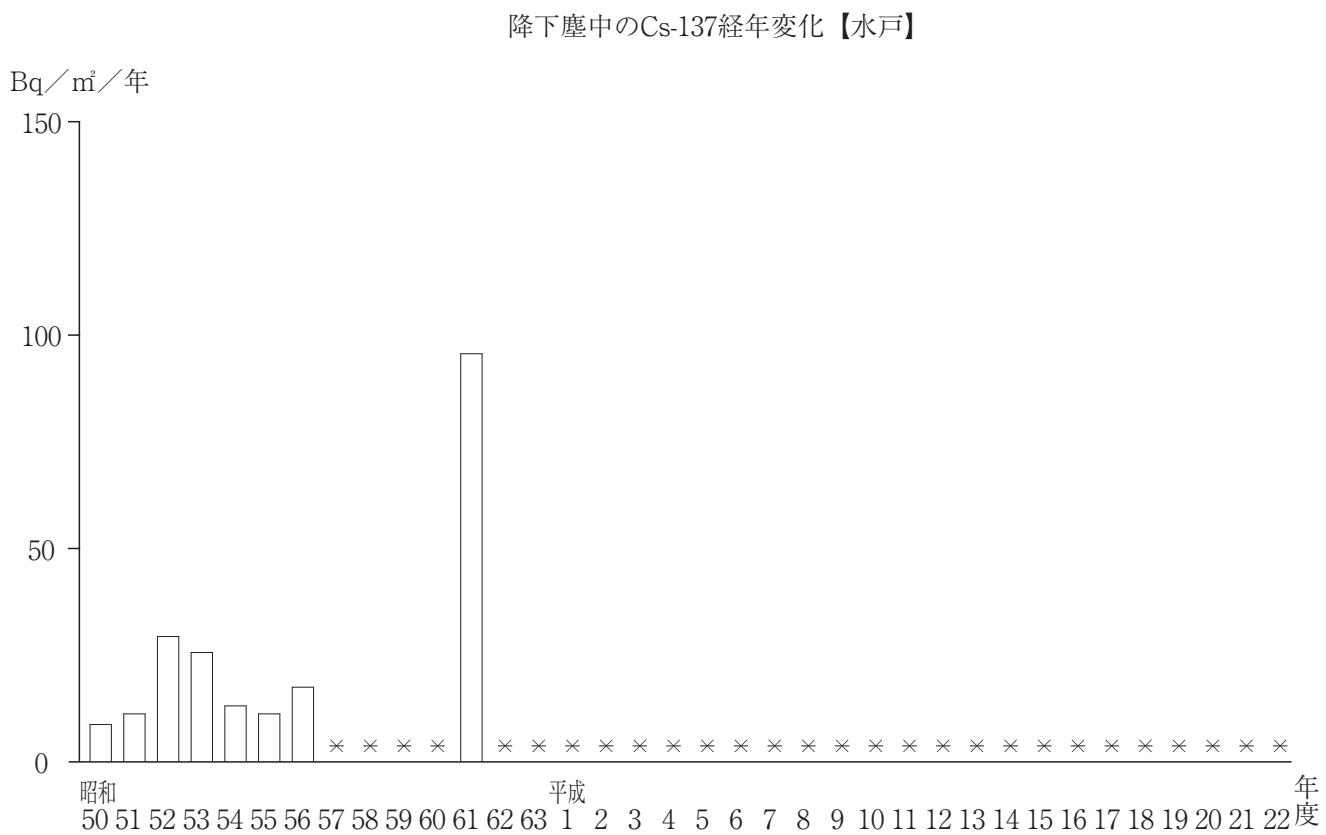

## 1 - 4 陸土中の放射能測定結果

### 1 - 4 - 1 土壤中の放射性核種分析結果 (<sup>54</sup>Mn他)

測定者	採取地點	採取月日	分析値 (Bq/kg・乾)				
			<sup>54</sup> Mn	<sup>60</sup> Co	<sup>106</sup> Ru	<sup>137</sup> Cs	<sup>144</sup> Ce
県	水戸市見川	5.13	*	*	*	6.5	*
	那珂市横堀	5.13	*	*	*	9.4	*
	東海村舟石川	5.13	*	*	*	5.2	*
	ひたちなか市常陸那珂	5.13	*	*	*	3.7	*
原子力機構 原科研	東海村須和間	5.13	*	*	*	25	*
原子力機構 サイクル工研	ひたちなか市長砂	5.17	*	*	*	7.1	*
原子力機構 大洗	鉢田市飛沢	5.13	*	*	*	6.4	*
原電	日立市留	5.13	*	*	*	1.7	*

(注) <sup>137</sup>Csの検出は過去の核実験の影響による。




### 1 - 4 - 2 河底土中の放射性核種分析結果 (<sup>54</sup>Mn他)

測定者	採取地點	採取月日	分析値 (Bq/kg・乾)				
			<sup>54</sup> Mn	<sup>60</sup> Co	<sup>106</sup> Ru	<sup>137</sup> Cs	<sup>144</sup> Ce
原子力機構 サイクル工研	東海村新川河口	4.26	*	*	*	*	*

### 1 - 4 - 3 海岸砂中の放射性核種分析結果 (<sup>54</sup>Mn他)

測定者	採取地點	採取月日	分析値 (Bq/kg・乾)				
			<sup>54</sup> Mn	<sup>60</sup> Co	<sup>106</sup> Ru	<sup>137</sup> Cs	<sup>144</sup> Ce
県	大洗町大貫	7. 1	*	*	*	*	*
原子力機構 サイクル工研	日立市久慈	7. 5	*	*	*	*	*
	ひたちなか市阿字ヶ浦	7. 5	*	*	*	*	*

## 土壤中のCs-137濃度の経年変化

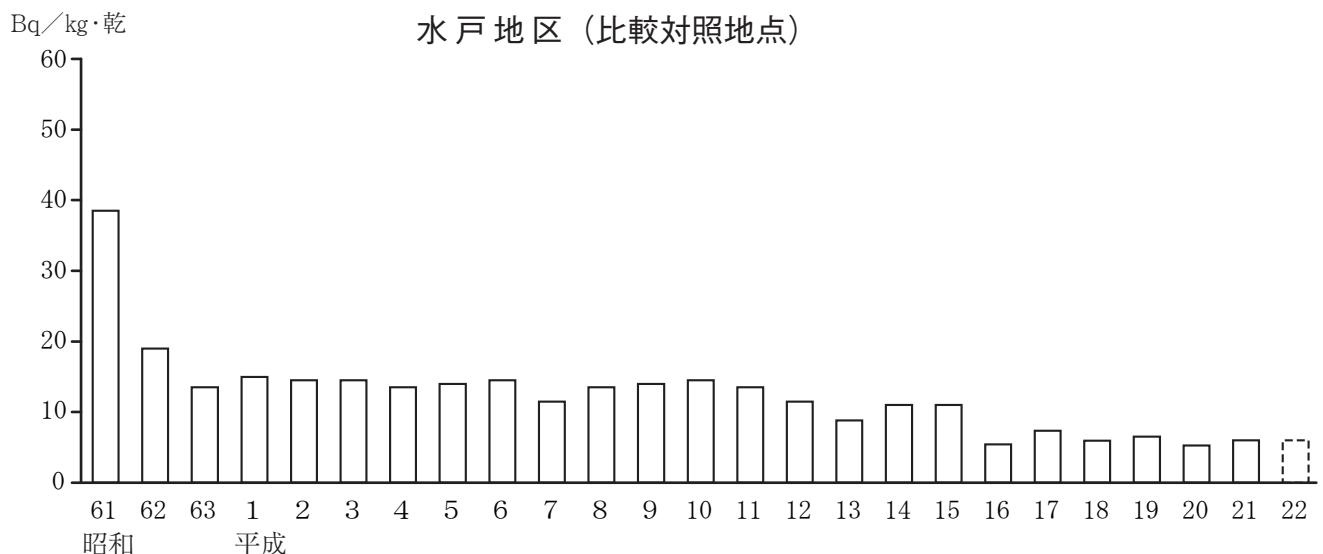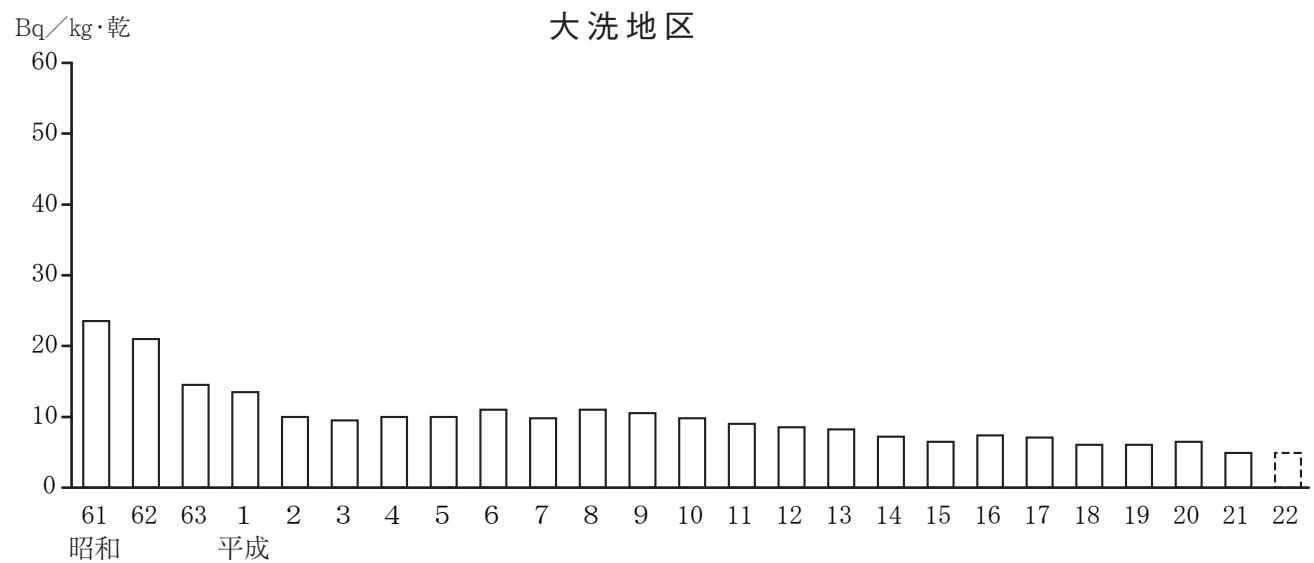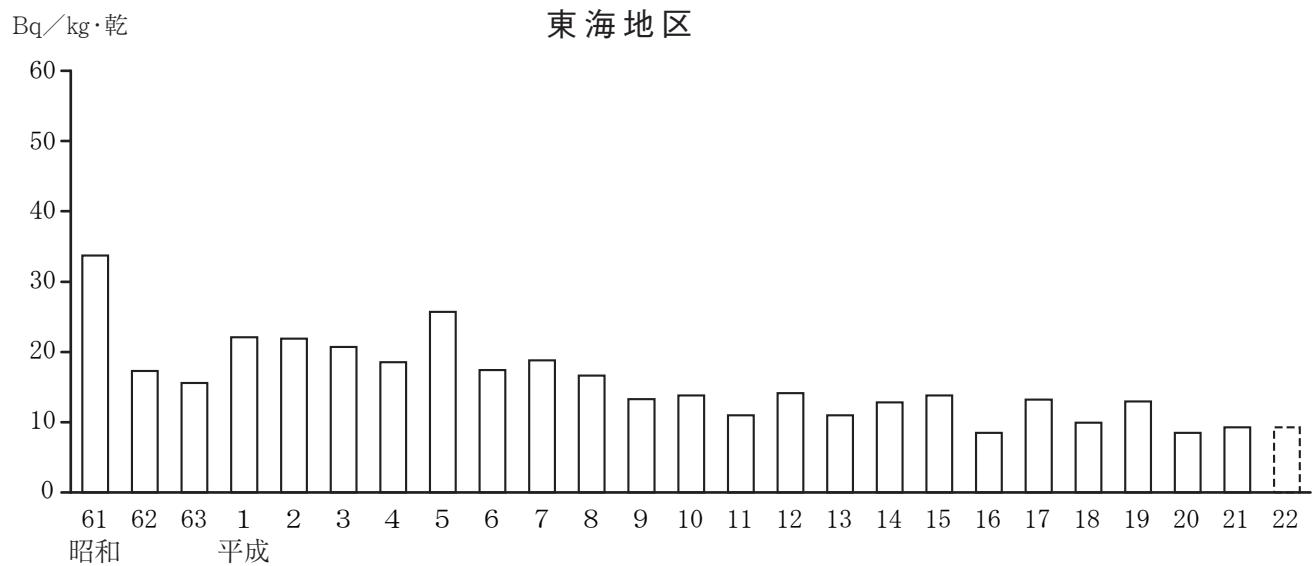

1-5 陸水中の放射能測定結果

1-5-1 河川水及び湖沼水中の放射性核種分析結果 (<sup>54</sup>Mn他)

測定者	採水地点	採水月日	水温(℃)	塩素量(‰)	核種分析値(Bq/L)					
					<sup>3</sup> H	<sup>54</sup> Mn	<sup>60</sup> Co	<sup>106</sup> Ru	<sup>137</sup> Cs	<sup>144</sup> Ce
県	那珂川下流 (国田大橋)	4.20	14.2		*	*	*	*	*	*
水戸原子力事務所	新川中流 (宮前橋)	4.26	12.8		*	*	*	*	*	*
	久慈川下流 (榎橋)	4.19	10.2		*	*	*	*	*	*
	那珂川下流 (中河内)	4.1	10.6		*	*	*	*	*	*
原子力機構サイクル工研	新川河口	4.26	14.0	0.113	*	*	*	*	*	*
	阿漕ヶ浦	4.26	13.8		*	*	*	*	*	*
原子力機構大洗	涸沼 (北松川)	4.20	11.8	0.85	*	*	*	*	*	*

1-5-2 飲料水中の放射性核種分析結果 (<sup>54</sup>Mn他)

測定者	種別	採水地点	採水月日	水温(℃)	核種分析値(Bq/L)					
					<sup>54</sup> Mn	<sup>60</sup> Co	<sup>106</sup> Ru	<sup>137</sup> Cs	<sup>144</sup> Ce	U
県	水道	水戸市愛宕町 (那珂川)	4.20	13.1	*	*	*	*	*	
原子力機構 原科研		東海村須和間 (久慈川)	4.6	11.5	*	*	*	*	*	
原子力機構 サイクル工研		ひたちなか市長砂 (那珂川)	4.6	11.7	*	*	*	*	*	
原子力機構 大洗	水井	大洗町北松川 (地下水)	4.20	14.6	*	*	*	*	*	
原電		日立市留 (久慈川)	4.26	12.0	*	*	*	*	*	
県		東海村村松	4.20	12.7	*	*	*	*	*	
J C O	戸水	東海村舟石川	4.9	13.0						*
三菱原燃		東海村舟石川	4.9	14.0						*
原燃工		東海村村松	4.9	13.0						*
		東海村川根	4.21	21.0						*

1 - 6 海洋における放射能測定結果

1 - 6 - 1 海水中の放射性核種分析結果 (<sup>54</sup>Mn他)



測定者	採水海域	採水月日	分析値 (Bq/L)							
			<sup>54</sup> Mn	<sup>60</sup> Co	<sup>90</sup> Sr	<sup>95</sup> Zr	<sup>95</sup> Nb	<sup>106</sup> Ru	<sup>137</sup> Cs	<sup>144</sup> Ce
県	久慈沖 (A)	4.19	*	*	*	*	*	*	*	*
	サイクル工研沖 (G)	4.19	*	*	*	*	*	*	*	*
	阿字ヶ浦沖 (I)	4.19	*	*	*	*	*	*	*	*
	那珂湊沖 (J)	4.19	*	*	*	*	*	*	*	*
	大貫沖 (K)	4.19	*	*	*	*	*	*	*	*
	再処理排水放出口周辺 (P)	4.20	*	*	*	*	*	*	*	*
原子力機構 原子科 研	原科研沖 (C)	4.8	*	*	*	*	*	*	*	*
原子力機構 サイクル工研	原子力機構サイクル工研沖 (F)	4.20	*	*	*	*	*	*	*	*
	長砂沖 (H)	4.20	*	*	*	*	*	*	*	*
	再処理排水放出口周辺 (P)	4.20	*	*	*	*	*	*	*	*
原子力機構 大洗	原子力機構大洗沖 (L)	4.21	*	*	*	*	*	*	*	*
	〃 (M)	4.21	*	*	*	*	*	*	*	*
原電	原電沖 (B)	4.15	*	*	*	*	*	*	*	*

(注1) 採取海域:( ) 内は採水海域記号。採取地点は156ページの図を参照。

(注2) 採水部位は表層

海水中の主要放射性核種濃度の経年変化 - 墓測定 -

\* : 検出下限値 (0.004Bq/L) 未満

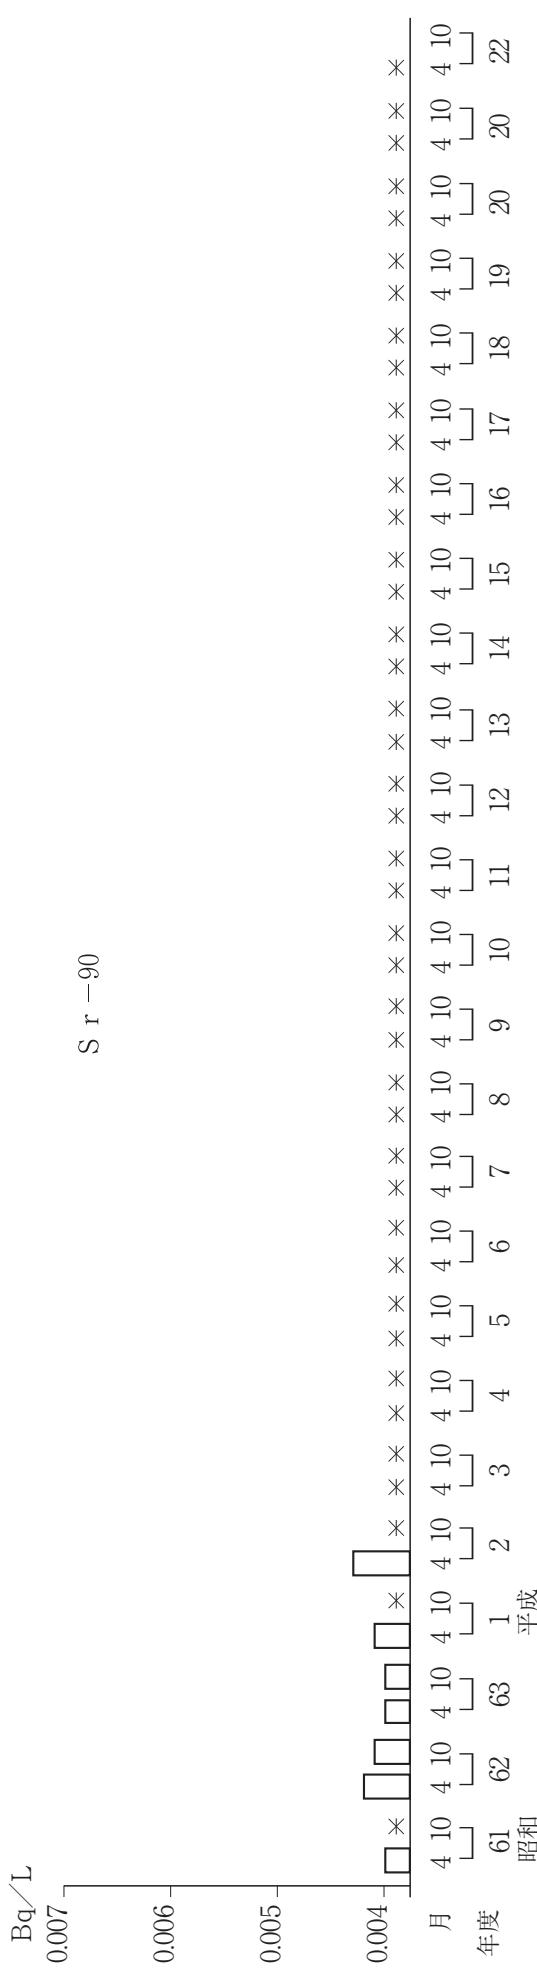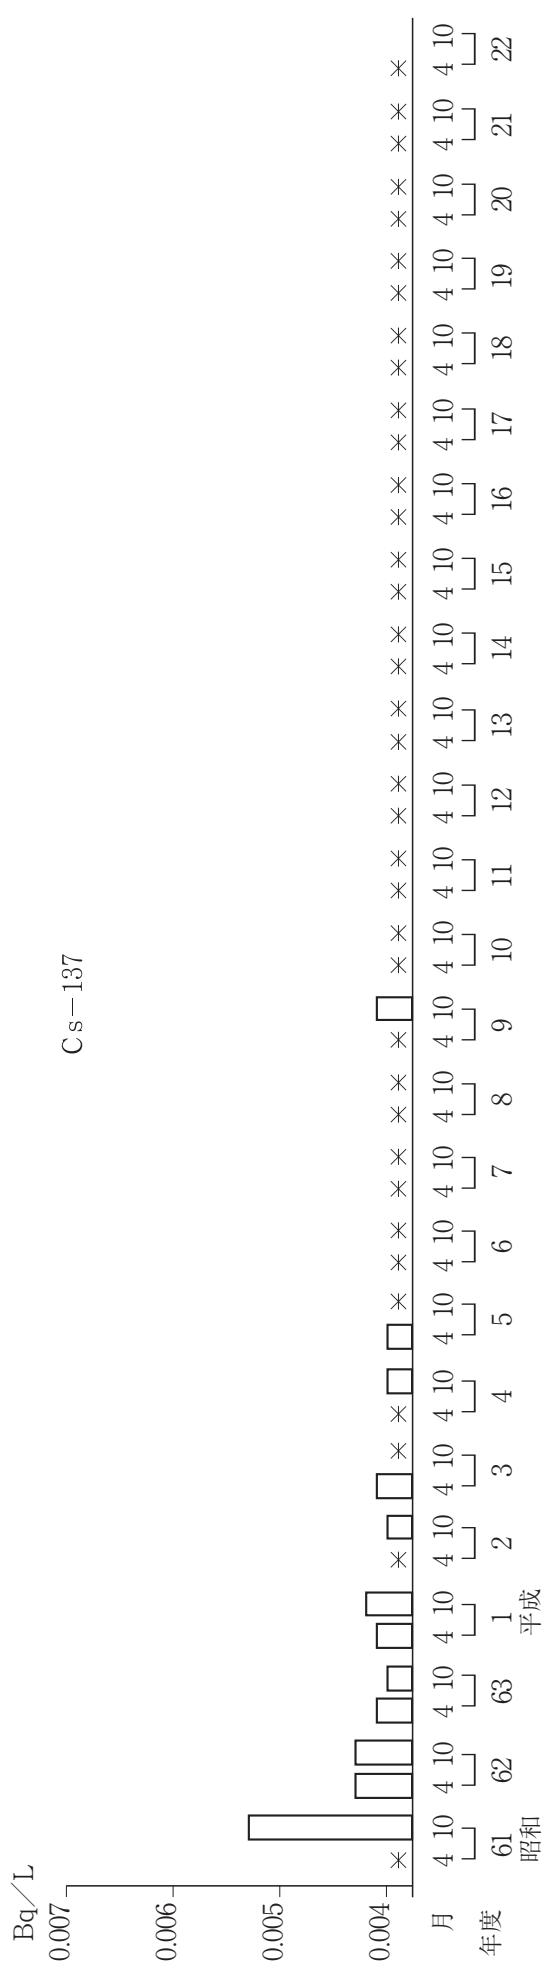


1 - 6 - 2 海底土中の放射性核種分析結果 (<sup>54</sup>Mn他)

測定者	採取海域	採取月日	分 析 値 (Bq/kg・乾)								
			<sup>54</sup> Mn	<sup>60</sup> Co	<sup>90</sup> Sr	<sup>95</sup> Zr	<sup>95</sup> Nb	<sup>106</sup> Ru	<sup>137</sup> Cs	<sup>144</sup> Ce	Pu
県	久慈沖(A)	7.13	*	*	*	*	*	*	0.44	*	0.68
	サイクル工研沖(G)	7.13	*	*	*	*	*	*	0.42	*	0.79
	阿字ヶ浦沖(I)	7.13	*	*	*	*	*	*	0.51	*	0.87
	那珂湊沖(J)	7.13	*	*	*	*	*	*	*	*	0.30
	大貫沖(K)	7.13	*	*	*	*	*	*	*	*	0.34
	再処理排水放出口周辺(P)	7.8	*	*	*	*	*	*	*	*	0.47
原子力機構 原科研	原科研沖(C)	7.6	*	*	*	*	*	*	*	*	0.20
原子力機構 サイクル工研	原子力機構サイクル工研沖(F)	7.20	*	*	*	*	*	*	*	*	0.36
	長砂沖(H)	7.20	*	*	*	*	*	*	*	*	0.42
	再処理排水放出口周辺(P)	7.8	*	*	*	*	*	*	0.51	*	0.43
原子力機構 大洗	原子力機構大洗沖(L)	7.15	*	*	*	*	*	*	*	*	/
	タ(M)	7.15	*	*	*	*	*	*	*	*	/
原電	原電沖(B)	7.16	*	*	*	*	*	*	0.61	*	/


(注1) 採取海域：( ) 内は採取海域記号。採取地点は156ページの図を参照。

(注2) <sup>137</sup>Cs, Puの検出は過去の核実験の影響による。


海底土中のCs-137濃度の経年変化 (県測定分)

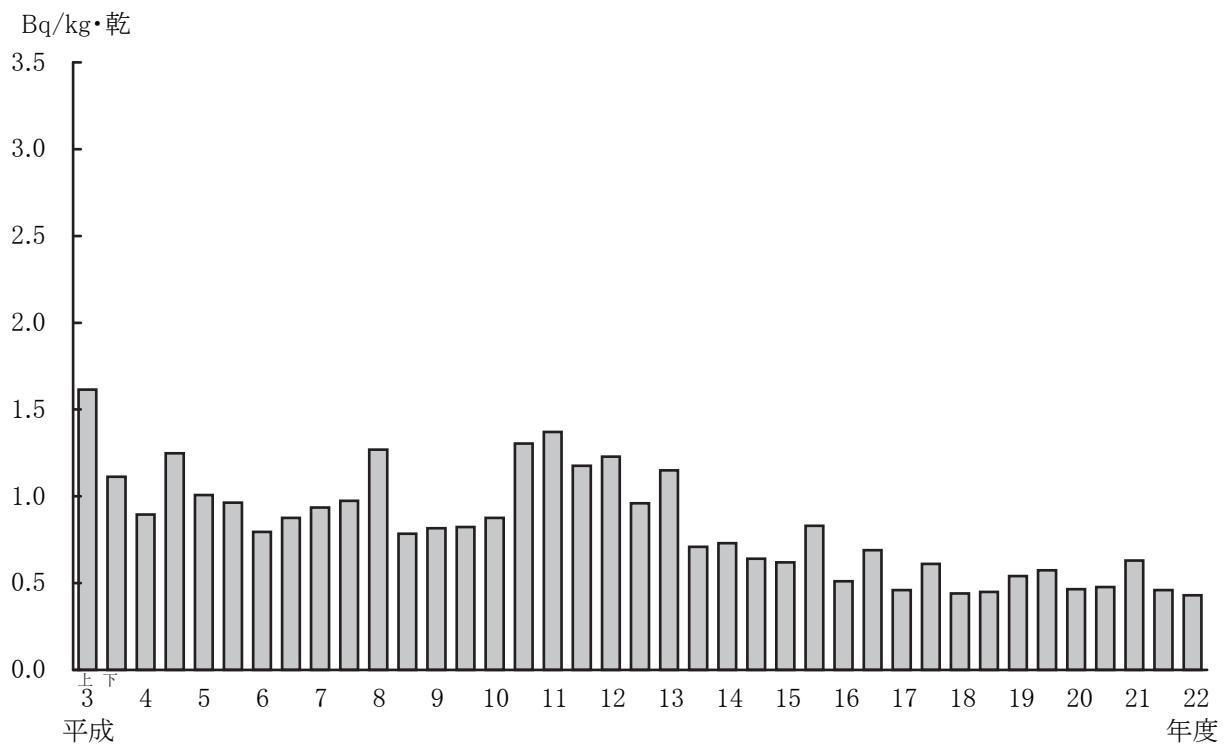


海底土中のPu濃度の経年変化 (県測定分)

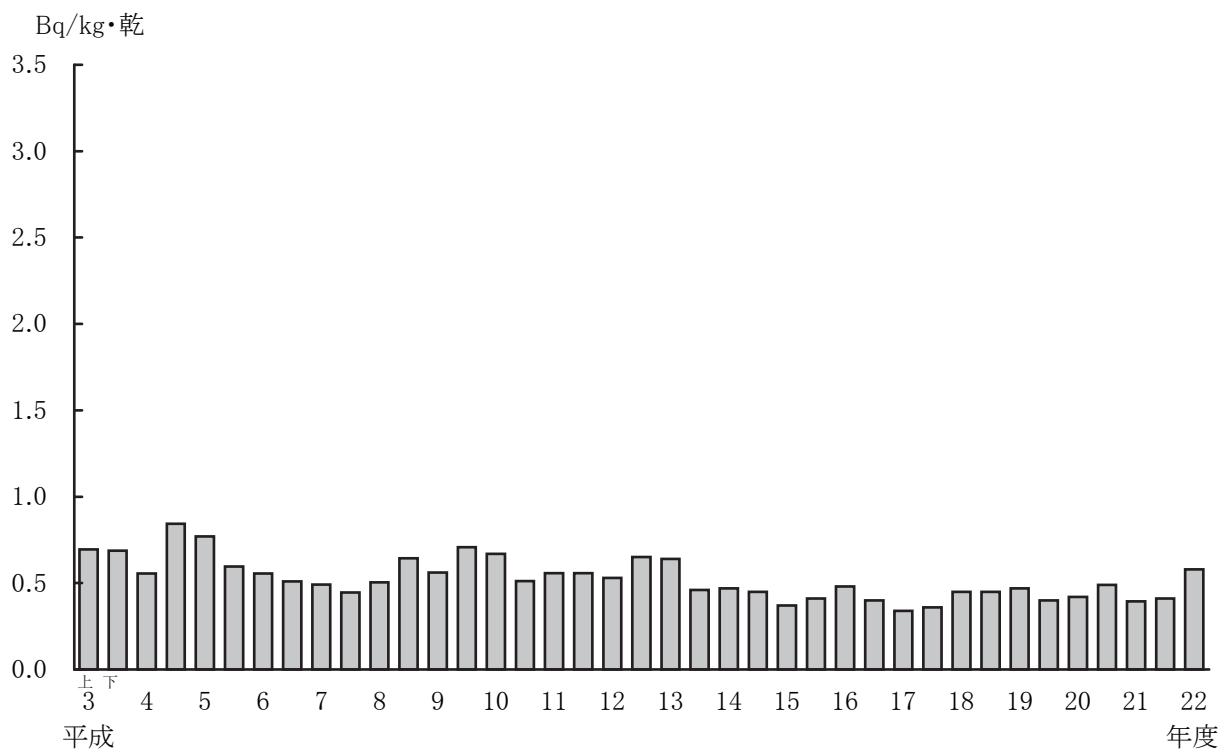

海水・海底土採取地点（大洗地区）

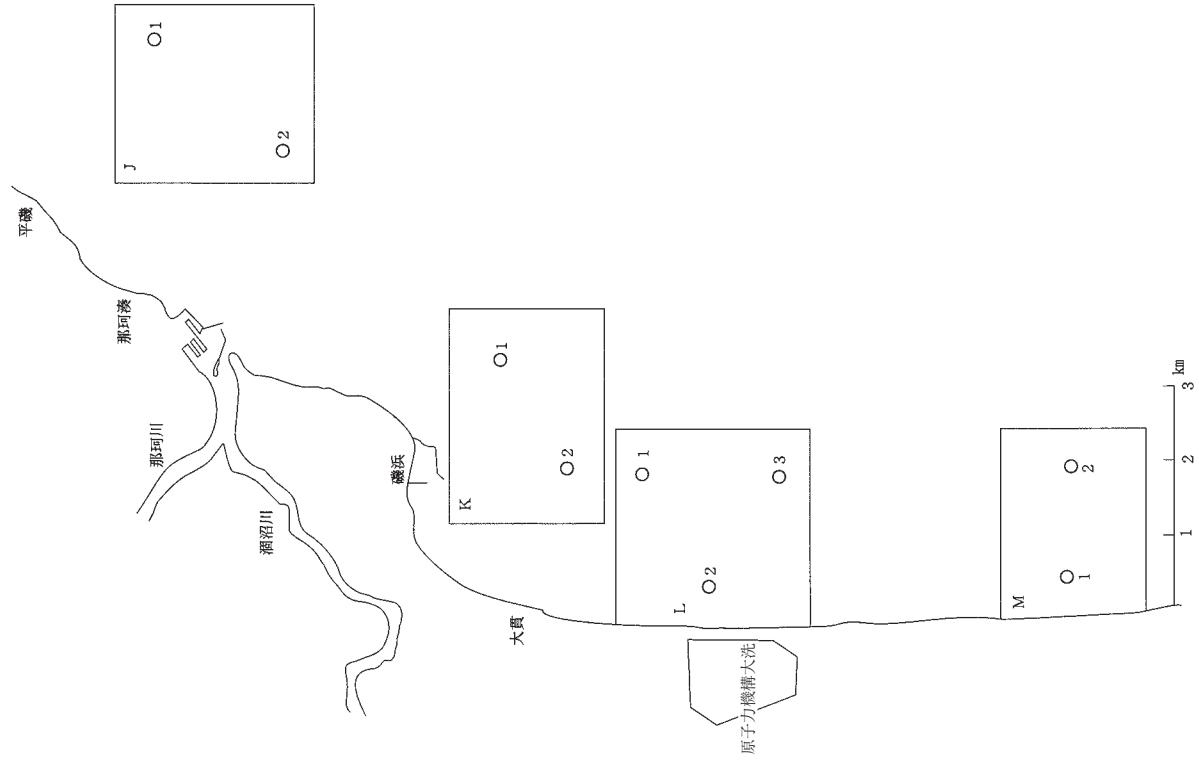

海水・海底土採取地点（東海地区）

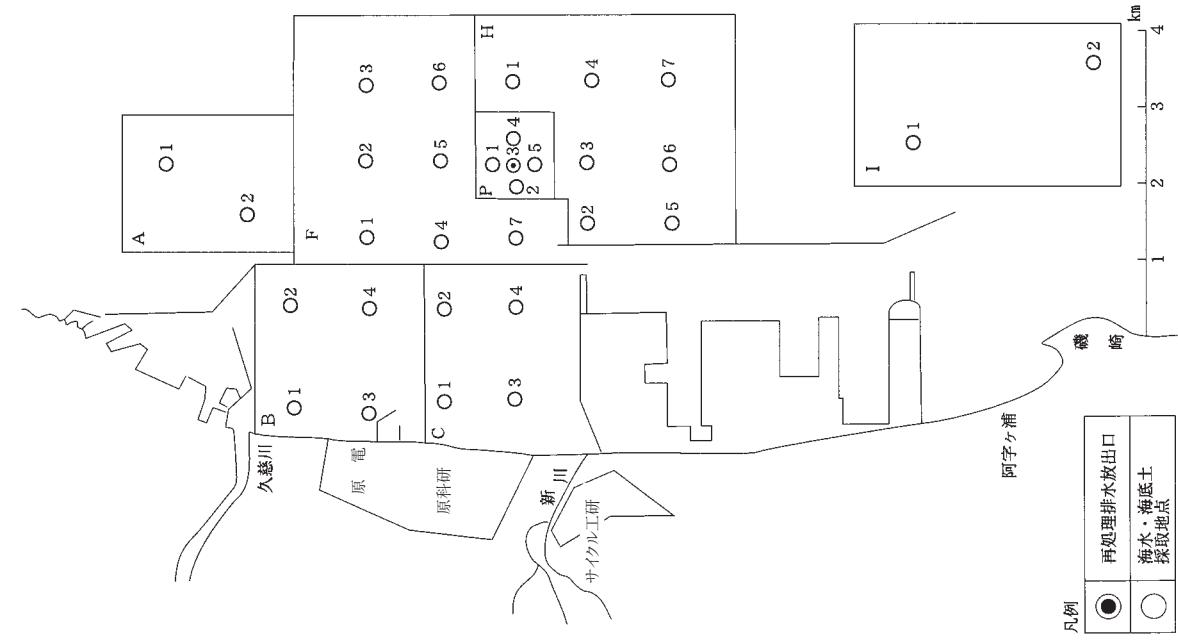


参考

日本近海の海底土中放射能濃度

採取地点		放射能濃度(Bq/kg・乾土)	
		$^{239, 240}\text{Pu}$	$^{137}\text{Cs}$
1	伊勢湾	$0.59 \pm 0.03$	$3.8 \pm 0.11$
2	大阪湾	$0.48 \pm 0.02$	$1.4 \pm 0.11$
3	東京湾	$1.5 \pm 0.06$	$2.5 \pm 0.11$
4	若狭湾	$1.2 \pm 0.05$	$3.1 \pm 0.11$
5	鹿児島湾	$1.4 \pm 0.07$	$1.2 \pm 0.09$
6	広島湾	$1.9 \pm 0.08$	$2.0 \pm 0.10$
7	新潟湾	$0.25 \pm 0.02$	$0.64 \pm 0.08$
8	仙台湾	$1.0 \pm 0.04$	$1.9 \pm 0.11$
9	石狩湾	$0.57 \pm 0.03$	$0.93 \pm 0.10$
平均		0.99	1.9

海上保安庁海洋情報部「放射能調査報告書 平成18年調査結果」

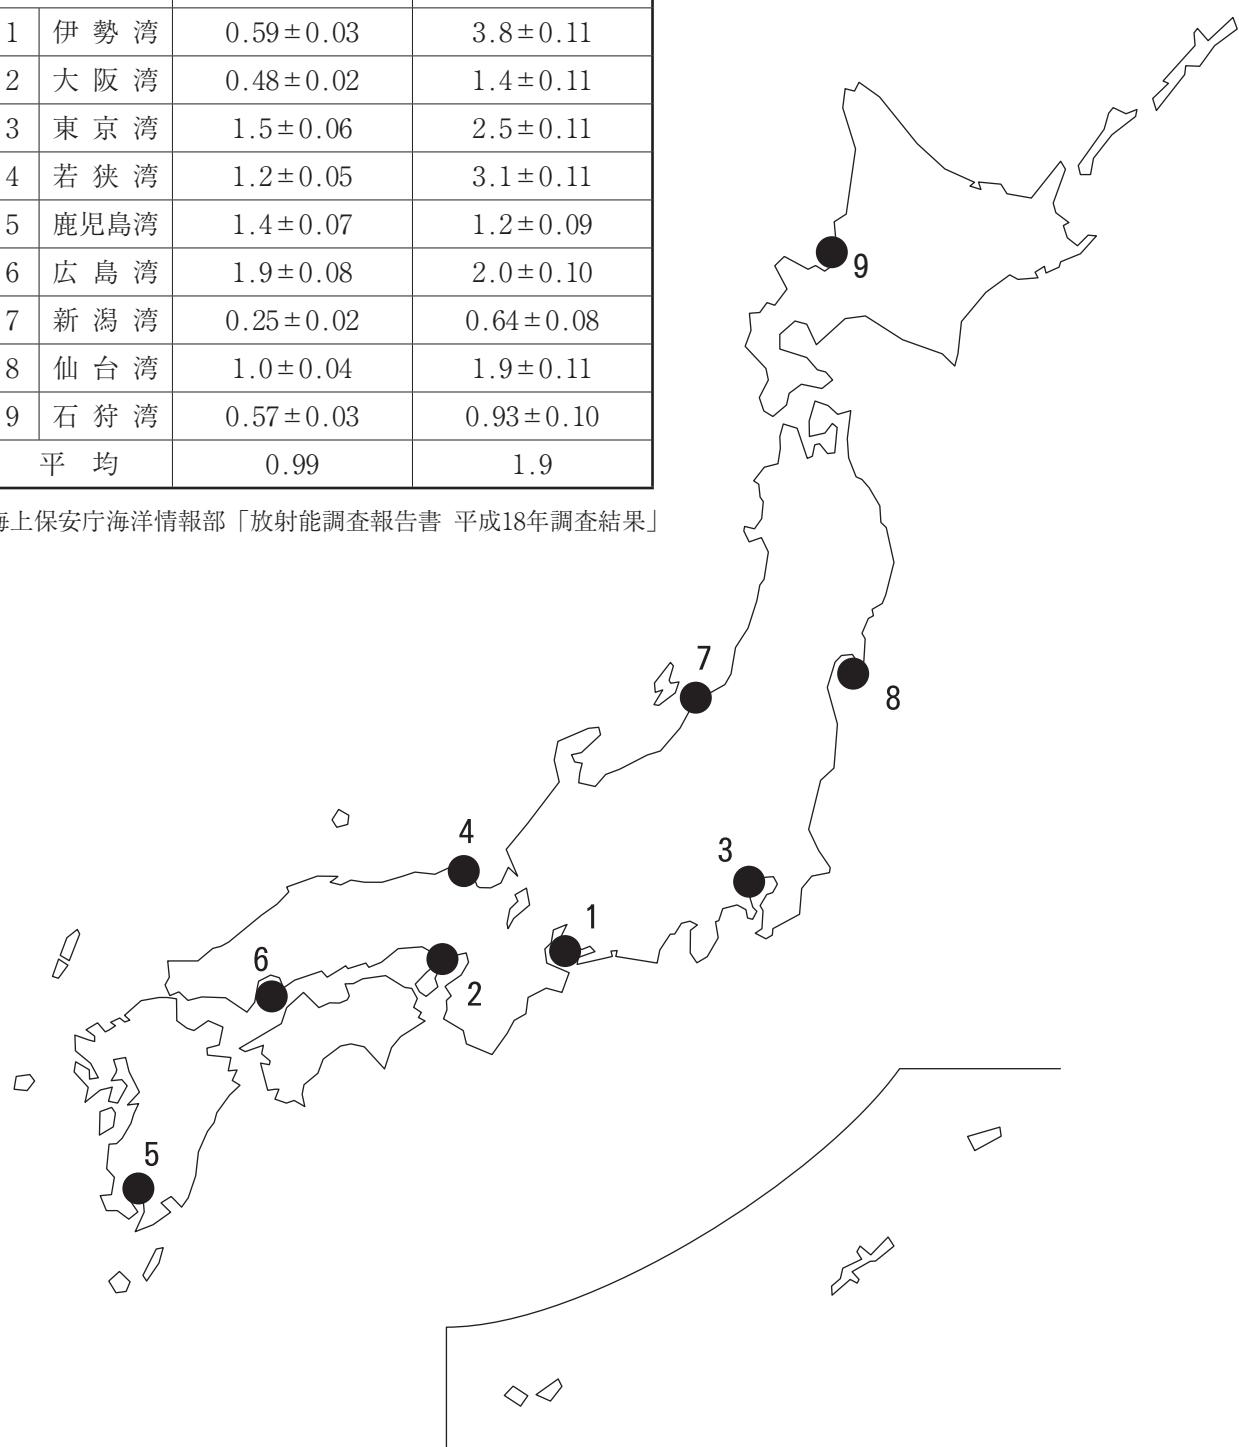

1 - 7 排水口近辺土砂中の放射性核種分析結果 (<sup>54</sup>Mn他)

測定者	排水溝	採取月日	分析値 (Bq/kg・乾)							
			<sup>54</sup> Mn	<sup>58</sup> Co	<sup>60</sup> Co	<sup>90</sup> Sr	<sup>137</sup> Cs	<sup>152</sup> Eu	<sup>154</sup> Eu	U
原子力機構 原科研	第 1	7.12			*					
	第 2	7.12			*		*			
	第 3	7.12			*					
原子力機構 大洗	原子力機構大洗	7. 1			*		*			
原電	東海発電所	7.13			*	*	*	*	*	
	東海第二発電所	7.13	*	*	*					
三菱原燃	JCO・三菱原燃・ 原燃工・ 積水メディカル 共同排水溝	7. 7								*

## 2 敷地内における測定結果

### 2-1 空間γ線量測定結果

#### 2-1-1 積算線量測定結果

測 定 者	評 価 対 象	平常の変動幅の上限
施 設 者	6ヶ月積算値	下表の各地点の値

測 定 者	測 定 地 点	測 定 期 間	測定値 (mGy)		平常の変動幅 (上限) (mGy/6ヶ月)	測定方法
			3ヶ月	計		
原子力機構 原 科 研	MS - 1	3.25 ~ 6.24(91)	0.08	0.17	0.19	蛍光ガラス 線 量 計
		6.24 ~ 9.22(90)	0.09			

(注) 宇宙線成分及び蛍光ガラス線量計の自己汚染の寄与分を除く。

# 参考1 原子力機構再処理施設排水環境影響詳細調査結果

## 1. 調査目的

再処理施設低レベル廃液の海洋放出に伴う放出口周辺海域における放射能水準の変動を詳細に把握するため、放出口を中心とした一定海域について海水の放射性物質濃度の調査を行う。

## 2. 調査方法

放出口周辺、東西3km、南北10kmの海域において表層30地点で採水し、全 $\beta$ 放射能（30地点）、トリチウム（30地点）、 $^{137}\text{Cs}$ （7地点）について分析する。

本調査は、原則として毎月上旬に定期的に実施する他、排水中の全 $\beta$ 放射能濃度が、 $6.11\text{Bq}/\text{cm}^3$ を超えた場合に実施する。

## 3. 調査結果

当期の調査は、7月2日、8月6日及び9月2日に実施した。

その結果、上記海域の海水中放射性物質濃度の平均値は、全 $\beta$ 放射能について $0.040\text{Bq}/\text{L}$ 、トリチウムについて検出限界値（ $40\text{Bq}/\text{L}$ ）未満、 $^{137}\text{Cs}$ について検出限界値（ $0.004\text{Bq}/\text{L}$ ）未満であった。

なお、この期間の海洋放出はなかった。

採水地点別濃度 (3ヶ月平均値)

採水地点	全 $\beta$ 放射能	トリチウム	$^{137}\text{Cs}$
	(Bq/L)	(Bq/L)	(Bq/L)
1	*	*	*
2	0.041	*	
3	*	*	
4	*	*	
5	*	*	
6	*	*	
7	*	*	
8	*	*	
9	*	*	*
10	*	*	
11	*	*	
12	*	*	
13	*	*	*
19	*	*	*
20	*	*	
21	*	*	*
22	*	*	
23	*	*	
24	*	*	
25	*	*	
26	*	*	
27	*	*	
28	*	*	
29	*	*	
30	*	*	*
放出点	*	*	*


注1. 検出限界値：全 $\beta$ 放射能 0.04 Bq/L

トリチウム 40 Bq/L

$^{137}\text{Cs}$  0.004 Bq/L

2. 放出点：放出口周辺5地点(14～18)の平均値

## 環境影響詳細調査計画図

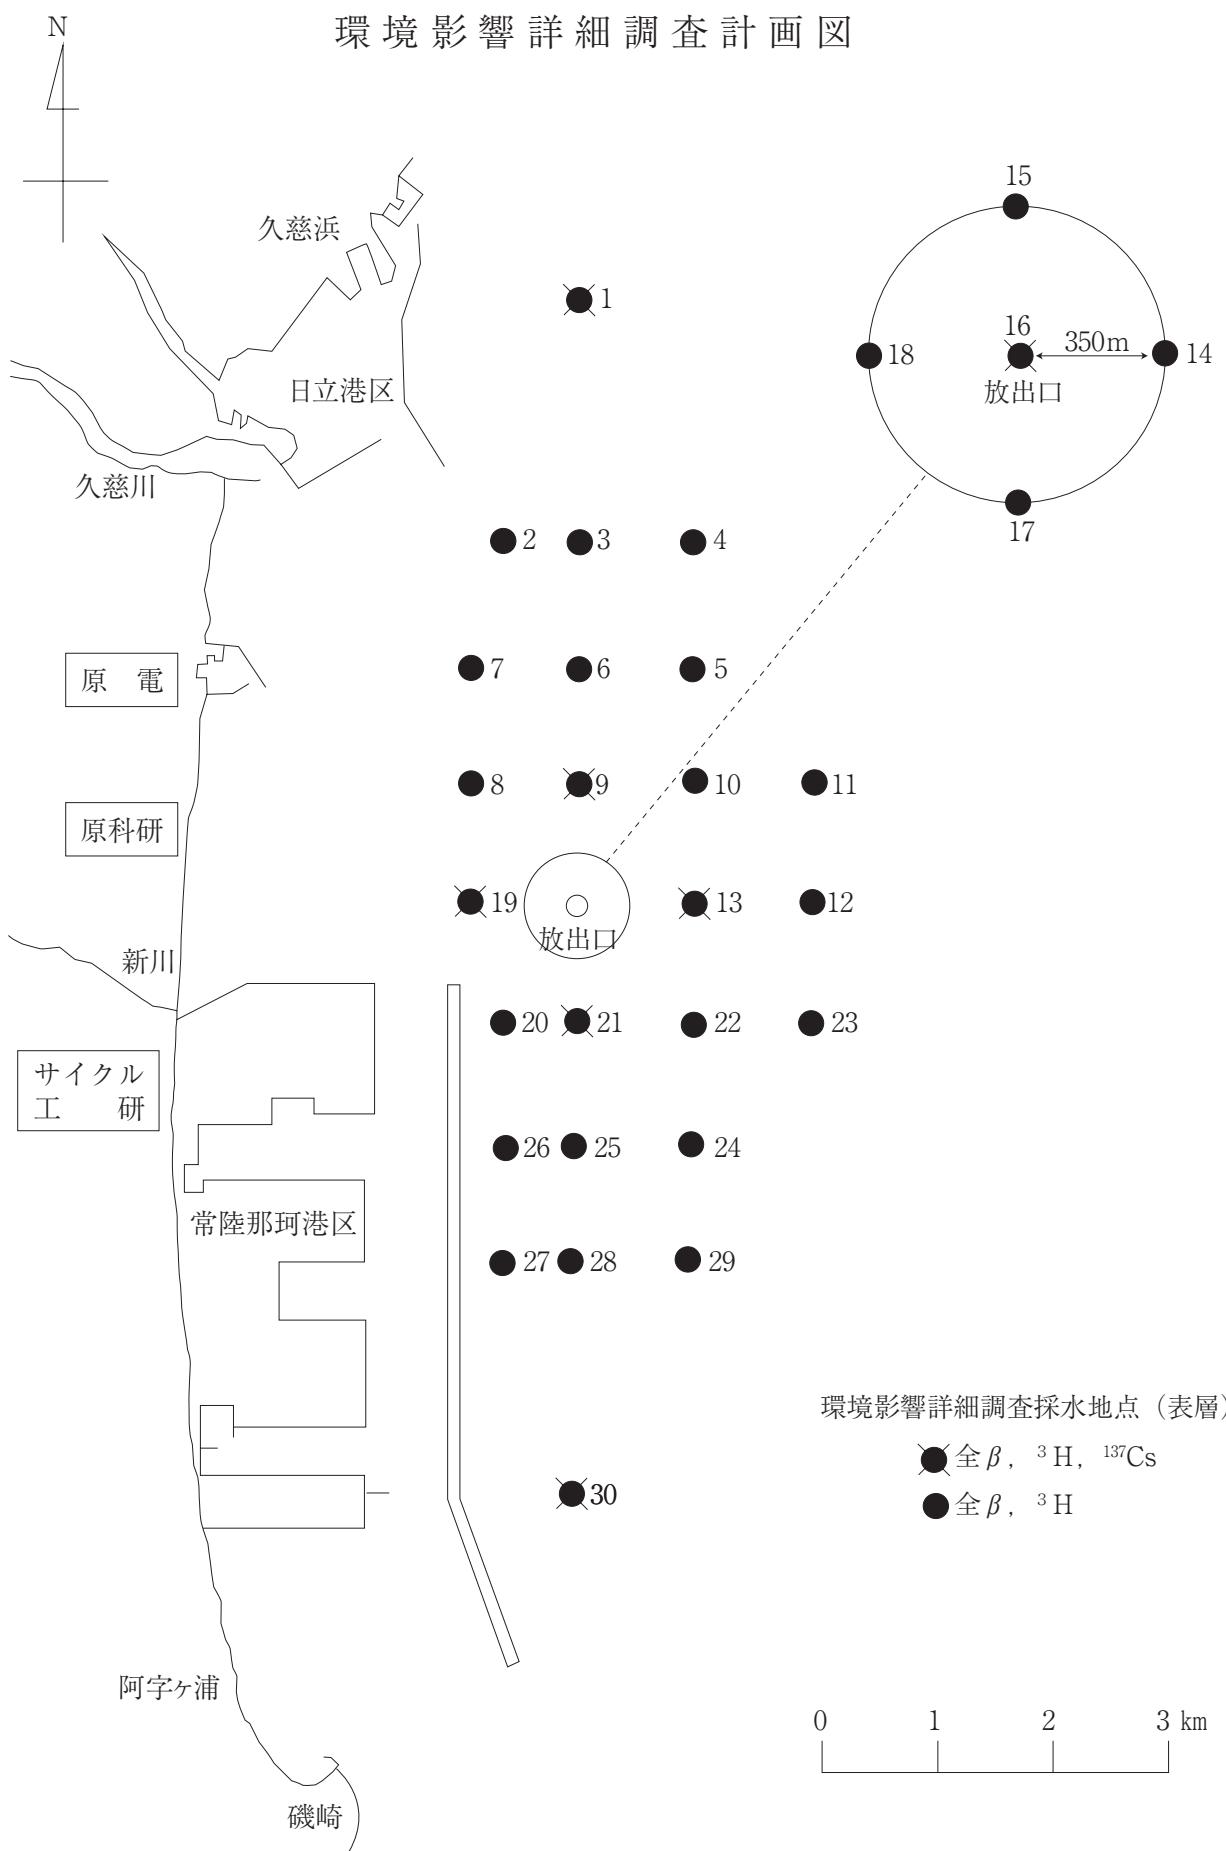

参考2 主要施設運転状況

事業所名	施設名	7月	8月	9月		
(注1) 原子力機構 原科 研	J R R - 2	残存施設の維持管理				
	J R R - 3	7/2 運転	7/12 運転	8/6 運転	8/16 運転	9/10 運転
(注2) 原子力機構 サイクル 工 研	再処理施設	施設定期検査				
	J M T R	施設定期検査				
(注3) 原子力機構 大洗	H T T R	原子炉停止中				
	高速実験炉 「常陽」	施設定期検査				
(注4) 原電	東海発電所	廃止措置				
	東海第二発電所	9/10 運転				

(注1) 原子力機構原科研

J R R - 2 : 平成8年12月19日に共同利用運転を終了し解体工事に着手。原子炉本体を密封するとともに周辺機器の撤去を終了し、平成16年4月より残存施設の維持管理中。

(注2) 原子力機構サイクル工研

再処理施設：施設定期検査（平成19年7月30日から受検）

(注3) 原子力機構大洗

J M T R : 施設定期検査（平成18年9月1日から受検）

H T T R : 原子炉停止中（広領域中性子検出器の動作不能事象に係る原因調査・対策のため）

高速実験炉「常陽」：施設定期検査（平成19年5月15日から受検）

(注4) 原電

東海発電所：平成10年3月31日 発電（運転）停止

平成13年12月4日 廃止措置着手

東海第二発電所：平成22年9月10日 原子炉起動

再処理施設処理状況（せん断処理について記載）

処理期間	対象発電所名	炉型式 (PWR, BWR又はATR)	処理量 (T)	平均燃焼度 (MWD/T)	冷却日数 (年)
計					

別表 1 環境試料の核種濃度検出限界

項目	単位	<sup>3</sup> H	<sup>14</sup> C	<sup>54</sup> Mn	<sup>58</sup> Co	<sup>60</sup> Co	<sup>90</sup> Sr	<sup>95</sup> Zr	<sup>95</sup> Nb	<sup>106</sup> Ru	<sup>131</sup> I	<sup>137</sup> Cs	<sup>144</sup> Ce	<sup>152</sup> Eu	<sup>154</sup> Eu	U	Pu	
塵 埃	mBq/m <sup>3</sup>			0.1		0.1			0.15	0.1	1		0.1	1			0.00015	
降 下 壓	Bq/m <sup>2</sup>			0.4		0.4		0.15	0.7	0.4	4		0.4	4				
牛 乳	Bq/L							0.04					0.2	0.4				
野 菜	Bq/kg・生							0.04					0.4	0.4				
精 米	Bq/kg・生			2				0.04					0.4					
陸 土	Bq/kg・乾				1			1				10		1	10			
陸 水	Bq/L	20				0.008			0.008				0.02		0.004	0.02	0.1	
海 水	Bq/L	20				0.008			0.008	0.004	0.04		0.02		0.004	0.02		
海 底 土	Bq/kg・乾			1			1		0.4	2	0.9	6		0.4	6		0.04	
海 產 物	Bq/kg・生				0.2				0.2	0.04	0.4	0.2	0.8		0.2	0.8		0.002
排 近 水	Bq/kg・乾 口 及 辺 砂					1	1	1	1	0.2				1	5	3	20	0.04

別表2 排水中の全 $\beta$ ・全 $\gamma$ 検出限界

(1) 全 $\beta$ 検出限界

測定項目	区分	単位	検出限界	備考
排 水	淡 水	Bq/cm <sup>3</sup>	$2 \times 10^{-2}$	再 处 理
			$2 \times 10^{-4}$	そ の 他

(2) 全 $\gamma$ 検出限界

排 水 溝 名	単 位	検 出 限 界
原 子 力 機 構 原 科 研 (第 2)	Bq/cm <sup>3</sup>	$2 \times 10^{-2}$
原 子 力 機 構 サイ 克 ル 工 研 (再 处 理)		$2 \times 10^{-1}$
原 子 力 機 構 大 洗		$6 \times 10^{-2}$
原 電 (東海第二)		$1 \times 10^{-2}$

別表3 排気の不検出分放出量算出方法

事業所名	施設名	核種等	算出方法
原子力機構原研	J R R - 2	$^3\text{H}$	$\text{Q} \times \text{D L}$
	J R R - 3	希ガス	✓
		$^3\text{H}$	✓
	J R R - 4	希ガス	✓
	N S R R	✓	✓
		$^{131}\text{I}$	✓
	燃料試験施設	希ガス	✓
		$^{131}\text{I}$	✓
	燃料サイクル 安全工学研究施設 (NUCEF)	希ガス	✓
		$^{131}\text{I}$	✓
		Pu	✓
原子力機構 サイクル工研	プルトニウム燃料第一、第二 第三開発施設、プルトニウム 廃棄物処理開発施設		$\alpha(\text{Pu})$
	再処理施設	主排気筒	希ガス
			$^3\text{H}$
			$^{14}\text{C}$
			$^{131}\text{I}$
	再処理施設	第一付属排気筒	$^{129}\text{I}$
			希ガス
			$^3\text{H}$
			$^{14}\text{C}$
			$^{131}\text{I}$
	再処理施設	第二付属排気筒	$^{129}\text{I}$
			$^{85}\text{Kr}$
			$^3\text{H}$
			$^{14}\text{C}$
			$^{131}\text{I}$
	高レベル放射性物質研究施設 (CPF)	$^{129}\text{I}$	希ガス
			$^3\text{H}$
			$^{131}\text{I}$

事業所名	施設名	核種等	算出方法
原子力機構大洗	J M T R	希ガス	$Q \times D L$
	H T T R	希ガス	タ
		$^{131}I$	タ
	照射燃料集合体試験施設 (FMF)	$^3H$	タ
		希ガス	$Q$ (ピンパンクチャー時) $\times D L$
		$^{131}I$	$Q \times D L$
	高速実験炉「常陽」	希ガス	タ
		$^{131}I$	タ
原子力機構那珂	J T - 60	$^3H$	(中性子発生量)
原電	東海発電所	$^{60}Co$	$Q \times D L$
		$^{137}Cs$	タ
	東海第二発電所	希ガス	タ
		$^{131}I$	タ
住友鉱山	技術センター	U	タ
J C O	第1管理棟	タ	タ
	第2管理棟	タ	タ
	固体廃棄物処理棟	タ	タ
	第3管理棟	タ	タ
三菱原燃	転換工場	タ	タ
	成形工場	タ	タ
	第1廃棄物処理所	タ	タ
	第2廃棄物処理所	タ	タ
	燃料加工試験棟	タ	タ
ND C	照射後試験棟	希ガス	タ
		$^{131}I$	タ
	化学分析棟	タ	タ
		$\beta$	タ
	ウラン棟	U	タ
	燃料試験棟	タ	タ
	材料試験棟	$\beta$	タ
積水メディカル	集合排気棟	$^3H$	$Q$ (開放系での取扱い時間における排気量) $\times D L$ + (実験動物投与放射能量) $\times$ (呼吸中排泄割合)
		$^{14}C$	
	第4棟排気棟	$^3H$	
		$^{14}C$	

事 業 所 名	施 設 名	核 種 等	算 出 方 法
放 医 研	那珂湊第1研究棟	$\beta$	(使用済放射能量)
	那珂湊第2研究棟	々	々
東 大	原 子 炉 棟	希ガス	(積算出力) × (放出割合)
	ライナック棟	$^{13}\text{N} + ^{15}\text{O}$	々
東 北 大	ホ ッ ト ラ ボ 棟	$\beta$	$Q \times D L$
日 本 核 燃	照 射 後 試 験 施 設	希ガス	々
核 管 センタ一	開 発 棟	$\alpha (\text{Pu}, \text{U})$	々
	新 分 析 棟	々	々
原 燃 工	加 工 工 場	U	々
	廃棄物処理棟	々	々
	H T R 燃料製造施設	々	々
日 挿	第 2 研 究 棟	$\beta$	々
三菱マテリアル	開 発 試 験 第 I 棟	U	々
	開 発 試 験 第 II 棟	々	々
	開 発 試 験 第 IV 棟	$\beta$	々

注) Q : 測定箇所における排気量

D L : 検出限界

別表4 排水の不検出分放出量算出方法

事業所名	施設名	核種等	算出方法
原子力機構 原科研	第1	$^{60}\text{Co}$	$Q \times D L$
		$^3\text{H}$	"
		$^7\text{Be}$	"
		$^{14}\text{C}$	"
		$^{60}\text{Co}$	"
		$^{137}\text{Cs}$	"
原子力機構 サイクル工研	第2	$^{60}\text{Co}$	"
		全 $\beta$	"
		Pu	"
	再処理施設	U	"
		$^3\text{H}$	"
		$^{89}\text{Sr}$	"
		$^{90}\text{Sr}$	"
		$^{95}\text{Zr}$	"
		$^{95}\text{Nb}$	"
		$^{103}\text{Ru}$	"
		$^{106}\text{Ru} - ^{106}\text{Rh}$	"
		$^{129}\text{I}$	"
		$^{131}\text{I}$	"
		$^{134}\text{Cs}$	"
		$^{137}\text{Cs}$	"
		$^{144}\text{Ce} - ^{144}\text{Pr}$	"
		$^{141}\text{Ce}$	"
		Pu	"
		全 $\beta$	"
原子力機構 大洗	北地区	$^3\text{H}$	"
		$^{60}\text{Co}$	"
		$^{137}\text{Cs}$	"
	南地区	$^{60}\text{Co}$	"
		$^{137}\text{Cs}$	"
原子力機構 那珂	貯水槽	$^3\text{H}$ , 全 $\beta$	"
原電	東海発電所	$^{60}\text{Co}$	"
		$^{137}\text{Cs}$	"
		$^{152}\text{Eu}$	"
		$^{154}\text{Eu}$	"

事 業 所 名	施 設 名	核 種 等	算 出 方 法
原 電	東 海 第 二 発 電 所	$^3\text{H}$	$Q \times D\text{L}$
		$^{54}\text{Mn}$	〃
		$^{58}\text{Co}$	〃
		$^{60}\text{Co}$	〃
		$^{89}\text{Sr}$	〃
		$^{90}\text{Sr}$	〃
J C O	廃 水 ポ ン ド	U	〃
		Th, Pa	〃
三 菱 原 燃	排 水 ポ ン ド	U	〃
		Th, Pa	〃
	排 水 貯 槽 (燃 料 加 工 試 験 棟)	U	〃
		Th, Pa	〃
N D C	排 水 貯 槽	$^{58}\text{Co}$	〃
		$^{60}\text{Co}$	〃
		$^{137}\text{Cs}$	〃
		U	〃
原 燃 工	排 水 ポ ン ド	U	〃
		Th, Pa	〃
三 菱 マ テ リ ア ル	排 水 貯 槽	U	〃
		Th, Pa	〃
積 水 メ デ イ カ ル	調 整 槽	$^3\text{H}$	〃
		$^{14}\text{C}$	〃
住 友 鉱 山	屋 外 排 水 槽	U	〃
		Th, Pa	〃

(注) Q : 測定箇所における排水量

D L : 検出限界

## <用語・記号等の解説>

1 \*

測定データの全てが検出限界未満の濃度

2 -

欠測値

3 休止施設等

排気・排水口から放射性物質を含む排気又は排水の放出が全くない月は、最高濃度、平均濃度の欄は空欄（“ ”）に、放出量は“0”（ゼロ）。

4 ／（スラント）

(1) 測定対象外

(2) 「その他検出された核種」が検出されない月及び3ヶ月平均濃度

5 測定結果の表記法

測定結果は原則として2桁とする。

放出源情報の測定結果は、原則として1位及び少数1位の2数字と10のべき数とする。

6 最高濃度（最大、最高値）

(1) 連続測定の場合

ア 空間線量（MS, MP）

「最大」は1時間値の最高値

イ 排気（希ガス等）

1日値（24時間平均値）の最高濃度

ウ 排水（全γ）

1時間値の最高濃度

(2) 連続採取、定期的測定の場合

排気（全β,  $^3\text{H}$ ,  $^{131}\text{I}$ , U, Pu等）、排水（全β）は測定値の最高濃度

7 平均濃度（平均）

(1) 連続測定の場合

ア 空間線量（MS, MP）

1時間値の単純平均値

イ 排気（希ガス等）

月平均値は1日値（24時間平均値）に排気量で重みを付けた加重平均値

ウ 排水（全γ）

1時間値の単純月間平均値

(2) 連続採取、定期的な測定の場合

排気（全β,  $^3\text{H}$ ,  $^{131}\text{I}$ , U, Pu等）、排水（全β）は測定値に排気、排水量で重みを付けた加重平均値

(3) バッチ測定の場合

排水（核種分析）の月平均値は測定値に排水量で重みを付けた加重平均値

- (4) 測定値の一部に検出限界未満がある場合、推定濃度（ある根拠によって推定した値又は検出限界値、ただし、排水（全 $\gamma$ ）は“0”）排気、排水量で重みを付けた加重平均値
- (5) 排気、排水口から放射性物質を含む排気又は排水の放出が全くない月は、最高濃度、平均濃度の欄は空欄（“ ”）に、放出量は“0”（ゼロ）。

## 8 3ヶ月平均濃度（平均）

- (1) 放出源情報については3ヶ月加重平均値とし（施設者に限る）、その他については単純平均した値。
- (2) 検出限界未満“\*”は推定濃度又は検出限界（環境項目）として平均。ただし、希釈効果がある場合は、希釈効果を考慮した値として平均し、希釈倍率を記載。  
また、3ヶ月すべてが“\*”の場合には3ヶ月平均値も“\*”
- (3) 排気・排水が1ヶ月間放出が全くないときは、この月も値は0として計算。
- (4) 3ヶ月のうち1ヶ月でも欠測値“-”があった場合には平均値を求めず。

## 9 放出量

- (1) 放出量は測定された量（実測分）と検出限界未満で推定した量（不検出分）に分けて記載。

### （2）不検出分

測定した値が検出限界未満の場合には「推定濃度」（ある根拠によって推定した値又は検出限界値）と排気・排出量より求めた値

- (3) “微”：不検出分として求めた値が次に定める場合

項目	核種等	微と表示する限度
排気・排水	全 $\beta$ , Pu	0.004MBq／月未満
	上記以外	0.04MBq／月未満

- (4) 放出量の3ヶ月総計

- ① 月毎の放出量の和を実測分、不検出分別に記載
- ② 不検出分に“微”がある場合、“微”は加算しない。ただし、3ヶ月全てが“微”又は“微”と0のみの場合は“微”。

## 10 放射性核種分析

排気・排水又は環境試料中に含まれる放射性核種の種類と量（濃度）を調べること。

本報告では、ゲルマニウム半導体検出器を用いた機器分析によってセシウム-137・ヨウ素-131などを、放射化学分析によってストロンチウム-90・プルトニウムを、液体シンチレーション測定装置を用いた分析によってトリチウム・炭素-14などをそれぞれ測定している。

## 11 主要放出核種

原子力施設から放出される放射性核種は、施設の種類・使用方法によって決まるので、その核種を把握しておけば放出の概略や異常の有無が判断できるとされる放出量が多い核種。

## 12 その他検出された核種

主要放出核種以外の検出された核種（検出された場合は報告することになっている）。

放出源における測定結果の記載については次のとおり。

- (1) 検出された月のみ記載。検出されない月又は3ヶ月平均濃度は“／”（スラント）を記載。
- (2) 測定値の一部に検出限界未満がある場合の平均濃度は、不検出分を0とした加重平均値。

### 13 検出限界 (D L)

排気、排水の測定箇所における検出限界。

なお、最高濃度及び平均濃度はいずれも放出口における濃度に換算しているため、これらの値を下回る場合もある。

### 14 n e

測定結果が全て検出限界未満のため、線量評価せず。

### 15 平常の変動幅

- (1) 主　　旨………平常時におけるモニタリングによって得られたデータは種々の要因で変動するが、その変動の幅を用いて、調査検討を要するデータを客観的に見出す。
- (2) 算出方法………過去のデータをもとにバックグラウンド放射能（自然放射能及び過去の核実験等によるもの）の平均値に標準偏差の3倍値（ $3\sigma$ ）を加減して上限と下限を定める。なお、過去のデータが少なく、このような統計処理が適当でない場合は、最大値と最小値をもって上下限とする。  
M P、M Sの空間線量率については、同様に東海、大洗地区ごとに、平常の変動幅の上限を統計的に求めた後、評価の分かりやすさなどの点から、統一的に100nGy/時としている。
- (3) 調査検討を要するデータの選択と措置………平常の変動幅の上限を超えたものについて、試料採取、処理、分析、測定等原因の詳細な調査検討を行う。
- (4) 見直し………従来の傾向として、バックグラウンドレベルは経年に変動が見られるので、平常の変動幅は適宜見なおしを行う。

## <本報告書の解説>

環境放射線の監視の目的は、東海・大洗地区にある原子力施設周辺の環境保全を図るとともに、公衆の安全と健康を確保するため、原子力事業所の平常稼動時において、

(1) 周辺公衆の線量を推定評価し、線量限度を十分に下回っているかどうかを確認する。

(線量推定評価)

(2) 環境における放射線と放射性物質の水準及び分布の長期的変動を把握する。 (長期的変動調査)

(3) 放射性物質の予期しない放出による環境への影響を早期に把握する。 (短期的変動調査)

ことを目的とし、「茨城県環境放射線監視計画」により、測定地点・頻度・測定者等が定められている。(表1 参照)

なお、本計画は施設の増設や国のモニタリング指針等の改正に伴い、適宜見直しを行っている。

この監視計画に基づき県・国及び各原子力事業所が測定した結果を取りまとめたものが、本報告書である。

以下に、各測定項目の解説を示す。

### I 短期的変動調査（3ヶ月毎）

#### 1 環境における測定結果

原子力施設の敷地外での測定結果を示す。(なお、敷地内であっても周辺監視区域境界は「環境における測定結果」として取り扱う。以下同様。)

##### 1-1 空間γ線量率測定結果

###### 1-1-1 モニタリングステーション

固定放射線観測局で24時間連続測定している測定結果から、その月の1時間平均値及び最高値を示す。

※ 放射線測定装置と気象観測装置等が設置されているのがモニタリングステーション、放射線測定装置のみがモニタリングポスト。

###### 1-1-2 モニタリングポスト

モニタリングステーションと同じ。

###### 1-2 大気中放射能測定結果

###### 1-2-1 大気塵埃中の放射性核種分析結果

集塵器で吸引した大気中の塵埃中に含まれる放射性物質の核種分析結果を示す。

###### 1-2-2 降下塵中の放射性核種分析結果

大型水盤に降下した雨水や塵等に含まれる放射性物質の核種分析結果を示す。

###### 1-3 農畜産物中の放射能測定結果

###### 1-3-1 牛乳（原乳）中の放射性核種分析結果

乳牛から採乳した原乳中の<sup>131</sup>Iの分析結果を示す。

###### 1-4 海洋における放射能測定結果

###### 1-4-1 海水中の放射性核種分析結果

海水に含まれる<sup>3</sup>Hの分析結果を示す。

## 2 敷地内における測定結果

原子力施設の敷地内での測定結果を示す。以下同様。

### 2-1 空間γ線量率測定結果

#### 2-1-1 モニタリングステーション

24時間連続測定している測定結果から、その月の1時間平均値及び最高値を示す。

#### 2-1-2 モニタリングポスト

モニタリングステーションと同じ。

### 2-2 大気中放射能測定結果

#### 2-2-1 大気塵埃中の放射性核種分析結果

吸塵器で吸引した大気中の塵埃に付着した放射性物質の核種分析結果を示す。

## 3 放出源における測定結果

原子力事業所の各施設から放出される排気・排水についての測定結果を示す。

### 3-1 排 気

#### 3-1-1 排気中の放射性核種分析結果

各原子力事業所の主な施設から放出される排気中の主要放出核種の核種分析結果を示す。

#### 3-1-1' 排気中の放射性核種分析結果（その他検出された核種）

主要放出核種以外で検出された核種について、その分析結果を示す。

#### 3-1-2 排気中の全β放射能測定結果

各原子力事業所の施設から放出される排気中の全β測定結果を示す。

#### 3-1-2' 排気中の全β放射能測定結果

各原子力事業所の主要施設から放出される排気中の全β測定結果を示す。

#### 3-1-3 排気中の全α放射能測定結果

各原子力事業所の施設から放出される排気中の全α測定結果を示す。

### 3-2 排 水

#### 3-2-1 排水中の放射性核種分析結果

各原子力事業所の排水溝から放出される排水中の主要放出核種の核種分析結果を示す。

#### 3-2-1' 排水中の放射性核種分析結果

県及び水戸原子力事務所が測定した原子力事業所の主な排水溝から放出される排水中の核種分析結果を示す。

#### 3-2-1'' 排水中の放射性核種分析結果（その他検出された核種）

主要放出核種以外で検出された核種について、その分析結果を示す。

#### 3-2-2 排水中の全β放射能測定結果

各原子力事業所の排水溝から放出される排水中の全β測定結果を示す。

#### 3-2-2' 排水中の全β放射能測定結果

県及び水戸原子力事務所が測定した主な排水溝から放出される排水中の全β放射能測定結果を示す。

### **3－2－3 再処理施設排水中の放射性核種分析結果**

原子力機構サイクル工研再処理施設保安規定で定められている核種についての核種分析結果を示す。

### **3－2－4 再処理施設排水中の全β放射能測定結果**

原子力機構サイクル工研再処理排水の全β測定結果を示す。

### **3－2－5 排水中の全γ放射能連続測定結果**

県が連続測定した主要排水溝の排水中の全ガンマ測定結果を示す。

## **II 長期的変動調査結果（6ヶ月毎）**

### **1 環境における測定結果**

#### **1－1 空間γ線量測定結果**

##### **1－1－1 サーベイ結果**

定点で定期的に測定した線量率の測定結果を示す。

##### **1－1－2 積算線量測定結果**

3ヶ月間連続して測定した線量の2回分（半年分）の測定結果を示す。

#### **1－2 漁網表面吸収線量率の測定結果**

船で一定期間曳航した漁網のガンマ及びベータの測定結果を示す。

#### **1－3 大気中放射能測定結果**

##### **1－3－1 降下塵中の放射性核種分析結果**

大型水盤中に落下した雨水や塵等に含まれる放射性物質の核種分析結果を示す。

##### **1－4 陸土中の放射能測定結果**

###### **1－4－1 土壤中の放射性核種分析結果**

畑土等の土壤中に含まれる放射性物質の核種分析結果を示す。

###### **1－4－2 河底土中の放射性核種分析結果**

河川の底土中に含まれる放射性物質の核種分析結果を示す。

###### **1－4－3 海岸砂中の放射性核種分析結果**

海岸砂中に含まれる放射性物質の核種分析結果を示す。

##### **1－5 陸水中の放射能測定結果**

###### **1－5－1 河川水及び湖沼水中の放射性核種分析結果**

河川水や湖沼水中に含まれる放射性物質の核種分析結果を示す。

###### **1－5－2 飲料水中の放射性核種分析結果**

水道水や井戸水中に含まれる放射性物質の核種分析結果を示す。

##### **1－6 海洋における放射能測定結果**

###### **1－6－1 海水中の放射性核種分析結果**

海水中に含まれる放射性物質の核種分析結果を示す。

###### **1－6－2 海底土中の放射性核種分析結果**

海底土中に含まれる放射性物質の核種分析結果を示す。

#### 1-7 排水口近辺土砂中の放射性核種分析結果

各原子力事業所の排水口近辺の土砂中に含まれる主要放出核種の測定結果を示す。

#### 2 敷地内における測定結果

##### 2-1 空間 $\gamma$ 線量測定結果

###### 2-1-1 積算線量測定結果

3ヶ月間連続して測定した線量の2回分（半年分）の測定結果を示す。

### III 線量の推定結果（1年間）

#### 1 積算線量による外部被ばく実効線量

1年間の各地点の積算線量値を地域毎に区分し、年間の外部被ばく実効線量を示す。

#### 2 環境試料中の放射性核種分析結果に基づく成人の預託実効線量

牛乳・葉菜・米・魚介類等の核種分析結果から、成人の預託実効線量を示す。

#### 3 放出源情報に基づく実効線量

##### 3-1 放射性気体廃棄物による実効線量

原子力機構や原電等4事業所における主要施設から放出される年間の総排気量から外部被ばく実効線量並びに内部被ばく預託実効線量を示す。

##### 3-2 放射性液体廃棄物による実効線量

原子力機構や原電等5事業所における主要排水溝から放出される年間の総排水量から内部被ばくによる預託実効線量並びに外部被ばくによる実効線量を示す。

表1 調査目的別測定項目及び頻度

測定項目	測定頻度	対象核種等
1. 線量評価		
積算線量	年 4回	空間 $\gamma$
原乳	年 2回	$^{90}\text{Sr}$ , $^{131}\text{I}$ , $\gamma$ 放射体
葉菜	〃	$^{90}\text{Sr}$ , $^{131}\text{I}$ , $\gamma$ 放射体 (収穫時: ホウレン草, ハクサイ, キャベツ)
精米	年 1回	$^{90}\text{Sr}$ , $^{14}\text{C}$ (一部), $\gamma$ 放射体
飲料水	年 2回	$^3\text{H}$
魚類	2種年 2回	$^{90}\text{Sr}$ , $\text{Pu}$ (一部), $\gamma$ 放射体 (収穫時: シラス及びヒラメ, カレイ, イシモチ, チダイ, スズキ)
貝類	〃	$^{90}\text{Sr}$ , $\text{Pu}$ (一部), $\gamma$ 放射体 (収穫時: アワビ, ハマグリ, コタマ貝, 赤貝, ウバ貝)
海藻類	〃	$^{90}\text{Sr}$ , $\text{Pu}$ (一部), $\gamma$ 放射体 (収穫時: ヒジキ, ワカメ, アラメ)
排気	連続	主要放出核種 (施設者)
排水	〃	主要放出核種 (施設者)
2. 短期的変動調査		
空間線量率(ステーション)	連続	空間 $\gamma$
空間線量率(ポスト)	〃	空間 $\gamma$
塵埃	連続・年 4回	$\text{Pu}$ (一部施設者), $\gamma$ 放射体 (県, 施設者)
降下塵	毎月	$\gamma$ 放射体
原乳	年 4回	$^{131}\text{I}$
海水	〃	$^3\text{H}$ , (水温, 塩素量)
排気	連続	放出核種 (施設者), 全 $\beta$ (施設者), 全 $\alpha$ (施設者)
排水	連続・毎月	放出核種・全 $\beta$ (施設者, 県, 水戸事務所), 全 $\gamma$ (県)
3. 長期的変動調査		
空間線量率(サーベイ)	年 2回	空間 $\gamma$ (県, 水戸事務所, 施設者)
積算線量	年 4回	空間 $\gamma$
降下塵	毎月	$\gamma$ 放射体
土壤	年 2回	$\gamma$ 放射体
河底土	〃	$\gamma$ 放射体 (施設者)
海岸砂	〃	$\gamma$ 放射体
河川水	〃	$^3\text{H}$ , $\gamma$ 放射体 (県, 水戸事務所, 施設者)
湖沼水	〃	$^3\text{H}$ , $\gamma$ 放射体 (施設者)
飲料水	〃	$\gamma$ 放射体 (施設者), $^3\text{H}$ (積水メディカル), $\text{U}$ (JCO, 三菱原燃, 原燃工)
海水	〃	$^{90}\text{Sr}$ , $\gamma$ 放射体
海底土	〃	$^{90}\text{Sr}$ , $\gamma$ 放射体, 一部 $\text{Pu}$
排水口近辺土砂	〃	主要放出核種
漁網	〃	$\beta$ 線, $\gamma$ 線 (共にサーベイメーター表示) (施設者)

※1.  $\gamma$  放射体:  $^{54}\text{Mn}$ ,  $^{60}\text{Co}$ ,  $^{95}\text{Zr}$ ,  $^{95}\text{Nb}$ ,  $^{106}\text{Ru}$ ,  $^{137}\text{Cs}$ ,  $^{144}\text{Ce}$ 2. 海底土中の  $\text{Pu}$  測定は、河口及び一部排水口付近の海域のみ。3.  $\text{Pu}$ :  $^{239, 240}\text{Pu}$ 

4. 対象核種等欄の ( ) : 分担を示し、表示なしは県、施設者による。

事務局：茨城県生活環境部原子力安全対策課  
〒310-8555 水戸市笠原町978番6  
電話 029-301-2922  
FAX 029-301-6002

