

（株）ジェー・シー・オーにおける火災の発生について（速報）

下記のとおり、原子力安全協定に基づく事故・故障等に該当する事象が発生したので、お知らせいたします。

記

1 発災日時（確認時刻）

2023年10月17日（火） 15時05分頃
県への第一報 16時03分

2 発災場所

株式会社ジェー・シー・オー 東海事業所
第2管理棟 205室（管理区域）

3 状 況

（1）事象の概要

- ・ 本日（10/17）15時05分頃、（株）ジェー・シー・オーの第2管理棟205室（管理区域）において、廃棄物の分別作業中に作業エリアの冷却のためスポットクーラーを使用していたところ、異臭を感じたことから周囲を確認した結果、電源盤からの発煙及びコンセントプラグに焦げ跡を発見した。
- ・ このため、ジェー・シー・オーは15時54分に公設消防に連絡し、16時27分、公設消防により「火災」と判断された。
- ・ 本件火災は、原子炉等規制法に基づく報告事象には該当しないが、原子力事業所敷地内における火災は、原子力安全協定に基づく事故・故障等に該当する。


（2）放射性物質の漏えい； なし

（3）環境への影響； なし


（4）人の汚染・被ばく； なし

【添付資料】

- ・ （株）ジェー・シー・オー東海事業所 施設配置図
- ・ 火災状況写真

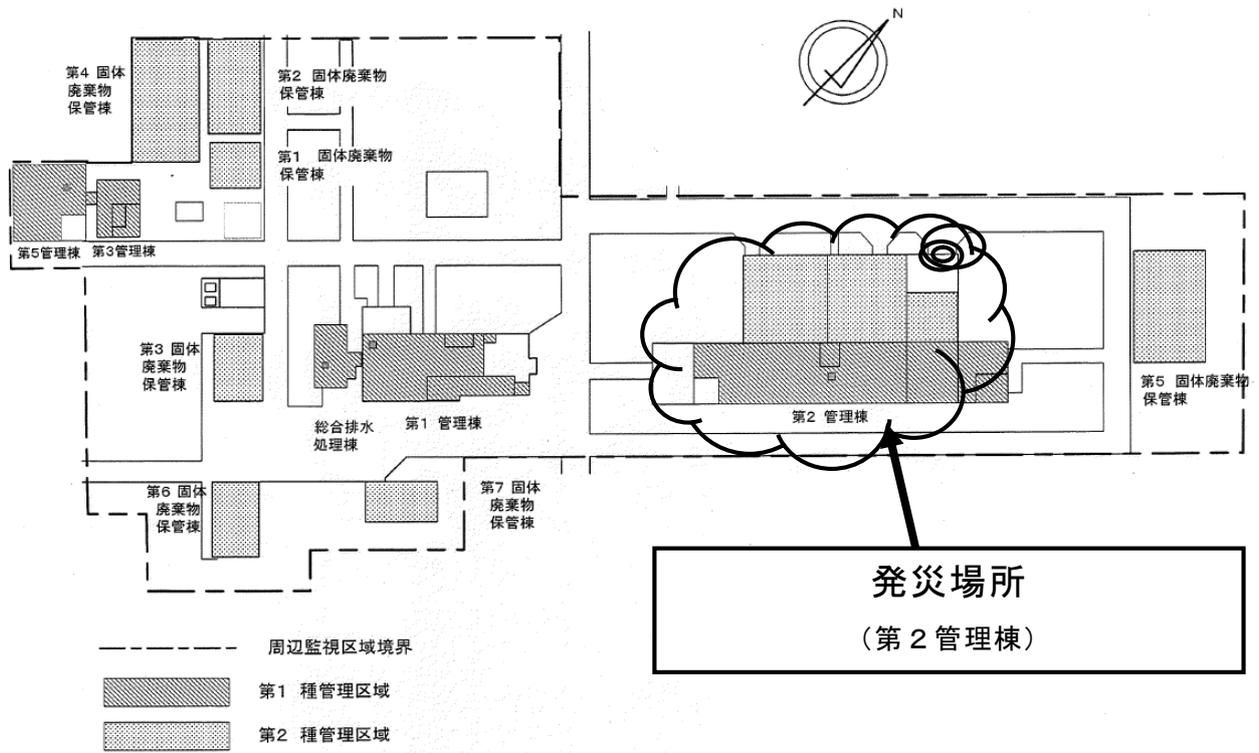

(株) ジェー・シー・オー東海事業所 施設配置図

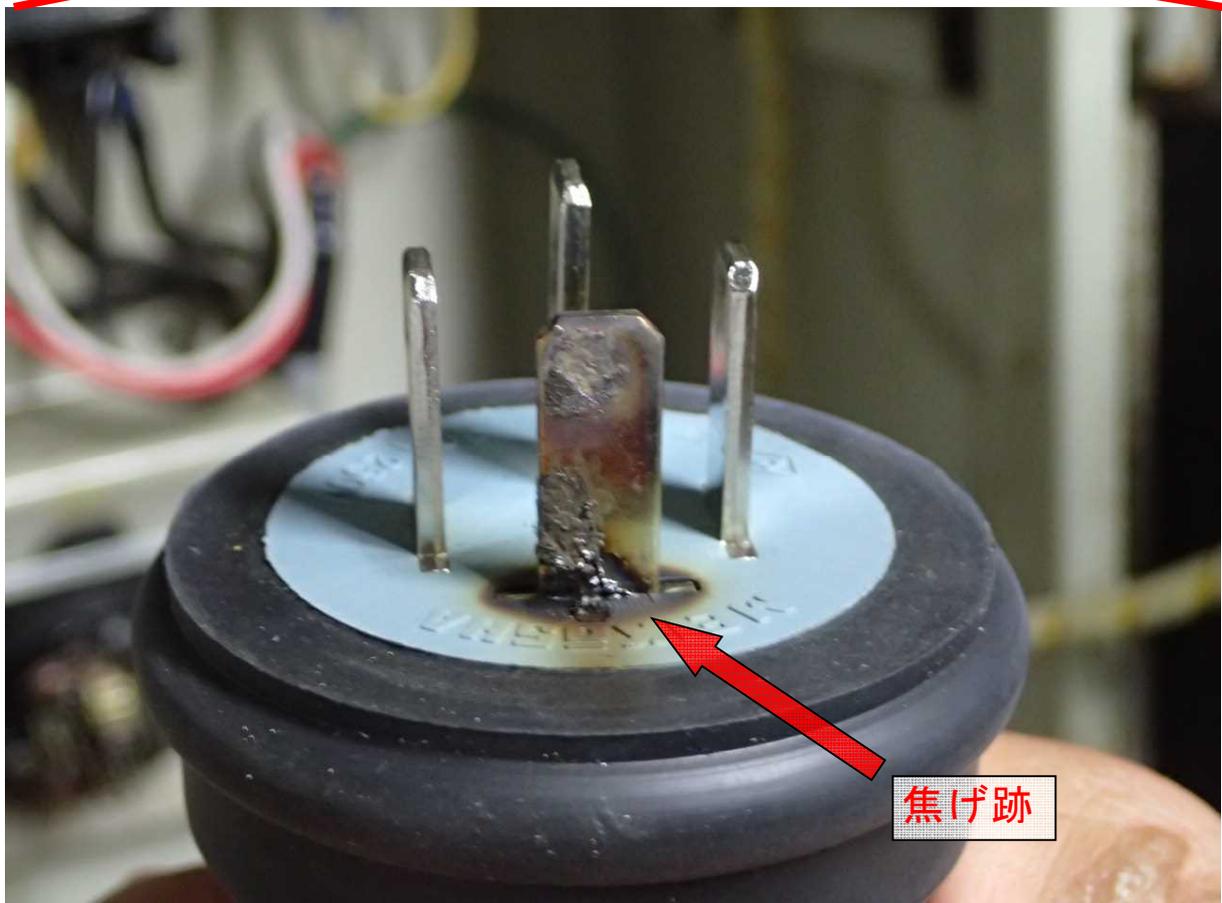

火災状況写真