

環境放射線監視季報

(Quarterly Report of Ibaraki Environmental Radiation Monitoring)

第158報 (平成23年度第 3 四半期)

第159報 (平成23年度第 4 四半期)

ま え が き

本県の東海・大洗地区には、原子力発電所をはじめ、使用済核燃料再処理施設、核燃料加工施設、試験研究用原子炉及び核燃料使用施設など各種多様な施設が多数立地しています。

このため、県は東海・大洗地区における原子力施設周辺の環境放射線の監視を民主的に行うため、第三者監視機構として「茨城県東海地区環境放射線監視委員会」を設置し、監視計画を定めています。この計画では、監視の目的を「原子力施設周辺の環境保全を図るとともに、公衆の安全と健康を確保する」ために、

- ・ 周辺公衆の線量を推定評価する
- ・ 環境における放射性物質などの長期的変動を把握する
- ・ 原子力施設からの放射性物質の予期しない放出などの短期的変動を把握する

として、国、県、原子力事業所が分担して実施する監視・測定の項目・頻度や評価方法などを定めています。

関係機関は、この計画に基づき監視・測定を行い、四半期毎に監視委員会に報告を行っています。この報告について、監視委員会の下部組織である評価部会が詳細に検討を行い、その結果を踏まえ、監視委員会が評価を行い、監視季報としてとりまとめております。

季報の内容は次表のとおりです。

季 報	評 価 項 目
第1四半期	短期的変動調査結果（4～6月）
第2四半期	短期的変動調査結果（7～9月）、長期的変動調査結果（4～9月）
第3四半期	短期的変動調査結果（10～12月）
第4四半期	短期的変動調査結果（1～3月）、長期的変動調査結果（10～3月）、 年間線量の推定結果（4～3月）

本監視季報は、平成23年度第3四半期及び平成23年度第4四半期における評価項目について、平成24年7月30日に本委員会を開催して評価した結果です。

なお、福島第一原子力発電所事故による茨城県内全域における農畜水産物等への放射性物質の影響については、別に特別調査として報告を受けています。

茨城県東海地区環境放射線監視委員会

委員長（茨城県副知事）山 口 やちゑ

目 次

〔第158報 平成23年度第3四半期環境放射線監視結果〕

I	監視結果の評価	1
II	監視結果の概要	3
II-1	短期的変動調査結果	3
III	測定結果	9
III-1	短期的変動調査結果	9
1	環境における測定結果	9
1-1	空間 γ 線量率測定結果	9
1-1-1	モニタリングステーション	9
1-1-2	モニタリングポスト	13
1-2	大気中放射能測定結果	18
1-2-1	大気塵埃中の放射性核種分析結果 (^{54}Mn 他)	18
1-2-2	降下塵中の放射性核種分析結果 (^{54}Mn 他)	20
2	敷地内における測定結果	21
2-1	空間 γ 線量率測定結果	21
2-1-1	モニタリングステーション	21
2-1-2	モニタリングポスト	21
2-2	大気中放射能測定結果	22
2-2-1	大気塵埃中の放射性核種分析結果 (^{54}Mn 他)	22
3	放出源における測定結果	23
3-1	排 気	23
3-1-1	排気中の放射性核種分析結果	23
3-1-2	排気中の全 β 放射能測定結果	35
3-1-3	排気中の全 α 放射能測定結果	38
3-2	排 水	39
3-2-1	排水中の放射性核種分析結果	39
3-2-2	排水中の全 β 放射能測定結果	53
3-2-3	再処理施設排水中の放射性核種分析結果	56
3-2-4	再処理施設排水中の全 β 放射能測定結果	61
3-2-5	排水中の全 γ 放射能連続測定結果	62

参考 1	原子力機構再処理施設排水環境影響詳細調査結果	64
参考 2	主要施設運転状況	67

〔第159報 平成23年度第 4 四半期環境放射線監視結果〕

I	監視結果の評価	69
II	監視結果の概要	71
II-1	短期的変動調査結果	71
II-2	長期的変動調査結果	76
II-3	線量の推定結果	78
III	測定結果	81
III-1	短期的変動調査結果	81
1	環境における測定結果	81
1-1	空間 γ 線量率測定結果	81
1-1-1	モニタリングステーション	81
1-1-2	モニタリングポスト	85
1-2	大気中放射能測定結果	90
1-2-1	大気塵埃中の放射性核種分析結果 (^{54}Mn 他)	90
1-2-2	降下塵中の放射性核種分析結果 (^{54}Mn 他)	92
2	敷地内における測定結果	93
2-1	空間 γ 線量率測定結果	93
2-1-1	モニタリングステーション	93
2-1-2	モニタリングポスト	93
2-2	大気中放射能測定結果	94
2-2-1	大気塵埃中の放射性核種分析結果 (^{54}Mn 他)	94
3	放出源における測定結果	95
3-1	排 気	95
3-1-1	排気中の放射性核種分析結果	95
3-1-2	排気中の全 β 放射能測定結果	107
3-1-3	排気中の全 α 放射能測定結果	110
3-2	排 水	111
3-2-1	排水中の放射性核種分析結果	111

3-2-2	排水中の全 β 放射能測定結果	126
3-2-3	再処理施設排水中の放射性核種分析結果	129
3-2-4	再処理施設排水中の全 β 放射能測定結果	134
3-2-5	排水中の全 γ 放射能連続測定結果	135
Ⅲ-2	長期的変動調査結果	137
1	環境における測定結果	137
1-1	空間 γ 線量測定結果	137
1-1-2	積算線量測定結果	137
1-2	魚網表面吸収線量率の測定結果	146
1-3	大気中放射能測定結果	146
1-3-1	降下塵中の放射性核種分析結果 (^{54}Mn 他)	146
1-4	陸土中の放射能測定結果	149
1-4-2	河底土中の放射性核種分析結果 (^{54}Mn 他)	149
1-4-3	海岸砂中の放射性核種分析結果 (^{54}Mn 他)	149
1-5	陸水中の放射能測定結果	149
1-5-1	河川水及び湖沼水中の放射性核種分析結果 (^{54}Mn 他)	149
1-5-2	飲料水中の放射性核種分析結果 (^{54}Mn 他)	149
1-6	海洋における放射能測定結果	150
1-6-2	海底土中の放射性核種分析結果 (^{54}Mn 他)	150
1-7	排水口近辺土砂中の放射性核種分析結果 (^{54}Mn 他)	153
2	敷地内における測定結果	154
2-1	空間 γ 線量測定結果	154
2-1-1	積算線量測定結果	154
Ⅲ-3	線量の推定結果	155
1	放出源情報に基づく実効線量	155
1-1	放射性気体廃棄物による実効線量	155
1-2	放射性液体廃棄物による実効線量	157
2	積算線量による外部被ばく実効線量	159
資料1	実効線量算出に用いた測定結果の集計結果	160
1-1	積算線量	160
1-2	放出源における放出量	169
1-2-1	放射性気体廃棄物	169
1-2-2	放射性液体廃棄物	170
参考1	原子力機構再処理施設排水環境影響詳細調査結果	172

参考 2	主要施設運転状況	175
別表 1	環境試料の核種濃度検出限界	177
別表 2	排水中の全 β ・全 γ 検出限界	178
別表 3	排気の不検出分放出量算出方法	179
別表 4	排水の不検出分放出量算出方法	182
	〈用語・記号等の解説〉	184
	〈本報告書の解説〉	187
《参考資料》		
1	線量評価について	192
2	環境放射能測定データ報告要領（抜粋）	200
3	線量算出要領（抜粋）	202

本報告書をご覧になる参考として

184ページに、〈用語・記号等の解説〉

187ページに、〈本報告書の解説〉

を掲載してあります。

第158報（平成23年度第3四半期環境放射線監視結果）

I 監視結果の評価

茨城県環境放射線監視計画に基づく監視結果は下記のとおりである。

記

1 短期的変動調査結果（平成23年10月～平成23年12月）

福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響により、空間ガンマ線量率が平常の変動幅を大きく上回った。また、同様に、大気塵埃及び降下塵から¹³⁷Csなどの放射性核種が検出された。

さらに、原子力施設の排気、排水からも、福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響による放射性核種が検出された。

なお、これらについては、県内原子力施設からの影響ではない。

Ⅱ 監視結果の概要

Ⅱ-1 短期的変動調査結果

評価対象期間：平成23年10月から平成23年12月

短期的変動調査は、原子力施設から平常稼働時に放出される放射性物質の他に、事故等により環境へ放出される放射線・放射性物質の有無や環境への影響の有無を早期に把握するために行っている。

なお、空間ガンマ線量率、大気塵埃、降下塵などの測定結果において、福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響がみられた。

1 環境における測定結果

1-1 空間ガンマ線量率測定結果（9～17ページ）

空間ガンマ線量率の測定は、76地点のモニタリングステーション、モニタリングポストにおいて行っている。評価の対象となっている月平均値は、59nGy/時～590nGy/時の間にあり、福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響により、平常の変動幅（上限値：100nGy/時）を大きく上回った。

なお、1時間値の最大値(原子力機構原科研測定周辺の監視区域境界(MP-19)：10月)は620nGy/時であった。

一般環境（事業所周辺監視区域境界及び敷地内を除く）

(単位：nGy/時)

地 区 名	月平均値	1時間値の最大値
東海地区 <21> (東海村, 那珂市, 常陸大宮市)	65~150	160 (豊岡:10月)
日立地区 <6> (日立市, 常陸太田市)	59~150	160 (久慈:10月, 11月, 12月)
ひたちなか地区 <8> (ひたちなか市)	78~150	160 (常陸那珂:10月,11月,12月)
大洗地区 <15> (大洗町, 銚田市, 茨城町, 水戸市(大場, 吉沢))	65~160	170 (成田(P-4):10月)
比較対照地区 <1> (水戸市石川)	79~81	93 (10月)

注) < >内は地点数

事業所周辺監視区域境界

(単位：nGy/時)

地 区 名	月平均値	1時間値の最大値
東海地区 <14> (原子力機構原科研, 原子力機構サイクル工研, 原電)	110~590	620 (原科研 MP-19:10月)
大洗地区 <11> (原子力機構大洗)	100~390	400 (P-11:10月, 11月, 12月)

注) < >内は地点数

1-2 大気中放射能測定結果

1-2-1 大気塵埃中の放射性核種分析結果 (^{54}Mn 他) (18~19ページ)

東海村須和間など15地点（東海村6地点，ひたちなか市3地点，日立市1地点，鉾田市1地点，茨城町1地点，大洗町2地点，水戸市1地点）において測定した結果，福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響により， ^{137}Cs が14地点で検出された。

1-2-2 降下塵中の放射性核種分析結果 (^{54}Mn 他) (20ページ)

水戸市愛宕町など3地点において測定した結果，福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響により， ^{137}Cs が全地点で検出された。

1-3 農畜産物中の放射能測定結果

1-3-1 牛乳（原乳）中の放射性核種分析結果 (^{131}I)

今期は県内全域で実施。（資料No. 2 特別調査結果の概要参照）

1-4 海洋における放射能測定結果

1-4-1 海水中の放射性核種分析結果

今期は県内全域で実施。（資料No. 2 特別調査結果の概要参照）

2 主な原子力施設の敷地内における測定結果

2-1 空間ガンマ線量率測定結果 (21ページ)

評価対象としている月平均値は，原子力機構サイクル工研が99nGy/時から100nGy/時，原子力機構大洗が140nGy/時から150nGy/時であり，福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響により，平常の変動幅（上限値：100nGy/時）を大きく上回った。

なお，1時間値の最大値（原子力機構大洗測定のパ - 8：10月）は170nGy/時であった。

（単位：nGy/時）

地 区 名	月平均値	1時間値の最大値
東海地区 <1>（原子力機構サイクル工研）	99~100	110（10月，11月，12月）
大洗地区 <1>（原子力機構大洗）	140~150	170（10月）

注) < >内は地点数

2-2 大気中放射能測定結果

2-2-1 大気塵埃中の放射性核種分析結果 (^{54}Mn 他) (22ページ)

原子力機構原科研など3地点において測定した結果，福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響により，原子力機構サイクル工研及び原子力機構大洗から， ^{137}Cs が検出された。

3 放出源における測定結果

3-1 排気中の放射能測定結果

排気中に含まれる放射性物質については，原子力事業者が放射性核種分析，全ベータ放射能測定，全アルファ放射能測定を行っている。

福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響により全ベータ放射能が検出された。全ア

ルファ放射能については不検出であった。

3-1-1 放射性核種分析結果（主要放出核種）（23～33ページ）

測定対象の42排気筒のうち、今期に放出のなかった5排気筒を除いた原子力機構燃料試験施設、原子力機構サイクル工研再処理施設の主排気筒など37排気筒において希ガス（⁴¹Ar、⁸⁵Krなど）、³Hなど各施設の放出核種を測定したところ、下記の7排気筒で検出された。

（検出状況）

測定者	施設名	核種名	3ヶ月平均濃度 (Bq/cm ³)	3ヶ月平均濃度 過去最大値 (Bq/cm ³)	参考 管理の目標値 (Bq/cm ³)
原子力機構 原 科 研	J R R - 3	³ H	5.5×10^{-5}	5.3×10^{-4}	6.0×10^{-3}
原子力機構 サイクル工研	再処理施設・主排気筒	⁸⁵ Kr ³ H	2.4×10^{-3} 1.7×10^{-4}	9.0 2.6×10^{-3}	4.1×10 2.4×10^{-1}
原子力機構 大 洗	F M F	希ガス	7.8×10^{-5}	5.7×10^{-3}	2×10^{-2}
三 菱 原 燃	転換工場	U	1.0×10^{-10}	2.7×10^{-10}	1.5×10^{-9}
積 水 メ デ ィ カ ル	第4棟排気筒	³ H ¹⁴ C	1.9×10^{-5} 4.9×10^{-6}	2.2×10^{-5} 2.3×10^{-5}	7.4×10^{-4} 1.6×10^{-4}
N D C	化学分析棟（R棟）	¹³¹ I	1.4×10^{-9}	2.1×10^{-8}	7.4×10^{-8}
日 本 核 燃	照射後試験施設	希ガス	1.0×10^{-3}	5.0×10^{-3}	5.2×10^{-3}

3-1-1' 放射性核種分析結果（その他検出された核種）（34ページ）

原電東海発電所、東海第二発電所から³Hが検出されたが、過去と同じレベルであった。

3-1-2, 3-1-2' 全ベータ放射能測定結果（35～37ページ）

NDC材料試験棟及び原子力機構原科研JRR-3など23排気筒において測定した結果2排気筒で検出された。

この内、三菱材料に関しては、福島第一原子力発電所事故の放射性物質放出の影響によるものである。

3-1-3 全アルファ放射能測定結果（38ページ）

核管センター開発棟など4排気筒における測定結果は、いずれも不検出であった。

3-2 排水中の放射能測定結果

排水中に含まれる放射性物質の測定は、放射性核種分析、全ベータ放射能測定、再処理施設排水中の放射性核種分析、再処理施設排水中の全ベータ放射能測定、排水中の全ガンマ放射能測定によって行っている。

福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響により、¹³⁴Cs、¹³⁷Cs及び全ガンマ放射能が検出された。

3-2-1 放射性核種分析結果（主要放出核種）（39～44ページ）

原子力事業者は、今期に放出のなかった三菱材料及び住友鉱山を除く原子力機構原科研第

1排水溝、原子力機構サイクル工研第2排水溝など15排水溝において⁶⁰Coなどの核種を測定している。下記の5排水溝で検出されたが、全て法令値（52ページ）以下であった。

（検出状況）

測定者	排水溝名	核種名	3ヶ月平均濃度 (Bq/cm ³)	法令値 (Bq/cm ³)	3ヶ月平均濃度 /法令値
原子力機構 原 科 研	第2排水溝	³ H	1.4×10 ⁻²	6×10 ^{*3)}	1/4,300
		⁷ Be	8.4×10 ⁻⁵	3×10	1/357,000
		⁶⁰ Co	1.4×10 ⁻⁵	2×10 ⁻¹	1/14,000
		¹³⁷ Cs ^{*1)}	2.9×10 ⁻⁵	9×10 ⁻²	1/3,100
原子力機構 大 洗	北地区	³ H	5.6×10 ⁻²	6×10 ^{*3)}	1/1,100
原 電	東海第二発電所	³ H	1.2×10 ⁻¹	6×10 ^{*3)}	1/500
原 燃 工	排水ポンド	Th, Pa ^{*2)}	7.5×10 ⁻⁴	2×10 ⁻¹	1/270
積水メディカル	調整槽	³ H	8.5×10 ⁻¹	2×10 ^{*4)}	1/24
		¹⁴ C	1.1	2	1/1.8

注) *1) 福島第一原子力発電所事故の放射性物質放出の影響を含む。

*2) Uの娘核種であるTh, Paを全ベータ測定で確認しているが、Uは検出されていないことから、福島第一原子力発電所事故で放出された¹³⁴Cs, ¹³⁷Csなどの影響により検出されたものである。

*3) 水としての法令値

*4) 有機物（メタンを除く）としての法令値

3-2-1' 放射性核種分析結果（主要放出核種）（45～49ページ）

県は原子力機構原科研第1排水溝など12排水溝で測定している。原子力機構原科研第2排水溝など9排水溝で³H, ¹⁴C, ⁶⁰Co, ¹³⁷Cs, UまたはPu(α)の6核種が検出されたが、いずれも法令値以下であった。

また、水戸原子力事務所は原子力機構原科研第1排水溝など7排水溝で測定している。原子力機構原科研第2排水溝など5排水溝で³H, ¹⁴Cまたは¹³⁷Csの3核種が検出されたが、いずれも法令値以下であった。

3-2-1'' 放射性核種分析結果（その他検出された核種）（50～51ページ）

原子力事業者が測定した上記15排水溝において、主要放出核種以外の核種として原子力機構原科研第1排水溝など4排水溝で、²²Na, ⁹⁰Sr, ¹³⁴Cs, ¹³⁷Cs及び²³²Thの5核種が検出されたが、いずれも法令値以下であった。

なお、原子力機構原科研第2排水溝において検出された¹³⁴Cs及び原子力機構原科研第3排水溝、サイクル工研第1排水溝において検出された¹³⁴Cs, ¹³⁷Csは福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響である。

3-2-2, 3-2-2' 全ベータ放射能測定結果（53～55ページ）

原子力事業者、県などは今期に放出のなかった住友鉱山を除く原子力機構原科研第1排水溝及び原子力機構サイクル工研第1排水溝など12排水溝において測定している。原子力機構原科研第1排水溝等の11排水溝で検出されたが、監視委員会が定めた判断基準を全て下回っていた。

3-2-3 再処理施設排水中の放射性核種分析結果（56～59ページ）

原子力機構サイクル工研が³Hなど14核種について分析した結果、³H, ¹²⁹I及びPu(α)が検出さ

れたが、法令値（60ページ）以下であった。

また、県が³Hなど9核種について測定した結果、³H、¹³⁷Cs及びPu(α)の3核種が検出されたが、いずれも法令値以下であった。

(検出状況)

測定者	排水溝名	核種名	3ヶ月放出量 (MBq)	法令値 (MBq)	3ヶ月放出量 /法令値
原子力機構 サイクル工研	再処理施設	³ H	8.5×10^3	4.7×10^8	1/55,000
		¹²⁹ I	2.2	6.7×10^3	1/3,000
		Pu(α)	7.2×10^{-2}	5.9×10^2	1/8,200

備考 県の測定では、³H、¹³⁷Cs、Pu(α)を検出。3ヶ月間の最大濃度はそれぞれ 4.0 、 1.4×10^{-4} 、 7.0×10^{-5} Bq/cm³であり、参考として法令（保安規定）に定める最大放出濃度（それぞれ 2.5×10^4 、 7.8×10^{-1} 、 3.0×10^{-2} Bq/cm³）と比較すると、それぞれ1/6,000、1/5,500、1/400 以下であった。

3-2-4 再処理施設排水中の全ベータ放射能測定結果（61ページ）

県測定で検出されたが、再処理排水に係わる低減化目標値以下であった。

3-2-5 排水中の全ガンマ放射能連続測定結果（62ページ）

原子力機構原科研第2排水溝などの4排水溝で測定したところ、福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響により、3排水溝で検出された。

参考 1

原子力機構再処理施設排水環境影響詳細調査結果 (64～66ページ)

本調査は、原子力機構サイクル工研が、再処理施設の低レベル放射性廃液の海洋放出に伴う同海域における放射能水準の変動を詳細に把握するために毎月実施しているものであり、放出口を中心とした30地点で海水を採取し、全地点で全ベータ放射能及び³H濃度、7地点で¹³⁷Cs濃度の測定を行っている。

調査の結果、放射性物質濃度の平均値は、全ベータ放射能について0.044 Bq/L、³Hについて検出限界値未満、¹³⁷Csについて0.076 Bq/Lであった。検出された全ベータ放射能、¹³⁷Csは福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響を含む。

(測定結果)

区 分	地点数	分 析 値
海水の全ベータ放射能	30	0.044 Bq/L
海水中の ³ H分析	30	不検出
海水中の ¹³⁷ Cs分析	7	0.076 Bq/L

Ⅲ 測 定 結 果

Ⅲ－１ 短期的変動調査結果

１ 環境における測定結果

１－１ 空間 γ 線量率測定結果

１－１－１ モニタリングステーション

測 定 者	評 価 対 象	平常の変動幅（上限）
県 施 設 者	月 平 均 値	100nGy/時

測定者	測定地点	測定値 (nGy/時)				
		種 別	10 月	11 月	12 月	平 均
県	東 海 村 石 神	最 大	120	110	110	
		平 均	110	100	100	100
	〃 豊 岡	最 大	110	110	110	
		平 均	98	97	96	97
	〃 舟 石 川	最 大	78	76	76	
		平 均	67	66	66	66
	〃 押 延	最 大	90	88	90	
		平 均	78	78	77	78
	〃 村 松	最 大	100	96	89	
		平 均	89	82	78	83
	〃 三 菱 原 燃	最 大	78	77	77	
		平 均	68	67	67	67
	〃 原 燃 工	最 大	130	130	130	
		平 均	120	120	120	120
	那 珂 市 横 堀	最 大	82	81	81	
		平 均	72	71	71	71
	〃 門 部	最 大	86	84	84	
		平 均	76	75	74	75
	〃 菅 谷	最 大	78	79	78	
		平 均	68	67	67	67
〃 本 米 崎	最 大	84	83	84		
	平 均	74	73	72	73	
〃 額 田	最 大	82	79	83		
	平 均	71	71	71	71	
〃 鴻 巣	最 大	82	78	81		
	平 均	68	67	66	67	

測定者	測定地点	測定値 (nGy/時)				
		種別	10月	11月	12月	平均
県	那珂市後台	最大	92	88	89	
		平均	78	77	77	77
	〃 瓜連	最大	84	83	85	
		平均	73	72	72	72
	ひたちなか市馬渡	最大	120	120	120	
		平均	110	110	100	110
	〃 常陸那珂	最大	160 (注2)	160 (注2)	160 (注2)	
		平均	150	150	140	150
	〃 阿字ヶ浦	最大	120	120	110	
		平均	100	100	99	100
	〃 堀口	最大	130	130	130	
		平均	120	120	120	120
	〃 佐和	最大	110	110	110	
		平均	97	96	94	96
	〃 柳沢	最大	96	97	96	
		平均	86	86	85	86
	日立市久慈	最大	160 (注3)	160 (注3)	160 (注3)	
		平均	150	150	140	150
	〃 大沼	最大	150	150	150	
		平均	140	140	140	140
	常陸太田市磯部	最大	87	85	88	
		平均	76	74	73	74
	〃 真弓	最大	76	71	76	
		平均	64	64	63	64
	〃 久米	最大	69	68	73	
		平均	59	59	59	59
	常陸大宮市根本	最大	77	77	78	
		平均	65	65	65	65
大洗町大貫	最大	130	110	120		
	平均	110	100	99	100	
〃 磯浜	最大	120	100	110		
	平均	97	95	94	95	

測定者	測定地点	測定値 (nGy/時)				
		種別	10月	11月	12月	平均
県	鉦田市造谷	最大	150	140	140	
		平均	140	130	130	130
	〃 荒地	最大	130	120	130	
		平均	110	110	110	110
	〃 田崎	最大	110	100	110	
		平均	96	95	93	95
	〃 縦山	最大	130	130	140	
		平均	120	120	120	120
	〃 上富田	最大	110	100	110	
		平均	95	94	92	94
	〃 徳宿	最大	100	94	110	
		平均	91	90	89	90
	茨城町広浦	最大	140	130	140	
		平均	120	120	120	120
	〃 海老沢	最大	110	110	110	
		平均	95	93	92	93
	〃 谷田部	最大	89	87	91	
		平均	78	78	77	78
水戸市吉沢	最大	80	76	80		
	平均	67	66	65	66	
〃 大場	最大	97	97	93		
	平均	83	82	81	82	
〃 石川	最大	93 (注4)	88	89		
	平均	81	80	79	80	
原子力機構原科研	東海村須和間	最大	120	110	120	
		平均	110	100	100	100
	〃 亀下	最大	140	140	140	
		平均	130	130	130	130
原子力機構サイクル工研	〃 舟石川	最大	90	89	89	
		平均	80	79	78	79
	ひたちなか市長砂	最大	120	110	110	
		平均	100	100	98	99
	〃 高野	最大	92	88	90	
		平均	81	79	78	79

測定者	測定地点	測定値 (nGy/時)				
		種別	10月	11月	12月	平均
原子力 機構 大洗	周辺監視区域境界 (P-2)	最大	210	190	200	
		平均	190	180	180	180
	〃 (P-6)	最大	120	120	120	
		平均	110	110	100	110
原 電	東海村船場	最大	80	78	78	
		平均	71	70	69	70
電	日立市留	最大	100	100	100	
		平均	93	91	90	91

(注1) 福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響を含む。

(注2) ひたちなか地区の一般環境における1時間値の最大値160nGy/時(県測定:ひたちなか市常陸那珂)が観測されたのは、10月5日14時、11月20日18時、12月1日5時であり、降雨の影響である。

(注3) 日立地区の一般環境における1時間値の最大値160nGy/時(県測定:日立市久慈)が観測されたのは、10月5日13時、11月20日18時、12月16日16時であり、降雨の影響である。

(注4) 比較対照地点における1時間値の最大値93nGy/時(県測定:水戸市石川)が観測されたのは、10月5日15時であり、降雨の影響である。

1-1-2 モニタリングポスト

測定者	評価対象	平常の変動幅 (上限)
施設者	月平均値	100nGy/時

測定者	測定地点	測定値 (nGy/時)				
		種別	10月	11月	12月	平均
原子力機構原科研	周辺監視区域境界 (MP-11)	最大	220	220	210	
		平均	220	210	200	210
	〃 (MP-16)	最大	270	250	240	
		平均	250	240	230	240
	〃 (MP-17)	最大	200	190	190	
		平均	190	180	180	180
	〃 (MP-18)	最大	440	430	420	
		平均	430	420	410	420
	〃 (MP-19)	最大	620 (注2)	580	560	
		平均	590	560	540	560
原子力機構サイクル工研	周辺監視区域境界 (MP-1)	最大	210	200	190	
		平均	190	190	180	190
	〃 (MP-6)	最大	180	170	170	
		平均	160	160	160	160
	〃 (ST-5)	最大	160	160	160	
		平均	150	140	140	140
	〃 (MP-7)	最大	250	240	240	
		平均	240	230	230	230
	〃 (MP-8)	最大	220	210	210	
		平均	210	200	200	200
原子力機構大洗	周辺監視区域境界 (P-1)	最大	180	170	170	
		平均	160	160	150	160
	大洗町成田 (P-3)	最大	130	130	130	
		平均	120	110	110	110
	〃 (P-4)	最大	170 (注3)	160	160	
		平均	160	150	150	150
	周辺監視区域境界 (P-5)	最大	170	150	150	
		平均	150	140	140	140
	〃 (P-7)	最大	260	240	240	
		平均	240	240	220	230

測定者	測定地点	測定値 (nGy/時)				
		種別	10月	11月	12月	平均
原子力機構大洗	周辺監視区域境界 (P-11)	最大	400 ^(注4)	400 ^(注4)	400 ^(注4)	
		平均	370	390	380	380
	〃 (P-12)	最大	360	340	330	
		平均	340	330	320	330
	〃 (P-13)	最大	190	210	190	
		平均	170	180	180	180
	〃 (P-14)	最大	210	200	200	
		平均	200	190	190	190
	〃 (P-15)	最大	210	200	200	
		平均	190	190	180	190
	〃 (P-16)	最大	170	150	150	
		平均	150	150	140	150
原電	周辺監視区域境界 (A)	最大	120	120	110	
		平均	110	110	110	110
	〃 (B)	最大	170	170	170	
		平均	160	160	160	160
	〃 (C)	最大	170	160	160	
		平均	160	160	150	160
	〃 (D)	最大	230	210	210	
		平均	210	210	200	210
東海村豊岡	最大	160 ^(注5)	150	150		
	平均	150	140	140	140	

(注1) 福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響を含む。

(注2) 東海地区の事業所周辺監視区域境界における1時間値の最大値620nGy/時(原子力機構原科研測定:MP-19)が観測されたのは、10月4日7時であり、福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響によるものである。

(注3) 大洗地区の一般環境における1時間値の最大値170nGy/時(原子力機構大洗測定:大洗町成田(P-4))が観測されたのは、10月5日13時及び14時であり、降雨の影響である。

(注4) 大洗地区の事業所周辺監視区域境界における1時間値の最大値400nGy/時(原子力機構大洗測定:P-11)が観測されたのは、10月29日8時、11月6日10時及び12月1日10時であり、福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響及び降雨の影響である。

(注5) 東海地区の一般環境における1時間値の最大値160nGy/時(原電測定:東海村豊岡)が観測されたのは、10月5日13時であり、降雨の影響である。

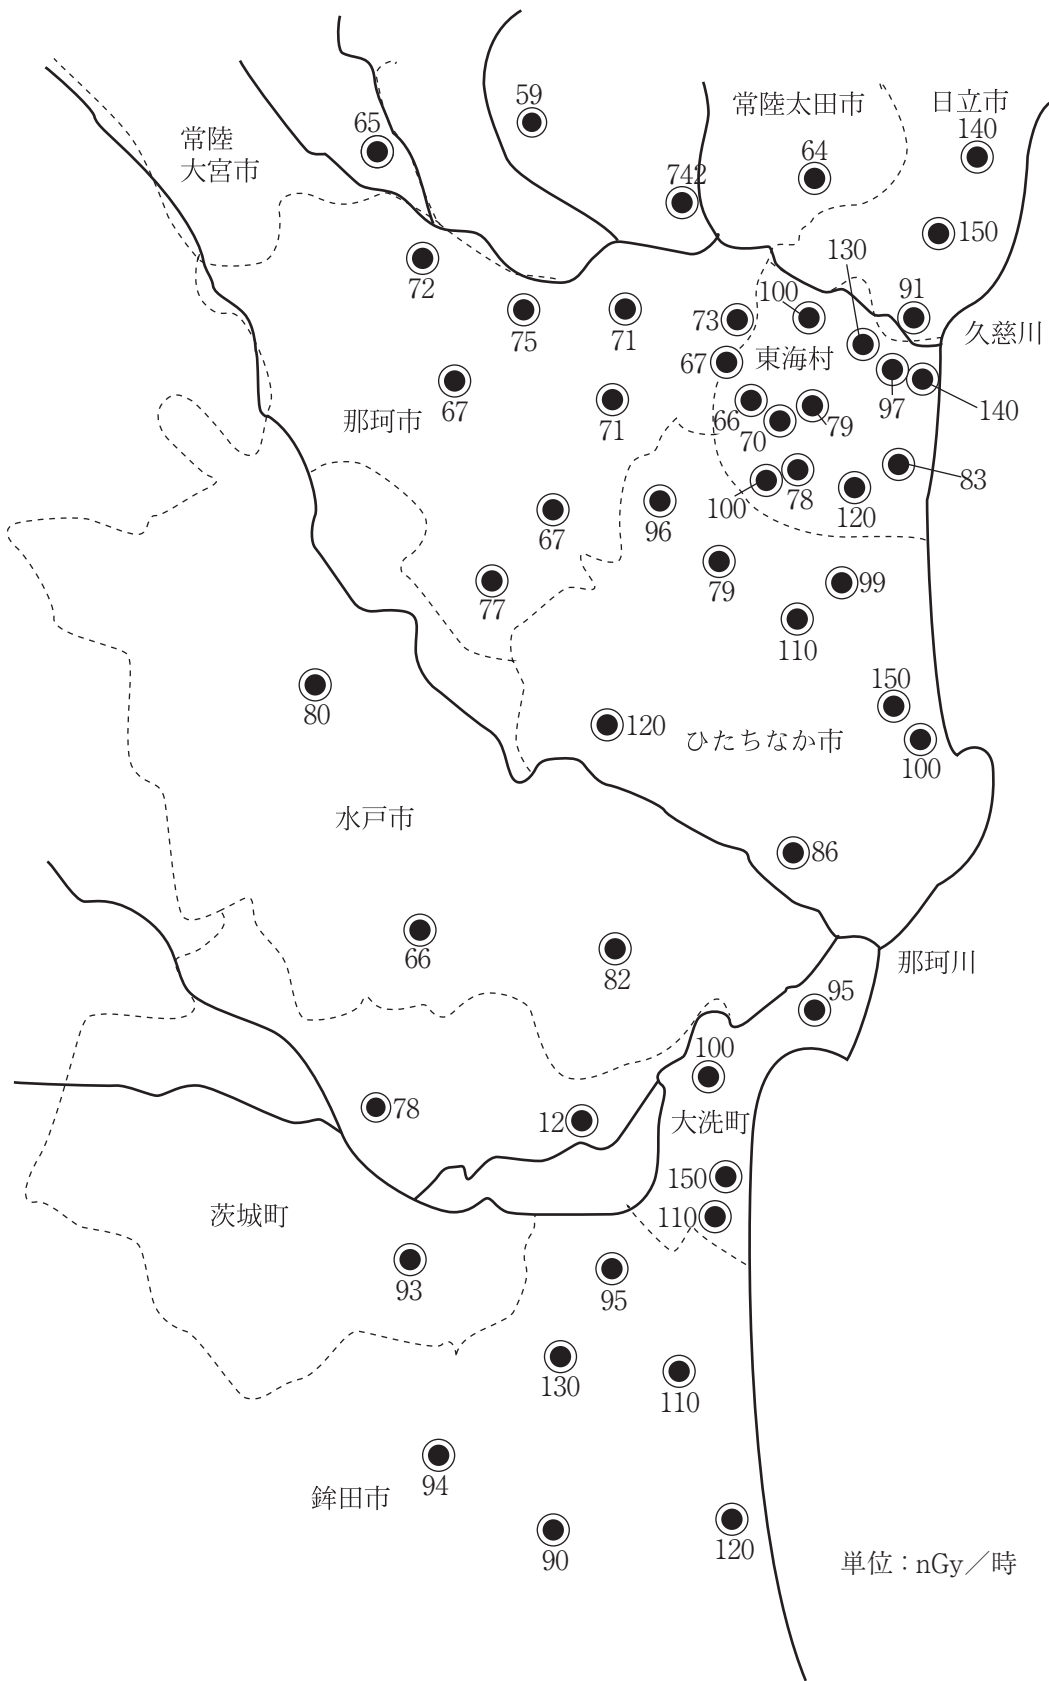


図 環境における空間 γ 線量率測定結果（3ヶ月平均値）
（周辺監視区域境界を除く）

平成23年度第3四半期におけるモニタリングステーション, モニタリングポストにおいて測定した空間線量率の経月変化

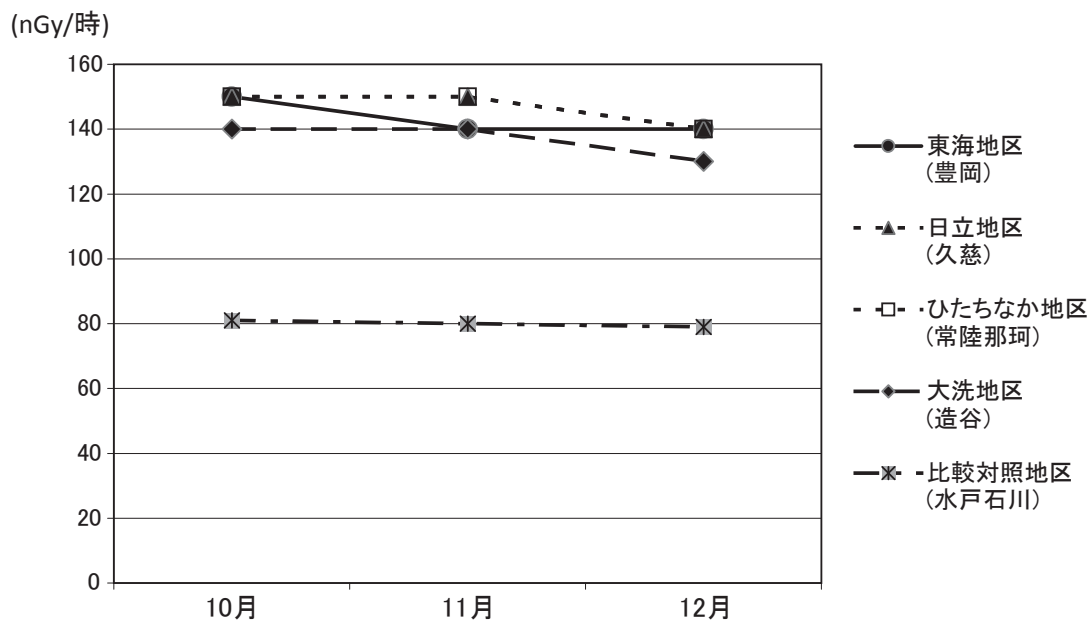


図1 空間ガンマ線量率測定結果の一般環境における月平均値の経月変化



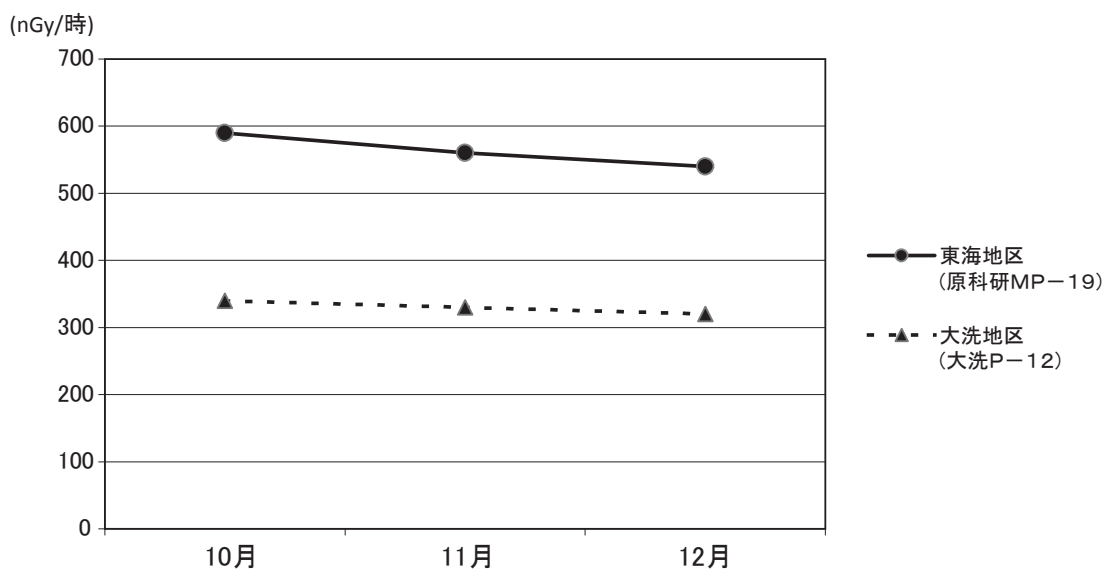


図2 空間ガンマ線量率測定結果の事業所周辺監視区域境界の経月変化

空間ガンマ線量率測定結果の一般環境における月平均値の経月変化
 (福島第一原子力発電所事故前(2月)から12月まで)

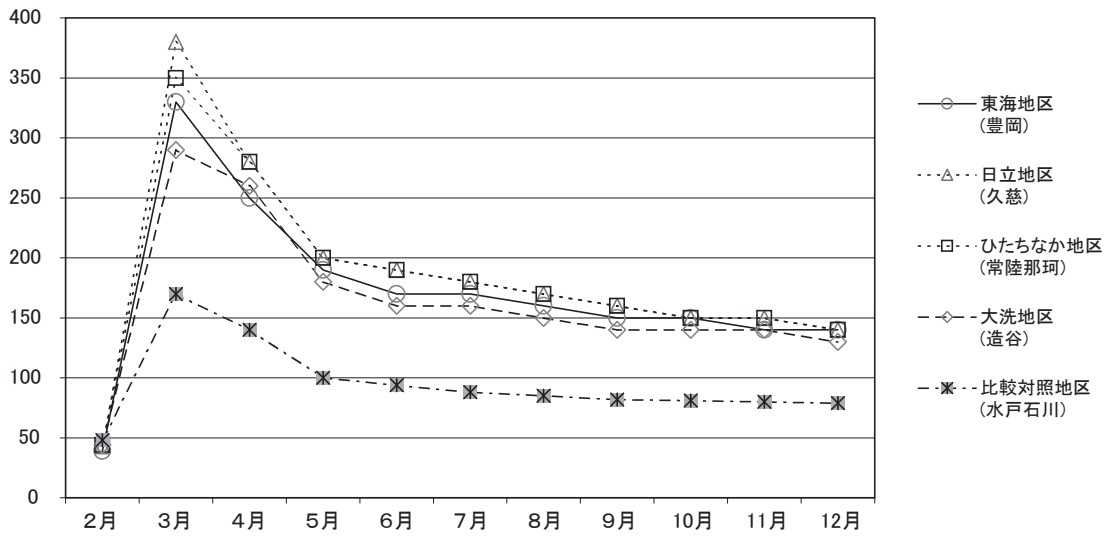

今期の測定の中で降雨によって最大値が観測された局における空間線量率の時系列(大沼局)

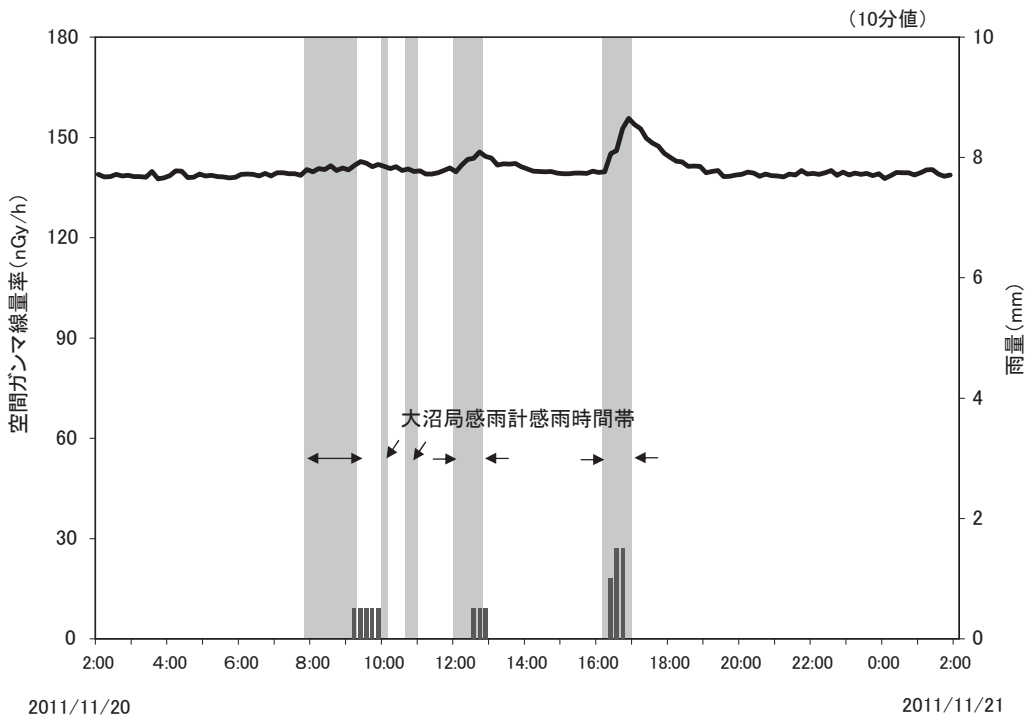

注)

当該グラフにおける空間ガンマ線量率の上昇の原因は降雨によるもの。
 降雨により空間線量率が上昇するのは、自然放射性核種(ラドンとトリウムから生まれた核種)が雨により地表に落下するためであり、それらの核種の半減期は短いことから、雨が止んでから短時間で線量率は降雨前の水準に戻る。

1-2 大気中放射能測定結果

1-2-1 大気塵埃中の放射性核種分析結果 (⁵⁴Mn他)

測定者	採取地点	採取月日	核種・分析値 (mBq/m ³)								
			⁵⁴ Mn	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	Pu	
県	水戸市 石川	10. 1~11. 1	×	×	×	×	×	0.58	×		
		11. 1~12. 1	×	×	×	×	×	0.28	×		
		12. 1~ 1. 1	×	×	×	×	×	0.54	×		
	東海村 村松	10. 1~11. 1	×	×	×	×	×	1.7	×		
		11. 1~12. 1	(注3)								
		12. 1~ 1. 1	×	×	×	×	×	0.37	×		
	ひたちなか市 常陸那珂	10. 1~11. 1	×	×	×	×	×	1.8	×		
		11. 1~12. 1	(注3)								
		12. 1~ 1. 1	×	×	×	×	×	0.26	×		
	茨城町 広浦	10. 1~11. 1	×	×	×	×	×	1.6	×		
		11. 1~12. 1	×	×	×	×	×	1.5	×		
		12. 1~ 1. 1	×	×	×	×	×	0.58	×		
	鉾田市 造谷	10. 1~11. 1	×	×	×	×	×	1.4	×		
		11. 1~12. 1	×	×	×	×	×	0.66	×		
		12. 1~ 1. 1	×	×	×	×	×	0.43	×		
原子力 機構 原研	周辺監視区域境界 (MS-2)	10. 3~10.31	×	×	×	×	×	×	×		
		10.31~11.28	×	×	×	×	×	×	×		
		11.28~ 1. 2	×	×	×	×	×	×	×		
	東海村 須和間	10. 3~10.31	×	×	×	×	×	1.3	×		
		10.31~11.28	×	×	×	×	×	3.9	×		
		11.28~ 1. 2	×	×	×	×	×	0.63	×		
	〃 亀下	10. 3~10.31	×	×	×	×	×	5.5	×		
		10.31~11.28	×	×	×	×	×	2.5	×		
		11.28~ 1. 2	×	×	×	×	×	6.9	×		

測定者	採取地点	採取月日	核種・分析値 (mBq/m ³)								
			⁵⁴ Mn	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	Pu	
原子力 機構 サイクル 工研	東海村 舟石川	9.30~11.1	×	×	×	×	×	×	2.1	×	×
		11.1~12.1	×	×	×	×	×	×	1.0	×	
		12.1~1.4	×	×	×	×	×	×	0.11	×	
	ひたちなか市長砂	9.30~11.1	×	×	×	×	×	×	5.7	×	×
		11.1~12.1	×	×	×	×	×	×	1.0	×	
		12.1~1.4	×	×	×	×	×	×	0.24	×	
	〃 高野	9.30~11.1	×	×	×	×	×	×	4.2	×	×
		11.1~12.1	×	×	×	×	×	×	0.26	×	
		12.1~1.4	×	×	×	×	×	×	0.32	×	
原子力 機構 大洗	周辺監視区域境界 (P-2)	10.3~11.1	×	×	×	×	×	×	1.5	×	/
		11.1~12.1	×	×	×	×	×	×	4.9	×	
		12.1~1.2	×	×	×	×	×	×	2.2	×	
	〃 (P-6)	10.3~11.1	×	×	×	×	×	×	1.1	×	/
		11.1~12.1	×	×	×	×	×	×	1.1	×	
		12.1~1.2	×	×	×	×	×	×	0.50	×	
原 電	東海村 船場	10.5~11.2	×	×	×	×	×	×	1.4	×	/
		11.2~12.7	×	×	×	×	×	×	×	×	
		12.7~1.4	×	×	×	×	×	×	0.39	×	
	日立市 留	10.5~11.2	×	×	×	×	×	×	0.72	×	/
		11.2~12.7	×	×	×	×	×	×	×	×	
		12.7~1.4	×	×	×	×	×	×	0.37	×	

(注1) 検出された核種は、福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響である。

なお、このほかに¹³⁴Csが検出された。

(注2) 東海村村松については、福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響により、バックグラウンドが上昇し、⁹⁵Zr、⁹⁵Nb、¹⁰⁶Ruの検出限界値が監視計画で定められている検出限界値 (p66) を上回っている。

なお、⁹⁵Zr、⁹⁵Nb、¹⁰⁶Ruの検出限界値はそれぞれ 0.21mBq/m³、0.19~0.22mBq/m³、1.3mBq/m³であった。

(注3) 機器点検時に採取した試料を混入して測定したため欠測。

1 - 2 - 2 降下塵中の放射性核種分析結果 (⁵⁴Mn他)

測定者	採取地点	採取月日	核種・分析値 (Bq/m ²)						
			⁵⁴ Mn	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce
県	水戸市 愛宕町	10. 3~11. 1	×	×	×	×	×	12	×
		11. 1~12. 1	×	×	×	×	×	3.4	×
		12. 1~ 1. 4	×	×	×	×	×	5.5	×
原子力機構 原科研	内	10. 3~11. 1	×	×	×	×	×	18	×
		11. 1~12. 1	×	×	×	×	×	11	×
		12. 1~ 1. 4	×	×	×	×	×	19	×
原子力機構 大洗	内	10. 3~11. 1	×	×	×	×	×	26	×
		11. 1~12. 1	×	×	×	×	×	9.0	×
		12. 1~ 1. 4	×	×	×	×	×	22	×

(注1) 検出された核種は、福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響である。なお、このほかに¹³⁴Csが検出された。

2 敷地内における測定結果

2-1 空間 γ 線量率測定結果

2-1-1 モニタリングステーション

測定者	評価対象	平常の変動幅（上限）
施設者	月平均値	100nGy/時

測定者	測定地点	測定値（nGy/時）				
		種別	10月	11月	12月	平均
原子力機構 サイクル工研	S T - 1	最大	110	110	110	
		平均	100	100	99	100

（注1）測定値は福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響を含む。

（注2）最大値110nGy/時は、10月6日1時、11月20日18時、12月1日5時に観測されたものであり、降雨の影響である。

2-1-2 モニタリングポスト

測定者	評価対象	平常の変動幅（上限）
施設者	月平均値	100nGy/時

測定者	測定地点	測定値（nGy/時）				
		種別	10月	11月	12月	平均
原子力機構 大洗	構内 (P-8)	最大	170	160	160	
		平均	150	150	140	150

（注1）測定値は福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響を含む。

（注2）最大値170nGy/時は、10月5日13時及び14時に観測されたものであり、降雨の影響である。

平成23年度第3四半期におけるモニタリングステーション, モニタリングポストにおいて測定した空間線量率の経月変化

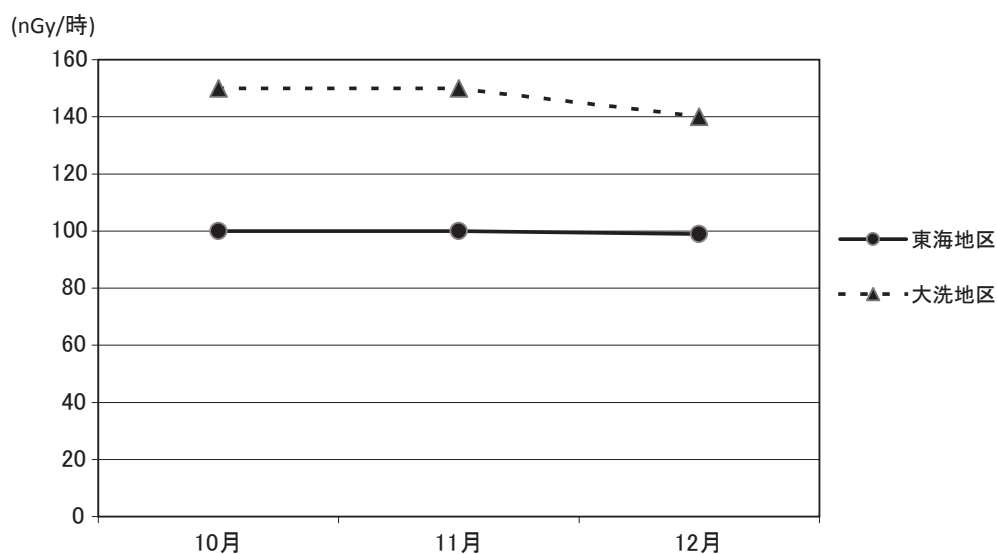


図 空間ガンマ線量率測定結果(原子力施設敷地内)における月平均値の経月変化

2-2 大気中放射能測定結果(敷地内)

2-2-1 大気塵埃中の放射性核種分析結果 (^{54}Mn 他)

測定者	採取地点	採取月日	核種・分析値 (mBq/m ³)							
			^{54}Mn	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{137}Cs	^{144}Ce	Pu
原子力機構 原科研	MS-1	10.3~10.31	×	×	×	×	×	×	×	
		10.31~11.28	×	×	×	×	×	×	×	
		11.28~1.2	×	×	×	×	×	×	×	
原子力機構 サイクル工研	ST-1	9.30~11.1	×	×	×	×	×	1.3	×	×
		11.1~12.1	×	×	×	×	×	0.29	×	
		12.1~1.4	×	×	×	×	×	0.11	×	
原子力機構 大洗	構内	10.3~11.1	×	×	×	×	×	0.19	×	
		11.1~12.1	×	×	×	×	×	0.35	×	
		12.1~1.4	×	×	×	×	×	0.13	×	

(注) 検出された核種は、福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響である。なお、このほかに ^{134}Cs が検出された。

3 放出源における測定結果

3-1 排 気

3-1-1 排気中の放射性核種分析結果

(主要放出核種)

測定者	施設名	項目		放出状況				分析核種 及びDL
				10月	11月	12月	平均	
(注2) 原子力 機構 原子 科 研	J R R - 2	最高濃度 (Bq/cm ³)						³ H
		平均濃度 (Bq/cm ³)						
		放出量	実測分 (GBq)	0	0	0	計 0	
			不検出分 (GBq)	0	0	0	計 0	
	J R R - 3	最高濃度 (Bq/cm ³)						希ガス (⁴¹ Ar)
		平均濃度 (Bq/cm ³)						
		放出量	実測分 (GBq)	0	0	0	計 0	1.6×10 ⁻³
			不検出分 (GBq)	0	0	0	計 0	Bq/cm ³
		最高濃度 (Bq/cm ³)		6.2×10 ⁻⁵	×	×		³ H
		平均濃度 (Bq/cm ³)		6.2×10 ⁻⁵	×	×	5.5×10 ⁻⁵	4.3×10 ⁻⁵
		放出量	実測分 (GBq)	6.1	0	0	計 6.1	4.8×10 ⁻⁵
			不検出分 (GBq)	0	4.7	5.1	計 9.8	Bq/cm ³
	J R R - 4	最高濃度 (Bq/cm ³)						希ガス (⁴¹ Ar)
		平均濃度 (Bq/cm ³)						
		放出量	実測分 (GBq)	0	0	0	計 0	1.3×10 ⁻³
			不検出分 (GBq)	0	0	0	計 0	Bq/cm ³
	N S R R	最高濃度 (Bq/cm ³)						希ガス (⁴¹ Ar)
		平均濃度 (Bq/cm ³)						
		放出量	実測分 (GBq)	0	0	0	計 0	3.4×10 ⁻³
			不検出分 (GBq)	0	0	0	計 0	3.6×10 ⁻³
最高濃度 (Bq/cm ³)		×	×	×		¹³¹ I		
平均濃度 (Bq/cm ³)		×	×	×	×	6.5×10 ⁻⁹		
放出量		実測分 (GBq)	0	0	0	計 0	1.8×10 ⁻⁸	
		不検出分 (GBq)	4.6×10 ⁻⁵	9.0×10 ⁻⁵	7.7×10 ⁻⁵	2.1×10 ⁻⁴	Bq/cm ³	

測定者	施設名	項目	放出状況				分析核種及びDL		
			10月	11月	12月	平均			
(注2) 原子力 機構 原子力 科 研	燃料試験施設	最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		希ガス (⁸⁵ Kr) 7.3×10 ⁻³		
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×			
		放出量	実測分 (GBq)	0	0	0	計 0	8.3×10 ⁻³ Bq/cm ³	
			不検出分 (GBq)	3.2×10 ²	3.3×10 ²	3.2×10 ²	計 9.8×10 ²		
		最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		¹³¹ I 1.4×10 ⁻⁹		
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×			
		放出量	実測分 (GBq)	0	0	0	計 0	2.5×10 ⁻⁹ Bq/cm ³	
			不検出分 (GBq)	7.2×10 ⁻⁵	6.7×10 ⁻⁵	8.9×10 ⁻⁵	計 2.3×10 ⁻⁴		
	燃料サイクル 安全工学 研究施設 (NUCEF)	最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		希ガス (¹³⁸ Xe) 9.0×10 ⁻⁴		
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×			
		放出量	実測分 (GBq)	0	0	0	計 0	Bq/cm ³	
			不検出分 (GBq)	1.7×10 ²	1.7×10 ²	1.7×10 ²	計 5.1×10 ²		
最高濃度 (Bq/cm ³)		×	×	×		¹³¹ I 6.9×10 ⁻¹⁰			
平均濃度 (Bq/cm ³)		×	×	×	×				
放出量		実測分 (GBq)	0	0	0	計 0	1.1×10 ⁻⁹ Bq/cm ³		
		不検出分 (GBq)	1.6×10 ⁻⁴	1.6×10 ⁻⁴	2.0×10 ⁻⁴	計 5.2×10 ⁻⁴			
原子力 機構 原子力 科 研	再 処 理 施 設	主 排 気 筒	最高濃度 (Bq/cm ³)	×	2.5×10 ⁻³	×		⁸⁵ Kr 2.4×10 ⁻³	
			平均濃度 (Bq/cm ³)	×	2.4×10 ⁻³	×	2.4×10 ⁻³		
			放出量	実測分 (GBq)	0	1.5	0	計 1.5	Bq/cm ³
				不検出分 (GBq)	7.4×10 ²	7.1×10 ²	7.5×10 ²	計 2.2×10 ³	
			最高濃度 (Bq/cm ³)	2.0×10 ⁻⁴	2.1×10 ⁻⁴	1.8×10 ⁻⁴		³ H 3.7×10 ⁻⁵	
			平均濃度 (Bq/cm ³)	1.7×10 ⁻⁴	1.8×10 ⁻⁴	1.5×10 ⁻⁴	1.7×10 ⁻⁴		
			放出量	実測分 (GBq)	6.0×10	5.1×10	5.4×10	計 1.7×10 ²	Bq/cm ³
				不検出分 (GBq)	0	0	0	計 0	
		最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		¹⁴ C 4.0×10 ⁻⁵		
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×			
		放出量	実測分 (GBq)	0	0	0	計 0	Bq/cm ³	
			不検出分 (GBq)	1.4×10	1.1×10	1.4×10	計 3.9×10		

測定者	施設名		項目	放出状況				分析核種 及びDL
				10月	11月	12月	平均	
原子力 機構 サイ クル 工 研	再 処 理 施 設	主 排 気 筒	最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		¹³¹ I 3.7×10 ⁻⁸ Bq/cm ³
			平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	
			放出量 実測分 (GBq)	0	0	0	計 0	
			放出量 不検出分 (GBq)	1.3×10 ⁻²	1.0×10 ⁻²	1.3×10 ⁻²	計 3.6×10 ⁻²	
		最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		¹²⁹ I 3.7×10 ⁻⁸ Bq/cm ³	
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×		
		放出量 実測分 (GBq)	0	0	0	計 0		
		放出量 不検出分 (GBq)	1.3×10 ⁻²	1.0×10 ⁻²	1.3×10 ⁻²	計 3.6×10 ⁻²		
		最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		⁸⁵ Kr 2.4×10 ⁻³ Bq/cm ³	
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×		
		放出量 実測分 (GBq)	0	0	0	計 0		
		放出量 不検出分 (GBq)	1.9×10 ²	1.8×10 ²	1.8×10 ²	計 5.5×10 ²		
	最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		³ H 3.7×10 ⁻⁵ Bq/cm ³		
	平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×			
	放出量 実測分 (GBq)	0	0	0	計 0			
	放出量 不検出分 (GBq)	3.2	2.5	3.1	計 8.8			
	最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		¹⁴ C 4.0×10 ⁻⁵ Bq/cm ³		
	平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×			
	放出量 実測分 (GBq)	0	0	0	計 0			
	放出量 不検出分 (GBq)	3.5	2.7	3.3	計 9.5			
	最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		¹³¹ I 3.7×10 ⁻⁸ Bq/cm ³		
	平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×			
	放出量 実測分 (GBq)	0	0	0	計 0			
	放出量 不検出分 (GBq)	3.2×10 ⁻³	2.5×10 ⁻³	3.1×10 ⁻³	計 8.8×10 ⁻³			
最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		¹²⁹ I 3.7×10 ⁻⁸ Bq/cm ³			
平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×				
放出量 実測分 (GBq)	0	0	0	計 0				
放出量 不検出分 (GBq)	3.2×10 ⁻³	2.5×10 ⁻³	3.1×10 ⁻³	計 8.8×10 ⁻³				

測定者	施設名		項目	放出状況				分析核種 及びDL	
				10月	11月	12月	平均		
原子力機構 サイクル 工研	再処理施設	第二付属気筒	最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		⁸⁵ Kr 2.4×10 ⁻³ Bq/cm ³	
			平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×		
			放出量	実測分 (GBq)	0	0	0		計 0
				不検出分 (GBq)	2.2×10 ²	2.2×10 ²	2.3×10 ²		計 6.7×10 ²
			最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×			³ H 3.7×10 ⁻⁵ Bq/cm ³
			平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×		
		放出量	実測分 (GBq)	0	0	0	計 0		
			不検出分 (GBq)	3.8	3.1	3.9	計 1.1×10		
		最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		¹⁴ C 4.0×10 ⁻⁵ Bq/cm ³		
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×			
		放出量	実測分 (GBq)	0	0	0		計 0	
			不検出分 (GBq)	4.1	3.4	4.2		計 1.2×10	
	最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		¹³¹ I 3.7×10 ⁻⁸ Bq/cm ³			
	平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×				
	放出量	実測分 (GBq)	0	0	0		計 0		
		不検出分 (GBq)	3.8×10 ⁻³	3.1×10 ⁻³	3.9×10 ⁻³		計 1.1×10 ⁻²		
	最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×			¹²⁹ I 3.7×10 ⁻⁸ Bq/cm ³		
	平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×				
	放出量	実測分 (GBq)	0	0	0	計 0			
		不検出分 (GBq)	3.8×10 ⁻³	3.1×10 ⁻³	3.9×10 ⁻³	計 1.1×10 ⁻²			
	高レベル放射性物質 研究施設 (CPF)	最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×			希ガス 〔 ⁸⁵ Kr〕 〔 ¹³³ Xe〕 2.4×10 ⁻³ Bq/cm ³	
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×			
		放出量	実測分 (GBq)	0	0	0	計 0		
			不検出分 (GBq)	1.6×10 ²	1.6×10 ²	1.6×10 ²	計 4.8×10 ²		
最高濃度 (Bq/cm ³)		×	×	×		³ H 3.7×10 ⁻⁵ Bq/cm ³			
平均濃度 (Bq/cm ³)		×	×	×	×				
放出量	実測分 (GBq)	0	0	0	計 0				
	不検出分 (GBq)	2.8	2.3	2.3	計 7.4				

測定者	施設名	項目	放出状況				分析核種及びDL		
			10月	11月	12月	平均			
原子力機構サイクル工研	高レベル放射性物質研究施設(CPF)	最高濃度(Bq/cm ³)	×	×	×		¹³¹ I 3.7×10 ⁻⁸ Bq/cm ³		
		平均濃度(Bq/cm ³)	×	×	×	×			
		放出量	実測分(GBq)	0	0	0		計 0	
			不検出分(GBq)	2.8×10 ⁻³	2.3×10 ⁻³	2.3×10 ⁻³		計 7.4×10 ⁻³	
(注3)原子力機構大洗	J M T R	最高濃度(Bq/cm ³)	×	×	×		希ガス 〔主に ⁴¹ Ar〕 2.3×10 ⁻³ Bq/cm ³		
		平均濃度(Bq/cm ³)	×	×	×	×			
		放出量	実測分(GBq)	0	0	0		計 0	
			不検出分(GBq)	1.1×10 ²	1.5×10 ²	1.7×10 ²		計 4.3×10 ²	
	H T T R	最高濃度(Bq/cm ³)	×	×	×		希ガス 〔主に ⁸⁸ Kr ¹³⁸ Xe〕 2.1×10 ⁻³ Bq/cm ³		
		平均濃度(Bq/cm ³)	×	×	×	×			
		放出量	実測分(GBq)	0	0	0		計 0	
			不検出分(GBq)	1.2×10 ²	1.1×10 ²	1.5×10 ²		計 3.8×10 ²	
		最高濃度(Bq/cm ³)	×	×	×			¹³¹ I 1.3×10 ⁻⁹ Bq/cm ³	
		平均濃度(Bq/cm ³)	×	×	×	×			
		放出量	実測分(GBq)	0	0	0			計 0
			不検出分(GBq)	7.1×10 ⁻⁵	7.3×10 ⁻⁵	9.2×10 ⁻⁵			計 2.4×10 ⁻⁴
	照射燃料集合体試験施設(FMF)	最高濃度(Bq/cm ³)	×	2.4×10 ⁻³			希ガス 〔主に ⁸⁵ Kr ¹³³ Xe〕 1.2×10 ⁻³ Bq/cm ³		
		平均濃度(Bq/cm ³)	×	1.6×10 ⁻⁴		7.8×10 ⁻⁵			
		放出量	実測分(GBq)	0	2.3	0		計 2.3	
			不検出分(GBq)	4.1	7.2	0		計 1.1×10	
	最高濃度(Bq/cm ³)	×	×			¹³¹ I 4.7×10 ⁻¹⁰ Bq/cm ³			
	平均濃度(Bq/cm ³)	×	×		×				
	放出量	実測分(GBq)	0	0	0		計 0		
		不検出分(GBq)	微	微	0		計 微		

測定者	施設名	項目	放出状況				分析核種及びDL	
			10月	11月	12月	平均		
(注3) 原子力機構大洗	高速実験炉「常陽」	最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		希ガス 〔主に ⁴¹ Ar ⁸⁵ Kr ¹³³ Xe〕 1.3×10 ⁻³ Bq/cm ³	
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×		
		放出量	実測分 (GBq)	0	0	0		計 0
			不検出分 (GBq)	1.3×10 ²	1.3×10 ²	1.3×10 ²		計 3.9×10 ²
		最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		¹³¹ I 2.0×10 ⁻⁹ Bq/cm ³	
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×		
		放出量	実測分 (GBq)	0	0	0		計 0
			不検出分 (GBq)	1.5×10 ⁻⁴	1.5×10 ⁻⁴	1.9×10 ⁻⁴		計 4.9×10 ⁻⁴
(注4) 原子力機構那珂	JT-60 〔臨界プラズマ〕 実験棟	最高濃度 (Bq/cm ³)					³ H 1.9×10 ⁻⁵ Bq/cm ³	
		平均濃度 (Bq/cm ³)						
		放出量	実測分 (GBq)	0	0	0		計 0
			不検出分 (GBq)	0	0	0		計 0
(注5) 原電	東海発電所排気筒	最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		⁶⁰ Co 1.5×10 ⁻⁹ Bq/cm ³	
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×		
		放出量	実測分 (GBq)	0	0	0		計 0
			不検出分 (GBq)	1.7×10 ⁻⁴	1.9×10 ⁻⁴	1.9×10 ⁻⁴		計 5.5×10 ⁻⁴
		最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		¹³⁷ Cs 1.3×10 ⁻⁹ Bq/cm ³	
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×		
		放出量	実測分 (GBq)	0	0	0		計 0
			不検出分 (GBq)	1.7×10 ⁻⁴	1.6×10 ⁻⁴	1.7×10 ⁻⁴		計 5.0×10 ⁻⁴
	東海発電所 その他排気口	最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		⁶⁰ Co 1.6×10 ⁻⁹ Bq/cm ³	
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×		
		放出量	実測分 (GBq)	0	0	0		計 0
			不検出分 (GBq)	1.5×10 ⁻⁴	1.4×10 ⁻⁴	2.0×10 ⁻⁴		計 4.9×10 ⁻⁴
最高濃度 (Bq/cm ³)		×	×	×		¹³⁷ Cs 1.9×10 ⁻⁹ Bq/cm ³		
平均濃度 (Bq/cm ³)		×	×	×	×			
放出量		実測分 (GBq)	0	0	0		計 0	
		不検出分 (GBq)	1.9×10 ⁻⁴	1.9×10 ⁻⁴	2.4×10 ⁻⁴		計 6.2×10 ⁻⁴	

測定者	施設名	項目	放出状況				分析核種及びDL		
			10月	11月	12月	平均			
(注5) 原 電	東海第二 発電所	最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		希ガス 〔主に ⁸⁵ Kr ¹³³ Xe〕		
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×			
		放出量	実測分 (GBq)	0	0	0	計 0	1.0×10 ⁻³	
			不検出分 (GBq)	6.9×10 ²	6.9×10 ²	7.1×10 ²	計 2.1×10 ³	Bq/cm ³	
		最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		¹³¹ I		
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×		2.8×10 ⁻⁹	
	放出量	実測分 (GBq)	0	0	0	計 0	Bq/cm ³		
		不検出分 (GBq)	1.8×10 ⁻³	1.8×10 ⁻³	2.0×10 ⁻³	計 5.6×10 ⁻³			
	住友 鋳山	技術センター 排気筒	最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		U	
			平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	1.8×10 ⁻¹⁰	
			放出量	実測分 (GBq)	0	0	0	計 0	Bq/cm ³
				不検出分 (GBq)	微	微	微	計 微	
(注6) J C O	第1管理棟	最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		U		
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	3.7×10 ⁻¹⁰		
		放出量	実測分 (GBq)	0	0	0	計 0	Bq/cm ³	
			不検出分 (GBq)	微	微	微	計 微		
	第2管理棟	最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		U		
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	3.7×10 ⁻¹⁰		
		放出量	実測分 (GBq)	0	0	0	計 0	Bq/cm ³	
			不検出分 (GBq)	微	微	微	計 微		
	第3管理棟	最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		U		
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	3.7×10 ⁻¹⁰		
		放出量	実測分 (GBq)	0	0	0	計 0	Bq/cm ³	
			不検出分 (GBq)	微	微	微	計 微		
固体廃棄物 処理棟	最高濃度 (Bq/cm ³)					U			
	平均濃度 (Bq/cm ³)					3.7×10 ⁻¹⁰			
	放出量	実測分 (GBq)	0	0	0	計 0	Bq/cm ³		
		不検出分 (GBq)	0	0	0	計 0			

測定者	施設名	項目	放出状況				分析核種 及びDL	
			10月	11月	12月	平均		
三 菱 原 燃	転換工場	最高濃度 (Bq/cm ³)	2.5×10 ⁻¹⁰	×	×		U 1.0×10 ⁻¹⁰ Bq/cm ³	
		平均濃度 (Bq/cm ³)	1.1×10 ⁻¹⁰	×	×	1.0×10 ⁻¹⁰		
		放出量	実測分 (GBq)	1.8×10 ⁻⁶	0	0		計 1.8×10 ⁻⁶
			不検出分 (GBq)	微	微	微		計 微
	成形工場	最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		U 1.0×10 ⁻¹⁰ Bq/cm ³	
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×		
		放出量	実測分 (GBq)	0	0	0		計 0
			不検出分 (GBq)	微	微	微		計 微
第1廃棄物 処理所	最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		U 1.0×10 ⁻¹⁰ Bq/cm ³		
	平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×			
	放出量	実測分 (GBq)	0	0	0		計 0	
		不検出分 (GBq)	微	微	微		計 微	
第2廃棄物 処理所	最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		U 1.0×10 ⁻¹⁰ Bq/cm ³		
	平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×			
	放出量	実測分 (GBq)	0	0	0		計 0	
		不検出分 (GBq)	微	微	微		計 微	
燃料加工 試験棟	最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		U 1.0×10 ⁻¹⁰ Bq/cm ³		
	平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×			
	放出量	実測分 (GBq)	0	0	0		計 0	
		不検出分 (GBq)	微	微	微		計 微	
積水 メ デイ カル	集合排気筒	最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		³ H 1.9×10 ⁻⁵ Bq/cm ³	
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×		
		放出量	実測分 (GBq)	0	0	0		計 0
			不検出分 (GBq)	微	微	微		計 微
		最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		¹⁴ C 3.7×10 ⁻⁶ Bq/cm ³	
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×		
		放出量	実測分 (GBq)	0	0	0		計 0
			不検出分 (GBq)	微	微	微		計 微

測定者	施設名	項目	放出状況				分析核種及びDL		
			10月	11月	12月	平均			
積水メデイカル	第4棟筒気	最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	2.4×10 ⁻⁵		³ H 1.9×10 ⁻⁵ Bq/cm ³		
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	2.0×10 ⁻⁵	1.9×10 ⁻⁵			
		放出量	実測分 (GBq)	0	0	7.9×10 ⁻³		計 7.9×10 ⁻³	
			不検出分 (GBq)	微	微	微		計 微	
		最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	4.1×10 ⁻⁵		¹⁴ C 3.7×10 ⁻⁶ Bq/cm ³		
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	9.0×10 ⁻⁶	4.9×10 ⁻⁶			
		放出量	実測分 (GBq)	0	0	7.4×10 ⁻²		計 7.4×10 ⁻²	
			不検出分 (GBq)	微	微	微		計 微	
N	照射後試験棟 (F棟)	最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		希ガス 〔主に ⁸⁵ Kr〕		
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×			
		放出量	実測分 (GBq)	0	0	0	計 0	2.0×10 ⁻³ Bq/cm ³	
			不検出分 (GBq)	1.1×10 ²	1.1×10 ²	1.0×10 ²	計 3.2×10 ²		
		最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		¹³¹ I 2.5×10 ⁻¹⁰ ~		
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×			
	放出量	実測分 (GBq)	0	0	0	計 0	4.1×10 ⁻¹⁰ Bq/cm ³		
		不検出分 (GBq)	微	微	微	計 微			
	D	化学分析棟 (R棟)	最高濃度 (Bq/cm ³)	4.5×10 ⁻⁹	1.3×10 ⁻⁹	×		¹³¹ I 9.1×10 ⁻¹⁰ ~	
			平均濃度 (Bq/cm ³)	2.0×10 ⁻⁹	1.2×10 ⁻⁹	×	1.4×10 ⁻⁹		
			放出量	実測分 (GBq)	3.0×10 ⁻⁶	6.0×10 ⁻⁵	0	計 3.6×10 ⁻⁵	2.0×10 ⁻⁹ Bq/cm ³
				不検出分 (GBq)	微	微	微	計 微	
C	ウラン実験棟 (U棟)	最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		U 1.2×10 ⁻¹⁰ ~		
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×			
		放出量	実測分 (GBq)	0	0	0	計 0	1.8×10 ⁻¹⁰ Bq/cm ³	
			不検出分 (GBq)	微	微	微	計 微		
	燃料試験棟 (A棟)	最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		U 3.1×10 ⁻¹¹ ~		
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×			
		放出量	実測分 (GBq)	0	0	0	計 0	5.2×10 ⁻¹¹ Bq/cm ³	
			不検出分 (GBq)	微	微	微	計 微		

測定者	施設名	項目	放出状況				分析核種 及びDL	
			10月	11月	12月	平均		
(注7) 東	原子炉棟	最高濃度 (Bq/cm ³)					⁴¹ Ar 4.0×10 ⁻³ Bq/cm ³	
		平均濃度 (Bq/cm ³)						
		放出量	実測分 (GBq)	0	0	0		計 0
			不検出分 (GBq)	0	0	0		計 0
大	ライナック棟	最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		¹³ N+ ¹⁵ O 2.0×10 ⁻³ Bq/cm ³	
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×		
		放出量	実測分 (GBq)	0	0	0		計 0
			不検出分 (GBq)	2.2×10 ⁻²	1.9×10 ⁻²	8.2×10 ⁻³		計 4.9×10 ⁻²
原	加工工場	最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		U 1.3×10 ⁻¹⁰ Bq/cm ³	
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×		
		放出量	実測分 (GBq)	0	0	0		計 0
			不検出分 (GBq)	微	微	微		計 微
燃	廃棄物処理棟	最高濃度 (Bq/cm ³)			×		U 1.3×10 ⁻¹⁰ Bq/cm ³	
		平均濃度 (Bq/cm ³)			×	×		
		放出量	実測分 (GBq)	0	0	0		計 0
			不検出分 (GBq)	微	微	微		計 微
工	HTR燃料 製造施設	最高濃度 (Bq/cm ³)	×		×		U 1.3×10 ⁻¹⁰ Bq/cm ³	
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×		×	×		
		放出量	実測分 (GBq)	0	0	0		計 0
			不検出分 (GBq)	微	微	微		計 微
三 菱 マ テ リ ア ル	開発試験 第Ⅰ棟	最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		U 4.0×10 ⁻¹⁰ Bq/cm ³	
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×		
		放出量	実測分 (GBq)	0	0	0		計 0
			不検出分 (GBq)	微	微	微		計 微
開発試験 第Ⅱ棟	開発試験 第Ⅱ棟	最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		U 4.0×10 ⁻¹⁰ Bq/cm ³	
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×		
		放出量	実測分 (GBq)	0	0	0		計 0
			不検出分 (GBq)	微	微	微		計 微

測定者	施設名	項目	放出状況				分析核種及びDL	
			10月	11月	12月	平均		
(注8) 日本核燃	照射後 試験施設	最高濃度 (Bq/cm ³)	9.4×10 ⁻³	3.0×10 ⁻²	2.5×10 ⁻⁴		希ガス [⁸⁵ Kr ¹³³ Xe] 1.0×10 ⁻⁴	
		平均濃度 (Bq/cm ³)	6.2×10 ⁻⁴	2.4×10 ⁻³	2.7×10 ⁻⁵	1.0×10 ⁻³		
		放出量	実測分 (GBq)	1.7×10	6.5×10	7.5×10 ⁻¹	計 8.3×10	～ 6.8×10 ⁻⁵ Bq/cm ³
			不検出分 (GBq)	2.8	2.8	2.8	計 8.4	
		最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		¹³¹ I	
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	2.2×10 ⁻⁹	
		放出量	実測分 (GBq)	0	0	0	計 0	～ 1.9×10 ⁻⁹ Bq/cm ³
			不検出分 (GBq)	5.9×10 ⁻⁵	5.8×10 ⁻⁵	5.8×10 ⁻⁵	計 1.8×10 ⁻⁴	

(注1) 平均濃度は、検出された放出量を月間排気量で除した値

(注2) 原子力機構原科研

JRR-2：10月～12月は給排気停止。

JRR-3：10月～12月は施設定期検査，原子炉停止，希ガスの放出なし。

JRR-4：10月～12月は施設定期検査，原子炉停止，希ガスの放出なし。

NSRR：10月～12月は施設定期検査，原子炉停止，希ガスの放出なし。

(注3) 原子力機構大洗

JMTR, HTTR, 高速実験炉「常陽」：10月～12月は施設定期検査。

照射燃料集合体試験施設(FMF)：10月～11月はピンパンクチャー試験。

(注4) 原子力機構那珂

JT-60実験棟：JT-60SAに向けた改造工事の準備のためJT-60の運転なし。

(注5) 原電

東海発電所その他排気口：使用済燃料冷却池建屋，サービス建屋等からの排気。

(注6) JCO

固体廃棄物処理棟：今期は核燃料物質等の処理がなく運転しなかったため，放出なし。

(注7) 東大

原子炉棟：今期は放出を伴う運転なし。

(注8) 日本核燃

10月～12月は、ピンパンクチャー試験，燃料棒切断試験及び燃料ペレット処理試験を実施。

3-1-1' 排気中の放射性核種分析結果（その他検出された核種）

測定者	施設名	項目	放出状況				分析核種 及びDL
			10月	11月	12月	平均	
原電	東海発電所	最高濃度 (Bq/cm ³)	1.3×10 ⁻⁵	8.9×10 ⁻⁶	7.1×10 ⁻⁶	計 2.5	³ H
		平均濃度 (Bq/cm ³)	8.8×10 ⁻⁶	6.4×10 ⁻⁶	5.1×10 ⁻⁶		3.2×10 ⁻⁷
		放出量(実測分) (GBq)	1.1	7.8×10 ⁻¹	6.5×10 ⁻¹		Bq/cm ³
	東海第二 発電所	最高濃度 (Bq/cm ³)	1.1×10 ⁻⁵	8.9×10 ⁻⁶	5.4×10 ⁻⁶	計 1.3×10	³ H
		平均濃度 (Bq/cm ³)	8.9×10 ⁻⁶	6.6×10 ⁻⁶	4.5×10 ⁻⁶		3.9×10 ⁻⁷
		放出量(実測分) (GBq)	5.8	4.3	3.0		Bq/cm ³

(注) 東海発電所：³Hは炉内グラファイトの不純物(⁶Li)の放射化による。

東海第二発電所：³Hは冷却材中の重水素の放射化による。

3-1-2 排気中の全β放射能測定結果

測定者	施設名	項目	放出状況				主な放出核種及びDL		
			10月	11月	12月	平均			
N	材料試験棟 (R棟)	最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		⁶⁰ Co		
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	2.7×10 ⁻¹⁰		
		放出量	実測分 (GBq)	0	0	0	計 0	4.2×10 ⁻¹⁰	
			不検出分 (GBq)	微	微	微	計 微	Bq/cm ³	
	D	化学分析棟 (R棟)	最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		⁶⁰ Co	
			平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	3.2×10 ⁻¹¹	
			放出量	実測分 (GBq)	0	0	0	計 0	6.6×10 ⁻¹¹
				不検出分 (GBq)	微	微	微	計 微	Bq/cm ³
C	燃料試験棟 (A棟)	最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		⁶⁰ Co		
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	3.6×10 ⁻¹¹		
		放出量	実測分 (GBq)	0	0	0	計 0	5.9×10 ⁻¹¹	
			不検出分 (GBq)	微	微	微	計 微	Bq/cm ³	
東 北 大	ホットラボ棟	最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		⁶⁰ Co ⁵⁹ Fe		
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×			
		放出量	実測分 (GBq)	0	0	0	計 0	2.45×10 ⁻⁹	
			不検出分 (GBq)	7.1×10 ⁻⁵	6.9×10 ⁻⁵	7.1×10 ⁻⁵	計 2.1×10 ⁻⁴	Bq/cm ³	
日 揮	第2研究棟	最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		⁶⁰ Co等		
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×			
		放出量	実測分 (GBq)	0	0	0	計 0	1.8×10 ⁻⁹	
			不検出分 (GBq)	9.8×10 ⁻⁵	1.1×10 ⁻⁵	1.1×10 ⁻⁵	計 3.1×10 ⁻⁵		
(注) 三 菱 マ テ リ ア ル	開発試験 第IV棟	最高濃度 (Bq/cm ³)	×	2.1×10 ⁻⁹	1.8×10 ⁻⁹		⁶⁰ Co等		
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	1.6×10 ⁻⁹	1.5×10 ⁻⁹	1.5×10 ⁻⁹	1.5×10 ⁻⁹		
		放出量	実測分 (GBq)	0	3.9×10 ⁻⁷	3.4×10 ⁻⁷	計 7.3×10 ⁻⁷	Bq/cm ³	
			不検出分 (GBq)	微	微	微	計 微		

(注) 11月、12月の検出は、福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響によるものである。

3-1-2' 排気中の全β放射能測定結果

測定者	施設名	項目	放出状況				D L	
			10月	11月	12月	平均		
(注1) 原子力 機構 原子 科 研	J R R - 2	最高濃度 (Bq/cm ³)						
		平均濃度 (Bq/cm ³)						
	J R R - 3	最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		7.0×10 ⁻¹¹ ~	
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	1.2×10 ⁻¹⁰ Bq/cm ³	
	J R R - 4	最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		8.1×10 ⁻¹¹ ~	
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	1.4×10 ⁻⁹ Bq/cm ³	
	N S R R	最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		1.7×10 ⁻¹⁰ ~	
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	4.7×10 ⁻¹⁰ Bq/cm ³	
	燃料試験施設	最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		3.4×10 ⁻¹¹ ~	
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	6.5×10 ⁻¹¹ Bq/cm ³	
	燃料サイクル 安全工学 研究施設 (NUCEF)	最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		2.2×10 ⁻¹¹ ~	
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	3.1×10 ⁻¹¹ Bq/cm ³	
	原子力機構 サイクル工研	再処理施設 主排気筒	最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		1.5×10 ⁻⁹
			平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	Bq/cm ³
再処理施設 第一付属 排気筒		最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		1.5×10 ⁻⁹	
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	Bq/cm ³	
再処理施設 第二付属 排気筒		最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		1.5×10 ⁻⁹	
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	Bq/cm ³	
原子力機構 大洗	J M T R	最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		1.1×10 ⁻¹⁰	
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	Bq/cm ³	
	H T T R	最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		1.1×10 ⁻¹⁰	
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	Bq/cm ³	

測定者	施設名	項目	放出状況				D L
			10月	11月	12月	平均	
原子力機構大洗	照射燃料集合体試験施設 (FMF)	最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		4.7×10 ⁻¹¹
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	Bq/cm ³
	高速実験炉「常陽」	最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		1.4×10 ⁻¹⁰
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	Bq/cm ³
(注2) 原電	東海発電所排気筒	最高濃度 (Bq/cm ³)	4.3×10 ⁻⁸	1.5×10 ⁻⁹	6.3×10 ⁻¹⁰		6.1×10 ⁻¹⁰
		平均濃度 (Bq/cm ³)	4.2×10 ⁻⁹	8.0×10 ⁻¹⁰	6.3×10 ⁻¹⁰	1.9×10 ⁻⁹	Bq/cm ³
	東海第二発電所	最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		7.5×10 ⁻¹⁰
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	Bq/cm ³
	廃棄物処理建屋	最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		6.0×10 ⁻¹⁰
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	Bq/cm ³
東大	原子炉棟	最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		7.0×10 ⁻⁷
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	Bq/cm ³
NDC	照射後試験棟 (F棟)	最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		5.3×10 ⁻¹¹
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	7.9×10 ⁻¹¹ Bq/cm ³

(注1) 原子力機構原科研

JRR-2：10月～12月は給排気停止。

(注2) 原電

東海発電所：熱交換器切断作業に伴う³⁶Cl放出の影響である。

3-1-3 排気中の全α放射能測定結果

測定者	施設名	項目	放出状況				主な放出核種及びDL	
			10月	11月	12月	平均		
核管センター	開発棟	最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		Pu, U 1.1×10 ⁻¹¹ Bq/cm ³	
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×		
		放出量	実測分 (GBq)	0	0	0		計 0
			不検出分 (GBq)	微	微	微		計 微
	新分析棟	最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		Pu, U 1.2×10 ⁻¹¹ Bq/cm ³	
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×		
		放出量	実測分 (GBq)	0	0	0		計 0
			不検出分 (GBq)	微	微	微		計 微
原子力機構原科研	燃料サイクル安全工学研究施設 (NUCEF)	最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		Pu 9.8×10 ⁻¹² ~ 1.6×10 ⁻¹¹ Bq/cm ³	
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×		
		放出量	実測分 (GBq)	0	0	0		計 0
			不検出分 (GBq)	微	微	微		計 微
原子力機構サイクル工研	プルトニウム燃料第一開発室, プルトニウム燃料第二開発室, プルトニウム燃料第三開発室, プルトニウム廃棄物処理開発施設	最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		Pu 1.5×10 ⁻¹⁰ Bq/cm ³	
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×		
		放出量	実測分 (GBq)	0	0	0		計 0
			不検出分 (GBq)	6.6×10 ⁻⁵	5.3×10 ⁻⁵	5.3×10 ⁻⁵		計 1.7×10 ⁻⁴

3-2 排水

3-2-1 排水中の放射性核種分析結果

測定者	評価対象	排出基準
施設者	月平均濃度	法令値

(主要放出核種)

測定者	排水溝	項目	放出状況				分析核種及びDL	
			10月	11月	12月	平均		
(注1) 原子力 機構 原子 科 研	第1	平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	⁶⁰ Co 2.4×10 ⁻³ ~ 4.2×10 ⁻³ Bq/cm ³	
		放出量	実測分 (MBq)	0	0	0		計 0
			不検出分 (MBq)	微	微	微		計 微
	第2	平均濃度 (Bq/cm ³)	1.3×10 ⁻²	4.9×10 ⁻³	2.7×10 ⁻²	1.4×10 ⁻²	³ H 4.4×10 ⁻² ~ 2.3×10 ⁻¹ Bq/cm ³	
		放出量	実測分 (MBq)	1.8×10 ³	5.4×10 ²	2.9×10 ³		計 5.2×10 ³
			不検出分 (MBq)	5.5×10	4.7×10	4.7×10		計 1.5×10 ²
		平均濃度 (Bq/cm ³)	1.0×10 ⁻⁴	6.0×10 ⁻⁵	8.9×10 ⁻⁵	8.4×10 ⁻⁵	⁷ Be 2.1×10 ⁻² ~ 5.2×10 ⁻² Bq/cm ³	
		放出量	実測分 (MBq)	1.1×10	3.0	3.0		計 1.7×10
			不検出分 (MBq)	3.4	4.2	6.8		計 1.4×10
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	¹⁴ C 9.4×10 ⁻² ~ 1.4×10 ⁻¹ Bq/cm ³	
		放出量	実測分 (MBq)	0	0	0		計 0
			不検出分 (MBq)	3.4×10	9.0×10	9.3×10		計 2.2×10 ²
		平均濃度 (Bq/cm ³)	6.8×10 ⁻⁶	2.1×10 ⁻⁵	×	1.4×10 ⁻⁵	⁶⁰ Co 2.1×10 ⁻³ ~ 4.9×10 ⁻³ Bq/cm ³	
		放出量	実測分 (MBq)	2.3×10 ⁻¹	1.7×10 ⁻¹	0		計 4.0×10 ⁻¹
			不検出分 (MBq)	7.2×10 ⁻¹	2.3	1.9		計 4.9
		平均濃度 (Bq/cm ³)	1.6×10 ⁻⁵	3.8×10 ⁻⁵	×	2.9×10 ⁻⁵	¹³⁷ Cs 4.3×10 ⁻³ ~ 5.0×10 ⁻³ Bq/cm ³	
		放出量	実測分 (MBq)	1.2	2.3×10 ⁻¹			計 1.4
			不検出分 (MBq)	1.0	4.3	4.0		計 9.3

測定者	排水溝	項目		放出状況				分析核種及びDL
				10月	11月	12月	平均	
(注1) 原子力機構原科研	第3	平均濃度 (Bq/cm ³)		×	×	×	×	⁶⁰ Co 2.4×10 ⁻³ ~ 3.0×10 ⁻³ Bq/cm ³
		放出量	実測分 (MBq)	0	0	0	計 0	
			不検出分 (MBq)	微	微	微	計 微	
(注2) 原子力機構サイクル工研	第2	平均濃度 (Bq/cm ³)		×	×	×	×	Pu(a) 3.7×10 ⁻⁵ Bq/cm ³
		放出量	実測分 (MBq)	0	0	0	計 0	
			不検出分 (MBq)	微	微	微	計 微	
		平均濃度 (Bq/cm ³)		×	×	×	×	U 1.0×10 ⁻⁴ Bq/cm ³
		放出量	実測分 (MBq)	0	0	0	計 0	
			不検出分 (MBq)	微	微	微	計 微	
(注3) 原子力機構大洗	北地区	平均濃度 (Bq/cm ³)		4.7×10 ⁻²	4.6×10 ⁻²	8.0×10 ⁻²	5.6×10 ⁻²	³ H 7.7×10 ⁻² Bq/cm ³
		放出量	実測分 (MBq)	5.2×10 ³	4.3×10 ³	4.0×10 ³	計 1.4×10 ⁴	
			不検出分 (MBq)	0	3.3×10 ⁻¹	3.1×10 ⁻¹	計 6.4×10 ⁻¹	
		平均濃度 (Bq/cm ³)		×	×	×	×	⁶⁰ Co 2.7×10 ⁻³ Bq/cm ³
		放出量	実測分 (MBq)	0	0	0	計 0	
			不検出分 (MBq)	1.3	1.6	1.9	計 4.8	
	平均濃度 (Bq/cm ³)		×	×	×	×	¹³⁷ Cs 3.9×10 ⁻³ Bq/cm ³	
	放出量	実測分 (MBq)	0	0	0	計 0		
		不検出分 (MBq)	2.2	2.6	2.8	計 7.6		
	平均濃度 (Bq/cm ³)		×	×	×	×	⁶⁰ Co 1.8×10 ⁻³ Bq/cm ³	
	放出量	実測分 (MBq)	0	0	0	計 0		
		不検出分 (MBq)	微	微	微	計 微		
平均濃度 (Bq/cm ³)		×	×	×	×	¹³⁷ Cs 1.8×10 ⁻³ Bq/cm ³		
放出量	実測分 (MBq)	0	0	0	計 0			
	不検出分 (MBq)	微	微	微	計 微			

測定者	排水溝	項目	放出状況				分析核種及びDL	
			10月	11月	12月	平均		
(注4) 原子力機構	貯水槽	平均濃度 (Bq/cm ³)		×		×	³ H	
		放出量	実測分 (MBq)	0	0	0	計 0	4.4×10 ⁻²
			不検出分 (MBq)	0	3.6×10 ⁻¹	0	計 3.6×10 ⁻¹	Bq/cm ³
(注5) 原電	東海発電所	平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	⁶⁰ Co	
		放出量	実測分 (MBq)	0	0	0	計 0	7.2×10 ⁻³
			不検出分 (MBq)	9.2×10 ⁻¹	8.3×10 ⁻¹	1.2	計 3.0	Bq/cm ³
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	¹³⁷ Cs	
		放出量	実測分 (MBq)	0	0	0	計 0	8.8×10 ⁻³
			不検出分 (MBq)	1.1	1.1	1.4	計 3.6	Bq/cm ³
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	¹⁵² Eu	
		放出量	実測分 (MBq)	0	0	0	計 0	3.9×10 ⁻²
			不検出分 (MBq)	4.7	4.9	6.2	計 1.6×10	Bq/cm ³
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	¹⁵⁴ Eu	
		放出量	実測分 (MBq)	0	0	0	計 0	2.1×10 ⁻²
			不検出分 (MBq)	2.7	2.5	3.4	計 8.6	Bq/cm ³
電	東海第二発電所	平均濃度 (Bq/cm ³)	1.7×10 ⁻¹	4.5×10 ⁻²	9.5×10 ⁻²	1.2×10 ⁻¹	³ H	
		放出量	実測分 (MBq)	6.2×10 ⁴	7.0×10 ³	3.1×10 ⁴	計 1.0×10 ⁵	5.5×10 ⁻²
			不検出分 (MBq)	4.5×10	4.0×10	3.7×10	計 1.2×10 ²	Bq/cm ³
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	⁵⁴ Mn	
		放出量	実測分 (MBq)	0	0	0	計 0	7.0×10 ⁻³
			不検出分 (MBq)	1.4×10	6.2	1.2×10	計 3.2×10	Bq/cm ³
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	⁵⁸ Co	
		放出量	実測分 (MBq)	0	0	0	計 0	7.0×10 ⁻³
不検出分 (MBq)	1.4×10		6.4	1.1×10	計 3.1×10	Bq/cm ³		

測定者	排水溝	項目	放出状況				分析核種及びDL		
			10月	11月	12月	平均			
(注5) 原電	東海第二 発電所	平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	⁶⁰ Co		
		放出量	実測分 (MBq)	0	0	0	計 0	8.2×10 ⁻³	
			不検出分 (MBq)	1.6×10	7.5	1.3×10	計 3.7×10	Bq/cm ³	
		平均濃度 (Bq/cm ³)				×	⁸⁹ Sr		
		放出量	実測分 (MBq)	(3ヶ月合成試料)				計 0	4.9×10 ⁻⁴
			不検出分 (MBq)				計 2.2	Bq/cm ³	
		平均濃度 (Bq/cm ³)				×	⁹⁰ Sr		
		放出量	実測分 (MBq)	(3ヶ月合成試料)				計 0	6.4×10 ⁻⁵
			不検出分 (MBq)				計 2.8×10 ⁻¹	Bq/cm ³	
J C O	廃水ポンド	平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	U		
		放出量	実測分 (MBq)	0	0	0	計 0	7.4×10 ⁻⁴	
			不検出分 (MBq)	2.1×10 ⁻¹	2.1×10 ⁻¹	2.1×10 ⁻¹	計 6.3×10 ⁻¹	Bq/cm ³	
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	Th, Pa		
		放出量	実測分 (MBq)	0	0	0	計 0	1.1×10 ⁻³	
			不検出分 (MBq)	3.1×10 ⁻¹	3.1×10 ⁻¹	3.0×10 ⁻¹	計 9.2×10 ⁻¹	Bq/cm ³	
(注6) 三菱 原燃	排水ポンド	平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	U		
		放出量	実測分 (MBq)	0	0	0	計 0	4.0×10 ⁻⁴	
			不検出分 (MBq)	1.8	1.3	1.6	計 4.7	Bq/cm ³	
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	Th, Pa		
		放出量	実測分 (MBq)	0	0	0	計 0	1.0×10 ⁻³	
			不検出分 (MBq)	4.5	3.2	3.9	計 1.2×10	Bq/cm ³	
	排水貯槽	平均濃度 (Bq/cm ³)			×	×	U		
		放出量	実測分 (MBq)	0	0	0	計 0	4.0×10 ⁻⁴	
			不検出分 (MBq)	0	0	微	計 微	Bq/cm ³	

測定者	排水溝	項目		放出状況				分析核種及びDL
				10月	11月	12月	平均	
(注6) 三菱原燃	排水貯槽	平均濃度 (Bq/cm ³)				×	×	Th, Pa
		放出量	実測分 (MBq)	0	0	0	計 0	1.0×10 ⁻³
			不検出分 (MBq)	0	0	微	計 微	Bq/cm ³
(注7) N D C	排水貯槽	平均濃度 (Bq/cm ³)		×	0	×	×	¹³⁷ Cs
		放出量	実測分 (MBq)	0	0	0	計 0	2.5×10 ⁻⁴
			不検出分 (MBq)	微	0	微	計 微	Bq/cm ³
		平均濃度 (Bq/cm ³)		×	0	×	×	⁶⁰ Co
		放出量	実測分 (MBq)	0	0	0	計 0	1.2×10 ⁻⁴
			不検出分 (MBq)	微	0	微	計 微	Bq/cm ³
		平均濃度 (Bq/cm ³)		×	0	×	×	⁵⁸ Co
		放出量	実測分 (MBq)	0	0	0	計 0	1.2×10 ⁻⁴
			不検出分 (MBq)	微	0	微	計 微	Bq/cm ³
		平均濃度 (Bq/cm ³)		×	×	×	×	U
		放出量	実測分 (MBq)	0	0	0	計 0	1.2×10 ⁻³
			不検出分 (MBq)	4.8×10 ⁻²	0	4.8×10 ⁻²	計 9.6×10 ⁻²	Bq/cm ³
(注8) 原 燃 工	排水ポンド	平均濃度 (Bq/cm ³)		×	×	×	×	U
		放出量	実測分 (MBq)	0	0	0	計 0	3.4×10 ⁻⁴
			不検出分 (MBq)	1.5×10 ⁻¹	1.5×10 ⁻¹	7.3×10 ⁻²	計 3.7×10 ⁻¹	Bq/cm ³
		平均濃度 (Bq/cm ³)		1.1×10 ⁻³	1.2×10 ⁻³	8.7×10 ⁻⁴	7.5×10 ⁻⁴	Th, Pa
		放出量	実測分 (MBq)	3.0×10 ⁻¹	4.5×10 ⁻¹	9.3×10 ⁻²	計 0.8	8.4×10 ⁻⁴
			不検出分 (MBq)	1.9×10 ⁻¹	9.5×10 ⁻²	9.5×10 ⁻²	計 3.8×10 ⁻¹	Bq/cm ³
(注9) 三菱マテリアル	排水貯槽	平均濃度 (Bq/cm ³)						U
		放出量	実測分 (MBq)	0	0	0	計 0	1.2×10 ⁻³
			不検出分 (MBq)	0	0	0	計 0	Bq/cm ³

測定者	排水溝	項目	放出状況				分析核種及びDL
			10月	11月	12月	平均	
(注9) 三菱マテリアル	排水貯槽	平均濃度 (Bq/cm ³)					Th, Pa
		放出量 実測分 (MBq)	0	0	0	計 0	4.4×10 ⁻³
		放出量 不検出分 (MBq)	0	0	0	計 0	Bq/cm ³
積水メデイカル	調整槽	平均濃度 (Bq/cm ³)	7.1×10 ⁻¹	7.7×10 ⁻¹	9.9×10 ⁻¹	8.5×10 ⁻¹	³ H
		放出量 実測分 (MBq)	5.5×10 ²	6.0×10 ²	1.3×10 ³	計 2.4×10 ³	2.0×10 ⁻²
		放出量 不検出分 (MBq)	0	0	0	計 0	Bq/cm ³
		平均濃度 (Bq/cm ³)	1.0	1.1	1.1	1.1	¹⁴ C
		放出量 実測分 (MBq)	8.1×10 ²	8.7×10 ²	1.4×10 ³	計 3.1×10 ³	2.0×10 ⁻²
		放出量 不検出分 (MBq)	0	0	0	計 0	Bq/cm ³
(注10) 住友鉱山	屋外排水槽	平均濃度 (Bq/cm ³)					U
		放出量 実測分 (MBq)	0	0	0	計 0	7.4×10 ⁻⁴
		放出量 不検出分 (MBq)	0	0	0	計 0	Bq/cm ³
		平均濃度 (Bq/cm ³)					Th, Pa
		放出量 実測分 (MBq)	0	0	0	計 0	1.1×10 ⁻³
		放出量 不検出分 (MBq)	0	0	0	計 0	Bq/cm ³

(注1) 原子力機構原科研

第1：希釈倍率 9.1×10²倍。

第2：希釈倍率 1.3×10²倍。10月の¹³⁷Csについては福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響による。

第3：希釈倍率1.1×10倍。

(注2) 原子力機構サイクル工研

第2：Pu(α), Uは月合成試料。

(注3) 原子力機構大洗

北地区：希釈倍率 1.0×10³倍。

(注4) 原子力機構那珂

貯水槽：希釈倍率 1.7×10³倍。10月、12月は排水の放出なし。

(注5) 原電

東海発電所：希釈倍率 2.8×10倍。

東海第二発電所：希釈倍率 1.9×10²倍。

³Hは月合成試料。⁸⁹Sr, ⁹⁰Srは3ヶ月合成試料。

(注6) 三菱原燃

排水貯槽：10月、11月は排水の放出なし。

(注7) NDC

排水貯槽：11月は排水の放出なし。

(注8) 原燃工

Uの娘核種であるTh, Paを全ベータ測定で確認しているが、Uは検出されていないことから、福島第一原子力発電所事故で放出された¹³⁴Cs, ¹³⁷Csなどの影響により検出されたものである。

(注9) 三菱マテリアル

排水貯槽：今期は排水の放出なし。

(注10) 住友鉱山

屋外排水槽：今期は排水の放出なし。

3-2-1' 排水中の放射性核種分析結果

測定者	排水溝	項目	放出状況				分析核種及びDL
			10月	11月	12月	平均	
県	原子力機構 原 科 研 (第 1)	濃 (Bq/cm ³) 度	×	×	×	×	⁶⁰ Co 3.1×10 ⁻⁵
		採 水 月 日	10. 4	11. 2	12. 2		3.9×10 ⁻⁵ Bq/cm ³
	〃 (第 2)	濃 (Bq/cm ³) 度	7.3×10 ⁻⁴	×	1.2×10 ⁻²	2.7×10 ⁻²	³ H 3.3×10 ⁻⁴ ~ 5.1×10 ⁻⁴ Bq/cm ³
		採 水 月 日	10. 4	11. 2	12. 2		
		濃 (Bq/cm ³) 度	7.8×10 ⁻⁴	1.1×10 ⁻³	1.2×10 ⁻³		
		採 水 月 日	10.19	11.15	12.15		
		濃 (Bq/cm ³) 度	×	×	×	×	⁷ Be 3.2×10 ⁻⁴ ~ 4.6×10 ⁻⁴ Bq/cm ³
		採 水 月 日	10. 4	11. 2	12. 2		
		濃 (Bq/cm ³) 度	×	×	×		
		採 水 月 日	10.19	11.15	12.15		
		濃 (Bq/cm ³) 度	×	×	×	×	⁶⁰ Co 2.8×10 ⁻⁵ ~ 4.4×10 ⁻⁵ Bq/cm ³
		採 水 月 日	10.4	11.2	12.2		
		濃 (Bq/cm ³) 度	×	×	×		
		採 水 月 日	10.19	11.15	12.15		
	〃 (第 3)	濃 (Bq/cm ³) 度	3.3×10 ⁻⁴	1.6×10 ⁻⁴	2.0×10 ⁻⁴	1.9×10 ⁻⁴	¹³⁷ Cs 4.7×10 ⁻⁵ ~ 9.4×10 ⁻⁵ Bq/cm ³
		採 水 月 日	10. 4	11. 2	12. 2		
		濃 (Bq/cm ³) 度	2.4×10 ⁻⁴	1.4×10 ⁻⁴	7.2×10 ⁻⁵		
		採 水 月 日	10.19	11.15	12.15		
	〃 (第 3)	濃 (Bq/cm ³) 度	×	×	×	×	⁶⁰ Co 3.0×10 ⁻⁵ ~ 3.9×10 ⁻⁵ Bq/cm ³
		採 水 月 日	10.12	11.30	12.21		
原子力機構 サイクル工研 (第 2)	濃 (Bq/cm ³) 度	1.2×10 ⁻⁵	×	1.1×10 ⁻⁴	4.5×10 ⁻⁵	U 9.0×10 ⁻⁶ ~ 2.4×10 ⁻⁵ Bq/cm ³	
	採 水 月 日	10. 4	11. 2	12. 2			

測定者	排水溝	項目	放出状況				分析核種 及びDL
			10月	11月	12月	平均	
県	原子力機構 サイクル工研 (第2)	濃度 (Bq/cm ³)	7.8×10 ⁻⁶	※	7.9×10 ⁻⁶	6.3×10 ⁻⁶	Pu(α) 3.3×10 ⁻⁶ ～ 6.6×10 ⁻⁶ Bq/cm ³
		採水月日	10.4	11.2	12.2		
	原子力機構 大洗 (北地区)	濃度 (Bq/cm ³)	※	4.3×10 ⁻⁴	4.7×10 ⁻⁴	4.1×10 ⁻⁴	³ H 3.2×10 ⁻⁴ ～ 3.3×10 ⁻⁴ Bq/cm ³
		採水月日	10.19	11.15	12.15		
		濃度 (Bq/cm ³)	※	※	※	※	⁶⁰ Co 3.3×10 ⁻⁵ ～ 3.9×10 ⁻⁵ Bq/cm ³
		採水月日	10.19	11.15	12.15		
		濃度 (Bq/cm ³)	4.2×10 ⁻⁴	2.9×10 ⁻⁴	2.4×10 ⁻⁴	3.2×10 ⁻⁴	¹³⁷ Cs 5.0×10 ⁻⁵ ～ 6.8×10 ⁻⁵ Bq/cm ³
		採水月日	10.19	11.15	12.15		
	原電 (東海)	濃度 (Bq/cm ³)	※	※	※	※	⁶⁰ Co 5.9×10 ⁻⁵ ～ 7.8×10 ⁻⁵ Bq/cm ³
		採水月日	10.4	11.9	12.2		
		濃度 (Bq/cm ³)	※	※	※		
		採水月日	10.19	11.18	12.15		
		濃度 (Bq/cm ³)	※	※	※	※	¹³⁷ Cs 1.2×10 ⁻⁴ ～ 2.4×10 ⁻⁴ Bq/cm ³
		採水月日	10.4	11.9	12.2		
		濃度 (Bq/cm ³)	※	※	※		
		採水月日	10.19	11.18	12.15		
	〃 (東海第二)	濃度 (Bq/cm ³)	5.3×10 ⁻³	※	6.2×10 ⁻⁴	1.2×10 ⁻³	³ H 3.1×10 ⁻⁴ ～ 4.2×10 ⁻⁴ Bq/cm ³
		採水月日	10.4	11.9	12.2		
		濃度 (Bq/cm ³)	5.2×10 ⁻⁴	※	※		
		採水月日	10.19	11.18	12.15		
		濃度 (Bq/cm ³)	※	※	※	※	⁵⁴ Mn 5.5×10 ⁻⁵ ～ 8.6×10 ⁻⁵ Bq/cm ³
		採水月日	10.4	11.9	12.2		
		濃度 (Bq/cm ³)	※	※	※		
		採水月日	10.19	11.18	12.15		

測定者	排水溝	項目	放出状況				分析核種及びDL
			10月	11月	12月	平均	
県	原電 (東海第二)	濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	⁶⁰ Co 6.5×10 ⁻⁵ ~ 1.3×10 ⁻⁴ Bq/cm ³
		採水月日	10.4	11.9	12.2		
		濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		
		採水月日	10.19	11.18	12.15		
		濃度 (Bq/cm ³)	1.7×10 ⁻⁴	×	×	1.7×10 ⁻⁴	¹³⁷ Cs 1.2×10 ⁻⁴ ~ 2.3×10 ⁻⁴ Bq/cm ³
		採水月日	10.4	11.9	12.2		
		濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		
		採水月日	10.19	11.18	12.15		
	JCO	濃度 (Bq/cm ³)	1.3×10 ⁻⁴	1.9×10 ⁻⁵	1.0×10 ⁻⁴	8.3×10 ⁻⁵	U 9.0×10 ⁻⁶ ~ 3.0×10 ⁻⁵ Bq/cm ³
		採水月日	10.14	11.11	12.9		
	三菱原燃	濃度 (Bq/cm ³)	1.6×10 ⁻⁴	3.5×10 ⁻⁴	4.2×10 ⁻⁴	3.1×10 ⁻⁴	U 2.7×10 ⁻⁵ ~ 4.5×10 ⁻⁵ Bq/cm ³
		採水月日	10.21	11.15	12.2		
	原燃工	濃度 (Bq/cm ³)	3.9×10 ⁻⁵	6.8×10 ⁻⁵	2.5×10 ⁻⁵	4.4×10 ⁻⁵	U 1.2×10 ⁻⁵ ~ 2.1×10 ⁻⁵ Bq/cm ³
		採水月日	10.4	11.2	12.15		
	NDC (注)	濃度 (Bq/cm ³)	2.4×10 ⁻⁴		3.3×10 ⁻⁴	1.9×10 ⁻⁴	⁶⁰ Co 3.2×10 ⁻⁵ ~ 5.0×10 ⁻⁵ Bq/cm ³
			採水月日	10.14			
		濃度 (Bq/cm ³)	×		×	×	⁵⁸ Co 3.8×10 ⁻⁵ ~ 4.7×10 ⁻⁵ Bq/cm ³
			採水月日	10.14			
		濃度 (Bq/cm ³)	3.6×10 ⁻⁴		1.6×10 ⁻⁴	1.7×10 ⁻⁴	¹³⁷ Cs 4.7×10 ⁻⁵ ~ 8.0×10 ⁻⁵ Bq/cm ³
			採水月日	10.14			
積水 メディカル	濃度 (Bq/cm ³)	7.6×10 ⁻¹	7.2×10 ⁻¹	1.1	8.6×10 ⁻¹	³ H 1.1×10 ⁻¹ ~ 1.2×10 ⁻¹ Bq/cm ³	
	採水月日	10.4	11.2	12.2			
	濃度 (Bq/cm ³)	1.0	9.6×10 ⁻¹	1.2	1.1	¹⁴ C 7.2×10 ⁻² ~ 7.8×10 ⁻² Bq/cm ³	
	採水月日	10.4	11.2	12.2			

(注) NDCについては、11月の排水の放出なし。

測定者	排水溝	項目	放出状況				分析核種 及びDL	
			10月	11月	12月	平均		
水戸原子力事務所	原子力機構 原科研 (第1)	濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	⁶⁰ Co 6.4×10 ⁻⁵	
		採水月日	10.26	11.22	12.1		6.8×10 ⁻⁵ Bq/cm ³	
	"	(第2)	濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	³ H 5.5×10 ⁻³ Bq/cm ³
			採水月日	10.26	11.22	12.1		Bq/cm ³
		濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	⁷ Be 1.3×10 ⁻³	
		採水月日	10.26	11.22	12.1		1.5×10 ⁻³ Bq/cm ³	
		濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	¹⁴ C 2.7×10 ⁻³	
		採水月日	10.26	11.22	12.1		2.8×10 ⁻³ Bq/cm ³	
		濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	⁶⁰ Co 6.6×10 ⁻⁵	
		採水月日	10.26	11.22	12.1		7.3×10 ⁻⁵ Bq/cm ³	
		濃度 (Bq/cm ³)	6.4×10 ⁻⁴	7.7×10 ⁻⁴	6.5×10 ⁻⁴	6.9×10 ⁻⁴	¹³⁷ Cs 7.2×10 ⁻⁵	
		採水月日	10.26	11.22	12.1		7.8×10 ⁻⁵ Bq/cm ³	
	"	(第3)	濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	⁶⁰ Co 6.5×10 ⁻⁵
			採水月日	10.12	11.30	12.21		7.1×10 ⁻⁵ Bq/cm ³
	原子力機構 大洗 (北地区)		濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	³ H 5.4×10 ⁻³
			採水月日	10.19	11.8	12.1		5.5×10 ⁻³ Bq/cm ³
		濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	⁶⁰ Co 6.6×10 ⁻⁵	
		採水月日	10.19	11.8	12.1		6.8×10 ⁻⁵ Bq/cm ³	
		濃度 (Bq/cm ³)	7.4×10 ⁻⁴	8.5×10 ⁻⁴	1.4×10 ⁻³	1.0×10 ⁻³	¹³⁷ Cs 6.8×10 ⁻⁵	
		採水月日	10.19	11.8	12.1		7.5×10 ⁻⁵ Bq/cm ³	
積水 メデイカル		濃度 (Bq/cm ³)	6.2×10 ⁻¹	6.6×10 ⁻¹	9.2×10 ⁻¹	7.3×10 ⁻¹	³ H 5.2×10 ⁻³	
		採水月日	10.4	11.8	12.1		5.7×10 ⁻³ Bq/cm ³	

測定者	排水溝	項目	放出状況				分析核種 及びDL
			10月	11月	12月	平均	
水戸原 子力 事務 所	積水 メデイカル	濃度 (Bq/cm ³)	9.1×10 ⁻¹	9.3×10 ⁻¹	9.8×10 ⁻²	6.5×10 ⁻¹	¹⁴ C 2.5×10 ⁻³
		採水月日	10.4	11.8	12.1		2.8×10 ⁻³ Bq/cm ³
	電 (東海)	濃度 (Bq/cm ³)	※	※	※	※	³ H 5.4×10 ⁻³
		採水月日	10.4	11.18	12.1		5.5×10 ⁻³ Bq/cm ³
		濃度 (Bq/cm ³)	※	※	※	※	⁶⁰ Co 7.5×10 ⁻⁵
		採水月日	10.4	11.18	12.1		7.9×10 ⁻⁵ Bq/cm ³
		濃度 (Bq/cm ³)	8.4×10 ⁻⁴	7.0×10 ⁻⁴	7.3×10 ⁻⁴	7.6×10 ⁻⁴	¹³⁷ Cs 7.6×10 ⁻⁵
		採水月日	10.4	11.18	12.1		8.2×10 ⁻⁵ Bq/cm ³
	〃 (東海第二)	濃度 (Bq/cm ³)	※	※	※	※	³ H 5.4×10 ⁻³
		採水月日	10.4	11.18	12.1		5.5×10 ⁻³ Bq/cm ³
		濃度 (Bq/cm ³)	※	※	※	※	⁵⁴ Mn 7.0×10 ⁻⁵
		採水月日	10.4	11.18	12.1		7.8×10 ⁻⁵ Bq/cm ³
		濃度 (Bq/cm ³)	※	※	※	※	⁶⁰ Co 7.1×10 ⁻⁵
		採水月日	10.4	11.18	12.1		7.9×10 ⁻⁵ Bq/cm ³
濃度 (Bq/cm ³)		9.0×10 ⁻⁴	6.1×10 ⁻⁴	7.2×10 ⁻⁴	7.4×10 ⁻⁴	¹³⁷ Cs 7.3×10 ⁻⁵	
採水月日	10.4	11.18	12.1	7.6×10 ⁻⁵ Bq/cm ³			

3-2-1” 排水中の放射性核種分析結果

(その他検出された核種)

測定者	排水溝	項目	放出状況				分析核種 及びDL	
			10月	11月	12月	平均		
(注1) 原子力 機構 原子 科 研	第1	平均濃度 (Bq/cm ³)	(3カ月合成試料)				4.3×10 ⁻⁹	⁹⁰ Sr
		放出量(実測分) (MBq)					計 8.5×10 ⁻⁴	5.2×10 ⁻⁵
		平均濃度 (Bq/cm ³)	2.5×10 ⁻⁶	/	/	/	/	¹³⁷ Cs
		放出量(実測分) (MBq)	1.9×10 ⁻¹	/	/	計 1.9×10 ⁻¹	4.8×10 ⁻³	
		平均濃度 (Bq/cm ³)	/	8.0×10 ⁻⁸	/	/	/	²³² Th
		放出量(実測分) (MBq)	/	5.2×10 ⁻³	/	計 5.2×10 ⁻³	2.3×10 ⁻⁴	
	第2	平均濃度 (Bq/cm ³)	4.4×10 ⁻⁶	1.7×10 ⁻⁶	/	/	/	²² Na
		放出量(実測分) (MBq)	6.2×10 ⁻¹	2.0×10 ⁻¹	/	計 8.2×10 ⁻¹	4.1×10 ⁻³	
		平均濃度 (Bq/cm ³)	(3カ月合成試料)				1.0×10 ⁻⁷	⁹⁰ Sr
		放出量(実測分) (MBq)					計 3.7×10 ⁻²	5.3×10 ⁻⁵
		平均濃度 (Bq/cm ³)	4.1×10 ⁻⁶	4.9×10 ⁻⁶	/	/	/	¹³⁴ Cs
		放出量(実測分) (MBq)	5.8×10 ⁻¹	5.9×10 ⁻¹	/	計 1.2	4.2×10 ⁻³	
第3	平均濃度 (Bq/cm ³)	4.6×10 ⁻⁴	/	/	/	/	¹³⁴ Cs	
	放出量(実測分) (MBq)	9.7×10 ⁻³	/	/	計 9.7×10 ⁻³	3.8×10 ⁻³		
	平均濃度 (Bq/cm ³)	8.6×10 ⁻⁴	/	/	/	/	¹³⁷ Cs	
	放出量(実測分) (MBq)	1.8×10 ⁻²	/	/	計 1.8×10 ⁻²	4.4×10 ⁻³		
	(注2) 原子力 機構 サイ クル 工 研	第1	平均濃度 (Bq/cm ³)	/	4.9×10 ⁻⁶	6.9×10 ⁻⁶	3.7×10 ⁻⁶	¹³⁴ Cs
			放出量(実測分) (MBq)	/	4.6×10 ⁻²	8.4×10 ⁻²	計 1.3×10 ⁻¹	3.0×10 ⁻⁴
平均濃度 (Bq/cm ³)			2.6×10 ⁻⁶	6.3×10 ⁻⁶	9.1×10 ⁻⁶	5.9×10 ⁻⁶	¹³⁷ Cs	
放出量(実測分) (MBq)			3.6×10 ⁻²	5.9×10 ⁻²	1.1×10 ⁻¹	計 2.1×10 ⁻¹	3.7×10 ⁻⁴	

(注1) 原子力機構原科研

第1：希釈倍率 9.1×10^2 倍

^{90}Sr は3カ月合成試料

^{90}Sr , ^{137}Cs ：環境シミュレーション試験棟からの廃液

^{232}Th ：第4研究棟からの廃液

第2：希釈倍率 1.3×10^2 倍

^{90}Sr は3カ月合成試料

^{22}Na ：J-PARC施設からの廃液

^{90}Sr , ^{134}Cs ：放射性廃棄物処理施設からの廃液

^{134}Cs については福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響による。

第3：希釈倍率 1.1×10 倍

^{134}Cs , ^{137}Cs ：バックエンド技術開発建家からの廃液

福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響による。

(注2) 原子力機構サイクル工研

連続採取による合成試料，希釈倍率 1.1×10^2 倍

福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響による。

参考) 排液中又は排水中の濃度限度

試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則等の規定に基づき、線量限度等を定める告示
(昭和63年7月26日科学技術庁告示第20号、平成17年11月30日文部科学省告示第163号により一部改正)

核種	濃度限度 ^(注1) (Bq/cm ³)	核種	濃度限度 (Bq/cm ³)	核種	濃度限度 (Bq/cm ³)
³ H	6 × 10 ^(注2)	⁶⁵ Zu	2 × 10 ⁻¹	¹³⁴ Cs	6 × 10 ⁻²
⁷ Be	3 × 10	⁸⁷ Y	2	¹³⁷ Cs	9 × 10 ⁻²
¹⁴ C	2	⁸⁹ Sr	3 × 10 ⁻¹	¹⁴⁴ Ce	2 × 10 ⁻¹
²² Na	3 × 10 ⁻¹	⁹⁰ Sr	3 × 10 ⁻²	¹⁵² Eu	6 × 10 ⁻¹
³⁵ S	1	⁹⁵ Zr	9 × 10 ⁻¹	¹⁵⁴ Eu	4 × 10 ⁻¹
³⁶ Cl	9 × 10 ⁻¹	⁹⁵ Nb	1	¹⁹² Ir	6 × 10 ⁻¹
⁵¹ Cr	2 × 10	^{99m} Tc	4 × 10	²³² Th	4 × 10 ⁻³
⁵⁴ Mn	1	¹⁰³ Ru	1	²³⁴ Th	2 × 10 ⁻¹
⁵⁷ Co	4 × 10	¹⁰⁶ Ru	1 × 10 ⁻¹	U	2 × 10 ⁻²
⁵⁸ Co	1	^{110m} Ag	3 × 10 ⁻¹	²³⁷ Np	9 × 10 ⁻³
⁵⁹ Fe	4 × 10 ⁻¹	¹²⁹ I	9 × 10 ⁻³	²³⁹ Pu	4 × 10 ⁻³
⁶⁰ Co	2 × 10 ⁻¹	¹³¹ I	4 × 10 ⁻²	²⁴¹ Am	5 × 10 ⁻³

(注1) 濃度限度は3ヶ月平均濃度であり、³H以外の核種はその核種において最も低い値である。

(注2) 水としての濃度限度。有機物(メタンを除く)としての濃度限度は2 × 10 Bq/cm³。

3-2-2 排水中の全β放射能測定結果

測定者	評価対象	判断基準
施設者	月最高濃度	2×10^{-2} Bq/cm ³
	月平均濃度	4×10^{-3} Bq/cm ³
県 水戸原子力事務所	測定毎濃度	2×10^{-2} Bq/cm ³

測定者	排水溝	項目	放出状況				主な放出核種及びDL	
			10月	11月	12月	平均		
(注1) 原子力機構原科研	第1	最高濃度 (Bq/cm ³)	3.1×10^{-4}	3.6×10^{-4}	2.7×10^{-4}		⁶⁰ Co 2.3×10^{-5}	
		平均濃度 (Bq/cm ³)	2.7×10^{-4}	3.0×10^{-4}	2.2×10^{-4}	2.6×10^{-4}	2.8×10^{-5} Bq/cm ³	
	第2	最高濃度 (Bq/cm ³)	2.6×10^{-4}	2.3×10^{-4}	2.1×10^{-4}		⁶⁰ Co, ¹³⁷ Cs 2.3×10^{-5}	
		平均濃度 (Bq/cm ³)	2.1×10^{-4}	2.1×10^{-4}	×	2.1×10^{-4}	2.7×10^{-5} Bq/cm ³	
	第3	最高濃度 (Bq/cm ³)	4.1×10^{-4}	×	2.7×10^{-4}		⁶⁰ Co 2.2×10^{-5}	
		平均濃度 (Bq/cm ³)	4.1×10^{-4}	×	2.7×10^{-4}	2.9×10^{-4}	2.7×10^{-5} Bq/cm ³	
(注2) 原子力機構サイクル工研	第1	最高濃度 (Bq/cm ³)	2.0×10^{-6}	5.9×10^{-6}	2.0×10^{-5}		U 1.8×10^{-4} Bq/cm ³	
		平均濃度 (Bq/cm ³)	2.0×10^{-6}	5.9×10^{-6}	6.3×10^{-6}	4.5×10^{-6}		
		放出量	実測分 (MBq)	2.8×10^{-2}	5.5×10^{-2}	7.6×10^{-2}		計 1.6×10^{-1}
			不検出分 (MBq)	0	0	0		計 0
(注3) 原子力機構大洗	北地区	最高濃度 (Bq/cm ³)	5.8×10^{-4}	2.8×10^{-4}	3.2×10^{-4}		⁶⁰ Co, ¹³⁷ Cs 2.0×10^{-4}	
		平均濃度 (Bq/cm ³)	3.1×10^{-4}	2.8×10^{-4}	2.7×10^{-4}	2.9×10^{-4}	Bq/cm ³	
(注4) 原子力機構那珂	貯水槽	最高濃度 (Bq/cm ³)		×			全β 3.5×10^{-3}	
		平均濃度 (Bq/cm ³)		×		×	Bq/cm ³	
積メ ディカル 水	調整槽	最高濃度 (Bq/cm ³)	3.6×10^{-4}	2.8×10^{-4}	3.9×10^{-4}		全β 2.0×10^{-4}	
		平均濃度 (Bq/cm ³)	3.1×10^{-4}	2.5×10^{-4}	2.7×10^{-4}	2.8×10^{-4}	Bq/cm ³	

(注1) 原子力機構原科研

福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響を含む。

(注2) 原子力機構サイクル工研

第1：希釈倍率 1.1×10^2 倍。福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響を含む。

(注3) 原子力機構大洗

福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響を含む。

(注4) 原子力機構那珂

貯水槽：希釈倍率 1.7×10^3 倍

10月、12月は排水の放出なし。

3-2-2' 排水中の全β放射能測定結果

測定者	排水溝	項目	放出状況			
			10月	11月	12月	平均
県	原子力機構原科研 (第1)	濃度 (Bq/cm ³)	4.6×10 ⁻⁴	5.2×10 ⁻⁴	×	3.9×10 ⁻⁴
		採水月日	10.4	11.2	12.2	
	〃 (第2)	濃度 (Bq/cm ³)	4.5×10 ⁻⁴	×	2.9×10 ⁻⁴	2.7×10 ⁻⁴
		採水月日	10.4	11.2	12.2	
		濃度 (Bq/cm ³)	2.4×10 ⁻⁴	2.1×10 ⁻⁴	×	
		採水月日	10.19	11.15	12.15	
	〃 (第3)	濃度 (Bq/cm ³)	6.6×10 ⁻⁴	×	2.9×10 ⁻⁴	3.8×10 ⁻⁴
		採水月日	10.12	11.30	12.21	
	原子力機構サイクル工研 (第1)	濃度 (Bq/cm ³)	6.4×10 ⁻⁴	7.5×10 ⁻⁴	8.1×10 ⁻⁴	7.3×10 ⁻⁴
		採水月日	10.4	11.2	12.2	
	〃 (第2)	濃度 (Bq/cm ³)	3.9×10 ⁻⁴	2.8×10 ⁻⁴	2.7×10 ⁻⁴	3.1×10 ⁻⁴
		採水月日	10.4	11.2	12.2	
	原子力機構大洗 (北地区)	濃度 (Bq/cm ³)	5.3×10 ⁻⁴	5.1×10 ⁻³	4.2×10 ⁻⁴	4.9×10 ⁻⁴
		採水月日	10.19	11.15	12.15	
	三菱原燃	濃度 (Bq/cm ³)	7.7×10 ⁻⁴	2.8×10 ⁻⁴	1.0×10 ⁻³	6.8×10 ⁻⁴
		採水月日	10.21	11.15	12.2	
	原燃工	濃度 (Bq/cm ³)	1.0×10 ⁻³	1.0×10 ⁻³	9.3×10 ⁻⁴	9.8×10 ⁻⁴
		採水月日	10.4	11.2	12.15	
	JCO	濃度 (Bq/cm ³)	3.4×10 ⁻³	2.3×10 ⁻³	1.6×10 ⁻³	2.4×10 ⁻³
		採水月日	10.14	11.11	12.9	
ND C (注1)	濃度 (Bq/cm ³)	8.0×10 ⁻⁴		5.9×10 ⁻⁴	4.6×10 ⁻⁴	
	採水月日	10.14		12.8		
積水メディカル	濃度 (Bq/cm ³)	1.2×10 ⁻³	5.0×10 ⁻⁴	4.7×10 ⁻⁴	7.2×10 ⁻⁴	
	採水月日	10.4	11.2	12.2		
住友鉱山 (注2)	濃度 (Bq/cm ³)					
	採水月日					

測定者	排水溝	項目	放出状況			
			10月	11月	12月	平均
水戸原子力事務所	原子力機構原科研 (第1)	濃度 (Bq/cm ³)	×	3.1×10 ⁻⁴	3.1×10 ⁻⁴	2.7×10 ⁻⁴
		採水月日	10.26	11.22	12.1	
〃 (第2)	濃度 (Bq/cm ³)	濃度 (Bq/cm ³)	×	3.6×10 ⁻⁴	×	2.5×10 ⁻⁴
		採水月日	10.26	11.22	12.1	
〃 (第3)	濃度 (Bq/cm ³)	濃度 (Bq/cm ³)	2.6×10 ⁻⁴	×	×	2.2×10 ⁻⁴
		採水月日	10.12	11.30	12.21	
原子力機構サイクル工研 (第1)	濃度 (Bq/cm ³)	濃度 (Bq/cm ³)	4.5×10 ⁻⁴	6.4×10 ⁻⁴	7.3×10 ⁻⁴	6.1×10 ⁻⁴
		採水月日	10.21	11.16	12.1	
原子力機構大洗 (北地区)	濃度 (Bq/cm ³)	濃度 (Bq/cm ³)	×	4.3×10 ⁻⁴	7.8×10 ⁻⁴	4.7×10 ⁻⁴
		採水月日	10.19	11.8	12.1	
積水メディカル	濃度 (Bq/cm ³)	濃度 (Bq/cm ³)	4.4×10 ⁻⁴	3.2×10 ⁻⁴	2.6×10 ⁻⁴	3.4×10 ⁻⁴
		採水月日	10.4	11.8	12.1	
三菱原燃	濃度 (Bq/cm ³)	濃度 (Bq/cm ³)	6.2×10 ⁻⁴	4.1×10 ⁻⁴	5.1×10 ⁻⁴	5.1×10 ⁻⁴
		採水月日	10.28	11.18	12.2	
JCO	濃度 (Bq/cm ³)	濃度 (Bq/cm ³)	5.1×10 ⁻⁴	3.7×10 ⁻⁴	2.9×10 ⁻⁴	3.9×10 ⁻⁴
		採水月日	10.14	11.11	12.9	
原燃工	濃度 (Bq/cm ³)	濃度 (Bq/cm ³)	(注1)	7.9×10 ⁻⁴	7.3×10 ⁻⁴	
		採水月日		11.22	12.7	

県

(注1) NDCについては11月は排水の放出なし。

(注2) 住友鉱山については今期は排水の放出なし。

水戸原子力事務所

(注1) 福島第一原子力発電所事故等の影響により、採水が実施できなかった。

3-2-3 再処理施設排水中の放射性核種分析結果

測定者	評価対象	判断基準
施設者	3ヶ月放出量	保安規定に定める3ヶ月当たりの最大放出量
県	測定毎濃度	保安規定に定める最大放出濃度

測定者	排水溝	項目	放出状況				分析核種及びDL	
			10月	11月	12月	平均		
原子力機構サイクル工研	再処理施設	平均濃度 (Bq/cm ³)	4.8	5.0	1.1×10	6.5	³ H	
		放出量	実測分 (MBq)	1.7×10 ³	2.6×10 ³	4.2×10 ³	計 8.5×10 ³	3.7
			不検出分 (MBq)	1.2×10 ³	1.0×10 ²	8.5×10	計 1.4×10 ³	Bq/cm ³
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	⁸⁹ Sr	
		放出量	実測分 (MBq)	0	0	0	計 0	2.2×10 ⁻³
			不検出分 (MBq)	1.3	1.2	8.4×10 ⁻¹	計 3.3	Bq/cm ³
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	⁹⁰ Sr	
		放出量	実測分 (MBq)	0	0	0	計 0	1.1×10 ⁻³
			不検出分 (MBq)	6.7×10 ⁻¹	6.0×10 ⁻¹	4.2×10 ⁻¹	計 1.7	Bq/cm ³
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	⁹⁵ Zr	
		放出量	実測分 (MBq)	0	0	0	計 0	2.5×10 ⁻³
			不検出分 (MBq)	1.5	1.4	9.5×10 ⁻¹	計 3.9	Bq/cm ³
	平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	⁹⁵ Nb		
	放出量	実測分 (MBq)	0	0	0	計 0	1.8×10 ⁻³	
		不検出分 (MBq)	1.1	9.8×10 ⁻¹	6.8×10 ⁻¹	計 2.8	Bq/cm ³	
	平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	¹⁰³ Ru		
	放出量	実測分 (MBq)	0	0	0	計 0	1.1×10 ⁻³	
		不検出分 (MBq)	6.7×10 ⁻¹	6.0×10 ⁻¹	4.2×10 ⁻¹	計 1.7	Bq/cm ³	
	平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	¹⁰⁶ Ru - ¹⁰⁶ Rh		
	放出量	実測分 (MBq)	0	0	0	計 0	3.2×10 ⁻²	
		不検出分 (MBq)	1.9×10	1.7×10	1.2×10	計 4.8×10	Bq/cm ³	

測定者	排水溝	項目	放出状況				分析核種及びDL	
			10月	11月	12月	平均		
原子力機構 サイクル 工研	再処理工	平均濃度 (Bq/cm ³)	1.5×10 ⁻³	×	3.3×10 ⁻³	1.9×10 ⁻³	¹²⁹ I	
		放出量	実測分 (MBq)	9.1×10 ⁻¹	0	1.3	計 2.2	1.4×10 ⁻³
			不検出分 (MBq)	0	7.6×10 ⁻¹	0	計 7.6×10 ⁻¹	Bq/cm ³
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	¹³¹ I	
		放出量	実測分 (MBq)	0	0	0	計 0	1.8×10 ⁻³
			不検出分 (MBq)	1.1	9.8×10 ⁻¹	6.8×10 ⁻¹	計 2.8	Bq/cm ³
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	¹³⁴ Cs	
		放出量	実測分 (MBq)	0	0	0	計 0	1.1×10 ⁻³
			不検出分 (MBq)	6.7×10 ⁻¹	6.0×10 ⁻¹	4.2×10 ⁻¹	計 1.7	Bq/cm ³
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	¹³⁷ Cs	
		放出量	実測分 (MBq)	0	0	0	計 0	1.8×10 ⁻³
			不検出分 (MBq)	1.1	9.8×10 ⁻¹	6.8×10 ⁻¹	計 2.8	Bq/cm ³
	平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	¹⁴¹ Ce		
	放出量	実測分 (MBq)	0	0	0	計 0	2.2×10 ⁻³	
		不検出分 (MBq)	1.3	1.2	8.4×10 ⁻¹	計 3.3	Bq/cm ³	
	平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	¹⁴⁴ Ce - ¹⁴⁴ Pr		
	放出量	実測分 (MBq)	0	0	0	計 0	2.2×10 ⁻²	
		不検出分 (MBq)	1.3×10	1.2×10	8.4	計 3.3×10	Bq/cm ³	
	平均濃度 (Bq/cm ³)	6.3×10 ⁻⁵	6.2×10 ⁻⁵	×	5.6×10 ⁻⁵	Pu (α)		
	放出量	実測分 (MBq)	3.8×10 ⁻²	3.4×10 ⁻²	0	計 7.2×10 ⁻²	3.7×10 ⁻⁵	
		不検出分 (MBq)	0	0	1.4×10 ⁻²	計 1.4×10 ⁻²	Bq/cm ³	

(注) ⁸⁹Sr, ⁹⁰Sr, ¹²⁹I 及び Pu (α) は月合成試料

測定者	排水溝	項目	放出状況				分析核種 及びDL
			10月	11月	12月	平均	
県	原子力機構 サイクル工研 (再処理施設)	濃度 (Bq/cm ³)	5.7	4.9	1.1×10	4.0	³ H 8.1×10 ⁻² ~ 1.9×10 ⁻¹ Bq/cm ³
		採水月日	10.3	11.24	12.5		
		濃度 (Bq/cm ³)	2.3				
		採水月日	10.17				
		濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	⁹⁵ Zr 1.8×10 ⁻⁴ ~ 3.4×10 ⁻⁴ Bq/cm ³
		採水月日	10.3	11.24	12.5		
		濃度 (Bq/cm ³)	×				
		採水月日	10.17				
		濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	⁹⁵ Nb 1.4×10 ⁻⁴ ~ 3.6×10 ⁻⁴ Bq/cm ³
		採水月日	10.3	11.24	12.5		
		濃度 (Bq/cm ³)	×				
		採水月日	10.17				
		濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	¹⁰⁶ Ru 8.0×10 ⁻⁴ ~ 1.1×10 ⁻³ Bq/cm ³
		採水月日	10.3	11.24	12.5		
		濃度 (Bq/cm ³)	×				
		採水月日	10.17				
		濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	¹³¹ I 4.0×10 ⁻⁴ ~ 2.1×10 ⁻³ Bq/cm ³
		採水月日	10.3	11.24	12.5		
		濃度 (Bq/cm ³)	×				
		採水月日	10.17				
濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	¹³⁴ Cs 1.9×10 ⁻⁴ ~ 3.6×10 ⁻⁴ Bq/cm ³		
採水月日	10.3	11.24	12.5				
濃度 (Bq/cm ³)	×						
採水月日	10.17						

測定者	排水溝	項目	放出状況				分析核種及びDL
			10月	11月	12月	平均	
県	原子力機構 サイクル工研 (再処理施設)	濃度 (Bq/cm ³)	×	×	2.0×10 ⁻⁴	1.4×10 ⁻⁴	¹³⁷ Cs 1.5×10 ⁻⁴ ～ 3.0×10 ⁻⁴ Bq/cm ³
		採水月日	10.3	11.24	12.5		
		濃度 (Bq/cm ³)	×				
		採水月日	10.17				
		濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	¹⁴⁴ Ce 3.9×10 ⁻⁴ ～ 7.0×10 ⁻⁴ Bq/cm ³
		採水月日	10.3	11.24	12.5		
		濃度 (Bq/cm ³)	×				
		採水月日	10.17				
		濃度 (Bq/cm ³)	5.9×10 ⁻⁵	7.7×10 ⁻⁵	6.6×10 ⁻⁵	7.0×10 ⁻⁵	Pu (α) 1.5×10 ⁻⁵ ～ 4.2×10 ⁻⁵ Bq/cm ³
		採水月日	10.3	11.24	12.5		
		濃度 (Bq/cm ³)	2.2×10 ⁻⁴				
		採水月日	10.17				

(注) 11月2回目, 12月2回目は排水の放出なし。

参 考 法 令 値

核燃料物質の加工の事業に関する規則等の規定に基づき、線量限度等を定める告示（平成12年12月26日科学技術庁告示第13号，平成17年11月22日経済産業省告示第293号により一部改正）第9条第2～4項（再処理施設に適用）

海洋放出に起因する線量限度は3ヶ月間につき250マイクロシーベルトとするに基づき、原子力機構サイクル工研再処理施設保安規定では、次表のとおり放出の基準を定めている。

なお、本基準の「1年間の最大放出量」で放射性液体廃棄物を海洋へ放出した場合の実効線量は、年間約5.4マイクロシーベルトに相当する。また、「3ヶ月当たりの最大放出量」は、「1年間の最大放出量」の4分の1に当たる。「最大放出濃度」及び「1日当たりの最大放出量」は、これらを守るための日常の運転管理に係る基準である。

区 分	最 大 放 出 濃 度 (Bq/cm ³)	1 日 当 た り の 最 大 放 出 量 (GBq)	3 ヶ 月 当 た り の 最 大 放 出 量 (GBq)	1 年 間 の 最 大 放 出 量 (GBq)
全α放射能	3.0×10^{-2}	1.1×10^{-2}	1.0	4.1
全β放射能 (³ Hを除く)	1.2×10	3.7	2.4×10^2	9.6×10^2
⁸⁹ Sr	(注1) 2.3×10^{-1}	(注2) 7.0×10^{-2}	4.1	1.6×10
⁹⁰ Sr	(注1) 4.8×10^{-1}	(注2) 1.4×10^{-1}	8.1	3.2×10
⁹⁵ Zr - ⁹⁵ Nb	5.9×10^{-1}	1.7×10^{-1}	1.0×10	4.1×10
¹⁰³ Ru	9.3×10^{-1}	2.7×10^{-1}	1.6×10	6.4×10
¹⁰⁶ Ru - ¹⁰⁶ Rh	7.4	2.1	1.3×10^2	5.1×10^2
¹³⁴ Cs	8.5×10^{-1}	2.5×10^{-1}	1.5×10	6.0×10
¹³⁷ Cs	7.8×10^{-1}	2.3×10^{-1}	1.4×10	5.5×10
¹⁴¹ Ce	8.1×10^{-2}	2.4×10^{-2}	1.5	5.9
¹⁴⁴ Ce - ¹⁴⁴ Pr	1.7	5.2×10^{-1}	3.0×10	1.2×10^2
³ H	2.5×10^4	7.4×10^3	4.7×10^5	1.9×10^6
¹²⁹ I	(注1) 3.7×10^{-1}	(注2) 1.1×10^{-1}	6.7	2.7×10
¹³¹ I	1.6	5.2×10^{-1}	3.0×10	1.2×10^2
Pu (α)	(注1) 3.0×10^{-2}	(注2) 1.1×10^{-2}	5.9×10^{-1}	2.3

(注1) 1ヶ月平均1日最大放出濃度

(注2) 1ヶ月平均1日最大放出量

3-2-4 再処理施設排水中の全β放射能測定結果

測定者	評価対象	再処理排水に係わる低減化目標値
施設者	月最高濃度	10 Bq/cm ³
	月平均濃度	4 Bq/cm ³
県	測定毎濃度	10 Bq/cm ³

測定者	排水溝	項目	放出状況				主な放出核種及びDL	
			10月	11月	12月	平均		
原子力機構サイクル工研	再処理施設	最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		2.2×10 ⁻² Bq/cm ³	
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×		
		放出量	実測分 (MBq)	0	0	0		計 0
			不検出分 (MBq)	1.3×10	1.2×10	8.4		計 3.3×10

3-2-4' 再処理施設排水中の全β放射能測定結果

測定者	排水溝	項目	放出状況			
			10月	11月	12月	平均
県	原子力機構サイクル工研 (再処理施設)	濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×
		採水月日	10.3	11.24	12.5	
		濃度 (Bq/cm ³)	×			
		採水月日	10.17			

(注) 11月2回目, 12月2回目は排水の放出なし。

3-2-5 排水中の全 γ 放射能連続測定結果

測定者	排水溝	項目		放出状況			
				10月	11月	12月	平均
県	原子力機構 原科研 (第2)	降雨時	最高濃度 (Bq/cm ³)	5.4×10^{-2}	6.1×10^{-2}	8.7×10^{-2}	
			平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×
		降雨時以外	最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	
			平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×
	原子力機構 サイクル工研 (再処理施設)	排水期時間	最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	
			平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×
	原子力機構 大洗 (北地区)	降雨時	最高濃度 (Bq/cm ³)	1.8×10^{-1}	1.1×10^{-1}	1.3×10^{-1}	
			平均濃度 (Bq/cm ³)	1.0×10^{-1}	9.6×10^{-2}	9.4×10^{-2}	9.7×10^{-2}
		降雨時以外	最高濃度 (Bq/cm ³)	1.1×10^{-1}	1.1×10^{-1}	9.8×10^{-2}	
			平均濃度 (Bq/cm ³)	9.7×10^{-2}	9.4×10^{-2}	8.8×10^{-2}	9.3×10^{-2}
	原電 (東海第二)	降雨時	最高濃度 (Bq/cm ³)	2.2×10^{-2}	2.0×10^{-2}	1.8×10^{-2}	
			平均濃度 (Bq/cm ³)	2.0×10^{-2}	1.6×10^{-2}	1.6×10^{-2}	1.7×10^{-2}
降雨時以外		最高濃度 (Bq/cm ³)	2.1×10^{-2}	2.1×10^{-2}	1.7×10^{-2}		
		平均濃度 (Bq/cm ³)	1.9×10^{-2}	1.7×10^{-2}	1.4×10^{-2}	1.7×10^{-2}	

(注) 測定値は、福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響を含む。

平成23年度第3四半期における排気・排水から検出された核種を福島第一原子力発電所事故起因とする理由
(排気)

事業所名	排気筒名	福島第一原発事故起因とする核種名	福島第一原発事故起因とする (各事業所起因でない) 理由
三菱マテリアル	開発試験第IV棟	全β	<ul style="list-style-type: none"> ○排気フィルターを点検した結果、健全であった。 ○全β測定において有意値が検出された濾紙について核種分析を実施したところ、¹³⁴Cs、¹³⁷Csが検出された。 ○¹³⁴CsについてはIV棟で使用していない。 ○管理区域内の空气中放射性物質濃度及び床汚染検査結果においても全て検出限界値未満であった。

(排水)

事業所名	排水溝名	福島第一原発事故起因とする核種名	福島第一原発事故起因とする (各事業所起因でない) 理由
原子力機構 原子力科	第2排水溝	¹³⁴ Cs	<ul style="list-style-type: none"> ○第2排水溝に流入する施設排水のうち、¹³⁴Csが検出された施設排水は放射性廃棄物処理施設の廃液からである。 ○放射性廃棄物処理施設においては、使用を停止した液体処理場からの排水であり、今回の排水は、現在、廃液処理に使用されていない屋外廃液処理設備からのもので、雨水が貯留されたものである。
	第3排水溝	¹³⁴ Cs、 ¹³⁷ Cs	<ul style="list-style-type: none"> ○第3排水溝に流入する施設排水のうち、¹³⁴Cs、¹³⁷Csが検出された施設排水はバックエンド技術開発建家の廃液からである。 ○バックエンド技術開発建家においては、震災以降、非密封RIの取扱いは実施していない。 ○¹³⁴Cs についての使用実績はない。
原子力機構 サイクル工研	第1排水溝 (プルトニウム燃料第二開発室、プルトニウム燃料第三開発室、ウラン焼却施設、ウラン系廃棄物貯蔵施設、洗濯場)	¹³⁴ Cs、 ¹³⁷ Cs	<ul style="list-style-type: none"> ○プルトニウム燃料第二開発室、プルトニウム燃料第三開発室、ウラン焼却施設、ウラン系廃棄物貯蔵施設、洗濯場は¹³⁴Cs、¹³⁷Csの使用許可を取っておらず、使用実績もない。 ○安全管理棟は本四半期における、¹³⁴Cs、¹³⁷Csの使用実績はない。
原子力機構 大洗	北地区 (JMTR, HTTR, 常陽, FMF)	¹³⁷ Cs、全β	<ul style="list-style-type: none"> (JMTR, HTTR及び常陽) ○それぞれの原子炉は、施設定期検査中であり、放射性物質の放出を伴う運転等は実施されていない。 (FMF) ○燃料ピン切断作業やピンパンクチャータ試験等を10月、11月に実施したが、11月に希ガスが放出されたが、これまでも同等のレベルの放出である。 (全施設共通) ○管理区域からの排水については、³H以外は検出されていない。 ○主要核種である⁶⁰Coが検出されていない。
原発	東海発電所	¹³⁷ Cs	<ul style="list-style-type: none"> ○廃止措置中であり、全燃料が取り出されている。 ○放射性物質の所外放出を伴うような設備の損傷はない。 ○⁶⁰Co等の放射化生成物は放出前の排水測定において検出されていない。
	東海第二発電所	¹³⁷ Cs	<ul style="list-style-type: none"> ○東北地方太平洋沖地震により停止し、5月21日から第25回定期検査中である。 ○放射性物質の所外放出を伴うような設備の損傷はない。 ○⁶⁰Co等の放射化生成物は放出前の排水測定において検出されていない。
原発	排水ポンド	全β (Th, Pa)	<ul style="list-style-type: none"> ○排水設備は健全である。 ○Thを保存する施設は、HTTR燃料製造施設であるが、2003年以降Thの取扱はなく、Thは原料貯蔵庫に保存されている。なお、保管状況に異常は認められていない。 ○Uの娘核種であるTh、Paを全ベータ測定で確認しているが、Uは検出されていない。

参考 1 原子力機構再処理施設排水環境影響詳細調査結果

1. 調査目的

再処理施設低レベル廃液の海洋放出に伴う放出口周辺海域における放射能水準の変動を詳細に把握するため、放出口を中心とした一定海域について海水の放射性物質濃度の調査を行う。

2. 調査方法

放出口周辺、東西 3 km、南北10kmの海域において表層30地点で採水し、全 β 放射能（30地点）、トリチウム（30地点）、 ^{137}Cs （7地点）について分析する。

本調査は、原則として毎月上旬に定期的を実施する他、排水中の全 β 放射能濃度が、 $6.11\text{Bq}/\text{cm}^3$ を超えた場合に実施する。

3. 調査結果

当期の調査は、10月11日、11月7日及び12月12日に実施した。

その結果、上記海域の海水中放射性物質濃度の平均値は、全 β 放射能について $0.044\text{Bq}/\text{L}$ 、トリチウムについて検出限界値（ $40\text{Bq}/\text{L}$ ）未満、 ^{137}Cs について $0.076\text{Bq}/\text{L}$ であった。また、放出排水の全 β 放射能濃度が、 $6.11\text{Bq}/\text{cm}^3$ 未満であった。

なお、福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質放出の影響により、全 β 放射能及び ^{137}Cs が検出された。

採水地点別濃度 (3ヶ月平均値)


採水地点	全β放射能	トリチウム	¹³⁷ Cs
	(Bq/L)	(Bq/L)	(Bq/L)
1	×	×	0.077
2	×	×	
3	0.041	×	
4	0.043	×	
5	×	×	
6	×	×	
7	0.040	×	
8	×	×	
9	×	×	0.078
10	×	×	
11	0.040	×	
12	×	×	
13	0.040	×	0.073
19	×	×	0.073
20	0.040	×	
21	×	×	0.079
22	×	×	
23	0.042	×	
24	0.10	×	
25	0.067	×	
26	0.043	×	
27	×	×	
28	×	×	
29	×	×	
30	×	×	0.073
放出点	0.042	×	0.077

注1. 検出限界値：全β放射能 0.04 Bq/L

トリチウム 40 Bq/L

2. 放出点：放出口周辺5地点(14~18)の平均値

環境影響詳細調査計画図

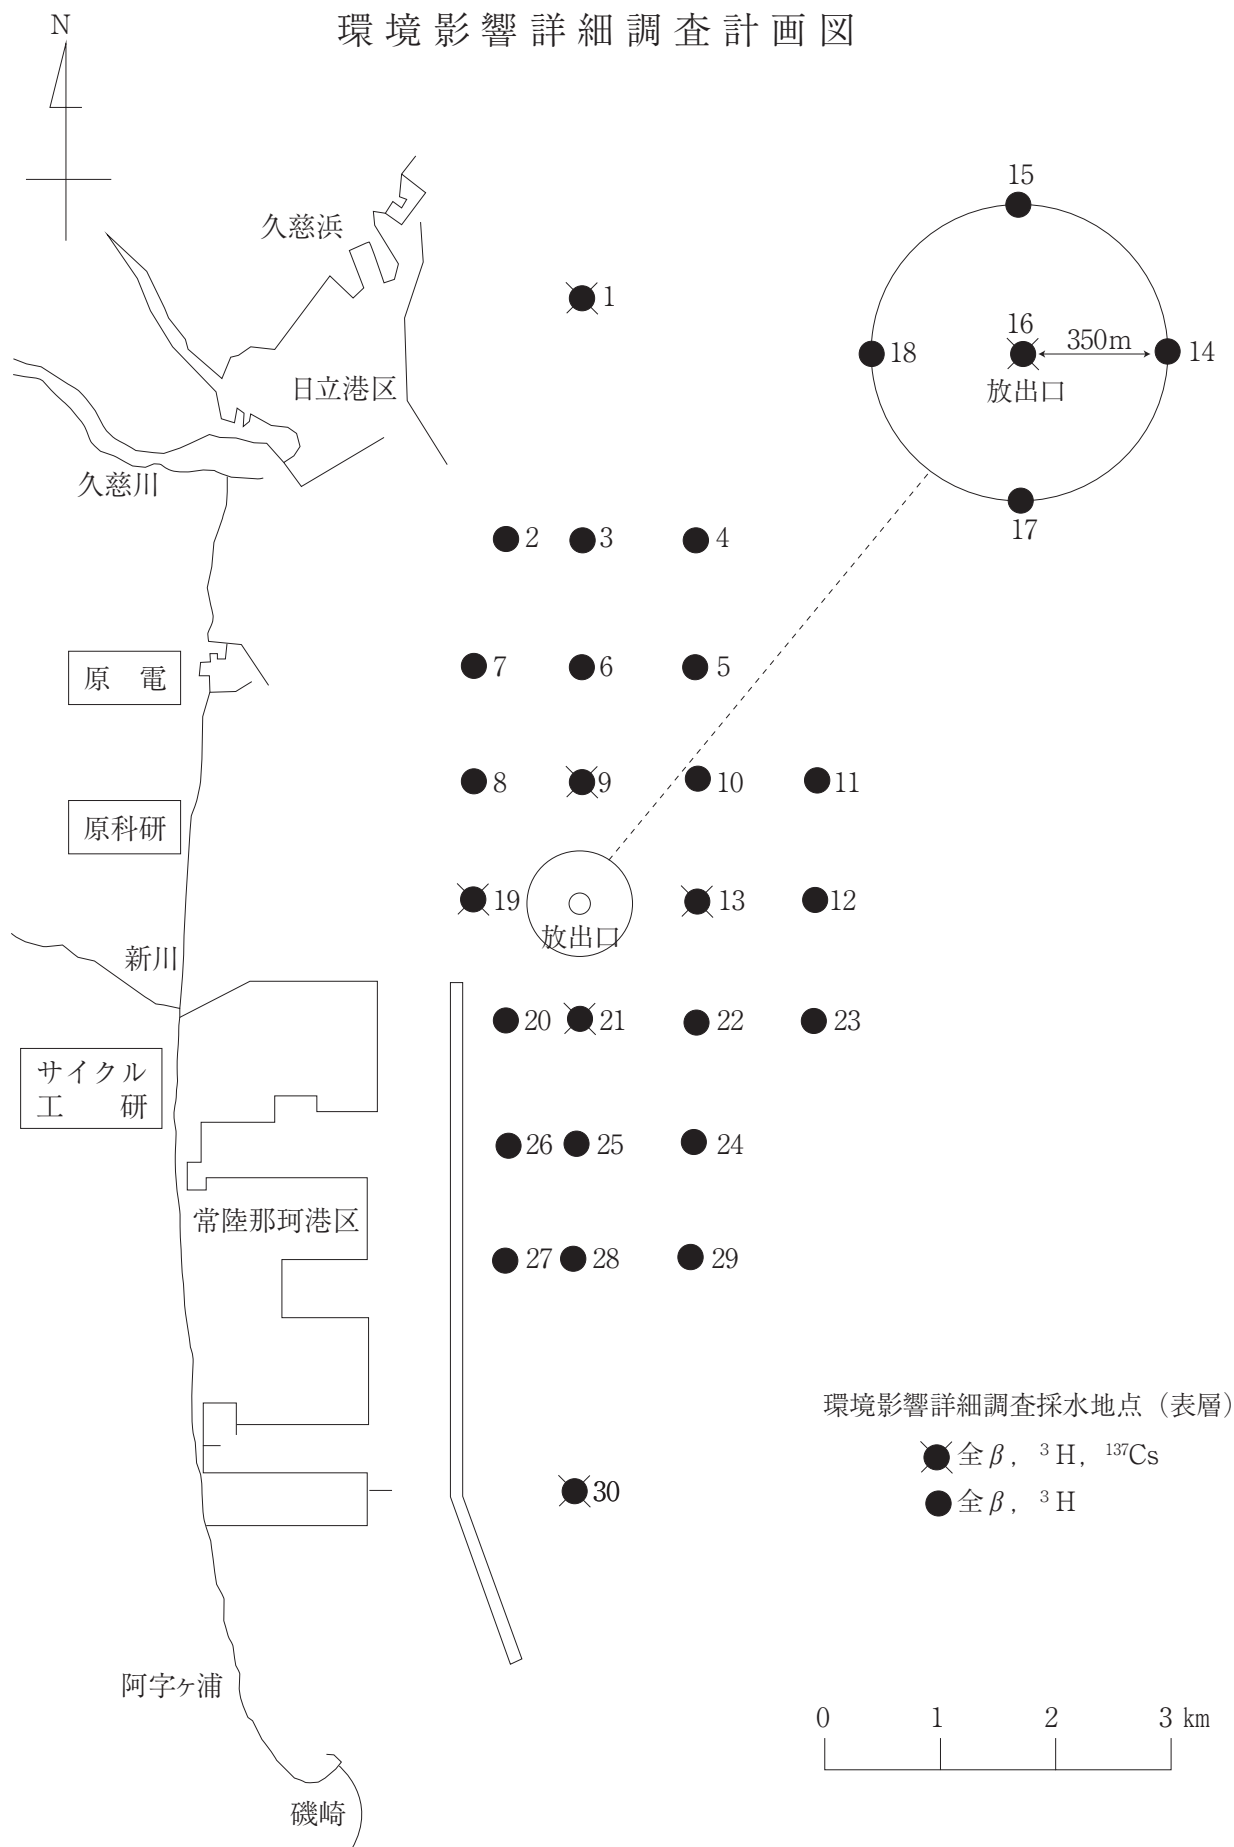

環境影響詳細調査採水地点（表層）

- ☒ 全β, ³H, ¹³⁷Cs
- 全β, ³H

参考2 主要施設運転状況

事業所名	施設名	10月	11月	12月
(注1) 原子力機構 原科研	J R R - 2	残存施設の維持管理		
	J R R - 3	施設定期検査		
(注2) 原子力機構 サイクル工研	再処理施設	施設定期検査		
(注3) 原子力機構 大洗	J M T R	施設定期検査		
	H T T R	施設定期検査		
	高速実験炉 「常陽」	施設定期検査		
(注4) 原電	東海発電所	廃止措置		
	東海第二発電所	第25回定期検査		

(注1) 原子力機構原科研

J R R - 2 : 平成8年12月19日に共同利用運転を終了し解体工事に着手。原子炉本体を密封するとともに周辺機器の撤去を終了し、平成16年4月より残存施設の維持管理中。

J R R - 3 : 施設定期検査 (平成22年11月20日から受検)

(注2) 原子力機構サイクル工研

再処理施設: 施設定期検査 (平成19年7月30日から受検)

(注3) 原子力機構大洗

J M T R : 施設定期検査 (平成18年9月1日から受検)

H T T R : 施設定期検査 (平成23年2月1日から受検)

高速実験炉「常陽」: 施設定期検査 (平成19年5月15日から受検)

(注4) 原電

東海発電所: 平成10年3月31日 発電 (運転) 停止

平成13年12月4日 廃止措置着手

東海第二発電所: 第25回定期検査 (平成23年5月21日から受検)

再処理施設処理状況（せん断処理について記載）

処 理 期 間	対 象 発 電 所 名	炉 型 式 (PWR,BWR又はATR)	処 理 量 (T)	平 均 燃 焼 度 (MWD/T)	冷 却 日 数 (年)
計					

第159報（平成23年度第4四半期環境放射線監視結果）

I 監視結果の評価

茨城県環境放射線監視計画に基づく監視結果は下記のとおりである。

記

1 短期的変動調査結果（平成24年1月～平成24年3月）

福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響により、空間ガンマ線量率が平常の変動幅を大きく上回った。また、同様に、大気塵埃及び降下塵から¹³⁷Csなどの放射性核種が検出された。

さらに、原子力施設の排水からも、福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響による放射性核種が検出された。

なお、これらについては、県内原子力施設からの影響ではない。

2 長期的変動調査結果（平成23年10月～平成24年3月）

福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響により、積算線量の測定結果が平常の変動幅を上回った。また、同様に、河底土、海岸砂、河川水、湖沼水、海底土などから¹³⁷Csなどの放射性核種が検出された。

3 線量の推定結果（平成23年4月～平成24年3月）

平成23年度の推定結果は以下のとおりである。

(1) 放出源情報に基づく実効線量について、気体廃棄物による実効線量は、外部被ばくによるものが0.0001ミリシーベルト以下、内部被ばくによるものが0.0001ミリシーベルト以下であった。また、液体廃棄物による実効線量は、外部被ばくによるものが0.0000ミリシーベルト、内部被ばくによるものが0.0051ミリシーベルト以下であった。

県内の原子力施設からの放出源情報に基づく実効線量は、法令値（公衆の年間実効線量限度1ミリシーベルト）を大幅に下回っている。

(2) 福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響により、積算線量による外部被ばく実効線量は、0.50～2.6ミリシーベルトと推定される。

なお、各地点の自然放射線による外部被ばく実効線量は、0.18～0.34ミリシーベルトであるため、当該事故の影響による追加の積算線量の外部被ばく実効線量は、0.24～2.4ミリシーベルトであったと推定される。

Ⅱ 監視結果の概要

Ⅱ－１ 短期的変動調査結果

評価対象期間：平成24年1月から平成24年3月

短期的変動調査は、原子力施設から平常稼働時に放出される放射性物質の他に、事故等により環境へ放出される放射線・放射性物質の有無や環境への影響の有無を早期に把握するために行っている。

なお、空間ガンマ線量率、大気塵埃、降下塵などの測定結果において、福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響が見られた。

１ 環境における測定結果

１－１ 空間ガンマ線量率測定結果（81～89ページ）

空間の放射線（ガンマ線）の測定は、76地点のモニタリングステーション、モニタリングポストにおいて行っている。評価の対象となっている月平均値は、58nGy/時～530nGy/時の間にあり、福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響により、76地点中41地点において平常の変動幅（上限値：100nGy/時）を上回った。

なお、1時間値の最大値（原子力機構原科研測定周辺監視区域境界（MP-19）：1月1日）は540nGy/時であった。

一般環境（事業所周辺監視区域境界及び敷地内を除く）

（単位：nGy/時）

地 区 名	月平均値	1時間値の最大値
東海地区 <21>（東海村，那珂市，常陸大宮市）	64～140	160（亀下：1月23日）
日立地区 <6>（日立市，常陸太田市）	58～140	160（久慈：1月23日）
ひたちなか地区 <8>（ひたちなか市）	74～140	170（常陸那珂：1月24日）
大洗地区 <15>（大洗町，銚田市，茨城町，水戸市（大場，吉沢））	64～150	170（造谷，樺山，成田：1月23日）
比較対照地区 <1>（水戸市石川）	77～78	110（1月23日）

注） < >内は地点数

事業所周辺監視区域境界

（単位：nGy/時）

地 区 名	月平均値	1時間値の最大値
東海地区 <14>（原子力機構原科研，原子力機構サイクル工研，原電）	^{注2)} 99～530	540（原科研MP-19：1月1日）
大洗地区 <11>（原子力機構大洗）	^{注2)} 95～370	400（P-11：1月23日）

注1） < >内は地点数

注2）松林等があるため、空間ガンマ線量率が高くなる。

1-2 大気中放射能測定結果

1-2-1 大気塵埃中の放射性核種分析結果 (^{54}Mn 他) (90~91ページ)

東海村村松など15地点（東海村6地点、ひたちなか市3地点、日立市1地点、鉾田市1地点、茨城町1地点、大洗町2地点、水戸市1地点）において測定した結果、福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響により、 ^{137}Cs が全地点で検出された。

1-2-2 降下塵中の放射性核種分析結果 (^{54}Mn 他) (92ページ)

水戸市愛宕町など3地点において測定した結果、福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響により、 ^{137}Cs が全地点で検出された。

1-3 農畜産物中の放射能測定結果

1-3-1 牛乳（原乳）中の放射性核種分析結果 (^{131}I)

今期は県内全域で実施。（資料No. 2 特別調査結果の概要参照）

1-4 海洋における放射能測定結果

1-4-1 海水中の放射性核種分析結果

今期は県内全域で実施。（資料No. 2 特別調査結果の概要参照）

2 主な原子力施設の敷地内における測定結果

2-1 空間ガンマ線量率測定結果 (93ページ)

評価対象としている月平均値は、東海地区（原子力機構サイクル工研）が92nGy/時から97nGy/時、大洗地区（原子力機構大洗）が130nGy/時から140nGy/時であり、大洗地区は、平常の変動幅（上限値：100nGy/時）を上回った。

なお、1時間値の最大値（原子力機構大洗測定のパ-8：1月）は、180nGy/時であった。

（単位：nGy/時）

地 区 名	月平均値	1時間値の最大値
東海地区 <1>（原子力機構サイクル工研）	92~97	110（1月、2月、3月）
大洗地区 <1>（原子力機構大洗）	130~140	180（1月）

注) < >内は地点数

2-2 大気中放射能測定結果

2-2-1 大気塵埃中の放射性核種分析結果 (^{54}Mn 他) (94ページ)

原子力機構原科研など3地点において測定した結果、福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響により、原子力機構サイクル工研及び原子力機構大洗から、 ^{137}Cs が検出された。

3 放出源における測定結果

3-1 排気中の放射能測定結果

排気中に含まれる放射性物質については、原子力事業者が放射性核種分析、全ベータ放射能測定、全アルファ放射能測定を行っている。

福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響により全ベータ放射能が検出された。全ア

ルファ放射能については不検出であった。

3-1-1 放射性核種分析結果（主要放出核種）（95～105ページ）

測定対象の42排気筒のうち、今期に放出のなかった6排気筒を除いた原子力機構原科研JRR-3、原子力機構サイクル工研再処理施設の主排気筒など36排気筒において希ガス（⁴¹Ar、⁸⁵Krなど）、³Hなど各施設の放出核種を測定したところ、下記の7排気筒で検出された。

（検出状況）

測定者	施設名	核種名	3ヶ月平均濃度 (Bq/cm ³)	3ヶ月平均濃度 過去最大値 (Bq/cm ³)	参考管理目標値 (Bq/cm ³)
原子力機構 原科研	JRR-3	³ H	6.0×10^{-5}	5.3×10^{-4}	6.0×10^{-3}
原子力機構 サイクル工研	再処理施設・主排気筒	³ H	1.5×10^{-4}	2.6×10^{-3}	2.4×10^{-1}
三菱原燃	転換工場	U	1.1×10^{-10}	2.7×10^{-10}	1.5×10^{-9}
積水 メディカル	第4棟排気筒	³ H ¹⁴ C	2.1×10^{-5} 9.8×10^{-6}	2.2×10^{-5} 2.3×10^{-5}	7.4×10^{-4} 1.6×10^{-4}
NDC	化学分析棟（R棟）	¹³¹ I	1.2×10^{-9}	2.1×10^{-8}	7.4×10^{-8}
原燃工	廃棄物処理棟	U	1.3×10^{-10}	2.4×10^{-10}	1.5×10^{-9}
日本核燃	照射後試験施設	希ガス	1.3×10^{-4}	5.0×10^{-3}	5.2×10^{-3}

注) 検出された核種のみ記載

3-1-1' 放射性核種分析結果（その他検出された核種）（106ページ）

原電東海発電所、東海第二発電所、廃棄物処理建屋から³Hが検出されたが、過去と同じレベルであった。

3-1-2, 3-1-2' 全ベータ放射能測定結果（107～109ページ）

NDC材料試験棟及び原子力機構原科研JRR-3など23排気筒において測定した結果、1排気筒で検出された。

3-1-3 全アルファ放射能測定結果（110ページ）

核管センター開発棟など4排気筒における測定結果は、いずれも不検出であった。

3-2 排水中の放射能測定結果

排水中に含まれる放射性物質の測定は、放射性核種分析、全ベータ放射能測定、再処理施設排水中の放射性核種分析、再処理施設排水中の全ベータ放射能測定、排水中の全ガンマ放射能測定によって行っている。

福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響により、¹³⁴Cs、¹³⁷Cs及び全ガンマ放射能が検出された。

3-2-1 放射性核種分析結果（主要放出核種）（111～117ページ）

原子力事業者は、今期に放出のなかった三菱原燃（排水貯槽）、三菱マテリアル及び住友鉱山を除く原子力機構原科研第1排水溝、原子力機構サイクル工研第2排水溝など14排水溝において⁶⁰Co

などの核種を測定している。下記の6排水溝で検出されたが、全て法令値（125ページ）以下であった。

(検出状況)

測定者	排水溝名	核種名	3ヶ月平均濃度 (Bq/cm ³)	法令値 (Bq/cm ³)	3ヶ月平均濃度 /法令値
原子力機構 原 科 研	第2排水溝	³ H	3.4×10^{-2}	$6 \times 10^{*1)}$	1/1,800
		⁷ Be	3.0×10^{-5}	3×10	1/1,000,000
		⁶⁰ Co	1.6×10^{-5}	2×10^{-1}	1/13,000
		¹³⁷ Cs	2.1×10^{-5}	9×10^{-2}	1/4,300
原子力機構 大 洗	北地区	³ H	1.9×10^{-2}	$6 \times 10^{*1)}$	1/3,200
原 電	東海第二発電所	³ H	2.1×10^{-1}	$6 \times 10^{*1)}$	1/290
N D C	排水貯槽	¹³⁷ Cs	2.5×10^{-4}	9×10^{-2}	1/360
		⁶⁰ Co	1.7×10^{-4}	2×10^{-1}	1/1,200
原 燃 工	排水ポンド	Th, Pa ^{*2)}	7.1×10^{-5}	2×10^{-1}	1/2,800
積水メディカル	調整槽	³ H	1.2	$2 \times 10^{*3)}$	1/17
		¹⁴ C	1.2	2	1/1.7

注) 検出された核種のみ記載。

*1) 水としての法令値

*2) Uの娘核種であるTh, Paを全ベータ測定で確認しているが、Uは検出されていないことから、福島第一原子力発電所事故で放出された¹³⁴Cs, ¹³⁷Csなどの影響により検出されたものである。

*3) 有機物（メタンを除く）としての法令値

3-2-1' 放射性核種分析結果（主要放出核種）（118～122ページ）

県は原子力機構原科研第1排水溝など12排水溝で測定している。原子力機構原科研第2排水溝など10排水溝で³H, ¹⁴C, ⁶⁰Co, ¹³⁷Cs, UまたはPu(α)の6核種が検出されたが、いずれも法令値以下であった。

また、水戸原子力事務所は原子力機構原科研第1排水溝など7排水溝で測定している。原子力機構原科研第2排水溝など5排水溝で³H, ¹⁴Cまたは¹³⁷Csの3核種が検出されたが、いずれも法令値以下であった。

3-2-1'' 放射性核種分析結果（その他検出された核種）（123ページ）

原子力事業者が測定した上記14排水溝において、主要放出核種以外の核種として原子力機構原科研第1排水溝など5排水溝で、³H, ²²Na, ³⁶Cl, ⁹⁰Sr, ¹³⁴Cs, ¹³⁷Cs及び²³²Thの7核種が検出されたが、いずれも法令値以下であった。

なお、サイクル工研第1排水溝において検出された¹³⁴Cs, ¹³⁷Csは福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響である。

3-2-2, 3-2-2' 全ベータ放射能測定結果（126～128ページ）

原子力事業者、県などは今期に放出のなかった住友鉱山を除く原子力機構原科研第1排水溝及び原子力機構サイクル工研第1排水溝など12排水溝において測定している。原子力機構原科研第1排水溝等の11排水溝で検出されたが、監視委員会が定めた判断基準を全て下回っていた。

3-2-3 再処理施設排水中の放射性核種分析結果（129～132ページ）

原子力機構サイクル工研が³Hなど14核種について分析した結果、³H及び¹²⁹Iが検出されたが、

法令値（133ページ）以下であった。

また、県が³Hなど9核種について測定した結果、³H及びPu(α)の2核種が検出されたが、いずれも法令値以下であった。

(検出状況)

測定者	排水溝名	核種名	3ヶ月放出量 (MBq)	法令値 (MBq)	3ヶ月放出量 ／法令値
原子力機構 サイクル工研	再処理施設	³ H	6.1×10^4	4.7×10^8	1/7,700
		¹²⁹ I	9.5×10^{-1}	6.7×10^3	1/7,100

備考 県の測定では、³H、Pu(α)を検出。3ヶ月間の最大濃度はそれぞれ 2.6×10^4 、 2.3×10^{-5} Bq/cm³であり、参考として法令（保安規定）に定める最大放出濃度（それぞれ 2.5×10^4 、 3.0×10^{-2} Bq/cm³）と比較すると、それぞれ1/960、1/1,300以下であった。

3-2-4 再処理施設排水中の全ベータ放射能測定結果（134ページ）

県測定で検出されたが、再処理排水に係わる低減化目標値以下であった。

3-2-5 排水中の全ガンマ放射能連続測定結果（135ページ）

原子力機構原科研第2排水溝などの4排水溝で測定したところ、福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響により、3排水溝で検出された。

Ⅱ－２ 長期的変動調査結果

評価対象期間：平成23年10月から平成24年3月

長期的変動調査は、原子力施設からの放射性物質の影響による周辺環境における放射線と放射性物質のレベル、蓄積傾向及び地域分布の状況などの長期的変動の有無を把握するために行っている。

なお、積算線量、河底土などの測定結果において、福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響が見られた。

１ 環境における測定結果

１－１ 空間ガンマ線量率測定結果

１－１－１ サーベイ結果

今期は県内全域で実施。(資料No.2 特別調査結果の概要参照)

１－１－２ 積算線量測定結果 (137～145ページ)

福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響により、全ての地点で平常の変動幅の上限を上回った。

測定地点	地点数	測定値 (mGy/6ヶ月)
東海地区	67	0.28 ～ 2.6
大洗地区	23	0.32 ～ 3.4
比較対照地区	3	0.41 ～ 0.52

１－２ 漁網表面吸収線量率の測定結果 (146ページ)

東海沖において33時間曳航し、測定した結果は、不検出であった。

１－３ 大気中の放射能測定結果

１－３－１ 降下塵中の放射性核種分析結果 (^{54}Mn 他) (146～148ページ)

水戸市愛宕町など3地点で採取、分析した結果、福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質影響により、 ^{137}Cs が全地点で検出された。

１－４ 陸土中の放射能測定結果

１－４－１ 土壌中の放射性核種分析結果 (^{54}Mn 他)

今期は県内全域で実施。(資料No.2 特別調査結果の概要参照)

１－４－２ 河底土中の放射性核種分析結果 (^{54}Mn 他) (149ページ)

東海村新川河口で採取、分析した結果、福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響により ^{137}Cs が検出された。

１－４－３ 海岸砂中の放射性核種分析結果 (^{54}Mn 他) (149ページ)

大洗町大貫で採取、分析した結果、福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響により ^{137}Cs が検出された。

1-5 陸水中の放射能測定結果

1-5-1 河川水及び湖沼水中の放射性核種分析結果 (⁵⁴Mn他) (149ページ)

那珂川下流など4地点で採取、分析した結果、福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響により¹³⁷Csが全地点で検出された。

1-5-2 飲料水中の放射性核種分析結果 (⁵⁴Mn他) (149ページ)

水道水については、今期は県内全域で実施。(資料No.2 特別調査結果の概要参照)
井戸水中のUについては、全地点で全て不検出であった。

1-6 海洋における放射能測定結果

1-6-1 海水中の放射性核種分析結果 (⁵⁴Mn他)

今期は県内全域で実施。(資料No.2 特別調査結果の概要参照)

1-6-2 海底土中の放射性核種分析結果 (⁵⁴Mn他) (150~152ページ)

久慈沖(A)など12海域で採取、分析した(ただしPu分析は9海域)結果、¹³⁷Csが全海域、Puが9海域でそれぞれ検出された。なお、¹³⁷Csについては福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響により、大きく増加している。

(検出状況)

検出核種	分析値 (Bq/kg・乾)	事故前の最高値 (Bq/kg・乾)
¹³⁷ Cs	21 ~ 530	4.7 (阿字ヶ浦沖：平成3年)
Pu	0.26 ~ 1.3	1.8 (阿字ヶ浦沖：平成3年)

1-7 排水口近辺土砂中の放射性核種分析結果 (⁵⁴Mn他) (153ページ)

原子力機構原科研第1排水口付近など7地点において採取、分析した結果、福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響により¹³⁷Csが検出された。

2 敷地内における測定結果

2-1 空間ガンマ線量測定結果

敷地内における積算線量の測定結果は、福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響により平常の変動幅の上限を上回った。

2-1-1 積算線量測定結果 (154ページ)

測定地点	測定値 (mGy/6ヶ月)	平常の変動幅(上限) (mGy/6ヶ月)
原子力機構原科研 MS-1	1.4	0.19

II-3 線量の推定結果

評価対象期間：平成23年4月から平成24年3月

線量の推定は、原子力施設周辺地域住民の被ばく線量を推定評価し、法律で定める線量限度（1 mSv）を十分に下回っているかどうかを確認するために行っている。

県内の原子力施設からの影響による外部被ばく実効線量の推定は「1 放出源情報に基づく線量の推定」により行い、「2 実測に基づく被ばく線量の推定」は、福島第一原子力発電所事故の影響による外部被ばく実効線量を推定したものである。

1 放出源情報に基づく被ばく線量の推定（県内原子力施設からの影響による外部被ばく実効線量）（155～158ページ）

主な原子力施設の排気及び排水中に含まれる放射性核種の分析結果から推定した被ばく線量（実効線量）は、外部被ばく線量が0.0000～0.0001mSv、内部被ばく線量が0.0000～0.0051mSvであった。

これらの値は、法令値（公衆の年間実効線量限度1ミリシーベルト）を大幅に下回っている。

地区名	気体廃棄物による実効線量（mSv）		液体廃棄物による実効線量（mSv）	
	外部被ばく線量	内部被ばく線量	外部被ばく線量	内部被ばく線量
東海地区	0.0000 (0.0000～0.0001)	0.0000～0.0001 (0.0000～0.0001)	0.0000 (0.0000)	0.0000～0.0051 (0.0000～0.0052)
大洗地区	0.0000～0.0001 (0.0000～0.0001)	0.0000 (0.0000)	/	0.0000～0.0001 (0.0000～0.0001)

注) () 内は、前年度の値

2 実測に基づく被ばく線量の推定（福島第一原子力発電所事故の影響による外部被ばく実効線量）（159ページ）

平成23年度における積算線量の実測値は、福島第一原子力発電所事故前から存在していた自然放射線によるものと、当該事故で放出された放射性物質によるものとを足し合わせたものとなっている。

福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響により、積算線量による外部被ばく実効線量は、一般の生活環境に設置している行政区域61地点の測定結果から、0.50～2.6mSvと推定される。

なお、各地点における自然放射線（福島第一原子力発電所事故以前の過去5年間（平成17年度～平成21年度）の実効線量の平均値より算出）による外部被ばく実効線量は、0.18～0.34mSvであるため、福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響による追加の外部被ばく実効線量は、0.24～2.4mSvと推定される。

		実測に基づく実効線量 (mSv) (A)	自然放射線による実効線量 (mSv) (B)	福島原発事故による実効線量 (mSv) (A - B)	地点数	
行政 区域	東海地区	0.50~2.0	0.18~0.34	0.24~1.8	44	61
	大洗地区	0.59~2.6	0.19~0.29	0.31~2.4	14	
	比較対照地点	0.69~0.96	0.20~0.26	0.49~0.70	3	

【参考】

上記の外部被ばく実効線量は、測定地点に滞在し続けたと仮定した場合（24時間365日）の値である。なお、福島第一原子力発電所事故を受けて国が用いている、1日のうち屋外に8時間、屋内^{*}に16時間滞在するという生活パターンを仮定して計算した場合、福島第一原子力発電所事故による追加の外部被ばく実効線量は、0.14~1.4mSvと推定できる。

※屋内は屋外の線量の0.4倍として計算

また、この福島第一原子力発電所事故による外部被ばく実効線量において、追加の被ばくが年間1mSvを超える箇所は、全61地点中、東海地区1地点、大洗地区3地点である。

なお、積算線量計の設置場所において、樹木等が多く存在している場所では、積算線量が高くなる傾向にあるが、いずれの値も線量計の設置地点における計測値であり、設置された学校等の施設全体を代表する値ではない。

参考 1

原子力機構再処理施設排水環境影響詳細調査結果（172～174ページ）

本調査は、原子力機構サイクル工研が、再処理施設の低レベル放射性廃液の海洋放出に伴う放出口周辺海域における放射能水準の変動を詳細に把握するために毎月実施しているものであり、放出口を中心とした30地点で海水を採取し、全地点で全ベータ放射能及び³H濃度、7地点で¹³⁷Cs濃度の測定を行っている。

調査の結果、放射性物質濃度の平均値は、全ベータ放射能について0.042 Bq/L、³Hについて検出限界値未満、¹³⁷Csについて0.034 Bq/Lであった。検出された全ベータ放射能、¹³⁷Csは福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響を含む。

（測定結果）

区 分	地点数	分 析 値
海 水 の 全 ベ ー タ 放 射 能	30	0.042Bq/L
海 水 中 の ³ H 分 析	30	不検出
海 水 中 の ¹³⁷ Cs 分 析	7	0.034Bq/L

Ⅲ 測定結果

Ⅲ-1 短期的変動調査結果

1 環境における測定結果

1-1 空間 γ 線量率測定結果

1-1-1 モニタリングステーション

測定者	評価対象	平常の変動幅（上限）
県 施設者	月平均値	100nGy/時

測定者	測定地点	測定値 (nGy/時)				
		種別	1月	2月	3月	平均
県	東海村石神	最大	120	110	110	
		平均	100	98	96	98
	〃 豊岡	最大	120	110	110	
		平均	95	93	91	93
	〃 舟石川	最大	92	77	91	
		平均	65	65	66 (注7)	65
	〃 押延	最大	99	90	95	
		平均	76	75	74	75
	〃 村松	最大	93	84	110	
		平均	74	72	83	76
	〃 三菱原燃	最大	95	78	86	
		平均	66	65	65	65
	〃 原燃工	最大	130	130	130	
		平均	120	110	110	110
	那珂市横堀	最大	100	83	88	
		平均	71	70	69	70
	〃 門部	最大	91	86	87	
		平均	73	71	70	71
	〃 菅谷	最大	100	80	100	
		平均	67	66	68 (注7)	67
〃 本米崎	最大	98	84	89		
	平均	72	71	70	71	
〃 額田	最大	91	82	86		
	平均	71	70	70	70	
〃 鴻巣	最大	110	82	85		
	平均	66	65	64	65	

測定者	測定地点	測定値 (nGy/時)				
		種別	1月	2月	3月	平均
県	那珂市後台	最大	110	90	93	
		平均	76	75	74	75
	〃 瓜連	最大	98	87	86	
		平均	71	71	70	71
	ひたちなか市馬渡	最大	130	110	120	
		平均	100	100	98	99
	〃 常陸那珂	最大	170 (注2)	150	150	
		平均	140	140	140	140
	〃 阿字ヶ浦	最大	130	110	110	
		平均	98	95	94	96
	〃 堀口	最大	140	120	120	
		平均	110	110	110 (注7)	110
	〃 佐和	最大	130	110	110	
		平均	93	92	90	92
	〃 柳沢	最大	110	95	98	
		平均	84	82	81	82
	日立市久慈	最大	160 (注3)	150	150	
		平均	140	140	140	140
	〃 大沼	最大	130	130	130	
		平均	110	110	110	110
	常陸太田市磯部	最大	89	86	89	
		平均	72	71	70	71
	〃 真弓	最大	80	76	81	
		平均	63	63	62	63
	〃 久米	最大	73	73	73	
		平均	58	58	58	58
	常陸大宮市根本	最大	91	82	84	
		平均	64	64	64	64
大洗町大貫	最大	130	110	100		
	平均	93	91	90 (注7)	91	
〃 磯浜	最大	120	100	110		
	平均	93	91	89	91	

測定者	測定地点	測定値 (nGy/時)				
		種別	1月	2月	3月	平均
県	銚田市造谷	最大	170 (注4)	130	130	
		平均	130	120	120 (注7)	120
	〃 荒地	最大	160	120	120	
		平均	100	100	100	100
	〃 田崎	最大	130	100	110	
		平均	92	90	89	90
	〃 縦山	最大	170 (注4)	130	130	
		平均	120	110	110	110
	〃 上富田	最大	140	100	100	
		平均	92	90	88	90
	〃 徳宿	最大	140	98	100	
		平均	88	86	85	86
	茨城町広浦	最大	150	130	130	
		平均	120	110	110	110
	〃 海老沢	最大	120	99	100	
		平均	90	88	87	88
	〃 谷田部	最大	110	88	88	
		平均	76	75	74	75
	水戸市吉沢	最大	110	79	84	
		平均	65	64	64	64
〃 大場	最大	110	91	96		
	平均	80	79	78	79	
〃 石川	最大	110 (注5)	89	89		
	平均	78	77	77	77	
原子力機構原科研	東海村須和間	最大	120	120	120	
		平均	100	100	97	99
〃 亀下	最大	160 (注6)	140	140		
	平均	130	130	120	130	
原子力機構サイクル工研	〃 舟石川	最大	97	87	89	
		平均	76	75	73	75
ひたちなか市長砂	最大	120	110	110		
	平均	97	95	94	95	
〃 高野	最大	92	88	90		
	平均	77	75	74	75	

測定者	測定地点	測定値 (nGy/時)				
		種別	1月	2月	3月	平均
原子力機構大洗	周辺監視区域境界 (P-2)	最大	220	180	180	
		平均	180	170	160	170
	〃 (P-6)	最大	150	110	110	
		平均	100	96	95	97
原電	東海村船場	最大	88	78	84	
		平均	68	67	66	67
	日立市留	最大	110	100	100	
		平均	90	87	85	87

(注1) 福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質放出の影響を含む。

(注2) ひたちなか地区の一般環境における1時間値の最大値170nGy/時(県測定:ひたちなか市常陸那珂)が観測されたのは、1月24日0時であり、降雨の影響である。

(注3) 日立地区の一般環境における1時間値の最大値160nGy/時(県測定:日立市久慈)が観測されたのは、1月23日23時であり、降雨の影響である。

(注4) 大洗地区の一般環境における1時間値の最大値170nGy/時(県測定:銚田市造谷, 銚田市縦山)が観測されたのは、それぞれ1月23日22時, 21時であり、降雨の影響である。

(注5) 比較対照地点における1時間値の最大値110nGy/時(県測定:水戸市石川)が観測されたのは、1月23日23時であり、降雨の影響である。

(注6) 東海地区の一般環境における1時間値の最大値160nGy/時(原子力機構原科研測定:東海村亀下)が観測されたのは、1月23日23時であり、降雨の影響である。

(注7) 3月29日16時8分より、東海村舟石川, 那珂市菅谷, ひたちなか市堀口, 大洗町大貫, 銚田市造谷の各測定局の検出器を高さ3.5mから1mへ変更した。

1-1-2 モニタリングポスト

測定者	評価対象	平常の変動幅 (上限)
施設者	月平均値	100nGy/時

測定者	測定地点	測定値 (nGy/時)				
		種別	1月	2月	3月	平均
原子力機構 原科研	周辺監視区域境界 (MP-11)	最大	220	210	210	
		平均	200	190	190	190
	〃 (MP-16)	最大	240	230	230	
		平均	220	220	210	220
	〃 (MP-17)	最大	190	180	190	
		平均	170	170	160	170
	〃 (MP-18)	最大	420	400	390	
		平均	410	390	380	390
	〃 (MP-19)	最大	540 (注2)	520	500	
		平均	530	500	480	500
原子力機構 サイクル工研	周辺監視区域境界 (MP-1)	最大	200	190	190	
		平均	180	170	170	170
	〃 (MP-6)	最大	180	160	160	
		平均	150	150	150	150
	〃 (ST-5)	最大	170	150	150	
		平均	140	140	130	140
	〃 (MP-7)	最大	240	230	220	
		平均	220	220	210	220
	〃 (MP-8)	最大	220	200	200	
		平均	190	190	180	190
原子力機構 大洗	周辺監視区域境界 (P-1)	最大	200	160	160	
		平均	150	150	140	150
	大洗町成田 (P-3)	最大	150	120	130	
		平均	110	110	100	110
	〃 (P-4)	最大	170 (注3)	160	150	
		平均	150	150	140	150
	周辺監視区域境界 (P-5)	最大	180	150	150	
		平均	140	130	130	130
	〃 (P-7)	最大	240	220	210	
		平均	220	210	200	210

測定者	測定地点	測定値 (nGy/時)				
		種別	1月	2月	3月	平均
原子力機構大洗	周辺監視区域境界 (P-11)	最大	400 ^(注4)	370	350	
		平均	370	360	320	350
	〃 (P-12)	最大	330	310	280	
		平均	320	300	280	300
	〃 (P-13)	最大	200	180	170	
		平均	180	170	160	170
	〃 (P-14)	最大	220	190	190	
		平均	180	180	170	180
	〃 (P-15)	最大	220	190	190	
		平均	180	170	170	170
	〃 (P-16)	最大	180	150	150	
		平均	140	140	130	140
原電	周辺監視区域境界 (A)	最大	120	110	110	
		平均	110	100	99	100
	〃 (B)	最大	170	160	160	
		平均	150	150	140	150
	〃 (C)	最大	170	150	150	
		平均	150	140	140	140
	〃 (D)	最大	210	200	200	
		平均	200	190	180	190
東海村豊岡	最大	150	140	140		
	平均	140	130	130	130	

(注1) 福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質放出の影響を含む。

(注2) 東海地区の事業所周辺監視区域境界における1時間値の最大値540nGy/時(原子力機構原科研測定:MP-19)が観測されたのは、1月1日24時であり、福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響によるものである。

(注3) 大洗地区の一般環境における1時間値の最大値170nGy/時(原子力機構大洗測定:大洗町成田P-4)が観測されたのは、1月23日21時であり、降雨の影響である。

(注4) 大洗地区の事業所周辺監視区域境界における1時間値の最大値400nGy/時(原子力機構大洗測定:P-11)が観測されたのは、1月23日22時であり、降雨の影響である。

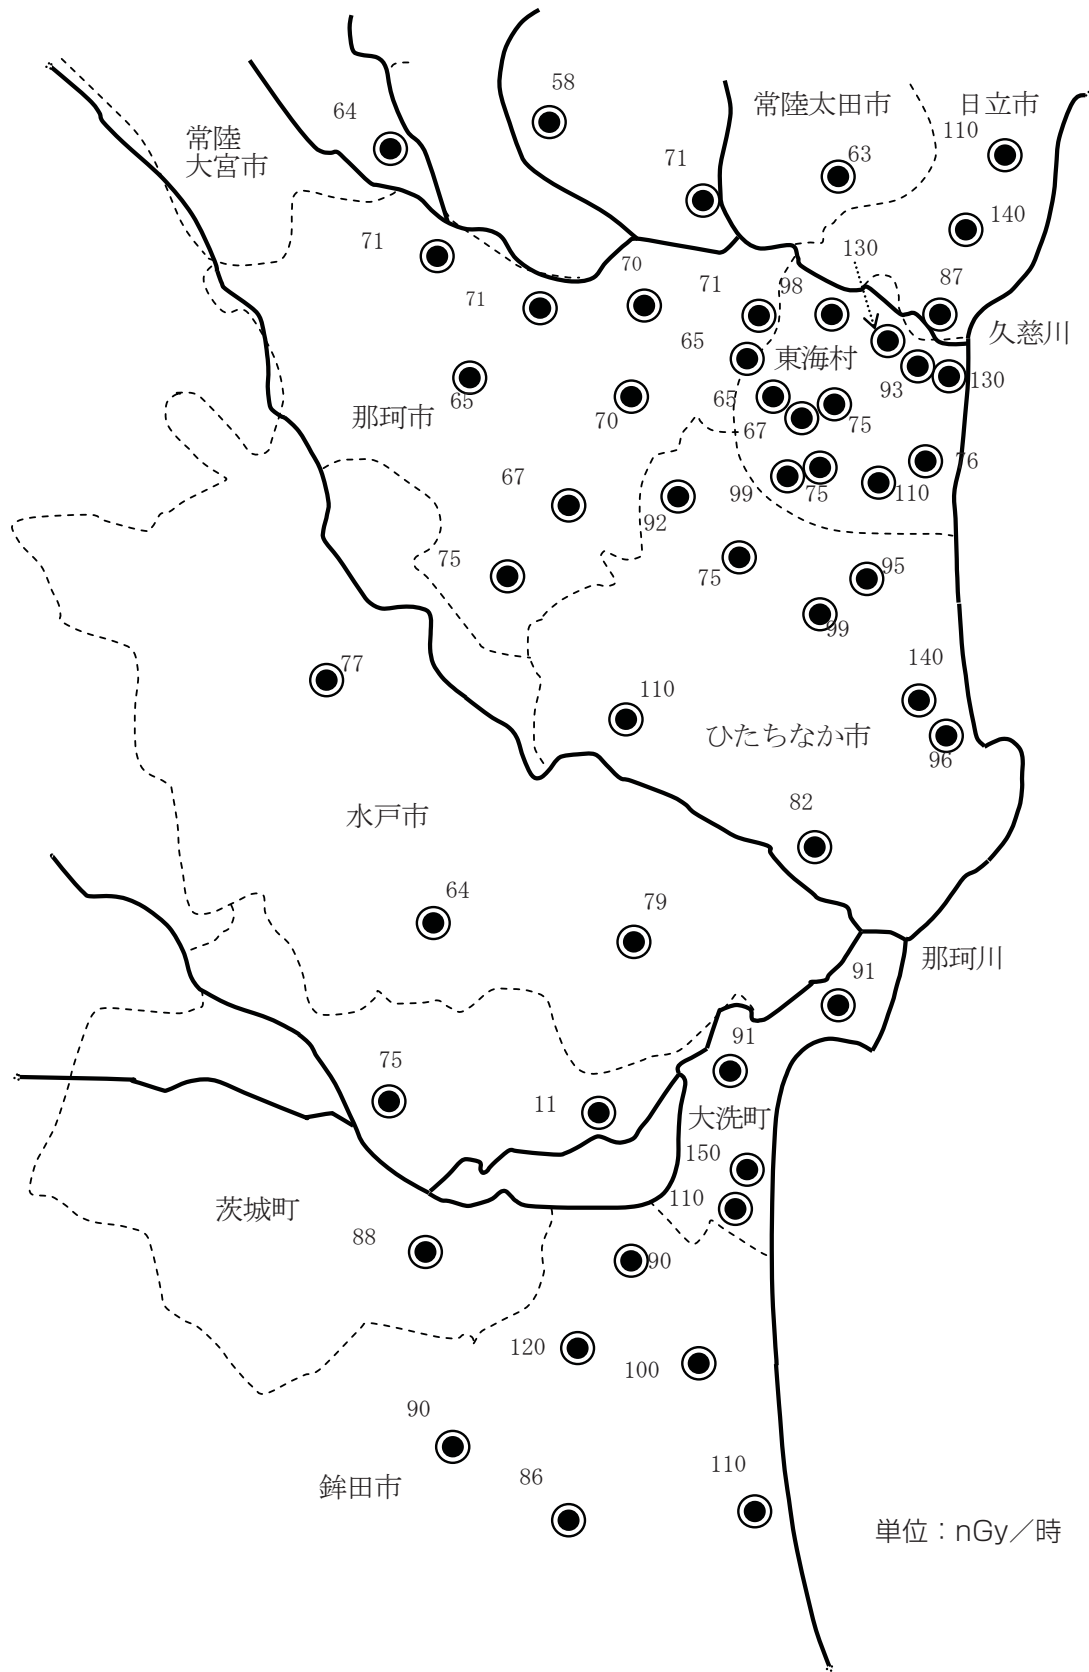


図 環境における空間 γ 線量率測定結果（3ヶ月平均値）
（周辺監視区域境界を除く）

平成23年度第4四半期におけるモニタリングステーション, モニタリングポストにおいて測定した空間線量率の経月変化

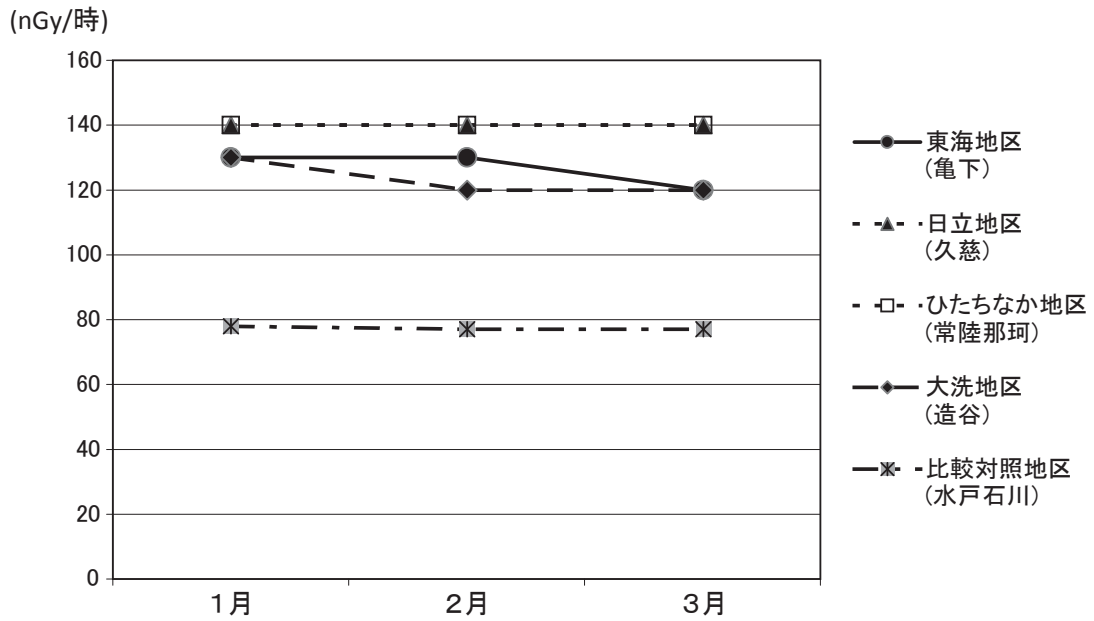


図1 空間ガンマ線量率測定結果の一般環境における月平均値の経月変化



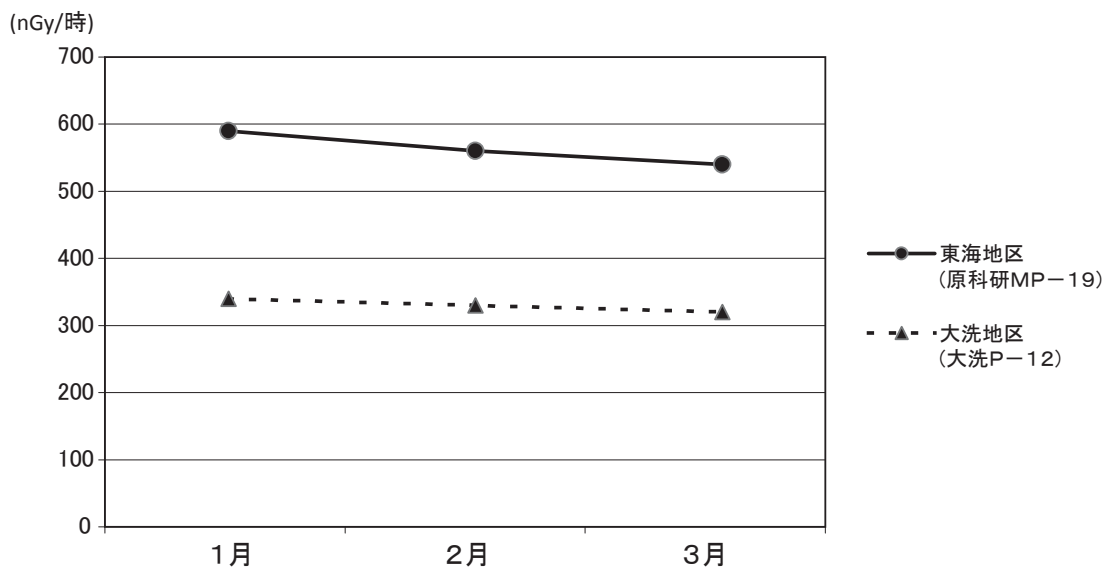


図2 空間ガンマ線量率測定結果の事業所周辺監視区域境界の経月変化

空間ガンマ線量率測定結果の一般環境における月平均値の経月変化
(福島第一原子力発電所事故前(2月)から3月まで)

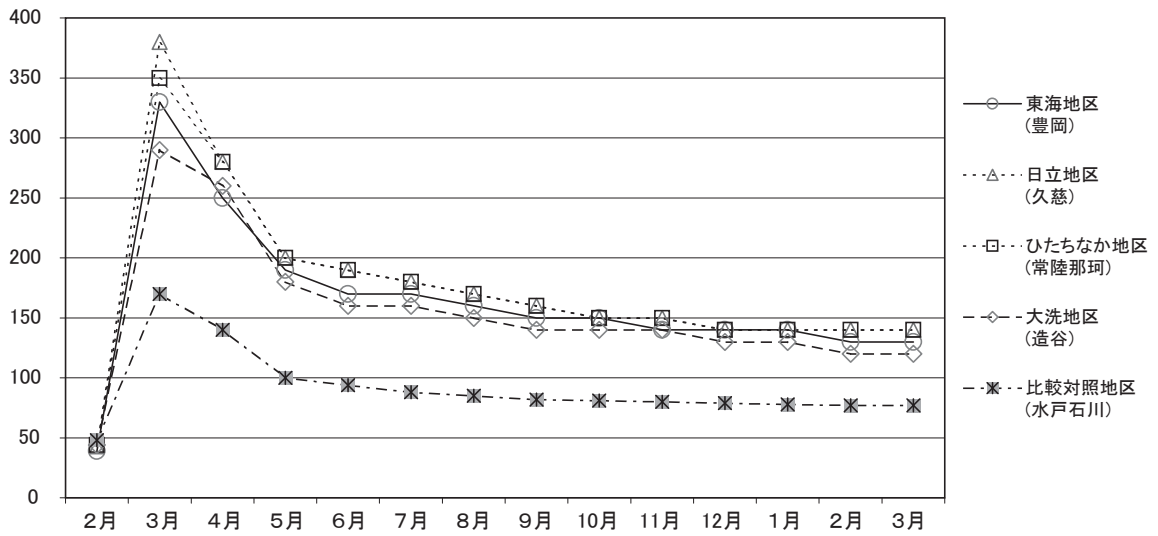

今期の測定の中で降雨によって最大値が観測された局における空間線量率の時系列(押延局)

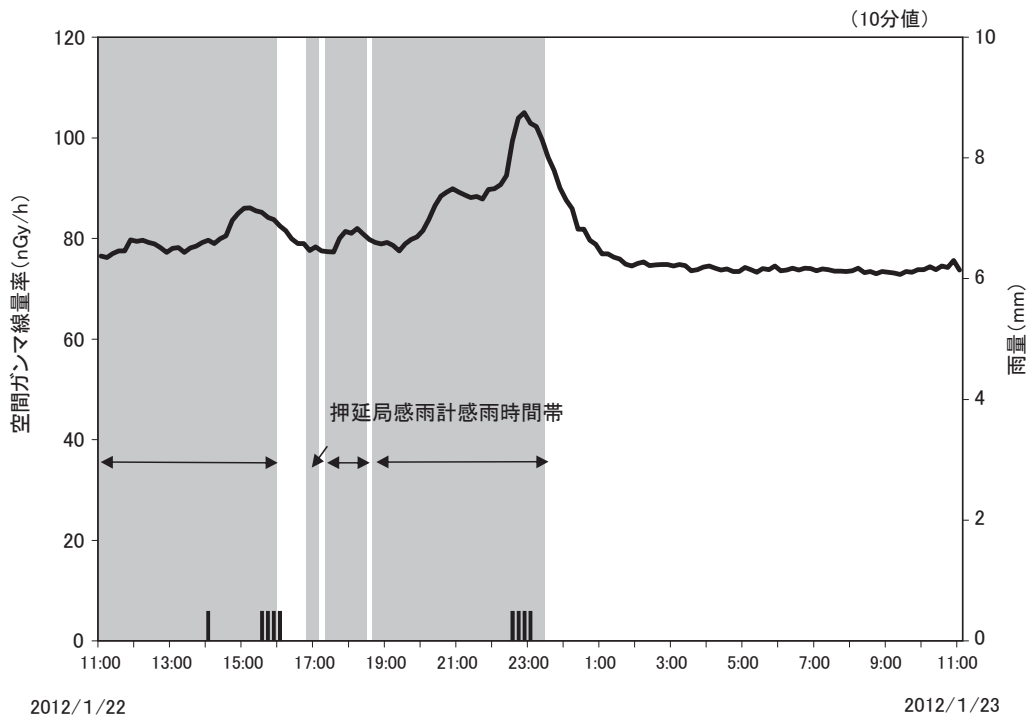

注)

当該グラフにおける空間ガンマ線量率の上昇の原因は降雨によるもの。
降雨により空間線量率が上昇するのは、自然放射性核種(ラドンとトリウムから生まれた核種)が雨により地表に落下するためであり、それらの核種の半減期は短いことから、雨が止んでから短時間で線量率は降雨前の水準に戻る。

1-2 大気中放射能測定結果

1-2-1 大気塵埃中の放射性核種分析結果 (⁵⁴Mn他)

測定者	採取地点	採取月日	核種・分析値 (mBq/m ³)							
			⁵⁴ Mn	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	Pu
県	水戸市 石川	1. 1~ 2. 1	×	×	×	×	×	0.31	×	
		2. 1~ 3. 1	×	×	×	×	×	0.13	×	
		3. 1~ 4. 1	×	×	×	×	×	0.19	×	
	東海村 村松	1. 1~ 2. 1	×	×	×	×	×	0.83	×	
		2. 1~ 3. 1	×	×	×	×	×	0.28	×	
		3. 1~ 4. 1	×	×	×	×	×	0.56	×	
	ひたちなか市 常陸那珂	1. 1~ 2. 1	×	×	×	×	×	0.20	×	
		2. 1~ 3. 1	×	×	×	×	×	0.13	×	
		3. 1~ 4. 1	×	×	×	×	×	0.22	×	
	茨城町 広浦	1. 1~ 2. 1	×	×	×	×	×	1.9	×	
		2. 1~ 3. 1	×	×	×	×	×	0.77	×	
		3. 1~ 4. 1	×	×	×	×	×	1.6	×	
鉾田市 造谷	1. 1~ 2. 1	×	×	×	×	×	0.48	×		
	2. 1~ 3. 1	×	×	×	×	×	0.38	×		
	3. 1~ 4. 1	×	×	×	×	×	1.1	×		
原子力 機構 原子研	周辺監視区域境界 (MS-2)	1. 2~ 1.30	×	×	×	×	×	×	×	
		1.30~ 2.27	×	×	×	×	×	×	×	
		2.27~ 4. 2	×	×	×	×	×	0.10	×	
	東海村 須和間	1. 2~ 1.30	×	×	×	×	×	1.1	×	
		1.30~ 2.27	×	×	×	×	×	1.4	×	
		2.27~ 4. 2	×	×	×	×	×	2.1	×	
	〃 亀下	1. 2~ 1.30	×	×	×	×	×	4.0	×	
		1.30~ 2.27	×	×	×	×	×	5.5	×	
		2.27~ 4. 2	×	×	×	×	×	5.5	×	

測定者	採取地点	採取月日	核種・分析値 (mBq/m ³)							
			⁵⁴ Mn	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	Pu
原子力 機構 サイクル 工研	東海村 舟石川	1. 4～ 2. 1	×	×	×	×	×	×	×	×
		2. 1～ 3. 1	×	×	×	×	×	×	×	
		3. 1～ 4. 2	×	×	×	×	×	0.14	×	
	ひたちなか市長砂	1. 4～ 2. 1	×	×	×	×	×	0.15	×	×
		2. 1～ 3. 1	×	×	×	×	×	0.20	×	
		3. 1～ 4. 2	×	×	×	×	×	0.46	×	
	〃 高野	1. 4～ 2. 1	×	×	×	×	×	0.17	×	×
		2. 1～ 3. 1	×	×	×	×	×	0.12	×	
		3. 1～ 4. 2	×	×	×	×	×	×	×	
原子力 機構 大洗	周辺監視区域境界 (P-2)	1. 2～ 2. 1	×	×	×	×	×	0.97	×	/
		2. 1～ 3. 1	×	×	×	×	×	0.73	×	
		3. 1～ 4. 2	×	×	×	×	×	1.3	×	
	〃 (P-6)	1. 2～ 2. 1	×	×	×	×	×	0.54	×	/
		2. 1～ 3. 1	×	×	×	×	×	0.59	×	
		3. 1～ 4. 2	×	×	×	×	×	38	×	
原 電	東海村 船場	1. 4～ 2. 1	×	×	×	×	×	0.15	×	/
		2. 1～ 3. 7	×	×	×	×	×	0.32	×	
		3. 7～ 4. 4	×	×	×	×	×	0.21	×	
	日立市 留	1. 4～ 2. 1	×	×	×	×	×	×	×	/
		2. 1～ 3. 7	×	×	×	×	×	0.60	×	
		3. 7～ 4. 4	×	×	×	×	×	×	×	

(注) 検出された核種は、福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響である。
 なお、このほかに¹³⁴Csが検出された。

1 - 2 - 2 降下塵中の放射性核種分析結果 (⁵⁴Mn他)

測定者	採取地点	採取月日	核種・分析値 (Bq/m ²)						
			⁵⁴ Mn	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce
県	水戸市 愛宕町	1. 4~ 2. 1	×	×	×	×	×	19	×
		2. 1~ 3. 1	×	×	×	×	×	17	×
		3. 1~ 4. 2	×	×	×	×	×	62	×
原子力機構 原科研	構 内	1. 4~ 2. 1	×	×	×	×	×	28	×
		2. 1~ 3. 1	×	×	×	×	×	41	×
		3. 1~ 4. 2	×	×	×	×	×	70	×
原子力機構 大洗	構 内	1. 4~ 2. 1	×	×	×	×	×	29	×
		2. 1~ 3. 1	×	×	×	×	×	44	×
		3. 1~ 4. 2	×	×	×	×	×	36	×

(注) 検出された核種は、福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響である。
 なお、このほかに¹³⁴Csが検出された。

2 敷地内における測定結果

2-1 空間 γ 線量率測定結果

2-1-1 モニタリングステーション

測定者	評価対象	平常の変動幅（上限）
施設者	月平均値	100nGy/時

測定者	測定地点	測定値（nGy/時）				
		種別	1月	2月	3月	平均
原子力機構 サイクル工研	S T - 1	最大	110	110	110	
		平均	97	94	92	94

（注1）測定値は福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響を含む。

（注2）最大値110nGy/時は、1月23日24時、2月7日12時、3月24日1時に観測されたものであり、降雨の影響である。

2-1-2 モニタリングポスト

測定者	評価対象	平常の変動幅（上限）
施設者	月平均値	100nGy/時

測定者	測定地点	測定値（nGy/時）				
		種別	1月	2月	3月	平均
原子力機構 大洗	構内 (P-8)	最大	180	150	150	
		平均	140	140	130	140

（注1）測定値は福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響を含む。

（注2）最大値180nGy/時は、1月23日22時に観測されたものであり、降雨の影響である。

平成23年度第4四半期におけるモニタリングステーション, モニタリングポストにおいて測定した空間線量率の経月変化

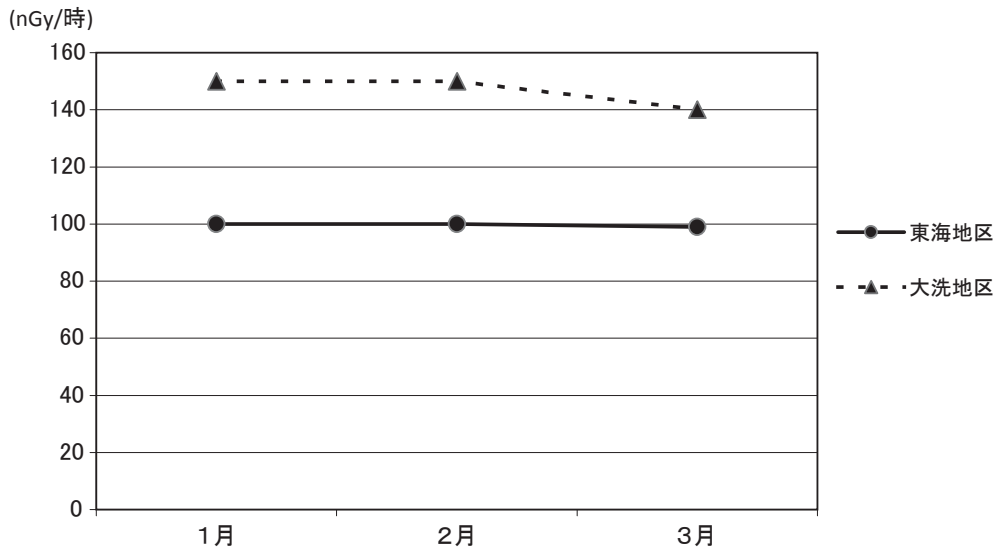


図 空間ガンマ線量率測定結果(原子力施設敷地内)における月平均値の経月変化

2-2 大気中放射能測定結果

2-2-1 大気塵埃中の放射性核種分析結果 (^{54}Mn 他)

測定者	採取地点	採取月日	核種・分析値 (mBq/m ³)							
			^{54}Mn	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{137}Cs	^{144}Ce	Pu
原子力機構 原科研	MS-1	1. 2~ 1.30	×	×	×	×	×	×	×	/
		1.30~ 2.27	×	×	×	×	×	×	×	
		2.27~ 4. 2	×	×	×	×	×	×	×	
原子力機構 サイクル工研	ST-1	1. 4~ 2. 1	×	×	×	×	×	×	×	×
		2. 1~ 3. 1	×	×	×	×	×	0.20	×	
		3. 1~ 4. 2	×	×	×	×	×	×	×	
原子力機構 大洗	構内	1. 4~ 2. 1	×	×	×	×	×	0.10	×	/
		2. 1~ 3. 1	×	×	×	×	×	0.24	×	
		3. 1~ 4. 2	×	×	×	×	×	0.17	×	

(注) 検出された核種は、福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響である。
なお、このほかに ^{134}Cs が検出された。

3 放出源における測定結果

3-1 排 気

3-1-1 排気中の放射性核種分析結果

(主要放出核種)

測定者	施設名	項目		放出状況				分析核種 及びDL
				1月	2月	3月	平均	
(注2) 原子力 機構 原子 科 研	J R R - 2	最高濃度 (Bq/cm ³)						³ H
		平均濃度 (Bq/cm ³)						
		放出量	実測分 (GBq)	0	0	0	計 0	
			不検出分 (GBq)	0	0	0	計 0	
	J R R - 3	最高濃度 (Bq/cm ³)						希ガス (⁴¹ Ar)
		平均濃度 (Bq/cm ³)						
		放出量	実測分 (GBq)	0	0	0	計 0	1.6×10 ⁻³
			不検出分 (GBq)	0	0	0	計 0	Bq/cm ³
		最高濃度 (Bq/cm ³)		9.5×10 ⁻⁵	×	×		³ H
		平均濃度 (Bq/cm ³)		9.5×10 ⁻⁵	×	×	6.0×10 ⁻⁵	3.8×10 ⁻⁵
		放出量	実測分 (GBq)	9.3	0	0	計 9.3	4.3×10 ⁻⁵
			不検出分 (GBq)	0	4.2	4.2	計 8.4	Bq/cm ³
	J R R - 4	最高濃度 (Bq/cm ³)						希ガス (⁴¹ Ar)
		平均濃度 (Bq/cm ³)						
		放出量	実測分 (GBq)	0	0	0	計 0	1.4×10 ⁻³
			不検出分 (GBq)	0	0	0	計 0	Bq/cm ³
	N S R R	最高濃度 (Bq/cm ³)						希ガス (⁴¹ Ar)
		平均濃度 (Bq/cm ³)						
		放出量	実測分 (GBq)	0	0	0	計 0	3.6×10 ⁻³
			不検出分 (GBq)	0	0	0	計 0	Bq/cm ³
最高濃度 (Bq/cm ³)		×	×	×		¹³¹ I		
平均濃度 (Bq/cm ³)		×	×	×	×	6.5×10 ⁻⁹		
放出量		実測分 (GBq)	0	0	0	計 0	1.2×10 ⁻⁸	
		不検出分 (GBq)	6.7×10 ⁻⁵	8.6×10 ⁻⁵	6.6×10 ⁻⁵	2.2×10 ⁻⁴	Bq/cm ³	

測定者	施設名	項目	放出状況				分析核種及びDL	
			1月	2月	3月	平均		
(注2) 原子力 機構 原子 力 機 構 原 科 研	燃料試験施設	最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		希ガス (⁸⁵ Kr) 7.3×10 ⁻³ ~ 8.3×10 ⁻³ Bq/cm ³	
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×		
		放出量	実測分 (GBq)	0	0	0	計 0	
			不検出分 (GBq)	3.3×10 ²	3.2×10 ²	3.1×10 ²	計 9.6×10 ²	
		最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		¹³¹ I 1.4×10 ⁻⁹ ~ 2.0×10 ⁻⁹ Bq/cm ³	
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×		
	放出量	実測分 (GBq)	0	0	0	計 0		
		不検出分 (GBq)	6.7×10 ⁻⁵	6.9×10 ⁻⁵	8.0×10 ⁻⁵	計 2.2×10 ⁻⁴		
	燃料サイクル 安全工学 研究施設 (NUCEF)	最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		希ガス (¹³⁸ Xe) 9.0×10 ⁻⁴ Bq/cm ³	
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×		
		放出量	実測分 (GBq)	0	0	0	計 0	
			不検出分 (GBq)	1.7×10 ²	1.6×10 ²	1.7×10 ²	計 5.0×10 ²	
最高濃度 (Bq/cm ³)		×	×	×		¹³¹ I 6.8×10 ⁻¹⁰ ~ 9.4×10 ⁻¹⁰ Bq/cm ³		
平均濃度 (Bq/cm ³)		×	×	×	×			
放出量	実測分 (GBq)	0	0	0	計 0			
	不検出分 (GBq)	1.4×10 ⁻⁴	1.4×10 ⁻⁴	1.7×10 ⁻⁴	計 4.5×10 ⁻⁴			
原子力 機構 サイ クル 工 研	再 処 理 施 設	主 排 気 筒	最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		⁸⁵ Kr 2.4×10 ⁻³ Bq/cm ³
			平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	
			放出量	実測分 (GBq)	0	0	0	計 0
				不検出分 (GBq)	7.5×10 ²	7.0×10 ²	7.5×10 ²	計 2.2×10 ³
			最高濃度 (Bq/cm ³)	1.7×10 ⁻⁴	1.7×10 ⁻⁴	1.8×10 ⁻⁴		³ H 3.7×10 ⁻⁵ Bq/cm ³
			平均濃度 (Bq/cm ³)	1.5×10 ⁻⁴	1.4×10 ⁻⁴	1.5×10 ⁻⁴	1.5×10 ⁻⁴	
		放出量	実測分 (GBq)	4.1×10	4.0×10	5.2×10	計 1.3×10 ²	
			不検出分 (GBq)	0	0	0	計 0	
		最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		¹⁴ C 4.0×10 ⁻⁵ Bq/cm ³	
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×		
		放出量	実測分 (GBq)	0	0	0	計 0	
			不検出分 (GBq)	1.1×10	1.1×10	1.4×10	計 3.6×10	

測定者	施設名		項目	放出状況				分析核種 及びDL
				1月	2月	3月	平均	
原子力 機構 サイ クル 工 研	再 処 理 施 設	主 排 気 筒	最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		¹³¹ I 3.7×10 ⁻⁸ Bq/cm ³
			平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	
			放出量 実測分 (GBq)	0	0	0	計 0	
			放出量 不検出分 (GBq)	1.0×10 ⁻²	1.0×10 ⁻²	1.3×10 ⁻²	計 3.3×10 ⁻²	
		最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		¹²⁹ I 3.7×10 ⁻⁸ Bq/cm ³	
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×		
		放出量 実測分 (GBq)	0	0	0	計 0		
		放出量 不検出分 (GBq)	1.0×10 ⁻²	1.0×10 ⁻²	1.3×10 ⁻²	計 3.3×10 ⁻²		
		最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		⁸⁵ Kr 2.4×10 ⁻³ Bq/cm ³	
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×		
		放出量 実測分 (GBq)	0	0	0	計 0		
		放出量 不検出分 (GBq)	1.8×10 ²	1.8×10 ²	1.8×10 ²	計 5.4×10 ²		
	最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		³ H 3.7×10 ⁻⁵ Bq/cm ³		
	平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×			
	放出量 実測分 (GBq)	0	0	0	計 0			
	放出量 不検出分 (GBq)	2.5	2.7	3.1	計 8.3			
	最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		¹⁴ C 4.0×10 ⁻⁵ Bq/cm ³		
	平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×			
	放出量 実測分 (GBq)	0	0	0	計 0			
	放出量 不検出分 (GBq)	2.7	2.9	3.4	計 9.0			
	最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		¹³¹ I 3.7×10 ⁻⁸ Bq/cm ³		
	平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×			
	放出量 実測分 (GBq)	0	0	0	計 0			
	放出量 不検出分 (GBq)	2.5×10 ⁻³	2.7×10 ⁻³	3.1×10 ⁻³	計 8.3×10 ⁻³			
最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		¹²⁹ I 3.7×10 ⁻⁸ Bq/cm ³			
平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×				
放出量 実測分 (GBq)	0	0	0	計 0				
放出量 不検出分 (GBq)	2.5×10 ⁻³	2.7×10 ⁻³	3.1×10 ⁻³	計 8.3×10 ⁻³				

測定者	施設名		項目	放出状況				分析核種 及びDL	
				1月	2月	3月	平均		
原子力機構 サイクル 工研	再処 理施 設	第二 付属 排気 筒	最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		⁸⁵ Kr 2.4×10 ⁻³ Bq/cm ³	
			平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×		
			放出量	実測分 (GBq)	0	0	0	計 0	計 6.7×10 ²
				不検出分 (GBq)	2.3×10 ²	2.1×10 ²	2.3×10 ²	計 6.7×10 ²	
			最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		³ H 3.7×10 ⁻⁵ Bq/cm ³	
			平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×		
			放出量	実測分 (GBq)	0	0	0	計 0	計 1.0×10
				不検出分 (GBq)	3.2	3.2	4.0	計 1.0×10	
			最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		¹⁴ C 4.0×10 ⁻⁵ Bq/cm ³	
			平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×		
			放出量	実測分 (GBq)	0	0	0	計 0	計 1.1×10
				不検出分 (GBq)	3.4	3.4	4.3	計 1.1×10	
	最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		¹³¹ I 3.7×10 ⁻⁸ Bq/cm ³			
	平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×				
	放出量	実測分 (GBq)	0	0	0	計 0	計 1.0×10 ⁻²		
		不検出分 (GBq)	3.2×10 ⁻³	3.2×10 ⁻³	4.0×10 ⁻³	計 1.0×10 ⁻²			
	最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		¹²⁹ I 3.7×10 ⁻⁸ Bq/cm ³			
	平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×				
	放出量	実測分 (GBq)	0	0	0	計 0	計 1.0×10 ⁻²		
		不検出分 (GBq)	3.2×10 ⁻³	3.2×10 ⁻³	4.0×10 ⁻³	計 1.0×10 ⁻²			
	高レベル 放射性物質 研究施設 (CPF)	最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		希ガス 〔 ⁸⁵ Kr〕 〔 ¹³³ Xe〕 2.4×10 ⁻³ Bq/cm ³		
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×			
		放出量	実測分 (GBq)	0	0	0	計 0	計 4.7×10 ²	
			不検出分 (GBq)	1.6×10 ²	1.5×10 ²	1.6×10 ²	計 4.7×10 ²		
最高濃度 (Bq/cm ³)		×	×	×		³ H 3.7×10 ⁻⁵ Bq/cm ³			
平均濃度 (Bq/cm ³)		×	×	×	×				
放出量		実測分 (GBq)	0	0	0	計 0	計 7.5		
	不検出分 (GBq)	2.9	2.3	2.3	計 7.5				

測定者	施設名	項目	放出状況				分析核種及びDL	
			1月	2月	3月	平均		
原子力機構サイクル工研	高レベル放射性物質研究施設(CPF)	最高濃度(Bq/cm ³)	×	×	×		¹³¹ I 3.7×10 ⁻⁸ Bq/cm ³	
		平均濃度(Bq/cm ³)	×	×	×	×		
		放出量	実測分(GBq)	0	0	0		計 0
			不検出分(GBq)	2.9×10 ⁻³	2.3×10 ⁻³	2.3×10 ⁻³		計 7.5×10 ⁻³
(注3)原子力機構大洗	J M T R	最高濃度(Bq/cm ³)	×	×	×		希ガス 〔主に ⁴¹ Ar〕 2.3×10 ⁻³ Bq/cm ³	
		平均濃度(Bq/cm ³)	×	×	×	×		
		放出量	実測分(GBq)	0	0	0		計 0
			不検出分(GBq)	1.6×10 ²	1.6×10 ²	1.6×10 ²		計 4.8×10 ²
	H T T R	最高濃度(Bq/cm ³)	×	×	×		希ガス 〔主に ⁸⁸ Kr〕 ¹³⁸ Xe 2.1×10 ⁻³ Bq/cm ³	
		平均濃度(Bq/cm ³)	×	×	×	×		
		放出量	実測分(GBq)	0	0	0		計 0
			不検出分(GBq)	1.4×10 ²	1.4×10 ²	1.1×10 ²		計 3.9×10 ²
	H T T R	最高濃度(Bq/cm ³)	×	×	×		¹³¹ I 1.2×10 ⁻⁹ Bq/cm ³	
		平均濃度(Bq/cm ³)	×	×	×	×		
		放出量	実測分(GBq)	0	0	0		計 0
			不検出分(GBq)	6.8×10 ⁻⁵	6.8×10 ⁻⁵	8.7×10 ⁻⁵		計 2.2×10 ⁻⁴
	照射燃料集合体試験施設(FMF)	最高濃度(Bq/cm ³)	×	×	×		希ガス 〔主に ⁸⁵ Kr〕 ¹³³ Xe 1.2×10 ⁻³ Bq/cm ³	
		平均濃度(Bq/cm ³)	×	×	×	×		
		放出量	実測分(GBq)	0	0	0		計 0
			不検出分(GBq)	0	0	0		計 0
	照射燃料集合体試験施設(FMF)	最高濃度(Bq/cm ³)	×	×	×		¹³¹ I 5.0×10 ⁻¹⁰ Bq/cm ³	
		平均濃度(Bq/cm ³)	×	×	×	×		
		放出量	実測分(GBq)	0	0	0		計 0
			不検出分(GBq)	0	0	0		計 0

測定者	施設名	項目	放出状況				分析核種及びDL	
			1月	2月	3月	平均		
(注3) 原子力機構大洗	高速実験炉「常陽」	最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		希ガス 〔主に ⁴¹ Ar ⁸⁵ Kr ¹³³ Xe〕 1.3×10 ⁻³ Bq/cm ³	
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×		
		放出量	実測分 (GBq)	0	0	0		計 0
			不検出分 (GBq)	1.3×10 ²	1.3×10 ²	1.3×10 ²		計 3.9×10 ²
		最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		¹³¹ I 2.4×10 ⁻⁹ Bq/cm ³	
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×		
		放出量	実測分 (GBq)	0	0	0		計 0
			不検出分 (GBq)	1.6×10 ⁻⁴	1.6×10 ⁻⁴	1.9×10 ⁻⁴		計 5.1×10 ⁻⁴
(注4) 原子力機構那珂	JT-60 〔臨界プラズマ〕 実験棟	最高濃度 (Bq/cm ³)					³ H 1.9×10 ⁻⁵ Bq/cm ³	
		平均濃度 (Bq/cm ³)						
		放出量	実測分 (GBq)	0	0	0		計 0
			不検出分 (GBq)	0	0	0		計 0
(注5) 原電	東海発電所排気筒	最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		⁶⁰ Co 1.5×10 ⁻⁹ Bq/cm ³	
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×		
		放出量	実測分 (GBq)	0	0	0		計 0
			不検出分 (GBq)	1.8×10 ⁻⁴	1.7×10 ⁻⁴	2.1×10 ⁻⁴		計 5.6×10 ⁻⁴
		最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		¹³⁷ Cs 1.4×10 ⁻⁹ Bq/cm ³	
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×		
		放出量	実測分 (GBq)	0	0	0		計 0
			不検出分 (GBq)	1.7×10 ⁻⁴	1.4×10 ⁻⁴	1.9×10 ⁻⁴		計 5.0×10 ⁻⁴
	東海発電所 その他排気口	最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		⁶⁰ Co 1.6×10 ⁻⁹ Bq/cm ³	
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×		
		放出量	実測分 (GBq)	0	0	0		計 0
			不検出分 (GBq)	1.9×10 ⁻⁴	1.8×10 ⁻⁴	2.0×10 ⁻⁴		計 5.7×10 ⁻⁴
最高濃度 (Bq/cm ³)		×	×	×		¹³⁷ Cs 2.0×10 ⁻⁹ Bq/cm ³		
平均濃度 (Bq/cm ³)		×	×	×	×			
放出量		実測分 (GBq)	0	0	0		計 0	
		不検出分 (GBq)	2.5×10 ⁻⁴	2.3×10 ⁻⁴	2.6×10 ⁻⁴		計 7.4×10 ⁻⁴	

測定者	施設名	項目	放出状況				分析核種及びDL		
			1月	2月	3月	平均			
(注5) 原電	東海第二発電所	最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		希ガス 〔主に ⁸⁵ Kr ¹³³ Xe〕		
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×			
		放出量	実測分 (GBq)	0	0	0	計 0	1.1×10 ⁻³	
			不検出分 (GBq)	7.3×10 ²	6.8×10 ²	7.4×10 ²	計 2.2×10 ³	Bq/cm ³	
		最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		¹³¹ I		
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×		2.9×10 ⁻⁹	
		放出量	実測分 (GBq)	0	0	0	計 0	Bq/cm ³	
			不検出分 (GBq)	2.1×10 ⁻³	1.8×10 ⁻³	2.0×10 ⁻³	計 5.9×10 ⁻³		
	住友鋳山	技術センター 排気筒	最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		U	
			平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	4.9×10 ⁻¹¹	
			放出量	実測分 (GBq)	0	0	0	計 0	Bq/cm ³
				不検出分 (GBq)	微	微	微	計 微	
(注6) JCO	第1管理棟	最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		U		
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	3.7×10 ⁻¹⁰		
		放出量	実測分 (GBq)	0	0	0	計 0	Bq/cm ³	
			不検出分 (GBq)	微	微	微	計 微		
	第2管理棟	最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		U		
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	3.7×10 ⁻¹⁰		
		放出量	実測分 (GBq)	0	0	0	計 0	Bq/cm ³	
			不検出分 (GBq)	微	微	微	計 微		
	第3管理棟	最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		U		
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	3.7×10 ⁻¹⁰		
		放出量	実測分 (GBq)	0	0	0	計 0	Bq/cm ³	
			不検出分 (GBq)	微	微	微	計 微		
	固体廃棄物 処理棟	最高濃度 (Bq/cm ³)					U		
		平均濃度 (Bq/cm ³)					3.7×10 ⁻¹⁰		
		放出量	実測分 (GBq)	0	0	0	計 0	Bq/cm ³	
			不検出分 (GBq)	0	0	0	計 0		

測定者	施設名	項目	放出状況				分析核種 及びDL	
			1月	2月	3月	平均		
三 菱 原 燃	転換工場	最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	3.8×10 ⁻¹⁰		U 1.0×10 ⁻¹⁰ Bq/cm ³	
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	1.4×10 ⁻¹⁰	1.1×10 ⁻¹⁰		
		放出量	実測分 (GBq)	0	0	9.8×10 ⁻⁶		計 9.8×10 ⁻⁶
			不検出分 (GBq)	微	微	微		計 微
	成形工場	最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		U 1.0×10 ⁻¹⁰ Bq/cm ³	
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×		
		放出量	実測分 (GBq)	0	0	0		計 0
			不検出分 (GBq)	微	微	微		計 微
第1廃棄物 処理所	最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		U 1.0×10 ⁻¹⁰ Bq/cm ³		
	平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×			
	放出量	実測分 (GBq)	0	0	0		計 0	
		不検出分 (GBq)	微	微	微		計 微	
第2廃棄物 処理所	最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		U 1.0×10 ⁻¹⁰ Bq/cm ³		
	平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×			
	放出量	実測分 (GBq)	0	0	0		計 0	
		不検出分 (GBq)	微	微	微		計 微	
燃料加工 試験棟	最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		U 1.0×10 ⁻¹⁰ Bq/cm ³		
	平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×			
	放出量	実測分 (GBq)	0	0	0		計 0	
		不検出分 (GBq)	微	微	微		計 微	
積水 メ デイ カル	集合排気筒	最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		³ H 1.9×10 ⁻⁵ Bq/cm ³	
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×		
		放出量	実測分 (GBq)	0	0	0		計 0
			不検出分 (GBq)	微	微	微		計 微
		最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		¹⁴ C 3.7×10 ⁻⁶ Bq/cm ³	
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×		
		放出量	実測分 (GBq)	0	0	0		計 0
			不検出分 (GBq)	微	微	微		計 微

測定者	施設名	項目	放出状況				分析核種及びDL		
			1月	2月	3月	平均			
積水メデイカル	第4棟筒気	最高濃度 (Bq/cm ³)	6.4×10 ⁻⁵	2.8×10 ⁻⁵	3.4×10 ⁻⁵		³ H 1.9×10 ⁻⁵		
		平均濃度 (Bq/cm ³)	2.3×10 ⁻⁵	2.1×10 ⁻⁵	2.0×10 ⁻⁵	2.1×10 ⁻⁵			
		放出量	実測分 (GBq)	5.2×10 ⁻²	4.0×10 ⁻²	3.6×10 ⁻²	計 1.3×10 ⁻¹	Bq/cm ³	
			不検出分 (GBq)	微	微	微	計 微		
		最高濃度 (Bq/cm ³)	1.1×10 ⁻⁴	4.0×10 ⁻⁵	2.4×10 ⁻⁵		¹⁴ C 3.7×10 ⁻⁶		
			平均濃度 (Bq/cm ³)	2.6×10 ⁻⁵	6.7×10 ⁻⁶	5.4×10 ⁻⁶		9.8×10 ⁻⁶	
		放出量	実測分 (GBq)	2.6×10 ⁻¹	6.1×10 ⁻²	4.8×10 ⁻²	計 3.7×10 ⁻¹	Bq/cm ³	
			不検出分 (GBq)	微	微	微	計 微		
(注7) N	照射後試験棟 (F棟)	最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		希ガス		
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	[主に ⁸⁵ Kr]		
		放出量	実測分 (GBq)	0	0	0	計 0	2.0×10 ⁻³	
			不検出分 (GBq)	1.1×10 ²	9.7×10 ¹	1.1×10 ²	計 3.2×10 ²	Bq/cm ³	
		最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		¹³¹ I		
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	3.1×10 ⁻¹⁰ ~		
	放出量	実測分 (GBq)	0	0	0	計 0	5.1×10 ⁻¹⁰		
		不検出分 (GBq)	微	微	微	計 微	Bq/cm ³		
	D	化学分析棟 (R棟)	最高濃度 (Bq/cm ³)	×	2.1×10 ⁻⁹	×		¹³¹ I	
			平均濃度 (Bq/cm ³)	×	1.3×10 ⁻⁹	×	1.2×10 ⁻⁹	9.0×10 ⁻¹⁰ ~	
			放出量	実測分 (GBq)	0	9.9×10 ⁻⁶	0	計 9.9×10 ⁻⁶	1.2×10 ⁻⁹
				不検出分 (GBq)	微	微	微	計 微	Bq/cm ³
C	ウラン実験棟 (U棟)	最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		U		
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	1.4×10 ⁻¹⁰ ~		
		放出量	実測分 (GBq)	0	0	0	計 0	1.9×10 ⁻¹⁰	
			不検出分 (GBq)	微	微	微	計 微	Bq/cm ³	
	燃料試験棟 (A棟)	最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		U		
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	2.8×10 ⁻¹¹ ~		
		放出量	実測分 (GBq)	0	0	0	計 0	4.8×10 ⁻¹¹	
			不検出分 (GBq)	微	微	微	計 微	Bq/cm ³	

測定者	施設名	項目		放出状況				分析核種 及びDL
				1月	2月	3月	平均	
(注8) 東	原子炉棟	最高濃度 (Bq/cm ³)						⁴¹ Ar 4.0×10 ⁻³ Bq/cm ³
		平均濃度 (Bq/cm ³)						
		放出量	実測分 (GBq)	0	0	0	計 0	
			不検出分 (GBq)	0	0	0	計 0	
大	ライナック棟	最高濃度 (Bq/cm ³)		×	×	×		¹³ N+ ¹⁵ O 2.0×10 ⁻³ Bq/cm ³
		平均濃度 (Bq/cm ³)		×	×	×	×	
		放出量	実測分 (GBq)	0	0	0	計 0	
			不検出分 (GBq)	2.0×10 ⁻²	7.8×10 ⁻³	3.3×10 ⁻²	計 6.1×10 ⁻²	
原	加工工場	最高濃度 (Bq/cm ³)		×	×	×		U 1.3×10 ⁻¹⁰ Bq/cm ³
		平均濃度 (Bq/cm ³)		×	×	×	×	
		放出量	実測分 (GBq)	0	0	0	計 0	
			不検出分 (GBq)	微	微	微	計 微	
燃	廃棄物処理棟	最高濃度 (Bq/cm ³)		×	2.0×10 ⁻¹⁰	×		U 1.3×10 ⁻¹⁰ Bq/cm ³
		平均濃度 (Bq/cm ³)		×	1.3×10 ⁻¹⁰	×	1.3×10 ⁻¹⁰	
		放出量	実測分 (GBq)	0	2.4×10 ⁻⁷	0	計 2.4×10 ⁻⁷	
			不検出分 (GBq)	微	微	微	計 微	
工	HTR燃料 製造施設	最高濃度 (Bq/cm ³)		×	×	×		U 1.3×10 ⁻¹⁰ Bq/cm ³
		平均濃度 (Bq/cm ³)		×	×	×	×	
		放出量	実測分 (GBq)	0	0	0	計 0	
			不検出分 (GBq)	微	微	微	計 微	
三 菱 マ テ リ ア ル	開発試験 第Ⅰ棟	最高濃度 (Bq/cm ³)		×	×	×		U 4.0×10 ⁻¹⁰ Bq/cm ³
		平均濃度 (Bq/cm ³)		×	×	×	×	
		放出量	実測分 (GBq)	0	0	0	計 0	
			不検出分 (GBq)	微	微	微	計 微	
ア ル	開発試験 第Ⅱ棟	最高濃度 (Bq/cm ³)		×	×	×		U 4.0×10 ⁻¹⁰ Bq/cm ³
		平均濃度 (Bq/cm ³)		×	×	×	×	
		放出量	実測分 (GBq)	0	0	0	計 0	
			不検出分 (GBq)	微	微	微	計 微	

測定者	施設名	項目	放出状況				分析核種及びDL	
			1月	2月	3月	平均		
(注9) 日本核燃	照射後 試験施設	最高濃度 (Bq/cm ³)	1.0×10 ⁻³	6.9×10 ⁻³	×		希ガス [⁸⁵ Kr ¹³³ Xe] 1.0×10 ⁻⁴ ～ 6.8×10 ⁻⁵ Bq/cm ³	
		平均濃度 (Bq/cm ³)	1.3×10 ⁻⁴	2.7×10 ⁻⁴	×	1.3×10 ⁻⁴		
		放出量	実測分 (GBq)	3.4	8.2	0		計 1.2×10
			不検出分 (GBq)	2.7	3.0	3.1	計 8.8	
			最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		¹³¹ I
			平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	2.2×10 ⁻⁹ ～ 1.9×10 ⁻⁹ Bq/cm ³
			放出量	実測分 (GBq)	0	0	0	計 0
				不検出分 (GBq)	5.7×10 ⁻⁵	6.4×10 ⁻⁵	6.6×10 ⁻⁵	計 1.9×10 ⁻⁴

(注1) 平均濃度は、検出された放出量を月間排気量で除した値

(注2) 原子力機構原科研

JRR-2：1月～3月は給排気停止。

JRR-3：1月～3月は施設定期検査，原子炉停止，希ガスの放出なし。

JRR-4：1月～3月は施設定期検査，原子炉停止，希ガスの放出なし。

NSRR：1月～3月は施設定期検査，原子炉停止，希ガスの放出なし。

(注3) 原子力機構大洗

JMTR, HTTR, 高速実験炉「常陽」：1月～3月は施設定期検査。

照射燃料集合体試験施設 (FMF)：1月～3月は放出を伴う運転なし。

(注4) 原子力機構那珂

JT-60実験棟：JT-60SAに向けた改造工事の準備のためJT-60の運転なし。

(注5) 原電

東海発電所その他排気口：使用済燃料冷却池建屋，サービス建屋等からの排気。

(注6) JCO

固体廃棄物処理棟：今期は核燃料物質等の処理がなく運転しなかったため，放出なし。

(注7) NDC

化学分析棟 (R棟) で検出された¹³¹Iは，チャコールフィルタの吸着試験に伴って検出されたもの。

(注8) 東大

原子炉棟：今期は放出を伴う運転なし。

(注9) 日本核燃

1月，2月に，燃料棒切断試験及び燃料ペレット処理試験を実施。

3-1-1' 排気中の放射性核種分析結果（その他検出された核種）

測定者	施設名	項目	放出状況				分析核種 及びDL
			1月	2月	3月	平均	
(注) 原 電	東海発電所	最高濃度 (Bq/cm ³)	5.9×10 ⁻⁶	7.4×10 ⁻⁶	1.2×10 ⁻⁵	計 2.3	³ H
		平均濃度 (Bq/cm ³)	4.4×10 ⁻⁶	5.4×10 ⁻⁶	8.7×10 ⁻⁶		1.7×10 ⁻⁷
		放出量(実測分) (GBq)	5.6×10 ⁻¹	6.3×10 ⁻¹	1.1		Bq/cm ³
	東海第二 発電所	最高濃度 (Bq/cm ³)	4.7×10 ⁻⁶	5.6×10 ⁻⁶	6.2×10 ⁻⁶	計 9.5	³ H
		平均濃度 (Bq/cm ³)	4.0×10 ⁻⁶	4.9×10 ⁻⁶	5.0×10 ⁻⁶		1.9×10 ⁻⁷
		放出量(実測分) (GBq)	2.8	3.2	3.5		Bq/cm ³
	廃棄物 処理建屋	最高濃度 (Bq/cm ³)			1.4×10 ⁻⁵	計 1.6	³ H
		平均濃度 (Bq/cm ³)			8.1×10 ⁻⁶		3.7×10 ⁻⁷
		放出量(実測分) (GBq)			1.6		Bq/cm ³

(注) 東海発電所：³Hは炉内グラファイトの不純物(⁶Li)の放射化による。
 東海第二発電所：³Hは冷却材中の重水素の放射化による。
 廃棄物処理建屋：³Hは可燃性廃棄物の焼却処理等による。

3-1-2 排気中の全β放射能測定結果

測定者	施設名	項目	放出状況				主な放出核種及びDL	
			1月	2月	3月	平均		
N	材料試験棟 (R棟)	最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		⁶⁰ Co 1.5×10 ⁻¹⁰ ~ 4.5×10 ⁻¹⁰ Bq/cm ³	
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×		
		放出量 実測分 (GBq)	0	0	0	計 0		
		放出量 不検出分 (GBq)	微	微	微	計 微		
	D	化学分析棟 (R棟)	最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		⁶⁰ Co 3.5×10 ⁻¹¹ ~ 4.7×10 ⁻¹¹ Bq/cm ³
			平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	
			放出量 実測分 (GBq)	0	0	0	計 0	
			放出量 不検出分 (GBq)	微	微	微	計 微	
C	燃料試験棟 (A棟)	最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		⁶⁰ Co 3.2×10 ⁻¹¹ ~ 5.1×10 ⁻¹¹ Bq/cm ³	
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×		
		放出量 実測分 (GBq)	0	0	0	計 0		
		放出量 不検出分 (GBq)	微	微	微	計 微		
東北大	ホットラボ棟	最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		⁶⁰ Co ⁵⁹ Fe 2.45×10 ⁻⁹ Bq/cm ³	
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×		
		放出量 実測分 (GBq)	0	0	0	計 0		
		放出量 不検出分 (GBq)	7.1×10 ⁻⁵	6.6×10 ⁻⁵	7.1×10 ⁻⁵	計 2.1×10 ⁻⁴		
日揮	第2研究棟	最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		⁶⁰ Co等 1.8×10 ⁻⁹	
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×		
		放出量 実測分 (GBq)	0	0	0	計 0		
		放出量 不検出分 (GBq)	9.2×10 ⁻⁶	1.1×10 ⁻⁵	1.1×10 ⁻⁵	計 3.1×10 ⁻⁵		
三菱マテリアル	開発試験棟 第IV棟	最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		⁶⁰ Co等 1.5×10 ⁻⁹ Bq/cm ³	
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×		
		放出量 実測分 (GBq)	0	0	0	計 0		
		放出量 不検出分 (GBq)	微	微	微	計 微		

3-1-2' 排気中の全β放射能測定結果

測定者	施設名	項目	放出状況				D L	
			1月	2月	3月	平均		
(注1) 原子力 機構 原子 科 研	J R R - 2	最高濃度 (Bq/cm ³)						
		平均濃度 (Bq/cm ³)						
	J R R - 3	最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		7.5 × 10 ⁻¹¹ ~	
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	9.6 × 10 ⁻¹¹ Bq/cm ³	
	J R R - 4	最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		9.5 × 10 ⁻¹¹ ~	
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	5.3 × 10 ⁻¹⁰ Bq/cm ³	
	N S R R	最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		1.6 × 10 ⁻¹⁰ ~	
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	2.9 × 10 ⁻¹⁰ Bq/cm ³	
	燃料試験施設	最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		3.8 × 10 ⁻¹¹ ~	
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	4.8 × 10 ⁻¹¹ Bq/cm ³	
	燃料サイクル 安全工学 研究施設 (NUCEF)	最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		2.6 × 10 ⁻¹¹ ~	
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	3.1 × 10 ⁻¹¹ Bq/cm ³	
	原子力機構 サイクル工研	再処理施設 主排気筒	最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		1.5 × 10 ⁻⁹
			平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	Bq/cm ³
再処理施設 第一付属 排気筒		最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		1.5 × 10 ⁻⁹	
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	Bq/cm ³	
再処理施設 第二付属 排気筒		最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		1.5 × 10 ⁻⁹	
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	Bq/cm ³	
原子力機構 大洗	J M T R	最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		1.1 × 10 ⁻¹⁰	
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	Bq/cm ³	
	H T T R	最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		1.1 × 10 ⁻¹⁰	
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	Bq/cm ³	

測定者	施設名	項目	放出状況				D L
			1月	2月	3月	平均	
原子力機構大洗	照射燃料集合体試験施設 (FMF)	最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		5.1 × 10 ⁻¹¹
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	Bq/cm ³
	高速実験炉「常陽」	最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		1.4 × 10 ⁻¹⁰
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	Bq/cm ³
(注2) 原電	東海発電所排気筒	最高濃度 (Bq/cm ³)	×	9.1 × 10 ⁻¹⁰	2.9 × 10 ⁻⁹		6.3 × 10 ⁻¹⁰
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	7.4 × 10 ⁻¹⁰	1.3 × 10 ⁻⁹	8.7 × 10 ⁻¹⁰	Bq/cm ³
	東海第二発電所	最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		7.7 × 10 ⁻¹⁰
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	Bq/cm ³
	廃棄物処理建屋	最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		6.2 × 10 ⁻¹⁰
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	Bq/cm ³
東大	原子炉棟	最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		7.0 × 10 ⁻⁷
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	Bq/cm ³
NDC	照射後試験棟 (F棟)	最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		3.1 × 10 ⁻¹¹
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	5.1 × 10 ⁻¹¹ Bq/cm ³

(注1) 原子力機構原科研

JRR-2：1月～3月は給排気停止。

(注2) 原電

東海発電所：福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響を含む。

3-1-3 排気中の全α放射能測定結果

測定者	施設名	項目	放出状況				主な放出核種及びDL	
			1月	2月	3月	平均		
核管センター	開発棟	最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		Pu, U 1.1×10 ⁻¹¹ Bq/cm ³	
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×		
		放出量	実測分 (GBq)	0	0	0		計 0
			不検出分 (GBq)	微	微	微		計 微
	新分析棟	最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		Pu, U 1.4×10 ⁻¹¹ Bq/cm ³	
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×		
		放出量	実測分 (GBq)	0	0	0		計 0
			不検出分 (GBq)	微	微	微		計 微
原子力機構原科研	燃料サイクル安全工学研究施設 (NUCEF)	最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		Pu 1.3×10 ⁻¹¹ ~ 1.6×10 ⁻¹¹ Bq/cm ³	
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×		
		放出量	実測分 (GBq)	0	0	0		計 0
			不検出分 (GBq)	微	微	微		計 微
原子力機構サイクル工研	プルトニウム燃料第一開発室, プルトニウム燃料第二開発室, プルトニウム燃料第三開発室, プルトニウム廃棄物処理開発施設	最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		Pu 1.5×10 ⁻¹⁰ Bq/cm ³	
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×		
		放出量	実測分 (GBq)	0	0	0		計 0
			不検出分 (GBq)	6.6×10 ⁻⁵	5.3×10 ⁻⁵	5.3×10 ⁻⁵		計 1.7×10 ⁻⁴

3-2 排水

3-2-1 排水中の放射性核種分析結果

測定者	評価対象	排出基準
施設者	月平均濃度	法令値

(主要放出核種)

測定者	排水溝	項目	放出状況				分析核種及びDL	
			1月	2月	3月	平均		
(注1) 原子力 機構 原子 科 研	第1	平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	⁶⁰ Co 2.7×10 ⁻³ ~ 2.8×10 ⁻³ Bq/cm ³	
		放出量	実測分 (MBq)	0	0	0		計 0
			不検出分 (MBq)	微	微	微		計 微
	第2	平均濃度 (Bq/cm ³)	1.0×10 ⁻¹	1.3×10 ⁻³	7.4×10 ⁻³	3.4×10 ⁻²	³ H 4.2×10 ⁻² ~ 1.9×10 ⁻¹ Bq/cm ³	
		放出量	実測分 (MBq)	1.1×10 ⁴	1.4×10 ²	9.4×10 ²		計 1.2×10 ⁴
			不検出分 (MBq)	3.6	2.4	2.1×10		計 2.7×10
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	5.9×10 ⁻⁵	3.0×10 ⁻⁵	⁷ Be 1.8×10 ⁻² ~ 2.8×10 ⁻² Bq/cm ³	
		放出量	実測分 (MBq)	0	0	5.4		計 5.4
			不検出分 (MBq)	2.4	4.3×10 ⁻¹	2.3		計 5.1
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	¹⁴ C 1.1×10 ⁻¹ ~ 1.4×10 ⁻¹ Bq/cm ³	
		放出量	実測分 (MBq)	0	0	0		計 0
			不検出分 (MBq)	1.7×10 ²	1.1×10	7.8×10		計 2.6×10 ²
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	1.3×10 ⁻⁵	1.6×10 ⁻⁵	⁶⁰ Co 2.1×10 ⁻³ ~ 3.2×10 ⁻³ Bq/cm ³	
		放出量	実測分 (MBq)	0	0	1.9×10 ⁻¹		計 1.9×10 ⁻¹
			不検出分 (MBq)	3.8	2.2×10 ⁻¹	1.5		計 5.5
		平均濃度 (Bq/cm ³)	3.9×10 ⁻⁵	×	×	2.1×10 ⁻⁵	¹³⁷ Cs 2.9×10 ⁻³ ~ 4.3×10 ⁻³ Bq/cm ³	
		放出量	実測分 (MBq)	2.1×10 ⁻²	0	0		計 2.1×10 ⁻²
			不検出分 (MBq)	4.3	2.6×10 ⁻¹	2.8		計 7.4

測定者	排水溝	項目		放出状況				分析核種及びDL
				1月	2月	3月	平均	
(注1) 原子力機構原科研	第3	平均濃度 (Bq/cm ³)		×	×	×	×	⁶⁰ Co 2.4×10 ⁻³ ~ 3.4×10 ⁻³ Bq/cm ³
		放出量	実測分 (MBq)	0	0	0	計0	
			不検出分 (MBq)	微	微	微	計微	
(注2) 原子力機構サイクル工研	第2	平均濃度 (Bq/cm ³)		×	×	×	×	Pu(a) 3.7×10 ⁻⁵ Bq/cm ³
		放出量	実測分 (MBq)	0	0	0	計0	
			不検出分 (MBq)	微	微	微	計微	
		平均濃度 (Bq/cm ³)		×	×	×	×	U 1.0×10 ⁻⁴ Bq/cm ³
		放出量	実測分 (MBq)	0	0	0	計0	
			不検出分 (MBq)	微	微	微	計微	
(注3) 原子力機構大洗	北地区	平均濃度 (Bq/cm ³)		2.6×10 ⁻²	3.3×10 ⁻²	8.1×10 ⁻³	1.9×10 ⁻²	³ H 7.9×10 ⁻² Bq/cm ³
		放出量	実測分 (MBq)	1.2×10 ³	1.7×10 ³	8.1×10 ²	計3.7×10 ³	
			不検出分 (MBq)	0	0	0	計0	
		平均濃度 (Bq/cm ³)		×	×	×	×	⁶⁰ Co 2.5×10 ⁻³ Bq/cm ³
		放出量	実測分 (MBq)	0	0	0	計0	
			不検出分 (MBq)	9.6×10 ⁻¹	3.5	1.7	計6.2	
	南地区	平均濃度 (Bq/cm ³)		×	×	×	×	¹³⁷ Cs 3.8×10 ⁻³ Bq/cm ³
		放出量	実測分 (MBq)	0	0	0	計0	
			不検出分 (MBq)	1.3	5.5	2.9	計9.7	
		平均濃度 (Bq/cm ³)				×	×	⁶⁰ Co 1.8×10 ⁻³ Bq/cm ³
		放出量	実測分 (MBq)	0	0	0	計0	
			不検出分 (MBq)	0	0	微	計微	
平均濃度 (Bq/cm ³)				×	×	¹³⁷ Cs 1.8×10 ⁻³ Bq/cm ³		
放出量	実測分 (MBq)	0	0	0	計0			
	不検出分 (MBq)	0	0	微	計微			

測定者	排水溝	項目	放出状況				分析核種及びDL	
			1月	2月	3月	平均		
(注4) 原子力機構	貯水槽	平均濃度 (Bq/cm ³)	×			×	³ H	
		放出量	実測分 (MBq)	0	0	0	計 0	4.2×10 ⁻²
			不検出分 (MBq)	3.5×10 ⁻¹	0	0	計 3.5×10 ⁻¹	Bq/cm ³
(注5) 原電	東海発電所	平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	⁶⁰ Co	
		放出量	実測分 (MBq)	0	0	0	計 0	7.2×10 ⁻³
			不検出分 (MBq)	1.6	1.5	1.1	計 4.2	Bq/cm ³
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	¹³⁷ Cs	
		放出量	実測分 (MBq)	0	0	0	計 0	8.8×10 ⁻³
			不検出分 (MBq)	2.0	1.8	1.2	計 5.0	Bq/cm ³
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	¹⁵² Eu	
		放出量	実測分 (MBq)	0	0	0	計 0	3.8×10 ⁻²
			不検出分 (MBq)	7.5	7.9	5.9	計 2.1×10	Bq/cm ³
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	¹⁵⁴ Eu	
		放出量	実測分 (MBq)	0	0	0	計 0	2.0×10 ⁻²
			不検出分 (MBq)	4.4	4.0	3.2	計 1.2×10	Bq/cm ³
電	東海第二発電所	平均濃度 (Bq/cm ³)	5.4×10 ⁻²	3.0×10 ⁻¹	2.5×10 ⁻¹	2.1×10 ⁻¹	³ H	
		放出量	実測分 (MBq)	1.5×10 ⁴	1.0×10 ⁵	8.2×10 ⁴	計 2.0×10 ⁵	5.9×10 ⁻²
			不検出分 (MBq)	4.6×10	5.1×10	3.9×10	計 1.4×10 ²	Bq/cm ³
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	⁵⁴ Mn	
		放出量	実測分 (MBq)	0	0	0	計 0	7.0×10 ⁻³
			不検出分 (MBq)	9.6	1.7×10	1.6×10	計 4.3×10	Bq/cm ³
平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	⁵⁸ Co			
放出量	実測分 (MBq)	0	0	0	計 0	7.1×10 ⁻³		
	不検出分 (MBq)	9.7	1.7×10	1.5×10	計 4.2×10	Bq/cm ³		

測定者	排水溝	項目	放出状況				分析核種及びDL		
			1月	2月	3月	平均			
(注5) 原電	東海第二所 発電所	平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	⁶⁰ Co		
		放出量	実測分 (MBq)	0	0	0	計 0	8.2×10 ⁻³	
			不検出分 (MBq)	1.1×10	2.0×10	1.8×10	計 4.9×10	Bq/cm ³	
		平均濃度 (Bq/cm ³)				×	⁸⁹ Sr		
		放出量	実測分 (MBq)	(3ヶ月合成試料)				計 0	4.7×10 ⁻⁴
			不検出分 (MBq)				計 2.8	Bq/cm ³	
		平均濃度 (Bq/cm ³)				×	⁹⁰ Sr		
		放出量	実測分 (MBq)	(3ヶ月合成試料)				計 0	6.3×10 ⁻⁵
			不検出分 (MBq)				計 3.8×10 ⁻¹	Bq/cm ³	
(注6) JCO	廃水ポンド	平均濃度 (Bq/cm ³)			×	×	U		
		放出量	実測分 (MBq)	0	0	0	計 0	7.4×10 ⁻⁴	
			不検出分 (MBq)	0	0	2.1×10 ⁻¹	計 2.1×10 ⁻¹	Bq/cm ³	
		平均濃度 (Bq/cm ³)			×	×	Th, Pa		
		放出量	実測分 (MBq)	0	0	0	計 0	1.1×10 ⁻³	
			不検出分 (MBq)	0	0	3.0×10 ⁻¹	計 3.0×10 ⁻¹	Bq/cm ³	
(注7) 三菱 原燃	排水ポンド	平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	U		
		放出量	実測分 (MBq)	0	0	0	計 0	4.0×10 ⁻⁴	
			不検出分 (MBq)	1.5	1.3	1.9	計 4.7	Bq/cm ³	
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	Th, Pa		
		放出量	実測分 (MBq)	0	0	0	計 0	1.0×10 ⁻³	
			不検出分 (MBq)	3.7	3.2	4.7	計 1.2×10	Bq/cm ³	
	排水貯槽	平均濃度 (Bq/cm ³)					U		
		放出量	実測分 (MBq)	0	0	0	計 0	4.0×10 ⁻⁴	
			不検出分 (MBq)	0	0	0	計 0	Bq/cm ³	

測定者	排水溝	項目	放出状況				分析核種及びDL	
			1月	2月	3月	平均		
(注7) 三菱原燃	排水貯槽	平均濃度 (Bq/cm ³)				×	Th, Pa	
		放出量	実測分 (MBq)	0	0	0	計 0	1.0×10 ⁻³
			不検出分 (MBq)	0	0	0	計 0	Bq/cm ³
(注8) N D C	排水貯槽	平均濃度 (Bq/cm ³)	0	2.5×10 ⁻⁴	0	2.5×10 ⁻⁴	¹³⁷ Cs	
		放出量	実測分 (MBq)	0	9.9×10 ⁻³	0	計 9.9×10 ⁻³	2.4×10 ⁻⁴
			不検出分 (MBq)	0	0	0	計 0	Bq/cm ³
		平均濃度 (Bq/cm ³)	0	1.7×10 ⁻⁴	0	1.7×10 ⁻⁴	⁶⁰ Co	
		放出量	実測分 (MBq)	0	6.6×10 ⁻³	0	計 6.6×10 ⁻³	1.3×10 ⁻⁴
			不検出分 (MBq)	0	0	0	計 微	Bq/cm ³
		平均濃度 (Bq/cm ³)	0	×	0	×	⁵⁸ Co	
		放出量	実測分 (MBq)	0	0	0	計 0	1.2×10 ⁻⁴
			不検出分 (MBq)	0	微	0	計 微	Bq/cm ³
		平均濃度 (Bq/cm ³)	0	×	0	×	U	
		放出量	実測分 (MBq)	0	0	0	計 0	1.2×10 ⁻³
			不検出分 (MBq)	0	4.8×10 ⁻²	0	計 4.8×10 ⁻²	Bq/cm ³
(注9) 原 燃 工	排水ポンド	平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	U	
		放出量	実測分 (MBq)	0	0	0	計 0	3.4×10 ⁻⁴
			不検出分 (MBq)	1.1×10 ⁻¹	1.5×10 ⁻¹	1.5×10 ⁻¹	計 4.1×10 ⁻¹	Bq/cm ³
		平均濃度 (Bq/cm ³)	8.4×10 ⁻⁴	×	×	7.1×10 ⁻⁵	Th, Pa	
		放出量	実測分 (MBq)	8.6×10 ⁻²	0	0	計 8.6×10 ⁻²	8.4×10 ⁻⁴
			不検出分 (MBq)	1.9×10 ⁻¹	3.8×10 ⁻¹	3.7×10 ⁻¹	計 9.4×10 ⁻¹	Bq/cm ³
(注10) 三菱マテリアル	排水貯槽	平均濃度 (Bq/cm ³)					U	
		放出量	実測分 (MBq)	0	0	0	計 0	1.2×10 ⁻³
			不検出分 (MBq)	0	0	0	計 0	Bq/cm ³

測定者	排水溝	項目	放出状況				分析核種及びDL	
			1月	2月	3月	平均		
(注10) 三菱マテリアル	排水貯槽	平均濃度 (Bq/cm ³)					Th, Pa	
		放出量	実測分 (MBq)	0	0	0	計 0	4.4×10 ⁻³
			不検出分 (MBq)	0	0	0	計 0	Bq/cm ³
積水メデイカル	調整槽	平均濃度 (Bq/cm ³)	9.1×10 ⁻¹	7.7×10 ⁻¹	1.8	1.2	³ H	
		放出量	実測分 (MBq)	9.9×10 ²	7.0×10 ²	1.9×10 ³	計 3.6×10 ³	2.0×10 ⁻²
			不検出分 (MBq)	0	0	0	計 0	Bq/cm ³
		平均濃度 (Bq/cm ³)	1.2	1.3	1.2	1.2	¹⁴ C	
		放出量	実測分 (MBq)	1.3×10 ³	1.2×10 ³	1.2×10 ³	計 3.7×10 ³	2.0×10 ⁻²
			不検出分 (MBq)	0	0	0	計 0	Bq/cm ³
(注11) 住友鉱山	屋外排水槽	平均濃度 (Bq/cm ³)					U	
		放出量	実測分 (MBq)	0	0	0	計 0	7.4×10 ⁻⁴
			不検出分 (MBq)	0	0	0	計 0	Bq/cm ³
		平均濃度 (Bq/cm ³)					Th, Pa	
		放出量	実測分 (MBq)	0	0	0	計 0	1.1×10 ⁻³
			不検出分 (MBq)	0	0	0	計 0	Bq/cm ³

(注1) 原子力機構原科研

第1：希釈倍率 3.3×10³倍。

第2：希釈倍率 1.4×10²倍。

第3：希釈倍率 1.1×10倍。

(注2) 原子力機構サイクル工研

第2：Pu(α), Uは月合成試料。

(注3) 原子力機構大洗

北地区：希釈倍率 5.4×10²倍。

南地区：1月, 2月は排水の放出なし。

(注4) 原子力機構那珂

貯水槽：希釈倍率 1.3×10³倍。2月, 3月は排水の放出なし。

(注5) 原電

東海発電所：希釈倍率 2.8×10倍。

東海第二発電所：希釈倍率 1.6×10²倍。

³Hは月合成試料。

⁸⁹Sr, ⁹⁰Srは3ヶ月合成試料。

(注6) JCO

廃水ポンド：1月, 2月は排水の放出なし。

(注7) 三菱原燃

排水貯槽：今期は排水の放出なし。

(注8) NDC

排水貯槽：1月, 3月は排水の放出なし。

(注9) 原燃工

Uの娘核種であるTh, Paを全ベータ測定で確認しているが, Uは検出されていないことから, 福島第一原子力発電所事故で放出された¹³⁴Cs, ¹³⁷Csなどの影響により検出されたものである。

(注10) 三菱マテリアル

排水貯槽：今期は排水の放出なし。

(注11) 住友鉱山

屋外排水槽：今期は排水の放出なし。

3-2-1' 排水中の放射性核種分析結果

測定者	排水溝	項目	放出状況				分析核種 及びDL
			1月	2月	3月	平均	
県	原子力機構 原科 研 (第 1)	濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	⁶⁰ Co 3.4×10 ⁻⁵
		採水月日	1.5	2.2	3.2		3.7×10 ⁻⁵ Bq/cm ³
	〃 (第 2)	濃度 (Bq/cm ³)	7.1×10 ⁻⁴	5.9×10 ⁻⁴	7.4×10 ⁻⁴	9.0×10 ⁻³	³ H 3.1×10 ⁻⁴ ~ 8.9×10 ⁻⁴ Bq/cm ³
		採水月日	1.5	2.2	3.2		
		濃度 (Bq/cm ³)	5.9×10 ⁻⁴	3.5×10 ⁻⁴	5.1×10 ⁻²		
		採水月日	1.17	2.15	3.15		
		濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	⁷ Be 4.6×10 ⁻⁴ ~ 5.9×10 ⁻⁴ Bq/cm ³
		採水月日	1.5	2.2	3.2		
		濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		
		採水月日	1.17	2.15	3.15		
		濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	⁶⁰ Co 3.6×10 ⁻⁵ ~ 4.1×10 ⁻⁵ Bq/cm ³
		採水月日	1.5	2.2	3.2		
		濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		
		採水月日	1.17	2.15	3.15		
	〃 (第 3)	濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	⁶⁰ Co 3.4×10 ⁻⁵ ~ 3.9×10 ⁻⁵ Bq/cm ³
		採水月日	1.18	2.8	3.15		
		濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		
		採水月日	1.18	2.8	3.15		
	原子力機構 サイクル工研 (第 2)	濃度 (Bq/cm ³)	1.7×10 ⁻⁵	×	1.4×10 ⁻⁵	1.4×10 ⁻⁵	U 6.3×10 ⁻⁶ ~ 1.3×10 ⁻⁵ Bq/cm ³
		採水月日	1.5	2.2	3.2		

測定者	排水溝	項目	放出状況				分析核種 及びDL	
			1月	2月	3月	平均		
県	原子力機構 サイクル工研 (第2)	濃度 (Bq/cm ³)	3.3×10 ⁻⁶	6.7×10 ⁻⁶	6.0×10 ⁻⁶	5.3×10 ⁻⁶	Pu(α) 3.0×10 ⁻⁶	
		採水月日	1.5	2.2	3.2		5.1×10 ⁻⁶ Bq/cm ³	
	原子力機構 大洗 (北地区)	濃度 (Bq/cm ³)	6.9×10 ⁻⁴	5.9×10 ⁻⁴	1.4×10 ⁻³	8.9×10 ⁻⁴	³ H 3.2×10 ⁻⁴	
		採水月日	1.5	2.2	3.2		3.5×10 ⁻⁴ Bq/cm ³	
		濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	⁶⁰ Co 4.1×10 ⁻⁵	
		採水月日	1.5	2.2	3.2		4.3×10 ⁻⁵ Bq/cm ³	
		濃度 (Bq/cm ³)	1.5×10 ⁻⁴	1.9×10 ⁻⁴	1.0×10 ⁻⁴	1.5×10 ⁻⁴	¹³⁷ Cs 6.2×10 ⁻⁵	
		採水月日	1.5	2.2	3.2		8.3×10 ⁻⁵ Bq/cm ³	
	原電 (東海)	濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	⁶⁰ Co 5.4×10 ⁻⁵	
		採水月日	1.6	2.2	3.2		7.6×10 ⁻⁵ Bq/cm ³	
		濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		2.0×10 ⁻⁴	¹³⁷ Cs 1.1×10 ⁻⁴
		採水月日	1.17	2.15	3.15			2.1×10 ⁻⁴ Bq/cm ³
		濃度 (Bq/cm ³)	2.5×10 ⁻⁴	×	×	2.9×10 ⁻³		³ H 3.2×10 ⁻⁴
		採水月日	1.6	2.2	3.2			5.2×10 ⁻⁴ Bq/cm ³
		濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		×	⁵⁴ Mn 7.7×10 ⁻⁵
		採水月日	1.17	2.15	3.15			9.9×10 ⁻⁵ Bq/cm ³
	〃 (東海第二)	濃度 (Bq/cm ³)	8.3×10 ⁻⁴	3.3×10 ⁻⁴	1.3×10 ⁻³	2.9×10 ⁻³		³ H 3.2×10 ⁻⁴
		採水月日	1.6	2.2	3.2			5.2×10 ⁻⁴ Bq/cm ³
		濃度 (Bq/cm ³)	6.7×10 ⁻⁴	1.3×10 ⁻²	1.3×10 ⁻³	2.9×10 ⁻³	³ H 3.2×10 ⁻⁴	
		採水月日	1.17	2.15	3.15		5.2×10 ⁻⁴ Bq/cm ³	
		濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	⁵⁴ Mn 7.7×10 ⁻⁵	
		採水月日	1.6	2.2	3.2		9.9×10 ⁻⁵ Bq/cm ³	
		濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		2.9×10 ⁻³	³ H 3.2×10 ⁻⁴
		採水月日	1.17	2.15	3.15			5.2×10 ⁻⁴ Bq/cm ³

測定者	排水溝	項目	放出状況				分析核種 及びDL
			1月	2月	3月	平均	
県	原電 (東海第二)	濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	⁶⁰ Co 7.2×10 ⁻⁵ ~ 9.0×10 ⁻⁵ Bq/cm ³
		採水月日	1.6	2.2	3.2		
		濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		
		採水月日	1.17	2.15	3.15		
		濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	¹³⁷ Cs 1.3×10 ⁻⁴ ~ 1.6×10 ⁻⁴ Bq/cm ³
		採水月日	1.6	2.2	3.2		
		濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×		
		採水月日	1.17	2.15	3.15		
	(注1) JCO	濃度 (Bq/cm ³)			5.1×10 ⁻⁵	1.7×10 ⁻⁵	U 1.8×10 ⁻⁵ Bq/cm ³
		採水月日			3.8		
	三菱原燃	濃度 (Bq/cm ³)	2.1×10 ⁻⁴	3.8×10 ⁻⁴	3.4×10 ⁻⁴	3.1×10 ⁻⁴	U 3.0×10 ⁻⁵ ~ 6.0×10 ⁻⁵ Bq/cm ³
		採水月日	1.17	2.2	3.21		
	原燃工	濃度 (Bq/cm ³)	1.8×10 ⁻⁵	2.4×10 ⁻⁵	3.1×10 ⁻⁵	2.4×10 ⁻⁵	U 1.1×10 ⁻⁵ ~ 1.4×10 ⁻⁵ Bq/cm ³
		採水月日	1.17	2.2	3.19		
	(注2) NDC	濃度 (Bq/cm ³)		2.7×10 ⁻⁴		9.0×10 ⁻⁵	⁶⁰ Co 4.8×10 ⁻⁵ Bq/cm ³
		採水月日		2.15			
		濃度 (Bq/cm ³)		×		×	⁵⁸ Co 6.0×10 ⁻⁵ Bq/cm ³
		採水月日		2.15			
		濃度 (Bq/cm ³)		3.1×10 ⁻⁴		1.0×10 ⁻⁴	¹³⁷ Cs 7.3×10 ⁻⁵ Bq/cm ³
		採水月日		2.15			
積水 メディカル	濃度 (Bq/cm ³)	1.0	7.9×10 ⁻¹	1.2	1.0	³ H 1.1×10 ⁻¹ ~ 1.3×10 ⁻¹ Bq/cm ³	
	採水月日	1.17	2.2	3.15			
	濃度 (Bq/cm ³)	1.2	1.2	8.8×10 ⁻¹	1.1	¹⁴ C 6.9×10 ⁻² ~ 8.1×10 ⁻² Bq/cm ³	
	採水月日	1.17	2.2	3.15			

測定者	排水溝	項目	放出状況				分析核種 及びDL
			1月	2月	3月	平均	
水戸原子力事務所	原子力機構 原科研 (第1)	濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	⁶⁰ Co 6.4×10 ⁻⁵
		採水月日	1.6	2.8	3.8		7.8×10 ⁻⁵ Bq/cm ³
	〃 (第2)	濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	³ H 5.0×10 ⁻³
		採水月日	1.6	2.8	3.8		5.6×10 ⁻⁵ Bq/cm ³
		濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	⁷ Be 8.5×10 ⁻⁴
		採水月日	1.6	2.8	3.8		9.3×10 ⁻⁴ Bq/cm ³
		濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	¹⁴ C 2.5×10 ⁻³
		採水月日	1.6	2.8	3.8		2.6×10 ⁻³ Bq/cm ³
		濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	⁶⁰ Co 6.6×10 ⁻⁵
		採水月日	1.6	2.8	3.8		7.5×10 ⁻⁵ Bq/cm ³
	濃度 (Bq/cm ³)	7.8×10 ⁻⁴	8.0×10 ⁻⁴	7.8×10 ⁻⁴	7.9×10 ⁻⁴	¹³⁷ Cs 6.7×10 ⁻⁵	
	採水月日	1.6	2.8	3.8		7.9×10 ⁻⁵ Bq/cm ³	
	〃 (第3)	濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	⁶⁰ Co 6.4×10 ⁻⁵
		採水月日	1.18	2.8	3.7		7.1×10 ⁻⁵ Bq/cm ³
	原子力機構 大洗 (北地区)	濃度 (Bq/cm ³)	×	1.0×10 ⁻²	×	6.8×10 ⁻³	³ H 5.2×10 ⁻³
		採水月日	1.6	2.8	3.8		5.4×10 ⁻³ Bq/cm ³
		濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	⁶⁰ Co 6.3×10 ⁻⁵
		採水月日	1.6	2.8	3.8		7.4×10 ⁻⁵ Bq/cm ³
		濃度 (Bq/cm ³)	7.1×10 ⁻⁴	6.9×10 ⁻⁴	7.1×10 ⁻⁴	7.0×10 ⁻⁴	¹³⁷ Cs 7.2×10 ⁻⁵
		採水月日	1.6	2.8	3.8		1.0×10 ⁻⁴ Bq/cm ³
積水 メデイカル	濃度 (Bq/cm ³)	1.5	7.3×10 ⁻¹	2.0	1.4	³ H 5.0×10 ⁻³	
	採水月日	1.6	2.8	3.8		5.6×10 ⁻³ Bq/cm ³	

測定者	排水溝	項目	放出状況				分析核種 及びDL
			1月	2月	3月	平均	
水戸原 子力 事務 所	積水 メデイカル	濃度 (Bq/cm ³)	2.3×10 ⁻¹	1.2	9.8×10 ⁻¹	8.0×10 ⁻¹	¹⁴ C 2.5×10 ⁻³
		採水月日	1.6	2.8	3.8		2.6×10 ⁻³ Bq/cm ³
	原電 (東海)	濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	³ H 5.4×10 ⁻³
		採水月日	1.6	2.9	3.8		5.6×10 ⁻³ Bq/cm ³
		濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	⁶⁰ Co 7.4×10 ⁻⁵
		採水月日	1.6	2.9	3.8		8.6×10 ⁻⁵ Bq/cm ³
		濃度 (Bq/cm ³)	6.9×10 ⁻⁴	5.9×10 ⁻⁴	6.4×10 ⁻⁴	6.4×10 ⁻⁴	¹³⁷ Cs 7.5×10 ⁻⁵
		採水月日	1.6	2.9	3.8		1.1×10 ⁻⁴ Bq/cm ³
	〃 (東海第二)	濃度 (Bq/cm ³)	×	1.7×10 ⁻²	6.6×10 ⁻³	9.7×10 ⁻³	³ H 5.4×10 ⁻³
		採水月日	1.6	2.9	3.8		5.6×10 ⁻³ Bq/cm ³
		濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	⁵⁴ Mn 6.3×10 ⁻⁵
		採水月日	1.6	2.9	3.8		1.2×10 ⁻⁴ Bq/cm ³
		濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×	⁶⁰ Co 7.4×10 ⁻⁵
		採水月日	1.6	2.9	3.8		8.4×10 ⁻⁵ Bq/cm ³
濃度 (Bq/cm ³)		7.1×10 ⁻⁴	6.8×10 ⁻⁴	7.2×10 ⁻⁴	7.0×10 ⁻⁴	¹³⁷ Cs 7.1×10 ⁻⁵	
採水月日		1.6	2.9	3.8		1.1×10 ⁻⁴ Bq/cm ³	

注：県

(注1) JCOについては、1月、2月の排水の放出なし。

(注2) NDCについては、1月、3月の排水の放出なし。

3-2-1" 排水中の放射性核種分析結果

(その他検出された核種)

測定者	排水溝	項目	放出状況				分析核種 及びDL	
			1月	2月	3月	平均		
(注1) 原子力 機構 原科 研	第1	平均濃度 (Bq/cm ³)	(3カ月合成試料)			4.4×10 ⁻⁹	⁹⁰ Sr	
		放出量(実測分) (MBq)				計 7.0×10 ⁻⁴	5.4×10 ⁻⁵ Bq/cm ³	
		平均濃度 (Bq/cm ³)	/	4.0×10 ⁻⁶	/	/	¹³⁷ Cs	
		放出量(実測分) (MBq)	/	2.1×10 ⁻¹	/	計 2.1×10 ⁻¹	3.4×10 ⁻³ Bq/cm ³	
		平均濃度 (Bq/cm ³)	/	1.2×10 ⁻⁷	/	/	²³² Th	
		放出量(実測分) (MBq)	/	6.4×10 ⁻³	/	計 6.4×10 ⁻³	2.3×10 ⁻⁴ Bq/cm ³	
	第2	平均濃度 (Bq/cm ³)	1.6×10 ⁻⁶	/	9.2×10 ⁻⁷	/	²² Na 3.0×10 ⁻³	
		放出量(実測分) (MBq)	1.8×10 ⁻¹	/	1.2×10 ⁻¹	計 3.0×10 ⁻¹	3.2×10 ⁻³ Bq/cm ³	
		平均濃度 (Bq/cm ³)	(3カ月合成試料)			1.7×10 ⁻⁸	⁹⁰ Sr	
		放出量(実測分) (MBq)				計 6.1×10 ⁻³	5.4×10 ⁻⁵ Bq/cm ³	
		第3	平均濃度 (Bq/cm ³)	/	4.1×10 ⁻¹	/	/	³ H
			放出量(実測分) (MBq)	/	2.4×10	/	計 2.4×10	1.6×10 ⁻¹ Bq/cm ³
(注2) 原子力機構 サイクル工 研	第1	平均濃度 (Bq/cm ³)	/	/	7.7×10 ⁻⁶	2.9×10 ⁻⁶	¹³⁴ Cs	
		放出量(実測分) (MBq)	/	/	1.1×10 ⁻¹	計 1.1×10 ⁻¹	2.9×10 ⁻⁴ Bq/cm ³	
		平均濃度 (Bq/cm ³)	/	8.2×10 ⁻⁶	1.3×10 ⁻⁵	7.8×10 ⁻⁶	¹³⁷ Cs	
		放出量(実測分) (MBq)	/	1.1×10 ⁻¹	1.9×10 ⁻¹	計 3.0×10 ⁻¹	3.6×10 ⁻⁴ 3.7×10 ⁻⁴ Bq/cm ³	
(注3) 原電	東海第二 発電所	平均濃度 (Bq/cm ³)	1.5×10 ⁻⁶	/	1.7×10 ⁻⁶	/	³⁶ Cl	
		放出量(実測分) (MBq)	4.3×10 ⁻¹	/	5.8×10 ⁻¹	計 1.0	1.5×10 ⁻² Bq/cm ³	

(注1) 原子力機構原科研

第1：希釈倍率 3.3×10³倍

⁹⁰Sr, ¹³⁷Cs：環境シミュレーション試験棟からの廃液

²³²Th：第4研究棟からの廃液

第2：希釈倍率 1.4×10²倍

²²Na：J-PARC施設からの廃液

⁹⁰Sr：再処理特別研究棟からの廃液

第3：希釈倍率 1.1×10倍

³H：核融合炉物理中性子源施設からの廃液

(注2) 原子力機構サイクル工研

連続採取による合成試料, 希釈倍率 8.1×10倍

福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響による。

(注3) 原 電

月合成試料, 希釈倍率 1.7×10^2 倍

^{36}Cl : 雑固体減容処理設備の排ガス洗浄廃液より検出。(東海発電所の燃料被覆材及び減速材(黒鉛)中の不純物(^{35}Cl)の放射化)

参考) 排液中又は排水中の濃度限度

試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則等の規定に基づき、線量限度等を定める告示
(昭和63年7月26日科学技術庁告示第20号、平成17年11月30日文部科学省告示第163号により一部改正)

核種	濃度限度 ^(注1) (Bq/cm ³)	核種	濃度限度 (Bq/cm ³)	核種	濃度限度 (Bq/cm ³)
³ H	6 × 10 ^(注2)	⁶⁵ Zu	2 × 10 ⁻¹	¹³⁴ Cs	6 × 10 ⁻²
⁷ Be	3 × 10	⁸⁷ Y	2	¹³⁷ Cs	9 × 10 ⁻²
¹⁴ C	2	⁸⁹ Sr	3 × 10 ⁻¹	¹⁴⁴ Ce	2 × 10 ⁻¹
²² Na	3 × 10 ⁻¹	⁹⁰ Sr	3 × 10 ⁻²	¹⁵² Eu	6 × 10 ⁻¹
³⁵ S	1	⁹⁵ Zr	9 × 10 ⁻¹	¹⁵⁴ Eu	4 × 10 ⁻¹
³⁶ Cl	9 × 10 ⁻¹	⁹⁵ Nb	1	¹⁹² Ir	6 × 10 ⁻¹
⁵¹ Cr	2 × 10	^{99m} Tc	4 × 10	²³² Th	4 × 10 ⁻³
⁵⁴ Mn	1	¹⁰³ Ru	1	²³⁴ Th	2 × 10 ⁻¹
⁵⁷ Co	4 × 10	¹⁰⁶ Ru	1 × 10 ⁻¹	U	2 × 10 ⁻²
⁵⁸ Co	1	^{110m} Ag	3 × 10 ⁻¹	²³⁷ Np	9 × 10 ⁻³
⁵⁹ Fe	4 × 10 ⁻¹	¹²⁹ I	9 × 10 ⁻³	²³⁹ Pu	4 × 10 ⁻³
⁶⁰ Co	2 × 10 ⁻¹	¹³¹ I	4 × 10 ⁻²	²⁴¹ Am	5 × 10 ⁻³

(注1) 濃度限度は3ヶ月平均濃度であり、³H以外の核種はその核種において最も低い値である。

(注2) 水としての濃度限度。有機物(メタンを除く)としての濃度限度は2 × 10 Bq/cm³。

3-2-2 排水中の全β放射能測定結果

測定者	評価対象	判断基準
施設者	月最高濃度	2×10^{-2} Bq/cm ³
	月平均濃度	4×10^{-3} Bq/cm ³
県 水戸原子力事務所	測定毎濃度	2×10^{-2} Bq/cm ³

測定者	排水溝	項目	放出状況				主な放出核種及びDL	
			1月	2月	3月	平均		
(注1) 原子力機構原科研	第1	最高濃度 (Bq/cm ³)	2.6×10^{-4}	3.3×10^{-4}	2.9×10^{-4}		⁶⁰ Co 2.3×10^{-5}	
		平均濃度 (Bq/cm ³)	2.2×10^{-4}	2.5×10^{-4}	2.4×10^{-4}	2.4×10^{-4}	2.6×10^{-5} Bq/cm ³	
	第2	最高濃度 (Bq/cm ³)	2.5×10^{-4}	2.4×10^{-4}	×		⁶⁰ Co, ¹³⁷ Cs 2.3×10^{-5}	
		平均濃度 (Bq/cm ³)	2.1×10^{-4}	×	×	2.0×10^{-4}	2.5×10^{-5} Bq/cm ³	
	第3	最高濃度 (Bq/cm ³)	×	2.3×10^{-4}	3.8×10^{-4}		⁶⁰ Co 2.3×10^{-5}	
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	2.2×10^{-4}	2.1×10^{-4}	3.1×10^{-5} Bq/cm ³	
(注2) 原子力機構サイクル工研	第1	最高濃度 (Bq/cm ³)	9.3×10^{-6}	6.5×10^{-6}	6.5×10^{-6}		U 1.8×10^{-4} Bq/cm ³	
		平均濃度 (Bq/cm ³)	5.2×10^{-6}	4.7×10^{-6}	3.2×10^{-6}	4.2×10^{-6}		
		放出量	実測分 (MBq)	5.7×10^{-2}	5.0×10^{-2}	3.6×10^{-2}		計 1.4×10^{-1}
			不検出分 (MBq)	0	1.3×10^{-2}	1.0×10^{-2}		計 2.3×10^{-2}
(注3) 原子力機構大洗	北地区	最高濃度 (Bq/cm ³)	2.7×10^{-4}	3.4×10^{-4}	2.8×10^{-4}		⁶⁰ Co, ¹³⁷ Cs 2.0×10^{-4} Bq/cm ³	
		平均濃度 (Bq/cm ³)	2.5×10^{-4}	2.8×10^{-4}	1.8×10^{-4}	2.4×10^{-4}		
(注4) 原子力機構那珂	貯水槽	最高濃度 (Bq/cm ³)	×				全β 3.5×10^{-3}	
		平均濃度 (Bq/cm ³)	×			×	Bq/cm ³	
メデイカル 積調整槽	調整槽	最高濃度 (Bq/cm ³)	3.8×10^{-4}	3.6×10^{-4}	3.3×10^{-4}		全β 2.0×10^{-4}	
		平均濃度 (Bq/cm ³)	2.8×10^{-4}	2.9×10^{-4}	3.0×10^{-4}	2.9×10^{-4}	Bq/cm ³	

- (注1) 原子力機構原科研
福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響を含む。
- (注2) 原子力機構サイクル工研
第1：希釈倍率 8.1×10 倍。連続採取による合成試料。
福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響を含む。
- (注3) 原子力機構大洗
福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響を含む。
- (注4) 原子力機構那珂
貯水槽：希釈倍率 1.3×10^3 倍。2月、3月は排水の放出なし。

3-2-2' 排水中の全β放射能測定結果

測定者	排水溝	項目	放出状況			
			1月	2月	3月	平均
県	原子力機構原科研 (第1)	濃度 (Bq/cm ³)	2.3×10 ⁻⁴	2.0×10 ⁻⁴	2.1×10 ⁻⁴	2.1×10 ⁻⁴
		採水月日	1.5	2.2	3.2	
	〃 (第2)	濃度 (Bq/cm ³)	3.6×10 ⁻⁴	2.7×10 ⁻⁴	2.9×10 ⁻⁴	2.5×10 ⁻⁴
		採水月日	1.5	2.2	3.2	
		濃度 (Bq/cm ³)	×	×	2.0×10 ⁻⁴	
		採水月日	1.17	2.15	3.15	
	(第3)	濃度 (Bq/cm ³)	2.2×10 ⁻⁴	×	2.0×10 ⁻⁴	2.1×10 ⁻⁴
		採水月日	1.18	2.8	3.15	
	原子力機構サイクル工研 (第1)	濃度 (Bq/cm ³)	6.9×10 ⁻⁴	6.7×10 ⁻⁴	1.4×10 ⁻³	9.2×10 ⁻⁴
		採水月日	1.5	2.2	3.2	
	〃 (第2)	濃度 (Bq/cm ³)	3.6×10 ⁻⁴	4.0×10 ⁻⁴	3.0×10 ⁻⁴	3.5×10 ⁻⁴
		採水月日	1.5	2.2	3.2	
	原子力機構大洗 (北地区)	濃度 (Bq/cm ³)	3.1×10 ⁻⁴	3.5×10 ⁻⁴	2.2×10 ⁻⁴	2.9×10 ⁻⁴
		採水月日	1.5	2.2	3.2	
	三菱原燃	濃度 (Bq/cm ³)	3.4×10 ⁻⁴	7.6×10 ⁻⁴	3.2×10 ⁻⁴	4.7×10 ⁻⁴
		採水月日	1.17	2.2	3.21	
	原燃工	濃度 (Bq/cm ³)	1.2×10 ⁻³	2.8×10 ⁻⁴	6.4×10 ⁻⁴	7.1×10 ⁻⁴
		採水月日	1.17	2.2	3.19	
	JCO (注1)	濃度 (Bq/cm ³)			1.2×10 ⁻³	4.0×10 ⁻⁴
		採水月日			3.8	
NDC (注2)	濃度 (Bq/cm ³)		1.1×10 ⁻³		3.7×10 ⁻⁴	
	採水月日		2.15			
積水メディカル	濃度 (Bq/cm ³)	3.4×10 ⁻⁴	4.8×10 ⁻⁴	3.5×10 ⁻⁴	3.9×10 ⁻⁴	
	採水月日	1.17	2.2	3.15		
住友鉱山 (注3)	濃度 (Bq/cm ³)					
	採水月日					

測定者	排水溝	項目	放出状況			
			1月	2月	3月	平均
水戸原	原子力機構原科研 (第1)	濃度 (Bq/cm ³)	×	3.3×10 ⁻⁴	2.2×10 ⁻⁴	2.5×10 ⁻⁴
		採水月日	1.6	2.8	3.8	
子	〃 (第2)	濃度 (Bq/cm ³)	×	1.4×10 ⁻³	2.6×10 ⁻⁴	6.2×10 ⁻⁴
		採水月日	1.6	2.8	3.8	
原	〃 (第3)	濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×
		採水月日	1.18	2.8	3.7	
力	原子力機構サイクル工研 (第1)	濃度 (Bq/cm ³)	6.7×10 ⁻⁴	5.2×10 ⁻⁴	7.1×10 ⁻⁴	6.3×10 ⁻⁴
		採水月日	1.6	2.8	3.8	
事	原子力機構大洗 (北地区)	濃度 (Bq/cm ³)	2.9×10 ⁻⁴	2.3×10 ⁻⁴	×	2.4×10 ⁻⁴
		採水月日	1.6	2.8	3.8	
務	積水メディカル	濃度 (Bq/cm ³)	5.4×10 ⁻⁴	3.8×10 ⁻⁴	5.5×10 ⁻⁴	4.9×10 ⁻⁴
		採水月日	1.6	2.8	3.8	
所	三菱原燃 (注1)	濃度 (Bq/cm ³)	2.5×10 ⁻⁴	4.0×10 ⁻⁴	7.3×10 ⁻⁴	4.6×10 ⁻⁴
		採水月日	1.12	2.7	3.7	
所	JCO (注2)	濃度 (Bq/cm ³)			×	×
		採水月日			3.8	
所	原燃工 (注3)	濃度 (Bq/cm ³)	1.2×10 ⁻³	6.2×10 ⁻⁴	4.4×10 ⁻⁴	7.5×10 ⁻⁴
		採水月日	1.11	2.2	3.7	

(注1) JCO：1月，2月は排水の放出なし。

(注2) NDC：1月，3月は排水の放出なし。

(注3) 住友鉱山：今期は排水の放出なし。

3-2-3 再処理施設排水中の放射性核種分析結果

測定者	評価対象	判断基準
施設者	3ヶ月放出量	保安規定に定める3ヶ月当たりの最大放出量
県	測定毎濃度	保安規定に定める最大放出濃度

測定者	排水溝	項目	放出状況				分析核種及びDL	
			1月	2月	3月	平均		
(注) 原子力 機構 サイクル 工 研	再 処 理 施 設	平均濃度 (Bq/cm ³)		2.4×10	5.0×10	4.0×10	³ H	
		放出量	実測分 (MBq)	0	1.4×10 ⁴	4.7×10 ⁴	計 6.1×10 ⁴	3.7
			不検出分 (MBq)	0	7.0×10	2.0×10 ²	計 2.7×10 ²	Bq/cm ³
		平均濃度 (Bq/cm ³)		×	×	×	⁸⁹ Sr	
		放出量	実測分 (MBq)	0	0	0	計 0	2.2×10 ⁻³
			不検出分 (MBq)	0	1.3	2.1	計 3.4	Bq/cm ³
		平均濃度 (Bq/cm ³)		×	×	×	⁹⁰ Sr	
		放出量	実測分 (MBq)	0	0	0	計 0	1.1×10 ⁻³
			不検出分 (MBq)	0	6.6×10 ⁻¹	1.0	計 1.7	Bq/cm ³
		平均濃度 (Bq/cm ³)		×	×	×	⁹⁵ Zr	
		放出量	実測分 (MBq)	0	0	0	計 0	2.5×10 ⁻³
			不検出分 (MBq)	0	1.5	2.3	計 3.8	Bq/cm ³
	平均濃度 (Bq/cm ³)		×	×	×	⁹⁵ Nb		
	放出量	実測分 (MBq)	0	0	0	計 0	1.8×10 ⁻³	
		不検出分 (MBq)	0	1.1	1.7	計 2.8	Bq/cm ³	
	平均濃度 (Bq/cm ³)		×	×	×	¹⁰³ Ru		
	放出量	実測分 (MBq)	0	0	0	計 0	1.1×10 ⁻³	
		不検出分 (MBq)	0	6.6×10 ⁻¹	1.0	計 1.7	Bq/cm ³	
	平均濃度 (Bq/cm ³)		×	×	×	¹⁰⁶ Ru - ¹⁰⁶ Rh		
	放出量	実測分 (MBq)	0	0	0	計 0	3.2×10 ⁻²	
		不検出分 (MBq)	0	1.9×10	3.0×10	計 4.9×10	Bq/cm ³	

測定者	排水溝	項目	放出状況				分析核種及びDL	
			1月	2月	3月	平均		
(注) 原子力 機構 サイクル 工研	再処 理 施設	平均濃度 (Bq/cm ³)		1.6×10 ⁻³	×	1.5×10 ⁻³	¹²⁹ I	
		放出量	実測分 (MBq)	0	9.5×10 ⁻¹	0	計 9.5×10 ⁻¹	1.4×10 ⁻³
			不検出分 (MBq)	0	0	1.3	計 1.3	Bq/cm ³
		平均濃度 (Bq/cm ³)		×	×	×	¹³¹ I	
		放出量	実測分 (MBq)	0	0	0	計 0	1.8×10 ⁻³
			不検出分 (MBq)	0	1.1	1.7	計 2.8	Bq/cm ³
		平均濃度 (Bq/cm ³)		×	×	×	¹³⁴ Cs	
		放出量	実測分 (MBq)	0	0	0	計 0	1.1×10 ⁻³
			不検出分 (MBq)	0	6.6×10 ⁻¹	1.0	計 1.7	Bq/cm ³
		平均濃度 (Bq/cm ³)		×	×	×	¹³⁷ Cs	
		放出量	実測分 (MBq)	0	0	0	計 0	1.8×10 ⁻³
			不検出分 (MBq)	0	1.1	1.7	計 2.8	Bq/cm ³
	平均濃度 (Bq/cm ³)		×	×	×	¹⁴¹ Ce		
	放出量	実測分 (MBq)	0	0	0	計 0	2.2×10 ⁻³	
		不検出分 (MBq)	0	1.3	2.1	計 3.4	Bq/cm ³	
	平均濃度 (Bq/cm ³)		×	×	×	¹⁴⁴ Ce - ¹⁴⁴ Pr		
	放出量	実測分 (MBq)	0	0	0	計 0	2.2×10 ⁻²	
		不検出分 (MBq)	0	1.3×10	2.1×10	計 3.4×10	Bq/cm ³	
	平均濃度 (Bq/cm ³)		×	×	×	Pu (α)		
	放出量	実測分 (MBq)	0	0	0	計 0	3.7×10 ⁻⁵	
		不検出分 (MBq)	0	2.2×10 ⁻²	3.5×10 ⁻²	計 5.7×10 ⁻²	Bq/cm ³	

(注) 1月は排水の放出なし。

⁸⁹Sr, ⁹⁰Sr, ¹²⁹I及びPu (α) は月合成試料

測定者	排水溝	項目	放出状況				分析核種及びDL
			1月	2月	3月	平均	
県	(注) 原子力機構 サイクル工研 (再処理施設)	濃度 (Bq/cm ³)		2.4×10	3.8×10	2.6×10	³ H 2.8×10 ⁻¹ ~ 5.7×10 ⁻¹ Bq/cm ³
		採水月日		2.15	3.20		
		濃度 (Bq/cm ³)			9.4×10		
		採水月日			3.26		
		濃度 (Bq/cm ³)		×	×	×	⁹⁵ Zr 1.8×10 ⁻⁴ ~ 3.2×10 ⁻⁴ Bq/cm ³
		採水月日		2.15	3.20		
		濃度 (Bq/cm ³)			×		
		採水月日			3.26		
		濃度 (Bq/cm ³)		×	×	×	⁹⁵ Nb 1.6×10 ⁻⁴ ~ 3.3×10 ⁻⁴ Bq/cm ³
		採水月日		2.15	3.20		
		濃度 (Bq/cm ³)			×		
		採水月日			3.26		
		濃度 (Bq/cm ³)		×	×	×	¹⁰⁶ Ru 7.7×10 ⁻⁴ ~ 1.1×10 ⁻³ Bq/cm ³
		採水月日		2.15	3.20		
		濃度 (Bq/cm ³)			×		
		採水月日			3.26		
		濃度 (Bq/cm ³)		×	×	×	¹³¹ I 4.4×10 ⁻⁴ ~ 6.9×10 ⁻⁴ Bq/cm ³
		採水月日		2.15	3.20		
		濃度 (Bq/cm ³)			×		
		採水月日			3.26		
濃度 (Bq/cm ³)		×	×	×	¹³⁴ Cs 1.7×10 ⁻⁴ ~ 2.4×10 ⁻⁴ Bq/cm ³		
採水月日		2.15	3.20				
濃度 (Bq/cm ³)			×				
採水月日			3.26				

測定者	排水溝	項目	放出状況				分析核種 及びDL
			1月	2月	3月	平均	
県	(注) 原子力機構 サイクル工研 (再処理施設)	濃度 (Bq/cm ³)		×	×	×	¹³⁷ Cs 1.4×10 ⁻⁴ ~ 2.1×10 ⁻⁴ Bq/cm ³
		採水月日		2.15	3.20		
		濃度 (Bq/cm ³)			×		
		採水月日			3.26		
		濃度 (Bq/cm ³)		×	×	×	¹⁴⁴ Ce 3.9×10 ⁻⁴ ~ 7.0×10 ⁻⁴ Bq/cm ³
		採水月日		2.15	3.20		
		濃度 (Bq/cm ³)			×		
		採水月日			3.26		
		濃度 (Bq/cm ³)		4.2×10 ⁻⁵	6.7×10 ⁻⁵	2.3×10 ⁻⁵	Pu (α) 1.3×10 ⁻⁵ ~ 1.7×10 ⁻⁵ Bq/cm ³
		採水月日		2.15	3.20		
		濃度 (Bq/cm ³)			3.1×10 ⁻⁵		
		採水月日			3.26		

(注) 1月の1, 2回目及び2月の2回目は排水の放出なし。

参 考 法 令 値

核燃料物質の加工の事業に関する規則等の規定に基づき、線量限度等を定める告示（平成12年12月26日科学技術庁告示第13号、平成17年11月22日経済産業省告示第293号により一部改正）第9条第2～4項（再処理施設に適用）

海洋放出に起因する線量限度は3ヶ月間につき250マイクロシーベルトとするに基づき、原子力機構サイクル工研再処理施設保安規定では、次表のとおり放出の基準を定めている。

なお、本基準の「1年間の最大放出量」で放射性液体廃棄物を海洋へ放出した場合の実効線量は、年間約5.4マイクロシーベルトに相当する。また、「3ヶ月当たりの最大放出量」は、「1年間の最大放出量」の4分の1に当たる。「最大放出濃度」及び「1日当たりの最大放出量」は、これらを守るための日常の運転管理に係る基準である。

区 分	最大放出濃度 (Bq/cm ³)	1日当たりの 最大放出量 (GBq)	3ヶ月当たりの 最大放出量 (GBq)	1年間の 最大放出量 (GBq)
全α放射能	3.0×10^{-2}	1.1×10^{-2}	1.0	4.1
全β放射能 (³ Hを除く)	1.2×10	3.7	2.4×10^2	9.6×10^2
⁸⁹ Sr	(注1) 2.3×10^{-1}	(注2) 7.0×10^{-2}	4.1	1.6×10
⁹⁰ Sr	(注1) 4.8×10^{-1}	(注2) 1.4×10^{-1}	8.1	3.2×10
⁹⁵ Zr - ⁹⁵ Nb	5.9×10^{-1}	1.7×10^{-1}	1.0×10	4.1×10
¹⁰³ Ru	9.3×10^{-1}	2.7×10^{-1}	1.6×10	6.4×10
¹⁰⁶ Ru - ¹⁰⁶ Rh	7.4	2.1	1.3×10^2	5.1×10^2
¹³⁴ Cs	8.5×10^{-1}	2.5×10^{-1}	1.5×10	6.0×10
¹³⁷ Cs	7.8×10^{-1}	2.3×10^{-1}	1.4×10	5.5×10
¹⁴¹ Ce	8.1×10^{-2}	2.4×10^{-2}	1.5	5.9
¹⁴⁴ Ce - ¹⁴⁴ Pr	1.7	5.2×10^{-1}	3.0×10	1.2×10^2
³ H	2.5×10^4	7.4×10^3	4.7×10^5	1.9×10^6
¹²⁹ I	(注1) 3.7×10^{-1}	(注2) 1.1×10^{-1}	6.7	2.7×10
¹³¹ I	1.6	5.2×10^{-1}	3.0×10	1.2×10^2
Pu (α)	(注1) 3.0×10^{-2}	(注2) 1.1×10^{-2}	5.9×10^{-1}	2.3

(注1) 1ヶ月平均1日最大放出濃度

(注2) 1ヶ月平均1日最大放出量

3-2-4 再処理施設排水中の全β放射能測定結果

測定者	評価対象	再処理排水に係わる低減化目標値
施設者	月最高濃度	10 Bq/cm ³
	月平均濃度	4 Bq/cm ³
県	測定毎濃度	10 Bq/cm ³

測定者	排水溝	項目	放出状況				主な放出核種及びDL	
			1月	2月	3月	平均		
原子力機構サイクル工研	再処理施設	最高濃度 (Bq/cm ³)		×	×		2.2×10 ⁻² Bq/cm ³	
		平均濃度 (Bq/cm ³)		×	×	×		
		放出量	実測分 (MBq)	0	0	0		計 0
			不検出分 (MBq)	0	1.3×10	2.1×10		計 3.4×10

(注) 1月は排水の放出なし。

3-2-4' 再処理施設排水中の全β放射能測定結果

測定者	排水溝	項目	放出状況			
			1月	2月	3月	平均
県	原子力機構サイクル工研 (再処理施設)	濃度 (Bq/cm ³)		×	×	×
		採水月日		2.15	3.2	
		濃度 (Bq/cm ³)			×	
		採水月日			3.26	

(注) 1月の1, 2回目及び2月の2回目は排水の放出なし。

3-2-5 排水中の全 γ 放射能連続測定結果

測定者	排水溝	項目		放出状況			
				1月	2月	3月	平均
県	原子力機構 原科研 (第2)	降雨時	最高濃度 (Bq/cm ³)	4.6×10^{-2}	1.2×10^{-1}	1.1×10^{-1}	
			平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	2.1×10^{-2}	2.0×10^{-2}
		降雨時以外	最高濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	
			平均濃度 (Bq/cm ³)	×	×	×	×
	原子力機構 サイクル工研 (再処理施設)	排水期 時間	最高濃度 (Bq/cm ³)		×	×	
			平均濃度 (Bq/cm ³)		×	×	×
	原子力機構 大洗 (北地区)	降雨時	最高濃度 (Bq/cm ³)	1.8×10^{-1}	1.3×10^{-1}	1.5×10^{-1}	
			平均濃度 (Bq/cm ³)	8.8×10^{-2}	8.6×10^{-2}	8.6×10^{-2}	8.7×10^{-2}
		降雨時以外	最高濃度 (Bq/cm ³)	9.3×10^{-2}	9.1×10^{-2}	1.1×10^{-1}	
			平均濃度 (Bq/cm ³)	8.6×10^{-2}	8.2×10^{-2}	7.8×10^{-2}	8.2×10^{-2}
	原電 (東海第二)	降雨時	最高濃度 (Bq/cm ³)	1.2×10^{-2}	1.6×10^{-2}	1.3×10^{-2}	
			平均濃度 (Bq/cm ³)	1.1×10^{-2}	×	×	×
降雨時以外		最高濃度 (Bq/cm ³)	1.4×10^{-2}	1.1×10^{-2}	1.2×10^{-2}		
		平均濃度 (Bq/cm ³)	1.1×10^{-2}	×	×	×	

(注1) 原子力機構サイクル工研：1月は排水の放出なし。

(注2) 測定値は、福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響を含む。

平成23年度第4四半期における排気・排水から検出された核種を福島第一原子力発電所事故起因とする理由
(排水)

事業所名	排水溝名	福島第一原発事故起因とする核種名	福島第一原発事故起因とする(各事業所起因でない)理由
原子力機構 サイクル工研	第1排水溝 (プルトニウム燃料第二開発室、プルトニウム燃料第三開発室、安全管理棟、ウラン焼却施設、ウラン系廃棄物貯蔵施設、洗濯場)	^{134}Cs , ^{137}Cs	○プルトニウム燃料第二開発室、プルトニウム燃料第三開発室、ウラン焼却施設、ウラン系廃棄物貯蔵施設、洗濯場は ^{134}Cs , ^{137}Cs の使用許可を取っておらず、使用実績もない。 ○安全管理棟は本四半期における、 ^{134}Cs , ^{137}Cs の使用実績はない。
原子力機構 大洗	北地区 (JMTR, HTTR, 常陽, FMF)	^{137}Cs	(JMTR, HTTR及び常陽) ○それぞれの原子炉は、施設定期検査中であり、放射性物質の放出を伴う運転等は実施されていない。 (FMF) ○燃料ピン切断作業やピンパンクチャータスタ等の放射性物質の放出を伴う運転は実施されなかった。 (全施設共通) ○管理区域からの排水については、 ^3H 以外は検出されていない。 ○主要核種である ^{60}Co が検出されていない。
原子力機構 東海発電所	東海発電所	^{137}Cs	○廃止措置中であり、全燃料が取り出されている。 ○放射性物質の所外放出を伴うような設備の損傷はない。 ○ ^{60}Co 等の放射化生成物は放出前の排水測定において検出されていない。
原子力機構 東海第二発電所	東海第二発電所	^{137}Cs	○東北地方太平洋沖地震により停止し、5月21日から第25回定期検査中である。 ○放射性物質の所外放出を伴うような設備の損傷はない。 ○ ^{60}Co 等の放射化生成物は放出前の排水測定において検出されていない。
原子力機構 燃料工	排水ポンド	全 β (Th, Pa)	○排水設備は健全である。 ○Thを使用する施設は、HTR燃料製造施設であるが、2003年以降Thの取扱はなく、Thは原料貯蔵庫に保存されている。なお、保管状況に異常は認められていない。 ○Uの娘核種であるTh, Paを全ベータ測定で確認しているが、Uは検出されていない。

Ⅲ－２ 長期的変動調査結果

１ 環境における測定結果

１－１ 空間γ線量測定結果

１－１－２ 積算線量測定結果

測定者	評価対象	平常の変動幅の上限
県・施設者	6ヶ月積算値	下表の各地点の値

測定者	測定地点	測定期間	測定値(mGy)		平常の変動幅(上限) (mGy/6ヶ月)	測定方法
			3ヶ月	計		
県	東海村原子力科学館	9.12～12.19 (98)	0.39 (0.36)	0.69	0.16	蛍光ガラス線量計
		12.19～3.12 (84)	0.30 (0.33)			
	〃 東海中学校	9.12～12.19 (98)	0.31 (0.29)	0.55	0.15	〃
		12.19～3.12 (84)	0.24 (0.26)			
	〃 舟石川小学校	9.12～12.19 (98)	0.28 (0.26)	0.51	0.17	〃
		12.19～3.12 (84)	0.23 (0.25)			
	那珂市第一中学校	9.12～12.19 (98)	0.19 (0.17)	0.34 (0.33)	0.15	〃
		12.19～3.12 (84)	0.15 (0.16)			
	〃 額田小学校	9.12～12.19 (98)	0.15 (0.14)	0.28	0.18	〃
		12.19～3.12 (84)	0.13 (0.14)			
	〃 第二中学校	9.12～12.19 (98)	0.16 (0.15)	0.29	0.13	〃
		12.19～3.12 (84)	0.13 (0.14)			
	〃 本米崎小学校	9.12～12.19 (98)	0.18 (0.17)	0.33	0.17	〃
		12.19～3.12 (84)	0.15 (0.16)			
	〃 笠松運動公園	9.12～12.19 (98)	0.19 (0.18)	0.34	0.15	〃
		12.19～3.12 (84)	0.15 (0.16)			
	〃 瓜連小学校	9.12～12.19 (98)	0.16 (0.14)	0.29 (0.28)	0.13	〃
		12.19～3.12 (84)	0.13 (0.14)			
	日立市日立商業高等学校	9.12～12.19 (98)	0.39 (0.36)	0.70	0.16	〃
		12.19～3.12 (84)	0.31 (0.34)			
〃 日立第二高等学校	9.12～12.19 (98)	0.27 (0.25)	0.49 (0.48)	0.17	〃	
	12.19～3.12 (84)	0.22 (0.23)				
〃 大久保小学校	9.12～12.19 (98)	0.24 (0.22)	0.42	0.15	〃	
	12.19～3.12 (84)	0.18 (0.20)				
常陸太田市峰山中学校	9.12～12.19 (98)	0.20 (0.18)	0.36 (0.35)	0.19	〃	
	12.19～3.12 (84)	0.16 (0.17)				

測定者	測定地点	測定期間	測定値(mGy)		平常の変動幅(上限) (mGy/6ヶ月)	測定方法
			3ヶ月	計		
県	ひたちなか市 勝田中央	9.13 ~ 12.20 (98)	0.29 (0.27)	0.52	0.20	蛍光ガラス線量計
		12.20 ~ 3.13 (84)	0.23 (0.25)			
	〃 漁業無線局	9.13 ~ 12.20 (98)	0.48 (0.44)	0.85 (0.84)	0.14	〃
		12.20 ~ 3.13 (84)	0.37 (0.40)			
	〃 阿字ヶ浦中学校	9.13 ~ 12.20 (98)	0.64 (0.59)	1.1	0.15	〃
		12.20 ~ 3.13 (84)	0.49 (0.53)			
	〃 那珂湊総合支所	9.13 ~ 12.20 (98)	0.31 (0.29)	0.55	0.21	〃
		12.20 ~ 3.13 (84)	0.24 (0.26)			
	大洗町南中学校	9.13 ~ 12.20 (98)	0.25 (0.23)	0.46 (0.45)	0.19	〃
		12.20 ~ 3.13 (84)	0.21 (0.22)			
	〃 磯浜小学校	9.13 ~ 12.20 (98)	0.66 (0.62)	1.2	0.15	〃
		12.20 ~ 3.13 (84)	0.52 (0.56)			
	銚田市旭北小学校	9.13 ~ 12.20 (98)	0.35 (0.33)	0.62	0.16	〃
		12.20 ~ 3.13 (84)	0.27 (0.29)			
	〃 旭南小学校	9.13 ~ 12.20 (98)	0.62 (0.58)	1.1	0.18	〃
		12.20 ~ 3.13 (84)	0.48 (0.52)			
	〃 舟木小学校	9.13 ~ 12.20 (98)	0.40 (0.37)	0.71 (0.70)	0.14	〃
		12.20 ~ 3.13 (84)	0.31 (0.33)			
	水戸市稲荷第一小学校	9.13 ~ 12.20 (98)	0.21 (0.19)	0.37	0.17	〃
		12.20 ~ 3.13 (84)	0.16 (0.18)			
茨城町若宮	9.13 ~ 12.20 (98)	0.18 (0.17)	0.32	0.18	〃	
	12.20 ~ 3.13 (84)	0.14 (0.15)				
〃 沼前小学校	9.13 ~ 12.20 (98)	0.23 (0.21)	0.41	0.14	〃	
	12.20 ~ 3.13 (84)	0.18 (0.20)				
〃 明光中学校	9.13 ~ 12.20 (98)	0.24 (0.22)	0.43	0.18	〃	
	12.20 ~ 3.13 (84)	0.19 (0.21)				
水戸市第五中学校	9.13 ~ 12.20 (98)	0.26 (0.24)	0.46	0.14	〃	
	12.20 ~ 3.13 (84)	0.20 (0.22)				
原子力機構 原科研	周辺監視区域境界 (MP-11)	9.22 ~ 12.22 (91)	0.79	1.6	0.19	〃
		12.22 ~ 3.22 (91)	0.79			
	〃 (Pu研裏)	9.22 ~ 12.22 (91)	0.28	0.54	0.15	〃
		12.22 ~ 3.22 (91)	0.26			

測定者	測定地点	測定期間	測定値(mGy)		平常の変動幅(上限) (mGy/6ヶ月)	測定法
			3ヶ月	計		
原子力 機構 原研	周辺監視区域境界 (MP-17)	9.22 ~ 12.22 (91)	0.42	0.82	0.16	蛍光 ガラス 線量計
		12.22 ~ 3.22 (91)	0.40			
	〃 (MP-18)	9.22 ~ 12.22 (91)	1.3	2.6	0.18	〃
		12.22 ~ 3.22 (91)	1.3			
	〃 (MS-2)	9.22 ~ 12.22 (91)	0.59	1.2	0.20	〃
		12.22 ~ 3.22 (91)	0.56			
	東海村新川下流	9.22 ~ 12.22 (91)	0.39	0.75	0.19	〃
		12.22 ~ 3.22 (91)	0.36			
	〃 宿	9.22 ~ 12.22 (91)	0.29	0.56	0.18	〃
		12.22 ~ 3.22 (91)	0.27			
	〃 阿漕ヶ浦南西	9.22 ~ 12.22 (91)	0.44	0.84	0.12	〃
		12.22 ~ 3.22 (91)	0.40			
	〃 阿漕ヶ浦西	9.22 ~ 12.22 (91)	0.23	0.45	0.17	〃
		12.22 ~ 3.22 (91)	0.22			
	〃 白方	9.22 ~ 12.22 (91)	0.27	0.53	0.18	〃
		12.22 ~ 3.22 (91)	0.26			
	〃 原電グランド北西	9.22 ~ 12.22 (91)	0.20	0.38	0.19	〃
		12.22 ~ 3.22 (91)	0.18			
	〃 川根	9.22 ~ 12.22 (91)	0.26	0.51	0.18	〃
		12.22 ~ 3.22 (91)	0.25			
〃 須和間	9.22 ~ 12.22 (91)	0.19	0.37	0.17	〃	
	12.22 ~ 3.22 (91)	0.18				
〃 亀下	9.22 ~ 12.22 (91)	0.25	0.49	0.22	〃	
	12.22 ~ 3.22 (91)	0.24				
〃 東海中学校	9.22 ~ 12.22 (91)	0.30	0.57	0.14	〃	
	12.22 ~ 3.22 (91)	0.27				
水戸地方気象台	9.22 ~ 12.22 (91)	0.21	0.41	0.15	〃	
	12.22 ~ 3.22 (91)	0.20				
原子力 機構 サイクル工研	周辺監視区域境界 (S-1)	9.27 ~ 12.27 (91)	0.58	1.1	0.20	TLD
		12.27 ~ 3.27 (91)	0.52			
	〃 (S-6)	9.27 ~ 12.27 (91)	0.88	1.7	0.17	〃
		12.27 ~ 3.27 (91)	0.81			

測定者	測定地点	測定期間	測定値(mGy)		平常の変動幅(上限) (mGy/6ヶ月)	測定法
			3ヶ月	計		
原子力機構サイクル工研	周辺監視区域境界 (S-8)	9.27 ~ 12.27 (91)	0.75	1.4	0.17	TLD
		12.27 ~ 3.27 (91)	0.68			
	〃 (S-11)	9.27 ~ 12.27 (91)	0.57	1.1	0.18	〃
		12.27 ~ 3.27 (91)	0.50			
	東海村照沼公民館	9.27 ~ 12.27 (91)	0.30	0.57	0.23	〃
		12.27 ~ 3.27 (91)	0.27			
	〃 川根公民館	9.27 ~ 12.27 (91)	0.29	0.56	0.21	〃
		12.27 ~ 3.27 (91)	0.27			
	〃 須和間公民館	9.27 ~ 12.27 (91)	0.30	0.60	0.19	〃
		12.27 ~ 3.27 (91)	0.30			
	〃 外宿公民館	9.27 ~ 12.27 (91)	0.19	0.37	0.19	〃
		12.27 ~ 3.27 (91)	0.18			
	〃 中丸小学校	9.27 ~ 12.27 (91)	0.24	0.45	0.18	〃
		12.27 ~ 3.27 (91)	0.21			
	〃 東海中学校	9.27 ~ 12.27 (91)	0.33	0.63	0.15	〃
		12.27 ~ 3.27 (91)	0.30			
	〃 合同庁舎 (旧役場)	9.27 ~ 12.27 (91)	0.24	0.46	0.23	〃
		12.27 ~ 3.27 (91)	0.22			
	ひたちなか市長砂公民館	9.27 ~ 12.27 (91)	0.25	0.47	0.20	〃
		12.27 ~ 3.27 (91)	0.22			
	〃 足崎公民館	9.27 ~ 12.27 (91)	0.32	0.61	0.21	〃
		12.27 ~ 3.27 (91)	0.29			
	〃 前渡小学校	9.27 ~ 12.27 (91)	0.46	0.85	0.22	〃
		12.27 ~ 3.27 (91)	0.39			
	〃 高野小学校	9.27 ~ 12.27 (91)	0.24	0.45	0.21	〃
		12.27 ~ 3.27 (91)	0.21			
	〃 佐野小学校	9.27 ~ 12.27 (91)	0.19	0.36	0.17	〃
		12.27 ~ 3.27 (91)	0.17			
〃 市役所	9.27 ~ 12.27 (91)	0.32	0.59	0.20	〃	
	12.27 ~ 3.27 (91)	0.27				
水戸市石川 (旧環境監視センター)	9.27 ~ 12.27 (91)	0.27	0.52	0.20	〃	
	12.27 ~ 3.27 (91)	0.25				

測定者	測定地点	測定期間	測定値(mGy)		平常の変動幅(上限) (mGy/6ヶ月)	測定方法
			3ヶ月	計		
原 子 力 機 構 大 洗	周辺監視区域境界 (敷地北)	9.22 ~ 12.22 (91)	0.44	0.87	0.18	TLD
		12.22 ~ 3.22 (91)	0.43			
	〃 (北門)	9.22 ~ 12.22 (91)	0.29	0.65	0.16	〃
		12.22 ~ 3.22 (91)	0.36			
	〃 (敷地東)	9.22 ~ 12.22 (91)	1.7	3.4	0.16	〃
		12.22 ~ 3.22 (91)	1.7			
	〃 (敷地南)	9.22 ~ 12.22 (91)	0.67	1.3	0.14	〃
		12.22 ~ 3.22 (91)	0.66			
	〃 (敷地西)	9.22 ~ 12.22 (91)	0.47	0.92	0.16	〃
		12.22 ~ 3.22 (91)	0.45			
	〃 (排水監視施設)	9.22 ~ 12.22 (91)	0.80	1.6	0.17	〃
		12.22 ~ 3.22 (91)	0.76			
	〃 (No. 1)	9.22 ~ 12.22 (91)	0.93	1.7	0.17	〃
		12.22 ~ 3.22 (91)	0.80			
	〃 (No. 2)	9.22 ~ 12.22 (91)	0.57	1.1	0.16	〃
		12.22 ~ 3.22 (91)	0.52			
	大洗町南中学校	9.22 ~ 12.22 (91)	0.23	0.46	0.19	〃
		12.22 ~ 3.22 (91)	0.23			
	〃北松川	9.26 ~ 12.22 (87)	0.19 (0.20)	0.38 (0.39)	0.20	〃
		12.22 ~ 3.22 (91)	0.19			
銚田市上釜	9.22 ~ 12.22 (91)	0.36	0.69	0.15	〃	
	12.22 ~ 3.22 (91)	0.33				
大洗町成田	9.22 ~ 12.22 (91)	0.72	1.4	0.15	〃	
	12.22 ~ 3.22 (91)	0.71				
〃夏海	9.22 ~ 12.22 (91)	0.17	0.35	0.22	〃	
	12.22 ~ 3.22 (91)	0.18				
銚田市下太田	9.22 ~ 12.22 (91)	0.22	0.43	0.16	〃	
	12.22 ~ 3.22 (91)	0.21				
原子力 機構 那珂	周辺監視区域境界 (MP-1)	9.15 ~ 12.15 (91)	0.17	0.34	0.15	〃
		12.15 ~ 3.15 (91)	0.17			
	〃 (MP-2)	9.15 ~ 12.15 (91)	0.20	0.39	0.25	〃
		12.15 ~ 3.15 (91)	0.19			

測定者	測定地点	測定期間	測定値(mGy)		平常の変動幅(上限) (mGy/6ヶ月)	測定法
			3ヶ月	計		
原電	周辺監視区域境界 (MP-A)	9.27 ~ 12.21 (85)	0.33 (0.36)	0.67 (0.70)	0.21	TLD
		12.21 ~ 3.22 (92)	0.34			
	〃 (MP-B)	9.27 ~ 12.21 (85)	0.38 (0.41)	0.77 (0.80)	0.23	〃
		12.21 ~ 3.22 (92)	0.39			
	〃 (MP-C)	9.27 ~ 12.21 (85)	0.45 (0.49)	0.91 (0.94)	0.24	〃
		12.21 ~ 3.22 (92)	0.46 (0.45)			
	〃 (MP-D)	9.27 ~ 12.21 (85)	0.46 (0.50)	0.92 (0.96)	0.20	〃
		12.21 ~ 3.22 (92)	0.46			
	東海村東海中学校	9.27 ~ 12.21 (85)	0.29 (0.32)	0.58 (0.61)	0.14	〃
		12.21 ~ 3.22 (92)	0.29			
	〃 原電グラウンド	9.27 ~ 12.21 (85)	0.41 (0.44)	0.81 (0.84)	0.21	〃
		12.21 ~ 3.22 (92)	0.40			
	〃 豊岡	9.27 ~ 12.21 (85)	0.20 (0.22)	0.40 (0.42)	0.26	〃
		12.21 ~ 3.22 (92)	0.20			
	〃 二軒茶屋	9.27 ~ 12.21 (85)	0.17 (0.18)	0.35 (0.36)	0.17	〃
		12.21 ~ 3.22 (92)	0.18			
日立市 留	9.27 ~ 12.21 (85)	0.24 (0.26)	0.49 (0.51)	0.18	〃	
	12.21 ~ 3.22 (92)	0.25				
〃 東小沢小学校	9.27 ~ 12.21 (85)	0.30 (0.32)	0.60 (0.61)	0.19	〃	
	12.21 ~ 3.22 (92)	0.30 (0.29)				
〃 金沢小学校	9.27 ~ 12.21 (85)	0.21 (0.22)	0.42 (0.43)	0.15	〃	
	12.21 ~ 3.22 (92)	0.21				
ND C	敷地境界(南側)	10.3 ~ 1.5 (94)	0.24 (0.23)	0.43	0.18	〃
		1.5 ~ 4.2 (88)	0.19 (0.20)			
	〃 (東側)	10.3 ~ 1.5 (94)	0.21 (0.20)	0.38	0.19	〃
		1.5 ~ 4.2 (88)	0.17 (0.18)			
東 大	周辺監視区域境界 (MB-1)	10.4 ~ 1.6 (94)	0.30 (0.29)	0.57	0.24	〃
		1.6 ~ 4.3 (88)	0.27 (0.28)			
	〃 (MB-2)	10.4 ~ 1.6 (94)	0.79 (0.77)	1.5	0.24	〃
		1.6 ~ 4.3 (88)	0.74 (0.76)			
〃 (MB-4)	10.4 ~ 1.6 (94)	0.34 (0.33)	0.65	0.22	〃	
	1.6 ~ 4.3 (88)	0.31 (0.32)				



(注1) 測定値は福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響を含み、宇宙線成分及びTLD・蛍光ガラス線量計の自己汚染の寄与分を除く。

(注2) 3ヶ月間の測定値の()は91日当りに換算した値で、6ヶ月間合計の測定値の()は91日当りに換算した3ヶ月間の測定値を合計した場合である。なお、()書きがないものは、91日当りに換算しても値が変わらない場合である。

積算線量 (TLD・蛍光ガラス線量計) 分布図 (平成23年10月~24年3月)


【東海地区】

⊗ 日立二高

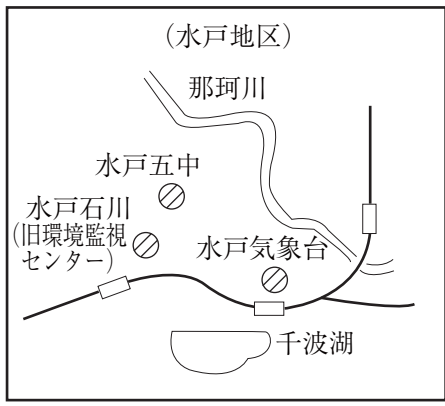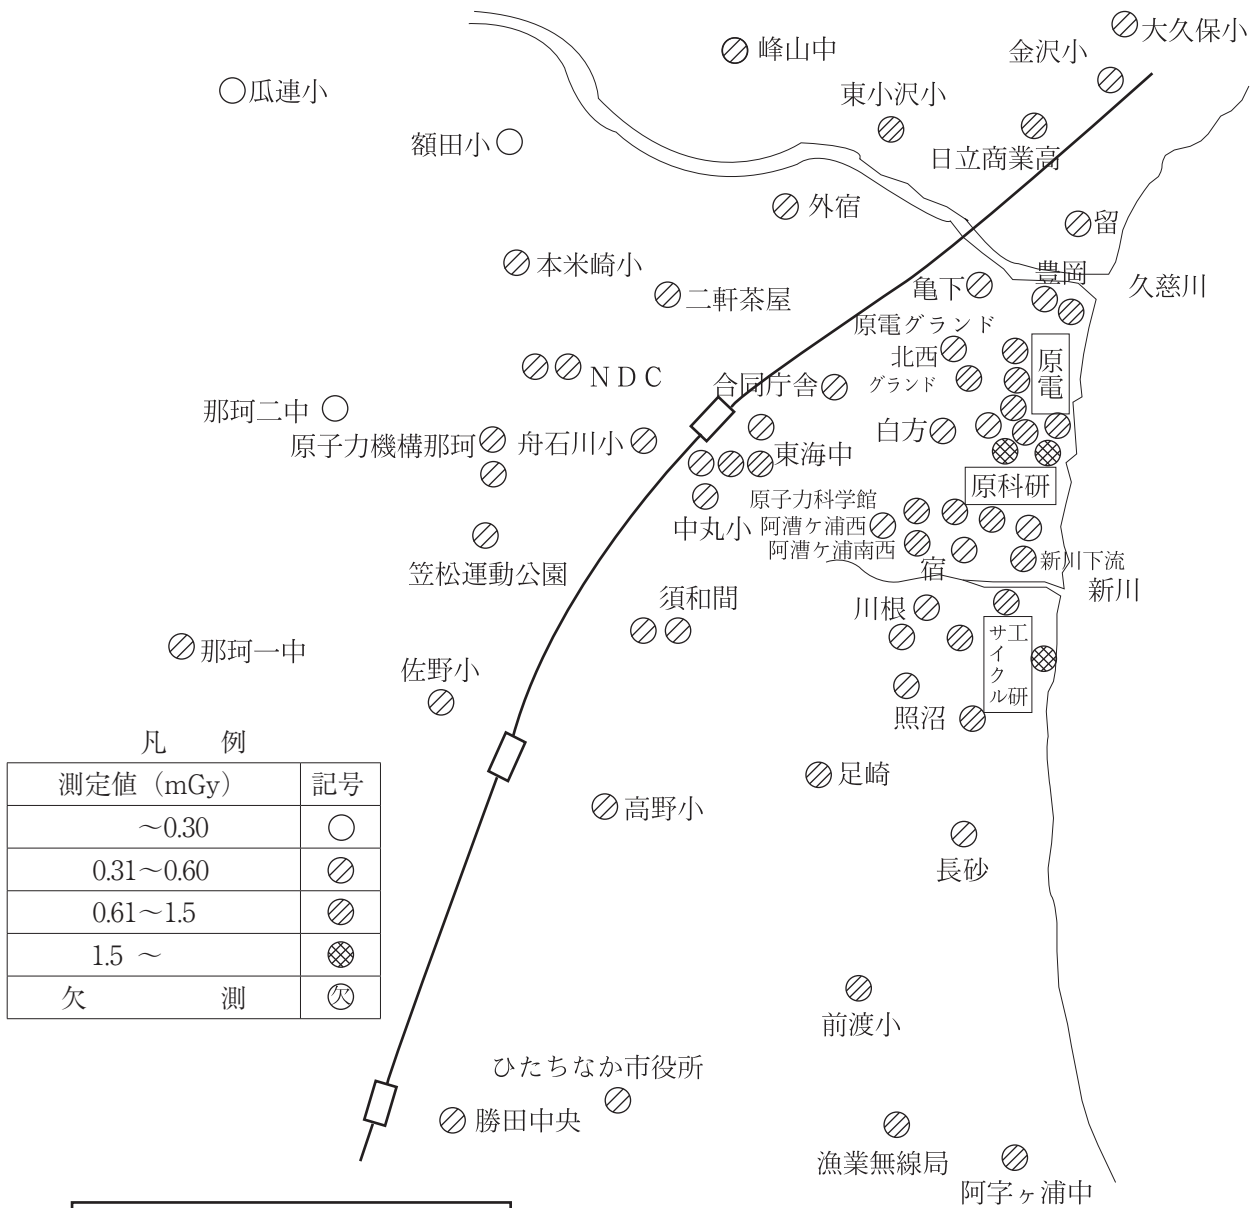


積算線量（TLD・蛍光ガラス線量計）分布図（平成23年10月～24年3月）

【大洗地区】

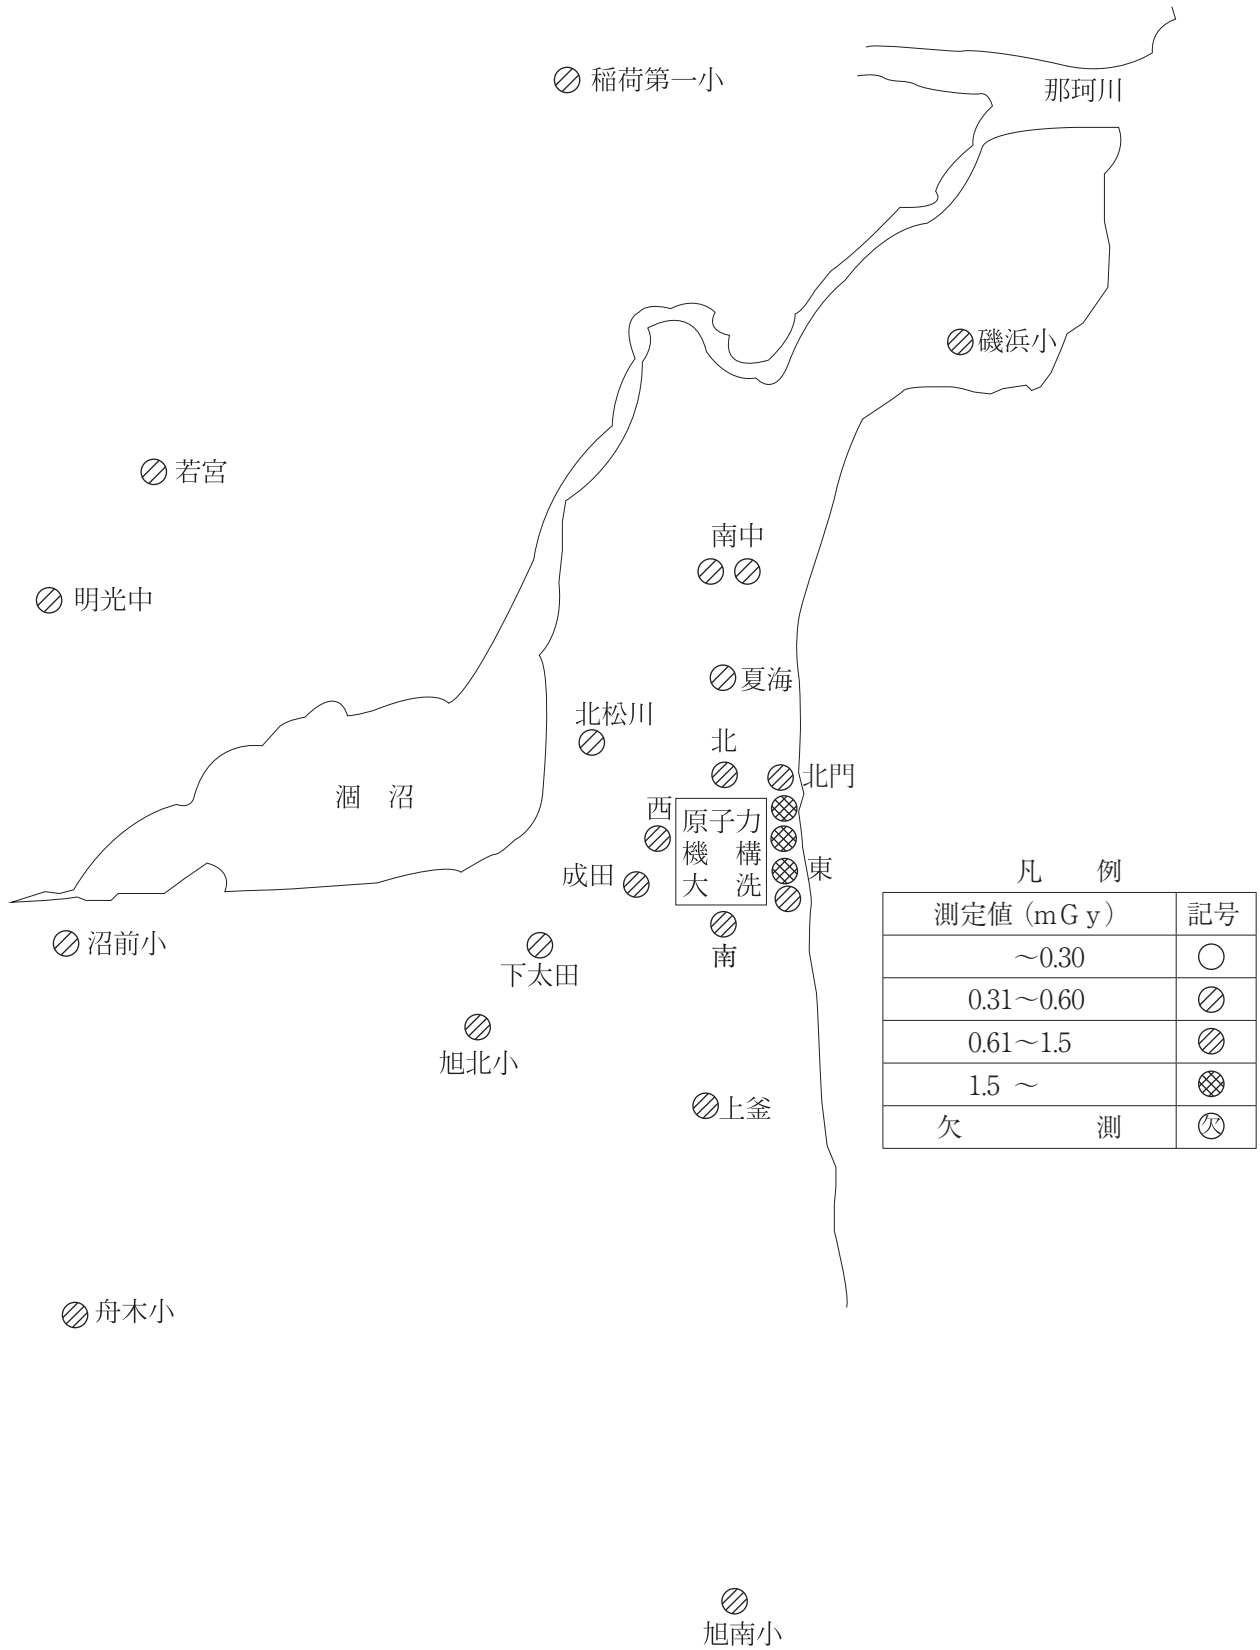


積算線量経年変化

【東海地区】

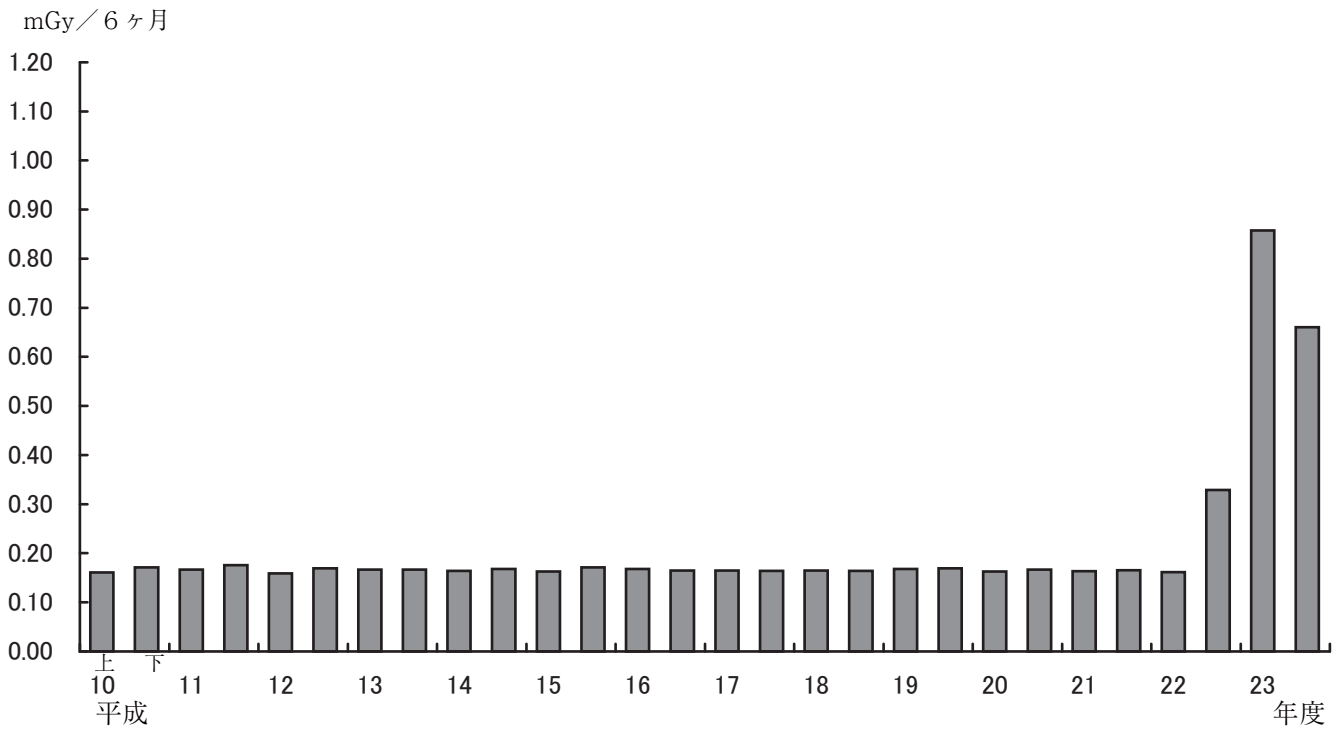

積算線量経年変化

【大洗地区】

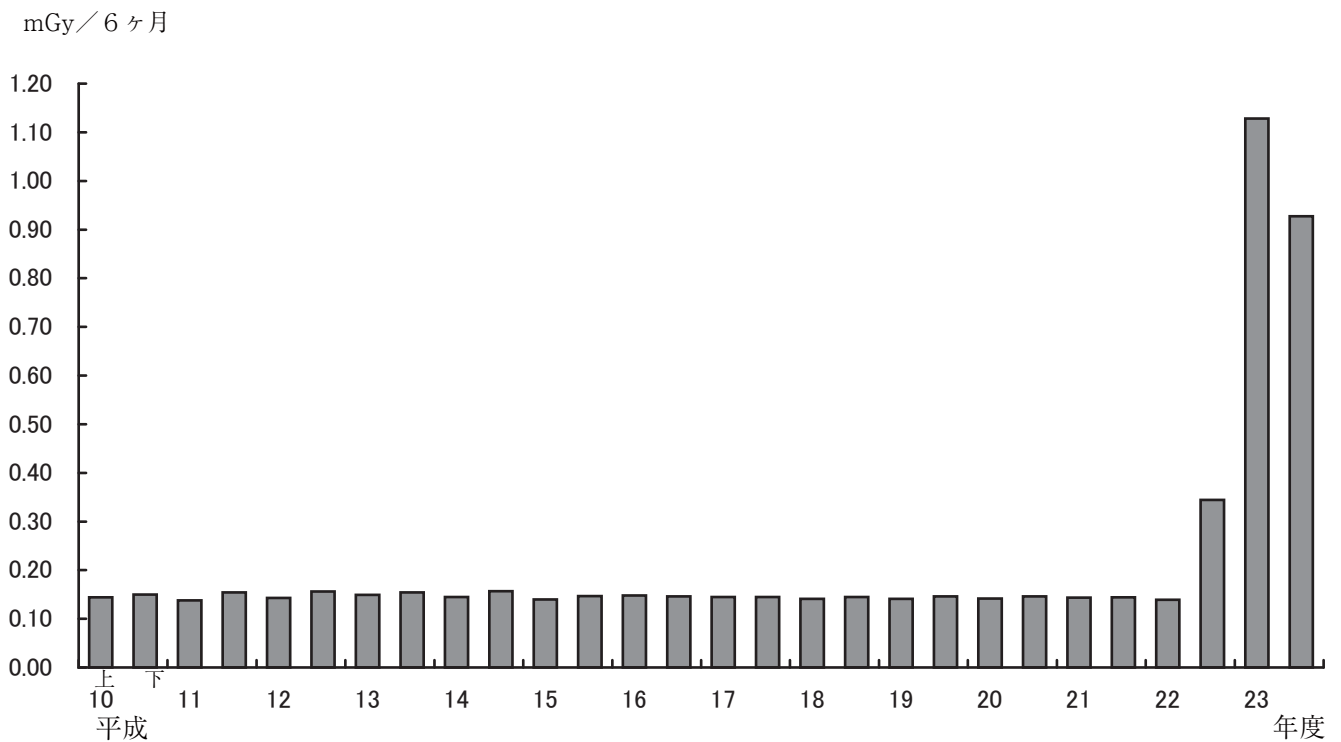

1-2 漁網表面吸収線量率の測定結果

測定者	項目	採取地点	測定期間 (曳航時間)	測定値
原子力機構 サイクル 力工研	γ (nGy/時)	東海沖にて曳航	1.10 ~ 3.21 (33時間)	×
	β (nGy/時)			×

1-3 大気中放射能測定結果


1-3-1 降下塵中の放射性核種分析結果 (^{54}Mn 他)

測定者	採取地点	採取月日	核種・分析値 (Bq/m ²)						
			^{54}Mn	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{137}Cs	^{144}Ce
県	水戸市愛宕町	10.3 ~ 11.1	×	×	×	×	×	12	×
		11.1 ~ 12.1	×	×	×	×	×	34	×
		12.1 ~ 1.4	×	×	×	×	×	55	×
		1.4 ~ 2.1	×	×	×	×	×	19	×
		2.1 ~ 3.1	×	×	×	×	×	17	×
		3.1 ~ 4.2	×	×	×	×	×	62	×
原子力機構 原科研	原子力機構 原科研内	10.3 ~ 11.1	×	×	×	×	×	18	×
		11.1 ~ 12.1	×	×	×	×	×	11	×
		12.1 ~ 1.4	×	×	×	×	×	19	×
		1.4 ~ 2.1	×	×	×	×	×	28	×
		2.1 ~ 3.1	×	×	×	×	×	41	×
		3.1 ~ 4.1	×	×	×	×	×	70	×

測定者	採取地点	採取月日	核種・分析値 (Bq/m ²)						
			⁵⁴ Mn	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce
原子力 機構 大洗	原子力機構 大洗構内	10. 3 ~ 11. 1	×	×	×	×	×	26	×
		11. 1 ~ 12. 1	×	×	×	×	×	9.0	×
		12. 1 ~ 1. 4	×	×	×	×	×	22	×
		1. 4 ~ 2. 1	×	×	×	×	×	29	×
		2. 1 ~ 3. 1	×	×	×	×	×	44	×
		3. 1 ~ 4. 2	×	×	×	×	×	36	×

(注) 検出された核種は、福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響である。なお、このほかに¹³⁴Csが^s検出された。

降下塵中のCs-137経年変化【水戸】

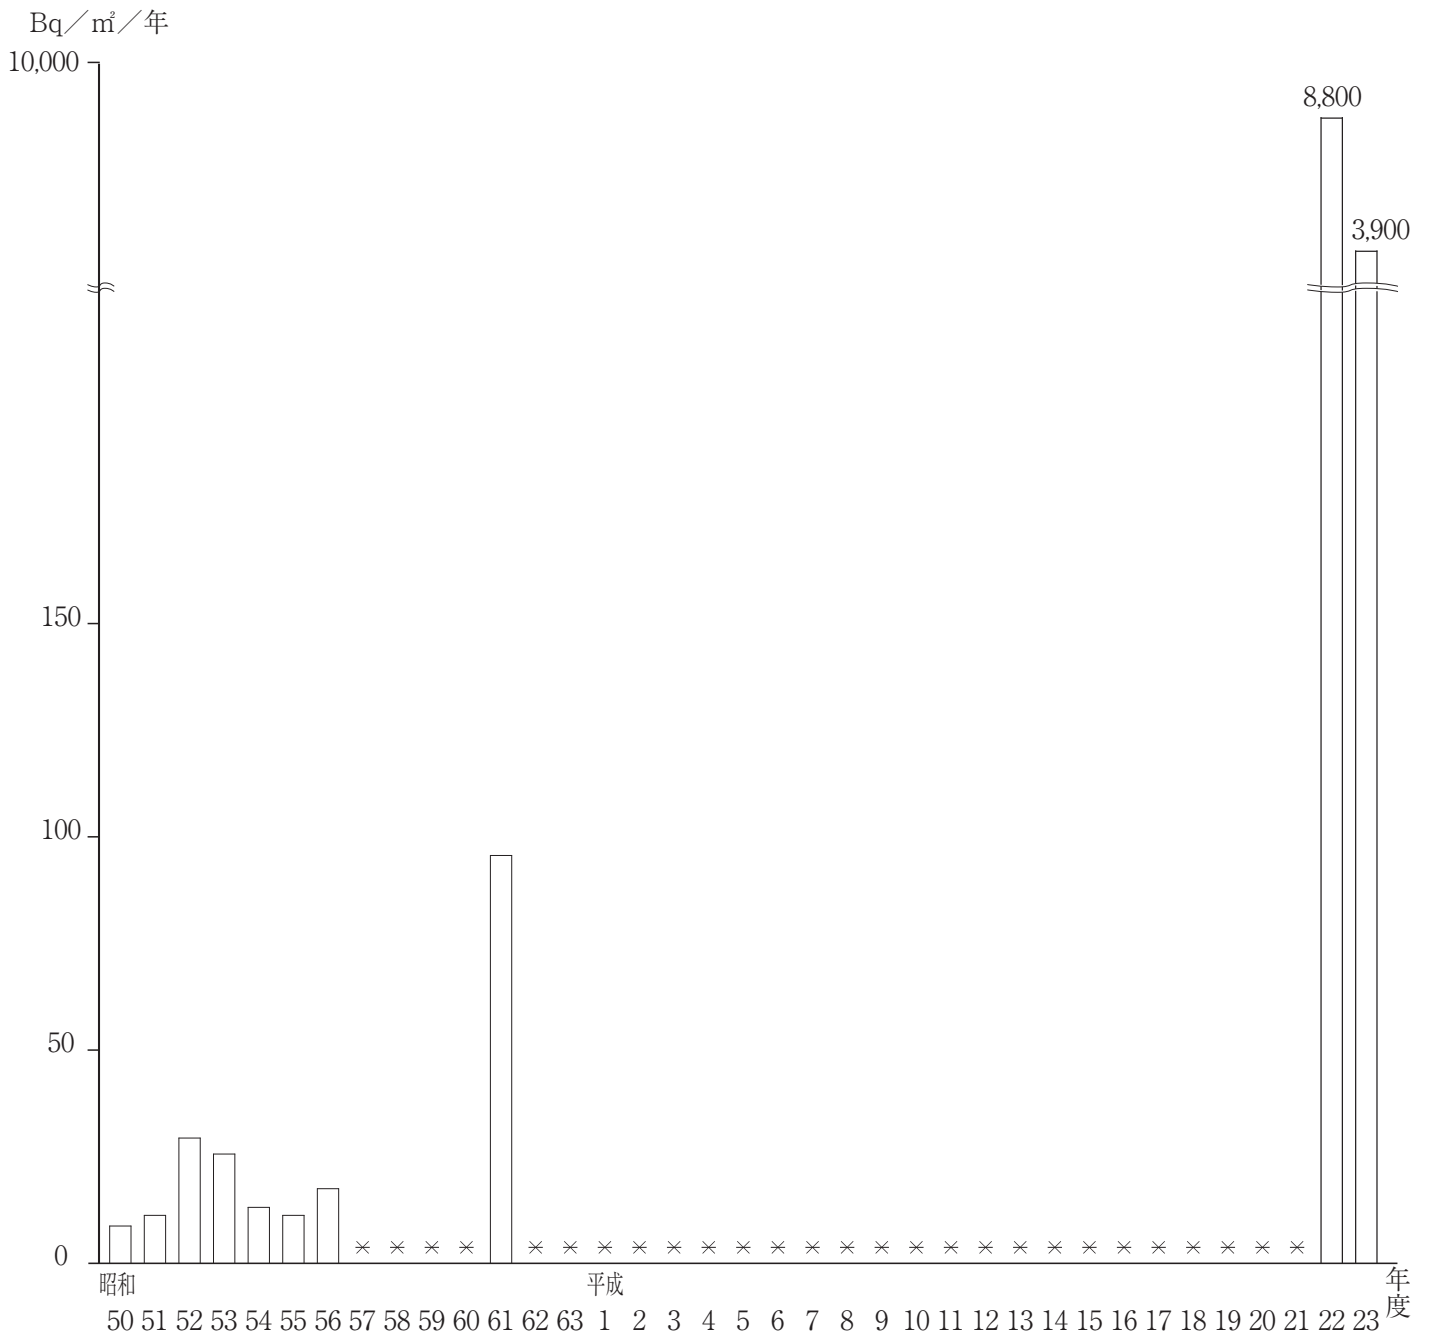

1-4 陸土中の放射能測定結果

1-4-2 河底土中の放射性核種分析結果 (⁵⁴Mn他)

測定者	採取地点	採取月日	分析値 (Bq/kg・乾)				
			⁵⁴ Mn	⁶⁰ Co	¹⁰⁶ Ru	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce
原子力機構 サイクル工研	東海村新川河口	10.14	×	×	×	61	×

(注) 検出された核種は、福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響を含む。なお、このほかにも¹³⁴Csが検出された。

1-4-3 海岸砂中の放射性核種分析結果 (⁵⁴Mn他)

測定者	採取地点	採取月日	分析値 (Bq/kg・乾)				
			⁵⁴ Mn	⁶⁰ Co	¹⁰⁶ Ru	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce
県	大洗町大貫	1.5	×	×	×	11	×

(注) 検出された核種は、福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響を含む。なお、このほかにも¹³⁴Csが検出された。

1-5 陸水中の放射能測定結果

1-5-1 河川水及び湖沼水中の放射性核種分析結果 (⁵⁴Mn他)

測定者	採水地点	採水月日	水温 (°C)	塩素量 (%)	核種分析値 (Bq/L)					
					³ H	⁵⁴ Mn	⁶⁰ Co	¹⁰⁶ Ru	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce
県	那珂川下流 (国田大橋)	10.19	17.0	/	×	×	×	×	0.02	×
原子力機構 サイクル工研	新川河口	10.14	18.6	0.282	×	×	×	×	0.061	×
	阿漕ヶ浦	10.14	21.1	/	×	×	×	×	0.10	×
原子力機構 大洗	濁沼 (北松川)	10.19	18.7	0.07	×	×	×	×	0.047	×

(注) 検出された核種は、福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響を含む。なお、このほかにも¹³⁴Csが検出された。

1-5-2 飲料水中の放射性核種分析結果 (⁵⁴Mn他)

測定者	種別	採水地点	採水月日	水温 (°C)	核種分析値 (Bq/L)					
					⁵⁴ Mn	⁶⁰ Co	¹⁰⁶ Ru	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	U
JCO	井戸	東海村舟石川	10.13	21.0	/	/	/	/	/	×
		東海村村松	10.13	18.0	/	/	/	/	/	×
三菱原燃 原燃工	水	東海村舟石川	10.13	21.0	/	/	/	/	/	×
		東海村川根	10.20	19.0	/	/	/	/	/	×

1-6 海洋における放射能測定結果


1-6-2 海底土中の放射性核種分析結果 (⁵⁴Mn他)

測定者	採取海域	採取 月日	分 析 値 (Bq/kg・乾)									
			⁵⁴ Mn	⁶⁰ Co	⁹⁰ Sr	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	Pu	
県	久慈沖(A)	2.20	×	×	×	×	×	×	×	210	×	0.55
	サイクル工研沖(G)	2.20	×	×	×	×	×	×	×	530	×	1.3
	阿字ヶ浦沖(I)	2.20	×	×	×	×	×	×	×	64	×	0.76
	那珂湊沖(J)	2.20	×	×	×	×	×	×	×	270	×	0.43
	大貫沖(K)	2.20	×	×	×	×	×	×	×	21	×	0.28
	再処理排水放出口周辺(P)	1.25	×	×	×	×	×	×	×	120	×	0.47
原子力機構 原科 研	原科 研 沖(C)	1.25	×	×	×	×	×	×	×	40	×	0.26
原子力機構 サイクル工 研	原子力機構 サイクル工研沖(F)	1.27	×	×	×	×	×	×	×	91	×	0.39
	長砂沖(H)	1.27	×	×	×	×	×	×	×	27	×	0.44
	再処理排水放出口周辺(P)	1.25	×	×	×	×	×	×	×	96	×	0.40
原子力機構 大 洗	原子力機構 大洗沖(L)	1.13	×	×	×	×	×	×	×	26	×	
	〃(M)	1.13	×	×	×	×	×	×	×	27	×	
原 電	原 電 沖(B)	1.13	×	×	×	×	×	×	×	70	×	


(注1) 採取海域：()内は採取海域記号。採取地点は152ページの図を参照。

(注2) ¹³⁷Csは福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響を含む。なお、このほかに^{110m}Ag及び¹³⁴Csが検出された。


海底土中のCs-137濃度の経年変化 (県測定分)

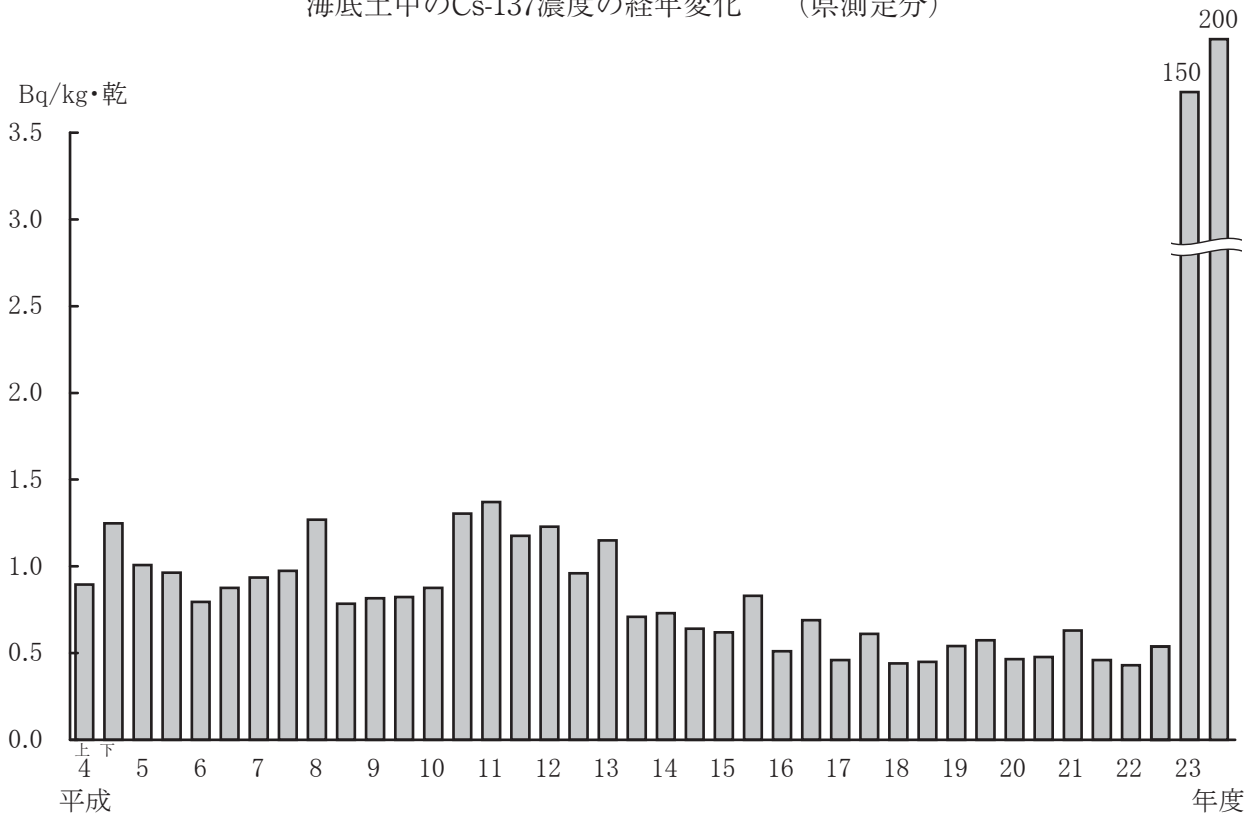


海底土中のPu濃度の経年変化 (県測定分)

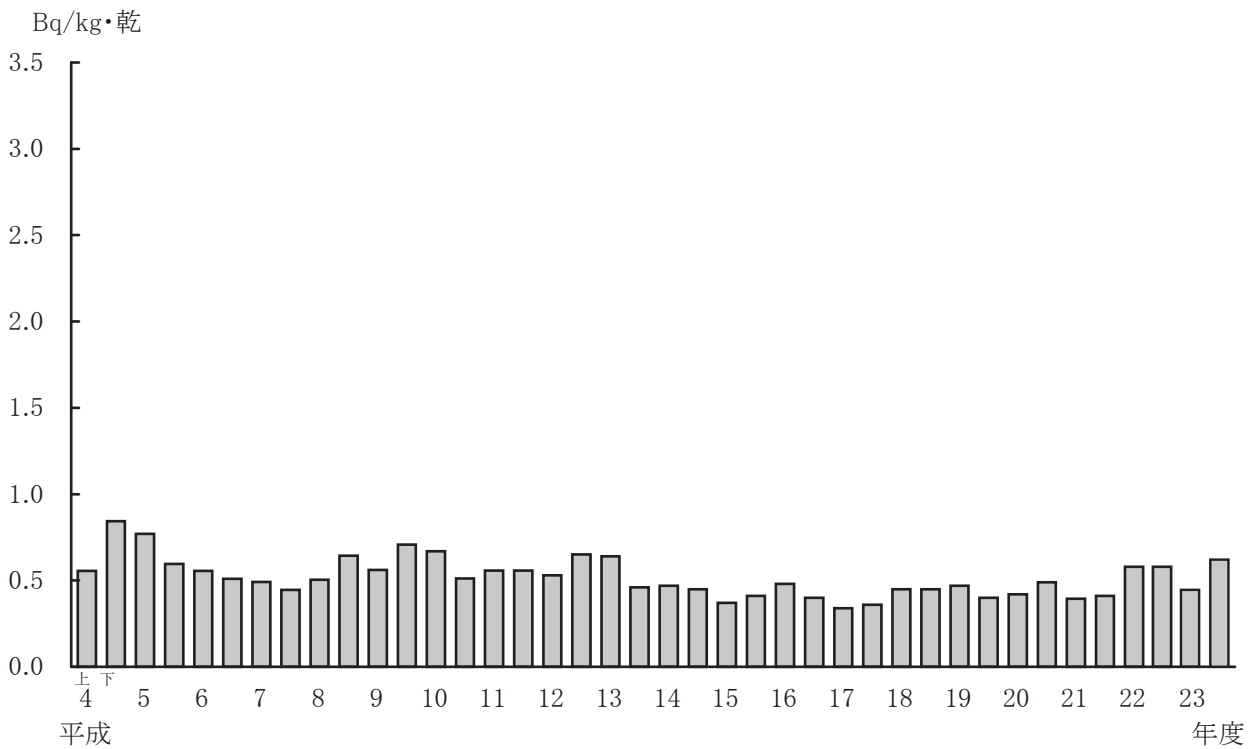

海底土採取地点（大洗地区）

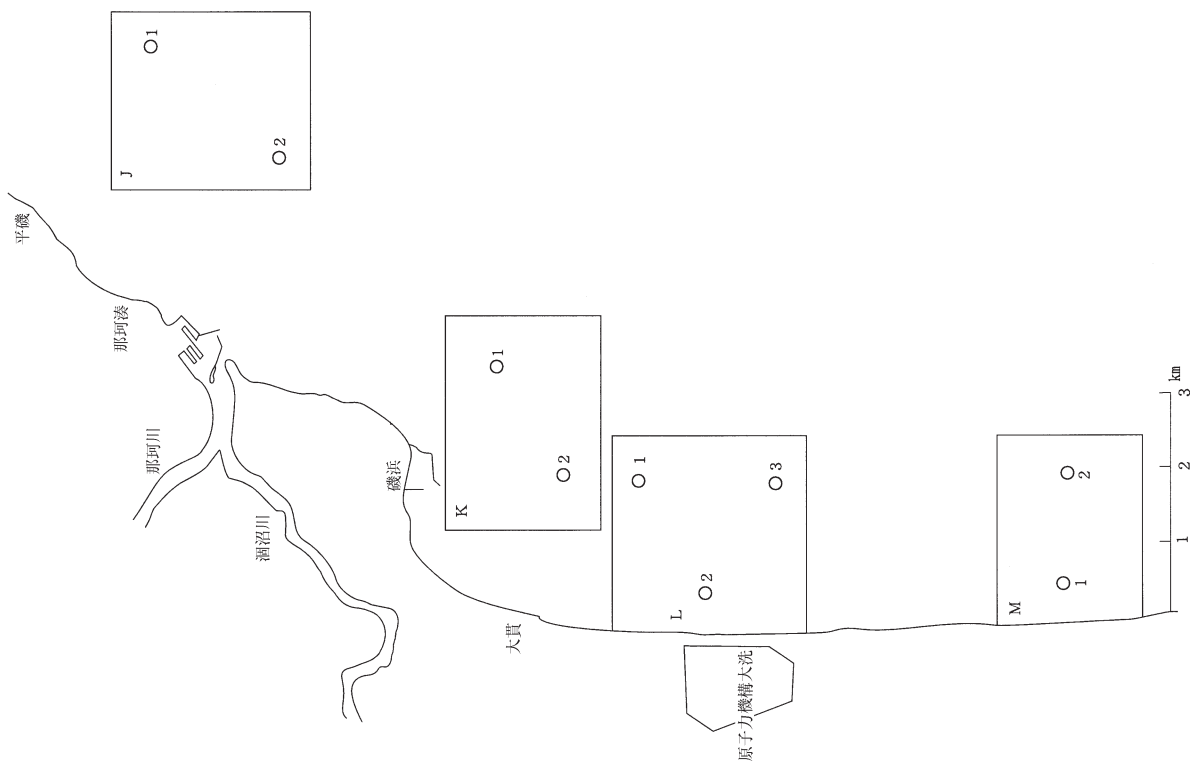

海底土採取地点（東海地区）

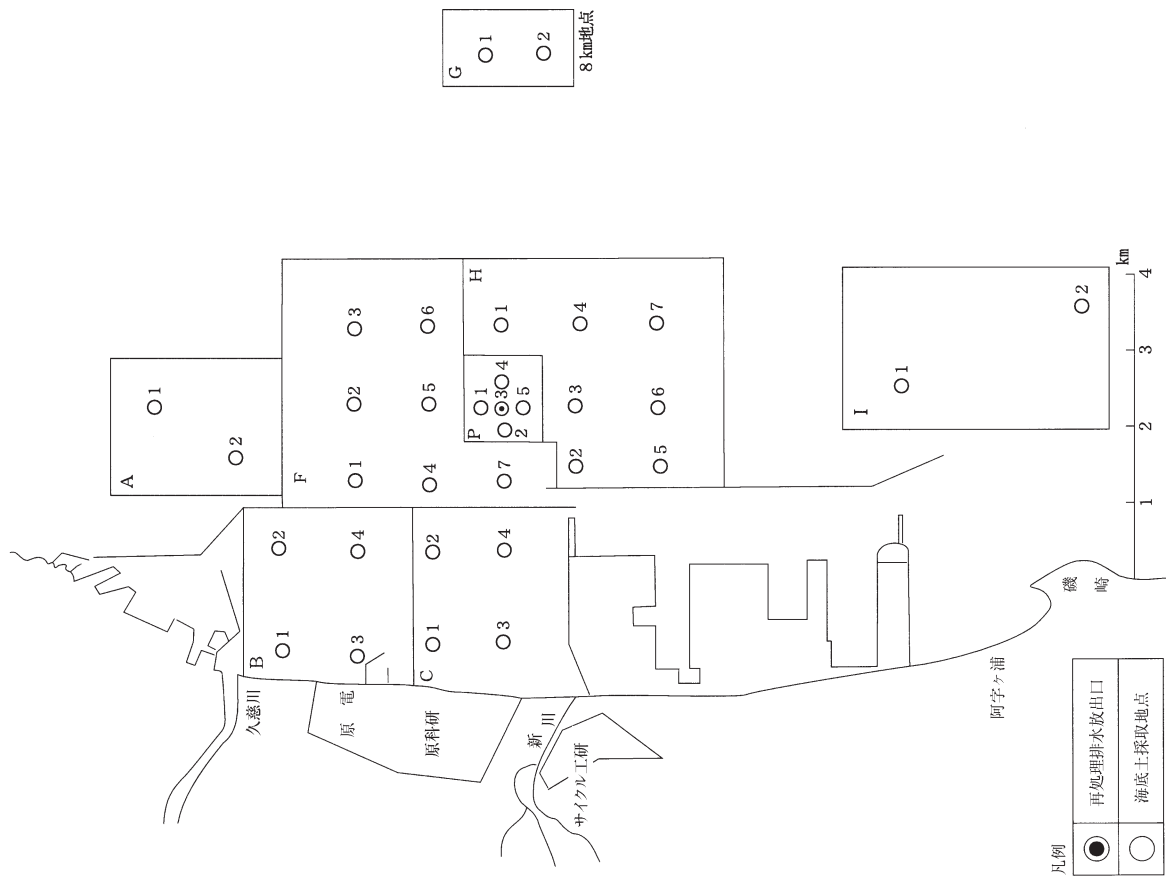

凡例

●	再処理排水放出口
○	海底土採取地点

G O1 O2
8 km地点

1-7 排水口近辺土砂中の放射性核種分析結果 (⁵⁴Mn他)

測定者	排水溝	採取 月日	分 析 値 (Bq/kg・乾)							
			⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁶⁰ Co	⁹⁰ Sr	¹³⁷ Cs	¹⁵² Eu	¹⁵⁴ Eu	U
原子力機構 原 科 研	第 1	1.16	/	/	×	/	/	/	/	/
	第 2	1.16	/	/	×	/	4.9	/	/	/
	第 3	1.16	/	/	×	/	/	/	/	/
原子力機構 大	原子力機構大洗	1.5	/	/	×	/	6.1	/	/	/
原 電	東海発電所	1.16	/	/	×	×	5.2	×	×	/
	東海第二発電所	1.16	×	×	×	/	/	/	/	/
三菱原燃	JCO・三菱原燃・ 原燃工・ 積水メディカル 共同排水溝	1.11	/	/	/	/	/	/	/	×

(注) ¹³⁷Csは福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響を含む。¹³⁷Csは原子力機構原科研の第1, 第3排水溝及び東海第二発電所排水溝近辺土砂でも検出された。なお, 原子力機構原科研, 原子力機構大洗及び原電の排水溝近辺土砂から¹³⁴Csが検出された。

2 敷地内における測定結果

2-1 空間 γ 線量測定結果

2-1-1 積算線量測定結果

測定者	評価対象	平常の変動幅の上限
施設者	6ヶ月積算値	下表の各地点の値

測定者	測定地点	測定期間	測定値 (mGy)		平常の変動幅 (上限) (mGy/6ヶ月)	測定方法
			3ヶ月	計		
原子力機構 原 科 研	MS-1	9.22~12.22(91)	0.69	1.4	0.19	蛍光ガラス 線 量 計
		12.22~ 3.22(91)	0.66			

(注1) 測定値は福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響を含み、宇宙線成分及びTLD・蛍光ガラス線量計の自己汚染の寄与分を除く。

Ⅲ-3 線量の推定結果

1 放出源情報に基づく実効線量

1-1 放射性気体廃棄物による実効線量

事業所名	原子力機構サイクル工研			原子力機構大洗			原電		
	再処理施設	JMTR, HTTR	高速実験炉「常陽」	東海発電所 排気筒	東海発電所 その他排気口	東海第二発電所	評価対象	施設名	評価対象期間
	平成23年4月1日～ 平成24年3月31日	平成23年4月1日～ 平成24年3月31日	平成23年4月1日～ 平成24年3月31日	平成23年4月1日～ 平成24年3月31日	平成23年4月1日～ 平成24年3月31日	平成23年4月1日～ 平成24年3月31日	JRR-2, JRR-3, JRR-4, 燃料 試験施設, NSRR, NUCEF	東海第二発電所	平成23年4月1日～ 平成24年3月31日
	平成23年4月1日～ 平成24年3月31日	平成23年4月1日～ 平成24年3月31日	平成23年4月1日～ 平成24年3月31日	平成23年4月1日～ 平成24年3月31日	平成23年4月1日～ 平成24年3月31日	平成23年4月1日～ 平成24年3月31日		東海発電所 その他排気口	平成23年4月1日～ 平成24年3月31日

外部被ばくによる実効線量	排気筒からの 最大値 (mSv)		排気筒からの 方位		排気筒からの 距離 (km)		最大値 (mSv)	排気筒からの 方位		排気筒からの 距離 (km)		最大値 (mSv)	排気筒からの 方位		排気筒からの 距離 (km)	
	方位	距離	方位	距離	方位	距離		方位	距離	方位	距離		方位	距離	方位	距離
周辺監視区域外における実効線量	0.0000	0.3	NUCEF 南西	0.5	南西	0.5	0.0000	南西	0.5	0.0000	0.5	0.0000	南西	0.5	0.0000	0.5
	0.0000	0.3	NUCEF 南西	0.5	南西	0.5	0.0000	南西	0.5	0.0000	0.5	0.0000	南西	0.5	0.0000	0.5
内部被ばくによる 実効線量	0.0000	0.3	NUCEF 南西	0.5	南西	0.5	0.0000	南西	0.5	0.0000	0.5	0.0000	南西	0.5	0.0000	0.5
	0.0000	0.3	NUCEF 南西	0.5	南西	0.5	0.0000	南西	0.5	0.0000	0.5	0.0000	南西	0.5	0.0000	0.5
計	0.0000	0.3	NUCEF 南西	0.5	南西	0.5	0.0000	南西	0.5	0.0000	0.5	0.0000	南西	0.5	0.0000	0.5
	0.0000	0.3	NUCEF 南西	0.5	南西	0.5	0.0000	南西	0.5	0.0000	0.5	0.0000	南西	0.5	0.0000	0.5

気象条件	原料研観測		サイクル工研観測		原子力機構大洗観測		原電観測	
	平成23年4月1日～ 平成24年3月31日	平成23年4月1日～ 平成24年3月31日	平成23年4月1日～ 平成24年3月31日	平成23年4月1日～ 平成24年3月31日	平成23年4月1日～ 平成24年3月31日	平成23年4月1日～ 平成24年3月31日	平成23年4月1日～ 平成24年3月31日	平成23年4月1日～ 平成24年3月31日
	平成23年4月1日～ 平成24年3月31日	平成23年4月1日～ 平成24年3月31日	平成23年4月1日～ 平成24年3月31日	平成23年4月1日～ 平成24年3月31日	平成23年4月1日～ 平成24年3月31日	平成23年4月1日～ 平成24年3月31日	平成23年4月1日～ 平成24年3月31日	平成23年4月1日～ 平成24年3月31日

(注1) 福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響については評価に含めていない。
(注2) 原子力機構サイクル工研：再処理施設主排気筒ダクト貫通孔からの漏えい現象を踏まえ評価した。
(注3) 原電：参考として「」内に昭和56年4月から昭和57年3月までの気象条件による評価結果を示す。

1-2 放射性液体廃棄物による実効線量

事業所名	原子力機構原科研		原子力機構サイクル工研		原子力機構大洗		電		積水メアィカル	
	原科研第1, 第2, 第3排水溝	再処理施設	北地区排水溝	南地区排水溝	東海発電所	東海第二発電所	燃料3 社共同排水溝	平成23年4月1日～平成24年3月31日	平成23年4月1日～平成24年3月31日	平成23年4月1日～平成24年3月31日
評価対象施設名	0.0003	0.0000	0.0001	0.0000	0.0051	0.0010	0.0022			
評価対象期間	平成23年4月1日～平成24年3月31日	平成23年4月1日～平成24年3月31日	平成23年4月1日～平成24年3月31日	平成23年4月1日～平成24年3月31日	平成23年4月1日～平成24年3月31日	平成23年4月1日～平成24年3月31日	平成23年4月1日～平成24年3月31日			
内部被ばくによる 預託実効線量	0.0003	0.0000	0.0001	0.0000	0.0051	0.0010	0.0022			
外部被ばくによる 実効線量										
計	0.0003	0.0000	0.0001	0.0000	0.0051	0.0010	0.0022			

(注) ¹³⁷Csのみについては、福島第一原子力発電所事故で放出された放出放射性物質の影響を含めて評価している。

2 積算線量による外部被ばく実効線量

評価対象期間：平成23年4月～平成24年3月

		実測に基づく 実効線量 (mSv) (A)	自然放射線 による実効 線量(mSv) (B)	福島原発事故 による実効線 量(mSv) (A-B)	地点数	備 考	
行政区域	東海	東海地区	0.50～1.5	0.18～0.34	0.24～1.3	27	61 東海村，那珂市 日立市，常陸太田市 ひたちなか市 大洗町，銚田市，水戸市 (旧常澄村)，茨城町 水戸市
		日立地区	0.65～1.2	0.19～0.29	0.36～0.95	7	
		ひたちなか地区	0.71～2.0	0.22～0.31	0.47～1.8	10	
	大洗地区	0.59～2.6	0.19～0.29	0.31～2.4	14		
	比較対照地点	0.69～0.96	0.20～0.26	0.49～0.70	3		
施設境界	東海地区	原子力機構 原 科 研	1.0～4.8	0.22～0.29	0.78～4.6	5	21
		原子力機構 サイクル工研	2.0～3.3	0.22～0.28	1.7～3.1	4	
		原 電	1.2～1.8	0.28～0.34	0.91～1.5	4	
	大洗地区	原子力機構 大 洗	1.2～5.4	0.18～0.22	0.99～5.2	8	

(注1) γ 線による外部被ばく実効線量。

(注2) 実効線量への換算は、0.8Sv/Gyとして算出した。(資料1及び参考資料(P.160～P.168)参照)

(注3) 宇宙線成分及び積算線量計の自己汚染の寄与を除く。

3 環境試料中の放射性核種分析結果に基づく成人の預託実効線量

平成23年度は福島第一原子力発電所事故を踏まえ、特別調査として県内全域での調査を実施することとしたため、監視計画に基づく野菜などの調査を実施しなかったことから、当該預託実効線量の算出は行わなかった。

資料1 実効線量算出に用いた測定結果の集計結果

1-1 積算線量（自然放射線の寄与も含む）

区分	地区名		測定者	測定地点	測定値 ^(注1) (mGy)	実効線量 ^(注3) (mSv)	
行政区域	東海地区		県	東海村原子力科学館	1.4 (1.6)	1.3	
				〃 東海中学校	1.2 (1.3)	1.0	
				〃 舟石川小学校	1.1	0.88	
				那珂市第一中学校	0.68 (0.72)	0.58	
				〃 額田小学校	0.58 (0.63)	0.50	
				〃 第二中学校	0.59 (0.64)	0.51	
				〃 本米崎小学校	0.72 (0.77)	0.62	
				〃 笠松運動公園	0.71 (0.77)	0.62	
			〃 瓜連小学校	0.62 (0.65)	0.52		
			原子力機構 原科研	東海村新川下流	1.7 (1.8)	1.4	
				〃 宿	1.3	1.0	
				〃 阿漕ヶ浦南西	1.9	1.5	
				〃 阿漕ヶ浦西	1.0	0.88	
				〃 白方	1.2	0.96	
				〃 原電グラウンド北西	0.87 (0.89)	0.71	
	〃 川根	1.2		0.96			
	〃 須和間	0.82 (0.84)		0.67			
	原子力機構 サイクル工研	東海村照沼公民館	1.4 (1.3)	1.0			
		〃 川根公民館	1.3	1.0			
		〃 須和間公民館	1.5 (1.4)	1.1			
		〃 外宿公民館	0.86 (0.85)	0.68			
		〃 中丸小学校	1.1	0.88			
		〃 合同庁舎	1.1	0.88			
	原電	東海村原電グラウンド	1.8	1.4			
		〃 豊岡	0.88	0.70			
		〃 二軒茶屋	0.79	0.63			
	(平均)				1.1	0.88	
	日立地区		県	日立市日立商業高等学校	1.4 (1.5)	1.2	
				〃 日立第二高等学校	1.0 (1.1)	0.88	
				〃 大久保小学校	0.91 (1.0)	0.80	
常陸太田市峰山中学校				0.76 (0.81)	0.65		
原電			日立市留	1.2	0.96		
			〃 東小沢小学校	1.4	1.1		
			〃 金沢小学校	1.0	0.80		
(平均)				1.1	0.88		

区分	地区名		測定者	測定地点	測定値 ^(注1) (mGy)	実効線量 ^(注3) (mSv)	
行政区域	東海	ひたちなか地区	県	ひたちなか市勝田中央	1.1 (1.2)	0.96	
				〃 漁業無線局	1.8 (1.9)	1.5	
				〃 阿字ヶ浦中学校	2.3 (2.5)	2.0	
				〃 那珂湊総合支所	1.1 (1.2)	0.96	
			原子力機構サイクル工研	ひたちなか市長砂公民館	1.1	0.88	
				〃 足崎公民館	1.4	1.1	
				〃 前渡小学校	2.3 (2.2)	1.8	
				〃 高野小学校	1.0	0.88	
				〃 佐野小学校	0.90 (0.89)	0.71	
				〃 市役所	1.5 (1.4)	1.1	
	(平均)				1.4	1.1	
	大洗地区	県	大洗町南中学校	1.1 (1.2)	0.96		
			〃 磯浜小学校	2.6 (2.8)	2.2		
			銚田市旭北小学校	1.3 (1.4)	1.1		
			〃 旭南小学校	2.3 (2.5)	2.0		
			〃 舟木小学校	1.5 (1.6)	1.3		
			水戸市稲荷第一小学校	0.75 (0.81)	0.65		
			茨城町若宮	0.69 (0.74)	0.59		
			〃 沼前小学校	0.85 (0.91)	0.73		
			〃 明光中学校	0.91 (0.98)	0.78		
			原子力機構大洗	大洗町北松川	0.79 (0.80)	0.64	
		銚田市上釜		1.6	1.3		
		大洗町成田		3.1 (3.2)	2.6		
		〃 夏海		0.74 (0.75)	0.60		
		銚田市下太田		0.94 (0.96)	0.77		
		(平均)				1.5	1.2
		比較対照地点	県	水戸市第五中学校	0.96 (1.0)	0.80	
原科研			水戸市水戸气象台	0.85 (0.86)	0.69		
サイクル工研			水戸市石川(旧環境監視センター)	1.2	0.96		
(平均)				1.0	0.80		
施設境界	原子力機構原科研	原子力機構原科研	周辺監視区域境界 (MP-11)	3.4	2.7		
			〃 (プル研裏)	1.3	1.0		
			〃 (MP-17)	1.9	1.5		
			〃 (MP-18)	5.8 (6.0)	4.8		
			〃 (MS-2)	2.5 (2.6)	2.1		
			(平均)				3.0

区分	地区名		測定者	測定地点	測定値 ^(注1) (mGy)	実効線量 ^(注3) (mSv)
施設境界	東海地区	原子力機構 サイクル サル工研	原子力 サイクル 機工 構研	周辺監視区域境界 (S-1)	2.5	2.0
				〃 (S-6)	4.2 (4.1)	3.3
				〃 (S-8)	3.6 (3.5)	2.8
				〃 (S-11)	2.7 (2.6)	2.1
				(平均)	3.2	2.6
	東海地区	原電	原電	周辺監視区域境界 (MP-A)	1.5	1.2
				〃 (MP-B)	1.7	1.4
				〃 (MP-C)	1.9	1.5
				〃 (MP-D)	2.1 (2.2)	1.8
				(平均)	1.8	1.4
	東海地区	大洗地区	原子力機構 大洗	周辺監視区域境界 (敷地北)	2.0	1.6
				〃 (北門)	1.5	1.2
				〃 (敷地東)	6.7 (6.8)	5.4
				〃 (敷地南)	2.8	2.2
				〃 (敷地西)	2.0	1.6
〃 (排水監視施設)				3.4 (3.5)	2.8	
周辺監視区域境界 (No.1)				3.8 (3.9)	3.1	
〃 (No.2)				2.4 (2.5)	2.0	
(平均)	3.1	2.5				

(注1) 測定値：年間積算

(注2) 測定値の()は、91日当たりに換算した3ヶ月間の測定値を含む場合である。

(注3) 実効線量： γ 線による外部被ばく実効線量。実効線量への換算は、0.8Sv/Gyとし、測定地点毎に0.8を掛けて算出した。

1-1' 積算線量（自然放射線の寄与は含まない；福島第一原子力発電所事故起因のみ）

区分	地区名		測定者	測定地点	測定値 ^(注1) (mGy)	実効線量 ^(注3) (mSv)
行政区域	東海地区	県		東海村原子力科学館	1.3	1.0
			〃	東海中学校	1.0	0.83
			〃	舟石川小学校	0.78	0.62
				那珂市第一中学校	0.46	0.37
			〃	額田小学校	0.30	0.24
			〃	第二中学校	0.39	0.31
			〃	本米崎小学校	0.45	0.36
			〃	笠松運動公園	0.49	0.39
			〃	瓜連小学校	0.40	0.32
		原子力機構 原科研		東海村新川下流	1.5	1.2
			〃	宿	0.97	0.78
			〃	阿漕ヶ浦南西	1.7	1.3
			〃	阿漕ヶ浦西	0.68	0.54
			〃	白方	0.87	0.70
			〃	原電グラウンド北西	0.54	0.43
	〃		川根	0.87	0.70	
	〃		須和間	0.52	0.42	
	原子力機構 サイクル工研		東海村照沼公民館	0.90	0.72	
		〃	川根公民館	0.92	0.74	
		〃	須和間公民館	1.1	0.85	
		〃	外宿公民館	0.48	0.38	
		〃	中丸小学校	0.78	0.62	
		〃	合同庁舎	0.70	0.56	
	原電		東海村原電グラウンド	1.5	1.2	
		〃	豊岡	0.46	0.37	
		〃	二軒茶屋	0.47	0.38	
		(平均)			0.78	0.63
	日立地区	県		日立市日立商業高等学校	1.2	0.95
			〃	日立第二高等学校	0.80	0.64
			〃	大久保小学校	0.72	0.58
			常陸太田市峰山中学校	0.44	0.35	
原電			日立市留	0.88	0.70	
		〃	東小沢小学校	1.1	0.88	
		〃	金沢小学校	0.76	0.61	
(平均)			0.84	0.67		

区分	地区名		測定者	測定地点	測定値 ^(注1) (mGy)	実効線量 ^(注3) (mSv)
行政区域	東海	ひたちなか地区	県	ひたちなか市勝田中央	0.84	0.67
				〃 漁業無線局	1.6	1.3
				〃 阿字ヶ浦中学校	2.2	1.8
				〃 那珂湊総合支所	0.81	0.65
			原子力機構サイクル工研	ひたちなか市長砂公民館	0.74	0.59
				〃 足崎公民館	1.0	0.82
				〃 前渡小学校	1.8	1.5
				〃 高野小学校	0.65	0.52
				〃 佐野小学校	0.59	0.47
				〃 市役所	1.1	0.85
	(平均)			1.1	0.88	
	大洗地区	県	大洗町南中学校	0.85	0.68	
			〃 磯浜小学校	2.5	2.0	
			銚田市旭北小学校	1.1	0.88	
			〃 旭南小学校	2.2	1.7	
			〃 舟木小学校	1.3	1.1	
			水戸市稲荷第一小学校	0.49	0.39	
			茨城町若宮	0.42	0.34	
			〃 沼前小学校	0.65	0.52	
			〃 明光中学校	0.65	0.52	
原子力機構大洗			大洗町北松川	0.45	0.36	
		銚田市上釜	1.4	1.1		
		大洗町成田	2.9	2.4		
		〃 夏海	0.39	0.31		
		銚田市下太田	0.72	0.58		
(平均)			1.1	0.91		
比較対照地点	県	水戸市第五中学校	0.72	0.58		
	原科研	水戸市水戸气象台	0.61	0.49		
	サイクル工研	水戸市石川(旧環境監視センター)	0.87	0.70		
	(平均)			0.73	0.59	
施設境界	原子力機構原科研	原子力機構原科研	周辺監視区域境界 (MP-11)	3.1	2.4	
			〃 (プル研裏)	1.0	0.82	
			〃 (MP-17)	1.6	1.3	
			〃 (MP-18)	5.7	4.6	
			〃 (MS-2)	2.2	1.8	
			(平均)			2.7

区分	地区名		測定者	測定地点	測定値 ^(注1) (mGy)	実効線量 ^(注3) (mSv)
施設境界	東海地区	原子力機構 サイクル サル工研	原子力 サイクル 機工 構研	周辺監視区域境界 (S-1)	2.2	1.7
				〃 (S-6)	3.8	3.1
				〃 (S-8)	3.2	2.6
				〃 (S-11)	2.3	1.8
				(平均)	2.9	2.3
	東海地区	原電	原電	周辺監視区域境界 (MP-A)	1.1	0.91
				〃 (MP-B)	1.3	1.0
				〃 (MP-C)	1.5	1.2
				〃 (MP-D)	1.9	1.5
				(平均)	1.4	1.2
	東海地区	大洗地区	原子力機構 大洗	周辺監視区域境界 (敷地北)	1.7	1.4
				〃 (北門)	1.2	0.99
				〃 (敷地東)	6.5	5.2
				〃 (敷地南)	2.6	2.1
				〃 (敷地西)	1.7	1.4
〃 (排水監視施設)				3.3	2.6	
周辺監視区域境界 (No.1)				3.6	2.9	
〃 (No.2)				2.3	1.8	
(平均)	2.9	2.3				

(注1) 測定値：年間積算

ただし、自然放射線の寄与分としては、各地点における平成17年度から平成21年度の5年間の測定値の平均値とした。

(注2) 測定値は、91日当りに換算した3ヶ月間の換算値を使用した年間積算線量

(注3) 実効線量： γ 線による外部被ばく実効線量。実効線量への換算は、0.8Sv/Gyとし、測定地点毎に0.8を掛けて算出した。

《参考資料》 実効線量算出に用いた測定結果の集計結果

自然放射線量（各地点における過去5年間（平成17年度から平成21年度）の積算線量）

区分	地区名	測定者	測定地点	(mGy)					平均値 (mGy)	実効線量換算 (mSv)
				H21	H20	H19	H18	H17		
行政区域	東海地区	県	東海村原子力科学館	0.30	0.29	0.30	0.31	0.30	0.30	0.24
			〃 東海中学校	0.26	0.25	0.26	0.27	0.24	0.26	0.21
			〃 舟石川小学校	0.32	0.33	0.32	0.31	0.32	0.32	0.26
			那珂市第一中学校	0.25	0.25	0.27	0.27	0.27	0.26	0.21
			〃 額田小学校	0.32	0.32	0.34	0.33	0.34	0.33	0.26
			〃 第二中学校	0.24	0.25	0.26	0.25	0.24	0.25	0.20
			〃 本米崎小学校	0.32	0.32	0.32	0.31	0.32	0.32	0.26
			〃 笠松運動公園	0.28	0.28	0.29	0.28	0.28	0.28	0.22
		〃 瓜連小学校	0.24	0.26	0.25	0.25	0.25	0.25	0.20	
		原子力機構 原科研	東海村新川下流	0.35	0.36	0.35	0.33	0.34	0.35	0.28
			〃 宿	0.32	0.33	0.34	0.32	0.32	0.33	0.26
			〃 阿漕ヶ浦南西	0.24	0.23	0.22	0.20	0.21	0.22	0.18
			〃 阿漕ヶ浦西	0.32	0.32	0.33	0.32	0.32	0.32	0.26
			〃 白方	0.32	0.33	0.34	0.33	0.32	0.33	0.26
			〃 原電グラウンド北西	0.35	0.35	0.36	0.35	0.35	0.35	0.28
			〃 川根	0.32	0.32	0.34	0.33	0.32	0.33	0.26
	〃 須和間		0.31	0.32	0.33	0.32	0.32	0.32	0.26	
	〃 亀下	0.41	0.42	0.42	0.41	0.40	0.41	0.33		
	原子力機構 サイクル工研	東海村照沼公民館	0.42	0.40	0.38	0.41	0.41	0.40	0.32	
		〃 川根公民館	0.38	0.38	0.40	0.37	0.38	0.38	0.30	
		〃 須和間公民館	0.35	0.33	0.36	0.32	0.34	0.34	0.27	
		〃 外宿公民館	0.40	0.35	0.38	0.36	0.38	0.37	0.30	
		〃 中丸小学校	0.32	0.31	0.33	0.31	0.31	0.32	0.26	
		〃 合同庁舎	0.39	0.39	0.43	0.38	0.41	0.40	0.32	
	原電	東海村原電グラウンド	0.35	0.34	0.36	0.36	0.36	0.35	0.28	
		〃 豊岡	0.43	0.41	0.42	0.42	0.44	0.42	0.34	
		〃 二軒茶屋	0.33	0.32	0.32	0.33	0.28	0.32	0.26	
	(平均)								0.33	0.26
	東海地区	県	日立市日立商業高等学校	0.31	0.31	0.30	0.31	0.31	0.31	0.25
			〃 日立第二高等学校	0.30	0.31	0.30	0.31	0.29	0.30	0.24
			〃 大久保小学校	0.28	0.28	0.28	0.27	0.28	0.28	0.22
			常陸太田市峰山中学校	0.36	0.36	0.36	0.35	0.35	0.36	0.29
原電		日立市留	0.32	0.30	0.31	0.32	0.34	0.32	0.26	
		〃 東小沢小学校	0.29	0.29	0.30	0.30	0.31	0.30	0.24	
		〃 金沢小学校	0.24	0.24	0.24	0.24	0.26	0.24	0.19	
(平均)								0.30	0.24	

区分	地区名		測定者	測定地点	(mGy)					平均値 (mGy)	実効線量換算 (mSv)	
					H21	H20	H19	H18	H17			
行政区域	東海	ひたちなか地区	県	ひたちなか市勝田中央	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.29	
				〃 漁業無線局	0.28	0.28	0.28	0.27	0.28	0.28	0.22	
				〃 阿字ヶ浦中学校	0.29	0.30	0.29	0.29	0.28	0.29	0.23	
				〃 那珂湊総合支所	0.40	0.40	0.39	0.39	0.39	0.39	0.31	
			原子力機構サイクル工研	ひたちなか市長砂公民館	0.37	0.36	0.34	0.35	0.38	0.36	0.29	
				〃 足崎公民館	0.35	0.36	0.38	0.37	0.37	0.37	0.30	
				〃 前渡小学校	0.37	0.38	0.39	0.38	0.40	0.38	0.30	
				〃 高野小学校	0.35	0.35	0.37	0.35	0.35	0.35	0.28	
				〃 佐野小学校	0.29	0.30	0.32	0.28	0.29	0.30	0.24	
				〃 市役所	0.33	0.32	0.36	0.34	0.35	0.34	0.27	
	(平均)									0.34	0.27	
	大地	洗区	県	大洗町南中学校	0.35	0.36	0.36	0.35	0.35	0.35	0.28	
				〃 磯浜小学校	0.29	0.28	0.28	0.29	0.28	0.28	0.22	
				銚田市旭北小学校 ^(注4)	0.32		0.30	0.30	0.29	0.30	0.24	
				〃 旭南小学校	0.35	0.34	0.34	0.35	0.35	0.35	0.28	
				〃 舟木小学校	0.27	0.27	0.26	0.27	0.27	0.27	0.22	
				水戸市稲荷第一小学校	0.32	0.32	0.32	0.31	0.32	0.32	0.26	
			原子力機構大洗	茨城町若宮	0.33	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.26	
				〃 沼前小学校	0.25	0.26	0.26	0.27	0.26	0.26	0.21	
				〃 明光中学校	0.33	0.32	0.34	0.34	0.32	0.33	0.26	
大洗町北松川				0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.28		
比較対照地点	比較対照地点	県	水戸市第五中学校	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.22		
		原科研	水戸市水戸气象台	0.26	0.27	0.26	0.24	0.24	0.25	0.20		
		サイクル工研	水戸市石川(旧環境監視センター)	0.32	0.33	0.35	0.34	0.32	0.33	0.26		
		(平均)									0.29	0.23
		(平均)									0.30	0.24
施設境界	原子力機構原科研	原子力機構原科研	周辺監視区域境界 (MP-11)	0.34	0.36	0.35	0.34	0.34	0.35	0.28		
			〃 (プル研裏)	0.28	0.29	0.29	0.28	0.27	0.28	0.22		
			〃 (MP-17)	0.28	0.29	0.30	0.28	0.28	0.29	0.23		
			〃 (MP-18)	0.31	0.31	0.31	0.30	0.30	0.31	0.25		
			〃 (MS-2)	0.36	0.36	0.37	0.35	0.35	0.36	0.29		
		(平均)									0.32	0.25

区分	地区名		測定者	測定地点	(mGy)					平均値 (mGy)	実効線量換算 (mSv)
					H21	H20	H19	H18	H17		
施設境界	東海地区	原子力機構 サイエンス 研究所	原子力機構 サイクル工 機研	周辺監視区域境界 (S-1)	0.35	0.34	0.36	0.35	0.33	0.35	0.28
				〃 (S-6)	0.29	0.27	0.29	0.28	0.28	0.28	0.22
				〃 (S-8)	0.29	0.27	0.29	0.27	0.27	0.28	0.22
				〃 (S-11)	0.32	0.32	0.31	0.31	0.33	0.32	0.26
				(平均)						0.31	0.25
	東海地区	原子力機構 サイエンス 研究所	原子力機構 サイクル工 機研	周辺監視区域境界 (MP-A)	0.36	0.35	0.36	0.37	0.38	0.36	0.29
				〃 (MP-B)	0.40	0.39	0.39	0.40	0.43	0.40	0.32
				〃 (MP-C)	0.41	0.42	0.40	0.42	0.44	0.42	0.34
				〃 (MP-D)	0.34	0.34	0.34	0.35	0.36	0.35	0.28
				(平均)						0.38	0.31
	東海地区	原子力機構 サイエンス 研究所	原子力機構 サイクル工 機研	周辺監視区域境界 (敷地北)	0.28	0.28	0.27	0.26	0.28	0.27	0.22
				〃 (北門)	0.25	0.26	0.25	0.24	0.28	0.26	0.21
				〃 (敷地東)	0.27	0.27	0.26	0.26	0.28	0.27	0.22
				〃 (敷地南)	0.23	0.24	0.23	0.23	0.24	0.23	0.18
				〃 (敷地西)	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.22
				〃 (排水監視施設)	0.24	0.27	0.25	0.26	0.25	0.25	0.20
				周辺監視区域境界 (No.1)	0.27	0.27	0.27	0.26	0.26	0.27	0.22
〃 (No.2)				0.25	0.25	0.25	0.24	0.25	0.25	0.20	
(平均)									0.26	0.21	

(注1) 測定値：年間積算

(注2) 測定値は、91日当たりに換算した3ヶ月間の換算値を使用した年間積算量

(注3) 実効線量： γ 線による外部被ばく実効線量。実効線量への換算は、0.8Sv/Gyとし、測定地点毎に0.8を掛けて算出した。

(注4) 旭北小学校は、平成20年度第1四半期に線量計紛失による欠測があったため、平成20年度を除く4年間の測定結果の平均値として算出した。

1-2 放出源における放出量

1-2-1 放射性気体廃棄物

測定者	施設名	核種	放出量 (GBq)	
			実測分	不検出分
原子力機構 原科 研	JRR-3	希ガス (^{41}Ar)	0	0
	JRR-4	〃	0	0
	NSRR	〃	0	0
	燃料試験施設	希ガス (^{85}Kr)	0	3.6×10^3
	NUCEF	希ガス (^{138}Xe)	0	1.9×10^3
	計		0	5.5×10^3
	JRR-2	^3H	0	0
	JRR-3	〃	1.2×10^2	2.4×10
	計		1.2×10^2	2.4×10
	NSRR	^{131}I	0	8.0×10^{-4}
	燃料試験施設	〃	0	7.5×10^{-4}
	NUCEF	〃	0	1.6×10^{-3}
	計		0	3.2×10^{-3}
原子力機構 サイクル工研	再処理施設	希ガス (^{85}Kr)	1.5	1.4×10^4
	〃	^3H	6.2×10^2	7.5×10
	〃	^{14}C	0	2.3×10^2
	〃	^{131}I	0	2.1×10^{-1}
	〃	^{129}I	0	2.1×10^{-1}
原子力機構 大 洗	JMTR	希ガス (^{41}Ar)	0	1.6×10^3
	HTTR	希ガス (^{88}Kr , ^{138}Xe)	0	1.4×10^3
	計		0	3.0×10^3
	JMTR	^3H	9.5×10^{-1}	
	HTTR	〃	0	1.3×10
	計		9.5×10^{-1}	1.3×10
	HTTR	^{131}I	0	7.7×10^{-4}
	高速実験炉「常陽」	希ガス (^{41}Ar , ^{88}Kr , ^{133}Xe)	0	1.6×10^3
	〃	^{131}I	0	1.7×10^{-3}
原 電	東海発電所 排気筒	^{60}Co	0	2.1×10^{-3}
	〃	^{137}Cs	0	1.5×10^{-3}
	東海発電所 その他排気口	^{60}Co	0	1.9×10^{-3}
	〃	^{137}Cs	0	2.1×10^{-3}
	東海第二発電所	希ガス	0	8.5×10^3
	〃	^{131}I	0	2.0×10^{-2}

1-2-2 放射性液体廃棄物

測定者	施設名	核種	放出量 (GBq)	
			実測分	不検出分
原子力機構 原研	第1排水溝	^{60}Co	0	微
	〃	^{90}Sr	1.6×10^{-6}	
	〃	^{137}Cs (注)	5.1×10^{-4}	
	〃	^{232}Th	2.8×10^{-5}	
	第2排水溝	^3H	5.5×10^1	6.7×10^{-1}
	〃	^7Be	4.0×10^{-1}	9.6×10^{-2}
	〃	^{14}C	0	1.2
	〃	^{60}Co	1.1×10^{-3}	2.7×10^{-2}
	〃	^{137}Cs (注)	1.5×10^{-2}	4.0×10^{-2}
	〃	^{22}Na	6.6×10^{-3}	
	〃	^{54}Mn	9.2×10^{-4}	
	〃	^{90}Sr	5.0×10^{-5}	
	第3排水溝	^{60}Co	0	微
	〃	^3H	2.4×10^{-2}	
	計	^3H	5.5×10^1	6.7×10^{-1}
	〃	^7Be	4.0×10^{-1}	9.6×10^{-2}
	〃	^{14}C	0	1.2
	〃	^{60}Co	1.1×10^{-3}	2.7×10^{-2}
	〃	^{137}Cs (注)	1.6×10^{-2}	4.0×10^{-2}
	〃	^{22}Na	6.6×10^{-3}	
〃	^{54}Mn	9.2×10^{-4}		
〃	^{90}Sr	5.2×10^{-5}		
〃	^{232}Th	2.8×10^{-5}		
〃	^{232}Th	1.5×10^{-5}		
原子力機構 サイクル 工研	再処理施設	^3H	7.0×10	3.7
	〃	^{89}Sr	0	7.9×10^{-3}
	〃	^{90}Sr	0	4.0×10^{-3}
	〃	^{95}Zr	0	9.1×10^{-3}
	〃	^{95}Nb	0	6.6×10^{-3}
	〃	^{103}Ru	0	4.0×10^{-3}
	〃	^{106}Ru - ^{106}Rh	0	1.1×10^{-1}

測定者	施設名	核種	放出量 (GBq)	
			実測分	不検出分
原子力機構サイクル工研	再処理施設	^{129}I	3.2×10^{-3}	2.8×10^{-3}
	〃	^{131}I	0	6.6×10^{-3}
	〃	^{134}Cs	0	4.0×10^{-3}
	〃	^{137}Cs	0	6.6×10^{-3}
	〃	^{141}Ce	0	7.9×10^{-3}
	〃	^{144}Ce - ^{144}Pr	0	7.9×10^{-2}
	〃	Pu (a)	1.2×10^{-4}	7.1×10^{-5}
原子力機構大洗	北地区排水溝	^3H	1.9×10	1.2×10^{-3}
	〃	^{60}Co	0	1.2×10^{-2}
	〃	^{137}Cs	0	1.9×10^{-2}
	南地区排水溝	^{60}Co	0	1.6×10^{-4}
	〃	^{137}Cs	0	1.6×10^{-4}
原電	東海発電所	^{60}Co	0	1.1×10^{-2}
	〃	^{90}Sr	4.3×10^{-6}	
	〃	^{137}Cs	0	1.4×10^{-2}
	〃	^{152}Eu	0	5.6×10^{-2}
	〃	^{154}Eu	0	3.1×10^{-2}
	東海第二発電所	^3H	8.6×10^2	5.5×10^{-1}
	〃	^{51}Cr	0	1.1
	〃	^{54}Mn	0	1.5×10^{-1}
	〃	^{58}Co	0	1.5×10^{-1}
	〃	^{60}Co	0	1.8×10^{-1}
〃	^{36}Cl	2.2×10^{-3}		
積水デタル	排水調整槽	^3H	8.2	0
	〃	^{14}C	1.0×10	0

(注) 福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響を含む。

参考 1 原子力機構再処理施設排水環境影響詳細調査結果

1. 調査目的

再処理施設低レベル廃液の海洋放出に伴う放出口周辺海域における放射能水準の変動を詳細に把握するため、放出口を中心とした一定海域について海水の放射性物質濃度の調査を行う。

2. 調査方法

放出口周辺、東西 3 km、南北10kmの海域において表層30地点で採水し、全 β 放射能（30地点）、トリチウム（30地点）、 ^{137}Cs （7地点）について分析する。

本調査は、原則として毎月上旬に定期的を実施する他、排水中の全 β 放射能濃度が、 $6.11\text{Bq}/\text{cm}^3$ を超えた場合に実施する。

3. 調査結果

当期の調査は、1月10日、2月8日及び3月13日に実施した。

その結果、上記海域の海水中放射性物質濃度の平均値は、全 β 放射能について $0.042\text{Bq}/\text{L}$ 、トリチウムについて検出限界値（ $40\text{Bq}/\text{L}$ ）未満、 ^{137}Cs について $0.034\text{Bq}/\text{L}$ であった。また、放出排水の全 β 放射能濃度が、 $6.11\text{Bq}/\text{cm}^3$ を超えることはなかった。

なお、東京電力福島第一原子力発電所事故の放射性物質放出の影響により、全 β 放射能及び ^{137}Cs が検出された。

採水地点別濃度 (3ヶ月平均値)


採水地点	全β放射能	トリチウム	¹³⁷ Cs
	(Bq/L)	(Bq/L)	(Bq/L)
1	×	×	0.037
2	×	×	
3	0.050	×	
4	×	×	
5	×	×	
6	×	×	
7	×	×	
8	×	×	
9	×	×	0.030
10	0.040	×	
11	×	×	
12	×	×	
13	×	×	0.032
19	×	×	0.033
20	×	×	
21	×	×	0.035
22	×	×	
23	0.055	×	
24	0.056	×	
25	×	×	
26	×	×	
27	×	×	
28	×	×	
29	×	×	
30	×	×	0.022
放出点	0.040	×	0.046

注1. 検出限界値：全β放射能 0.04 Bq/L

トリチウム 40 Bq/L

2. 放出点：放出口周辺5地点(14~18)の平均値

環境影響詳細調査計画図

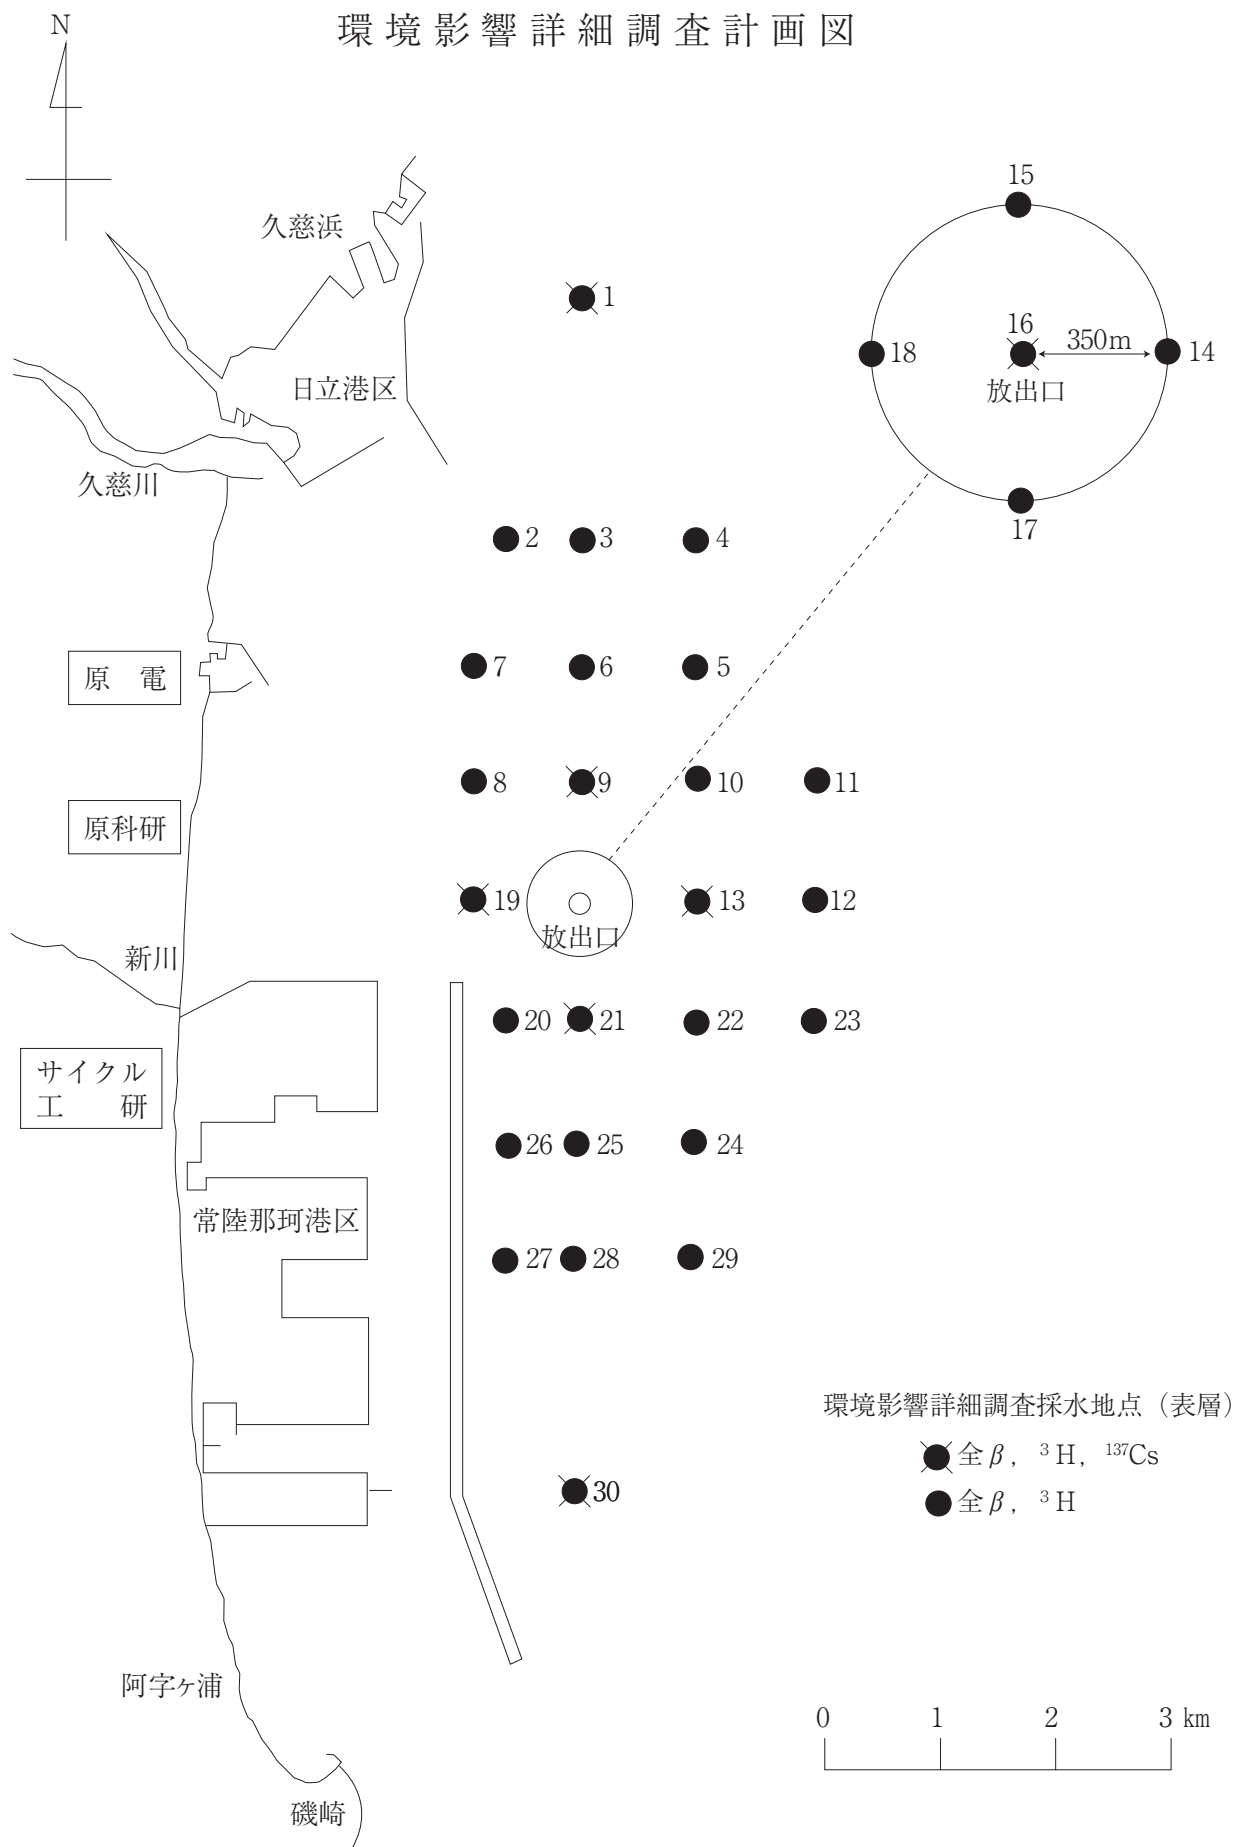

参考 2 主要施設運転状況 (平成23年度)

□ : 運転

事業所名	施設名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
(注1) 原子力機構 原子力科 研	JRR-2							残存施設の維持管理					
	JRR-3							施設定期検査					
(注2) 原子力機構 サイクル工研	再処理施設							施設定期検査					
	JMTR							施設定期検査					
(注3) 原子力機構 大 洗	HTR							施設定期検査					
	高速実験炉 「常陽」							施設定期検査					
(注4) 原 電	東海発電所							廃止措置					
	東海第二 発電所			東北地方太平洋沖地震により停止									第25回定期検査

(注1) 原子力科 研

JRR-2：平成8年12月19日に共同利用運転を終了し解体工事に着手。原子炉本体を密封するとともに周辺機器の撤去を終了し、平成16年4月より残存施設の維持管理中。
 JRR-3：施設定期検査(平成22年11月20日から受検)

(注2) サイクル工研

再処理施設：施設定期検査(平成19年7月30日から受検)

(注3) 原子力機構
大 洗

JMTR：施設定期検査(平成18年9月1日から受検)

HTR：施設定期検査(平成23年2月1日から受検)

高速実験炉「常陽」：施設定期検査(平成19年5月15日から受検)

(注4) 原 電

東海発電所：平成10年3月31日 発電(運転)停止

平成13年12月4日 廃止措置着手

東海第二発電所：平成23年5月21日 第25回定期検査開始

再処理施設処理状況（せん断処理について記載）

処 理 期 間	対 象 発 電 所 名	炉 型 式 (PWR,BWR又はATR)	処 理 量 (T)	平 均 燃 焼 度 (MWD/T)	冷 却 日 数 (年)
計					

別表1 環境試料の核種濃度検出限界

項目	単位	³ H	¹⁴ C	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁶⁰ Co	⁹⁰ Sr	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹³¹ I	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	¹⁵² Eu	¹⁵⁴ Eu	U	Pu
塵埃	mBq/m ³			0.1		0.1		0.15	0.1	1		0.1	1				0.00015
降下塵	Bq/m ²			0.4		0.4	0.15	0.7	0.4	4		0.4	4				
牛乳	Bq/L						0.04				0.2	0.4					
野菜	Bq/kg・生						0.04				0.4	0.4					
精米	Bq/kg・生		2				0.04					0.4					
陸土	Bq/kg・乾			1		1				10		1	10				
陸水	Bq/L	20		0.008		0.008				0.02		0.004	0.02			0.1	
海水	Bq/L	20		0.008		0.008	0.004	0.04	0.02	0.02		0.004	0.02				
海底土	Bq/kg・乾			1		1	0.4	2	0.9	6		0.4	6				0.04
海産物	Bq/kg・生			0.2		0.2	0.04	0.4	0.2	0.8		0.2	0.8				0.002
排水口 近辺 土砂	Bq/kg・乾			1	1	1	0.2					1		5	3	20	0.04

別表2 排水中の全β・全γ検出限界

(1) 全β検出限界

測定項目	区分	単位	検出限界	備考
排水	淡水	Bq/cm ³	2×10 ⁻²	再処理
			2×10 ⁻⁴	その他

(2) 全γ検出限界

排水溝名	単位	検出限界
原子力機構原科研(第2)	Bq/cm ³	2×10 ⁻²
原子力機構サイクル工研(再処理)		2×10 ⁻¹
原子力機構大洗		6×10 ⁻²
原電(東海第二)		1×10 ⁻²

別表3 排気の不検出分放出量算出方法

事業所名	施設名		核種等	算出方法
原子力機構原科研	J	R R - 2	^3H	$Q \times DL$
	J	R R - 3	希ガス	〃
			^3H	〃
	J	R R - 4	希ガス	〃
	N	S R R	〃	〃
			^{131}I	〃
	燃料試験施設		希ガス	〃
			^{131}I	〃
希ガス			〃	
燃料サイクル安全工学研究施設 (NUCEF)		^{131}I	〃	
		Pu	〃	
原子力機構 サイクル工研	プルトニウム燃料第一，第二 第三開発施設，プルトニウム 廃棄物処理開発施設		$\alpha(\text{Pu})$	〃
	再 処 理 施 設	主排気筒	希ガス	〃
			^3H	〃
			^{14}C	〃
			^{131}I	〃
			^{129}I	〃
		第一付属排気筒	希ガス	〃
			^3H	〃
			^{14}C	〃
			^{131}I	〃
			^{129}I	〃
	第二付属排気筒	^{85}Kr	〃	
		^3H	〃	
		^{14}C	〃	
		^{131}I	〃	
		^{129}I	〃	
	高レベル放射性物質研究施設 (CPF)		希ガス	〃
			^3H	〃
		^{131}I	〃	

事業所名	施設名	核種等	算出方法
原子力機構大洗	J M T R	希ガス	Q×DL
	H T T R	希ガス	〃
		¹³¹ I	〃
		³ H	〃
	照射燃料集合体試験施設 (FMF)	希ガス	Q(ピンパンクチャー時)×DL
		¹³¹ I	Q×DL
	高速実験炉「常陽」	希ガス	〃
¹³¹ I		〃	
原子力機構那珂	J T - 60	³ H	(中性子発生量)
原 電	東海発電所	⁶⁰ Co	Q×DL
		¹³⁷ Cs	〃
	東海第二発電所	希ガス	〃
		¹³¹ I	〃
住友鋁山	技術センター	U	〃
J C O	第1管理棟	〃	〃
	第2管理棟	〃	〃
	固体廃棄物処理棟	〃	〃
	第3管理棟	〃	〃
三菱原燃	転換工場	〃	〃
	成形工場	〃	〃
	第1廃棄物処理所	〃	〃
	第2廃棄物処理所	〃	〃
	燃料加工試験棟	〃	〃
N D C	照射後試験棟	希ガス	〃
		¹³¹ I	〃
	化学分析棟	〃	〃
		β	〃
	ウラン棟	U	〃
	燃料試験棟	〃	〃
材料試験棟	β	〃	
積水メディカル	集合排気棟	³ H	Q(開放系での取扱い時間における排気量)×DL+(実験動物投与放射エネルギー)×(呼吸中排泄割合)
		¹⁴ C	
	第4棟排気棟	³ H	
		¹⁴ C	

事業所名	施設名	核種等	算出方法
東 大	原 子 炉 棟	希ガス	(積算出力)×(放出割合)
	ラ イ ナ ッ ク 棟	$^{13}\text{N} + ^{15}\text{O}$	〃
東 北 大	ホ ッ ト ラ ボ 棟	β	$Q \times DL$
日 本 核 燃	照 射 後 試 験 施 設	希ガス	〃
核 管 セ ン タ ー	開 発 棟	α (Pu,U)	〃
	新 分 析 棟	〃	〃
原 燃 工	加 工 工 場	U	〃
	廃 棄 物 処 理 棟	〃	〃
	H T R 燃 料 製 造 施 設	〃	〃
日 揮	第 2 研 究 棟	β	〃
三 菱 マ テ リ ア ル	開 発 試 験 第 I 棟	U	〃
	開 発 試 験 第 II 棟	〃	〃
	開 発 試 験 第 IV 棟	β	〃

注) Q：測定箇所における排気量

DL：検出限界

別表4 排水の不検出分放出量算出方法

事業所名	施設名	核種等	算出方法
原子力機構原科研	第 1	^{60}Co	$Q \times DL$
	第 2	^3H	〃
		^{14}C	〃
		^{60}Co	〃
		^{137}Cs	〃
	第 3	^{60}Co	〃
原子力機構 サイクル工研	第 1	全 β	〃
	第 2	Pu	〃
		U	〃
	再処理施設	^3H	〃
		^{89}Sr	〃
		^{90}Sr	〃
		^{95}Zr	〃
		^{95}Nb	〃
		^{103}Ru	〃
		$^{106}\text{Ru} - ^{106}\text{Rh}$	〃
		^{129}I	〃
		^{131}I	〃
		^{134}Cs	〃
		^{137}Cs	〃
		$^{144}\text{Ce} - ^{144}\text{Pr}$	〃
		^{141}Ce	〃
	Pu	〃	
全 β	〃		
原子力機構大洗	北 地 区	^3H	〃
		^{60}Co	〃
		^{137}Cs	〃
	南 地 区	^{60}Co	〃
		^{137}Cs	〃
	原子力機構那珂	貯水槽	^3H , 全 β
原 電	東海発電所	^{60}Co	〃
		^{137}Cs	〃
		^{152}Eu	〃
		^{154}Eu	〃

事業所名	施設名	核種等	算出方法
原 電	東 海 第 二 発 電 所	^3H	$Q \times DL$
		^{54}Mn	〃
		^{58}Co	〃
		^{60}Co	〃
		^{89}Sr	〃
		^{90}Sr	〃
J C O	廃 水 ポ ン ド	U	〃
		Th, Pa	〃
三 菱 原 燃	排 水 ポ ン ド	U	〃
		Th, Pa	〃
	排 水 貯 槽 (燃 料 加 工 試 験 棟)	U	〃
		Th, Pa	〃
N D C	排 水 貯 槽	^{58}Co	〃
		^{60}Co	〃
		^{137}Cs	〃
		U	〃
原 燃 工	排 水 ポ ン ド	U	〃
		Th, Pa	〃
三 菱 マ テ リ ア ル	排 水 貯 槽	U	〃
		Th, Pa	〃
積 水 メ デ ィ カ ル	調 整 槽	^3H	〃
		^{14}C	〃
住 友 鉦 山	屋 外 排 水 槽	U	〃
		Th, Pa	〃

(注) Q：測定箇所における排水量
DL：検出限界

<用語・記号等の解説>

1 ※

測定データの全てが検出限界未満の濃度

2 -

欠測値

3 休止施設等

排気・排水口から放射性物質を含む排気又は排水の放出が全くない月は、最高濃度、平均濃度の欄は空欄（“ ”）に、放出量は“0”（ゼロ）。

4 /（スラント）

(1) 測定対象外

(2) 「その他検出された核種」が検出されない月及び3ヶ月平均濃度

5 測定結果の表記法

測定結果は原則として2桁とする。

放出源情報の測定結果は、原則として1位及び少数1位の2数字と10のべき数とする。

6 最高濃度（最大、最高値）

(1) 連続測定の場合

ア 空間線量（MS，MP）

「最大」は1時間値の最高値

イ 排気（希ガス等）

1日値（24時間平均値）の最高濃度

ウ 排水（全 γ ）

1時間値の最高濃度

(2) 連続採取，定期的測定の場合

排気（全 β ， ^3H ， ^{131}I ，U，Pu等），排水（全 β ）は測定値の最高濃度

7 平均濃度（平均）

(1) 連続測定の場合

ア 空間線量（MS，MP）

1時間値の単純平均値

イ 排気（希ガス等）

月平均値は1日値（24時間平均値）に排気量で重みを付けた加重平均値

ウ 排水（全 γ ）

1時間値の単純月間平均値

(2) 連続採取，定期的な測定の場合

排気（全 β ， ^3H ， ^{131}I ，U，Pu等），排水（全 β ）は測定値に排気，排水量で重みを付けた加重平均値

(3) バッチ測定の場合

排水（核種分析）の月平均値は測定値に排水量で重みを付けた加重平均値

- (4) 測定値の一部に検出限界未満がある場合、推定濃度（ある根拠によって推定した値又は検出限界値、ただし、排水（全 γ ）は“0”）排気、排水量で重みを付けた加重平均値
- (5) 排気、排水口から放射性物質を含む排気又は排水の放出が全くない月は、最高濃度、平均濃度の欄は空欄（“ ”）に、放出量は“0”（ゼロ）。

8 3ヶ月平均濃度（平均）

- (1) 放出源情報については3ヶ月加重平均値とし（施設者に限る）、その他については単純平均した値。
- (2) 検出限界未満“*”は推定濃度又は検出限界（環境項目）として平均。ただし、希釈効果がある場合は、希釈効果を考慮した値として平均し、希釈倍率を記載。

また、3ヶ月すべてが“*”の場合には3ヶ月平均値も“*”

- (3) 排気・排水が1ヶ月間放出が全くないときは、この月も値は0として計算。
- (4) 3ヶ月のうち1ヶ月でも欠測値“-”があった場合には平均値を求めず。

9 放出量

- (1) 放出量は測定された量（実測分）と検出限界未満で推定した量（不検出分）に分けて記載。
- (2) 不検出分

測定した値が検出限界未満の場合には「推定濃度」（ある根拠によって推定した値又は検出限界値）と排気・排出量より求めた値

- (3) “微”：不検出分として求めた値が次に定める場合

項 目	核 種 等	微と表示する限度
排気・排水	全 β 、Pu	0.004MBq/月未満
	上記以外	0.04MBq/月未満

- (4) 放出量の3ヶ月総計

- ① 月毎の放出量の和を実測分、不検出分別に記載
- ② 不検出分に“微”がある場合、“微”は加算しない。ただし、3ヶ月全てが“微”又は“微”と0のみの場合は“微”。

10 放射性核種分析

排気・排水又は環境試料中に含まれる放射性核種の種類と量（濃度）を調べること。

本報告では、ゲルマニウム半導体検出器を用いた機器分析によってセシウム-137・ヨウ素-131などを、放射化学分析によってストロンチウム-90・プルトニウムを、液体シンチレーション測定装置を用いた分析によってトリチウム・炭素-14などをそれぞれ測定している。

11 主要放出核種

原子力施設から放出される放射性核種は、施設の種類・使用方法によって決まるので、その核種を把握しておけば放出の概略や異常の有無が判断できるとされる放出量が多い核種。

12 その他検出された核種

主要放出核種以外の検出された核種（検出された場合は報告することになっている）。

放出源における測定結果の記載については次のとおり。

- (1) 検出された月のみ記載。検出されない月又は3ヶ月平均濃度は“/”（スラント）を記載。
- (2) 測定値の一部に検出限界未満がある場合の平均濃度は、不検出分を0とした加重平均値。

13 検出限界（DL）

排気，排水の測定箇所における検出限界。

なお，最高濃度及び平均濃度はいずれも放出口における濃度に換算しているため，これらの値を下回る場合もある。

14 ne

測定結果が全て検出限界未満のため，線量評価せず。

15 平常の変動幅

- (1) 主旨……………平常時におけるモニタリングによって得られたデータは種々の要因で変動するが，その変動の幅を用いて，調査検討を要するデータを客観的に見出す。
- (2) 算出方法……………過去のデータをもとにバックグラウンド放射能（自然放射能及び過去の核実験等によるもの）の平均値に標準偏差の3倍値（ 3σ ）を加減して上限と下限を定める。なお，過去のデータが少なく，このような統計処理が適当でない場合は，最大値と最小値をもって上下限とする。
MP，MSの空間線量率については，同様に東海，大洗地区ごとに，平常の変動幅の上限を統計的に求めた後，評価の分かりやすさなどの点から，統一的に100nGy/時としている。
- (3) 調査検討を要するデータの選択と措置……………平常の変動幅の上限を超えたものについて，試料採取，処理，分析，測定等原因の詳細な調査検討を行う。
- (4) 見直し……………従来の傾向として，バックグラウンドレベルは経年的に変動が見られるので，平常の変動幅は適宜見なおしを行う。

<本報告書の解説>

環境放射線の監視の目的は、東海・大洗地区にある原子力施設周辺の環境保全を図るとともに、公衆の安全と健康を確保するため、原子力事業所の平常稼動時において、

(1) 周辺公衆の線量を推定評価し、線量限度を十分に下回っているかどうかを確認する。

(線量推定評価)

(2) 環境における放射線と放射性物質の水準及び分布の長期的変動を把握する。 (長期的変動調査)

(3) 放射性物質の予期しない放出による環境への影響を早期に把握する。 (短期的変動調査)

ことを目的とし、「茨城県環境放射線監視計画」により、測定地点・頻度・測定者等が定められている。(表1参照)

なお、本計画は施設の増設や国のモニタリング指針等の改正に伴い、適宜見直しを行っている。

この監視計画に基づき県・国及び各原子力事業所が測定した結果を取りまとめたものが、本報告書である。

以下に、各測定項目の解説を示す。

I 短期的変動調査 (3ヶ月毎)

1 環境における測定結果

原子力施設の敷地外での測定結果を示す。(なお、敷地内であっても周辺監視区域境界は「環境における測定結果」として取り扱う。以下同様。)

1-1 空間 γ 線量率測定結果

1-1-1 モニタリングステーション

固定放射線観測局で24時間連続測定している測定結果から、その月の1時間平均値及び最高値を示す。

※ 放射線測定装置と気象観測装置等が設置されているのがモニタリングステーション、放射線測定装置のみがモニタリングポスト。

1-1-2 モニタリングポスト

モニタリングステーションと同じ。

1-2 大気中放射能測定結果

1-2-1 大気塵埃中の放射性核種分析結果

集塵器で吸引した大気中の塵埃中に含まれる放射性物質の核種分析結果を示す。

1-2-2 降下塵中の放射性核種分析結果

大型水盤に降下した雨水や塵等に含まれる放射性物質の核種分析結果を示す。

1-3 農畜産物中の放射能測定結果

1-3-1 牛乳(原乳)中の放射性核種分析結果

乳牛から採乳した原乳中の ^{131}I の分析結果を示す。

1-4 海洋における放射能測定結果

1-4-1 海水中の放射性核種分析結果

海水に含まれる ^3H の分析結果を示す。

2 敷地内における測定結果

原子力施設の敷地内での測定結果を示す。以下同様。

2-1 空間 γ 線量率測定結果

2-1-1 モニタリングステーション

24時間連続測定している測定結果から、その月の1時間平均値及び最高値を示す。

2-1-2 モニタリングポスト

モニタリングステーションと同じ。

2-2 大気中放射能測定結果

2-2-1 大気塵埃中の放射性核種分析結果

吸塵器で吸引した大気中の塵埃に付着した放射性物質の核種分析結果を示す。

3 放出源における測定結果

原子力事業所の各施設から放出される排気・排水についての測定結果を示す。

3-1 排 気

3-1-1 排気中の放射性核種分析結果

各原子力事業所の主な施設から放出される排気中の主要放出核種の核種分析結果を示す。

3-1-1' 排気中の放射性核種分析結果（その他検出された核種）

主要放出核種以外で検出された核種について、その分析結果を示す。

3-1-2 排気中の全 β 放射能測定結果

各原子力事業所の施設から放出される排気中の全 β 測定結果を示す。

3-1-2' 排気中の全 β 放射能測定結果

各原子力事業所の主要施設から放出される排気中の全 β 測定結果を示す。

3-1-3 排気中の全 α 放射能測定結果

各原子力事業所の施設から放出される排気中の全 α 測定結果を示す。

3-2 排 水

3-2-1 排水中の放射性核種分析結果

各原子力事業所の排水溝から放出される排水中の主要放出核種の核種分析結果を示す。

3-2-1' 排水中の放射性核種分析結果

県及び水戸原子力事務所が測定した原子力事業所の主な排水溝から放出される排水中の核種分析結果を示す。

3-2-1'' 排水中の放射性核種分析結果（その他検出された核種）

主要放出核種以外で検出された核種について、その分析結果を示す。

3-2-2 排水中の全 β 放射能測定結果

各原子力事業所の排水溝から放出される排水中の全 β 測定結果を示す。

3-2-2' 排水中の全 β 放射能測定結果

県及び水戸原子力事務所が測定した主な排水溝から放出される排水中の全 β 放射能測定結果を示す。

3-2-3 再処理施設排水中の放射性核種分析結果

原子力機構サイクル工研再処理施設保安規定で定められている核種についての核種分析結果を示す。

3-2-4 再処理施設排水中の全 β 放射能測定結果

原子力機構サイクル工研再処理排水の全 β 測定結果を示す。

3-2-5 排水中の全 γ 放射能連続測定結果

県が連続測定した主要排水溝の排水中の全ガンマ測定結果を示す。

II 長期的変動調査結果（6ヶ月毎）

1 環境における測定結果

1-1 空間 γ 線量測定結果

1-1-1 サーベイ結果

定点で定期的に測定した線量率の測定結果を示す。

1-1-2 積算線量測定結果

3ヶ月間連続して測定した線量の2回分（半年分）の測定結果を示す。

1-2 漁網表面吸収線量率の測定結果

船で一定期間曳航した漁網のガンマ及びベータの測定結果を示す。

1-3 大気中放射能測定結果

1-3-1 降下塵中の放射性核種分析結果

大型水盤中に落下した雨水や塵等に含まれる放射性物質の核種分析結果を示す。

1-4 陸土中の放射能測定結果

1-4-1 土壌中の放射性核種分析結果

畑土等の土壌に含まれる放射性物質の核種分析結果を示す。

1-4-2 河底土中の放射性核種分析結果

河川の底土に含まれる放射性物質の核種分析結果を示す。

1-4-3 海岸砂中の放射性核種分析結果

海岸砂に含まれる放射性物質の核種分析結果を示す。

1-5 陸水中の放射能測定結果

1-5-1 河川水及び湖沼水中の放射性核種分析結果

河川水や湖沼水中に含まれる放射性物質の核種分析結果を示す。

1-5-2 飲料水中の放射性核種分析結果

水道水や井戸水中に含まれる放射性物質の核種分析結果を示す。

1-6 海洋における放射能測定結果

1-6-1 海水中の放射性核種分析結果

海水中に含まれる放射性物質の核種分析結果を示す。

1-6-2 海底土中の放射性核種分析結果

海底土中に含まれる放射性物質の核種分析結果を示す。

1-7 排水口近辺土砂中の放射性核種分析結果

各原子力事業所の排水口近辺の土砂中に含まれる主要放出核種の測定結果を示す。

2 敷地内における測定結果

2-1 空間 γ 線量測定結果

2-1-1 積算線量測定結果

3ヶ月間連続して測定した線量の2回分（半年分）の測定結果を示す。

Ⅲ 線量の推定結果（1年間）

1 積算線量による外部被ばく実効線量

1年間の各地点の積算線量値を地域毎に区分し、年間の外部被ばく実効線量を示す。

2 環境試料中の放射性核種分析結果に基づく成人の預託実効線量

牛乳・葉菜・米・魚介類等の核種分析結果から、成人の預託実効線量を示す。

3 放出源情報に基づく実効線量

3-1 放射性気体廃棄物による実効線量

原子力機構や原電等4事業所における主要施設から放出される年間の総排気量から外部被ばく実効線量並びに内部被ばく預託実効線量を示す。

3-2 放射性液体廃棄物による実効線量

原子力機構や原電等5事業所における主要排水溝から放出される年間の総排水量から内部被ばくによる預託実効線量並びに外部被ばくによる実効線量を示す。

表1 調査目的別測定項目及び頻度

測定項目	測定頻度	対象核種等
1. 線量評価		
積算線量	年4回	空間 γ
原乳	年2回	^{90}Sr , ^{131}I , γ 放射体
葉菜	〃	^{90}Sr , ^{131}I , γ 放射体〈収穫時：ホウレン草, ハクサイ, キャベツ〉
精米	年1回	^{90}Sr , ^{14}C (一部), γ 放射体
飲料水	年2回	^3H
魚類	2種年2回	^{90}Sr , Pu (一部), γ 放射体〈収穫時：シラス及びヒラメ, カレイ, イシモチ, チダイ, スズキ〉
貝類	〃	^{90}Sr , Pu (一部), γ 放射体〈収穫時：アワビ, ハマガリ, コタマ貝, 赤貝, ウバ貝〉
海藻類	〃	^{90}Sr , Pu (一部), γ 放射体〈収穫時：ヒジキ, ワカメ, アラメ〉
排気	連続	主要放出核種 (施設者)
排水	〃	主要放出核種 (施設者)
2. 短期的変動調査		
空間線量率(ステーション)	連続	空間 γ
空間線量率(ポスト)	〃	空間 γ
塵埃	連続・年4回	Pu (一部施設者), γ 放射体 (県, 施設者)
降下塵	毎月	γ 放射体
原乳	年4回	^{131}I
海水	〃	^3H , 〈水温, 塩素量〉
排気	連続	放出核種 (施設者), 全 β (施設者), 全 α (施設者)
排水	連続・毎月	放出核種・全 β (施設者, 県, 水戸事務所), 全 γ (県)
3. 長期的変動調査		
空間線量率(サーベイ)	年2回	空間 γ (県, 水戸事務所, 施設者)
積算線量	年4回	空間 γ
降下塵	毎月	γ 放射体
土壌	年2回	γ 放射体
河底土	〃	γ 放射体 (施設者)
海岸砂	〃	γ 放射体
河川水	〃	^3H , γ 放射体 (県, 水戸事務所, 施設者)
湖沼水	〃	^3H , γ 放射体 (施設者)
飲料水	〃	γ 放射体 (施設者), ^3H (積水メディカル), U (JCO, 三菱原燃, 原燃工)
海水	〃	^{90}Sr , γ 放射体
海底土	〃	^{90}Sr , γ 放射体, 一部 Pu
排水口近辺土砂	〃	主要放出核種
漁網	〃	β 線, γ 線〈共にサーベイメーター表示〉 (施設者)

- ※1. γ 放射体： ^{54}Mn , ^{60}Co , ^{95}Zr , ^{95}Nb , ^{106}Ru , ^{137}Cs , ^{144}Ce
 2. 海底土中の Pu 測定は、河口及び一部排水口付近の海域のみ。
 3. Pu : $^{239,240}\text{Pu}$
 4. 対象核種等欄の () : 分担を示し, 表示なしは県, 施設者による。

《参考資料》

1. 線量評価について

1 監視計画における位置づけ

1 監視の目的（抜粋）

東海・大洗地区にある原子力施設周辺の環境保全を図るとともに、公衆の安全と健康を確保するため、原子力事業所の平常稼働時において、

(1) 周辺公衆の線量を推定評価し、線量限度を十分に下回っているかどうかを確認する。

2 計画の方針

(1) 環境放射線の監視は、次に掲げるところにより行う。

ア 空間線量測定結果及び環境試料中の核種分析結果に基づき、周辺公衆の線量を推定評価する。

(2) 排気及び排水の監視は、次に掲げるところにより行う。

ア 放出量と線量評価モデルを用い、線量を推定する。

3 調査計画（抜粋）

監視の目的、計画の方針に沿って、測定・分析の計画を以下のとおり定める。

表1 調査目的・測定項目・頻度

測定項目	測定頻度	対 象 核 種
1. 線量評価		
積算線量	年 4 回	空間 γ
牛 乳	年 2 回	^{90}Sr , ^{131}I , γ 放射体
野 菜	〃	^{90}Sr , ^{131}I , γ 放射体〔収穫時：ホウレン草, ハクサイ, キャベツ〕
精 米	年 1 回	^{90}Sr , γ 放射体
飲 料 水	年 2 回	^3H
魚 類	2種年2回	^{90}Sr , γ 放射体, Pu〔収穫時：シラス及びヒラメ, カレイ, イシモチ, チダイ, スズキ〕
貝 類	〃	^{90}Sr , γ 放射体, Pu〔収穫時：アワビ, ハマグリ, コタマ貝, 赤貝〕
海 藻 類	〃	^{90}Sr , γ 放射体, Pu〔収穫時：ヒジキ, ワカメ, アラメ, カジメ〕
排 気	連 続	主要放出核種（施設者）
排 水	〃	主要放出核種（施設者）

注 牛乳の ^{131}I については、年4回の測定である。

4 評価方法

各調査機関から報告された資料に基づいて、次の手順で評価を行う。

(1) 線量の評価

周辺公衆の線量を推定し、線量限度を十分に下回っているかどうかを確認する。

ア 評価の頻度

原則として年1回

イ 推定の方法

(ア) 積算線量測定結果に基づく外部被ばくによる実効線量の推計

a 対象項目

積算線量

b 各測定点毎に四半期毎の値を積算し、年間線量を求め、その結果から対象地区（別表1）別に平均した年間線量を求め当該地区の実効線量を算出する。

(イ) 環境試料中の放射性核種分析結果に基づく、内部被ばくによる預託実効線量の推定。

a 対象項目

牛乳・野菜・精米・飲料水・魚類・貝類・海藻類

b 対象核種

別表2のとおり

c 四半期毎に報告された環境試料の放射性核種分析結果の年間平均値を求め、当該試料中の放射性物質濃度とする。

d 線量計算方式は、線量算出要領による他「環境放射線モニタリングに関する指針（平成13年3月原子力安全委員会）」による。

e 東海地区と大洗地区別に線量を求める。

(ウ) 放出源情報に基づく内部、外部被ばくによる実効線量の推定。

a 対象施設及び核種

別表3のとおり

b 施設者は、各々の排気、排水について年間に得られた情報に基づいて、内部、外部被ばくによる実効線量推定を行い報告する。

c 推定計算式は、各施設の計算式による。

(エ) 線量の推定

以上の結果に基づき線量を総合的に推定する。

別表1 積算線量による線量評価地域区分

地 区 名		市 町 村 名 ・ 事 業 所 名	
行政 区 域	東 海	東 海 地 区	東海村, 那珂市
		日 立 地 区	日立市, 常陸太田市
		ひたちなか地区	ひたちなか市
	大 洗 地 区	大洗町, 銚田市, 水戸市 (旧常澄村), 茨城町	
	比 較 対 照 地 点	水戸市	
施設 境界	東 海 地 区	原子力機構原科研, 原子力機構サイクル工研, 原電	
	大 洗 地 区	原子力機構大洗	

別表2 環境試料中の放射性核種分析結果に基づく線量推定のための主な核種

項 目	対 象 核 種
牛 乳	^{90}Sr , ^{131}I , γ 放射体
野 菜	^{90}Sr , ^{131}I , γ 放射体
精 米	^{90}Sr , γ 放射体
飲 料 水	^3H
魚 類	^{90}Sr , γ 放射体, Pu
貝 類	^{90}Sr , γ 放射体, Pu
海 藻 類	^{90}Sr , γ 放射体, Pu

(注1) γ 放射体: ^{54}Mn , ^{60}Co , ^{95}Zr , ^{95}Nb , ^{106}Ru , ^{137}Cs , ^{144}Ce

(注2) Pu: $^{239,240}\text{Pu}$

別表3 放出源情報に基づく線量推定のための主な核種

事業所名	施設名	排 気	排 水
原子力機構 原 科 研	J R R - 2	^3H	/
	J R R - 3	希ガス (^{41}Ar), ^3H	
	J R R - 4	希ガス (^{41}Ar), ^3H	
	N S R R	希ガス (^{41}Ar , ^{133}Xe), ^{131}I	
	N U C E F	希ガス (^{138}Xe), ^{131}I	
	第 1 排水溝	/	^{60}Co
	第 2 排水溝		^3H , ^{14}C , ^{60}Co , ^{137}Cs
第 3 排水溝	^{60}Co		
原子力機構 サイクル工研	再処理施設	希ガス (^{85}Kr), ^3H , ^{14}C , ^{129}I , ^{131}I	^3H , ^{90}Sr , ^{95}Zr , ^{95}Nb , ^{106}Ru , ^{129}I , ^{131}I , ^{137}Cs , ^{144}Ce , Pu
原子力機構 大 洗	J M T R	希ガス (^{41}Ar), ^{131}I	/
	原子力機構大洗 北地区排水溝	/	
	高速実験炉 「常陽」		希ガス (^{41}Ar , ^{85}Kr , ^{133}Xe), ^{131}I
	原子力機構大洗 南地区排水溝	/	^{60}Co , ^{137}Cs
原 電	東海発電所		^{60}Co , ^{137}Cs
	東海第二発電所	希ガス (^{85}Kr , ^{133}Xe), ^{131}I	^3H , ^{51}Cr , ^{54}Mn , ^{58}Co , ^{60}Co
積水メディカル	燃料3社 共同排水溝	/	^3H , ^{14}C

2 線 量

(1) 線 量

線量とは、放射線を人体に受けた場合、その吸収線量レベルでの生物学的影響の程度を考慮にいれて、人が受けた放射線の量をシーベルト（Sv）という単位で表したものである。

放射線の種類が異なっても、人体への影響が同じであるならば、放射線の量は、同一のシーベルト（Sv）で表わせる。

吸収線量（D）と線量（H）の関係は、線質係数をQ、修正係数をNとすれば次のとおりである。

$$H = D \times Q \times N$$

(2) 実効線量

実効線量とは、各臓器によって異なる影響を全身に対して評価できるような量として定義されている。

$$\text{実効線量} = \sum_T \omega_T H_T$$

ω_T : 組織・臓器Tの組織荷重係数
 H_T : 組織・臓器Tにおける等価線量


(3) 預託実効線量

放射性物質を体内に取り込んだ時から50年間の1つの臓器の総線量を預託線量という。

また、臓器の預託線量に、その臓器に適用される荷重係数を乗じ、すべての臓器について合計したものを預託実効線量という。

内部被ばくに関しては、線量限度と比較するのは、ある放射性核種に起因する1年間に摂取した放射性核種による預託線量と決められている。

日常生活と放射線

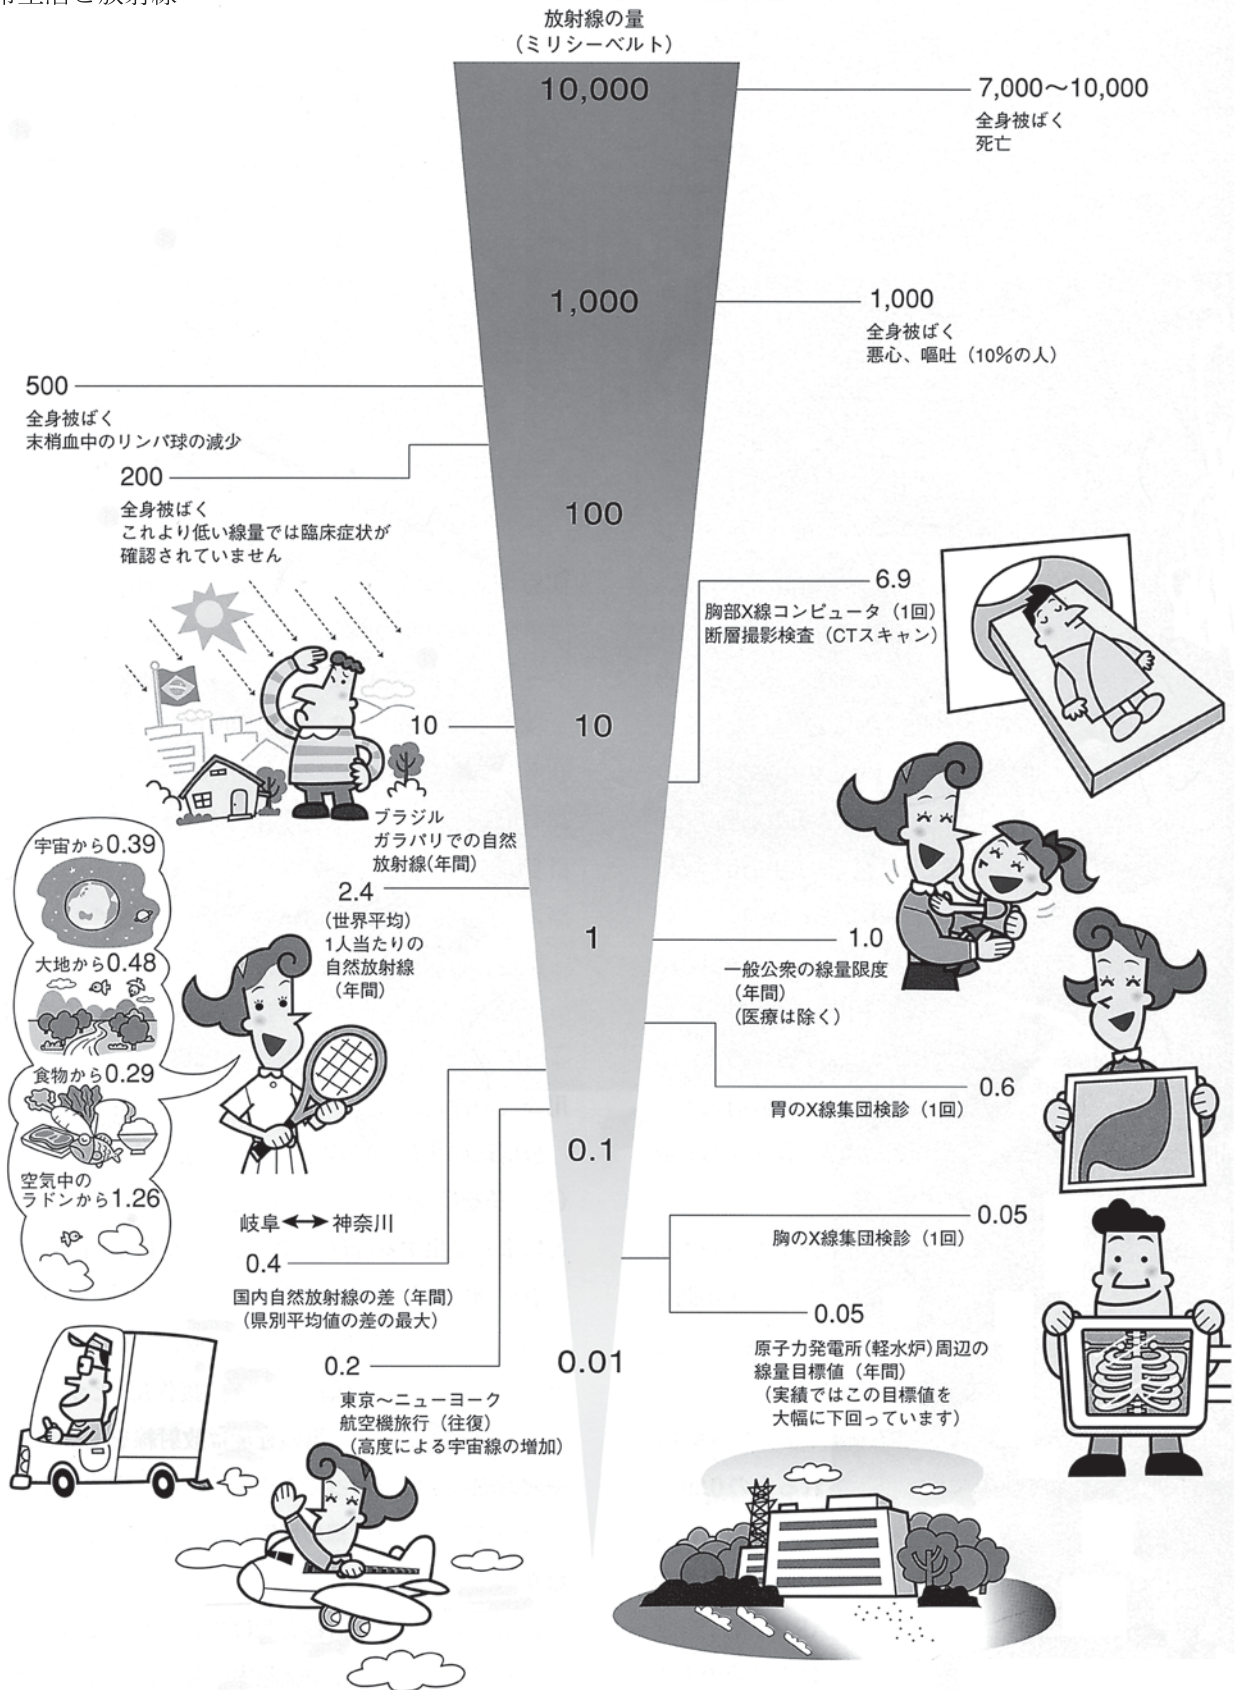

(注1) 本図中の数値は実効線量当量または実効線量で記載。
 (注2) 自然放射線の量については、呼吸によるラドンの効果を含めた場合の値。

3 放射線量測定結果に基づく線量

(1) 放出源情報に基づく線量

各評価対象施設とも国の安全審査に用いた線量計算モデルを用いて算出しているが、これらは概ね「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に対する評価指針」（平成13年3月原子力安全委員会）に基づいている。

（「環境放射能測定データ報告要領」参照）

(2) 環境試料測定結果に基づく線量

（「線量算出要領」参照）

参考

- 1) 国際放射線防護委員会の線量限度の勧告値^(注1)
(ICRP Publication 60)

		勧告値 (mSv)	
確率的影響	実効線量	(組織・臓器の等価線量) × (組織・臓器の荷重係数) を被ばくした全ての組織・臓器について加算したもの 1年間につき	
			1 ^(注1)
確定的影響	等価線量	眼の水晶体	1年間につき 15
		皮膚(任意の表面 1 cm ²)	1年間につき 50

一般公衆の線量限度

(注1) この限度は特定の期間の外部被ばくからの該当する線量と、同一期間内の摂取による50年預託線量(子供に対しては70歳まで)との合計に適用される。

(注2) 特殊な状況では、5年間にわたる平均が年あたり1mSvを超えなければ、単一年にこれよりも高い実効線量が許される。

- 2) 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則等の規定に基づき、線量限度等を定める件
(平成12年12月26日科学技術庁告示第15号により一部改訂)

	告示値 (mSv)	
実効線量限度	1年間につき	1
眼の水晶体の等価線量限度	1年間につき	15
皮膚の等価線量限度	1年間につき	50

※ 周辺監視区域外の線量限度

- 3) 核燃料物質の加工の事業に関する規制等の規定に基づき、線量限度等を定める件
(平成12年12月26日科学技術庁告示第18号により一部改訂)

	告示値 (mSv)	
実効線量限度	1年間につき	1
	再処理は3ヶ月につき	0.25
眼の水晶体の等価線量限度	1年間につき	15
皮膚の等価線量限度	1年間につき	50

※ 周辺監視区域外の線量限度

- 4) 発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に関する指針について
(平成13年3月 原子力安全委員会)

	目標値 (μSv)	
実効線量限度	1年間につき	50

※ 現実的と考えられる計算方法及びパラメータにより算出。

- ① 気体廃棄物については放射性希ガスからのガンマ線による外部被ばく及び放射性ヨウ素の体内摂取による内部被ばく。
② 液体廃棄物については、海産物を摂取するところによる内部被ばく。

2. 環境放射能測定データ報告要領（抜粋）

II 放出源情報に基づく線量の報告

1. 評価対象施設

線量算出の対象とした施設名を記載する。

例1 JRR-2, JRR-3, JRR-4, NSRR

例2 高速実験炉「常陽」

例3 第1, 第2, 第3排水溝

例4 再処理施設

2. 評価対象期間

線量算出に用いた放出量の集計対象期間を記載する。

例 平成4年4月1日～平成5年3月31日

3. 実効線量

(1) 放射性気体廃棄物による実効線量

① 外部被ばくによる実効線量

ア 周辺監視区域外における実効線量の最大値

評価対象期間中の放射性希ガスの環境への放出量（検出限界未満の不検出分を含めるが「微」は含めない）により、評価対象施設の線量計算モデルを用い、周辺監視区域外における実効線量を算出し最大値を記載する。

イ 排気筒からの方位及び距離

周辺監視区域外において実効線量が最大となる地点を、排気筒が複数ある場合には基準となる排気筒を明示のうえ、排気筒からの方位及び距離で記載する。

例 JRR-2 南々西 0.6 km

② 内部被ばくによる預託実効線量

評価対象期間中の放射性核種の環境への放出量（3.(1)①アに準拠）により、評価対象施設の線量計算モデルを用い、内部被ばくによる預託実効線量を算出し最大値を記載する。

排気筒からの方位及び距離は①イに準拠して記載する。

(2) 放射性液体廃棄物による実効線量

① 内部被ばくによる預託実効線量

評価対象期間中の放射性核種の環境への放出量（3.(1)①アに準拠）により、評価対象施設の線量計算モデルを用い、内部被ばくによる預託実効線量を算出し最大値を記載する。

② 外部被ばくによる実効線量（再処理施設のみ適用）

評価対象期間中の放射性核種の環境への放出量（3. (1)①アに準拠）により，評価対象施設の線量計算モデルを用い，外部被ばくによる実効線量を算出し最大値を記載する。

4. 必要に応じ算出すべき等価線量

原則として，甲状腺等の預託等価線量は平常時のモニタリングにおいては算定の必要性はないが，施設からの予期せぬ放出等により線量が相当に上昇する可能性があって算定の必要が生じた場合には，評価対象施設の線量計算モデルを用い，預託等価線量を算出し最大値を記載する。（様式は47pの参考資料に準ずる。）

5. その他

- (1) 線量の算出に用いた放出量を対象核種毎に実測分，不検出分別に記載する。
- (2) 線量は，小数第5位を四捨五入して記載する。
- (3) 排気筒からの距離は，小数第2位を四捨五入して記載する。
- (4) 線量の算出に用いた気象データ等の資料及び評価方法に関する説明を“考察”に記載する。

3. 線量算出要領（抜粋）

I 放出源情報に基づく線量

排気・排水とも各事業所が定める算出方法に基づく。

II 環境試料測定結果に基づく線量

1. 実効線量

1) 外部被ばくによる実効線量

(1) 地区の設定

地区の設定は、監視計画「別表1 積算線量による線量評価地域区分」による。

(2) 実効線量

評価対象期間中の積算線量測定結果（宇宙線成分及び積算線量計の自己汚染の寄与を除く）から、各地点毎に四半期毎の値を積算し、年間線量を求め、それらを対象地区（別表1）別に平均した年間線量として整理し、その結果から当該地区の実効線量を算出し、表1に記載する。なお、算出にあたっては、「環境放射線モニタリングに関する指針」（平成13年3月原子力安全委員会。以下「モニタリング指針」という。）に準じ、 $0.8(Sv/Gy)$ の換算値を使用する。

2) 内部被ばくによる預託実効線量

(1) 地区の設定

地区の設定は、那珂川を境界とし、以北を東海地区、以南を大洗地区とし、水戸は比較対象地点とする。

(2) 預託実効線量

評価対象期間中の環境試料中の放射性核種分析結果から、東海、大洗地区別に各種目毎の平均値を求め、下記3.内部被ばく線量計算モデル及び使用パラメータ又は「モニタリング指針」の線量の推定・評価法を用い、預託実効線量を算出し表-2に記載する。

2. 等価線量

原則として、甲状腺等の預託等価線量は平常時のモニタリングにおいては算定の必要性はないが、施設からの予期せぬ放出等により線量が相当に上昇する可能性があって算定の必要が生じた場合には、評価対象期間中の環境試料中の放射性核種分析結果から、東海、大洗地区別に各種目毎の平均値を求め、線量計算モデル等を用い、預託等価線量を算出し表-3に記載する。

3. 内部被ばく線量計算モデル及び使用パラメータ

(1) 計算モデル

核種ごとの内部被ばくによる預託実効線量の計算は次式による。

$$mSv = \text{〔預託実効線量係数 (mSv/Bq)〕} \times \text{〔核種の1日の摂取量(Bq/日)〕} \times 365(\text{日/年}) \\ \times \text{〔摂取期間年間比〕}$$

内部被ばくによる預託等価線量の計算は次式による。

$$mSv = \text{〔預託等価線量係数 (mSv/Bq)〕} \times \text{〔核種の1日の摂取量(Bq/日)〕} \\ \times 365(\text{日/年}) \times \text{〔摂取期間年間比〕}$$

(2) 使用パラメータ

ア 預託実効線量係数

表-4 (1 Bq を摂取した場合の成人の実効線量) のとおり。

イ 預託等価線量係数

表-5 (1 Bq を摂取した場合の成人の預託等価線量) のとおり。

ウ 食品摂取モデル

表-6 のとおり。

エ 摂取期間年間比

各種目とも原則として「1」とする。

4. 核種分析結果の集計方法及び線量の表示方法

- (1) 報告対象外の核種が検出され場合は、当該核種の預託実効線量の評価を行う。
- (2) 各種目毎の核種分析結果を地区ごとに単純平均する。ただし、検出限界未満は検出限界を用いる。
- (3) 核種分析結果がすべて検出限界未満の場合は、該当欄に“ne” (検出限界未満につき求められず) 記載し、検出限界を用いて算出した場合の預託実効線量を別表に掲げる。
- (4) 線量はmSv の単位で、外部被ばくについては第4位を、内部被ばくについては少数第5位を四捨五入して記載する。
- (5) 預託実効線量の合計を求める場合“ne”は加算しない。ただし、すべてが“ne”の場合は“ne”と、“ne”及び“0.0000”の場合“0.0000”と表示する。
- (6) 化学形等が不明の場合は、その核種のうち経口摂取について最大となる線量係数を使用する。

表-4 1 Bq を経口摂取した場合の成人の預託実効線量係数 *1

(mSv/Bq)

核種	預託実効線量係数
^3H	4.2×10^{-8}
^{14}C	5.8×10^{-7}
^{54}Mn	7.1×10^{-7}
^{60}Co	3.4×10^{-6}
^{90}Sr	2.8×10^{-5}
^{95}Zr	9.5×10^{-7}
^{95}Nb	5.8×10^{-7}
^{106}Ru	7.0×10^{-6}
^{131}I	1.6×10^{-5} *2
^{137}Cs	1.3×10^{-5}
^{144}Ce	5.2×10^{-6}
^{239}Pu	2.5×10^{-4}

* 1 本表の値は ICRP Pub.72をもとに計算されたものである。

なお、化学形又は性状が複数示されている核種については、そのうちで一番大きい値を記載した。

* 2 甲状腺への移行比fwを0.2として計算した。

表 1-5 1 Bq を経口摂取した場合の成人の各臓器及び組織の預託等価線量係数

核種	(mSv/Bq)													
	副腎	膀胱	骨表面	脳	胸	食道	胃	小腸	大腸上部	大腸下部	結腸	腎臓	肝臓	
³ H	4.1×10 ⁻⁸	4.1×10 ⁻⁸	4.1×10 ⁻⁸	4.1×10 ⁻⁸	4.1×10 ⁻⁸	4.1×10 ⁻⁸	4.7×10 ⁻⁸	4.1×10 ⁻⁸	4.2×10 ⁻⁸	4.4×10 ⁻⁸	4.3×10 ⁻⁸	4.1×10 ⁻⁸	4.1×10 ⁻⁸	4.1×10 ⁻⁸
¹⁴ C	5.7×10 ⁻⁷	5.7×10 ⁻⁷	5.7×10 ⁻⁷	5.7×10 ⁻⁷	5.7×10 ⁻⁷	5.7×10 ⁻⁷	6.3×10 ⁻⁷	5.7×10 ⁻⁷	5.8×10 ⁻⁷	6.0×10 ⁻⁷	5.9×10 ⁻⁷	5.7×10 ⁻⁷	5.7×10 ⁻⁷	5.7×10 ⁻⁷
⁵⁴ Mn	4.7×10 ⁻⁷	4.2×10 ⁻⁷	6.3×10 ⁻⁷	1.6×10 ⁻⁷	1.5×10 ⁻⁷	1.8×10 ⁻⁷	4.3×10 ⁻⁷	9.6×10 ⁻⁷	1.4×10 ⁻⁶	2.3×10 ⁻⁶	1.8×10 ⁻⁶	4.2×10 ⁻⁷	1.0×10 ⁻⁶	1.0×10 ⁻⁶
⁶⁰ Co	2.5×10 ⁻⁶	2.6×10 ⁻⁶	2.0×10 ⁻⁶	1.4×10 ⁻⁶	1.3×10 ⁻⁶	1.7×10 ⁻⁶	2.5×10 ⁻⁶	4.2×10 ⁻⁶	6.5×10 ⁻⁶	1.2×10 ⁻⁵	8.7×10 ⁻⁶	2.4×10 ⁻⁶	4.4×10 ⁻⁶	4.4×10 ⁻⁶
⁹⁰ Sr	6.6×10 ⁻⁷	1.5×10 ⁻⁶	4.1×10 ⁻⁴	6.6×10 ⁻⁷	6.6×10 ⁻⁷	6.6×10 ⁻⁷	9.0×10 ⁻⁷	1.1×10 ⁻⁶	5.8×10 ⁻⁶	2.2×10 ⁻⁵	1.3×10 ⁻⁵	6.6×10 ⁻⁷	6.6×10 ⁻⁷	6.6×10 ⁻⁷
⁹⁵ Zr	1.3×10 ⁻⁷	2.8×10 ⁻⁶	2.2×10 ⁻⁶	5.3×10 ⁻⁸	3.8×10 ⁻⁸	4.3×10 ⁻⁸	3.8×10 ⁻⁷	1.1×10 ⁻⁶	3.1×10 ⁻⁶	7.8×10 ⁻⁶	5.1×10 ⁻⁶	1.6×10 ⁻⁷	1.1×10 ⁻⁷	1.1×10 ⁻⁷
⁹⁵ Nb	7.6×10 ⁻⁸	2.6×10 ⁻⁷	2.1×10 ⁻⁷	1.1×10 ⁻⁸	2.0×10 ⁻⁸	1.9×10 ⁻⁸	2.8×10 ⁻⁷	8.2×10 ⁻⁷	1.8×10 ⁻⁶	4.0×10 ⁻⁶	2.8×10 ⁻⁶	1.6×10 ⁻⁷	1.4×10 ⁻⁷	1.4×10 ⁻⁷
¹⁰⁶ Ru	1.5×10 ⁻⁶	1.7×10 ⁻⁶	1.5×10 ⁻⁶	1.4×10 ⁻⁶	1.4×10 ⁻⁶	1.4×10 ⁻⁶	3.1×10 ⁻⁶	5.5×10 ⁻⁶	2.5×10 ⁻⁵	7.1×10 ⁻⁵	4.5×10 ⁻⁵	1.5×10 ⁻⁶	1.5×10 ⁻⁶	1.5×10 ⁻⁶
¹³¹ I	4.8×10 ⁻⁸	8.3×10 ⁻⁷	1.1×10 ⁻⁷	1.1×10 ⁻⁷	5.1×10 ⁻⁸	1.2×10 ⁻⁷	3.0×10 ⁻⁷	5.3×10 ⁻⁸	8.5×10 ⁻⁸	1.7×10 ⁻⁷	1.2×10 ⁻⁷	4.4×10 ⁻⁸	4.6×10 ⁻⁸	4.6×10 ⁻⁸
¹³⁷ Cs	1.4×10 ⁻⁵	1.4×10 ⁻⁵	1.4×10 ⁻⁵	1.2×10 ⁻⁵	1.1×10 ⁻⁵	1.3×10 ⁻⁵	1.3×10 ⁻⁵	1.4×10 ⁻⁵	1.4×10 ⁻⁵	1.7×10 ⁻⁵	1.5×10 ⁻⁵	1.3×10 ⁻⁵	1.3×10 ⁻⁵	1.3×10 ⁻⁵
¹⁴⁴ Ce	1.6×10 ⁻⁸	3.0×10 ⁻⁸	3.3×10 ⁻⁷	1.1×10 ⁻⁸	1.2×10 ⁻⁸	1.2×10 ⁻⁸	1.1×10 ⁻⁶	3.7×10 ⁻⁶	2.3×10 ⁻⁵	6.6×10 ⁻⁵	4.2×10 ⁻⁵	2.0×10 ⁻⁸	9.6×10 ⁻⁷	9.6×10 ⁻⁷
²³⁹ Pu	1.4×10 ⁻⁵	1.4×10 ⁻⁵	8.2×10 ⁻³	1.4×10 ⁻⁵	1.4×10 ⁻⁵	1.4×10 ⁻⁵	1.6×10 ⁻⁵	1.7×10 ⁻⁵	3.3×10 ⁻⁵	6.7×10 ⁻⁵	4.8×10 ⁻⁵	3.4×10 ⁻⁵	1.7×10 ⁻⁵	1.7×10 ⁻⁵

核種	残りの組織													
	筋肉	卵巣	脾臓	赤色骨髓	外郭気道	肺	皮膚	脾臓	精巣	胸腺	甲状腺	子宮		
³ H	4.1×10 ⁻⁸	4.1×10 ⁻⁸	4.1×10 ⁻⁸	4.1×10 ⁻⁸	4.1×10 ⁻⁸	4.1×10 ⁻⁸	4.1×10 ⁻⁸	4.1×10 ⁻⁸	4.1×10 ⁻⁸	4.1×10 ⁻⁸	4.1×10 ⁻⁸	4.1×10 ⁻⁸	4.1×10 ⁻⁸	4.1×10 ⁻⁸
¹⁴ C	5.7×10 ⁻⁷	5.7×10 ⁻⁷	5.7×10 ⁻⁷	5.7×10 ⁻⁷	5.7×10 ⁻⁷	5.7×10 ⁻⁷	5.7×10 ⁻⁷	5.7×10 ⁻⁷	5.7×10 ⁻⁷	5.7×10 ⁻⁷	5.7×10 ⁻⁷	5.7×10 ⁻⁷	5.7×10 ⁻⁷	5.7×10 ⁻⁷
⁵⁴ Mn	2.8×10 ⁻⁷	1.1×10 ⁻⁶	4.3×10 ⁻⁷	6.1×10 ⁻⁷	1.6×10 ⁻⁷	2.5×10 ⁻⁷	1.6×10 ⁻⁷	2.6×10 ⁻⁷	2.0×10 ⁻⁷	1.8×10 ⁻⁷	1.6×10 ⁻⁷	5.6×10 ⁻⁷	2.9×10 ⁻⁷	2.9×10 ⁻⁷
⁶⁰ Co	1.9×10 ⁻⁶	4.3×10 ⁻⁶	2.6×10 ⁻⁶	12.1×10 ⁻⁶	1.7×10 ⁻⁶	1.8×10 ⁻⁶	1.3×10 ⁻⁶	2.1×10 ⁻⁶	1.8×10 ⁻⁶	1.7×10 ⁻⁶	1.7×10 ⁻⁶	3.0×10 ⁻⁶	1.9×10 ⁻⁶	1.9×10 ⁻⁶
⁹⁰ Sr	6.6×10 ⁻⁷	6.6×10 ⁻⁷	6.6×10 ⁻⁷	1.8×10 ⁻⁴	6.6×10 ⁻⁷	6.6×10 ⁻⁷	6.6×10 ⁻⁷	6.6×10 ⁻⁷	6.6×10 ⁻⁷	6.6×10 ⁻⁷	6.6×10 ⁻⁷	6.6×10 ⁻⁷	6.7×10 ⁻⁷	6.7×10 ⁻⁷
⁹⁵ Zr	1.4×10 ⁻⁷	8.7×10 ⁻⁷	1.5×10 ⁻⁷	4.7×10 ⁻⁷	4.2×10 ⁻⁸	6.0×10 ⁻⁸	6.3×10 ⁻⁸	1.1×10 ⁻⁷	1.0×10 ⁻⁷	4.3×10 ⁻⁸	4.2×10 ⁻⁸	4.0×10 ⁻⁷	1.5×10 ⁻⁷	1.5×10 ⁻⁷
⁹⁵ Nb	1.0×10 ⁻⁷	8.1×10 ⁻⁷	1.2×10 ⁻⁷	1.8×10 ⁻⁷	1.3×10 ⁻⁸	3.0×10 ⁻⁸	4.3×10 ⁻⁸	8.9×10 ⁻⁸	8.7×10 ⁻⁸	1.9×10 ⁻⁸	1.3×10 ⁻⁸	3.6×10 ⁻⁷	1.2×10 ⁻⁷	1.2×10 ⁻⁷
¹⁰⁶ Ru	1.5×10 ⁻⁶	1.7×10 ⁻⁶	1.5×10 ⁻⁶	1.5×10 ⁻⁶	1.4×10 ⁻⁶	1.4×10 ⁻⁶	1.4×10 ⁻⁶	1.5×10 ⁻⁶	1.5×10 ⁻⁶	1.4×10 ⁻⁶	1.4×10 ⁻⁶	1.6×10 ⁻⁶	1.5×10 ⁻⁶	1.5×10 ⁻⁶
¹³¹ I	1.0×10 ⁻⁷	5.2×10 ⁻⁸	5.8×10 ⁻⁸	8.4×10 ⁻⁸	1.2×10 ⁻⁷	8.5×10 ⁻⁸	5.8×10 ⁻⁸	5.1×10 ⁻⁸	4.0×10 ⁻⁸	1.2×10 ⁻⁷	3.2×10 ⁻⁴	6.0×10 ⁻⁸	1.0×10 ⁻⁷	1.0×10 ⁻⁷
¹³⁷ Cs	1.2×10 ⁻⁵	1.4×10 ⁻⁵	1.4×10 ⁻⁵	1.3×10 ⁻⁵	1.3×10 ⁻⁵	1.3×10 ⁻⁵	1.1×10 ⁻⁵	1.3×10 ⁻⁵	1.2×10 ⁻⁵	1.3×10 ⁻⁵	1.3×10 ⁻⁵	1.4×10 ⁻⁵	1.2×10 ⁻⁵	1.2×10 ⁻⁵
¹⁴⁴ Ce	1.8×10 ⁻⁸	7.4×10 ⁻⁸	1.9×10 ⁻⁸	1.9×10 ⁻⁸	1.2×10 ⁻⁸	1.3×10 ⁻⁸	1.4×10 ⁻⁸	1.7×10 ⁻⁸	1.6×10 ⁻⁸	1.2×10 ⁻⁸	1.2×10 ⁻⁸	3.7×10 ⁻⁸	9.5×10 ⁻⁸	9.5×10 ⁻⁸
²³⁹ Pu	1.4×10 ⁻⁵	1.1×10 ⁻⁴	1.4×10 ⁻⁵	3.9×10 ⁻⁴	1.4×10 ⁻⁵	1.4×10 ⁻⁵	1.4×10 ⁻⁵	1.4×10 ⁻⁵	1.1×10 ⁻⁴	1.4×10 ⁻⁴	1.4×10 ⁻⁵	1.4×10 ⁻⁵	1.5×10 ⁻⁵	1.5×10 ⁻⁵

* 1 本表の値は ICRP, Pub.72 のモデルをもとに計算されたものである。

なお、化学形態または性状が複数示されている核種については、そのうちで一番大きい値を記載した。
 * 2 甲状腺への移行比fwを0.2として計算した。

表-6 食品の摂取モデル（1人1日当りの摂取量）

	葉 菜	牛 乳	魚 類	貝 類	海 藻 類	精 米	飲 料 水
成 人	100 g	200 cm ³	200 g	20 g	40 g	250 g	2,650 cm ³
幼 児	50	500	100	10	20	—	—
乳 児	20	600	40	4	8	—	—

- ※1 葉菜，牛乳，魚類，貝類，海藻類の摂取量は，「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に対する評価指針（原子力安全委員会，原子炉安全技術専門部会，一部改正平成元年3月27日）」による。
- 2 精米の摂取量は，「国民栄養調査結果（厚生省，茨城県，昭和53年）及び「食糧需給表（農林水産省，昭和52年）」による。
- 3 飲料水の摂取量は，「国際放射線防護委員会（ICRP）勧告 Publication 23」による。

事務局：茨城県生活環境部原子力安全対策課

〒310-8555 水戸市笠原町978番6

電話 029-301-2922

FAX 029-301-6002

